


Schema elettrico
MICRA 2 24 SE – 30 SE

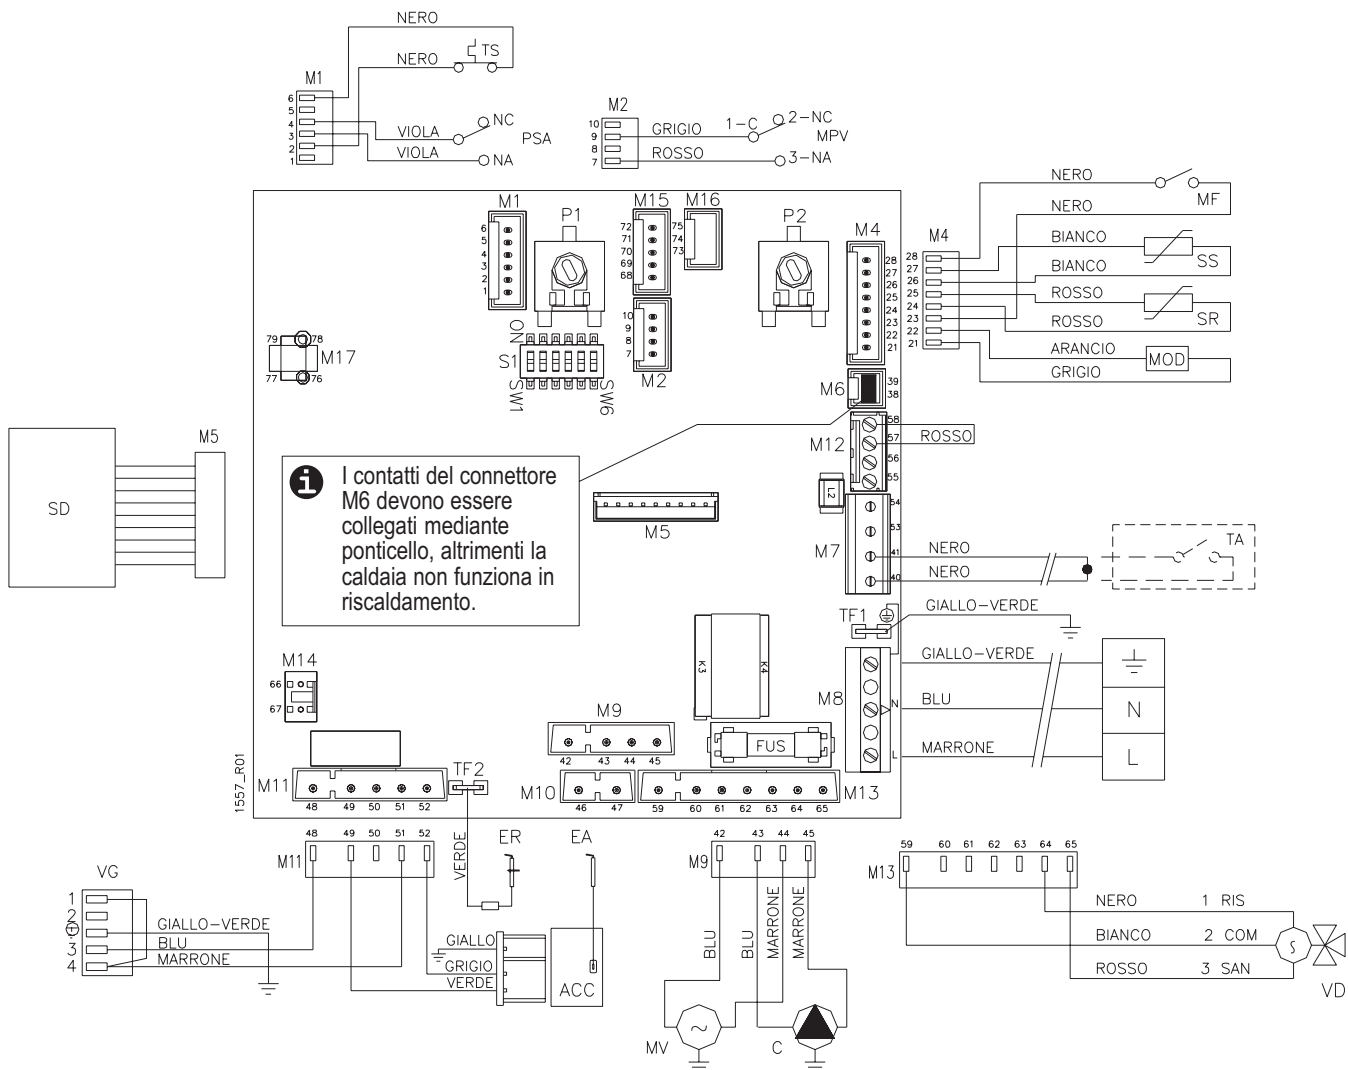

parte per il tecnico

ACC	Accenditore a scarica
C	Circolatore
EA	Elettrodo accensione
ER	Elettrodo rilevazione
FUS	Fusibile F2A (2A rapido)
L	Fase

MF	Micro flussostato di precedenza
MOD	Modulatore
MPV	Micro pressostato fumi
MV	Motore ventilatore
N	Neutro
PSA	Pressostato mancanza acqua (contatto NA chiuso = in pres

SD Scheda display

SR	Sonda riscaldamento
SS	Sonda sanitario
TS	Termostato sicurezza mandata primario
VD	Valvola a 3 vie (deviatrice) motorizzata
VG	Valvola gas

Componenti esterni, opzionali:

(TA) Termostato ambiente

Contatto semplice Termostato Ambiente o Cronotermostato (da commercio) in bassissima tensione di sicurezza SELV.

Per installare, togliere la giunzione tra i due conduttori ed eventualmente prolungare.