

STABILEPAB



SISTEMA MONOPARETE PP

PP SINGLE-WALL SYSTEM
SYSTEME SIMPLE PAROI EN PP

INNOVATIVE
PARTNER


Stabile®

Applicazioni

IT

1. Il sistema scarico fumi STABILE PAB nasce per essere utilizzato con apparecchi a condensazione, tuttavia il sistema STABILE PAB può essere utilizzato con qualsiasi generatore di calore a combustibile gassoso o liquido dove sia garantito che la temperatura massima dei prodotti della combustione non superi i 120°C. Può inoltre essere utilizzato per cappe da cucina e condotti di adduzione/estrazione aria, sempre con temperature non superiori a 120°C.
2. Il sistema STABILE PAB è adatto per essere installato come condotto, canale di esalazione, condotto intubato singolo e multiplo e come canna fumaria collettiva intubata, in rispondenza alle norme UNI 7129:2015 e UNI 11528:2014.
3. Il sistema scarico fumi STABILE PAB è compatibile con tutti i prodotti delle linee STABILE atti a ricevere i fumi da combustione con temperatura non superiore ai 120°C (Caldaie di Tipo C a condensazione).

Istruzioni d'installazione

1. I componenti del sistema scarico fumi STABILE PAB devono essere installati solo da personale altamente qualificato e abilitato alla professione in accordo con le normative vigenti (D.M. 37/08).
2. Prima di effettuare qualsiasi operazione di installazione o manutenzione, si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dal generatore di calore (fare riferimento al manuale dell'apparecchio stesso).
3. Accertarsi, prima di effettuare qualsiasi tipo di installazione, che la designazione di prodotto presente sull'etichetta, sia idonea al tipo di installazione da effettuare.
4. Il sistema STABILE PAB può essere installato all'interno degli edifici e all'interno di cavevi, viti tecnici e camini esistenti.
5. Installare gli elementi mantenendo la femmina verso l'alto.
6. Assemblare gli elementi accertandosi che la guarnizione in EPDM rimanga nella sua sede e che non venga danneggiata durante l'assemblaggio. Se necessario lubrificare con scivolante spray (AC SCISP) il maschio prima dell'inserimento nella femmina.
7. Dopo aver verificato tramite videoispezione l'integrità strutturale, la mancanza di scorie o fuliggine del camino/canna fumaria da intubare, procedere con l'installazione. La posa dovrà avvenire dall'alto verso il basso inserendo la tubazione con l'aiuto di un cavo; prestare particolare attenzione affinché eventuali sporgenze o spigoli vivi non danneggino la tubazione stessa.
8. Per l'intubamento del camino/canna fumaria fare sempre riferimento alla norma UNI 7129:2015 e UNI 11528:2014.
9. Durante la fase di intubamento del camino/canna fumaria posizionare sul tubo le fascette di centraggio/bloccaggio (PAFC 01/PSFF 01) ed eventuali elementi di ispezione (PABE 83) dopo ogni cambio di direzione.
10. Alla base del camino prevedere il raccordo a tee (PABRT 07) con relativo tappo di scarico condensa e sifone (PABTC 85 e PASC 41). Nel caso il fabbricante dichiari che l'apparecchio è idoneo a ricevere le condense anche del condotto intubato è possibile utilizzare alla base una curva a 90° (PABSC 90), in tal caso, il sistema intubato deve essere protetto con un dispositivo antipioggia.
11. Terminata l'installazione del camino/canna fumaria e prima di mettere in esercizio l'impianto, effettuare le verifiche come previsto dalla norma UNI 7129:2015 e UNI 11528:2014.
12. La distanza minima di ogni componente da eventuali materiali combustibili adiacenti è riportata nella designazione indicata sulle etichette di prodotto e nella "D.o.P."
13. Per qualsiasi altra informazione tecnica, consultare il libretto d'uso e manutenzione e/o il manuale tecnico del sistema STABILE PAB.

Manutenzione

1. La manutenzione dell'impianto fumario deve essere eseguita da personale qualificato secondo la legislazione vigente (D.M. 37/08).
2. La manutenzione e il controllo dell'impianto fumario va eseguita secondo la legislazione vigente (D.P.R. 74/13) e/o eventuali prescrizioni regionali.
3. Escludendo diverse disposizioni normative e legislative, per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti, si consiglia di controllare e/o pulire il sistema STABILE PAB almeno una volta l'anno.
4. Le verifiche e i controlli del sistema STABILE PAB dovranno essere eseguite secondo le norme UNI 7129:2015, UNI 10738:2012 e UNI 10845, utilizzando attrezzature e strumenti adeguati, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
5. Per la pulizia delle pareti interne del sistema STABILE PAB si dovrà utilizzare una spugna, un panno o una spazzola di plastica morbida. NON UTILIZZARE SPAZZOLE, SPUGNE O PANNI ABRASIVI. Non utilizzare solventi aggressivi o acidi.
6. In corrispondenza della manutenzione programmata, ai fini di mantenere un elevato standard di sicurezza, si consiglia di verificare l'integrità delle guarnizioni di tenuta ogni qualvolta gli elementi del sistema camino STABILE PAB vengono smontati, sostituendo, se necessario, le guarnizioni con ricambi originali.

Stoccaggio

1. I componenti della linea STABILE PAB escono dalla fabbrica, regolarmente etichettati per tipologia di prodotto con i dati previsti dalla norma di riferimento (EN 14471).
2. Conservare gli elementi e/o accessori in luoghi adeguati al riparo da possibili urti, raggi solari ultravioletti (UV) e in condizioni di protezione generale da tutti quegli agenti che potrebbero danneggiarli. STABILE S.p.A. non risponde di eventuali danni causati da incuria o inappropriato stoccaggio e utilizzo.

Applications

ENG

1. The flue system STABILE PAB is conceived to be used with condensing appliances, however the flue system STABILE PAB can be used with every heat generator working with a gaseous or liquid combustible where the maximum temperature does not exceed 120°C. Furthermore it can be used for kitchen extractor hoods and for air supply/extraction ducts as long as the temperatures do not exceed 120°C.
2. The STABILE PAB system is suitable for being installed as flue duct, connecting flue pipe, single and multiple rigid flue liner and like relined combined chimney, in accordance with the current regulations.
3. The flue system STABILE PAB is compatible with all the products of the lines STABILE suitable for conveying combustion flue gases with a temperature, which does not exceed 120°C ("Type C" condensing boilers).

Installation instructions

1. The components of the flue system STABILE PAB shall be installed only by high skilled workers in compliance with the current regulations.
2. Before carrying out any installation or maintenance, we recommend to unplug the heat generator (please refer to the manual of the appliance itself).
3. Before any kind of installation, make sure that the product designation marked on the label of the item is suitable for the type of installation to perform.
4. The STABILE PAB system can be installed inside buildings, inside a shaft, in technical spaces and inside pre-existing chimneys.
5. Install the elements keeping the female side upwards.
6. Install the elements making sure that the EPDM gasket remains in its seat and that it is not damaged during the assembly. Where appropriate, lubricate the male side with the spray lubricant (art. code AC SCISP) the female one.
7. After verifying - through a video-inspection - the structural integrity, the lack of slag, soot inside the chimney/flue to reline, proceed with the installation. The installation shall be done from the top downwards by inserting the hose with the aid of a cable; be particularly careful that possible protrusions or sharp edges do not damage the hose.
8. When relining a chimney/flue duct, always refer to your national regulation of installation.
9. During the relining of the chimney/flue position the centering/fixing bands (PAFC 01/PSFF 01) and an inspection element (PABE 83) after every shift.
10. At the base of the chimney, provide a 90° Tee piece (PABRT 07) with a condensation drain cap and a siphon (PABTC 85 and PASC 41). In case the producer declares that the device is suitable for receiving the condensates also through the flue liner, you can apply a 90° elbow (PABSC 90) at the base, but the relined system shall be protected with an anti-rain device.
11. After completing the installation of the chimney/flue duct, and before putting the system into operation, always perform the tests as prescribed by the current national laws/regulations.
12. The minimum distances of every component from adjacent combustible materials is provided in the designation - indicated in every item label - and in the "D.o.P."
13. For any further technical information, please refer to the maintenance booklet and/or to the technical manual of STABILE PAB system.

Maintenance

1. The maintenance of the flue system shall be performed by qualified personnel under current legislation.
2. The maintenance and the control of the flue system shall be performed under current legislation and/or local prescriptions.
3. Except for any regulatory and legislative provision, in order to keep the technical and performance characteristics of the products unchanged over time, we suggest to check and/or to clean the coaxial chimney system STABILE PAB at least once a year.
4. The tests and the controls on the coaxial chimney system STABILE PAB shall be performed using appropriate equipment and tools in accordance with the current legislations and with the provisions regarding the safety and the health of workers.
5. For the cleaning of the internal walls of the system STABILE PAB, use a sponge, or a soft plastic scrubber. DO NOT USE ABRASIVE BRUSHES, SPONGES OR CLOTHS. Do not use aggressive or acid solvents.
6. At every scheduled maintenance, in order to keep a high safety standard, we suggest to check the integrity of the sealing gaskets whenever disassembling the elements of the system STABILE PAB, by replacing - where appropriate - the gaskets with original spare parts.

Storage

1. All the components of the line STABILE PAB leave the factory packed in white carton boxes of different sizes according to the purchased diameter or individually, regularly labeled by product type with the data required by the reference product standard (EN 14471).
2. Store the elements and/or accessories in adequate places, safe from possible shocks, UV rays and in conditions of general protection from all agents that might damage them. STABILE S.p.A. is not responsible for any damage caused by negligence, inappropriate storage and use.

Applications

FR

1. Le conduit de fumées STABILE PAB est conçu pour être utilisé avec chaudières à condensation, mais le système de combustion STABILE PAB peut être utilisé avec tous les générateurs de chaleur travaillant avec un combustible gazeux ou liquide où la température maximale ne dépasse pas 120°C. En outre, il peut être utilisé pour la cuisine hottes et des conduits d'alimentation / extraction d'air tant que les températures ne dépassent pas 120°C.
2. Le système STABILE PAB est adapté pour être installé comme conduit de fumées, conduit de raccordement, conduit canalisé simple et multiple, et comme conduit de cheminée collective canalisée, en conformité avec les réglementations en vigueur.
3. Le conduit de fumées STABILE PAB est compatible avec tous les produits des gammes STABILE appropriés pour l'évacuation des fumées de combustion à une température qui ne dépasse pas 120° C (chaudières à condensation de type «C»).

Instructions d'installation

1. Les composants du conduit de fumées STABILE PAB doivent être installés uniquement par des ouvriers hautement qualifiés en conformité avec les réglementations en vigueur.
2. Avant toute opération d'installation ou maintenance, on vous recommande de débrancher le générateur de chaleur (reportez-vous au manuel de l'appareil même).
3. Avant toute installation assurez-vous que la désignation de produit indiquée sur l'étiquette est appropriée pour le type d'installation que vous devez effectuer.
4. Le système STABILE PAB peut être installé à l'intérieur de bâtiments, à l'intérieur d'espaces techniques, locaux techniques et cheminées préexistantes.
5. Installez les éléments en gardant le côté femelle vers le haut.
6. Installez les éléments en s'assurant que le joint en EPDM reste dans son siège et qu'il n'est pas endommagé pendant le montage. Le cas échéant, lubrifiez le côté mâle avec le lubrifiant de pulvérisation (réf. AC SISP) avant de l'atteler avec le côté femelle.
7. Après avoir vérifié à travers une vidéo-inspection l'intégrité structurelle, l'absence de scories ou suie dans la cheminée à intuber, procédez avec l'installation. L'installation doit être faite de haut en bas par l'insertion du tuyau avec l'aide d'un câble; soyez particulièrement prudent que des saillies ou des arêtes vives n'endommagent pas le tuyau.
8. Pour la canalisation du cheminée/conduit de fumée, référez-vous toujours aux normes d'installation nationales.
9. Pendant la canalisation du conduit de cheminée montez des colliers de centrage/fixation (PAFC 01/PSFF 01) et un élément d'inspection (PABE83) après chaque déplacement.
10. A la base du cheminée, utilisez un T à 90° (PABRT 07) avec un tampon de condensats et un siphon (PABTC 85 e PASC 41). En cas le fabricant déclare que l'appareil est adapté pour recevoir les condensats même à travers du conduit canalisé, à la base il est possible utiliser une coudée à 90° (PABSC 90), mais le système canalisée doit être protégé par un dispositif parapluie.
11. Après avoir terminée l'installation du cheminée/conduit de fumée et avant de mettre en fonction le système, toujours effectuer les tests prévus par les lois/réglementations nationales actuelles.
12. Les distances minimales des matériaux combustibles adjacents de chaque composant sont indiquées dans la désignation marquée sur les étiquettes de produit et dans la "D.o.p."
13. Pour toutes informations techniques supplémentaires, consultez la brochure d'utilisation et maintenance et/ou le manuel technique du système STABILE PAB.

Maintenance

1. La maintenance du conduit de fumées doit être faite par du personnel qualifié en vertu de la législation en vigueur.
2. La maintenance et la vérification du conduit de fumées doit être faite conformément à la législation en vigueur et/ou aux réglementations locales.
3. Sauf toute disposition normative ou législative différente, afin de garder les caractéristiques techniques et les performances des produits inchangés dans le temps, on vous conseille de contrôler et/ou nettoyer le système de cheminée coaxiale STABILE PAB au moins une fois par an.
4. Les vérifications et les contrôles du système de cheminée coaxiale STABILE PAB devront être faites conformément aux réglementations en vigueur, en utilisant un équipement et des outils appropriés et en conformité avec les dispositions concernant la santé et la sécurité des travailleurs.
5. Pour le nettoyage des parois intérieures du système de cheminée coaxiale STABILE PAB on doit utiliser une éponge ou un laveur en plastique souple. NE PAS UTILISER DES BROSSES OU DES LAVEURS ABRASIFS. Ne pas utiliser des solvants agressifs ou acides.
6. Lors de la maintenance planifiée, afin de maintenir un haut niveau de sécurité, on vous conseille de vérifier l'intégrité des joints d'étanchéité chaque fois qu'on démonte les éléments du système STABILE PAB en remplaçant, si nécessaire, les joints avec des pièces d'origine.

Stockage

1. Tous les composants de la gamme STABILE PAB sont expédiées de l'usine emballées dans des cartons blancs de différentes tailles ailes selon le diamètre acheté ou individuellement, régulièrement marqué par type de produit avec les données requises par la norme de produit de référence (EN 14471).
2. Conservez les éléments et / ou accessoires dans des endroits adéquats, à l'abri des chocs éventuels, les rayons UV et dans des conditions de protection générale contre tous les agents qui pourraient les endommager. STABILE S.p.A. n'est pas responsable de tout dommage causé par la négligence, le stockage et l'utilisation inappropriée.

SISTEMA MONOPARETE PP

PP SINGLE-WALL SYSTEM / SYSTEME SIMPLE PAROI EN PP



Denominazione	STABILEPAB					
Descrizione	Sistema camino monoparete rigido con condotti fumi in plastica					
Norme di riferimento	EN 14471:2013+A1:2015			Camini Sistemi camino con condotti interni in materiale plastico Requisiti e metodi di prova		
Designazione	Gruppo 1 Ø 60 - 80 - 100	T120 - H1 - W - 2 - O(30) - LI - E - U				
	Gruppo 2 Ø 125 - 160	T120 - P1 - W - 2 - O(00) - LI - E - U0/U				
	Gruppo 3 Ø 200					
Gruppo di diametro	Gruppo 1		Gruppo 2		Gruppo 3	
Diametro nominale (mm)	60	80	100	125	160	200
Specifica materiale scarico fumi	Polipropilene PP - Bianco					
Guarnizione di tenuta	Elastomero in EPDM 120°C - Monolabbro Colorazione: NERO Certificata EN 14241-1					
Dati prestazionali	Gruppo 1		Gruppo 2		Gruppo 3	
Classe di temperatura	120° C (T120)					
Classe di pressione	5000 Pa (H1)			200 Pa (P1)		
Classe di resistenza alla condensa	W					
Classe di resistenza alla corrosione	2					
Classe di resistenza al fuoco di fuliggine	O					
Distanza da materiali combustibili (mm)	30			00		
Classe di posizione	LI - Installazione interna					
Classe di reazione al fuoco	E			E		
Classe di protezione	U			U/U0		
- Campi di impiego - Combustibili ammessi	Canale di esalazione, condotto, condotto intubato singolo, multiplo e collettivo per apparecchi a gas e gasolio a condensazione e per cappe cucina con temperatura dei fumi ≤120°C					
	Gas condensazione	Gasolio condensazione	Cappe cucina			
Riciclaggio della materia prima						

Versione 09/2018

Certificazioni - Gruppo 1

1. Certificato CE di conformità di controllo dei processi produttivi in fabbrica Nr. 0407-CPR-1125 (IG-218-2015) - EN 14471:2013+A1:2015
2. Ente Notificato per la marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 305/2011 e EN 14471 corrispondente a Istituto Giordano S.p.A.
3. Dichiarazione di prestazione marcatura CE Nr. 34-DoP-01.07.2013


Certificazioni - Gruppo 2 - 3

1. Certificato CE di conformità di controllo dei processi produttivi in fabbrica Nr. 0476-CPR-5206 - EN 14471:2013+A1:2015
2. Ente Notificato per la marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 305/2011 e EN 14471 corrispondente a Kiwa Cermet Italia S.p.A.
3. Dichiarazione di prestazione marcatura CE Nr. 37-DoP-01.07.2013

Informazioni generali di prodotto

Tutti i prodotti sono coperti da RC stipulata con ZURICH nr. 920b3680.

Scarica tutta la documentazione tecnica dal sito www.stabile.it dalla sezione "Prodotti" corrispondente.

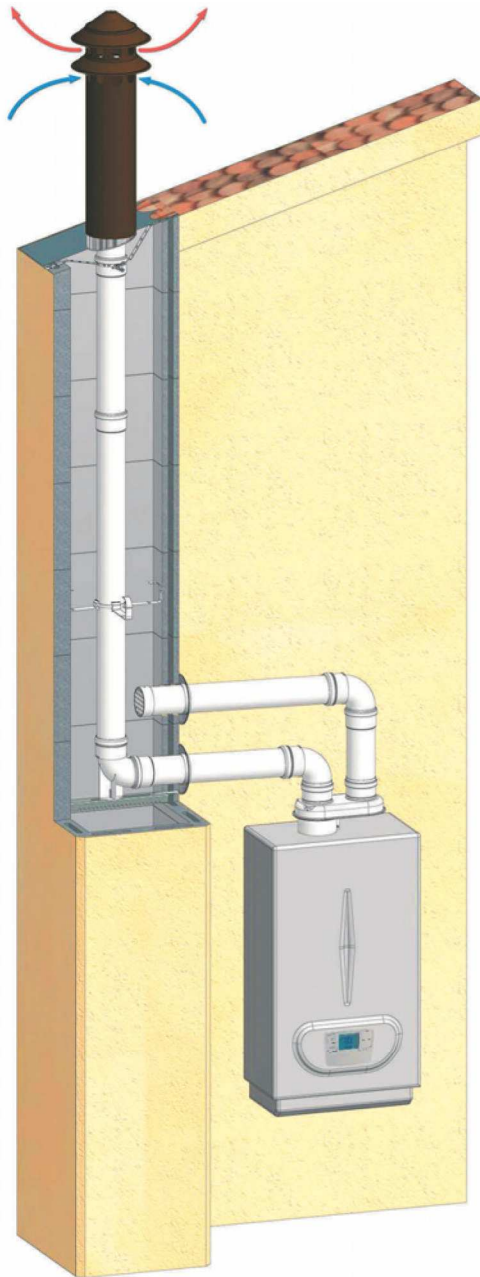


A Condotto intubato singolo Single liner - Conduit single intubé

IT Esempio di apparecchio di Tipo C a condensazione con condotto intubato **STABILEPAB** e terminale a tetto ventilato per il prelievo dell'aria comburente.

ENG Example of C-Type condensing appliance with **STABILEPAB** liner and ventilated roof terminal for the combustion air inlet.

FR Exemple de appareil à condensation de Type C avec conduit intubé **STABILEPAB** et terminal à toit aéré pour l'entrée de l'air de combustion.

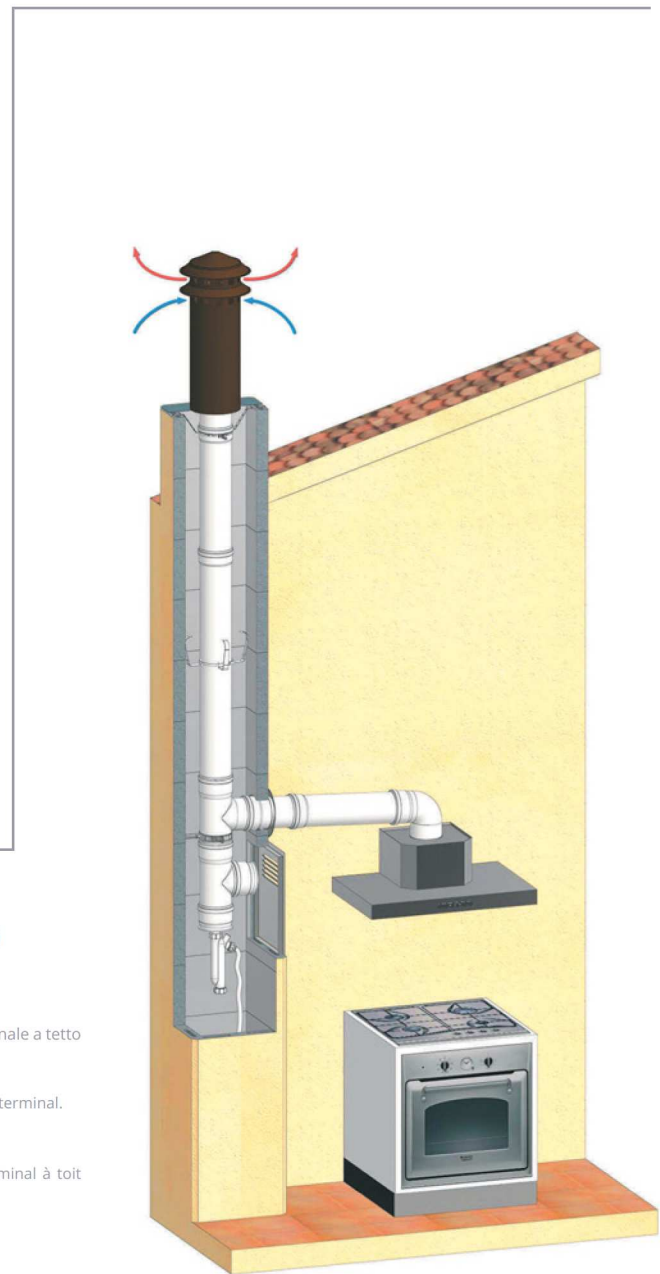


B Condotto di esalazione intubato Exhalation liner - Conduit d'exhalation intubé

IT Esempio di cappa cucina con condotto intubato **STABILEPAB** e terminale a tetto ventilato.

ENG Example of extractor hood with **STABILEPAB** liner and ventilated roof terminal.

FR Exemple de hotte de cuisine avec conduit intubé **STABILEPAB** et terminal à toit aéré.

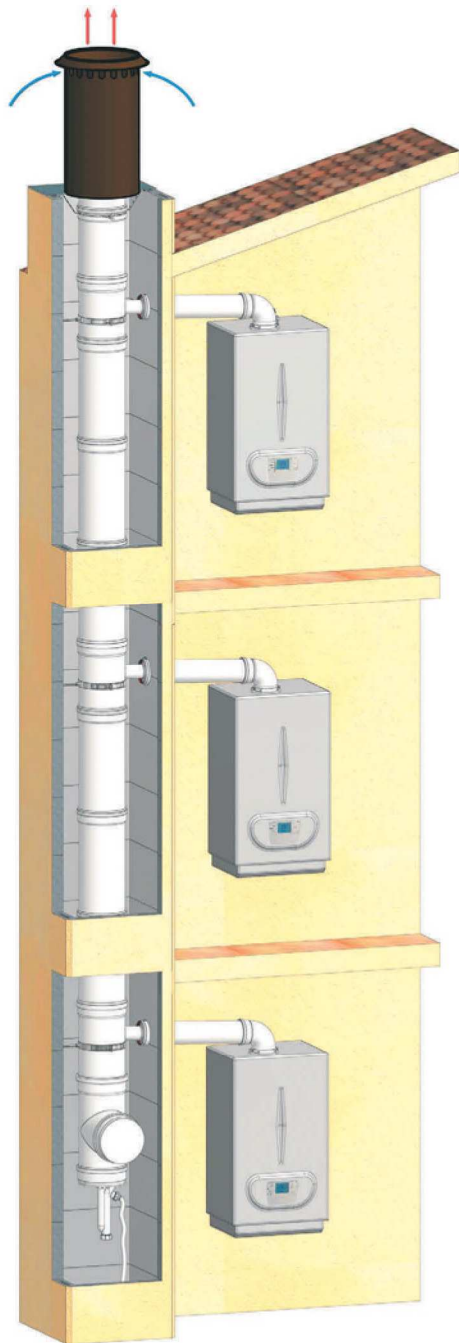


C Sistema collettivo intubato
Collective liner - Système collectif intubé

IT Esempio di apparecchi di Tipo C a condensazione collegati con condotti coassiali **STABILEPAC** a un sistema collettivo intubato **STABILEPAB**. L'aerazione del cavedio/asola tecnica è garantita dal terminale a tetto ventilato.

ENG Example of C-Type condensing appliances connected to a **STABILEPAB** collective system through **STABILEPAC** coaxial ducts. The ventilation inside the enclosure is ensured through the ventilated roof terminal.

FR Exemple de appareils à condensation de Type C connecté à un système collectif **STABILEPAB** à travers de conduits à ventouse **STABILEPAC**. L'aération dans l'espace technique est assuré par le terminal à toit aéré.

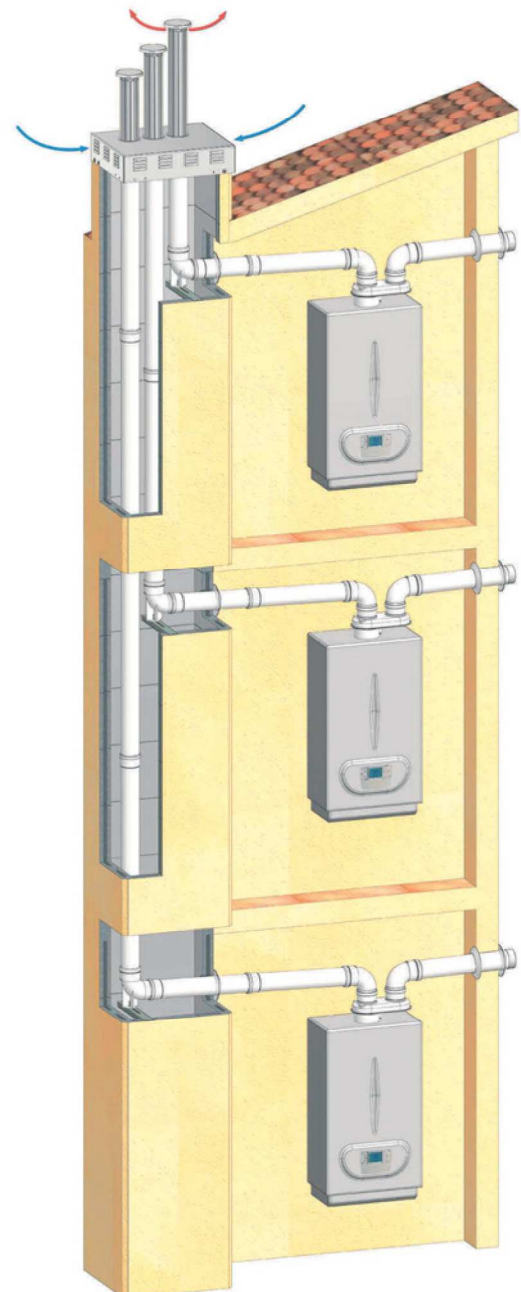

D Sistema intubato multiplo
Multiple liner - Système intubé multiple

IT Esempio di apparecchio di Tipo C a condensazione con condotti intubati **STABILEPAB** nello stesso cavedio/asola tecnica e terminale a tetto ventilato in acciaio inox realizzato su misura per il prelievo dell'aria comburente.

ENG Example of C-Type condensing appliance with **STABILEPAB** liners in the same enclosure and with a ventilated roof terminal in stainless steel made on size for the combustion air inlet.

FR Exemple de appareil à condensation de Type C avec conduits **STABILEPAB** intubés dans le même espace technique et avec un terminal à toit aéré réalisé en acier inox sur mesure pour l'entrées de l'air de combustion.

Elemento dritto L.250mm M/F

M/F Straight element L.250mm - Élément droit M/F L.250mm

cod. PABED 03



- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	50	60	80	100	125	160	200
Box	1	15	10	5	1	1	1
€	4 ⁸⁵	5 ⁰⁵	5 ⁵¹	8 ¹⁰	9 ⁵⁰	21 ⁶³	38 ⁶³

Elemento dritto L.500mm M/F

M/F Straight element L.500mm - Élément droit M/F L.500mm

cod. PABED 02



- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	50	60	80	100	125	160	200
Box	1	15	10	5	1	1	1
€	6 ²⁵	6 ⁷⁰	7 ²⁶	10 ⁹⁵	13 ⁵⁰	26 ⁰⁰	53 ⁵⁰

Elemento dritto L.1000mm M/F

M/F Straight element L.1000mm - Élément droit M/F L.1000mm

cod. PABED 01



- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	50	60	80	100	125	160	200
Box	1	17	10	5	1	1	1
€	7 ⁹²	8 ⁷²	9 ⁰²	16 ⁵⁰	21 ⁵⁰	37 ⁰⁰	75 ⁰⁰

Elemento dritto L.2000mm M/F

M/F Straight element L.2000mm - Élément droit M/F L.2000mm

cod. PABED 04



- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	50	60	80	100	125	160	200
Box	1	20	10	7	1	1	1
€	13 ³³	14 ⁷⁹	16 ⁵⁶	29 ⁹⁵	38 ¹¹	67 ⁹⁸	129 ⁷⁸

Elemento dritto L.3000mm M/F

M/F Straight element L.3000mm - Élément droit M/F L.3000mm

cod. PABED 05



- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	80
Box	4
€	26 ⁹⁵

Curva 30° M/F

M/F 30° elbow - Coude à 30° M/F

cod. PABCT 30



- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	60	80	100	125	160	200
Box	1	1	1	1	1	1
€	6 ⁹⁰	9 ²⁰	11 ⁵⁰	16 ⁵⁰	29 ²⁰	50 ⁹⁰

Curva 45° M/F

M/F 45° elbow - Coude à 45° M/F

cod. PABCQ 45



- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	50	60	80	100	125	160	200
Box	1	18	10	8	1	1	1
€	3 ⁷⁹	5 ⁰⁵	5 ⁰⁹	10 ⁹⁸	16 ³⁰	29 ²⁰	50 ⁹⁰

Curva 87° M/F

M/F 87° elbow - Coude à 87° M/F

cod. PABCN 90



- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	50	60	80	100	125	160	200
Box	1	12	10	5	1	1	1
€	3 ⁷⁹	5 ⁰⁵	5 ⁰⁹	12 ⁵⁰	17 ⁹⁰	31 ⁵⁸	69 ⁷⁵

Curva 87° M/F con ispezione

M/F 87° elbow with inspection - Coude à 87° M/F avec trappe de visite

cod. PABCM 90



- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	60	80	100	125	160	200
Box	1	1	1	1	1	1
€	38 ³⁷	40 ³²	52 ²²	69 ⁷⁸	96 ⁰⁵	147 ⁴⁴

Supporto camino con curva 87° M/F

M/F 87° chimney support elbow - Coude de support cheminée à 87° M/F

cod. PABSC 90



- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	60	80	100
Box	1	1	1
€	32 ⁶⁵	32 ⁹⁶	33 ³⁷

Supporto camino con curva 87° M/F

M/F 87° chimney support elbow - Coude de support de cheminée à 87° M/F

cod. PABSC 90



- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	125	160	200
Box	1	1	1
€	76 ⁹⁷	97 ⁴²	172 ⁸³

Elemento ispezione M/F

M/F inspection element - Élément M/F avec trappe de visite

cod. PABEI 83



- Guarnizioni in EPDM premontate
- Pre-mounted EPDM gaskets
- Joints en EPDM prémontés

Ø	60	80	100	125	160	200
Box	1	1	1	1	1	1
€	18 ⁷³	19 ⁴⁹	25 ⁹⁸	82 ⁴⁴	98 ¹⁸	135 ⁹⁴

Raccordo a T 87° M/F

M/F 87° Tee - T à 87° M/F

cod. PABRT 07



- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	60	80	100	125	160	200
Box	12	6	4	1	1	1
€	10 ⁸⁷	10 ⁹⁴	13 ⁷⁸	26 ⁶³	46 ³⁹	97 ⁸⁵

Raccordo a T 87° M/F con scarico condensa Ø 32

M/F 87° Tee with condensation drain Ø 32 - T à 87° M/F avec décharge des condensats

cod. PABRT 06



- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	60	80	100
Box	1	1	1
€	14 ⁸¹	15 ⁰⁵	22 ²⁵

Raccordo a T 87° M/F ridotto Ø 80 M

M/F 87° Tee reduced to Ø 80 M - T à 87° M/F réduit à Ø 80 M

cod. PABTR 28



- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	100	125	160	200
Box	1	1	1	1
€	22 ⁶⁶	41 ⁸¹	54 ⁰⁸	84 ⁹⁸

Tappo scarico condensa

Condensation drain cap - Tampon de condensats

cod. PABTC 85



Ø 32 mm

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	60	80	100	125	160	200
Box	1	1	1	1	1	1
€	7 ⁸⁸	8 ²²	16 ⁹⁴	38 ⁶³	54 ⁰⁸	90 ¹³

Tappo cieco

Blind cap - Tampon aveugle

cod. PABTC 84



- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

D mm	60	80	100	125	160	200
Box	1	1	1	1	1	1
€	6 ³⁹	7 ²⁵	11 ⁰⁰	33 ⁴⁸	48 ⁹³	84 ⁹⁸

Modulo sonda M/F

M/F probe element / Elément pour sonde M/F

cod. PABMS 01



- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	60	80	100	125	160	200
Box	18	10	8	1	1	1
€	29 ⁷⁷	32 ⁵⁵	35 ¹³	43 ⁰⁴	62 ⁰¹	108 ⁸⁷

Separatore di condensa M/F

M/F condensation separator - Separateur de condensats M/F

cod. PABSC 01



- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	60	80	100
Box	15	10	8
€	23 ⁷⁹	24 ⁷²	30 ⁵⁹

Maggiore M/F

M/F oversize - Augmentation M/F

cod. PABRT 01



- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	60	80	100	125	160	200										
Ø	60f 50m	80f 50m	80f 60m	100f 50m	100f 60m	100f 80m	125f 60m	125f 80m	125f 100m	160f 80m	160f 100m	160f 125m	200f 80m	200f 100m	200f 125m	200f 160m
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	8 ⁸⁶	8 ⁹⁰	8 ⁹⁶	12 ⁵²	12 ⁵²	12 ⁵²	19 ⁹⁶	19 ⁹⁶	19 ⁹⁶	34 ⁹⁸	34 ⁹⁸	34 ⁹⁸	56 ⁶¹	56 ⁶¹	56 ⁶¹	56 ⁶¹

Maggiore eccentrico M/F

M/F eccentric oversize - Augmentation excentrique M/F

cod. PABRTE 01



- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	60	80	100	125	160	200										
Ø	60f 50m	80f 50m	80f 60m	100f 50m	100f 60m	100f 80m	125f 60m	125f 80m	125f 100m	160f 80m	160f 100m	160f 125m	200f 80m	200f 100m	200f 125m	200f 160m
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	9 ⁴⁶	10 ⁰⁷	10 ⁰⁷	13 ⁷²	13 ⁷²	13 ⁷²	20 ⁰⁹	20 ⁰⁹	20 ⁰⁹	34 ⁹⁸	34 ⁹⁸	34 ⁹⁸	56 ⁶¹	56 ⁶¹	56 ⁶¹	56 ⁶¹

Riduttore M/F

M/F reducer / Reducteur M/F

cod. PABRT 02



- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	60	80	100	125	160	200										
Ø	60m 50f	80m 50f	80m 60f	100m 50f	100m 60f	100m 80f	125m 60f	125m 80f	125m 100f	160m 80f	160m 100f	160m 125f	200m 80f	200m 100f	200m 125f	200m 160f
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	11 ⁹³	12 ¹¹	12 ³⁰	12 ⁴²	12 ⁵¹	12 ⁵⁹	12 ⁶⁶	12 ⁷³	16 ⁰⁷	17 ⁰⁰	19 ⁶⁸	24 ²³	25 ⁷⁵	30 ⁵⁹	34 ⁴⁰	42 ²⁵

Disponibile versione eccentrica su ordinazione
Eccentric version available on demand - Version excentrique disponible sur demande

Bicchiere separatore

Splitter sleeve - Manchon séparateur

cod. PABSD 01 D80



• Compatibilità ARISTON - CHAFFOTEAUX - ECOFLAM - RHEEM RADI
• Compatible:

Box	1
€	16 ⁰⁰

• Guarnizione in EPDM
• EPDM gasket
• Joint en EPDM

Bicchieri separatori

Splitter sleeves - Manchons séparateurs

cod. PABSD 02 D80



• Compatibilità BERETTA - RIELLO - SYLBER
• Compatible:

Box	1
€	18 ⁰⁰

• Guarnizioni in EPDM
• EPDM gaskets
• Joints en EPDM

Bicchieri separatori

Splitter sleeves - Manchons séparateurs

cod. PABSD 03 D80



• Compatibilità BIASI - FERROLI - LAMBORGHINI - NOVA FLORIDA - RADIANT - SAVIO - SIME
• Compatible:

Box	1
€	17 ⁹⁹

• Guarnizioni in EPDM
• EPDM gaskets
• Joints en EPDM

Bicchieri separatori

Splitter sleeves - Manchons séparateurs

cod. PABSD 03-1 D80



• Compatibilità FONDITAL
• Compatible:

Box	1
€	21 ⁸⁰

• Guarnizioni in EPDM
• EPDM gaskets
• Joints en EPDM

Bicchieri separatori

Splitter sleeves - Manchons séparateurs

cod. PABSD 04 D80



• Compatibilità ARGO - BAXI - ROCA
• Compatible:

Box	1
€	28 ¹⁰

• Guarnizioni in EPDM
• EPDM gaskets
• Joints en EPDM

Bicchieri separatori

Splitter sleeves - Manchons séparateurs

cod. PABSD 05 D80



• Compatibilità IMMERGAS
• Compatible:

Box	1
€	23 ²⁵

• Guarnizioni in EPDM
• EPDM gaskets
• Joints en EPDM

Sdoppiatore monoblocco

Monoblock splitter - Séparateur mono-bloc

cod. PABSD 06 D80



• Compatibilità SIME - BIASI - FERROLI - FONDITAL - LAMBORGHINI - NOVA FLORDIA -
• Compatible: RADIANT - SAVIO - UNICAL - ITALTHERM - BALTUR - JOANNES - AIRFEL

Box	1
€	24 ⁸⁸

• Guarnizioni in EPDM
• EPDM gaskets
• Joints en EPDM

Sdoppiatore monoblocco

Monoblock splitter - Séparateur mono-bloc

cod. PABSD 07 D80



• Compatibilità ARGO - BAXI - ROCA - VISSMANN - REMEHA - ROTEX
• Compatible:

Box	1
€	22 ²¹

• Guarnizioni in EPDM
• EPDM gaskets
• Joints en EPDM

Sdoppiatore monoblocco

Monoblock splitter - Séparateur mono-bloc

cod. PABSD 08 D80



• Compatibilità ARISTON - BERETTA - CHAFFOTEAUX - ECOFLAM - RHEEM RADI - RIELLO -
• Compatible: SYLBER - VAILLANT (NO Ecotec Plus) - YGNIS - ATLANTIC

Box	1
€	25 ⁰²

• Guarnizioni in EPDM
• EPDM gaskets
• Joints en EPDM

Sdoppiatore monoblocco

Monoblock splitter - Séparateur mono-bloc

cod. PABSD 09 D80



• Compatibilità SAUNIER DUVAL - HERMANN - ATON
• Compatible:

Box	1
€	41 ¹⁴

• Guarnizioni in EPDM
• EPDM gaskets
• Joints en EPDM

Sdoppiatore monoblocco

Monoblock splitter - Séparateur mono-bloc


cod. PABSD 10 D80



• Compatibilità JUNKERS BOSCH
• Compatible:

Box	1
€	40 ⁹⁴

• Guarnizione in EPDM
• EPDM gasket
• Joint en EPDM

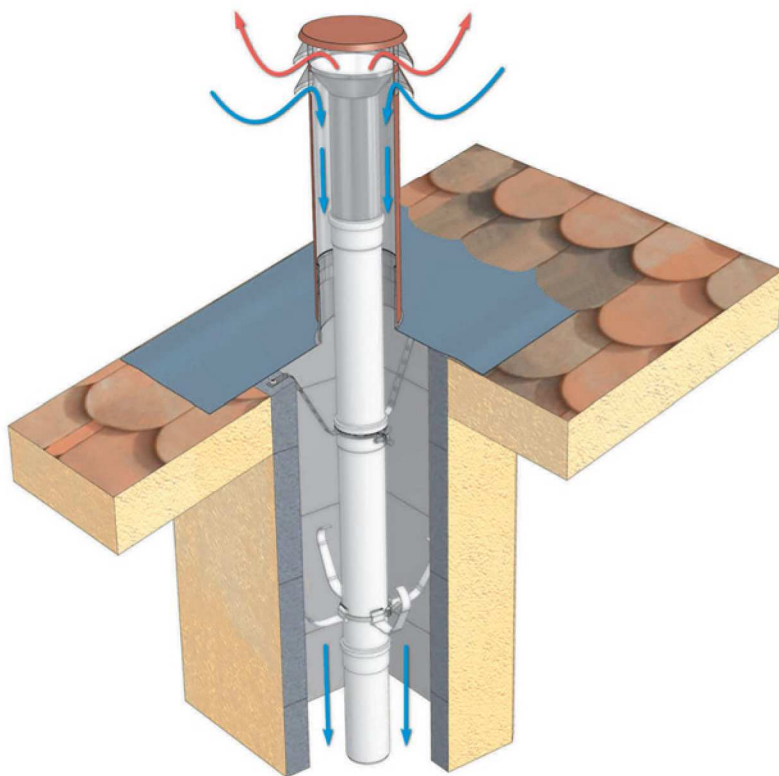


A Terminale architettonico Architectural terminal - Terminal architectural

IT Il terminale architettonico consente di realizzare un sistema di scarico fumi ventilato o coassiale, consigliato su condotti intubati privi di scarico condensa alla base.

ENG The architectural terminal permits to make a ventilated or coaxial flue system. It is recommended for liners without condensation drain at the bottom.

FR Le terminal architectural permet de réaliser un conduit de fumées aéré ou à ventouse. Il est recommandé sur les conduits intubés sans déchargement de condensats à la base.

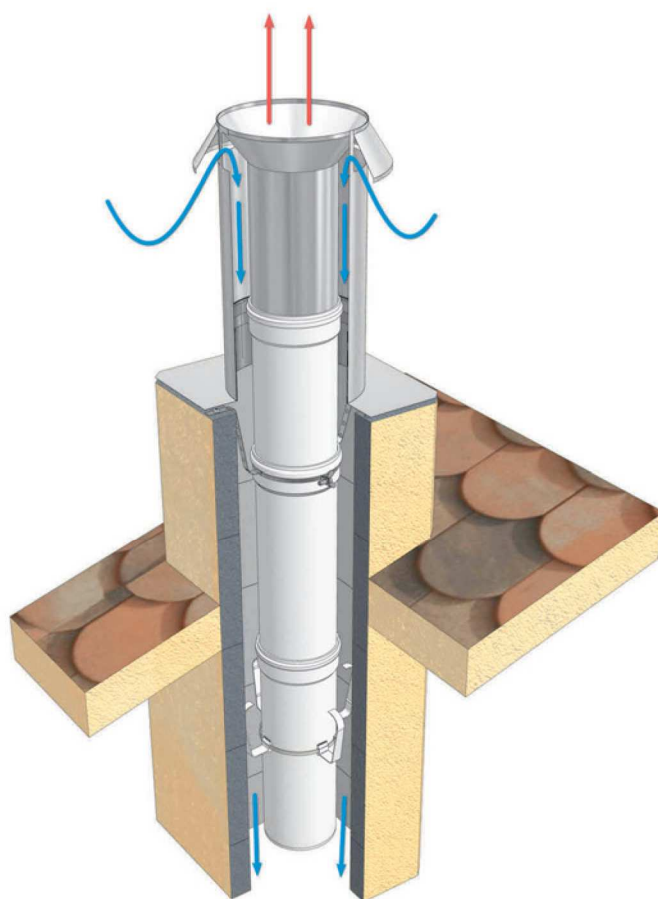

B Terminale tronco conico Truncated conical terminal - Terminal tronconique


IT Il terminale tronco conico consente di realizzare un sistema di scarico fumi ventilato o coassiale, consigliato su condotti intubati con raccordo scarico condensa alla base.

ENG The truncated conical terminal permits to make a ventilated or coaxial flue system. It is recommended for liners with condensation drain at the bottom.


FR Le terminal tronconique permet de réaliser un conduit de fumées aéré ou à ventouse. Il est recommandé pour conduits intubés avec déchargement de condensats à la base.

Kit terminale architettonico Ø 80
Architectural terminal kit Ø 80 - Kit souche de toit architectural Ø 80

cod. PATAKIT 01 D80
cod. PATAKIT 02 D80

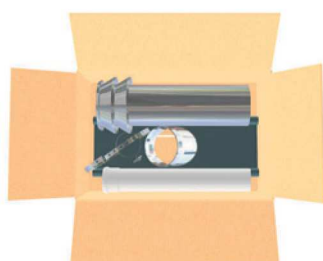

INOX

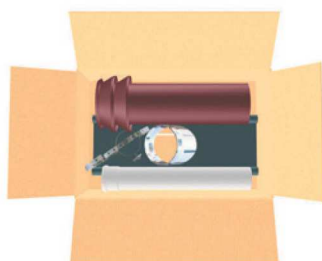


RAL 8017

Cod.	PATAKIT 01 D80	PATAKIT 02 D80
Colore	Inox	RAL 8017
Componenti	- 1 pz PATA 01 D80 - 1 pz PAFIP 01 D80 - 1 pz PSFF 01 D80	- 1 pz PATA 02 D80 - 1 pz PAFIP 01 D80 - 1 pz PSFF 01 D80
Box	1	1
€	210 ⁰⁰	221 ⁰⁰

Terminale ventilato architettonico

Architectural ventilated terminal - Souche de toit architecturale aéré

cod. PATA 01
cod. PATA 02




Ø	60	80	100	125	160	200
Box	1	1	1	1	1	1
Cod. Inox	PATA 01 D60	PATA 01 D80	PATA 01 D100	PATA 01 D125	PATA 01 D160	PATA 01 D200
€	115 ⁶⁵	115 ⁶⁵	217 ⁶⁰	218 ¹³	227 ³⁹	294 ⁵¹
Cod. RAL 8017	PATA 02 D60	PATA 02 D80	PATA 02 D100	PATA 02 D125	PATA 02 D160	PATA 02 D200
€	127 ⁶⁰	127 ⁶⁰	230 ¹⁴	235 ³¹	247 ³²	317 ⁰³

Terminale ventilato tronco conico

Ventilated truncated conical terminal - Souche de toit tronconique aéré

cod. PATC 01
cod. PATC 02




Ø	60	80	100	125	160	200
Box	1	1	1	1	1	1
Cod. Inox	PATC 01 D60	PATC 01 D80	PATC 01 D100	PATC 01 D125	PATC 01 D160	PATC 01 D200
€	99 ⁸⁰	99 ⁸⁰	184 ⁰⁰	187 ¹⁵	191 ⁹⁴	250 ⁰³
Cod. RAL 8017	PATC 02 D60	PATC 02 D80	PATC 02 D100	PATC 02 D125	PATC 02 D160	PATC 02 D200
€	112 ³⁴	112 ³⁴	197 ¹⁴	206 ⁹³	214 ⁰⁹	275 ²⁷

Faldale inclinato 16,5° con base in piombo

16,5° inclined flashing with lead base - Solin incliné à 16,5° avec base en plomb

cod. PAFIP 01




Cod.	PAFIP 01 D80	PAFIP 01 D125	PAFIP 01 D160	PAFIP 01 D200
D mm	60-80	100-125	160	200
Box	1	1	1	1
A x B mm	500 x 600	700 x 800	800 x 900	800 x 900
D1 mm	140	200	260	320
€	86 ⁰⁰	141 ⁴¹	166 ⁸⁶	184 ⁴⁷

Faldale piano con base inox

Flat flashing whit stainless steel base - Solin plat avec base en acier inox

cod. PAFP 01

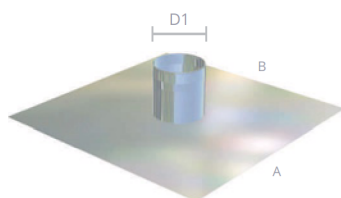


Cod.	PAFP 01 D80	PAFP 01 D125	PAFP 01 D160	PAFP 01 D200
D mm	60-80	100-125	160	200
Box	1	1	1	1
A x B mm	625 x 625	625 x 625	750 x 750	750 x 750
D1 mm	140	200	260	320
€	56 ²⁴	65 ⁷¹	92 ⁶⁵	118 ⁴²

Terminale piano ventilato

Ventilated flat terminal - Terminal plat ventilé

cod. PANFPV 01

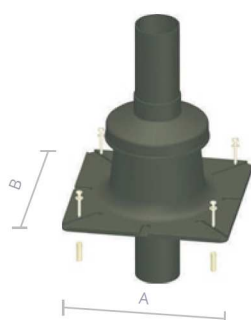

Ø	60	80
A x B mm	300 x 300	300 x 300
Box	1	1
€	48 ³¹	48 ³¹

Fascetta centraggio plastica

Plastic centring band - Collier de centrage en plastique

cod. PAFC 01



Cod.	PAFC 01 D100	PAFC 01 D200
Ø	60-80-100	125-160-200
Box	1	1
€	8 ⁵⁸	13 ⁶³

Fascetta fissaggio inox

Stainless steel fastening band - Collier de fixation en acier inox

cod. PSFF 01



Ø	60	80	100	125	160	200
A mm	660	680	700	725	760	800
Box	1	1	1	1	1	1
€	19 ⁴⁷	21 ³⁹	22 ⁴¹	25 ⁹⁶	27 ⁸¹	29 ⁶⁶

Fascetta murale bianca

White wallband - Collier mural blanc

cod. 10630 - 10030 - 10130 - PACFM 01 D125



Cod.	10630	10030	10130	PACFM 01 D125
Ø	60	80	100	125
Box	10	10	1	1
€	5 ⁵⁸	5 ⁷⁸	6 ³⁶	8 ⁵⁹

Fascetta murale inox

Stainless steel wallband - Collier mural en acier inox

cod. PSFM 12



Ø	60	80	100	125	160	200
Box	1	1	1	1	1	1
€	5 ⁶⁹	8 ²⁴	8 ⁶⁸	9 ⁸⁹	10 ⁸²	12 ⁰⁶

Rosone coprimuro

Wall cover rose - Rosace couvre mur

cod. 10670 - 10070 - 10170 - PACRS 01 D125



- Gomma bianca
- White rubber
- Caoutchouc blanc

Cod.	10670	10070	10170	PACRS 01 D125
Ø	60	80	100	125
Box	10	10	10	1
€	4 ⁹⁴	5 ³⁶	5 ⁶⁸	8 ⁵⁰

Griglia aspirazione/antintrusione in PP

PP suction/anti-intrusion grid - Grille aspiration/anti-intrusion en PP

cod. 10065P



- Polipropilene bianco
- White polypropylene
- Polypropylène blanc

Ø	80
Box	10
€	3 ⁸²

Griglia di scarico in PP

PP exhaust grid - Grille d'écoulement en PP

cod. PABGS 01




- Polipropilene bianco
- White polypropylene
- Polypropylène blanc

Ø	80
Box	1
€	4 ⁸³

Griglia aspirazione/antintrusione inox

cod. 10665 - 10065 - 10165 - 12165 - 16165 - 20165

Stainless steel suction/anti-intrusion grid - Grille d'aspiration/anti-intrusion en acier inox




- Acciaio inox lucido
- Stainless steel bright finish
- Acier inox brillant

Cod.	10665	10065	10165	12165	16165	20165
Ø	60	80	100	125	160	200
Box	10	10	10	1	1	1
€	5 ⁷³	6 ⁴⁰	6 ⁹⁹	7 ³¹	8 ⁵⁹	12 ³⁶

Griglia aspirazione/antintrusione con parapigioggia inox

cod. 10665C - 10065C - 10165C

Stainless steel suction/anti-intrusion grid with anti-rain cap - Grille d'aspiration/anti-intrusion avec para-pluie en acier inox



- Acciaio inox lucido
- Stainless steel bright finish
- Acier inox brillant

Cod.	10665C	10065C	10165C
Ø	60	80	100
Box	1	10	1
€	8 ¹⁰	8 ⁸⁵	9 ⁶⁰

Griglia di scarico inox

Stainless steel exhaust grid - Grille d'écoulement en acier inox

cod. 10668 - 10068 - 10168



- Acciaio inox lucido
- Stainless steel bright finish
- Acier inox brillant

Cod.	10668	10068	10168
Ø	60	80	100
Box	10	10	6
€	7 ⁸⁷	8 ⁷⁷	9 ⁶³

Cappello cinese inox

Stainless steel chinese cap - Chapeau chinois en acier inox

cod. 10664 - 10064 - 10164



- Acciaio inox lucido
- Stainless steel bright finish
- Acier inox brillant

Cod.	10664	10064	10164
Ø	60	80	100
Box	5	5	5
€	15 ⁸⁸	16 ⁹³	18 ⁰⁸

Kit placca camino

Chimney identification plate Kit - Kit plaque d'identification de cheminée

cod. SCS CE PAB



Box	1
€	10 ¹⁶

Sifone per scarico condensa

Siphon for condensation drain - Siphon pour déchargement de condensats

cod. PASC 41

Ø 32 mm



Box	1
€	29 ⁸⁵

Tubo per scarico condensa Ø 20

Hose for condensation drain Ø 20 - Gaine pour déchargement de condensats

cod. PATS 20



Box	1
€/mt	1 ⁶⁴



Vite analisi fumi PP con guarnizione in EPDM

PP flue gas analysis screw with EPDM gasket - Vis d'analyse de fumées en PP avec joint en EPDM

cod. PAAF 21



Box	1
€	11 ⁴⁵

Guarnizione EPDM (ricambio)

EPDM gasket (spare part) - Joint en EPDM (remplacement)

cod. PABGT 01



Ø	60	80	100
Box	1	1	1
€	1 ¹⁸	1 ²⁹	1 ⁹²

Guarnizione EPDM (ricambio)

EPDM gasket (spare part) - Joint en EPDM (remplacement)

cod. PSGT 71



Ø	125	160	200
Box	1	1	1
€	2 ⁰⁶	3 ⁰⁴	5 ⁴⁰

Scivolante spray 400 ml

Spray slider 400 ml - Pulverisation de glisser 400 ml

cod. AC SCISP



Box	1
€	7 ⁹⁰

Sportello ispezione ventilato 20 x 30 cm in acciaio zincato

Ventilated zinc-coated check door 20 x 30 cm - Trappe de visite ventilée en acier galvanisé 20 x 30 cm

cod. AC SVZ01



Box	1
€	75 ⁰⁰

STABILESMF



SISTEMA FLEX PP

PP FLEXIBLE SYSTEM
SYSTEME SOUPLE EN PP

INNOVATIVE
PARTNER



Stabile®

Applicazioni

IT

1. Il sistema scarico fumi flessibile STABILE SMARTFLEX nasce per essere utilizzato con apparecchi a condensazione, tuttavia il sistema STABILE SMARTFLEX può essere utilizzato con qualsiasi generatore di calore a combustibile gassoso o liquido dove sia garantito che la temperatura massima dei prodotti della combustione non superi i 120°C. Può inoltre essere utilizzato per cappe da cucina e condotti di adduzione/estrazione aria, sempre con temperature non superiori a 120°C.
2. Il sistema flessibile STABILE SMARTFLEX è adatto per essere installato all'interno di vani tecnici, cavei e camini esistenti come condotto da intubamento.
3. Il sistema flessibile STABILE SMARTFLEX è compatibile con tutti i prodotti delle linee STABILE atti a ricevere i fumi da combustione con temperatura non superiore ai 120°C.

Istruzioni d'installazione

1. I componenti del sistema scarico fumi flessibile STABILE SMARTFLEX devono essere installati solo da personale altamente qualificato e abilitato alla professione in accordo con le normative vigenti (DM 37/08).
2. Prima di effettuare qualunque operazione si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dell'apparecchio.
3. Accertarsi, prima di effettuare qualsiasi tipo di installazione, che la designazione di prodotto presente sul tubo flessibile, sia idonea al tipo di installazione da effettuare.
4. Per l'intubamento del cavedio/camino esistente fare sempre riferimento alle norme UNI 7129:2015 e UNI 11528:2014.
5. Dopo aver verificato tramite videoispezione l'integrità strutturale, la mancanza di scorie o fuliggine del cavedio/camino esistente da intubare, procedere con l'installazione. La posa dovrà avvenire dall'alto verso il basso inserendo la tubazione (con il verso della freccia verso l'alto che è indicata sul prodotto) con l'aiuto di un cavo; prestare particolare attenzione affinché eventuali sporgenze o spigoli vivi non danneggino la tubazione stessa.
6. Durante la fase di intubamento del flessibile SMARTFLEX posizionare sul tubo le fascette di centraggio (PSFC 70/PSFC 72/PAFC 01) al fine di mantenere la perpendicolarità del flessibile all'interno del vano tecnico, cavedio o camino esistente.
7. Conclusa la fase di intubamento, in prossimità del terminale, utilizzare la fascetta cod. PSFF 01 per assicurare il fissaggio del condotto intubato al cavedio/vano tecnico e al terminale stesso.
8. La base del sistema intubato deve essere provvista di un raccordo a tee (PABRT 07) con ispezione (PABEI 83), tappo di scarico (PABTC 85) e sifone scarico condensa (PASC 41).
9. È possibile ricavare dal rotolo flessibile, uno spezzone di tubo della misura desiderata, avendo cura di tagliarlo sopra l'innesto femmina presente ogni 30 cm circa ed installare la guarnizione di tenuta in EPDM nell'innesto femmina.
10. Terminata l'installazione del nuovo sistema intubato e prima di mettere in esercizio l'impianto, effettuare le verifiche come previsto dalla norma UNI 7129:2015 e UNI 11528:2014.
11. Per qualsiasi altra informazione tecnica, consultare il libretto d'uso e manutenzione e/o il manuale tecnico del sistema STABILE SMARTFLEX.

Manutenzione

1. La manutenzione dell'impianto fumario deve essere eseguita da personale qualificato secondo la legislazione vigente (DM 37/08).
2. La manutenzione e il controllo dell'impianto fumario vanno eseguite secondo la legislazione vigente (DPR. 74/13) e/o eventuali prescrizioni regionali.
3. Escludendo diverse disposizioni normative e legislative, per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti, si consiglia di controllare e/o pulire il sistema STABILE SMARTFLEX almeno una volta l'anno.
4. Le verifiche e i controlli del sistema STABILE SMARTFLEX dovranno essere eseguite secondo le norme UNI 7129:2015, UNI 10738:2012 e UNI 10845, utilizzando attrezzature e strumenti adeguati, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
5. Per la pulizia delle pareti interne del sistema STABILE SMARTFLEX si dovrà utilizzare una spugna, un panno o una spazzola di plastica morbida. NON UTILIZZARE SPAZZOLE, SPUGNE O PANNI ABRASIVI. Non utilizzare solventi aggressivi o acidi.
6. In corrispondenza della manutenzione programmata, ai fini di mantenere un elevato standard di sicurezza, si consiglia di verificare l'integrità delle guarnizioni di tenuta ogni qualvolta gli elementi del sistema STABILE SMARTFLEX vengono smontati, sostituendo se necessario, le guarnizioni con ricambi originali.

Stoccaggio

1. I componenti della linea STABILE SMARTFLEX escono dalla fabbrica regolarmente etichettati per tipologia di prodotto con i dati previsti dalla norma di riferimento (EN 14471).
2. Conservare gli elementi e/o accessori in luoghi adeguati al riparo da possibili urti, raggi solari ultravioletti (UV) e in condizioni di protezione generale da tutti quegli agenti che potrebbero danneggiarli. STABILE S.p.A. non risponde di eventuali danni causati da incuria o inappropriato stoccaggio e utilizzo.

Applications

ENG

1. The flexible flue system STABILE SMARTFLEX is conceived to be used for condensing appliances, however the flue system STABILE SMARTFLEX can be used with every heat generator working with a gaseous or liquid combustible where the maximum temperature does not exceed 120°C. Furthermore it can be used for kitchen extractor hoods and for air supply/extraction ducts as long as the temperatures do not exceed 120°C.
2. The flexible system STABILE SMARTFLEX is suitable for being installed inside technical areas, shafts and pre-existing chimneys as flue liner.
3. The flexible system STABILE SMARTFLEX is compatible with all the products of the Lines STABILE suitable for conveying combustion flue gases with a temperature which does not exceed 120°C.

Installation instructions

1. The components of the flue flexible system STABILE SMARTFLEX shall be installed only by high skilled workers in compliance with the current regulations.
2. Before any operation we recommend to unplug the appliance, (refer to the manual of the appliance).
3. Before any installation, make sure that the product designation marked on the label of the item complies with the type of installation to perform.
4. When relining a chimney/flue duct, always refer to the national regulation of installation.
5. After verifying - through a video-inspection - the structural integrity, the lack of slag, soot inside the fireplace/smoke duct to reline, proceed with the installation. The installation shall be done from the top downwards by inserting the hose with the arrow on the item facing upwards through a cable; be particularly careful that possible protrusions or sharp edges do not damage the hose.
6. When installing the flexible SMARTFLEX, apply some centring bands (PSFC 70/PSFC 72/PAFC 01) on the hose in order to maintain the perpendicularity of the flexible section inside the technical area, shaft or pre-existing chimney.
7. After completing the relining, mount the band code PSFF 01 closed to the terminal in order to ensure the fixing of the relined duct to the shaft/technical area and to the terminal itself.
8. At the base of the relined system, provide a 90°T (PABRT 07) with an inspection element (PABEI 83), a condensation drain cap (PABTC85) and siphon for condensation drain (PASC 41).
9. From the roll of flexible pipe you can cut off a tailored section, by cutting it over the female connection, which is positioned every 30 cm and mounting the EPDM gasket in the female graft.
10. After completing the installation of the new relined chimney system and before putting the system into operation, always perform the tests as prescribed by the current national laws/regulations.
11. For any other technical information, refer to the maintenance booklet and/or the technical manual of the system STABILE SMARTFLEX.

Maintenance

1. The maintenance of the flue system shall be performed by qualified personnel under current legislation.
2. The maintenance and the control of the flue system shall be performed under current legislation and/or local prescriptions.
3. Except for any regulatory and legislative provision, in order to keep the technical and performance characteristics of the products unchanged over time, we suggest to check and/or to clean the coaxial chimney system STABILE SMARTFLEX at least once a year.
4. The tests and the controls on the coaxial chimney system STABILE SMARTFLEX shall be performed using appropriate equipment and tools in accordance with the current legislations and with the provisions regarding the safety and the health of workers.
5. For the cleaning of the internal walls of the coaxial chimney system STABILE SMARTFLEX, use a sponge, or a soft plastic scrubber. DO NOT USE ABRASIVE BRUSHES, SPONGES OR CLOTHS. Do not use aggressive or acid solvents.
6. At every scheduled maintenance, in order to keep a high safety standard, we suggest to check the integrity of the sealing gaskets whenever disassembling the elements of the system STABILE SMARTFLEX, by replacing - where appropriate - the gaskets with original spare parts.

Storage

1. All the components of the line STABILE SMARTFLEX leave the factory regularly labeled by product type with the data required by the reference product standard (EN 14471).
2. Store the elements and/or accessories in adequate places, safe from possible shocks, UV rays and in conditions of general protection from all agents that might damage them. STABILE S.p.A. is not responsible for any damage caused by negligence, inappropriate storage and use.

Applications

FR

1. Le système souple STABILE SMARTFLEX est conçu pour être utilisé avec appareils à condensation, mais le système de combustion STABILE SMARTFLEX peut être utilisé avec tous les générateurs de chaleur travaillant avec un combustible gazeux ou liquide où la température maximale ne dépasse pas 120°C. En outre, il peut être utilisé pour les hottes de cuisine et des conduits d'alimentation/extraction d'air tant que les températures ne dépassent pas 120°C.
2. Le système souple STABILE SMARTFLEX est adapté pour être installé dans des locaux techniques, des espaces techniques et cheminées préexistantes comme conduit à canaliser.
3. Le système flexible STABILE SMARTFLEX est compatible avec tous les produits des lignes STABILE appropriés pour le transport des fumées de combustion à une température qui ne dépasse pas 120°C.

Instructions d'installation

1. Les composants du système de cheminée flexible STABILE SMARTFLEX doivent être installés uniquement par des ouvriers hautement qualifiés en conformité avec les réglementations en vigueur.
2. Avant toute opération, nous vous recommandons de débrancher l'appareil (reportez-vous au manuel de l'appareil).
3. Avant toute installation assurez-vous que la désignation de produit indiquée sur l'étiquette est conforme au type d'installation que vous devez effectuer.
4. Pour la canalisation de la cheminée/conduit de fumée, référez-vous toujours aux normes d'installation nationales.
5. Après avoir vérifié à travers une vidéo-inspection l'intégrité structurelle, l'absence de scories ou suie dans la cheminée à intuber, procédez avec l'installation. L'installation doit être faite de haut en bas en observant que la direction de la flèche indiquée sur la gaine soit vers le haut avec l'aide d'un câble; soyez particulièrement prudent que des saillies ou des arêtes vives n'endommagent pas la gaine.
6. Pendant la canalisation du conduit de cheminée montez des colliers de centrage (PSFC 70/PSFC 72/PAFC 01) pour maintenir la perpendicolarité du flexible à l'intérieur de espaces techniques, locaux techniques et cheminées préexistantes.
7. Après avoir intubé, montez le collier réf. PSFF 01 à côté du terminal pour assurer la fixation du conduit intubé à l'espace technique et au terminal même.
8. A la base du système canalisé, installez un T à 90° (PABRT 07) avec élément d'inspection (PABEI 83), tampon de condensats (PABTC85) et siphon (PASC 41).
9. Du rouleau de gaine souple, vous pouvez couper une section sur mesure, en le coupant au-dessus de la partie femelle, qui est positionné tous les 30 cm et en montant un joint EPDM dans le greffon femelle.
10. Après avoir terminé l'installation du cheminée/conduit de fumée et avant la mise en service du système, effectuez toujours les tests prévus par les lois/réglementations nationales actuelles.
11. Pour toutes les autres informations techniques, consulter la brochure d'utilisation et maintenance et/ou le manuel technique du système STABILE SMARTFLEX.

Maintenance

1. La maintenance du conduit de fumées doit être faite par du personnel qualifié en vertu de la législation en vigueur.
2. La maintenance et la vérification du conduit de fumées doit être faite conformément à la législation en vigueur et/ou aux réglementations locales.
3. Sauf toute disposition normative ou législative différente, afin de garder les caractéristiques techniques et les performances des produits inchangés dans le temps, on vous conseille de contrôler et/ou nettoyer le système de cheminée coaxiale STABILE SMARTFLEX au moins une fois par an.
4. Les vérifications et les contrôles du système de cheminée coaxiale STABILE SMARTFLEX devront être faites conformément aux réglementations en vigueur, en utilisant un équipement et des outils appropriés et en conformité avec les dispositions concernant la santé et la sécurité des travailleurs.
5. Pour le nettoyage des parois intérieures du système de cheminée coaxiale STABILE PAC on doit utiliser une éponge ou un laveur en plastique souple. NE PAS UTILISER DES BROSSES OU DES LAVEURS ABRASIFS. Ne pas utiliser des solvants agressifs ou acides.
6. Lors de la maintenance planifiée, afin de maintenir un haut niveau de sécurité, on vous conseille de vérifier l'intégrité des joints d'étanchéité chaque fois qu'on démonte les éléments du système STABILE SMARTFLEX en remplaçant, si nécessaire, les joints avec des pièces d'origine.

Stockage

1. Tous les composants de la gamme STABILE SMARTFLEX partent de l'usine, régulièrement marqué par type de produit avec les données requises par la norme de produit de référence (EN 14471).
2. Conservez les éléments et/ou accessoires dans des endroits adéquats, à l'abri des chocs éventuels, rayons UV et dans des conditions de protection générale contre tous les agents qui pourraient les endommager. STABILE S.p.A. n'est pas responsable de tout dommage causé par la négligence, le stockage et l'utilisation inappropriée.

SISTEMA FLEX PP

PP FLEXIBLE SYSTEM / SYSTEME SOUPLE EN PP



Denominazione	STABILESMP					
Descrizione	Sistema camino monoparete flessibile con condotti fumi in plastica					
Norme di riferimento	EN 14471:2013+A1:2015		Camini Sistemi camino con condotti interni in materiale plastico - Requisiti e metodi di prova			
Designazione	Gruppo 1 Ø 60-80-100	T120 - H1 - W - 2 - O(10) - LI - F - U1		 		
	Gruppo 2 Ø 110	T120 - H1 - W - 2 - O(20) - LI - F - U1				
Designazione	Gruppo 2 Ø 125-160	T120 - P1 - W - 2 - O(00) - LI - E - U0		 		
	Designazione SN EN 1443	Gruppo 442 Ø 80-110	T120 - H1 - W - 1/2 - O - 50 - R00 - EI 00			
Gruppo di diametro	Gruppo 1			Gruppo 2		
Diametro nominale (mm)	60	80	100	110	125	160
Specifica materiale scarico fumi	Polipropilene PP - Bianco					
Guarnizione di tenuta	Elastomero in EPDM 140°C - Monolabbro Colorazione: NERO Certificata EN 14241-1					
Dati prestazionali	Gruppo 1			Gruppo 2		
Classe di temperatura	120° C (T120)					
Classe di pressione	5000 Pa (H1)			200 Pa (P1)		
Classe di resistenza alla condensa	W					
Classe di resistenza alla corrosione	2					
Classe di resistenza al fuoco di fuliggine	O					
Distanza da materiali combustibili (mm)	10		20		00	
Classe di posizione	LI - Installazione interna					
Classe di resistenza al fuoco	F / EI 00			E		
Resistenza termica	R00 = 0,00 m²K/W			N.A.		
Classe di protezione	U1			U0		
- Campi di impiego - Combustibili ammessi	Condotto intubato singolo, multiplo e collettivo per apparecchi a gas e gasolio a condensazione e per cappe da cucina con temperatura dei fumi ≤120°C					
	 Gas condensazione		 Gasolio condensazione		 Cappe cucina	
Riciclaggio della materia prima						

Versione 09/2018

Certificazioni - Ø60 - Ø80 - Ø100 - Ø110 - Gruppo 1-2

1. Certificato CE di conformità di controllo dei processi produttivi in fabbrica Nr. 0407-CPR-1178 (IG-084-2016) - EN 14471:2013+A1:2015
2. Ente Notificato per la marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 305/2011 e EN 14471 corrispondente a Istituto Giordano S.p.A.
3. Dichiarazione di prestazione marcatura CE Nr. 13-DoP-01.07.2013

Certificazioni - Ø125 - Ø160 - Gruppo 2

1. Certificato CE di conformità di controllo dei processi produttivi in fabbrica Nr. 0476-CPR-5206 - EN 14471:2013+A1:2015
2. Ente Notificato per la marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 305/2011 e EN 14471 corrispondente a Kiwa Cermet Italia S.p.A.
3. Dichiarazione di prestazione marcatura CE Nr. 38-DoP-01.07.2013


Certificazioni - Ø80 - Ø110 - Gruppo 442 - VKF/AEAI

1. Certificato CE di conformità di controllo dei processi produttivi in fabbrica VKF/AEAI Nr. 23486 - SN EN 1443
2. Ente Notificato per la marcatura CE corrispondente a VKF - Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen - CH 30111 Berna
3. Dichiarazione di prestazione Nr. 14-DoP-01.07.2013


Informazioni generali di prodotto

Tutti i prodotti sono coperti da RC stipulata con ZURICH nr. 920b3680.

Scarica tutta la documentazione tecnica dal sito www.stabile.it dalla sezione "Prodotti" corrispondente.

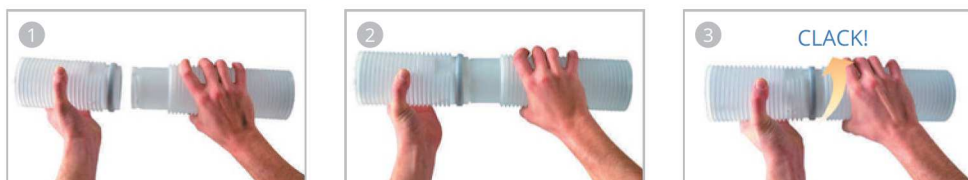

- ✓ Ogni metro comprende n° 1 maschio e n° 3 femmine (minimo scarto) ✓ Sistema di bloccaggio a baionetta antisfilamento (Ø 60 - 80 - 100 - 110)
- ✓ Each meter includes 1 male and 3 females (minimum waste) ✓ Anti-threading bayonet locking system (Ø 60 - 80 - 100 - 110)
- ✓ Chaque mètre comprend 1 mâle et 3 femelles (minimum de déchets) ✓ Système de verrouillage à baionnette anti-dévisage (Ø 60 - 80 - 100 - 110)

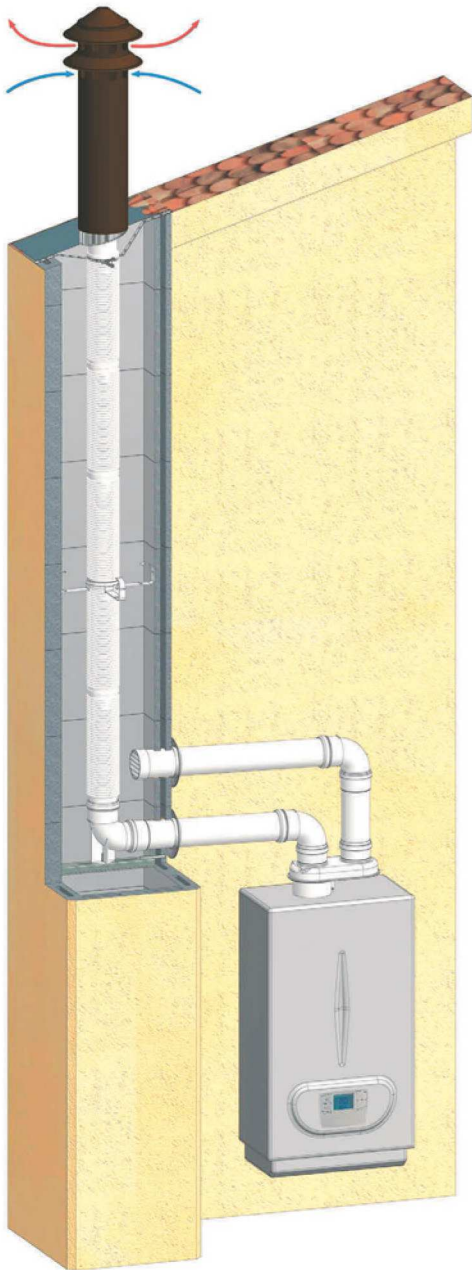


A Condotto intubato singolo Single liner - Conduit intubé single

IT Esempio di apparecchi di Tipo C a condensazione con condotto flessibile intubato **STABILESMF** e terminale a tetto ventilato per il prelievo dell'aria comburente dell'apparecchio.

ENG Example of C-Type condensing appliances with **STABILESMF** flexible liner and ventilated roof terminal for the combustion air inlet of the appliance.

FR Exemple de appareils à condensation de Type C avec conduit souple intubé **STABILESMF** et terminal à toit aéré pour l'entrée de l'air de combustion de l'appareil.

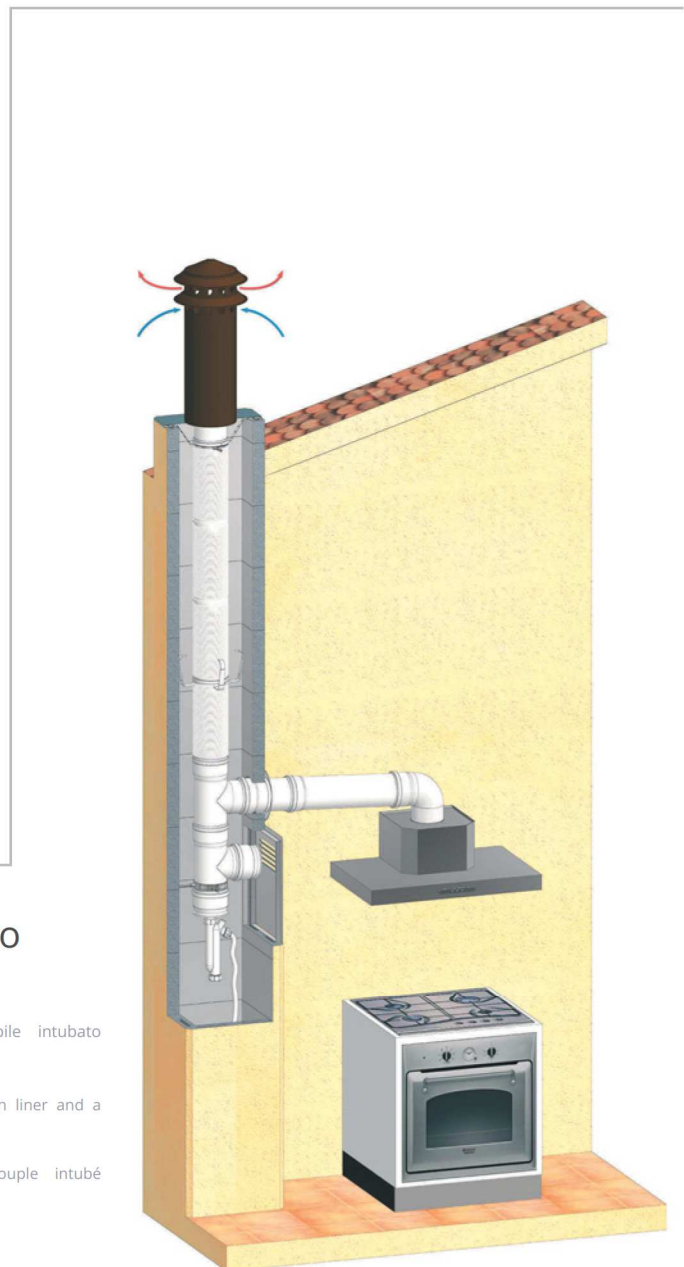

B Condotto di esalazione intubato Exhalation liner - Conduit d'exhalation intubé


IT Esempio di cappa cucina con condotto di esalazione flessibile intubato **STABILESMF** e terminale a tetto ventilato.

ENG Example of extractor hood with **STABILESMF** flexible exhalation liner and a ventilated roof terminal.

FR Exemple de hotte de cuisine avec un conduit d'exhalation souple intubé **STABILESMF** et terminal à toit aéré.

SISTEMA FLEX PP

PP FLEXIBLE SYSTEM / SYSTEME SOUPLE EN PP

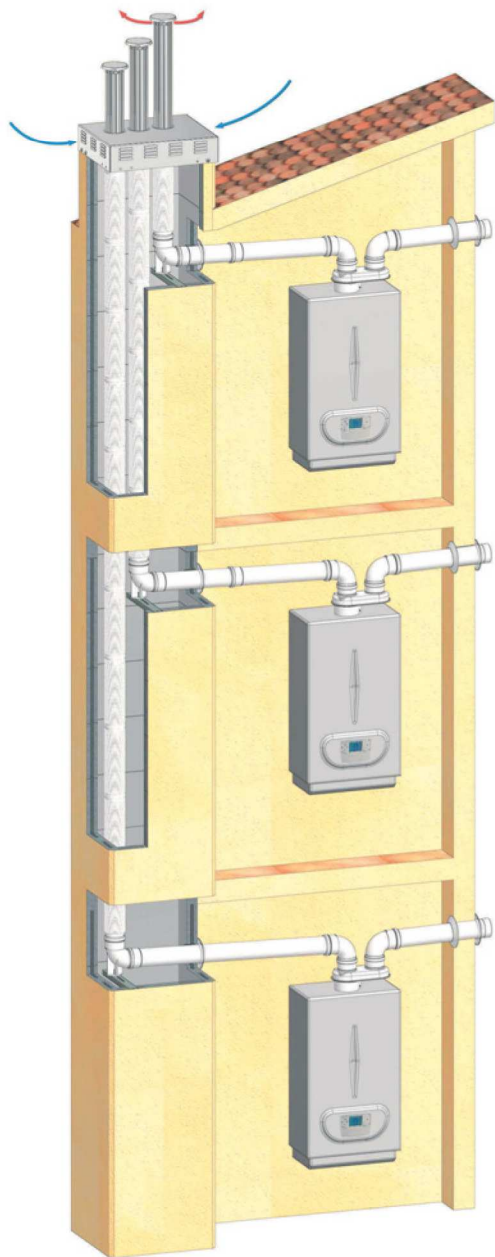


C Sistema intubato multiplo Multiple liner - Système intubé multiple

IT Esempio di apparecchi di Tipo C a condensazione con condotti flessibili **STABLESMF** intubati nello stesso cavedio/asola tecnica e terminale a tetto ventilato in acciaio inox realizzato su misura.

ENG Example of C-Type condensing appliance with **STABLESMF** flexible liners inside the same enclosure and with ventilated roof terminal in stainless steel made on size.

FR Exemple de appareil à condensation de Type C avec conduits souples **STABLESMF** intubés dans le même espace technique et avec terminal à toit aéré réalisé en acier inox sur mesure.

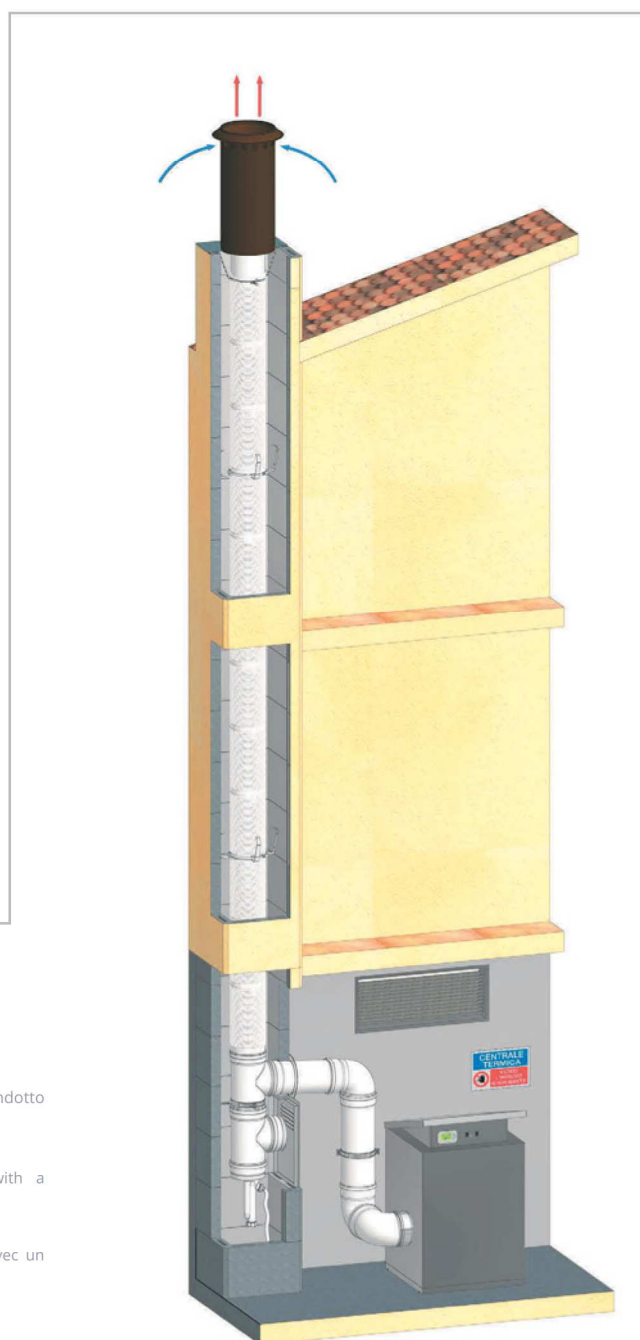

D Condotto intubato singolo Single liner - Conduit intubé single

IT Esempio di generatore a condensazione posto in centrale termica con condotto flessibile intubato **STABLESMF** e terminale a tetto ventilato.


ENG Example of condensing generator installed in a thermal power plant with a **STABLESMF** flexible liner and a ventilated roof terminal.

FR Exemple de générateur à condensation installé dans une centrale thermique avec un conduit intubé souple **STABLESMF** et un terminal à toit aéré.



SMARTFLEXBOX

cod. PAFXKIT 01

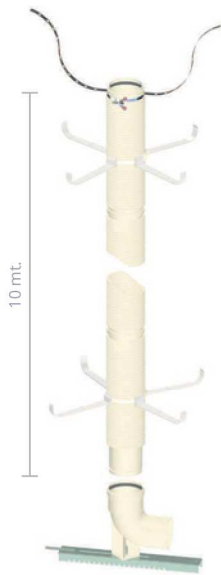


Ø	60	80
Box	1	1
€	153 ²⁸	163 ¹⁵

cod. PAFXKIT 02



Ø	60	80
Box	1	1
€	361 ²⁵	371 ⁶⁷


cod. PAFXKIT 03

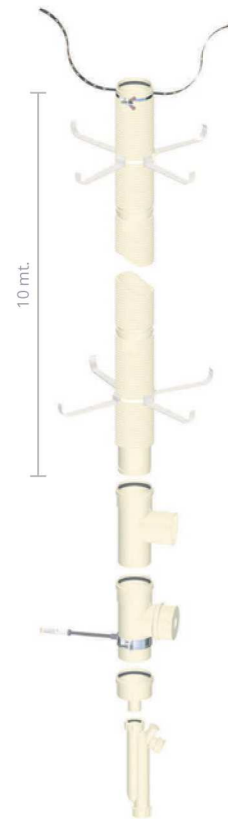

Ø	60	80
Box	1	1
€	192 ⁹¹	205 ⁹⁶


 **RISPARMI FINO AL 10%**
SAVE UP TO - EPARGNE JUSQU'A

cod. PAFXKIT 04

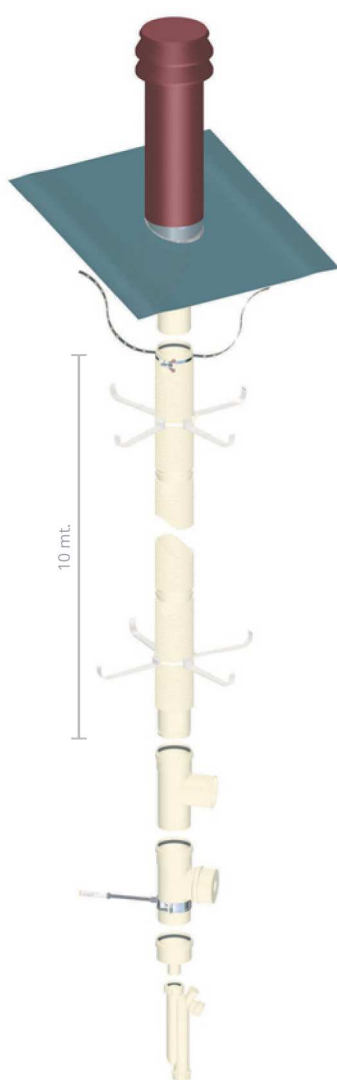


Ø	60	80
Box	1	1
€	403 ⁰⁸	416 ⁸⁴

cod. PAFXKIT 05

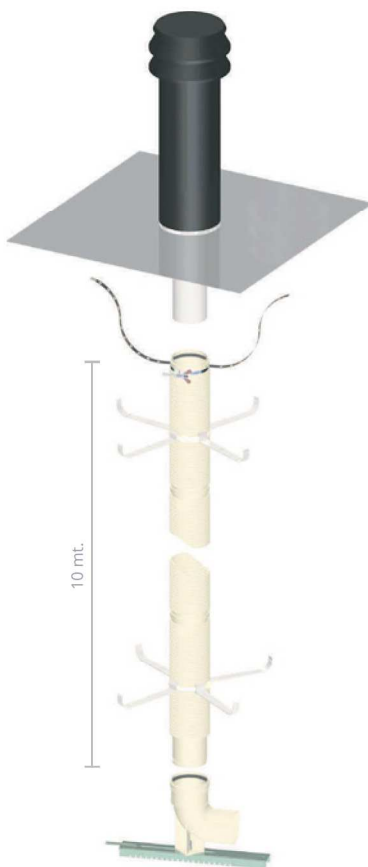

Ø	80
Box	1
€	339 ⁰³

cod. PAFXKIT 21

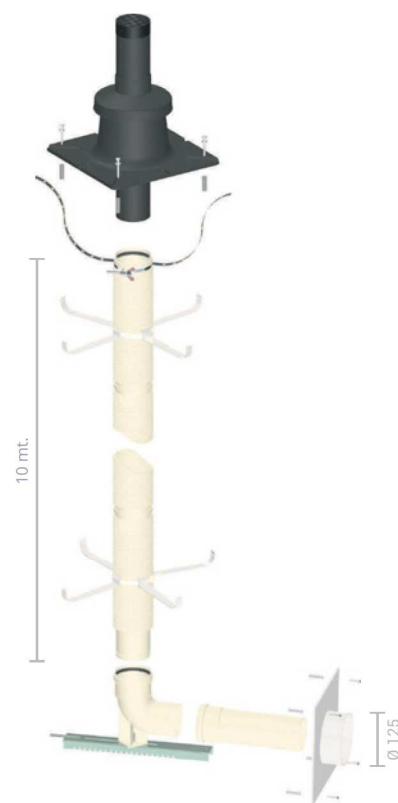

Ø	80
Box	1
€	234 ⁵³

Rotolo tubo flessibile

Flex pipe roll - Rouleau gaine souple

cod. PAFX 02



Ø	60	80	100	110	125	160
mt	50	50	25	25	25	25
Ø int. mm	62,8	82,8	102,8	113,0	126,2	155
D ext. mm	74,6	94,6	115,0	124,6	140,0	172
€/mt	8 ⁹⁶	9 ⁸⁹	15 ¹⁶	16 ¹⁵	22 ⁰⁸	39 ⁸⁷

*Spezzoni a misura in multipli di 5 mt; +25% (cod. PAFX 06) - 5 mt on size cuts; +25% (code PAFX 06) - Coupes sur mesure de 5 mt; +25% (réf. PAFX 06)

Rotolo tubo flessibile da 10mt

Flex pipe 10mt roll - Rouleau gaine souple de 10mt

cod. PAFX 10



Ø	60	80	100
mt	10	10	10
Ø int. mm	62,8	82,8	102,8
Ø ext. mm	74,6	94,6	115,0
€/mt	10 ²⁰	11 ⁴³	16 ⁴⁸

Barra flessibile lunghezza 1mt M/F

M/F 1mt flex bar - Bar souple M/F de 1 mt

cod. PAFX 03



Ø	60	80
Ø int. mm	62,8	82,8
Ø ext. mm	74,6	94,6
Box	1	1
€/pz	14 ⁸⁵	15 ³⁰

• Guarnizione inclusa • Gasket included • Joint inclus

Guarnizione EPDM

EPDM gasket - Joint en EPDM

cod. PABGT 01 - PAGT 70 - PSGT 71



Ø	60	80	100	110	125	160
Cod.	PABGT 01 D60	PAGT 70 D80	PABGT 01 D100	PAGT 70 D110	PSGT 71 D125	PSGT 71 D160
Box	1	1	1	1	1	1
€	1 ¹⁸	1 ³⁴	1 ⁹²	1 ⁵¹	2 ⁰⁶	3 ⁰⁴

ATTENZIONE!

Tutti gli articoli necessari alla realizzazione di un sistema completo (raccordi, curve, terminali, ecc.) sono a pag. 14 per il sistema PAB (PP bianco) e a pag. 30 per il sistema PA (PP traslucido)

PLEASE NOTE!

All the elements necessary for making a complete system (fittings, elbows, terminals, etc.) are on page 14 for the PAB system (white PP) and on page 30 for the PA system (translucent PP)

ATTENTION!

Tous les éléments nécessaires pour réaliser un système complet (raccords, coudes, terminaux, etc.) sont à la page 14 pour le système PAB (PP blanc) et à la page 30 pour le système PA (PP transparent)

Rotolo tubo flessibile
Flex pipe roll - Rouleau gaine souple

cod. PAFX 01



Ø	60	80	110	125	160	200
Mt.	50	30	30	30	25	30
Ø int. mm	50	75	105	125	160	175
Ø ext. mm	65	90	125	150	175	200
€/mt	16 ⁹²	17 ⁷⁶	25 ⁵⁹	41 ⁵⁸	61 ¹⁴	75 ⁵⁵

*Spezzoni a misura in multipli di 5 mt: +25% (cod. PAFX 05)
5 mt on size cuts: +25% (code PAFX 05) - Coupes sur mesure de 5 mt: +25% (réf. PAFX 05)

Giunto flex/maschio
Male/flex junction - Jonction mâle/souple

cod. PAFX 09 M



Ø	60	80	110	125	160	200
A mm	85	115	160	175	200	227
Box	1	1	1	1	1	1
€	24 ⁷⁹	30 ⁹⁸	39 ⁸⁰	54 ⁸¹	84 ⁵³	184 ⁰⁰

Giunto flex/femmina
Female/flex junction - Jonction femelle/souple

cod. PAFX 09 F



Ø	60	80	110	125	160	200
A mm	85	115	160	175	200	227
Box	1	1	1	1	1	1
€	38 ³⁷	44 ⁵⁶	57 ⁰⁴	95 ⁴⁷	150 ⁵⁶	276 ⁰⁰

Guarnizione EPDM (ricambio)
EPDM gasket (spare part) - Joint en EPDM (remplacement)



Cod.	PAGT 70 D60	PAGT 70 D80	PAGT 70 D110	PAGT 70 D125	PAGT 70 D160	PAGT 70 D200
Box	1	1	1	1	1	1
€	4 ⁰⁴	1 ³⁴	1 ⁵¹	3 ⁹⁰	7 ¹¹	23 ²⁴

Giunto flex/flex
Flex/flex junction - Jonction souple/souple

cod. PAFX 11



Ø	60	80	110	125	160	200
A mm	85	115	160	175	200	227
Box	1	1	1	1	1	1
€	41 ⁷⁵	51 ⁹⁹	92 ⁶¹	98 ⁶¹	178 ⁷⁹	398 ⁰⁰

Kit placca camino

Chimney identification plate Kit - Kit plaque d'identification de cheminée

cod. SCS CE SMARTFLEX



Box	1
€	10 ¹⁶

Sifone per scarico condensa

Siphon for condensation drain - Siphon pour déchargement de condensats

cod. PASC 41

Ø 32 mm



Box	1
€	29 ⁸⁵

Tubo per scarico condensa Ø 20

Hose for condensation drain Ø 20 - Gaine pour déchargement de condensats

cod. PATS 20



Box	1
€/mt	1 ⁶⁴



Vite analisi fumi PP con guarnizione EPDM

PP flue gas analysis screw with EPDM gasket - Vis d'analyse de fumées en PP avec joint en EPDM

cod. PAAF 21



Box	1
€	11 ⁴⁵

Scivolante spray 400 ml

Spray slider 400 ml - Pulverisation de glisser 400 ml

cod. AC SCISP



Box	1
€	7 ⁹⁰

Sportello ispezione ventilato 20 x 30 cm in acciaio zincato

Ventilated zinc-coated inspection door 20 x 30 cm - Trappe de visite ventilée en acier galvanisé 20 x 30 cm

cod. AC SVZ01



Box	1
€	75 ⁰⁰

STABILEPAC



SISTEMA COASSIALE M/F

M/F COAXIAL SYSTEM
SYSTEME VENTOUSE M/F

INNOVATIVE
PARTNER



Stabile®

Applicazioni

IT

1. Il sistema camino coassiale STABILE PAC può essere utilizzato per generatori a condensazione alimentati a combustibile gassoso aventi la temperatura dei prodotti della combustione non superiore a 120°C.
2. Il sistema camino coassiale STABILE PAC è adatto per essere utilizzato come condotto e condotto intubato.
3. Il sistema camino coassiale STABILE PAC è certificato per l'utilizzo come sistema per l'evacuazione fumi della combustione e aspirazione dell'aria comburente.

Istruzioni d'installazione

1. I componenti del sistema camino coassiale STABILE PAC devono essere installati solo da personale qualificato secondo la legislazione vigente (DM 37/08).
2. L'installazione di sistemi fumari asserviti a generatori a condensazione aventi potenzialità inferiori a 35 kW, deve essere conforme alla norma UNI 7129:2015.
3. Prima di effettuare qualsiasi operazione di installazione o manutenzione, si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dal generatore di calore (fare riferimento al manuale dell'apparecchio stesso).
4. Il sistema coassiale STABILE PAC può essere installato all'interno e all'esterno degli edifici nonché all'interno di vani tecnici/cavedi e camini esistenti.
5. L'installazione dei kit coassiali STABILE PAC può essere impiegata come scarico a parete secondo i casi previsti dalla legislazione vigente.
6. Gli elementi vanno installati con la freccia (stampata sull'etichetta del singolo pezzo) orientata nella direzione dei fumi (femmina verso l'alto); verificare che la connessione tra il generatore a condensazione e il sistema di scarico fumi sia installato correttamente, mantenendo una pendenza del 3% verso il generatore (ritorno delle condense verso il generatore).
7. Assemblare gli elementi accertandosi che le guarnizioni rimangano nella propria sede e che non vengano danneggiate durante l'assemblaggio stesso. Al fine di evitare il deterioramento delle guarnizioni, NON UTILIZZARE lubrificanti destinati ad altri impieghi (olio motore, olio per circuiti idraulici, olio vegetale o animale).
8. Applicare un supporto murale ogni 1,5 mt, se ne consiglia comunque uno ad ogni elemento rettilineo e di posizionare un supporto murale dopo ogni spostamento.
9. In caso di intubamento di vani tecnici o camini esistenti, installare alla base del sistema intubato la curva di sostegno con staffa di supporto codice PACCS 90. Per intubamenti eseguiti dalla sommità del vano tecnico/camino esistente, utilizzare l'apposita fascetta di discesa codice PSFD 72.
10. La distanza minima di ogni componente da eventuali materiali combustibili adiacenti è riportata nella designazione indicata sulle etichette di prodotto e nella "D.o.p."
11. Terminata l'installazione del nuovo sistema fumario e prima di mettere in esercizio l'impianto, effettuare le verifiche come previsto dalla norma UNI 7129:2015.
12. Per qualsiasi altra informazione tecnica, consultare il libretto d'uso e manutenzione e/o il manuale tecnico del sistema STABILE PAC.

Manutenzione

1. La manutenzione dell'impianto fumario deve essere eseguita da personale qualificato secondo la legislazione vigente (DM 37/08).
2. La manutenzione e il controllo dell'impianto fumario vanno eseguiti secondo la legislazione vigente (DPR 74/13) e/o eventuali prescrizioni regionali.
3. Escludendo diverse disposizioni normative e legislative, per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti, si consiglia di controllare e/o pulire il sistema camino coassiale STABILE PAC almeno una volta l'anno.
4. Le verifiche e i controlli del sistema camino coassiale STABILE PAC dovranno essere eseguite secondo le norme UNI 7129:2015, UNI 10738:2012 e UNI 10845, utilizzando attrezzature e strumenti adeguati, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
5. Per la pulizia delle pareti interne del sistema camino coassiale STABILE PAC si dovrà utilizzare una spugna, un panno o una spazzola di plastica morbida. NON UTILIZZARE SPAZZOLE, SPUGNE O PANNI ABRASIVI. Non utilizzare solventi aggressivi o acidi.
6. In corrispondenza della manutenzione programmata, ai fini di mantenere un elevato standard di sicurezza, si consiglia di verificare l'integrità delle guarnizioni di tenuta ogni qualvolta gli elementi del sistema camino coassiale STABILE PAC vengono smontati, sostituendo, se necessario, le guarnizioni con ricambi originali.

Stoccaggio

1. I componenti della linea STABILE PAC escono dalla fabbrica confezionati in scatole di varie dimensioni, regolarmente etichettati con i dati previsti dalla norma di prodotto di riferimento (EN 14471).
2. Conservare gli elementi e/o accessori in luoghi adeguati, al riparo da possibili urti e in condizioni di protezione generale da tutti quegli agenti che potrebbero danneggiarli. STABILE S.p.A. non risponde di eventuali danni causati da incuria o inappropriato stoccaggio e utilizzo.

Applications

ENG

1. The coaxial system chimney STABILE PAC can be for condensing generators fueled by gaseous fuels, having a max temperature of the combustion products that does not exceed 120° C.
2. The coaxial system chimney STABILE PAC can be used both as flue duct and as flue liner.
3. The coaxial chimney system STABILE PAC is certified for being used both as flue duct and as air supply duct.

Installation instructions

1. The components of the coaxial chimney system STABILE PAC shall be installed only by qualified personnel under current legislation.
2. The installation of the flue systems for condensing generators shall comply with the current legislation.
3. Before carrying out any installation or maintenance, we recommend to unplug the heat generator (please refer to the manual of the appliance itself).
4. The coaxial system STABILE PAC can be installed inside and outside buildings, as well as inside technical areas/shafts end pre-existing chimneys.
5. The installation of the STABILE PAC coaxial KITS can be applied as wall flue outlet according to the cases provided by the current legislation.
6. The elements shall be installed with the arrow - marked on the label of every single item - pointing in the direction of the flue gases (female side upwards); make sure that the connection between the condensing generator and the flue system is made properly, keeping a 3% slope towards the generator (return of the condensates to the generator).
7. Assemble the elements making sure that the gaskets remain in their seat and that they do not get damaged during assembly. In order to avoid the deterioration of the gaskets, DO NOT USE lubricants intended for other uses (motor oil, oil for hydraulic circuits, vegetal or animal oil).
8. Mount a wall support every 1,5 mt. In any case, we suggest to mount a wall support at every straight element and one after every shift.
9. In case of relining of technical shafts or existing chimneys, at the base of the ducted system install a support elbow with support bracket item code PACCS 90. When relining technical shafts/existing chimneys from the top, use the proper descent band item code PSFD 72.
10. The minimum distances of every component from adjacent combustible materials is provided in the designation - indicated in every item label - and in the "D.o.P."
11. After completing the installation of the new relined chimney system and before putting the system into operation, always perform the tests as prescribed by the current national laws/regulations.
12. For any further technical information, refer to the maintenance booklet and/or the technical manual of the system STABILE PAC.

Maintenance

1. The maintenance of the flue system shall be performed by qualified personnel under current legislation.
2. The maintenance and the control of the flue system shall be performed under current legislation and/or local prescriptions.
3. Except for any regulatory and legislative provision, in order to keep the technical and performance characteristics of the products unchanged over time, we suggest to check and/or to clean the coaxial chimney system STABILE PAC at least once a year.
4. The tests and the controls on the coaxial chimney system STABILE PAC shall be performed using appropriate equipment and tools in accordance with the current legislations and with the provisions regarding the safety and the health of workers.
5. For the cleaning of the internal walls of the coaxial chimney system STABILE PAC, use a sponge, or a soft plastic scrubber. DO NOT USE ABRASIVE BRUSHES, SPONGES OR CLOTHS. Do not use aggressive or acid solvents.
6. At every scheduled maintenance, in order to keep a high safety standard, we suggest to check the integrity of the sealing gaskets whenever disassembling the elements of the coaxial chimney system STABILE PAC, by replacing - where appropriate - the gaskets with original spare parts.

Storage

1. All the products of the coaxial chimney system STABILE PAC leave the factory packed in carton boxes, regularly labeled by product type (EN 14471).
2. After removing the products from the pallet, store them in adequate places, safe from possible shocks and in conditions of general protection from all agents that might damage them. STABILE S.p.A. is not responsible for any damage caused by negligence, inappropriate storage and use.

Applications

FR

1. Le système de cheminée coaxial STABILE PAC peut être utilisé pour générateurs à condensation alimentés en combustible gazeux ayant la température des produits de combustion ne dépassant pas 120 ° C.
2. Le système de cheminée coaxial STABILE PAC est adapté pour être utilisé soit comme conduit de raccordement, soit comme conduit de fumées intubé. Le système de cheminée coaxiale STABILE PAC est certifié pour être utilisé comme système pour l'évacuation des fumées de la combustion et pour l'apport d'air de combustion.

Instructions d'installation

1. Les composants du système de cheminée coaxiale STABILE PAC ne doivent être installés que par du personnel qualifié en vertu de la législation en vigueur.
2. L'installation des conduits de fumées pour générateurs à condensation doit se conformer aux réglementations locales.
3. Avant toute opération d'installation ou maintenance, on vous recommande de débrancher le générateur de chaleur (reportez-vous au manuel de l'appareil même).
4. Le système coaxial STABILE PAC peut être installé à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, même que dans des espaces où locaux techniques et cheminées préexistants.
5. L'installation des kits coaxiaux STABILES PAC peut être employée comme système d'évacuation à mur selon les cas prévus par la législation en vigueur.
6. Les éléments doivent être installés avec la flèche (marquée sur l'étiquette de chaque pièce) pointant vers la direction des fumées (femelle vers le haut); vérifier que le raccordement entre le générateur à condensation et le système d'évacuation des fumées soit installé correctement, en maintenant un gradient du 3% au générateur (retour des condensats au générateur).
7. Assemblez les éléments en s'assurant que les joints restent dans leur siège et qu'ils ne soient pas endommagés pendant l'assemblage même. Afin d'éviter la détérioration des joints, N'UTILISEZ PAS des lubrifiants destinés à d'autres usages (huile moteur, huile pour circuits hydrauliques, huile végétale ou animale).
8. Montez un support mural tous les 1,5 mt, en tout cas on vous conseille d'en monter un pour chaque élément droit et un après chaque déplacement.
9. En cas de canalisation d'espaces techniques ou de cheminées existantes, installez à la base du système canalisé une coude de soutien avec console de support réf. PACCS 90 D60-100. En cas de canalisations d'espaces techniques/cheminées existantes réalisées par le haut, utilisez le collier de descente approprié réf. PSFD 72 D100.
10. Les distances minimales des matériaux combustibles adjacents de chaque composant sont indiquées dans la désignation marquée sur les étiquettes de produit et dans la "D.o.p."
11. Après avoir terminé l'installation du cheminée/conduit de fumée et avant la mise en service du système, effectuez toujours les tests prévus par les lois/réglementations nationales actuelles.
12. Pour plusieurs d'informations techniques, consulter la brochure d'utilisation et maintenance et/ou le manuel technique du système STABILE PAC.

Maintenance

1. La maintenance du conduit de fumées doit être faite par du personnel qualifié en vertu de la législation en vigueur.
2. La maintenance et la vérification du conduit de fumées doit être faite conformément à la législation en vigueur et/ou aux réglementations locales.
3. Sauf toute disposition normative ou législative différente, afin de garder les caractéristiques techniques et les performances des produits inchangés dans le temps, on vous conseille d contrôler et/ou nettoyer le système de cheminée coaxiale STABILE PAC au moins une fois par an.
4. Les vérifications et les contrôles du système de cheminée coaxiale STABILE PAC devront être faites conformément aux réglementations en vigueur, en utilisant un équipement et des outils appropriés et en conformité avec les dispositions concernant la santé et la sécurité des travailleurs.
5. Pour le nettoyage des parois intérieures du système de cheminée coaxiale STABILE PAC on doit utiliser une éponge ou un laveur en plastique souple. NE PAS UTILISER DES BROSSES OU DES LAVEURS ABRASIVES. Ne pas utiliser des solvants agressifs ou acides.
6. Lors de la maintenance planifiée, afin de maintenir un haut niveau de sécurité, on vous conseille de vérifier l'intégrité des joints d'étanchéité chaque fois qu'on démonte les éléments du système de cheminée coaxiale STABILE PAC en remplaçant, si nécessaire, les joints avec des pièces d'origine.

Stockage

1. Tous les composants du système de cheminée coaxiale STABILE PAC déparent d'usine emballés dans des boîtes en carton régulièrement étiquetés par type de produit (EN 14471).
2. Une fois retirés de la palette, conservez les éléments et/ou accessoires dans des endroits adéquats, à l'abri de chocs éventuels et conditions de protection générale contre tous agents qui pourraient les endommager. STABILE S.p.A. n'est pas responsable de tout dommage causé par négligence, stockage ou utilisation inapproprié.



Denominazione	STABILEPAC		
Descrizione	Sistema camino coassiale rigido con condotti fumi in plastica		
Norma di riferimento	EN 14471:2013+A1:2015	Camini Sistemi camino con condotti interni in materiale plastico - Requisiti e metodi di prova	
Designazione	Ø 60/100	T120 - P1 - W - 1 - O(00) - LE - E - UO	ISTITUTO GIORDANO Qualità al Fiorale. 
Designazione	Ø 80/125	T120 - H1 - W - 1/2 - O(00) - LE - E - UO	MPA NRW 
Specifica materiale scarico fumi Ø60 - Ø80	Polipropilene PP - Traslucido / Bianco / Grigio		
Specifica materiale adduzione aria Ø100 - Ø125	Lineari DX51D	Partenze verticali EN AW 6060	Pressofusioni EN AB 47100
	Colorazione: Bianco / Marrone		
Specifica materiali accessori principalmente utilizzati Ø100 - Ø125	- Griglia di aspirazione e scarico in polipropilene additivato ANTI-UV e colorante al 3% - Elementi di supporto per curva in acciaio zincato (PACCS 90) - Elementi di fissaggio a muro in acciaio verniciato bianco o marrone		
Guarnizione di tenuta	Elastomero in EPDM 120°C - Monolabbro Colorazione: NERO Certificata EN 14241-1		
Dati prestazionali			
	60/100	80/125	
Classe di temperatura	120° C (T120)		
Classe di pressione	200 Pa (P1)	5000 Pa (H1)	
Classe di resistenza alla condensa	W		
Classe di resistenza alla corrosione	1	1/2	
Classe di resistenza al fuoco di fuliggine	O		
Distanza da materiali combustibili (mm)	00		
Classe di posizione	LE - Installazione interna/esterna		
Classe di reazione al fuoco	E		
Classe di protezione	UO		
- Campi di impiego - Combustibili ammessi	Condotto, condotto intubato singolo e multiplo per apparecchi a gas e gasolio a condensazione con temperatura dei fumi ≤120°C		
	Ø 60/100 - Ø 80/125	Ø 80/125	
			
	Gas condensazione	Gasolio condensazione	
Riciclaggio della materia prima			
	Ø 60 - 80	Ø 100 - 125	

Versione 09/2018

Certificazioni - Ø60/100

1. Certificato CE di conformità di controllo dei processi produttivi in fabbrica Nr. 0407-CPR-1125 (IG-218-2015) - EN 14471:2013+A1:2015
2. Ente Notificato per la marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 305/2011 e EN 14471 corrispondente a Istituto Giordano S.p.A.
3. Dichiarazione di prestazione marcatura CE Nr. 29-DoP-01.07.2013

Certificazioni - Ø80/125

1. Certificato CE di conformità di controllo dei processi produttivi in fabbrica Nr. 0432-CPR-900327 - EN 14471:2013 + A1:2015
2. Ente Notificato per la marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 305/2011 e EN 14471 corrispondente a MPA NRW Brandprüfzentrum Erwitte
3. Dichiarazione di prestazione Nr. 36-DoP-01.07.2013

Informazioni generali di prodotto

Tutti i prodotti sono coperti da RC stipulata con ZURICH nr. 920b3680.

Scarica tutta la documentazione tecnica dal sito www.stabile.it dalla sezione "Prodotti" corrispondente.

STABILEPAC


A

Scarico a parete

Il sistema coassiale **STABILEPAC** può essere impiegato come scarico a parete secondo i casi previsti dalla legislazione e normative vigenti.

Applicazione Tipo C₆₃

Apparecchio di tipo C6 munito di ventilatore a monte della camera di combustione/scambiatore di calore, previsto per il collegamento a mezzo di condotti ad un terminale orizzontale che, al tempo stesso, consente l'immissione di aria comburente al bruciatore e lo scarico dei prodotti della combustione all'esterno per mezzo di due orifici concentrici o così vicini da risultare in condizioni di vento simili (UNI CEN/TR 1749).

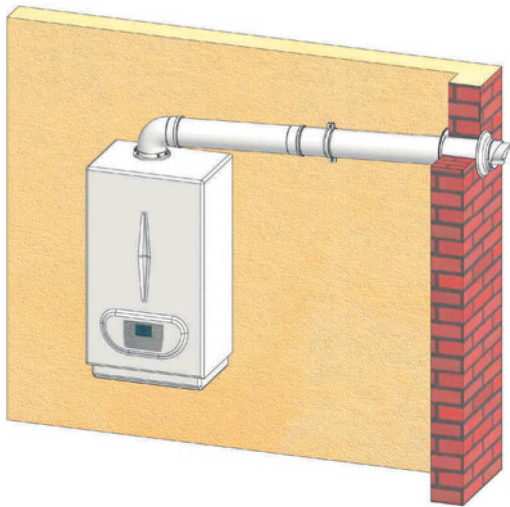

IT

Wall outlet

The **STABILEPAC** coaxial system can be used for wall outlet according to the cases provided by the current laws and regulations.

Type C₆₃ applications

Type C6 appliance incorporating a fan above the combustion chamber/heat exchanger and designed for connection via its ducts to its horizontal terminal which at the same time admits combustion air to the burner and discharges the products of combustion to the outside through two orifices that are either concentric or close enough to come under similar wind conditions (CEN/TR 1749).

ENG


Sortie à mur

Le système coaxial **STABILEPAC** peut être utilisé pour la sortie à mur en vertu des lois et règlements applicables.

FR

Applications Type C₆₃

Appareil de type C6 à ventilateur incorporé au-dessus de la chambre de combustion/échangeur de chaleur et conçu pour une connexion par intermédiaire de ses conduits à son terminal horizontal qui simultanément admet l'air de combustion pour le brûleur et décharge les produits de combustion vers l'extérieur par deux orifices qui sont soit concentriques soit suffisamment proches à venir dans des conditions de vent similaires (CEN/TR 1749).

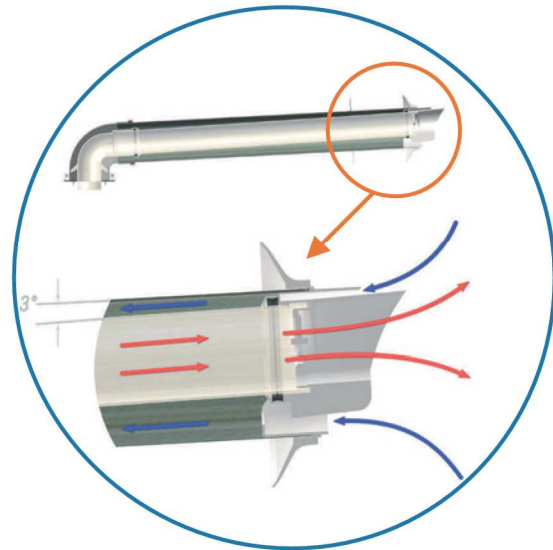


B

Scarico a tetto

Il sistema coassiale **STABILEPAC** può essere impiegato come scarico a tetto secondo i casi previsti dalla legislazione e normative vigenti.

Applicazione Tipo C₆₃

Apparecchio di tipo C6 munito di ventilatore a monte della camera di combustione/scambiatore di calore, previsto per il collegamento a mezzo di condotti ad un terminale verticale che, al tempo stesso, consente l'immissione di aria comburente al bruciatore e lo scarico dei prodotti della combustione all'esterno per mezzo di due orifici concentrici o così vicini da risultare in condizioni di vento simili (UNI CEN/TR 1749).

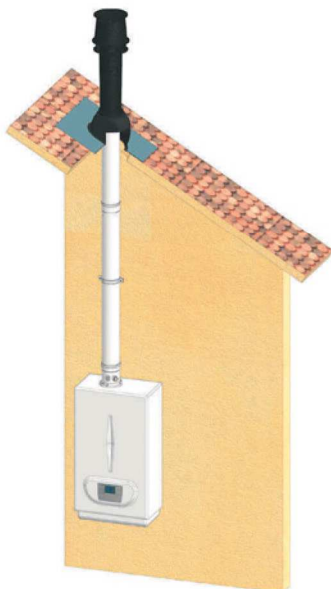

IT

Roof outlet

The **STABILEPAC** coaxial system can be used for roof outlet according to the cases provided by the current laws and regulations.

Type C₆₃ applications

Type C6 Appliance incorporating a fan above the combustion chamber/heat exchanger designed for connection via its ducts to a vertical terminal, which at the same time admits combustion air to the burner and discharges the products of combustion to the outside through two orifices that are either concentric or close enough to come under similar wind conditions (CEN/TR 1749).

ENG


Sortie à toit

Le système coaxial **STABILEPAC** peut être utilisé pour la sortie à toit en vertu des lois et règlements applicables.

FR

Applications Type C₆₃

Appareil de type C6 à ventilateur incorporé au-dessus de la chambre de combustion/échangeur de chaleur conçu pour une connexion par l'intermédiaire de ses conduits à un terminal vertical qui en même temps admet l'air de combustion pour le brûleur et décharge les produits de combustion vers l'extérieur par deux orifices qui sont soit concentriques soit suffisamment proches à venir dans des conditions de vent similaires (CEN/TR 1749).

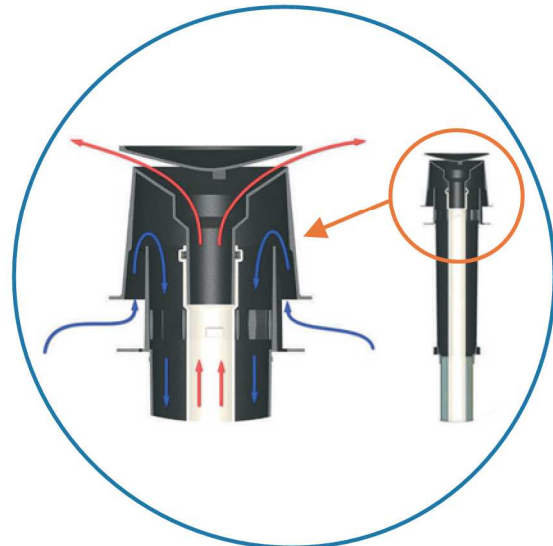

C

Condotto intubato

IT

Il sistema coassiale **STABILEPAC** può essere impiegato come condotto intubato secondo i casi previsti dalla legislazione e dalle normative vigenti.

Applicazione Tipo C₆₃

Apparecchio di tipo C6 munito di ventilatore a monte della camera di combustione/scambiatore di calore, previsto per il collegamento a mezzo di due condotti ad un terminale verticale che, al tempo stesso, consente l'immissione di aria comburente al bruciatore e lo scarico dei prodotti della combustione all'esterno per mezzo di due orifici concentrici o così vicini da risultare in condizioni di vento simili (UNI CEN/TR 1749).

Liner

The **STABILEPAC** coaxial system can be used as a liner according to the cases provided by the current laws and legislations.

Type C₆₃ applications

Type C6 Appliance incorporating a fan above the combustion chamber/heat exchanger designed for connection via its ducts to a vertical terminal, which at the same time admits combustion air to the burner and discharges the products of combustion to the outside through two orifices that are either concentric or close enough to come under similar wind conditions (CEN/TR 1749).

ENG




Conduit intubé

FR

Le système coaxiale **STABILEPAC** peut être utilisé comme conduit intubé en vertu des lois et règlements applicables.

Applications Type C₆₃

Appareil de type C6 à ventilateur incorporé au-dessus de la chambre de combustion/échange de chaleur conçu pour une connexion par l'intermédiaire de ses conduits à un terminal vertical qui en même temps admet l'air de combustion pour le brûleur et décharge les produits de combustion vers l'extérieur par deux orifices qui sont soit concentriques soit suffisamment proches à venir dans des conditions de vent similaires (CEN/TR 1749).

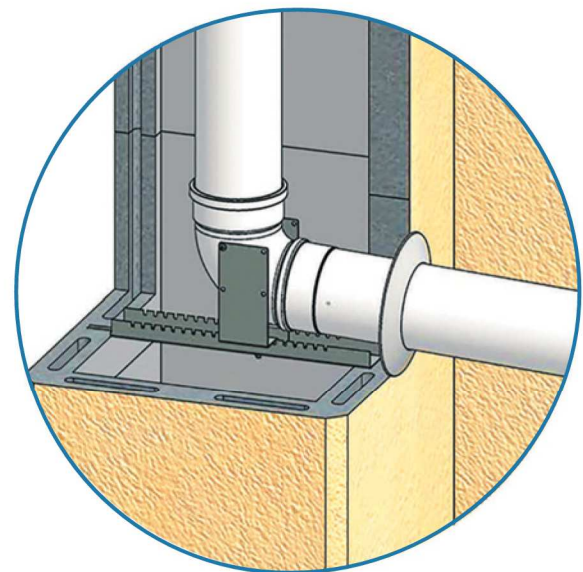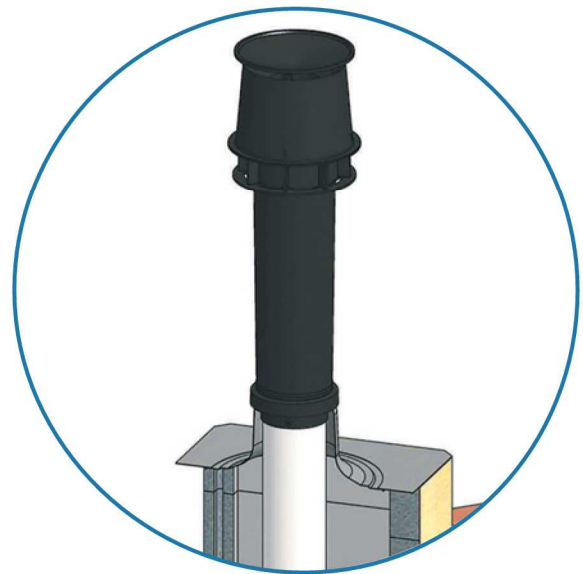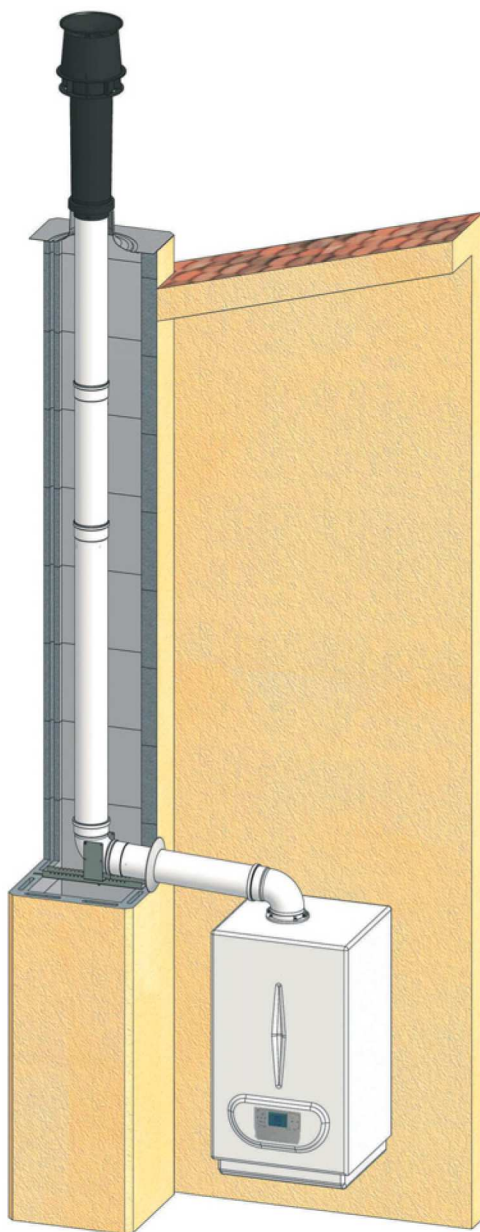

KIT 1 - Kit coassiale M/F Ø 60/100

KIT 1 - M/F coaxial kit Ø 60/100 - Kit ventouse M/F Ø 60/100

cod. PACKIT 1 D60-100



• Compatibilità SIME - ITALTHERM - BALTUR - AIRFEL
• Compatible:

Box	1
€	47 ¹⁷

• Verniciato bianco RAL 9003 • Guarnizioni incluse
• Painted in white RAL 9003 • Gaskets included
• Laqué en blanc RAL 9003 • Joints inclus

KIT 2 - Kit coassiale M/F Ø 60/100

KIT 2 - M/F coaxial kit Ø 60/100 - Kit ventouse M/F Ø 60/100

cod. PACKIT 2 D60-100



• Compatibilità ARISTON - BERETTA - CHAFFOTEAUX - ECOFLAM - RHEEM RADI - RIELLO - SYLBER - VAILLANT (NO Ecotec Plus) - YGNIS - ATLANTIC
• Compatible:

Box	1
€	46 ¹⁰

• Verniciato bianco RAL 9003 • Guarnizioni incluse
• Painted in white RAL 9003 • Gaskets included
• Laqué en blanc RAL 9003 • Joints inclus

KIT 3 - Kit coassiale M/F Ø 60/100

KIT 3 - M/F coaxial kit Ø 60/100 - Kit ventouse M/F Ø 60/100

cod. PACKIT 3 D60-100



• Compatibilità ARGO - BAXI - ROCA - VISSMANN - REMEHA - ROTEX
• Compatible:

Box	1
€	43 ⁵⁹

• Verniciato bianco RAL 9003 • Guarnizioni incluse
• Painted in white RAL 9003 • Gaskets included
• Laqué en blanc RAL 9003 • Joints inclus

KIT 4 - Kit coassiale M/F Ø 60/100

KIT 4 - M/F coaxial kit Ø 60/100 - Kit ventouse M/F Ø 60/100

cod. PACKIT 4 D60-100



• Compatibilità BIASI - FERROLI - FONDITAL - LAMBORGHINI - NOVA FLORIDA - SAVIO UNICAL - JOANNES
• Compatible:

Box	1
€	51 ²⁵

• Verniciato bianco RAL 9003 • Guarnizioni incluse
• Painted in white RAL 9003 • Gaskets included
• Laqué en blanc RAL 9003 • Joints inclus

KIT 5 - Kit coassiale M/F Ø 60/100

KIT 5 - M/F coaxial kit Ø 60/100 - Kit ventouse M/F Ø 60/100

cod. PACKIT 5 D60-100



• Compatibilità SAUNIER DUVAL - HERMANN - ATON
• Compatible:

Box	1
€	47 ⁷⁵

• Verniciato bianco RAL 9003 • Guarnizioni incluse
• Painted in white RAL 9003 • Gaskets included
• Laqué en blanc RAL 9003 • Joints inclus

KIT 6 - Kit coassiale M/F Ø 60/100

KIT 6 - M/F coaxial kit Ø 60/100 - Kit ventouse M/F Ø 60/100

cod. PACKIT 6 D60-100



• Compatibilità IMMERGAS
• Compatible:

Box	1
€	61 ⁷⁵

• Verniciato bianco RAL 9003 • Guarnizioni incluse
• Painted in white RAL 9003 • Gaskets included
• Laqué en blanc RAL 9003 • Joints inclus

KIT 7 - Kit coassiale M/F Ø 60/100

KIT 7 - M/F coaxial kit Ø 60/100 - Kit ventouse M/F Ø 60/100

cod. PACKIT 7 D60-100



• Compatibilità JUNKERS BOSCH
• Compatible:

Box	1
€	61 ⁷⁵

• Verniciato bianco RAL 9003 • Guarnizioni incluse
• Painted in white RAL 9003 • Gaskets included
• Laqué en blanc RAL 9003 • Joints inclus

CP 1 - Curva di partenza coassiale M/F Ø 60/100

CP 1 - M/F coaxial starting elbow Ø 60/100 - Coude de départure ventouse M/F Ø 60/100

cod. PACCP 01 D60-100



- Compatibilità SIME - ITALTHERM - BALTUR - AIRFEL
- Compatible:

Box	1
€	26 ⁶⁶

- Verniciato bianco RAL 9003 • Guarnizioni incluse
- Painted in white RAL 9003 • Gaskets included
- Laqué en blanc RAL 9003 • Joints inclus

CP 2 - Curva di partenza coassiale M/F Ø 60/100

CP 2 - M/F coaxial starting elbow Ø 60/100 - Coude de départure ventouse M/F Ø 60/100

cod. PACCP 02 D60-100



- Compatibilità ARISTON - BERETTA - CHAFFOTEAUX - ECOFLAM - RHEEM RADI - RIELLO
- Compatible: - SYLBER - VAILLANT (NO Ecotec Plus) - YGNIS - ATLANTIC

Box	1
€	25 ⁹¹

- Verniciato bianco RAL 9003 • Guarnizioni incluse
- Painted in white RAL 9003 • Gaskets included
- Laqué en blanc RAL 9003 • Joints inclus

CP 3 - Curva di partenza coassiale M/F Ø 60/100

CP 3 - M/F coaxial starting elbow Ø 60/100 - Coude de départure ventouse M/F Ø 60/100

cod. PACCN 90 D60-100



- Compatibilità ARGO - BAXI - ROCA - VISSMANN - REMEHA - ROTEX
- Compatible:

Box	1
€	22 ⁸⁷

- Verniciato bianco RAL 9003 • Guarnizioni incluse
- Painted in white RAL 9003 • Gaskets included
- Laqué en blanc RAL 9003 • Joints inclus

CP 4 - Curva di partenza coassiale M/F Ø 60/100

CP 4 - M/F coaxial starting elbow Ø 60/100 - Coude de départure ventouse M/F Ø 60/100

cod. PACCP 04 D60-100



- Compatibilità BIASI - FERROLI - FONDITAL - LAMBORGHINI - NOVA FLORIDA - SAVIO
- Compatible: UNICAL - JOANNES

Box	1
€	31 ⁵²

- Verniciato bianco RAL 9003 • Guarnizioni incluse
- Painted in white RAL 9003 • Gaskets included
- Laqué en blanc RAL 9003 • Joints inclus

CP 5 - Curva di partenza coassiale M/F Ø 60/100

CP 5 - M/F coaxial starting elbow Ø 60/100 - Coude de départure ventouse M/F Ø 60/100

cod. PACCP 05 D60-100



- Compatibilità SAUNIER DUVAL - HERMANN - ATON
- Compatible:

Box	1
€	25 ¹⁷

- Verniciato bianco RAL 9003 • Guarnizioni incluse
- Painted in white RAL 9003 • Gaskets included
- Laqué en blanc RAL 9003 • Joints inclus

CP 6 - Curva di partenza coassiale M/F Ø 60/100

CP 6 - M/F coaxial starting elbow Ø 60/100 - Coude de départure ventouse M/F Ø 60/100

cod. PACCP 06 D60-100



- Compatibilità IMMERGAS
- Compatible:

Box	1
€	46 ³⁵

- Verniciato bianco RAL 9003 • Guarnizioni incluse
- Painted in white RAL 9003 • Gaskets included
- Laqué en blanc RAL 9003 • Joints inclus

CP 7 - Curva di partenza coassiale M/F Ø 60/100

CP 7 - M/F coaxial starting elbow Ø 60/100 - Coude de départure ventouse M/F Ø 60/100

cod. PACCP 07 D60-100



- Compatibilità JUNKERS BOSCH
- Compatible:

Box	1
€	48 ⁶⁶

- Verniciato bianco RAL 9003 • Guarnizioni incluse
- Painted in white RAL 9003 • Gaskets included
- Laqué en blanc RAL 9003 • Joints inclus

PV 1 - Partenza verticale coassiale M/F Ø 60/100

PV 1 - M/F coaxial vertical starting pipe Ø 60/100 - Départure verticale ventouse M/F Ø 60/100

cod. PACPV 01 D60-100



• Compatibilità SIME - BIASI - FERROLI - FONDITAL - LAMBORGHINI - NOVA FLORIDA -
• Compatible: SAVIO - UNICAL - ITALTHERM - BALTUR - JOANNES - AIRFEL

Box	1
€	37 ³⁰

• Verniciato bianco RAL 9003 • Guarnizioni incluse
• Painted in white RAL 9003 • Gaskets included
• Laqué en blanc RAL 9003 • Joints inclus

PV 2 - Partenza verticale coassiale M/F Ø 60/100

PV 2 - M/F coaxial vertical starting pipe Ø 60/100 - Départure verticale ventouse M/F Ø 60/100

cod. PACPV 02 D60-100



• Compatibilità ARGO - BAXI - ROCA - VISSMANN - REMEHA - ROTEX
• Compatible:

Box	1
€	34 ¹⁰

• Verniciato bianco RAL 9003 • Guarnizioni incluse
• Painted in white RAL 9003 • Gaskets included
• Laqué en blanc RAL 9003 • Joints inclus

PV 3 - Partenza verticale coassiale M/F Ø 60/100

PV 3 - M/F coaxial vertical starting pipe Ø 60/100 - Départure verticale ventouse M/F Ø 60/100

cod. PACPV 03 D60-100



• Compatibilità ARISTON - BERETTA - CHAFFOTEAUX - ECOFLAM - RHEEM RADI - RIELLO -
• Compatible: SYLBER - VAILLANT (NO Ecotec Plus) - YGNIS - ATLANTIC

Box	1
€	36 ⁶⁰

• Verniciato bianco RAL 9003 • Guarnizioni incluse
• Painted in white RAL 9003 • Gaskets included
• Laqué en blanc RAL 9003 • Joints inclus

PV 4 - Partenza verticale coassiale M/F Ø 60/100

PV 4 - M/F coaxial vertical starting pipe Ø 60/100 - Départure verticale ventouse M/F Ø 60/100

cod. PACPV 04 D60-100



• Compatibilità IMMERGAS
• Compatible:

Box	1
€	29 ²⁵

• Verniciato bianco RAL 9003 • Guarnizioni incluse
• Painted in white RAL 9003 • Gaskets included
• Laqué en blanc RAL 9003 • Joints inclus

PV 5 - Partenza verticale coassiale M/F Ø 60/100

PV 5 - M/F coaxial vertical starting pipe Ø 60/100 - Départure verticale ventouse M/F Ø 60/100

cod. PACPV 05 D60-100



• Compatibilità SAUNIER DUVAL - HERMANN - ATON
• Compatible:

Box	1
€	30 ⁰⁸

• Verniciato bianco RAL 9003 • Guarnizioni incluse
• Painted in white RAL 9003 • Gaskets included
• Laqué en blanc RAL 9003 • Joints inclus

PV 6 - Partenza verticale coassiale M/F Ø 60/100

PV 6 - M/F coaxial vertical starting pipe Ø 60/100 - Départure verticale ventouse M/F Ø 60/100

cod. PACPV 06 D60-100



• Compatibilità JUNKERS BOSCH
• Compatible:

Box	1
€	29 ⁷⁷

• Verniciato bianco RAL 9003 • Guarnizioni incluse
• Painted in white RAL 9003 • Gaskets included
• Laqué en blanc RAL 9003 • Joints inclus

Elemento dritto coassiale M/F Ø 60/100

M/F coaxial straight element Ø 60/100 - Élément droit ventouse M/F Ø 60/100

cod. PACED xx D60-100



- Verniciato bianco RAL 9003 • Guarnizioni incluse
- Painted in white RAL 9003 • Gaskets included
- Laqué en blanc RAL 9003 • Joints inclus

Cod.	PACED 03 D60-100	PACED 02 D60-100	PACED 01 D60-100	PACED 04 D60-100
L mm	250	500	1000	2000
Box	1	1	1	1
€	17 ⁹⁶	20 ⁸¹	29 ¹⁷	53 ⁶⁰

Curva 87° coassiale M/F Ø 60/100

M/F 87° coaxial elbow Ø 60/100 - Coude ventouse à 87° M/F Ø 60/100

cod. PACCN 90 D60-100



- Verniciato bianco RAL 9003
- Guarnizioni incluse
- Painted in white RAL 9003 • Gaskets included
- Laqué en blanc RAL 9003 • Joints inclus

Box	1
€	22 ⁸⁷

Curva 87° coassiale M/F Ø 60/100 (con prese analisi)

M/F 87° coaxial elbow Ø 60/100 (with flue gas analysis) - Coude ventouse à 87° M/F Ø 60/100 (avec prise de contrôle des fumées)

cod. PACCI 90 D60-100



- Verniciato bianco RAL 9003
- Guarnizioni incluse
- Painted in white RAL 9003 • Gaskets included
- Laqué en blanc RAL 9003 • Joints inclus

Box	1
€	28 ²⁶

Curva 87° coassiale M/F Ø 60/100 (con portello isp.)

M/F 87° coaxial elbow Ø 60/100 (with inspection door) - Coude ventouse à 87° M/F Ø 60/100 (avec trappe de visite)

cod. PACCM 90 D60-100



- Verniciato bianco RAL 9003
- Guarnizioni incluse
- Painted in white RAL 9003 • Gaskets included
- Laqué en blanc RAL 9003 • Joints inclus

Box	1
€	73 ⁸³

Curva 45° coassiale M/F Ø 60/100

M/F 45° coaxial elbow Ø 60/100 - Coude ventouse à 45° M/F Ø 60/100

cod. PACCQ 45 D60-100



- Verniciato bianco RAL 9003
- Guarnizioni incluse
- Painted in white RAL 9003 • Gaskets included
- Laqué en blanc RAL 9003 • Joints inclus

Box	1
€	20 ⁷²

Supporto camino con curva 87° coassiale M/F Ø 60/100

M/F 87° chimney support elbow Ø 60/100 - Coude de support de cheminée à 87° M/F Ø 60/100

cod. PACCS 90 D60-100



- Verniciato bianco RAL 9003 • Guarnizioni incluse
- Painted in white RAL 9003 • Gaskets included
- Laqué en blanc RAL 9003 • Joints inclus

Box	1
€	48 ²⁹

Elemento dritto coassiale con ispezione M/F Ø 60/100

M/F coaxial straight element with inspection door Ø 60/100 - Élément droit avec trappe de visite M/F Ø 60/100

cod. PACMIA 01 D60-100



- Verniciato bianco RAL 9003 • Guarnizioni incluse
- Painted in white RAL 9003 • Gaskets included
- Laqué en blanc RAL 9003 • Joints inclus

Box	1
€	79 ⁸⁸

Terminale orizzontale aspirazione/scarico coassiale M/F Ø 60/100


M/F coaxial suction/exhaust horizontal terminal pipe Ø 60/100 - Terminal d'aspiration/échappement horizontal ventouse M/F Ø 60/100

cod. PACTP 01 D60-100



- Verniciato bianco RAL 9003 • Guarnizioni incluse
- Painted in white RAL 9003 • Gaskets included
- Laqué en blanc RAL 9003 • Joints inclus

Box	1
€	22 ²⁹



Camino verticale coassiale Ø 60/100


Vertical coaxial chimney Ø 60/100 - Cheminée ventouse verticale Ø 60/100

cod. PACTT 01 D60-100
cod. PACTT 02 D60-100



- Da abbinare ai codici prodotto:
- To combine with item codes:
- A combiner avec les références:
- ALCFIP 20 D60-100
- ALCFIP 22 D60-100
- PACFPC 01 D130
- PACFPQ 01 D130


Cod.	PACTT 01 D60-100	PACTT 02 D60-100
Colore	Black	RAL 8023
Box	1	1
€	85 ⁶⁵	85 ⁶⁵



Tegola in piombo modellabile base 500 x 500 mm

Moldable lead tile for chimney basis 500 x 500mm - Tuile en plomb malléable pour cheminée base 500 x 500mm

cod. ALCFIP 20 D60-100
cod. ALCFIP 22 D60-100

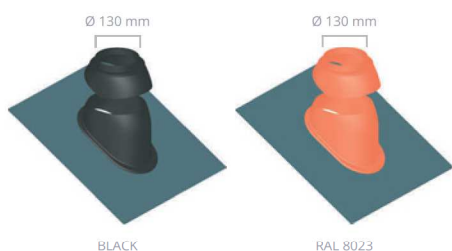

- Per tetti inclinati 20° ÷ 50°
- For 20° ÷ 50° inclined roofs
- Pour toits inclinés à 20° ÷ 50°

Cod.	ALCFIP 20 D60-100	ALCFIP 22 D60-100
Colore	Black	RAL 8023
D mm	60-100 / 80-125	60-100 / 80-125
Box	1	1
€	63 ⁵⁰	73 ⁵⁰

Faldale tondo in alluminio base Ø 390 mm per tetti piani

Round flashing in aluminium with Ø 390 mm basis for flat roofs - Solin ronde en ALU avec base Ø 390 mm pour toits plats

cod. PACFPC 01 D130



Ø	60-100 / 80-125
Box	1
€	20 ⁶⁰

Faldale quadrato in alluminio base 400 x 400 mm per tetti piani

Square flashing in aluminium with 400 x 400mm basis for flat roofs - Solin carré en ALU avec base 400 x 400 mm pour toits plats

cod. PACFPQ 01 D130



Ø	60-100 / 80-125
Box	1
€	43 ¹⁰

Rosone coprimuro Ø 100

Wall cover rose Ø 100 - Rosace couvre mur Ø 100

cod. 10170



- Gomma bianca
- White rubber
- Caoutchouc blanc

Box	1
€	5 ⁶⁸

Rosone coprimuro Ø 100

Wall cover rose Ø 100 - Rosace couvre mur Ø 100

cod. LZRS 70 D100



- Acciaio zincato verniciato bianco
- White painted zinc-coated steel
- Acier galvanisé laqué blanc

Box	1
€	5 ⁸⁰

Manicotto F/F Ø 100

F/F sleeve Ø 100 - Manchon F/F Ø 100

cod. 58200



- Acciaio zincato verniciato bianco con guarnizione in gomma
- White painted zinc-coated steel with rubber gasket
- Acier galvanisé laqué blanc avec joint en caoutchouc

Box	1
€	6 ⁴¹

Fascetta murale Ø 100

Wall band Ø 100 - Collier mural Ø 100

cod. 10130



- Acciaio zincato verniciato bianco
- White painted zinc-coated steel
- Acier galvanisé laqué blanc

Box	1
€	6 ³⁶

Fascetta di discesa Ø 100

Descent band Ø 100 - Collier de descente Ø 100

cod. PSFD 72 D100



- Acciaio inox
- Stainless steel
- Acier inox

Box	1
€	29 ⁰⁶

Griglia di aspirazione coassiale Ø 60/100

Coaxial suction grid Ø 60/100 - Grille d'aspiration ventouse Ø 60/100

cod. PACGA 01 D60-100



Box	1
€	23 ¹⁸

Guarnizione EPDM 120°C Ø 60 (ricambio)

EPDM gasket 120° C Ø 60 (spare part) - Joint en EPDM 120° C Ø 60 (remplacement)

cod. PACGT 71 D60



Box	1
€	0 ⁸²

Guarnizione in silicone Ø 100 (ricambio)

Silicone gasket Ø 100 (spare part) - Joint en silicone Ø 100 (remplacement)

cod. PACGT 70 D100



Box	1
€	1 ⁴¹

Elemento dritto coassiale M/F Ø 80/125

M/F coaxial straight element Ø 80/125 - Élément droit ventouse M/F Ø 80/125

cod. PACED xx D80-125



- Verniciato bianco RAL 9003
- Painted in white RAL 9003
- Laqué en blanc RAL 9003

Cod.	PACED 03 D80-125	PACED 02 D80-125	PACED 01 D80-125	PACED 04 D80-125
L mm	250	500	1000	2000
Box	1	1	1	1
€	28 ⁸⁰	31 ⁶⁰	44 ²⁹	81 ⁹¹

Curva 87° coassiale M/F Ø 80/125

M/F 87° coaxial elbow Ø 80/125 - Coude ventouse à 87° M/F Ø 80/125

cod. PACCN 90 D80-125



- Verniciato bianco RAL 9003
- Painted in white RAL 9003
- Laqué en blanc RAL 9003

Box	1
€	40 ⁶⁶

Curva 87° coassiale M/F Ø 80/125 (con prese analisi)

M/F 87° coaxial elbow Ø 80/125 (with flue gas analysis) - Coude ventouse à 87° M/F Ø 80/125 (avec prise de contrôle des fumées)

cod. PACCI 90 D80-125



- Verniciato bianco RAL 9003
- Painted in white RAL 9003
- Laqué en blanc RAL 9003

Box	1
€	64 ¹²

Curva 87° coassiale M/F Ø 80/125 (con portello ispezione)

M/F 87° coaxial elbow Ø 60/100 (with inspection door) - Coude ventouse à 87° M/F Ø 60/100 (avec trappe de visite)

cod. PACCM 90 D80-125



- Verniciato bianco RAL 9003
- Painted in white RAL 9003
- Laqué en blanc RAL 9003

Box	1
€	88 ²⁵

Curva 45° coassiale M/F Ø 80/125

M/F 45° coaxial elbow Ø 80/125 - Coude ventouse à 45° M/F Ø 80/125

cod. PACCQ 45 D80-125



- Verniciato bianco RAL 9003
- Painted in white RAL 9003
- Laqué en blanc RAL 9003

Box	1
€	33 ⁸⁷

Supporto camino con curva 87° coassiale M/F Ø 80/125

M/F 87° coaxial chimney support elbow Ø 80/125 - Coude de support de cheminée ventouse à 87° M/F Ø 80/125

cod. PACCS 90 D80-125



- Verniciato bianco RAL 9003
- Painted in white RAL 9003
- Laqué en blanc RAL 9003

Box	1
€	101 ⁸⁵

Terminale orizzontale aspirazione/scarico coassiale M/F Ø 80/125 cod. PACTP 01 D80-125
M/F coaxial suction/exhaust horizontal terminal pipe Ø 80/125 - Terminal d'aspiration/échappement horizontal ventouse M/F Ø 80/125



- Verniciato bianco RAL 9003
- Painted in white RAL 9003
- Laqué en blanc RAL 9003

Box	1
€	53 ⁹⁷

Modulo sonda coassiale M/F Ø 80/125 cod. PACMS 01 D80-125
M/F coaxial probe element Ø 80/125 - Élément ventouse M/F pour sonde Ø 80/125



- Verniciato bianco RAL 9003
- Painted in white RAL 9003
- Laqué en blanc RAL 9003

Box	1
€	60 ⁰⁰

Separatore di condensa coassiale M/F Ø 80/125 cod. PACSC 01 D80-125
M/F coaxial condensate separator Ø 80/125 - Separateur de condensats ventouse M/F Ø 80/125



- Verniciato bianco RAL 9003
- Painted in white RAL 9003
- Laqué en blanc RAL 9003

Box	1
€	59 ⁵⁸

Elemento dritto coassiale con ispezione M/F Ø 80/125 cod. PACMIA 01 D80-125
M/F coaxial straight element with inspection door Ø 80/125 - Élément droit ventouse avec trappe de visite Ø80/125



- Verniciato bianco RAL 9003
- Painted in white RAL 9003
- Laqué en blanc RAL 9003

Box	1
€	108 ¹⁵

Raccordo a T 87° coassiale M/F con tappo scarico Ø 80/125 cod. PACRT 08 D80-125
M/F 87° coaxial Tee with with drain cap Ø 80/125 - T à 87° ventouse M/F avec tampon de condensats Ø 80/125



- Verniciato bianco RAL 9003
- Painted in white RAL 9003
- Laqué en blanc RAL 9003

Box	1
€	124 ³⁸

Maggiore coassiale M/F Ø 60M/100M - Ø 80F/125F cod. PACRT 01 D80-125
M/F coaxial adapter Ø 60M/100M - Ø 80F/125F - Adaptateur ventouse M/F Ø 60M/100M - Ø 80F/125F



- Verniciato bianco RAL 9003
- Painted in white RAL 9003
- Laqué en blanc RAL 9003

Box	1
€	52 ⁰⁴

Camino verticale coassiale Ø 80/125


Vertical coaxial chimney Ø 80/125 - Cheminée ventouse verticale Ø 80/125

cod. PACTT 01 D80-125



- Da abbinare ai codici prodotto:
- To combine with item codes:
- A combiner avec les références:
- ALCFIP 20 D80-125
- ALCFIP 22 D80-125
- PACFPC 01 D130
- PACFPQ 01 D130


Cod.	PACTT 01 D80-125
Colore	Black
Box	1
€	89 ⁹⁰



Tegola in piombo modellabile base 500 x 500 mm

Moldable lead tile with 500 x 500mm basis - Tuile malléable avec base 500 x 500mm

cod. ALCFIP 20 D60-100



- Per tetti inclinati 20° ÷ 50°
- For 20° ÷ 50° inclined roofs
- Pour toits inclinés à 20° ÷ 50°

Cod.	ALCFIP 20 D60-100
Colore	Black
D mm	60-100 / 80-125
Box	1
€	63 ⁵⁰

Faldale tondo in alluminio base Ø 390 mm per tetti piani

Round flashing in aluminium with Ø 390 mm basis for flat roofs - Solin ronde en ALU avec base Ø 390 mm pour toits plats

cod. PACFPC 01 D130




Ø	60-100 / 80-125
Box	1
€	20 ⁶⁰

Faldale quadrato in alluminio base 400 x 400 mm per tetti piani

Square flashing in aluminium with 400 x 400mm basis for flat roofs - Solin carré en ALU avec base 400 x 400 mm pour toits plats

cod. PACFPQ 01 D130

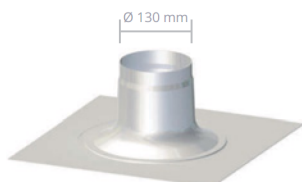

Ø	60-100 / 80-125
Box	1
€	43 ¹⁰

Piastre a muro Ø 125 (coppia)
Wall plates (couple) Ø 125 - Plaques à mur (pair) Ø 125

cod. PACPM 01 D125



- Plastica bianca
- White plastic
- Plastique blanche

A x B mm	240 x 240
Box	1
€	15 ¹⁰

Rosone coprimuro Ø 125
Wall cover rose Ø 125 - Rosace couvre mur Ø 125

cod. PACRS 01 D125



- Gomma bianca
- White rubber
- Caoutchouc blanc

Box	1
€	8 ⁵⁰

Fascetta murale Ø 125
Wall band Ø 125 - Collier mural Ø 125

cod. PACFM 01 D125



- Acciaio zincato verniciato bianco
- White painted zinc-coated steel
- Acier galvanisé laqué blanc

Box	1
€	8 ⁵⁹

Fascetta di discesa Ø 125
Descent band Ø 125 - Collier de descente Ø 125

cod. PSFD 72 D125




- Acciaio inox
- Stainless steel
- Acier inox

Box	1
€	31 ⁰⁰

Griglia di aspirazione coassiale Ø 80/125

Coaxial suction grid Ø 80/125 - Grille d'aspiration ventouse Ø 80/125

cod. PACGA 01 D80-125



Box	1
€	25 ⁴⁹

Guarnizione EPDM 120°C Ø 80 (ricambio)

EPDM gasket 120° C Ø 80 (spare part) - Joint en EPDM 120° C Ø 80 (réplacement)

cod. PACGT 71 D80



Box	1
€	2 ⁰⁹

Guarnizione EPDM 120°C Ø 125 (ricambio)

EPDM gasket 120° C Ø 125 (spare part) - Joint en EPDM 120° C Ø 125 (réplacement)

cod. PACGT 71 D125



Box	1
€	3 ²⁴

Kit placca camino

Chimney identification plate Kit - Kit plaque d'identification de cheminée

cod. SCS CE PAC



Box	1
€	10 ¹⁶

STABILEM-PAC



SISTEMA COASSIALE M/F

M/F COAXIAL SYSTEM
SYSTEME VENTOUSE M/F

INNOVATIVE
PARTNER


Stabile®

STABILEM-PAC

B

Scarico a tetto

Esempio di apparecchio a gas a condensazione con scarico a tetto realizzato con il sistema coassiale **STABILEM-PAC**.

IT

Roof outlet




Example of condensing gas appliance with roof outlet made through the **STABILEM-PAC** coaxial system.

ENG

Sortie à toit

Exemple de appareil de gaz à condensation réalisé avec le système ventouse **STABILEM-PAC**.

FR

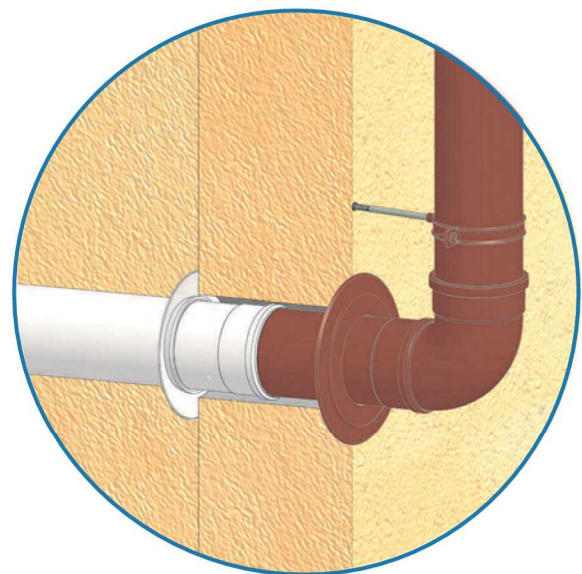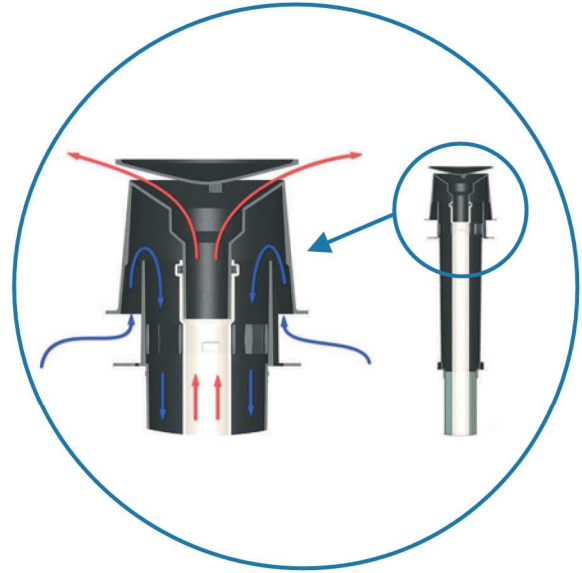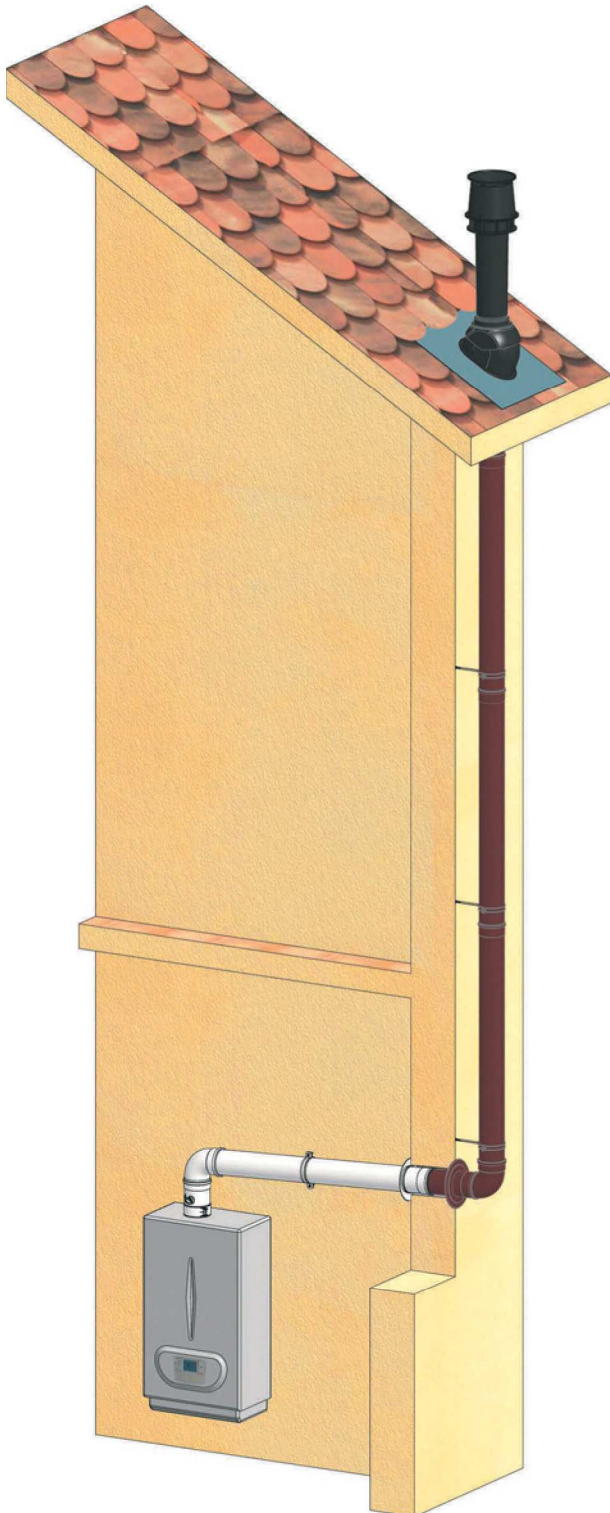

Elemento dritto coassiale M/F Ø 60/100

M/F coaxial straight element Ø 60/100 - Élément droit ventouse M/F Ø 60/100

cod. MPACED xx D60-100



- Verniciato marrone RAL 8017
- Painted in brown RAL 8017
- Laqué en marron RAL 8017

Cod.	MPACED 03 D60-100	MPACED 02 D60-100	MPACED 01 D60-100	MPACED 04 D60-100
L mm	250	500	1000	2000
Box	1	1	1	1
€	21 ³⁴	24 ⁷⁴	34 ⁶³	63 ⁶³

Curva 87° coassiale M/F Ø 60/100

M/F 87° coaxial elbow Ø 60/100 - Coude ventouse à 87° M/F Ø 60/100

cod. MPACCN 90 D60-100



- Verniciato marrone RAL 8017
- Painted in brown RAL 8017
- Laqué en marron RAL 8017

Box	1
€	25 ²⁹

Curva 45° coassiale M/F Ø 60/100

M/F 45° coaxial elbow Ø 60/100 - Coude ventouse à 45° M/F Ø 60/100

cod. MPACCQ 45 D60-100



- Verniciato marrone RAL 8017
- Painted in brown RAL 8017
- Laqué en marron RAL 8017

Box	1
€	22 ⁹³

Rosone coprimuro Ø 100

Wall cover rose Ø 100 - Rosace couvre mur Ø 100

cod. MPACRS 01 D100



- Acciaio verniciato marrone RAL 8017
- Painted steel brown RAL 8017
- Acier laqué marron RAL 8017

Box	1
€	9 ⁹⁷

Fascetta murale Ø 100

Wall band Ø 100 - Collier mural Ø 100

cod. MPACFM 01 D100



- Verniciato marrone RAL 8017
- Painted in brown RAL 8017
- Laqué en marron RAL 8017

Box	1
€	9 ⁸⁸

Camino verticale coassiale Ø 60/100

Vertical coaxial chimney Ø 60/100 - Cheminée ventouse verticale Ø 60/100


cod. MPACTT 01 D60-100



- Da abbinare ai codici prodotto:
- To combine with item codes:
- A combiner avec les références:
- ALCFIP 20 D60-100

- Verniciato marrone RAL 8017
- Painted in brown RAL 8017
- Laqué en marron RAL 8017


Box	1
€	98 ⁹⁷



Tegola in piombo modellabile base 500 x 500 mm

Moldable lead tile with 500 x 500mm basis - Tuile malléable en plomb avec base 500 x 500mm

cod. ALCFIP 20 D60-100

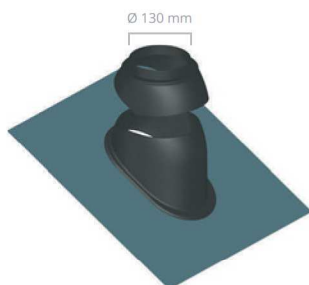

- Per tetti inclinati 20° ÷ 50°
- For 20° ÷ 50° inclined roofs
- Pour toits inclinés à 20° ÷ 50°

Box	1
€	63 ⁵⁰

Guarnizione EPDM 120°C Ø 60 (ricambio)

EPDM gasket 120°C Ø 60 (spare part) - Joint en EPDM 120°C Ø 60 (remplacement)

cod. PACGT 71 D60



Box	1
€	0 ⁸²

Guarnizione silicone Ø 100 (ricambio)

Silicone gasket Ø 100 (spare part) - Joint en silicone Ø 100 (remplacement)

cod. PACGT 70 D100



Box	1
€	1 ⁴¹

Kit placca camino

Chimney identification plate Kit - Kit plaque d'identification de cheminée

cod. SCS CE PAC



Box	1
€	10 ¹⁶

STABILEMP



SISTEMA DOPPIAPARETE ARIA

AIR TWIN-WALL SYSTEM
SYSTEME DOUBLE PAROI AIR

INNOVATIVE
PARTNER


Stabile®

Applicazioni

IT

1. Il sistema scarico fumi STABILE MP nasce per essere utilizzato con apparecchi a condensazione, tuttavia il sistema STABILE MP può essere utilizzato con qualsiasi generatore di calore a combustibile gassoso o liquido dove sia garantito che la temperatura massima dei prodotti della combustione non superi i 120°C. Può inoltre essere utilizzato per cappe da cucina e condotti di adduzione/estrazione aria, sempre con temperatura non superiori a 120°C.
2. Il sistema STABILE MP è adatto per essere installato come condotto, canale di esalazione e sistema camino, in conformità alle norme UNI 7129:2015 e UNI 11528:2014.
3. Il sistema scarico fumi STABILE MP è compatibile con tutti i prodotti delle linee STABILE atti a ricevere i fumi da combustione con temperatura non superiore ai 120°C.

Applications

ENG

1. The flue system STABILE MP is conceived to be used for condensing appliances, however the flue system STABILE MP can be used with every heat generator working with a gaseous or liquid combustible where the maximum temperature does not exceed 120°C. Furthermore it can be used for kitchen extractor hoods and for air supply/extraction ducts as long as the temperature does not exceed 120°C.
2. The system STABILE MP is suitable for being installed as flue duct, connecting flue pipe and like lined combined chimney, in accordance with the current regulations.
3. The flue system STABILE MP is compatible with every STABILE line's product which can receive (fumes) as long as the temperature does not exceed 120°C.

Applications

FR

1. Le conduit de fumées STABILE MP est conçu pour être utilisé avec chaudières à condensation, mais le système de combustion STABILE MP peut être utilisé avec tous les générateurs de chaleur travaillant avec un combustible gazeux ou liquide où la température maximale ne dépasse pas 120° C. En outre, il peut être utilisé pour les hottes de cuisine et les conduits d'alimentation / extraction d'air tant que les températures ne dépassent pas 120° C.
2. Le système STABILE MP est adapté pour être installé comme conduit de fumées, conduit de raccordement, et comme conduit de cheminée collective canalisée, en conformité avec les réglementations en vigueur.
3. Le conduit de fumée STABILE MP est compatible avec tous les produits des gammes STABILE appropriés pour l'évacuation des fumées de combustion à une température qui ne dépasse pas 120°C.

Istruzioni d'installazione

1. I componenti del sistema scarico fumi STABILE MP devono essere installati solo da personale altamente qualificato e abilitato alla professione in accordo con le normative vigenti (DM 37/08).
2. Prima di effettuare qualsiasi operazione di installazione o manutenzione, si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dal generatore di calore (fare riferimento al manuale dell'apparecchio stesso).
3. Accertarsi, prima di effettuare qualsiasi tipo di installazione, che la designazione di prodotto presente sull'etichetta sia idonea al tipo di installazione da effettuare.
4. Il sistema STABILE MP può essere installato all'interno e all'esterno degli edifici.
5. Installare gli elementi mantenendo la femmina del tubo interno in polipropilene verso l'alto.
6. Assemblare gli elementi accertandosi che la guarnizione in EPDM rimanga nella sua sede e che non venga danneggiata durante l'assemblaggio. Se necessario lubrificare il maschio con scivolante spray (AC SCISP) prima dell'inserimento nella sede guarnizione.
7. Alla base del camino prevedere il raccordo a tee (MPRT 08) con ispezione (MPMI 42), tappo di scarico condensa e sifone (MPTC 85 e PASC 41). Nel caso in cui il fabbricante dichiari che l'apparecchio è idoneo a ricevere le condense anche del condotto, è possibile utilizzare alla base una curva a 90° (MPCN 90), in tal caso, il sistema deve essere protetto con un dispositivo antipiovra.
8. Terminata l'installazione del nuovo sistema e prima di mettere in esercizio l'impianto, effettuare le verifiche come previsto dalle norme UNI 7129:2015 e UNI 11528:2014.
9. La distanza minima di ogni componente da eventuali materiali combustibili adiacenti è riportata nella designazione indicata sulle etichette di prodotto e nella "D.o.p."
10. Per qualsiasi altra informazione tecnica, consultare il libretto d'uso e manutenzione e/o il manuale tecnico del sistema STABILE MP.

Installation instructions

1. The components of the flue system STABILE MP shall be installed only by high skilled workers in compliance with the current regulations.
2. Before any operation we recommend to unplug the appliance, (refer to the manual of the appliance).
3. Before any kind of installation, make sure that the product designation marked on the label of the item is suitable for the type of installation to perform.
4. The STABILE MP system can be installed inside or outside buildings.
5. Install elements keeping the female side of the internal propylene pipe upwards.
6. Install the elements making sure that the EPDM gasket remains in its seat and that it is not damaged during the assembly. Where appropriate, lubricate the male side with the spray lubricant (art. code AC SCISP) the female one.
7. At the base of the chimney, provide a 90° Tee piece (MPRT 08) with inspection (MPMI 42), with a condensation drain cap and siphon (MPTC 85 e PASC 41). In case the producer declares the device is suitable for receiving the condensates also through the flue liner, you can apply a 90° elbow (MPCN 90) at the base, but the system shall be protected through an anti-rain device.
8. After completing the installation of the chimney/flue duct, and before putting the system into operation, always perform the tests as prescribed by the current national laws/regulations.
9. The minimum distances of every component from adjacent combustible materials is provided in the designation - indicated in every item label - and in the "D.o.P."
10. For any further technical information, read the user manual and/or the technical manual of STABILE MP system.

Instructions d'installation

1. Les composants du conduit de fumées STABILE MP doivent être installés uniquement par des ouvriers hautement qualifiés en conformité avec les réglementations en vigueur.
2. Avant toute opération d'installation ou maintenance, on vous recommande de débrancher le générateur de chaleur (reportez-vous au manuel de l'appareil même).
3. Avant toute installation assurez-vous que la désignation de produit indiquée sur l'étiquette est appropriée pour le type d'installation que vous devez effectuer.
4. Le système STABILE MP peut être installé à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments.
5. Installer les composants en gardant la partie femelle du tuyau intérieur en polypropylène vers le haut.
6. Installez les éléments en s'assurant que le joint en EPDM reste dans son siège et qu'il n'est pas endommagé pendant le montage. Le cas échéant, lubrifiez le côté mâle avec le lubrifiant de pulvérisation (réf. AC SCISP) avant de l'atteler avec le côté femelle.
7. A la base du cheminée, utilisez un T à 90° (MPRT 08) avec inspection (MPMI 42) un tampon de condensats et un siphon (MPTC 85 e PASC 41). En cas le fabricant déclare que l'appareil est adapté pour recevoir les condensats même à travers du conduit canalisé, à la base il est possible d'utiliser une coude à 90° (MPCN 90), mais le système doit être protégé par un dispositif parapluie.
8. Après avoir terminée l'installation du cheminée/conduit de fumée et avant de mettre en fonction le système, toujours effectuer les tests prévus par les lois/réglementations nationales actuelles.
9. Les distances minimales des matériaux combustibles adjacents de chaque composant sont indiquées dans la désignation marquée sur les étiquettes de produit et dans la "D.o.p."
10. Pour plusieurs d'informations techniques, consultez le manuel d'utilisation et/ou le manuel technique du système STABILE MP.

Manutenzione

1. La manutenzione dell'impianto fumario deve essere eseguita da personale qualificato secondo la legislazione vigente (DM 37/08).
2. La manutenzione e il controllo dell'impianto fumario vanno eseguiti secondo la legislazione vigente (DPR. 74/13) e/o eventuali prescrizioni regionali.
3. Escludendo diverse disposizioni normative e legislative, per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti, si consiglia di controllare e/o pulire il sistema STABILE MP almeno una volta l'anno.
4. Le verifiche e i controlli del sistema STABILE MP dovranno essere eseguite secondo le norme UNI 7129:2015, UNI 10738:2012 e UNI 10845, utilizzando attrezzature e strumenti adeguati, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
5. Per la pulizia delle pareti interne del sistema STABILE MP si dovrà utilizzare una spugna, un panno o una spazzola di plastica morbida. NON UTILIZZARE SPAZZOLE, SPUGNE O PANNI ABRASIVI. Non utilizzare solventi aggressivi o acidi.
6. In corrispondenza della manutenzione programmata, ai fini di mantenere un elevato standard di sicurezza, si consiglia di verificare l'integrità delle guarnizioni di tenuta ogni qualvolta gli elementi del sistema camino STABILE MP vengono smontati, sostituendo, se necessario, le guarnizioni con ricambi originali.

Maintenance

1. The maintenance of the flue system shall be performed by qualified personnel under current legislation.
2. The maintenance and the control of the flue system shall be performed under current legislation and/or local prescriptions.
3. Except for any regulatory and legislative provision, in order to keep the technical and performance characteristics of the products unchanged over time, we suggest to check and/or to clean the system STABILE MP at least once a year.
4. The tests and the controls on the system STABILE MP shall be performed using appropriate equipment and tools in accordance with the current legislations and with the provisions regarding the safety and the health of workers.
5. For the cleaning of the internal walls of the system STABILE MP, use a sponge, or a soft plastic scrubber. DO NOT USE ABRASIVE BRUSHES, SPONGES OR CLOTHS. Do not use aggressive or acid solvents.
6. At every scheduled maintenance, in order to keep a high safety standard, we suggest to check the integrity of the sealing gaskets whenever disassembling the elements of the system STABILE MP, by replacing - where appropriate - the gaskets with original spare parts.

Maintenance

1. La manutenzione del condotto di fumées doit être faite par du personnel qualifié en vertu de la législation en vigueur.
2. La maintenance et la vérification du conduit de fumées doit être faite conformément à la législation en vigueur et/ou aux réglementations locales.
3. Sauf toute disposition normative ou législative différente, afin de garder les caractéristiques techniques et les performances des produits inchangées dans le temps, on vous conseille de contrôler et/ou nettoyer le système STABILE MP au moins une fois par an.
4. Les vérifications et les contrôles du système STABILE MP devront être faites conformément aux réglementations en vigueur, en utilisant un équipement et des outils appropriés et en conformité avec les dispositions concernant la santé et la sécurité des travailleurs.
5. Pour le nettoyage des parois intérieures du système STABILE MP on doit utiliser une éponge ou un laveur en plastique souple. NE PAS UTILISER DES BROSSES OU DES LAVEURS ABRASIFS. Ne pas utiliser des solvants agressifs ou acides.
6. Lors de la maintenance planifiée, afin de maintenir un haut niveau de sécurité, on vous conseille de vérifier l'intégrité des joints d'étanchéité chaque fois qu'on démonte les éléments du système STABILE MP en remplaçant, si nécessaire, les joints avec des pièces d'origine.

Stoccaggio

1. I componenti della linea STABILE MP escono dalla fabbrica, regolarmente etichettati per tipologia di prodotto con i dati previsti dalla norma di riferimento (EN 14471).
2. Conservare gli elementi e/o accessori in luoghi adeguati al riparo da possibili urti e in condizioni di protezione generale da tutti quegli agenti che potrebbero danneggiarli. STABILE S.p.A. non risponde di eventuali danni causati da incuria o inappropriato stoccaggio e utilizzo.

Storage

1. All the components of the line STABILE MP leave the factory regularly labeled by product type with the data required by the reference product standard (EN 14471).
2. Store the elements and/or accessories in adequate places, safe from possible shocks and in conditions of general protection from all agents that might damage them. STABILE S.p.A. is not responsible for any damage caused by negligence, inappropriate storage and use.

Stockage

1. Tous les composants de la gamme STABILE MP sont expédiés de l'usine régulièrement marqués par type de produit avec les données requises par la norme de produit de référence (EN 14471).
2. Conservez les éléments et / ou accessoires dans des endroits adéquats, à l'abri des chocs éventuels et dans des conditions de protection générale contre tous les agents qui pourraient les endommager. STABILE S.p.A. n'est pas responsable de tout dommage causé par la négligence, le stockage et l'utilisation inappropriée.

SISTEMA DOPPIAPARETE ARIA

AIR TWIN-WALL SYSTEM / SYSTEME DOUBLE PAROI AIR



Denominazione	STABILEMP		
Descrizione	Sistema scarico fumi doppiaparete aria in polipropilene rivestito acciaio AISI 304		
Norma di riferimento	EN 14471:2013+A1:2015	Camini Sistemi camino con condotti interni in materiale plastico - Requisiti e metodi di prova	
Designazione	Gruppo 1 Ø 80/100 Ø 100/120	T120 - H1 - W - 2 - O(10) - LE - C - U0	 
Specifica materiale parete interna Ø80 - Ø100	Polipropilene PP - Bianco		
Specifica materiale isolante Ø80/100 - Ø100/120	Camera d'aria (lama d'aria) spessore 10 mm		
Specifica materiale parete esterna Ø100 - Ø120	Acciaio AISI 304 (finitura lucida BA)		
Guarnizione di tenuta	Elastomero in EPDM 140°C - Triplo labbro Colorazione: NERO Certificata EN 14241-1		
Dati prestazionali			
Range di diametro	80/100	100/120	
Peso al metro lineare (Kg/m) ca.	1,460	1,840	
Classe di temperatura	120° C (T120)		
Classe di pressione	5000 Pa (H1)		
Classe di resistenza alla condensa	W		
Classe di resistenza alla corrosione	2		
Classe di resistenza al fuoco di fuliggine	O		
Distanza da materiali combustibili (mm)	10		
Classe di posizione	LE - Installazione interna / esterna		
Classe di reazione al fuoco	C		
Classe di protezione	U0		
- Campi di impiego - Combustibili ammessi	Condotto, canale di esalazione e sistema camino per apparecchi a gas e gasolio a condensazione e per cappe cucina con temperatura dei fumi ≤120°C  Gas condensazione  Gasolio condensazione  Cappe cucina		
Riciclaggio della materia prima	 Parete interna  Parete esterna		

Versione 09/2018

Certificazioni

1. Certificato CE di conformità di controllo dei processi produttivi in fabbrica Nr. 0407-CPR-1431 - EN 14471:2013+A1:2015
2. Ente Notificato per la marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 305/2011 e EN 14471 corrispondente a Istituto Giordano S.p.A.
3. Dichiarazione di prestazione marcatura CE Nr. 52-DoP-01.07.2013

Informazioni generali di prodotto

Tutti i prodotti sono coperti da RC stipulata con ZURICH nr. 920b3680.
Scarica tutta la documentazione tecnica dal sito www.stabile.it dalla sezione "Prodotti" corrispondente.

A

Sistema camino singolo

Esempio di generatore a condensazione con condotto evacuazione fumi e sistema camino realizzati con il sistema **STABILEMP**.

IT

Single chimney system


Example of condensing generator with flue system duct and chimney system made through **STABILEMP** system.

ENG

Système de cheminée single

FR

Exemple de générateur à condensation avec conduit de fumées et système de cheminée réalisé avec le système **STABILEMP**.

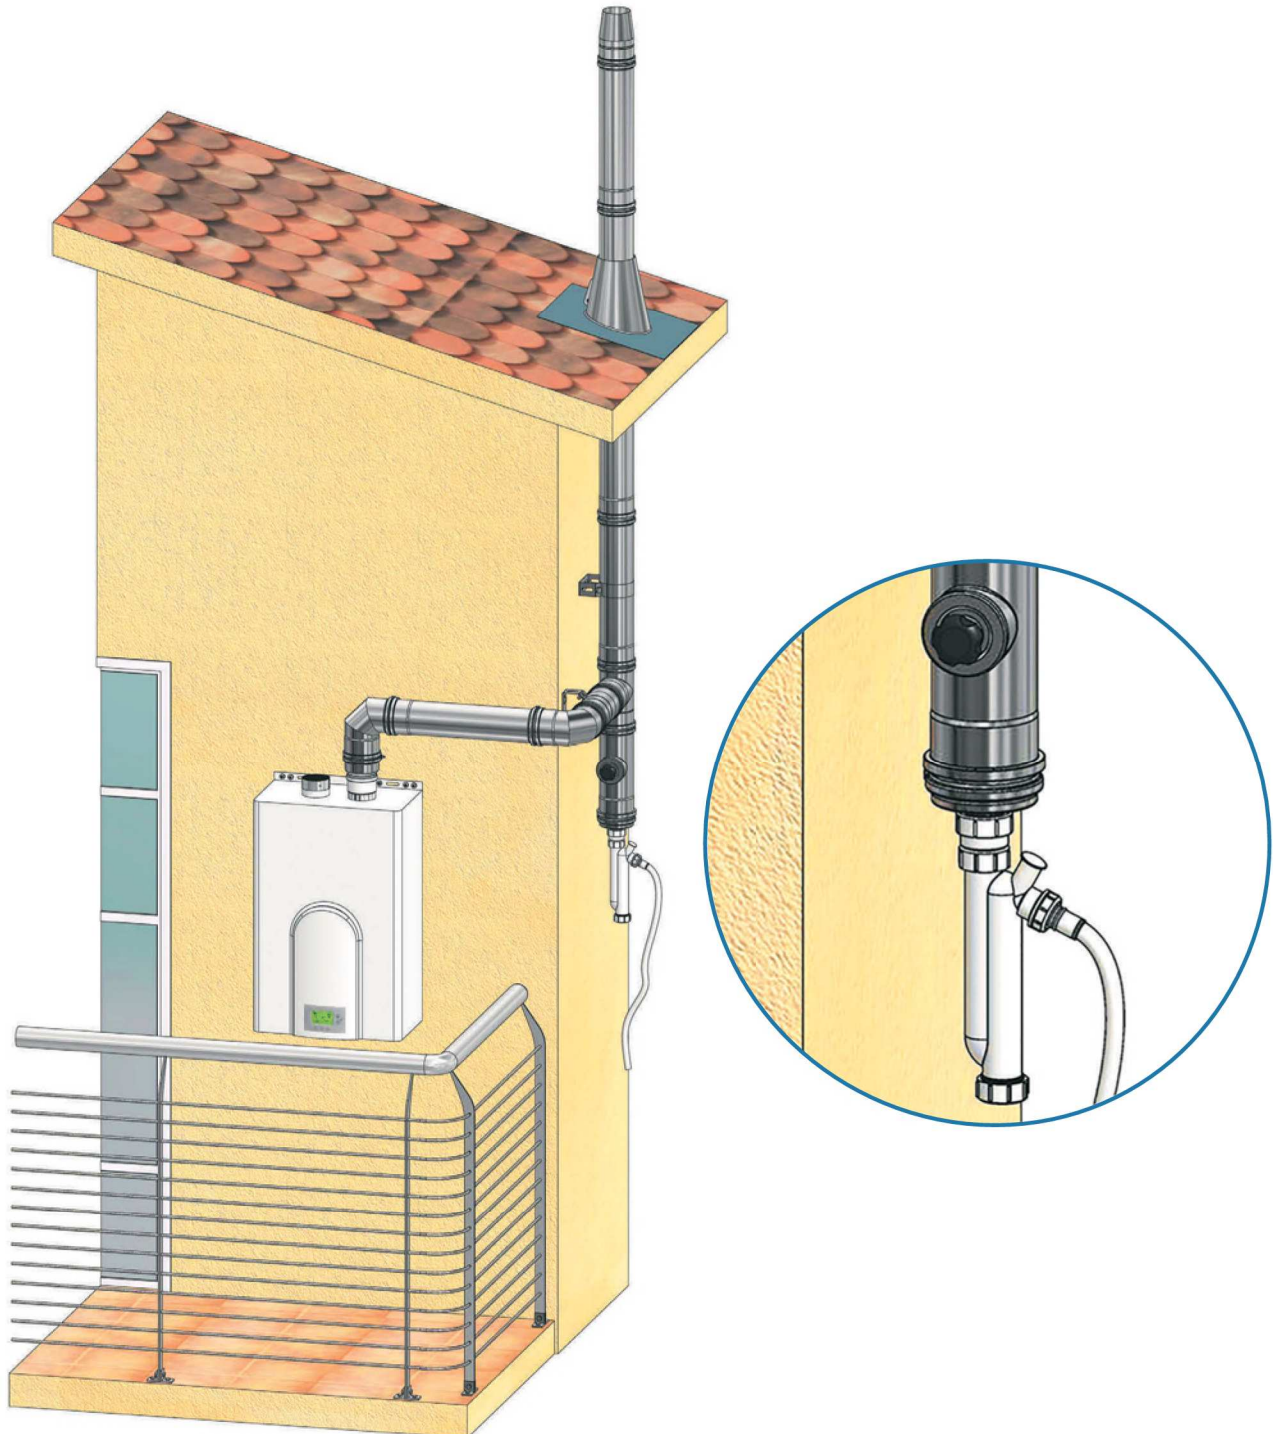

B

Sistema camino singolo

Esempio di generatore a condensazione con condotto evacuazione fumi e aspirazione aria comburente realizzati con il sistema **STABILEPAB** e camino singolo esterno realizzato con il sistema **STABILEMP**.

IT

Single chimney system


Example of condensing generator with flue system duct and combustion air inlet made through the **STABILEPAB** system and the outdoor single chimney made through the **STABILEMP** system.

ENG

Système de cheminée single

Exemple de générateur à condensation avec conduit de fumées et entrée de l'air de combustion réalisé avec le système **STABILEPAB** et la cheminée externe réalisée avec le système **STABILEMP**.


FR

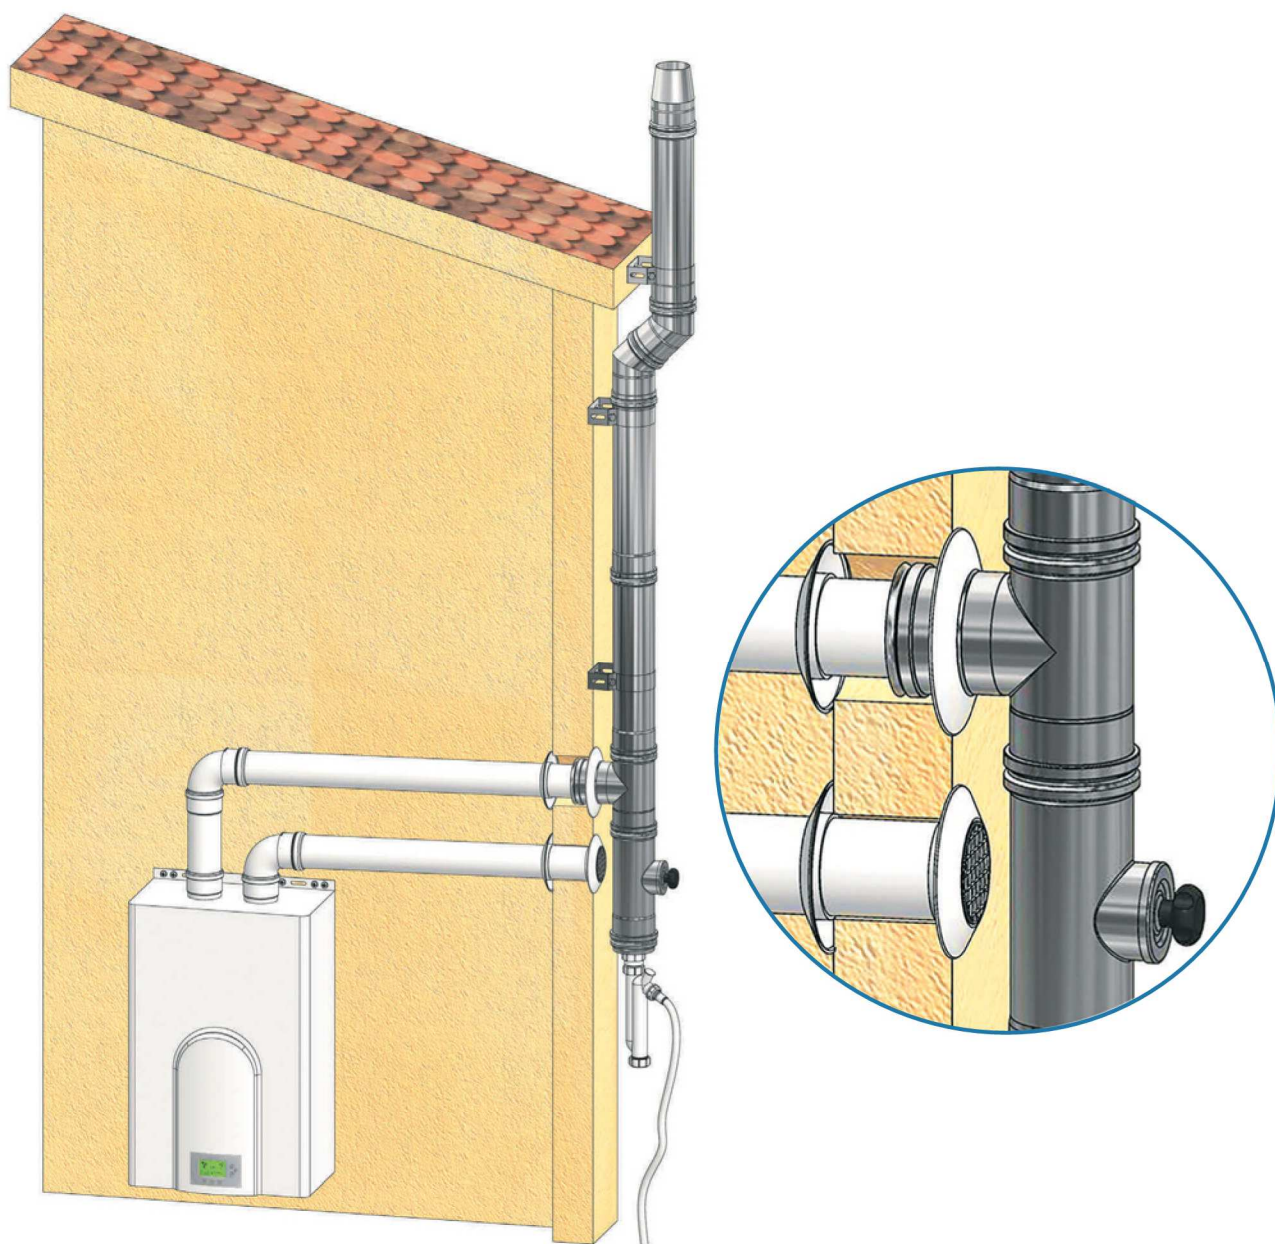

Elemento dritto L.1000mm M/F

M/F straight element L.1000mm - Élément droit M/F L.1000mm

cod. MPED 01

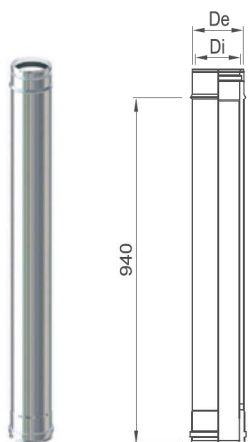


- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	80	100
Ø i	80	100
Ø e	100	120
Box	1	1
€	53 ⁰⁰	67 ⁵⁰

Elemento dritto L.500mm M/F

M/F straight element L.500mm - Élément droit M/F L.500mm

cod. MPED 02




- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	80	100
Ø i	80	100
Ø e	100	120
Box	1	1
€	36 ⁰⁰	41 ⁰⁰

Elemento dritto L.250mm M/F

M/F straight element L.250mm - Élément droit M/F L.250mm

cod. MPED 03




- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	80	100
Ø i	80	100
Ø e	100	120
Box	1	1
€	27 ³⁰	31 ⁰⁰

Curva 30° M/F

M/F 30° elbow - Coude à 30° M/F

cod. MPCT 30




- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	80	100
Ø i	80	100
Ø e	100	120
H	139	139
E	48	48
Box	1	1
€	60 ⁰⁵	70 ⁴⁵

Curva 45° M/F

M/F 45° elbow - Coude à 45° M/F

cod. MPCQ 45




- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	80	100
Ø i	80	100
Ø e	100	120
H	95	100
E	35	38
Box	1	1
€	52 ⁷⁸	59 ⁸⁰

Curva 87° M/F

M/F 87° elbow - Coude à 87° M/F

cod. MPCN 90




- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	80	100
Ø i	80	100
Ø e	100	120
H	145	150
E	91	96
Box	1	1
€	76 ⁰⁰	88 ⁰⁰

Raccordo a T 87° M/F

M/F 87° tee - T à 87° M/F

cod. MPRT 08

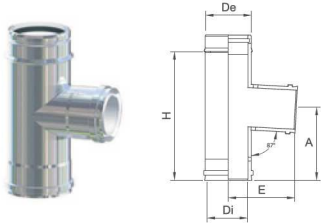


- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	80	100
Ø i	80	100
Ø e	100	120
H	190	270
A	120	160
E	130	140
Box	1	1
€	89 ⁰³	101 ⁰⁰

Tappo scarico condensa

Condensation drain plug - Tampon de condensats

cod. MPTC 85



- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	80	100
Ø i	80	100
Ø e	100	120
H	65	65
Box	1	1
€	60 ⁸⁰	65 ³⁰

Optional:

Portagomma dritto 3/4" femmina

Straight hose holder 3/4" female - Support droit pour gaine 3/4" femelle



Cod.	PSPD 41	box 1
€	3 ⁴⁰	

Optional:

Portagomma 90° 3/4" femmina

90° hose holder 3/4" female - Support à 90° pour gaine 3/4" femelle




Cod.	PSPD 42	box 1
€	4 ⁸²	

Elemento ispezione M/F

M/F inspection element - Élément M/F avec trappe de visite

cod. MPMI 42




- Guarnizioni in EPDM premontate
- Pre-mounted EPDM gaskets
- Joints en EPDM prémontés

Ø	80	100
Ø i	80	100
Ø e	100	120
H	190	270
Box	1	1
€	115 ⁰⁰	119 ⁶⁰

Modulo sonda M/F

M/F probe element - Élément M/F pour sonde

cod. MPMS 03




- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	80	100
Ø i	80	100
Ø e	100	120
H	190	190
Box	1	1
€	51 ⁸⁰	58 ⁰⁰

Giunzione mono doppia M/F

M/F single/twin-wall junction - Jonction simple/double paroi M/F

cod. MPGM 10




- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	80	100
Ø i	80	100
Ø e	100	120
Box	1	1
€	45 ⁰⁰	50 ⁰⁰

Cappello tronco conico

Truncated conical cap - Chapeau tronconique

cod. MPCT 18

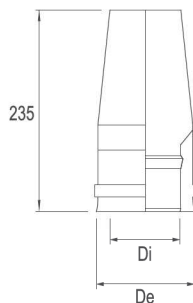


- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	80	100
Ø i	80	100
Ø e	100	120
Box	1	1
€	55 ⁰⁰	58 ⁰⁰

Cappello cinese

Chinese cap - Chapeau chinois

cod. MPCC 06




- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	80	100
Ø i	80	100
Ø e	100	120
A	200	250
Box	1	1
€	71 ¹⁷	76 ⁶¹

Faldale per tetto piano con scossalina

Flashing for flat roofs with storm collar - Solin pour toits plats avec collerette

cod. DAFP 23

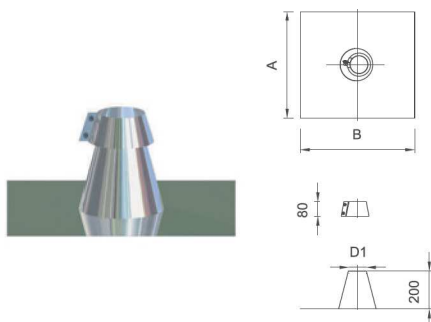


Ø	80	100
D1	130	150
A x B	625x625	625x625
Box	1	1
€	92 ⁶⁵	95 ³³

Faldale per tetto inclinato in piombo 10/10 con scossalina (5° / 30°)*

10/10 lead flashing for inclined roofs with storm collar (5° / 30°)* - Solin en plomb 10/10 pour toits inclinés avec collerette (5° / 30°)*

cod. DAFIP 20

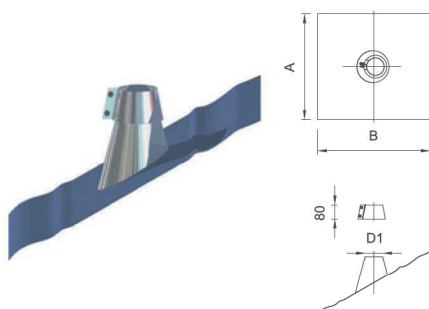

Ø	80	100
D1	130	150
A x B	500x500	500x600
Box	1	1
€	196 ⁹⁹	214 ³²


*Faldale inclinato 45° a richiesta (cod. DAFIA 45)

*45° inclined flashing on demand (code DAFIA 45) - Solin incliné à 45° sur demande (réf. DAFIA 45)

Faldale per tetto inclinato base alluminio con scossalina (5° / 30°)*

Aluminum flashing for inclined roofs with storm collar (5° / 30°)* - Solin en aluminium pour toits inclinés avec collerette (5° / 30°)*

cod. DAFIA 20

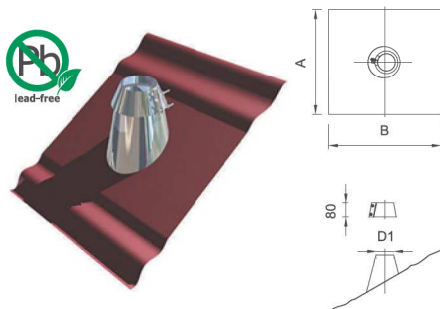

Ø	80	100
D1	130	150
A x B	700x900	700x900
Box	1	1
€	121 ³⁰	126 ⁵⁰


*Faldale inclinato 45° a richiesta (cod. DAFIA 45)

*45° inclined flashing on demand (code DAFIA 45) - Solin incliné à 45° sur demande (réf. DAFIA 45)

Fascetta per cavi tiranti / multiuso inox

Stainless steel band for tie rods / multi-use - Collier mural pour cables tirantes / multi-usage en acier inox

cod. DAFT 17

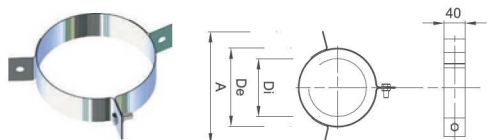


Ø	80	100
Ø i	80	100
Ø e	100	120
A	140	160
Box	1	1
€	28 ⁷⁵	30 ⁵⁸

Fascetta murale inox

Stainless steel wallband - Collier mural en acier inox

cod. DAFM 14

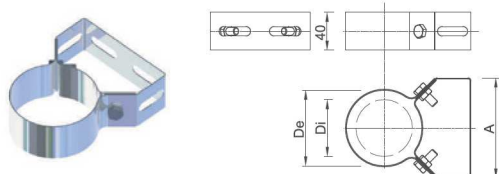

Ø	80	100
Ø i	80	100
Ø e	100	120
A	110	115
Box	1	1
€	21 ⁷⁸	23 ³⁹

Tassello Ø 8 per mattoni pieni

Anchor Ø 8 for solid bricks - Ancre Ø 8 pour briques pleines

cod. AC TASPIE




Box	1
€	2 ²²

Coppia prolunghe per fascetta murale inox

Wallband extensions (couple) for stainless steel wall band - Prolongations (couple) pour collier mural en acier inox

cod. PSFMP 14




Cod.	PSFMP 14 01	PSFMP 14 02
L mm	140	300
Box	1	1
€	21 ⁶³	32 ⁹⁶

Fascetta di bloccaggio

Locking band - Collier couvre joint

cod. DAFB 19

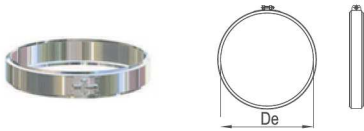


Ø	80	100
Ø i	80	100
Ø e	100	120
Box	1	1
€	8 ⁷⁶	8 ⁷⁶

Guarnizione EPDM 120°C (ricambio)

EPDM gasket 120°C (spare part) - Joint en EPDM 120°C (remplacement)

cod. PABGT 01 - PSGT 71

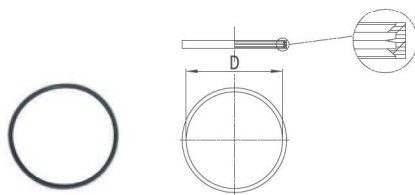

	MPRT 08 + MPTC 85			
Cod.	PABGT 01 D80	PABGT 01 D100	PSGT 71 D80	PSGT 71 D100
Ø	80	100	80	100
Box	1	1	1	1
€	1 ²⁹	1 ⁹²	0 ⁹²	1 ⁴⁹

Scivolante spray 400 ml

Spray slider 400 ml - Pulverisation de glisser 400 ml

cod. AC SCISP



Box	1
€	7 ⁹⁰

Kit placca camino

Chimney identification plate Kit - Kit plaque d'identification de cheminée

cod. SCS CE MP



Box	1
€	10 ¹⁶

STABILERMP



SISTEMA DOPPIAPARETE ARIA

AIR TWIN-WALL SYSTEM
SYSTEME DOUBLE PAROI AIR

INNOVATIVE
PARTNER



Stabile®

STABILERMP

Applicazioni

IT

1. Il sistema scarico fumi STABILERMP nasce per essere utilizzato con apparecchi a condensazione, tuttavia il sistema STABILERMP può essere utilizzato con qualsiasi generatore di calore a combustibile gassoso o liquido dove sia garantito che la temperatura massima dei prodotti della combustione non superi i 120°C. Può inoltre essere utilizzato per cappe da cucina e condotti di adduzione/estrazione aria, sempre con temperature non superiori a 120°C.
2. Il sistema STABILERMP è adatto per essere installato come condotto, canale di esalazione e sistema camino, in conformità alle norme UNI 7129:2015 e UNI 11528:2014.
3. Il sistema scarico fumi STABILERMP è compatibile con tutti i prodotti delle linee STABILERMP atti a ricevere i fumi da combustione con temperatura non superiore ai 120°C.

Istruzioni d'installazione

1. I componenti del sistema scarico fumi STABILERMP devono essere installati solo da personale altamente qualificato e abilitato alla professione in accordo con le normative vigenti (DM 37/08).
2. Prima di effettuare qualsiasi operazione di installazione o manutenzione, si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dal generatore di calore (fare riferimento al manuale dell'apparecchio stesso).
3. Accertarsi, prima di effettuare qualsiasi tipo di installazione, che la designazione di prodotto presente sull'etichetta sia idonea al tipo di installazione da effettuare.
4. Il sistema STABILERMP può essere installato all'interno e all'esterno degli edifici.
5. Installare gli elementi mantenendo la femmina del tubo interno in polipropilene verso l'alto.
6. Assemblare gli elementi accertandosi che la guarnizione in EPDM rimanga nella sua sede e che non venga danneggiata durante l'assemblaggio. Se necessario lubrificare il maschio con scivolante spray (AC SCISP) prima dell'inserimento nella sede guarnizione.
7. Alla base del camino prevedere il raccordo a tee (RMPRT 08) con ispezione (RMPMI 42), tappo di scarico condensa e sifone (RMPTC 85 e PASC 41). Nel caso in cui il fabbricante dichiari che l'apparecchio è idoneo a ricevere le condense anche del condotto, è possibile utilizzare alla base una curva a 90° (RMPCN 90), in tal caso, il sistema deve essere protetto con un dispositivo antipioviggia.
8. Terminata l'installazione del nuovo sistema e prima di mettere in esercizio l'impianto, effettuare le verifiche come previsto dalle norme UNI 7129:2015 e UNI 11528:2014.
9. La distanza minima di ogni componente da eventuali materiali combustibili adiacenti è riportata nella designazione indicata sulle etichette di prodotto e nella "D.o.P."
10. Per qualsiasi altra informazione tecnica, consultare il libretto d'uso e manutenzione e/o il manuale tecnico del sistema STABILERMP.

Manutenzione

1. La manutenzione dell'impianto fumario deve essere eseguita da personale qualificato secondo la legislazione vigente (DM 37/08).
2. La manutenzione e il controllo dell'impianto fumario vanno eseguiti secondo la legislazione vigente (DPR. 74/13) e/o eventuali prescrizioni regionali.
3. Escludendo diverse disposizioni normative e legislative, per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti, si consiglia di controllare e/o pulire il sistema STABILERMP almeno una volta l'anno.
4. Le verifiche e i controlli del sistema STABILERMP dovranno essere eseguite secondo le norme UNI 7129:2015, UNI 10738:2012 e UNI 10845, utilizzando attrezzature e strumenti adeguati, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
5. Per la pulizia delle pareti interne del sistema STABILERMP si dovrà utilizzare una spugna, un panno o una spazzola di plastica morbida. NON UTILIZZARE SPAZZOLE, SPUGNE O PANNI ABRASIVI. Non utilizzare solventi aggressivi o acidi.
6. In corrispondenza della manutenzione programmata, ai fini di mantenere un elevato standard di sicurezza, si consiglia di verificare l'integrità delle guarnizioni di tenuta ogni qualvolta gli elementi del sistema camino STABILERMP vengono smontati, sostituendo, se necessario, le guarnizioni con ricambi originali.

Stoccaggio

1. I componenti della linea STABILERMP escono dalla fabbrica, regolarmente etichettati per tipologia di prodotto con i dati previsti dalla norma di riferimento (EN 14471).
2. Conservare gli elementi e/o accessori in luoghi adeguati al riparo da possibili urti e in condizioni di protezione generale da tutti quegli agenti che potrebbero danneggiarli. STABILERMP S.p.A. non risponde di eventuali danni causati da incuria o inappropriato stoccaggio e utilizzo.

Applications

ENG

1. The flue system STABILERMP is conceived to be used for condensing appliances, however the flue system STABILERMP can be used with every heat generator working with a gaseous or liquid combustible where the maximum temperature does not exceed 120°C. Furthermore it can be used for kitchen extractor hoods and for air supply/extraction ducts as long as the temperature does not exceed 120°C.
2. The system STABILERMP is suitable for being installed as flue duct, connecting flue pipe and like relined combined chimney, in accordance with the current regulations.
3. The flue system STABILERMP is compatible with every STABILERMP line's product which can receive (fumes) as long as the temperature does not exceed 120°C.

Installation instructions

1. The components of the flue system STABILERMP shall be installed only by high skilled workers in compliance with the current regulations.
2. Before any operation we recommend to unplug the appliance, (refer to the manual of the appliance).
3. Before any kind of installation, make sure that the product designation marked on the label of the item is suitable for the type of installation to perform.
4. The STABILERMP system can be installed inside or outside buildings.
5. Install elements keeping the female side of the internal propylene pipe upwards.
6. Install the elements making sure that the EPDM gasket remains in its seat and that it is not damaged during the assembly. Where appropriate, lubricate the male side with the spray lubricant (art. code AC SCISP) the female one.
7. At the base of the chimney, provide a 90° Tee piece (RMPRT 08) with inspection (RMPMI 42), with a condensation drain cap and siphon (RMPTC 85 and PASC 41). In case the producer declares the device is suitable for receiving the condensates also through the flue liner, you can apply a 90° elbow (RMPCN 90) at the base, but the relined system shall be protected through an anti-rain device.
8. After completing the installation of the chimney/flue duct, and before putting the system into operation, always perform the tests as prescribed by the current national laws/regulations.
9. The minimum distances of every component from adjacent combustible materials is provided in the designation - indicated in every item label - and in the "D.o.P."
10. For any further technical information, read the user manual and/or the technical manual of STABILERMP system.

Maintenance

1. The maintenance of the flue system shall be performed by qualified personnel under current legislation.
2. The maintenance and the control of the flue system shall be performed under current legislation and/or local prescriptions.
3. Except for any regulatory and legislative provision, in order to keep the technical and performance characteristics of the products unchanged over time, we suggest to check and/or to clean the system STABILERMP at least once a year.
4. The tests and the controls on the system STABILERMP shall be performed using appropriate equipment and tools in accordance with the current legislations and with the provisions regarding the safety and the health of workers.
5. For the cleaning of the internal walls of the system STABILERMP, use a sponge, or a soft plastic scrubber. DO NOT USE ABRASIVE BRUSHES, SPONGES OR CLOTHS. Do not use aggressive or acid solvents.
6. At every scheduled maintenance, in order to keep a high safety standard, we suggest to check the integrity of the sealing gaskets whenever disassembling the elements of the system STABILERMP, by replacing - where appropriate - the gaskets with original spare parts.

Storage

1. All the components of the line STABILERMP leave the factory regularly labeled by product type with the data required by the reference product standard (EN 14471).
2. Store the elements and/or accessories in adequate places, safe from possible shocks and in conditions of general protection from all agents that might damage them. STABILERMP S.p.A. is not responsible for any damage caused by negligence, inappropriate storage and use.

Applications

FR

1. Le conduit de fumées STABILERMP est conçu pour être utilisé avec chaudières à condensation, mais le système de combustion STABILERMP peut être utilisé avec tous les générateurs de chaleur travaillant avec un combustible gazeux ou liquide où la température maximale ne dépasse pas 120° C. En outre, il peut être utilisé pour les hottes de cuisine et les conduits d'alimentation / extraction d'air tant que les températures ne dépassent pas 120° C.
2. Le système STABILERMP est adapté pour être installé comme conduit de fumées, conduit de raccordement, et comme conduit de cheminée collective canalisée, en conformité avec les réglementations en vigueur.
3. Le conduit de fumée STABILERMP est compatible avec tous les produits des gammes STABILERMP appropriés pour l'évacuation des fumées de combustion à une température qui ne dépasse pas 120°C.

Instructions d'installation

1. Les composants du conduit de fumées STABILERMP doivent être installés uniquement par des ouvriers hautement qualifiés en conformité avec les réglementations en vigueur.
2. Avant toute opération d'installation ou maintenance, on vous recommande de débrancher le générateur de chaleur (reportez-vous au manuel de l'appareil même).
3. Avant toute installation assurez-vous que la désignation de produit indiquée sur l'étiquette est appropriée pour le type d'installation que vous devez effectuer.
4. Le système STABILERMP peut être installé à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments.
5. Installer les composants en gardant la partie femelle du tuyau intérieur en polypropylène vers le haut.
6. Installez les éléments en s'assurant que le joint en EPDM reste dans son siège et qu'il n'est pas endommagé pendant le montage. Le cas échéant, lubrifiez le côté mâle avec le lubrifiant de pulvérisation (réf. AC SCISP) avant de l'atteler avec le côté femelle.
7. A la base du cheminée, utilisez un T à 90° (RMPRT 08) avec inspection (RMPMI 42) un tampon de condensats et un siphon (RMPTC 85 et PASC 41). En cas le fabricant déclare que l'appareil est adapté pour recevoir les condensats même à travers du conduit canalisé, à la base il est possible d'utiliser une coude à 90° (RMPCN 90), mais le système canalisé doit être protégé par un dispositif parapluie.
8. Après avoir terminée l'installation du cheminée/conduit de fumée et avant de mettre en fonction le système, toujours effectuer les tests prévus par les lois/réglementations nationales actuelles.
9. Les distances minimales des matériaux combustibles adjacents de chaque composant sont indiquées dans la désignation marquée sur les étiquettes de produit et dans la "D.o.p."
10. Pour plusieurs d'informations techniques, consultez le manuel d'utilisation et/ou le manuel technique du système STABILERMP.

Maintenance

1. La maintenance du conduit de fumées doit être faite par du personnel qualifié en vertu de la législation en vigueur.
2. La maintenance et la vérification du conduit de fumées doit être faite conformément à la législation en vigueur et/ou aux réglementations locales.
3. Sauf toute disposition normative ou législative différente, afin de garder les caractéristiques techniques et les performances des produits inchangées dans le temps, on vous conseille de contrôler et/ou nettoyer le système STABILERMP au moins une fois par an.
4. Les vérifications et les contrôles du système STABILERMP devront être faites conformément aux réglementations en vigueur, en utilisant un équipement et des outils appropriés et en conformité avec les dispositions concernant la santé et la sécurité des travailleurs.
5. Pour le nettoyage des parois intérieures du système STABILERMP on doit utiliser une éponge ou un laveur en plastique souple. NE PAS UTILISER DES BROSSES OU DES LAVEURS ABRASIVES. Ne pas utiliser des solvants agressifs ou acides.
6. Lors de la maintenance planifiée, afin de maintenir un haut niveau de sécurité, on vous conseille de vérifier l'intégrité des joints d'étanchéité chaque fois qu'on démonte les éléments du système STABILERMP en remplaçant, si nécessaire, les joints avec des pièces d'origine.

Stockage

1. Tous les composants de la gamme STABILERMP sont expédiés de l'usine régulièrement marqués par type de produit avec les données requises par la norme de produit de référence (EN 14471).
2. Conservez les éléments et / ou accessoires dans des endroits adéquats, à l'abri des chocs éventuels et dans des conditions de protection générale contre tous les agents qui pourraient les endommager. STABILERMP S.p.A. n'est pas responsable de tout dommage causé par la négligence, le stockage et l'utilisation inappropriée.

SISTEMA DOPPIAPARETE ARIA

AIR TWIN-WALL SYSTEM / SYSTEME DOUBLE PAROI AIR



Denominazione	STABILERM P		
Descrizione	Sistema scarico fumi doppiaparete aria in polipropilene rivestito rame		
Norma di riferimento	EN 14471:2013+A1:2015	Camini Sistemi camino con condotti interni in materiale plastico - Requisiti e metodi di prova	
Designazione	Gruppo 1 Ø 80/100 Ø 100/120	T120 - H1 - W - 2 - O(10) - LE - C - U0	 STITUTO GIORDANO Qualità al Plurale.  0 4 0 7
Specifica materiale parete interna Ø80 - Ø100	Polipropilene PP - Bianco		
Specifica materiale isolante Ø80/100 - Ø100/120	Camera d'aria (lama d'aria) spessore 10 mm		
Specifica materiale parete esterna Ø100 - Ø120	Rame spessore 0,4 mm		
Guarnizione di tenuta	Elastomero in EPDM 140°C - Triplo labbro Colorazione: NERO Certificata EN 14241-1		
Dati prestazionali			
Range di diametro	80/100	100/120	
Peso al metro lineare (Kg/m) ca.	1,460	1,840	
Classe di temperatura	120° C (T120)		
Classe di pressione	5000 Pa (H1)		
Classe di resistenza alla condensa	W		
Classe di resistenza alla corrosione	2		
Classe di resistenza al fuoco di fuliggine	O		
Distanza da materiali combustibili (mm)	10		
Classe di posizione	LE - Installazione interna / esterna		
Classe di reazione al fuoco	C		
Classe di protezione	U0		
- Campi di impiego - Combustibili ammessi	Condotto, canale di esalazione e sistema camino per apparecchi a gas e gasolio a condensazione e per cappe cucina con temperatura dei fumi ≤120°C		
	 Gas condensazione	 Gasolio condensazione	 Cappe cucina
Riciclaggio della materia prima	 Parete interna	 Parete esterna	

Versione 09/2018

Certificazioni

1. Certificato CE di conformità di controllo dei processi produttivi in fabbrica Nr. 0407-CPR-1431 - EN 14471:2013+A1:2015
2. Ente Notificato per la marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 305/2011 e EN 14471 corrispondente a Istituto Giordano S.p.A.
3. Dichiarazione di prestazione marcatura CE Nr. 52-DoP-01.07.2013

Informazioni generali di prodotto

Tutti i prodotti sono coperti da RC stipulata con ZURICH nr. 920b3680.

Scarica tutta la documentazione tecnica dal sito www.stabile.it dalla sezione "Prodotti" corrispondente.

STABILERMP

A

Sistema camino singolo

Esempio di generatore a condensazione con condotto evacuazione fumi e sistema camino realizzati con il sistema **STABILERMP**.

IT

Single chimney system


Example of condensing generator with flue system duct and chimney system made through **STABILERMP** system.

ENG

Système de cheminée simple

Exemple de générateur à condensation avec conduit de fumées et système de cheminée réalisé avec le système **STABILERMP**.

FR

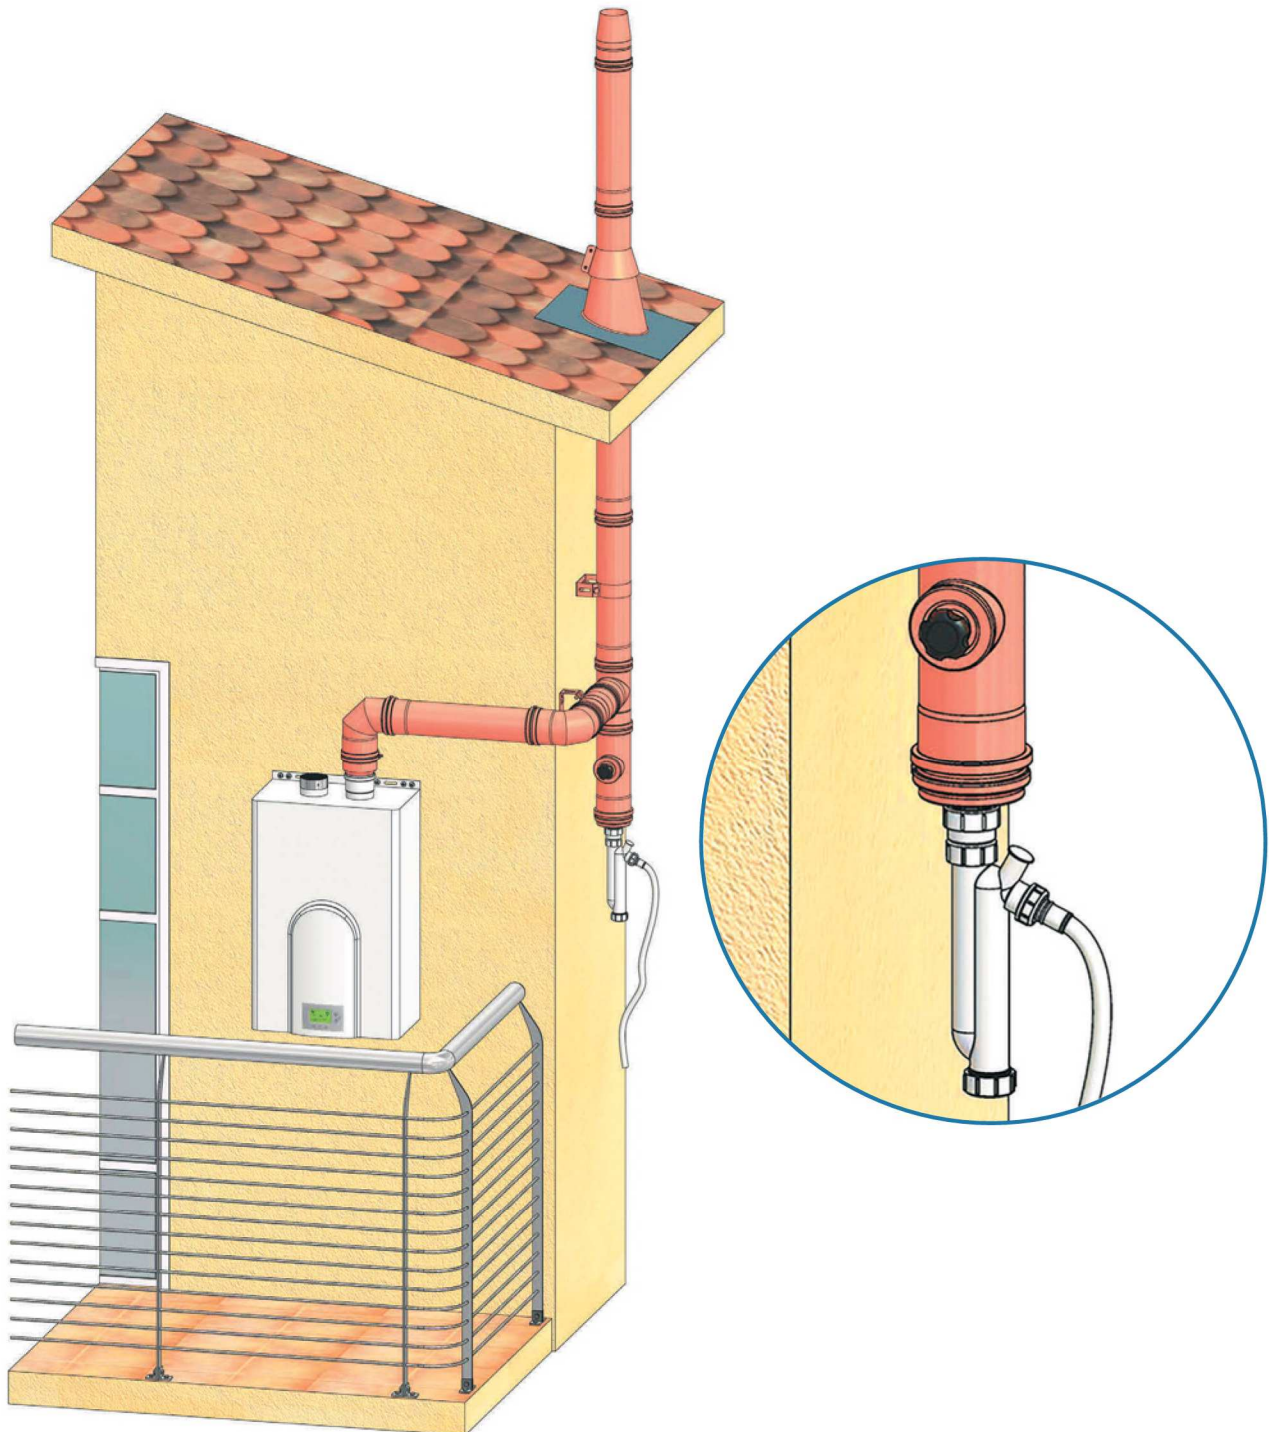

B

Sistema camino singolo

Esempio di generatore a condensazione con condotto evacuazione fumi e aspirazione aria comburente realizzati con il sistema **STABILEPAB** e camino singolo esterno realizzato con il sistema **STABILERMP**.

IT

Single chimney system


Example of condensing generator with flue system duct and combustion air inlet made through the **STABILEPAB** system and the outdoor single chimney made through the **STABILERMP** system.

ENG

Système de cheminée simple

Exemple de générateur à condensation avec conduit de fumées et entrée de l'air de combustion réalisé avec le système **STABILEPAB** et la cheminée externe réalisée avec le système **STABILERMP**.


FR

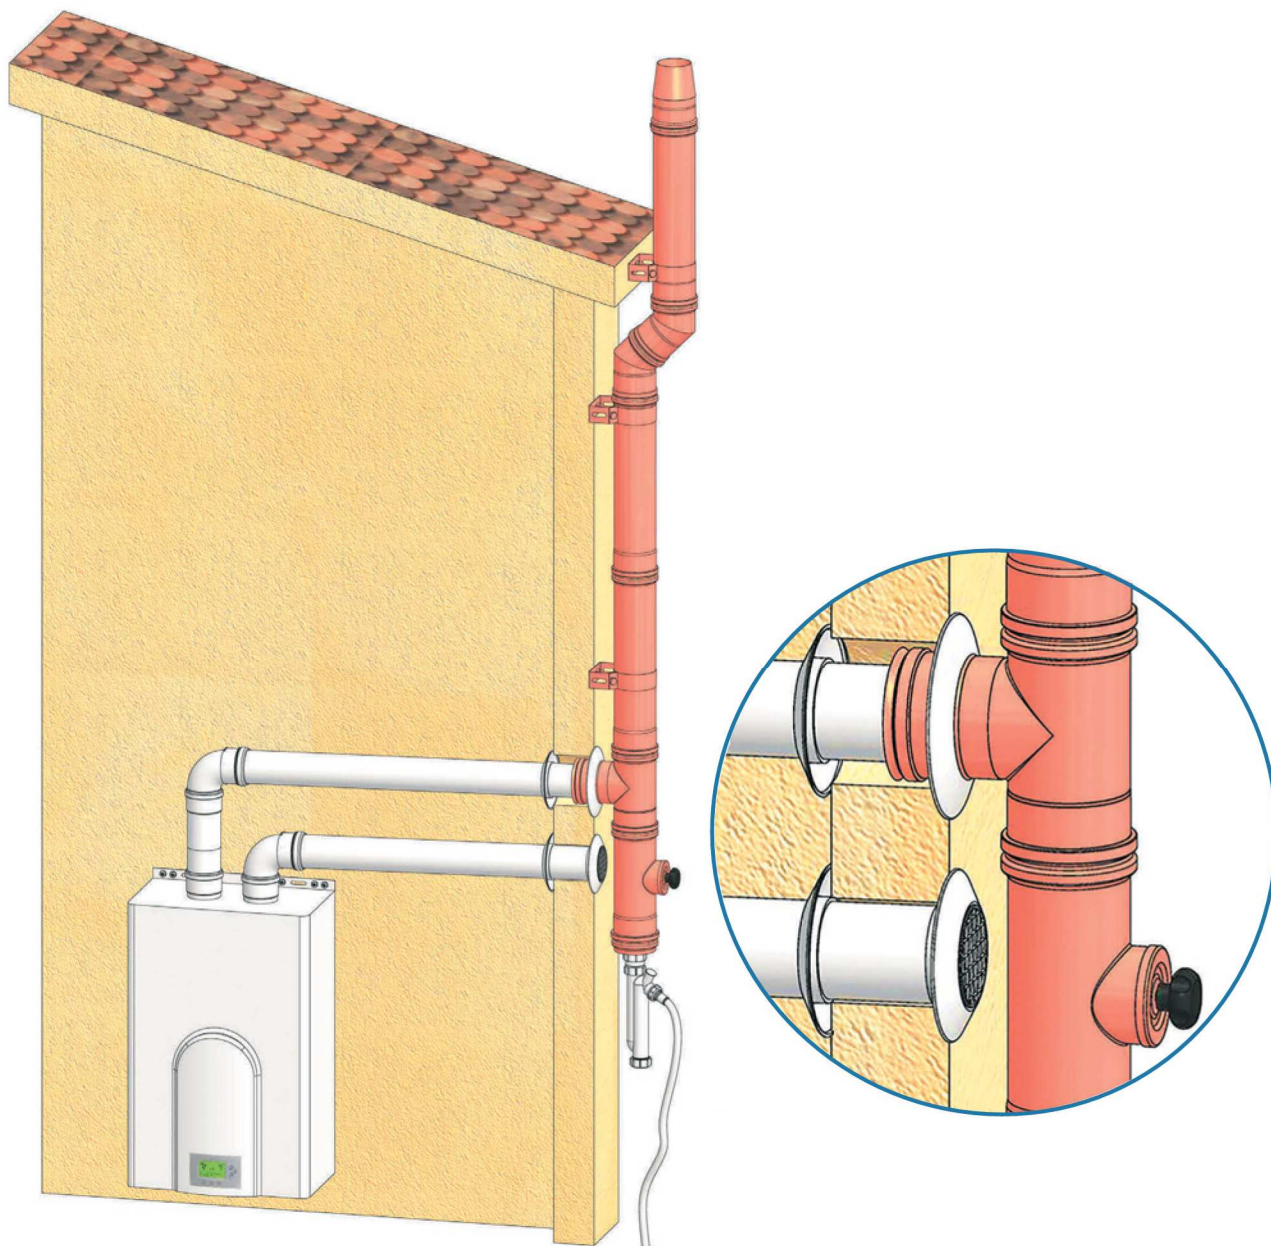

Elemento dritto L.1000mm M/F

M/F straight element L.1000mm - Élément droit M/F L.1000mm

cod. RMPED 01

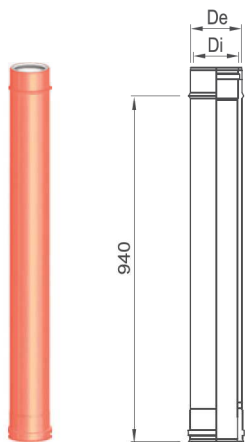


- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	80	100
Ø i	80	100
Ø e	100	120
Box	1	1
€	69 ²⁵	87 ⁹⁵

Elemento dritto L.500mm M/F

M/F straight element L.500mm - Élément droit M/F L.500mm

cod. RMPED 02




- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	80	100
Ø i	80	100
Ø e	100	120
Box	1	1
€	49 ⁵⁶	56 ³⁷

Elemento dritto L.250mm M/F

M/F straight element L.250mm - Élément droit M/F L.250mm

cod. RMPED 03




- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	80	100
Ø i	80	100
Ø e	100	120
Box	1	1
€	38 ¹⁷	43 ²⁶

Curva 30° M/F

M/F 30° elbow - Coude à 30° M/F

cod. RMPCT 30

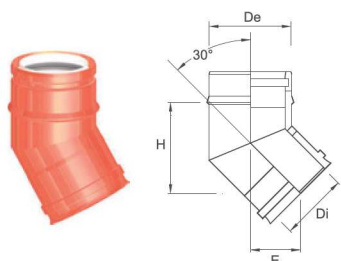


- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	80	100
Ø i	80	100
Ø e	100	120
H	139	139
E	48	48
Box	1	1
€	86 ⁷⁴	101 ⁷⁶

Curva 45° M/F

M/F 45° elbow - Coude à 45° M/F

cod. RMPCQ 45

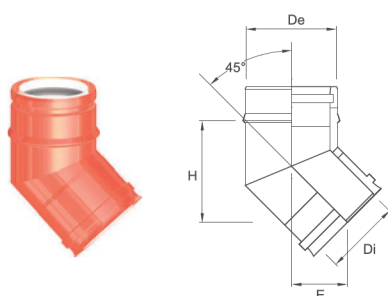


- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	80	100
Ø i	80	100
Ø e	100	120
H	95	100
E	35	38
Box	1	1
€	76 ²³	84 ⁵⁰

Curva 87° M/F

M/F 87° elbow - Coude à 87° M/F

cod. RMPCN 90

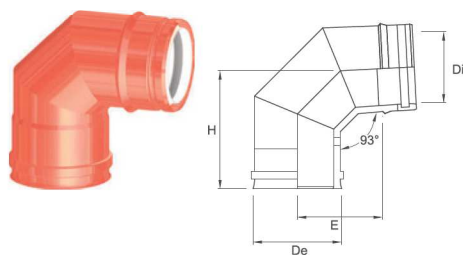


- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	80	100
Ø i	80	100
Ø e	100	120
H	145	150
E	91	96
Box	1	1
€	102 ⁹⁶	121 ⁸⁹

Raccordo a T 87° M/F

M/F 87° tee - T à 87° M/F

cod. RMPRT 08

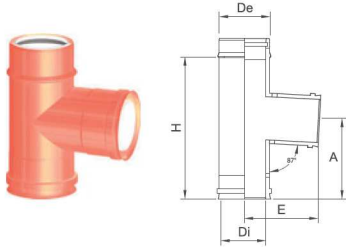


- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	80	100
Ø i	80	100
Ø e	100	120
H	190	270
A	120	160
E	130	140
Box	1	1
€	128 ⁶⁰	142 ⁶⁴

Tappo scarico condensa

Condensation drain plug - Tampon de condensats

cod. RMPTC 85



- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	80	100
Ø i	80	100
Ø e	100	120
H	65	65
Box	1	1
€	85 ⁶⁴	91 ¹⁶

Optional:

Portagomma dritto 3/4" femmina

Straight hose holder 3/4" female - Support droit pour gaine 3/4" femelle



Cod.	PSPD 41	box 1
€	3 ⁴⁰	

Optional:

Portagomma 90° 3/4" femmina

90° hose holder 3/4" female - Support à 90° pour gaine 3/4" femelle




Cod.	PSPD 42	box 1
€	4 ⁸²	

Elemento ispezione M/F

M/F Inspection element - Élément M/F avec trappe de visite

cod. RMPMI 42




- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	80	100
Ø i	80	100
Ø e	100	120
H	190	270
Box	1	1
€	149 ⁰⁰	155 ⁰⁰

Modulo sonda M/F

M/F Probe element - Élément M/F pour sonde

cod. RMPMS 03




- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	80	100
Ø i	80	100
Ø e	100	120
H	190	190
Box	1	1
€	72 ³⁸	81 ⁸⁵

Giunzione mono doppia M/F

M/F Single/twin-wall junction - Jonction simple/double paroi M/F

cod. RMPGM 10

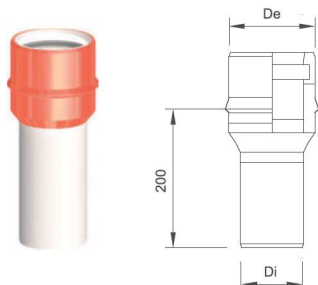


- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	80	100
Ø i	80	100
Ø e	100	120
Box	1	1
€	63 ²⁸	69 ¹⁶

Cappello tronco conico

Truncated conical cap - Chapeau tronconique

cod. RMPCT 18

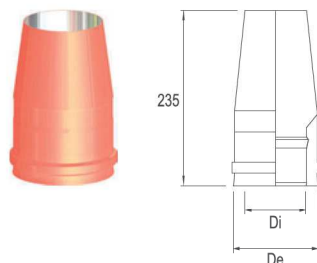


- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	80	100
Ø i	80	100
Ø e	100	120
Box	1	1
€	72 ⁸⁵	76 ³⁹

Cappello cinese

Chinese cap - Chapeau chinois

cod. RMPCC 06

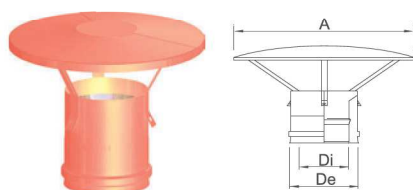


- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø	80	100
Ø i	80	100
Ø e	100	120
A	200	250
Box	1	1
€	102 ⁸⁰	110 ⁶⁶

Faldale per tetto piano in rame con scossalina

Copper flashing for flat roofs with storm collar - Solin en cuivre pour toits plats avec colletterte

cod. RDAFP 23

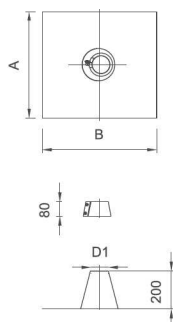


Ø	80	100
D1	130	150
A x B	625x625	625x625
Box	1	1
€	203 ¹²	211 ⁴⁶

Faldale per tetto inclinato in piombo 10/10/rame con scossalina (5° / 30°)*

cod. RDAFIP 20

10/10 lead/copper flashing for inclined roofs with storm collar (5° / 30°)* - Solin pour toits inclinés en plomb 10/10/cuivre avec colletterte (5° / 30°)*

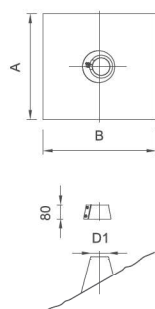

Ø	80	100
D1	130	150
A x B	500x500	500x600
Box	1	1
€	250 ⁵⁷	274 ⁸⁹


*Faldale inclinato 45° a richiesta (cod. DAFIA 45)

*45° inclined flashing on demand (code DAFIA 45) - Solin incliné à 45° sur demande (réf. DAFIA 45)

Faldale per tetto inclinato base alluminio/rame con scossalina (5° / 30°)*

cod. RDAFIA 20

Aluminum/copper flashing for inclined roofs with storm collar (5° / 30°)* - Solin en aluminium/cuivre pour toits inclinés avec colletterte (5° / 30°)*

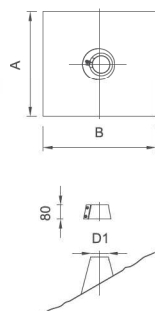

Ø	80	100
D1	130	150
A x B	700x900	700x900
Box	1	1
€	156 ⁵⁶	174 ⁰⁵


*Faldale inclinato 45° a richiesta (cod. DAFIA 45)

*45° inclined flashing on demand (code DAFIA 45) - Solin incliné à 45° sur demande (réf. DAFIA 45)

Fascetta per cavi tiranti/multiuso rame

Copper band for tie rods/multi-use - Collier mural en cuivre pour cables tirantes/multi-usage

cod. RDAFT 17

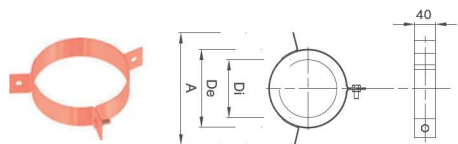


Ø	80	100
Ø I	80	100
Ø e	100	120
A	140	160
Box	1	1
€	43 ⁶⁴	45 ⁶⁹

Fascetta murale rame

Copper wallband - Collier mural en cuivre

cod. RDAFM 14

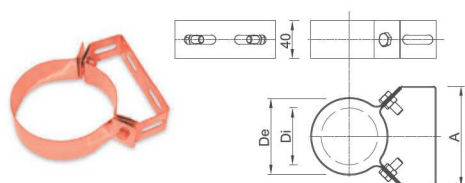

Ø	80	100
Ø i	80	100
Ø e	100	120
A	110	115
Box	1	1
€	31 ⁸⁵	33 ⁵⁷

Tassello Ø 8 per mattoni pieni

Anchor Ø 8 for solid bricks - Ancre Ø 8 pour briques pleines

cod. AC TASPIE



Box	1
€	2 ²²

Coppia prolunghe per fascetta murale rame

Copper wallband extensions (couple) for wall band - Prolongations (couple) pour collier mural en cuivre

cod. RPSFMP 14



Cod.	RPSFMP 14 01	RPSFMP 14 02
L mm	140	300
Box	1	1
€	26 ⁴⁷	43 ³⁷

Fascetta di bloccaggio rame

Copper locking band - Collier couvre joint en cuivre

cod. RDAFB 19




Ø	80	100
Ø i	80	100
Ø e	100	120
Box	1	1
€	13 ¹³	14 ¹³

Guarnizione EPDM 120°C (ricambio)

EPDM gasket 120°C (spare part) - Joint en EPDM 120°C (remplacement)

cod. PABGT 01 - PSGT 71

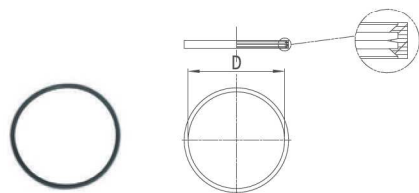

	RMPRT 08 + RMPTC 85			
Cod.	PABGT 01 D80	PABGT 01 D100	PSGT 71 D80	PSGT 71 D100
Ø	80	100	80	100
Box	1	1	1	1
€	1 ²⁹	1 ⁹²	0 ⁹²	1 ⁴⁹

Scivolante spray 400 ml

Spray slider 400 ml - Pulverisation de glisser 400 ml

cod. AC SCISP



Box	1
€	7 ⁹⁰

Kit placca camino

Chimney identification plate Kit - Kit plaque d'identification de cheminée

cod. SCS CE RMP



Box	1
€	10 ¹⁶