

DEAZAERATOR AUTOMAT

SPECIFICAȚII TEHNICE

PRESIUNE MAXIMĂ DE LUCRU	10 BAR
TEMPERATURA MAXIMĂ DE LUCRU	110°C GLYCOL MAX 50 %
FILET	ISO228

VENTILELE AUTOMATE DE AERISIRE SUNT VENTILE CU FLOTOR INSTALATE ÎN SISTEMELE DE ÎNCĂLZIRE PENTRU DESCĂRCAREA ȘI EVACUAREA AERULUI PRINS SUB PRESIUNE ÎN CONDUCTELE DE APĂ.




MATERIALE

DESCRIERE	MATERIAL
CORP	ALAMĂ UNI EN 1982 CB754S
CAP	ALAMĂ UNI EN 1982 CB754S
PLUTITOR	POLIENTILENA
CAP DE DESCHIDERE	POLIPROPILENA
O-RING	NBR
SEDIU	BRASS CW614N
MOLIE	OȚEL INOXIDABIL AISI 302
SENSOR	OȚEL INOXIDABIL AISI 302
MECANISME INTERNE	RASINA ACETICA

DIMENSIUNI GENERALE

DIMENSIUNE (D)	H
3/8"	75
1/2"	76,5

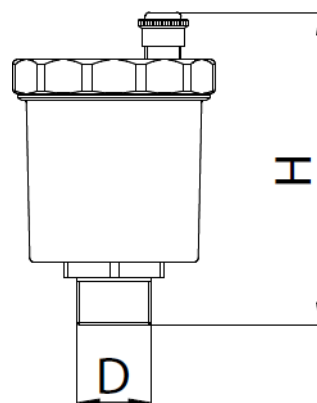

CARACTERISTICILE FLUIDULUI

PENTRU A ACORDA GARANȚIA PRODUSULUI, CALITATEA APEI CONȚINUTE ÎN SISTEM TREBUIE SĂ FIE ÎN CONFORMITATE CU NORMELE ÎN VIGOARE ÎN ȚARA DE REFERINȚĂ SAU CEL PUȚIN SĂ PREZINTE CARACTERISTICI NU MAI MICI DECÂT CELE PREVĂZUTE DE NORMA ITALIANĂ UNI 8065:2019.

CA INDICAȚII MINIME GENERALE, TREBUIE RESPECTAȚI CEL PUȚIN URMĂTORII PARAMETRI:

ASPECT: LIMPEDE

PH: $> 7 \text{ \& } < 8,5$

FIER (FE): $< 0,5 \text{ MG/KG}$

CUPRU (CU): $< 0,1 \text{ MG/KG}$

ANTIGEL (*): PROPYLENGLICOL PASIV

TRATARE (*): ÎN CONFORMITATE CU CONCENTRAȚIILE INDICATE DE PRODUCĂTOR

(*) ORICUM, ÎN CAZUL UTILIZĂRII ADITIVILOR SAU A SUBSTANȚELOR DE CONDIȚIONARE, VA TREBUI SĂ VERIFICAȚI ÎN PREALABIL COMPATIBILITATEA SUBSTANȚELOR PE CARE INTENȚIONAȚI SĂ LE UTILIZAȚI ÎN RAPORT CU MATERIALELE DE CONSTRUCȚIE MENȚIONATE ÎN ACEST DOCUMENT TEHNIC PENTRU TOATE PRODUSELE NOASTRE.

