

425B



VALVOLA A SFERA FEMMINA - FEMMINA SERIE TOP CON MANIGLIA A LEVA


SPECIFICHE TECNICHE

TEMPERATURA D'ESERCIZIO	0°C -110°C (32°F-230°F)
FILETTATURA	ISO 228
DIMENSIONI	DA 1/2" A 3"
LE VALVOLE DEVONO ESSERE TENUTE IN POSIZIONE APERTA/CHIUSA	



MATERIALI

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	CORPO	1	OTTONE CW617N NICHELATO
2	MANICOTTO	1	OTTONE CW617N NICHELATO
3	SFERA	1	CW617N/CW614N CROMATA
4	SEDE	2	PTFE
5	O-RING	2	NBR
6	ASTA DI MANOVRA	1	OTTONE CW614N
7	MANIGLIA A LEVA	1	ACCIAIO ZINCATO PLASTIFICATA
8	DADO	1	ACCIAIO ZINCATO

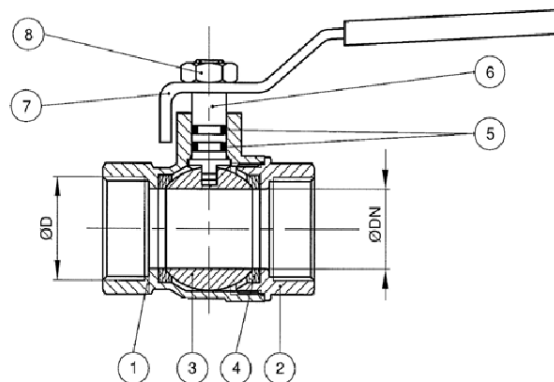


PRESSIONE NOMINALE

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
PN	-	-	25	25	25	25	25	25	16	16

INGOMBRI

ØD	L	M	H
1/2"	48	92	48
3/4"	53	92	53
1"	65	112	59
1 1/4"	84	112	66
1 1/2"	94	143	76
2"	108	143	84
2 1/2"	130	270	110
3"	150	270	120

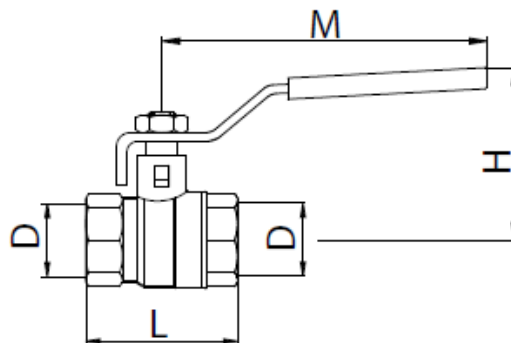



CARATTERISTICHE DEL FLUIDO

AI FINI DELLA GARANZIA DI PRODOTTO, LA QUALITÀ DELL'ACQUA CONTENUTA NELL'IMPIANTO DOVRÀ ESSERE CONFORME ALLA NORMATIVA IN VIGORE NEL PAESE DI PERTINENZA O COMUNQUE CON CARATTERISTICHE NON INFERIORI A QUANTO PRESCRITTO DALLA NORMA ITALIANA UNI 8065:2019.

COME INDICAZIONI MINIME GENERALI, DOVRANNO ALMENO ESSERE RISPETTATI I SEGUENTI PARAMETRI:

ASPETTO: LIMPIDO

PH: $> 7 \text{ E } < 8,5$

FERRO (FE): $< 0,5 \text{ MG/KG}$

RAME (CU): $< 0,1 \text{ MG/KG}$

ANTIGELO (*): GLICOLE PROPILENICO PASSIVATO

CONDIZIONANTI (*): NEL RISPETTO DELLE CONCENTRAZIONI INDICATE DAL PRODUTTORE

(*) IN OGNI CASO, NEI CASI D'IMPIEGO DI ADDITIVI O SOSTANZE CONDIZIONANTI, DOVRÀ ESSERE PREVENTIVAMENTE VERIFICATA LA COMPATIBILITÀ DELLE SOSTANZE CHE SI INTENDONO UTILIZZARE RISPETTO I MATERIALI COSTRUTTIVI INDICATI NEL PRESENTE DOCUMENTO TECNICO PER TUTTI I NOSTRI PRODOTTI.

