




HYDRAULISCHE WEICHEN DÉCOUPLEURS HYDRAULIQUES SEPARATOARE HIDRAULICE SEPARATOARE HIDRAULICE

HW 60/250 / HW 80/400

A

B

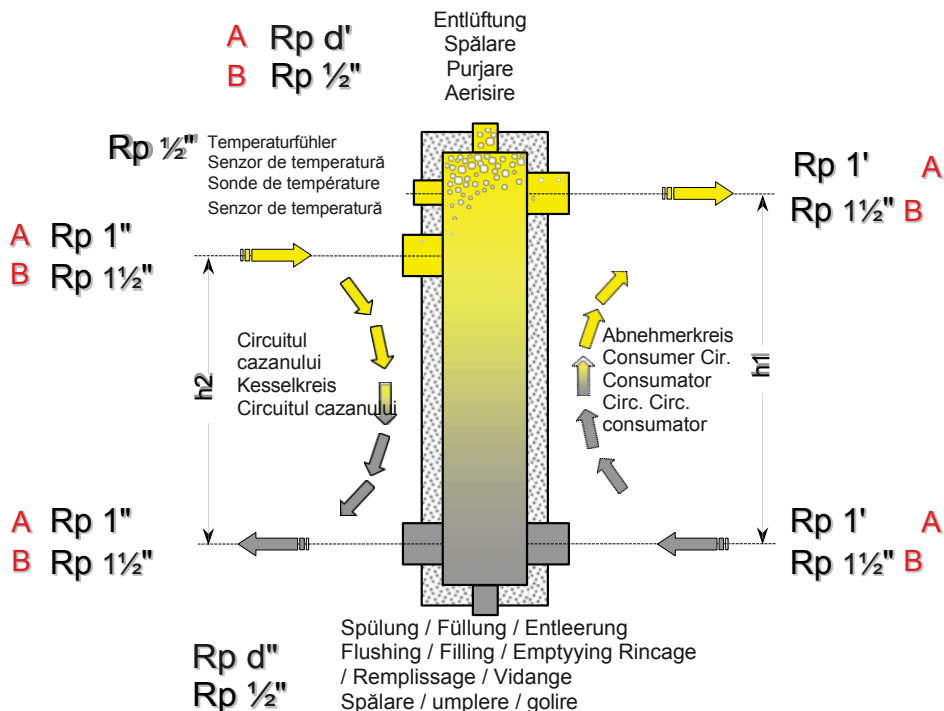

Anbringungs-vorschlag: Sugestie de montare:	Proposition de montage: Sugestie de montare:	Tip Tip	Tip Tip	Fördermenge Debit Debit	h1 h2 (mm)	Izolare Izolație	COD	
	H-HV 100 } (HW) (60) 150 H-HV 160 } (HW) (80) 220	HW 60/250	encore până la	3 m³/h până la	până la până la	250 200	25 mm	850 009
		HW 80/400	encore până la	7 m³/h la	până la până la	400 340	35 mm	850 010

- ☐ Tauschkammer aus VK Rohr 60x60 oder 80x80 mm
- ☐ Anschlüsse: Rp 1" oder Rp 1/2" Muffe
- ☐ Oben gelegene Muffe für Entlüftungsanschluss und unten gelegener Anschluss für Spülung-Füllung-Entleerung
- ☐ Forme Rp 1/2" für Temperaturfühler
- ☐ Hydraulische Weiche ist werkseitig auf 12 bar druckgeprüft und galvanisch verzinkt
- ☐ Betriebsdruck max. 6 bar
- ☐ Vorlauftemperatur max. 90°C
- ☐ Isolierung mit verzinktem Stahlblechmantel:
 - verzinkter Stahlblechmantel 0.6 mm
 - Isolierung 25(A)/35(B) mm conform DIN 4102-B2
- ☐ Eingepresste Vor- und Rücklauf Beschriftung im Stahlblechmantel

D

- ☐ Cameră de schimb realizată din tub pătrat de 60x60 sau 80x80 mm
- ☐ Conexiuni: cuplaj Rp 1" sau Rp 1/2"
- ☐ Cuplaj superior pentru racordul de sângereare și racord inferior pentru spălare-umplere-vidare
- ☐ Rp 1/2" cuplaj pentru senzorul de temperatură
- ☐ Separatorul hidraulic este galvanizat și testat în fabrică la o presiune de 12 bar
- ☐ Presiunea maximă de funcționare 6 bar
- ☐ Temperatura maximă de alimentare 90°C
- ☐ Izolate cu înveliș din tablă de oțel galvanizată:
 - Înveliș din tablă de oțel galvanizat de 0,6 mm
 - 25(A)/35(B) mm izolație conform standardului DIN 4102-B2
- ☐ Etichetare pentru aprovizionare și returnare ștanțată în tablă de oțel jachetă

RO

- ☐ Chambre d'echange en tube carre 60x60 ou 80x80 mm
- ☐ Racorduri: Manchons Rp 1" sau Rp 1 "
- ☐ Manchon situe en haut pour raccordement de purge et raccord en bas pour Rincage-Remplissage-Vidange
- ☐ Manchon Rp " pentru sonda de temperatură
- ☐ Decoupleur hydraulique est controle en pression a 12 bar et galvanise en usine
- ☐ Presiune de serviciu max. 6 bar
- ☐ Temperature d'alimentation max. 90°C
- ☐ Izolare cu cămașă din tole de oțel zinguee:
 - chemise en tole d'acier zinguee 0,6 mm
 - Izolație 25(A)/35(B) mm conform DIN 4102-B2
- ☐ Marquage Aller et Retour estampe dans la chemise en tole d'acier zinguee

F

- ☐ Cameră de schimb în tub pătrat 60x60 op. 80x80 mm
- ☐ Conexiuni: manșoane Rp 1" sau Rp 1½"
- ☐ Manșon la partea superioară pentru conectarea ieșirii de aer și conexiune la partea inferioară pentru spălare-umplere-vidare
- ☐ Manșon Rp ½" pentru senzorul de temperatură
- ☐ Diversorul hidraulic este testat în fabrică la o presiune de 12 bar și tratat cu zinc galvanic
- ☐ Presiune max. de funcționare 6 bar, temperatură max. 90°C
- ☐ Izolație din tablă de oțel galvanizată
 - placare cu tablă de oțel galvanizat de 0,6 mm
 - 25(A)/35(B) mm izolație conform DIN 4102-B2
- ☐ Linii de livrare și retur ștanțate în placarea cu plăci de oțel

I