

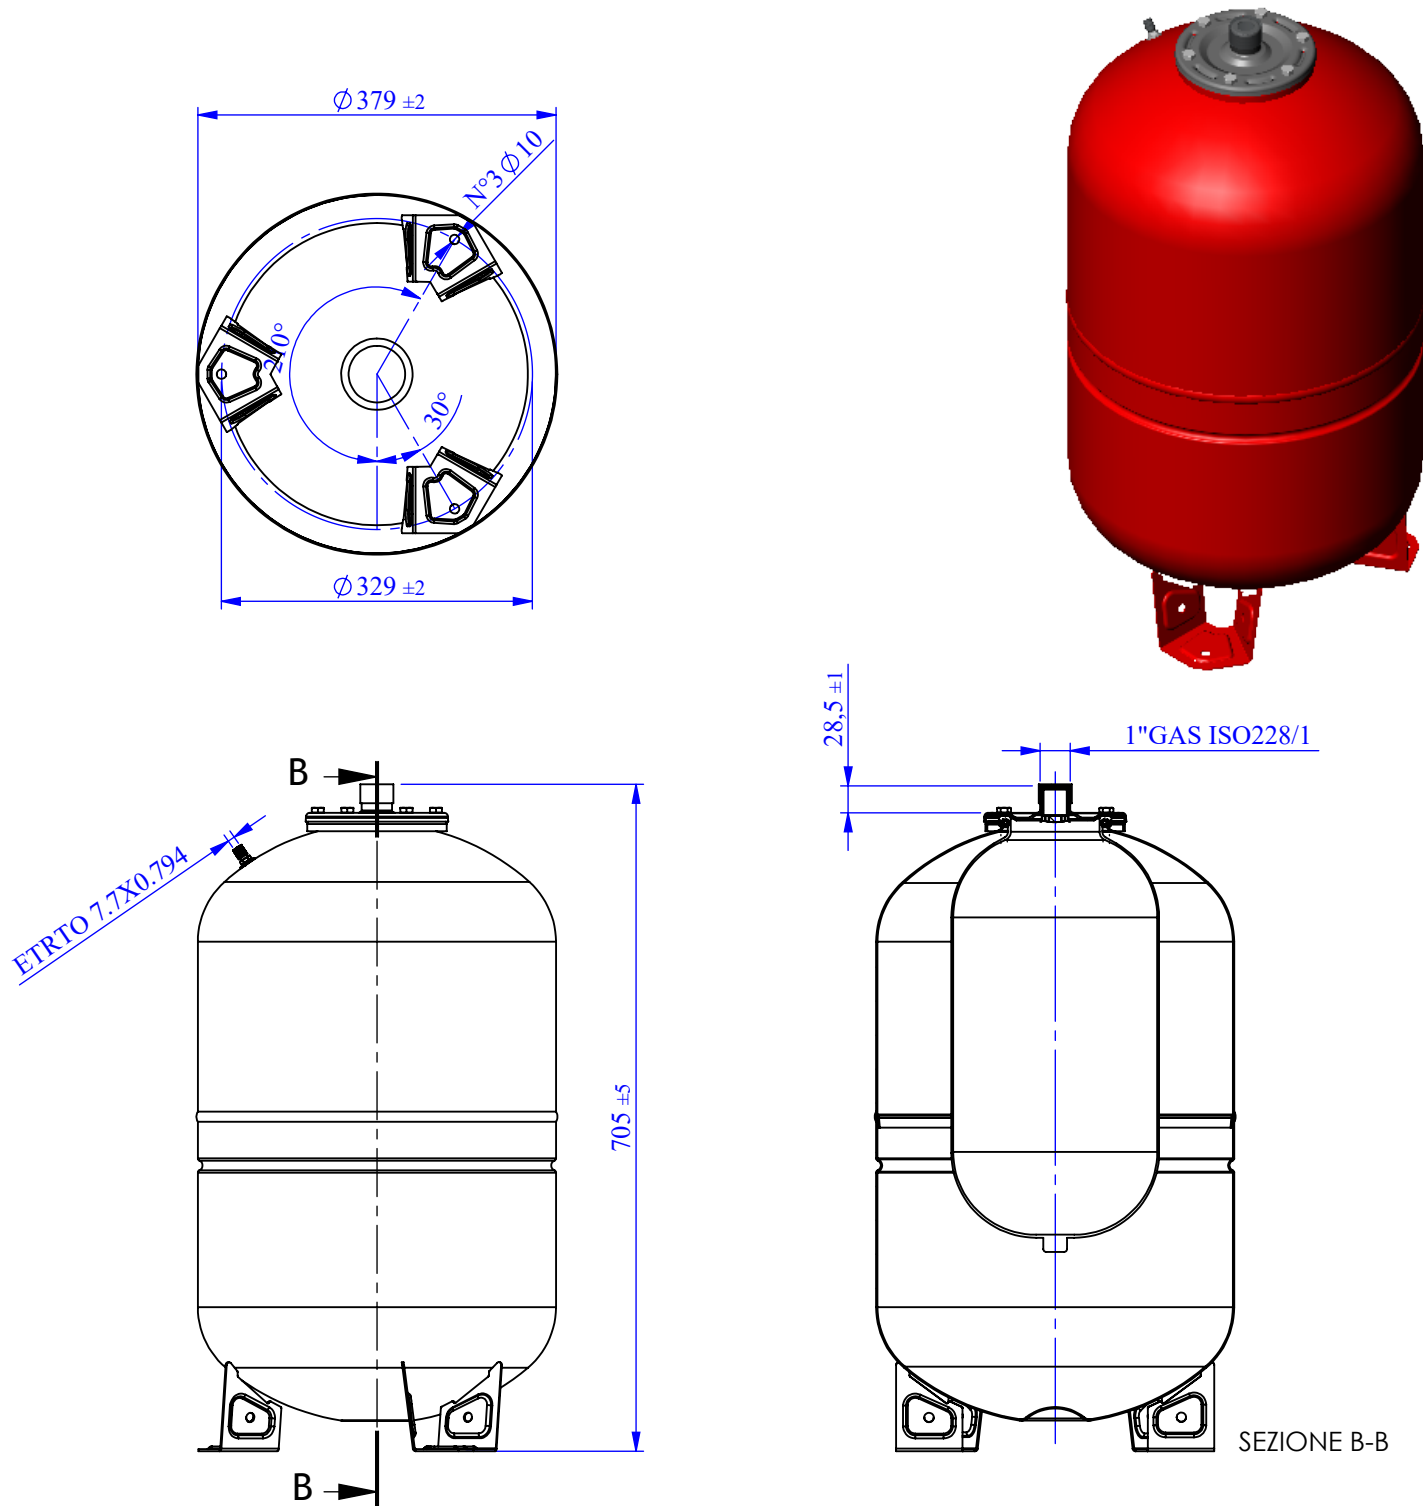


VAREM[®] PRESSURIZED WATER AND EXPANSION TANKS		MAXIVAREM LR ce			
RISCALDAMENTO HEATING SYSTEMS					
Modello/Model:		UR060371CS000000			
Caratteristiche tecniche - <i>technical features</i>					
Volume <i>Volume</i>		60 L			
raccordo <i>connector</i>		1" GAS (ISO 228/1)			
temperatura esercizio <i>working temperature</i>	TS	-10 +99 °C			
pressione max. <i>Max pressure</i>	PS	6 bar			
pressione prova <i>test pressure</i>	PT	9 bar			
precarica <i>precharged pressure</i>		1,5 bar (range 0,5-3,5 bar)			
Fluido <i>Fluid</i>		Aria+acqua Air+water			
Modulo: <i>Module:</i>		B+D			
Categoria PED PED Category:		II			
Imballo - <i>packaging</i>					
	A	B	H		
dimesioni (mm) <i>dimensions (mm)</i>	712	391	401		
volume (m^3) <i>volume (m^3)</i>	0,11				
peso (kg) <i>weight (kg)</i>	13,0				
q.ta per cartone q.ty for box	1				
quantità per paletta <i>Q.y for std. pallet</i>	20				
Parti di ricambio - <i>Spare parts</i>					
	codice <i>item</i>	materiale <i>material</i>	potabilità <i>potable</i>	trattamento <i>treatment</i>	immagine <i>image</i>
Membrana Membrane	MB060S4H000000 00	GOMMA PER USO NON POTABILE / RUBBER FOR NOT POTABLE WATER			
Controflangia Coverflange	SPCFL191ZN3000 00	ACCIAIO AL CARBONIO / CARBON STEEL		ZINCATURA / GALVANIZED	
Valvola precarica Precharge valve	ACVALH21PR000 000	OTTONE / BRASS			



Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 031	TIPO PARTE 1	COLORE ROSSO / RED	
SMUSSI NON QUOTATI	RUGOSITA'	QUANTITA' PER GRUPPO 0	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE -	
	SCALA 1:8	FOGLIO 1 / 2			NOME DATA
 VAREM via Sabbioni n° 2 - 35024 Bovolenta - Padova ITALIA e-mail:technical@varem.com Tel. 049/8840322 Fax 049/8841399	GRUPPO - MACCHINA			Disegnato	M. Tomasin 12/05/2009
				Approvato	F.MAZZUCATO 11/09/2020
	DESCRIZIONE MAXIVAREM LR CE L. 60 - 1" - 6 BAR				
COMMESSA -		CODICE UR060371CS000000			REVISIONE 02

Il presente disegno è di proprietà della **VAREM** e non può essere riprodotto ne comunicato a terzi senza ns autorizzazione scritta

X:\DB_ARCH\VARE\00074501-00075000\VARE00074529X\DB_ARCH\VARE\00074501-00075000\