


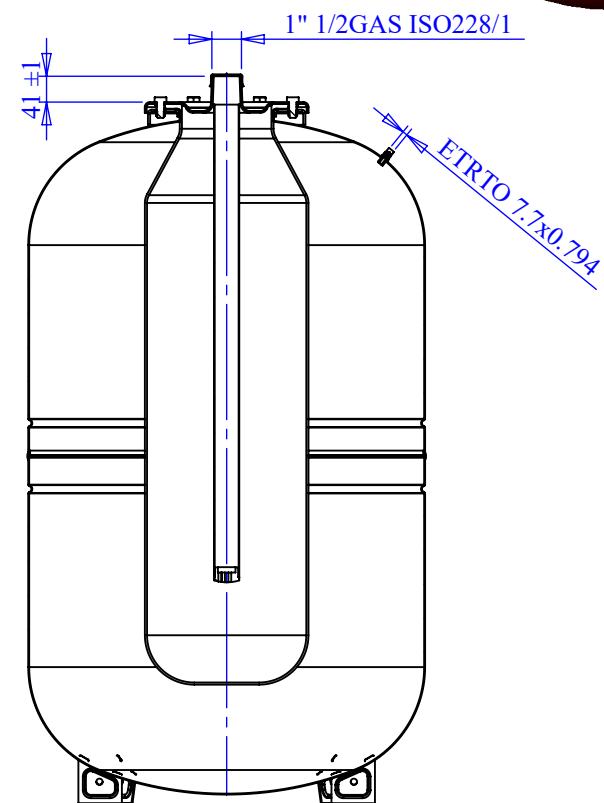
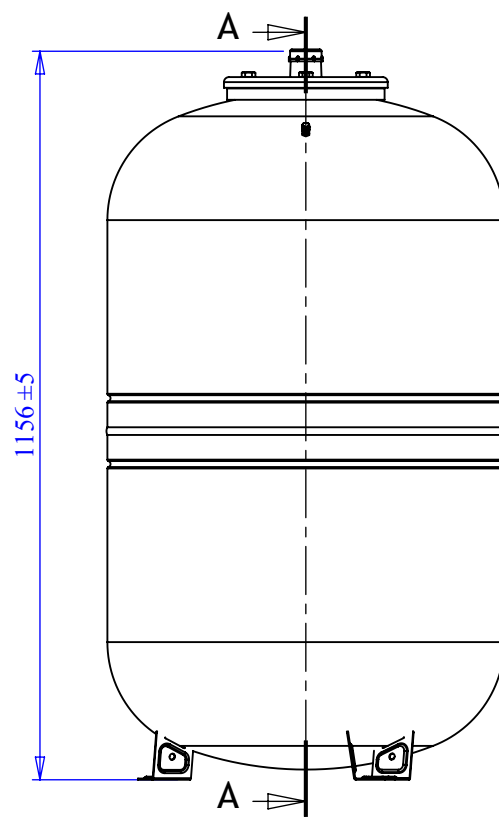


VAREM[®] PRESSURIZED WATER AND EXPANSION TANKS S.p.a.		MAXIVAREM LR ce			
RISCALDAMENTO HEATING SYSTEMS					
Modello/Model:		UR300471CS000000			
Caratteristiche tecniche - <i>technical features</i>					
Volume <i>Volume</i>		300 L			
raccordo <i>connector</i>		1" 1/2 GAS (ISO 228/1)			
temperatura esercizio <i>working temperature</i>	TS	-10 +99 °C			
pressione max. <i>Max pressure</i>	PS	6 bar			
pressione prova <i>test pressure</i>	PT	9 bar			
precarica <i>precharged pressure</i>		1,5 bar (range 0,5-3,5 bar)			
Fluido <i>Fluid</i>		Aria+acqua Air+water			
Ente notificato per certificazione PED <i>Notified Body number:</i>		0948			
Modulo: <i>Module:</i>		B + D1			
N° certificato <i>N° certificate:</i>		PED-0948-QSD/D1-347-11 + TIS-PED-VI-11-02-003769-4638			
Imballo - <i>packaging</i>					
	A	B	H		
dimesioni (mm) <i>dimensions (mm)</i>	630	630	1163		
volume (m^3) <i>volume (m^3)</i>	0,46				
peso (kg) <i>weight (kg)</i>	49,2				
q.ta per cartone q.ty <i>for box</i>	1				
quantità per paletta <i>Q,y for std. pallet</i>	6				
Parti di ricambio - <i>Spare parts</i>					
	codice <i>item</i>	materiale <i>material</i>	potabilità <i>potable</i>	trattamento <i>treatment</i>	immagine <i>image</i>
Membrana Membrane	MB200S4H000000 00	GOMMA PER USO NON POTABILE / RUBBER FOR NOT POTABLE WATER			
Controflangia Coverflange	SPCFL254ZN4000 00	ACCIAIO AL CARBONIO / CARBON STEEL		ZINCATURA / GALVANIZED	
Valvola precarica Precharge valve	ACVAL200PR000 000	OTTONE / BRASS			

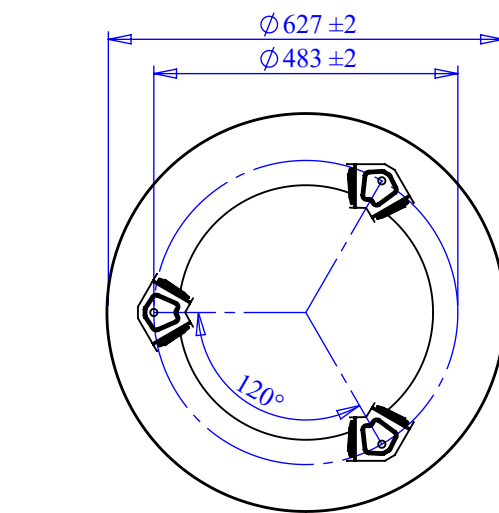

SEZIONE A-A

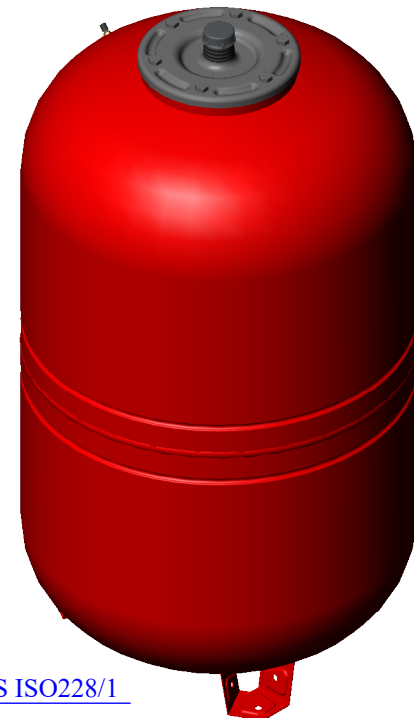

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 039	TIPO PARTE 1	COLORE ROSSO / RED	
SMUSSI NON QUOTATI	RUGOSITA'	QUANTITA' PER GRUPPO 0	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE -	
SCALA 1:12		FOGLIO 1 / 3		NOME	DATA
GRUPPO - MACCHINA			Disegnato	F.Mazzucato	21/01/2009
DESCRIZIONE MAXIVAREM LR CE L. 300 - 1"1/2 - 6 BAR			Approvato		
COMMESSA -		CODICE UR300471CS000000			REVISIONE 00

Il presente disegno è di proprietà della **VAREM** e non può essere riprodotto né comunicato a terzi senza ns autorizzazione scritta

X:\DB_ARCH\VARE\ST\H\RISCALDAMENTO-AUTOCLAVI_REVISIONE\UR300471X:\DB_ARCH\VARE\ST\H\RISCALDAMENTO-AUTOCLAVI_REVISIONE\