

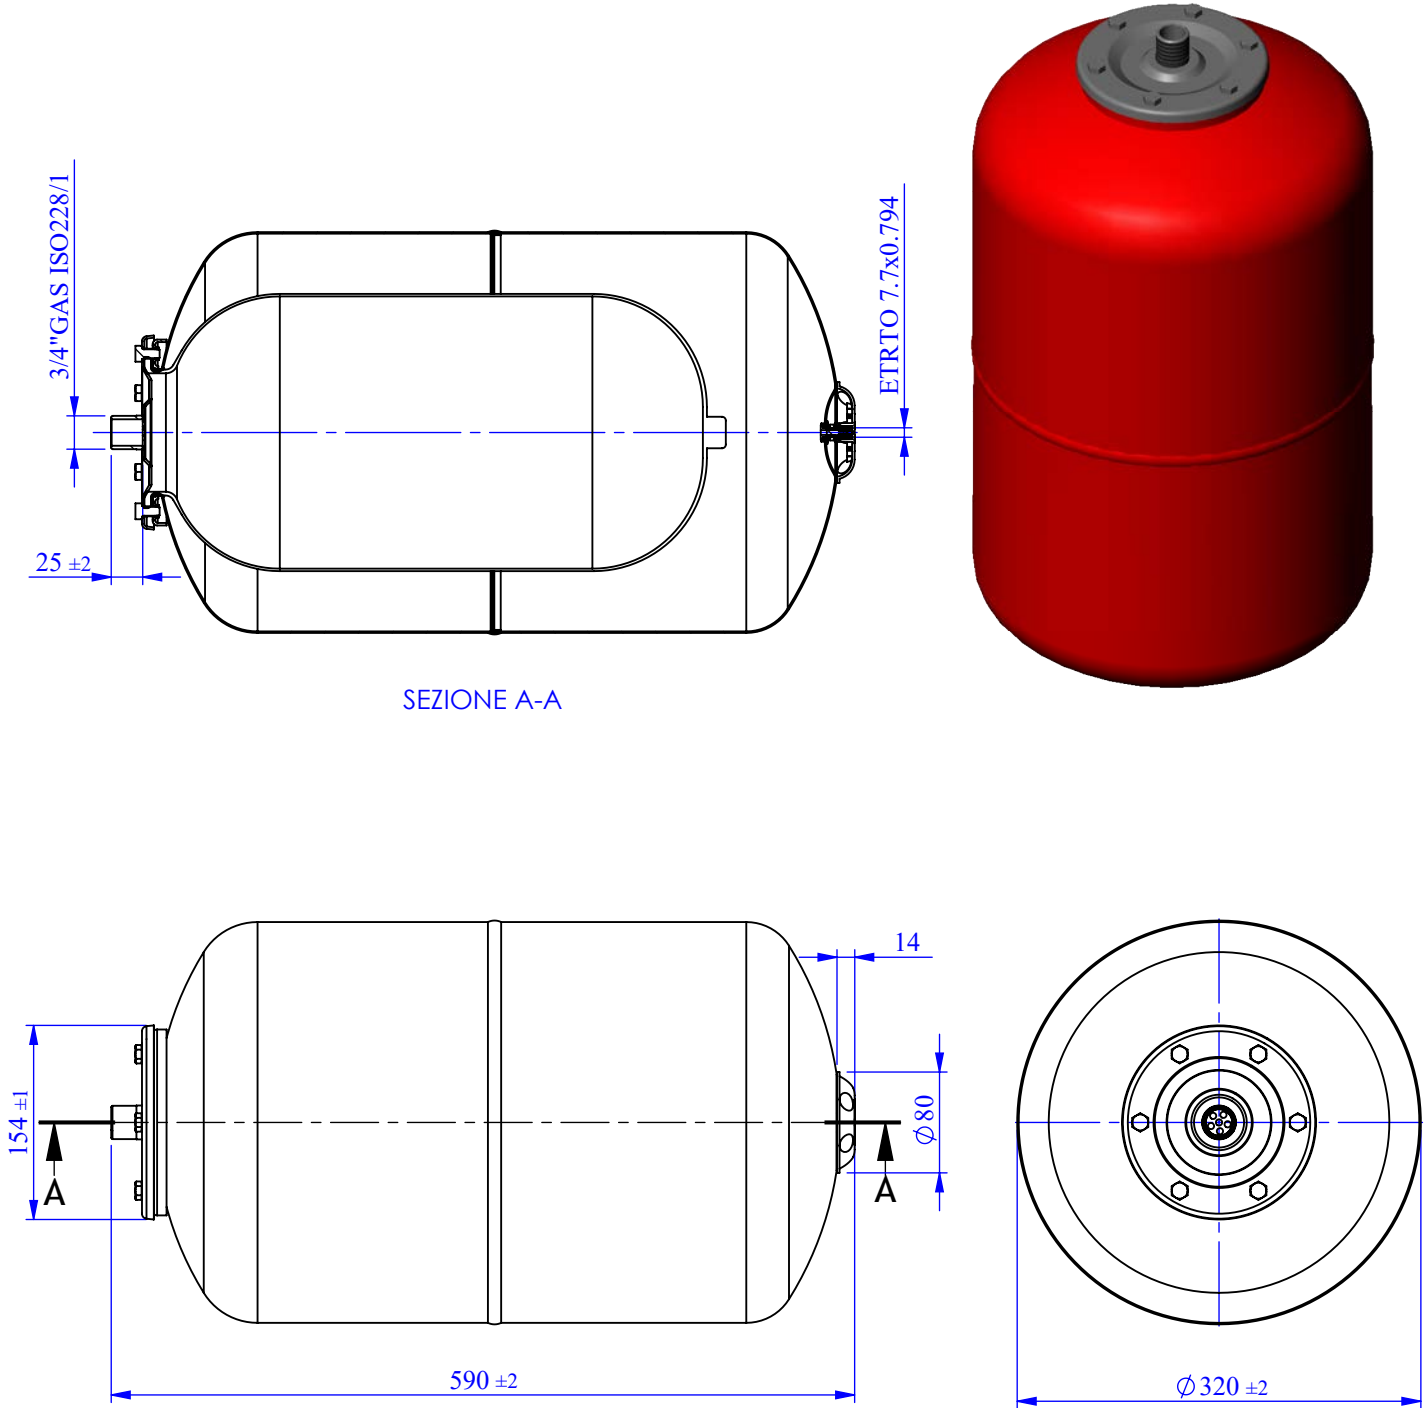


 VAREM [®] PRESSURIZED WATER AND EXPANSION TANKS		SOLARVAREM LR ce			
VASI DI ESPANSIONE PER IMPIANTISOLARI CE EXPANSION TANKS FOR SOLAR ENERGY SYSTEMS CE					
Modello/Model:		R8040281S4000000			
Caratteristiche tecniche - technical features					
Volume Volume		40 L			
raccordo connector		3/4" GAS (ISO 228/1)			
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +130 °C			
pressione max. Max pressure	PS	10 bar			
pressione prova test pressure	PT	15 bar			
precarica precharged pressure		2,5 bar (range 0,5-3,5 bar)			
Fluido Fluid		Aria+acqua/glicole Air+water/glycol			
Ente notificato per certificazione PED Notified Body number:		0948			
Modulo: Module:		D			
N° certificato N° certificate:		PED-0948-QSD/D1-347-11			
Imballo - packaging					
	A	B	H		
dimesioni (mm) dimensions (mm)	588	336	336		
volume (m^3) volume (m^3)	0,07				
peso (kg) weight (kg)	7,8				
q.ta per cartone q.ty for box	1				
quantità per paletta Q,y for std. pallet	36				
Parti di ricambio - Spare parts					
	codice item	materiale material	potabilità potable	trattamento treatment	immagine image
Membrana Membrane	MB060S6S000000 00	EPDM (MAX 130°) / EPDM (MAX 130°)	X		
Controflangia Coverflange	SPCFL191S42R80 00	ACCIAIO INOX AISI304 / STAINLESS STEEL AISI304	X		
Valvola precarica Precharge valve	ACVALH21PR000 000	OTTONE / BRASS			



Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 026	TIPO PARTE -	COLORE ROSSO / RED	
SMUSSI NON QUOTATI	RUGOSITA'	QUANTITA' PER GRUPPO 0	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE -	
	SCALA 1:6	FOGLIO 1 / 4			NOME M.Tomasin
 via Sabbioni n° 2 - 35024 Bovolenta - Padova ITALIA e-mail:technical@varem.com Tel. 049/8840322 Fax 049/8841399		GRUPPO - MACCHINA -		Disegnato	14/07/2009
				Approvato	
DESCRIZIONE SOLARVAREM CE L. 40 - 3/4" - 10 BAR					
COMMESSA		CODICE R8040281S4000000			REVISIONE 00
Il presente disegno è di proprietà della  e non può essere riprodotto ne comunicato a terzi senza ns autorizzazione scritta					

X:\DB_ARCH\VARE\ST\H\RISCALDAMENTO-AUTOCALVI_REVISIONE\R8040286X:\DB_ARCH\VARE\ST\H\RISCALDAMENTO-AUTOCALVI_REVISIONE\