




ROBINET RADIATOR UNGHIULAR PENTRU ȚEVI DE OTEL

SPECIFICAȚII TEHNICE

PRESIUNE MAXIMĂ DE LUCRU	10 BAR
TEMPERATURA MAXIMĂ DE LUCRU	100°C
FILET	ISO228
CONEXIUNE PENTRU	ȚEVI DIN OTEL



MATERIALE

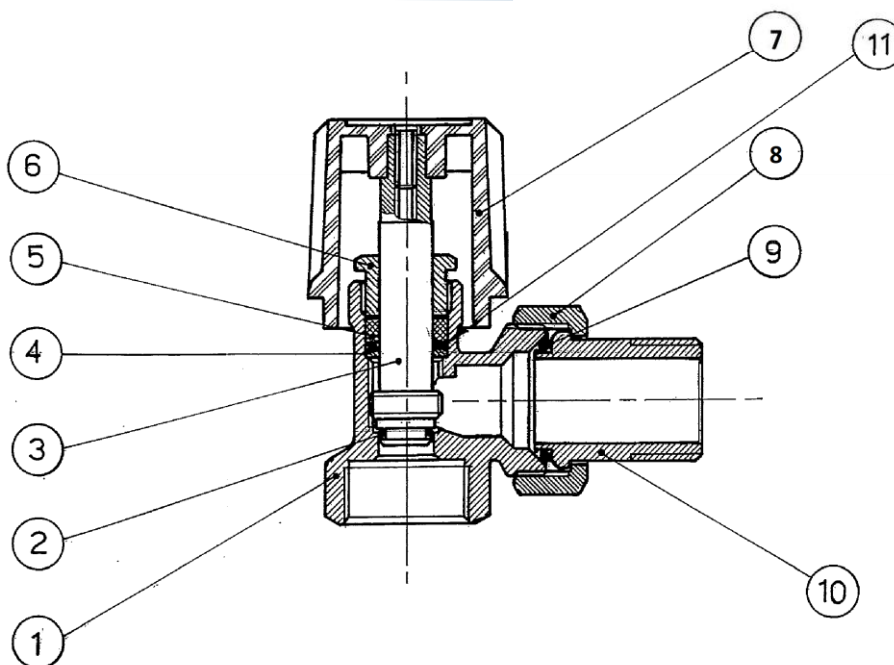

POS.	DESCRIERE	N°	MATERIAL
1	CORP	1	ALAMA CW617N
2	O-RING	1	NBR
3	OBTURATOR	1	ALAMA CW614N
4	ȘAIBĂ	1	ALAMA CW614N
5	INEL	1	PTFE
6	INEL METALIC	1	ALAMA CW614N
7	ROZETA	1	ABS
8	PIULIȚĂ	1	ALAMA CW617N
9	O-RING	1	NBR
10	RACORD	1	ALAMA CW617N
11	O-RING	1	NBR



DIMENSIUNI GENERALE

D	H	h	L
3/8"	72	19	48
1/2"	74	21,5	50


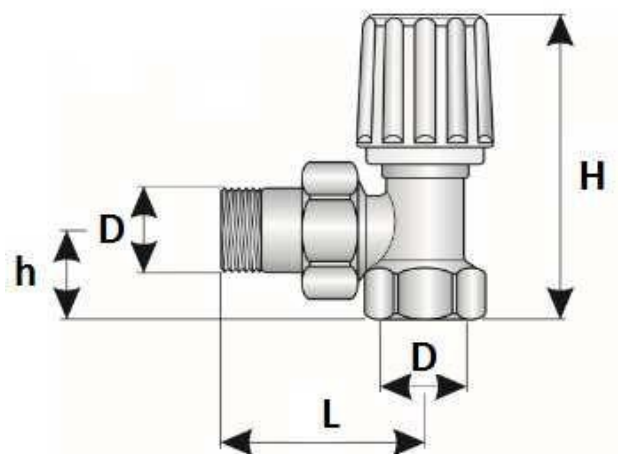


DIAGRAMME DE PIERDERE DE PRESIUNE



$$\underline{\underline{K_v \ 3/8'' = 1,85 \ m^3/h}}$$

$$\underline{\underline{K_v \ 1/2'' = 2,2 \ m^3/h}}$$

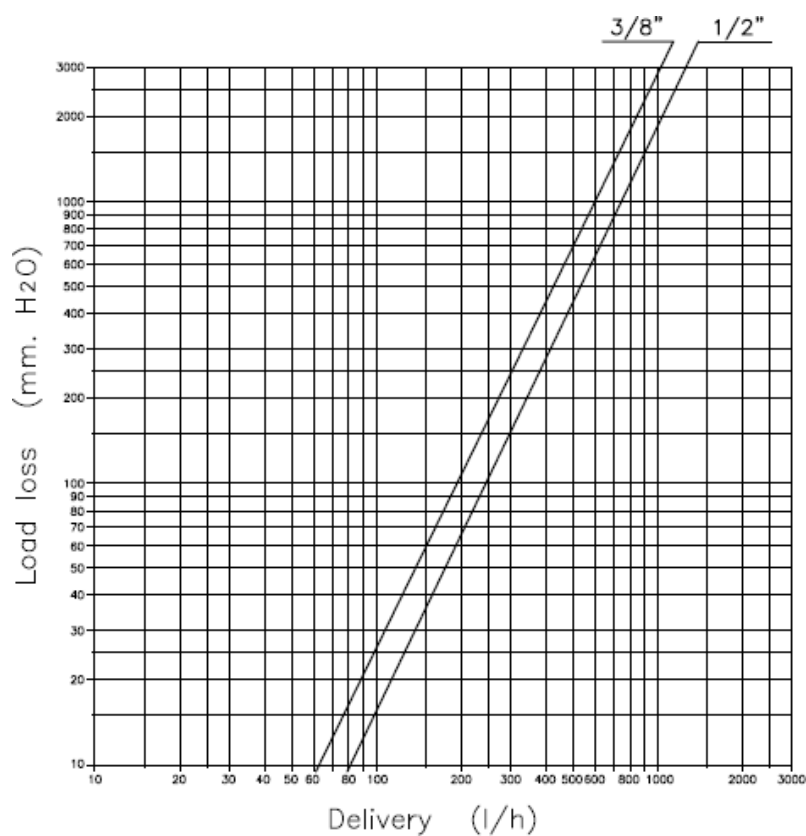

CARACTERISTICILE FLUIDULUI



PENTRU A ACORDA GARANȚIA PRODUSULUI, CALITATEA APEI CONȚINUTE ÎN SISTEM TREBUIE SĂ FIE ÎN CONFORMITATE CU NORMELE ÎN VIGOARE ÎN ȚARA DE REFERINȚĂ SAU CEL PUȚIN SĂ PREZINTE CARACTERISTICI NU MAI MICI DECÂT CELE PREVĂZUTE DE NORMA ITALIANĂ UNI 8065:2019.

CA INDICAȚII GENERALE MINIME, TREBUIE RESPECTAȚI CEL PUȚIN URMĂTORII PARAMETRI:

ASPECT:	LIMPEDE
PH:	> 7 < 8,5
FIER (FE):	< 0,5 MG/KG
CUPRU (CU):	< 0,1 MG/KG
ANTIGEL (*):	PROPILENGLICOL PASIVIZAT

CONDIȚIONARE (*): ÎN CONFORMITATE CU CONCENTRAȚIILE INDICATE DE PRODUCATOR

(*) ORICUM, ÎN CAZUL UTILIZĂRII DE ADITIVI SAU SUBSTANȚE DE CONDIȚIONARE, VA TREBUI SĂ VERIFICAȚI PREVENTIV COMPATIBILITATEA SUBSTANȚELOR PE CARE INTENȚIONAȚI SĂ LE UTILIZAȚI ÎN RAPORT CU MATERIALELE DE CONSTRUCȚIE MENȚIONATE ÎN ACEST DOCUMENT TEHNIC



408- 408B



ROBINET RETUR PENTRU ȚEVI DE OTEL

SPECIFICAȚII TEHNICE

PRESIUNE MAXIMĂ DE LUCRU	10 BAR
TEMPERATURA MAXIMĂ DE LUCRU	100°C
FILET	ISO228
CONEXIUNE PENTRU	ȚEVI DIN OTEL




ART. 408



ART. 408B

MATERIALE

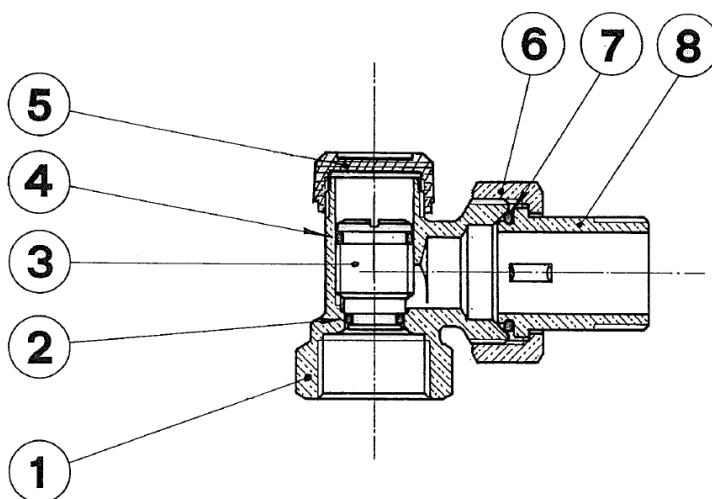

POS.	DESCRIERE	N°	MATERIAL
1	CORP	1	ALAMA CW617N
2	ȘURUB	1	ALAMA CW614N
3	O-RING	1	NBR
4	O-RING	1	EPDM
5	CAPAC	1	PE (ART.408) - ALAMĂ CW614N (ART.408B)
6	PIULIȚĂ	1	ALBASTRU CW617N
7	O-RING	1	NBR
8	RACORD	1	ALAMA CW617N



DIMENSIONI GENERALI

D	H	h	L
3/8"	59	19	70
1/2"	60	21	72


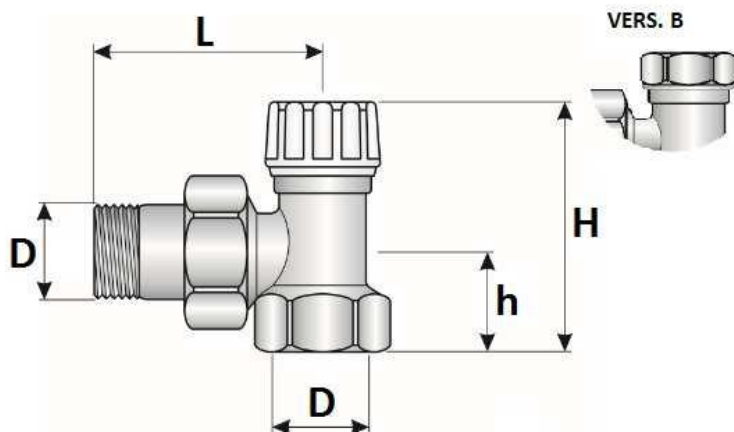


DIAGRAMME DE PIERDERE DE PRESIUNE



$$K_v \text{ 3/8"} = 1,85 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$K_v \text{ 1/2"} = 2,2 \text{ m}^3/\text{h}$$

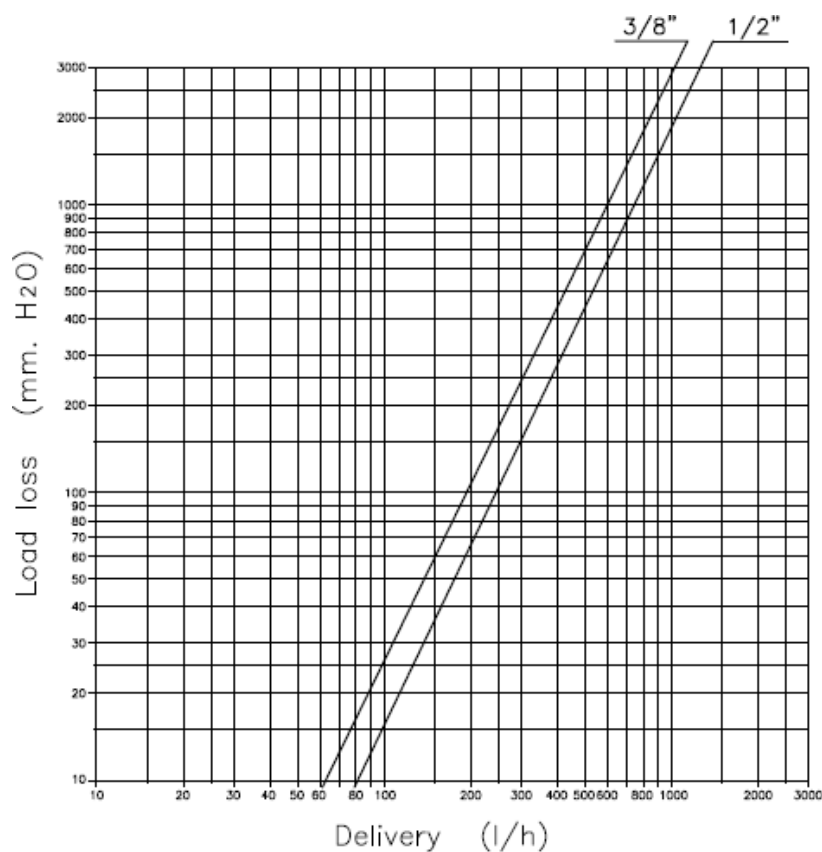



CARACTERISTICILE FLUIDULUI

PENTRU A ACORDA GARANȚIA PRODUSULUI, CALITATEA APEI CONȚINUTE ÎN SISTEM TREBUIE SĂ FIE ÎN CONFORMITATE CU NORMELE ÎN VIGOARE ÎN ȚARA DE REFERINȚĂ SAU CEL PUȚIN SĂ PREZINTE CARACTERISTICI NU MAI MICI DECÂT CELE PREVĂZUTE DE NORMA ITALIANĂ UNI 8065:2019.

CA INDICAȚII MINIME GENERALE, TREBUIE RESPECTAȚI CEL PUȚIN URMĂTORII PARAMETRI:

ASPECT:	LIMPEDE
PH:	> 7 < 8,5
FIER (FE):	< 0,5 MG/KG
CUPRU (CU):	< 0,1 MG/KG
ANTIGEL (*):	PROPILENGLICOL PASIVIZAT

CONDIȚIONARE (*): CU RESPECTAREA CONCENTRAȚIILOR INDICATE DE PRODUS

(*) ORICUM, ÎN CAZUL UTILIZĂRII ADITIVILOR SAU A SUBSTANȚELOR DE CONDIȚIONARE, VA TREBUI SĂ VERIFICAȚI PREVENTIV COMPATIBILITATEA SUBSTANȚELOR PE CARE INTENȚIONAȚI SĂ LE UTILIZAȚI ÎN RAPORT CU MATERIALELE DE CONSTRUCȚIE INDICATE ÎN PREZENTA DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU TOATE PRODUSELE NOASTRE.

