


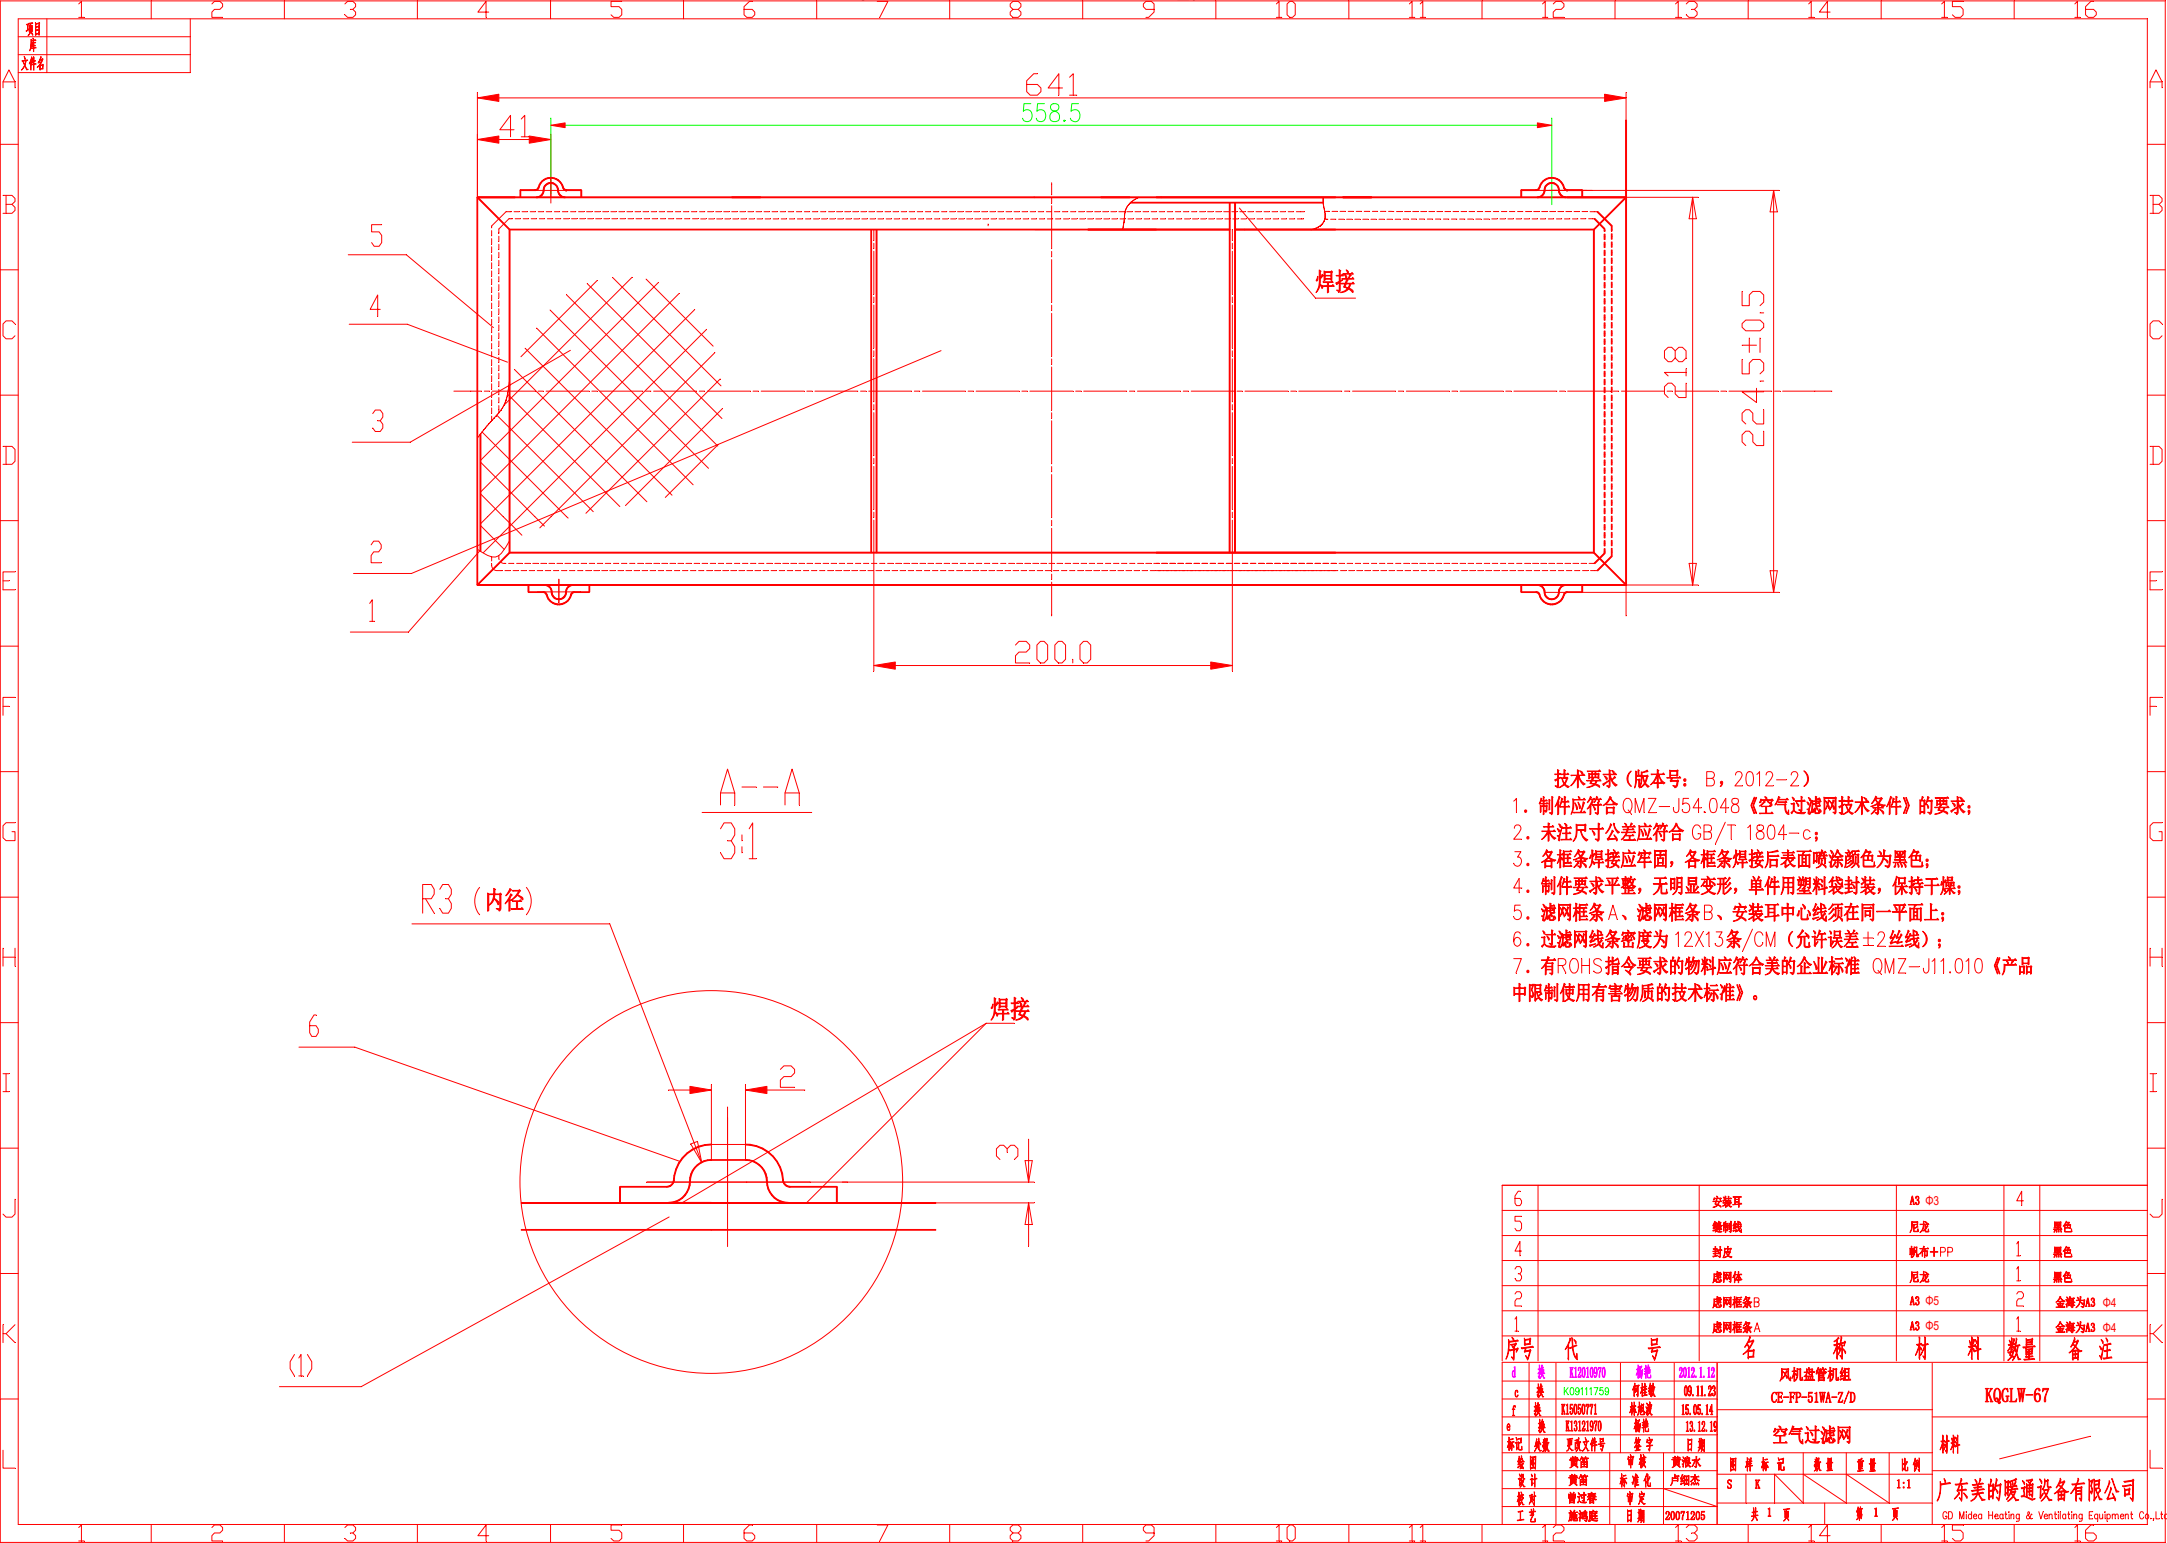

技术要求(版本号: B, 2012-2)

1. 制件应符合 QMZ-J54.048 《空气过滤网技术条件》的要求;
2. 未注尺寸公差应符合 GB/T 1804-c;
3. 各框条焊接应牢固, 各框条焊接后表面喷涂颜色为黑色;
4. 制件要求平整, 无明显变形, 单件用塑料袋封装, 保持干燥;
5. 滤网框条A、滤网框条B、安装耳中心线须在同一平面上;
6. 过滤网线条密度为 12X13 条/CM (允许误差±2 丝线);
7. 有 ROHS 指令要求的物料应符合美的企业标准 QMZ-J11.010 《产品中限制使用有害物质的技术标准》。

6		安装耳	A3 Φ3	4		
5		密封线	尼龙		黑色	
4		封皮	帆布+PP	1	黑色	
3		虑网体	尼龙	1	黑色	
2		虑网框架B	A3 Φ5	2	金海为A3 Φ4	
1		虑网框架A	A3 Φ5	1	金海为A3 Φ4	
序号		代 号	名 称	材 料	数量	备注
d	类	K12010970	备料	2012.1.12	风机盘管机组 CE-FP-51WA-Z/D 空气过滤网	
c	类	K09111759	制线	09.11.20		
f	类	K15600771	漆油	15.05.14		
e	类	K13121970	漆油	13.12.19	材料	
标记	类	更改文件号	签字	日期		
制图	黄信	审核	黄信	日期	图样标记	数量
设计	黄信	标准	卢国杰	日期	S	X
校核	曾过海	审定			1:1	
工艺	施鸿彪	日期	20071205	共 1 页	第 1 页	比例
广东美的暖通设备有限公司 GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co., Ltd.						

广东美的暖通设备有限公司
GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co., Ltd.