


INSTALLATION AND OWNER'S MANUAL

M-thermal split
Indoor unit

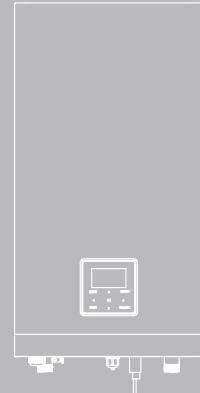

KURULUM VE KULLANICI KİLAVUZU

M-termal bölmeç ünite

2-72

Türk dili

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

M-thermal split Jednostka wewnętrzna

73-142

Polski

MANUAL DE INSTALARE ȘI DE UTILIZARE

Split M-termic Unitate interioară

143-213

Roman

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

M-thermal split Внутренний блок

214-284

Русский язык

IMPORTANT NOTE:




Thank you very much for purchasing our product,
Before using your unit , please read this manual carefully and keep it for future reference.


İÇİNDEKİLER

1 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ	02
2 KURULUMDAN ÖNCE	08
3 KURULUM ALANI	08
4 KURULUM ÖNLEMLERİ	10
• 4.1 Boyutlar	10
• 4.2 Kurulum gereklilikleri	10
• 4.3 Servis alanı gereklilikleri	11
• 4.4 İç ünitenin montajı.....	12
• 4.5 Sıkmalı Bağlantı.....	12
5 GENEL GİRİŞ.....	13
6 AKSESUARLAR	14
7 TİPİK UYGULAMALAR.....	15
• 7.1 Uygulama 1	15
• 7.2 Uygulama 2	17
8 ÜNİTEYE GENEL BAKIŞ.....	21
• 8.1 Ünitenin sökülmesi	21
• 8.2 Ana bileşenler.....	21
• 8.3 Elektronik kontrol kutusu	23
• 8.4 Soğutucu boruları.....	25
• 8.5 Su boruları.....	25
• 8.6 Su doldurma	29
• 8.7 Su borusu yalıtımı.....	30
• 8.8 Saha kablo bağlantıları.....	30
9 BAŞLATMA VE YAPILANDIRMA	42
• 9.1 DIP anahtar ayarlarına genel bakış	42
• 9.2 Düşük dış ortam sıcaklığında ilk çalışma	42
• 9.3 Çalışma öncesi kontroller	42
• 9.4 Pompanın ayarlanması	43
• 9.5 Saha ayarları	44
10 TEST ÇALIŞTIRMASI VE SON KONTROLLER	55
• 10.1 Son kontroller	55
• 10.2 Test çalıştırması (manuel).....	55






11 BAKIM VE SERVİS.....	55
12 SORUN GİDERME.....	56
• 12.1 Genel kurallar.....	56
• 12.2 Genel semptomlar.....	56
• 12.3 Çalışma parametresi	58
• 12.4 Hata kodları	60
13 TEKNİK ÖZELLİKLER.....	63
14 BİLGİ HİZMETİ.....	65

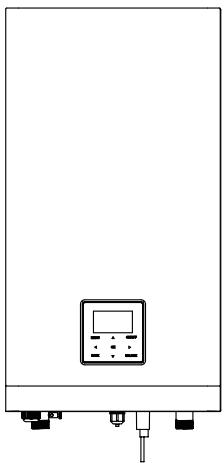

Temel

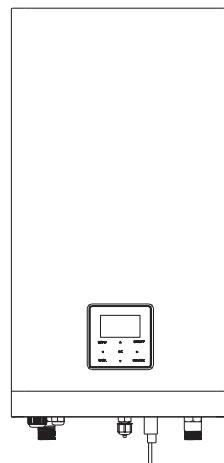

Özelleştirilmiş

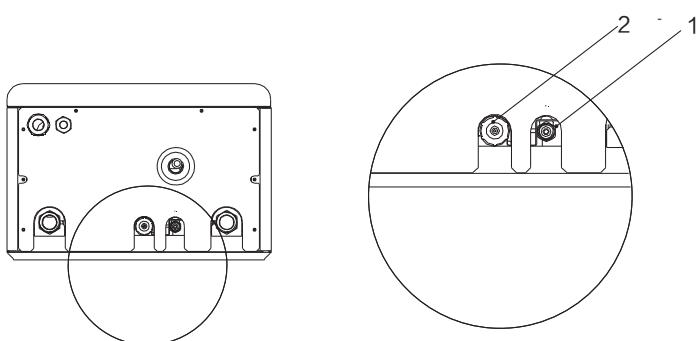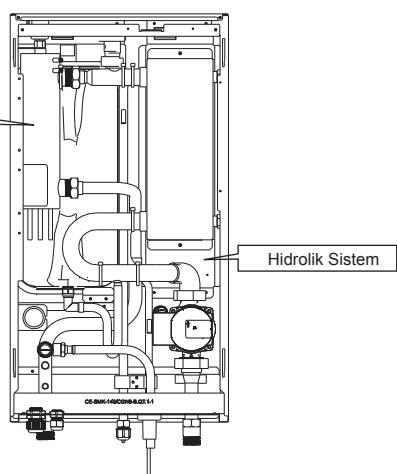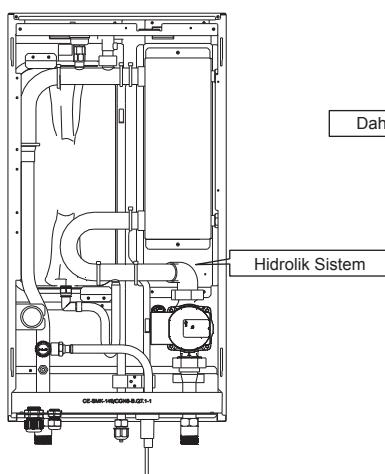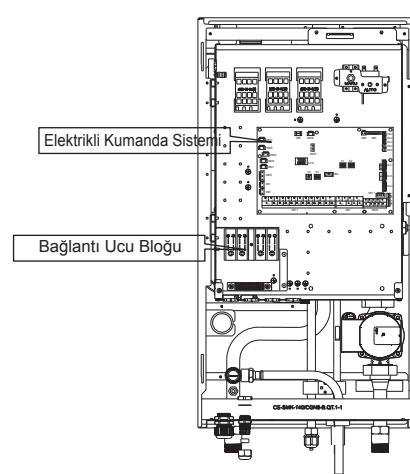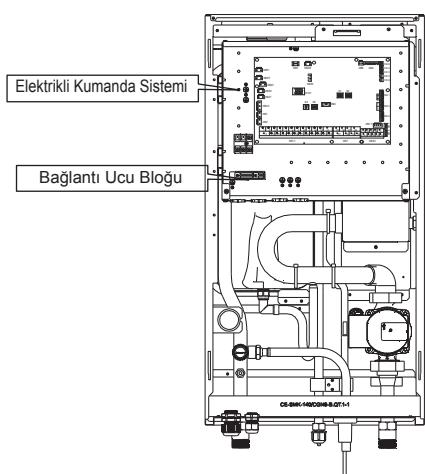

Ünite	Çap (mm)	
	1	2
60	6,35	15,9
100	9,52	15,9
160	9,52	15,9

1 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Burada listelenen önlemler aşağıdaki türlere ayrılmıştır. Çok önemli oldukları için, bunlara dikkatlice uyduğunuzdan emin olun. Kurulumdan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride kullanmak üzere el altında bulundurun.

TEHLİKE, UYARI, DİKKAT ve NOT sembollerinin anlamları.

⚠ TEHLİKE

Engel olunmazsa, ölümle veya ciddi seviyede yaralanmaya sonuçlanabilecek tehdit oluşturabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.

⚠ DİKKAT

Engel olunmazsa, ölümle veya ciddi seviyede yaralanmaya sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu belirtir.

⚠ DİKKAT


Engel olunmazsa, hafif veya orta seviyede yaralanmaya sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu belirtir. Ayrıca, güvenli olmayan uygulamalara karşı kullanıcıyı uyarmak üzere kullanılır.

💡 NOT

Ekipman veya özelliklerde yalnızca kazara hasara yol açabilecek durumları belirtir.

⚠ UYARI

- Ekipmanın veya aksesuarların yanlış takılması elektrik çarpmasına, kısa devreye, sızıntıya, yanına veya ekipmanda başka hasarlara neden olabilir. Yalnızca tedarikçinin ekipman için özel olarak tasarladığı aksesuarları kullandığınızdan emin olun ve kurulumu mutlaka bir uzmana yaptırın.
- Bu kılavuzda açıklanan tüm faaliyetler lisanslı bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir. Ünite takılırken veya bakım etkinlikleri gerçekleştirilirken eldiven ve güvenlik gözlüğü gibi yeterli kişisel koruyucu ekipmanlar kullandığınızdan emin olun.



Dikkat: Yangın riski / yanıcı malzemeler

⚠ DİKKAT

Servis yalnızca ekipman üreticisi tarafından önerildiği şekilde yapılmalıdır. Diğer kalifiye personelin yardımını gerektiren bakım ve onarım işlemleri, alev alabilir soğutma gazlarının kullanımında yetkili olan kişinin gözetimi altında gerçekleştirilmelidir.

R32 için özel gereklilikler

⚠ DİKKAT

- Soğutucu kaçağı ve açık alev OLMAMASINA dikkat edin.
- R32 soğutucunun kokusunun olmadığını unutmayın.

⚠ DİKKAT

Cihaz, mekanik hasarı önleyecek şekilde ve sürekli ateşleme kaynakları (örneğin: açık alevler, çalışan bir gaz cihazı) olmadan iyi havalandırılan bir odada saklanmalı ve aşağıda belirtildiği gibi bir oda büyülüğüne sahip olmalıdır.

💡 NOT

- Daha önce kullanılmış olan eklemleri tekrar KULLANMAYIN.
- Kurulumda soğutucu sisteminin parçaları arasında yapılan eklemlere bakım amacıyla erişilebilmelidir.

⚠ DİKKAT

Kurulum, servis, bakım ve onarım işlemlerinin talimatlara ve ilgili mevzuata (örneğin ulusal gaz düzenlemesi) uygun olduğundan ve yalnızca yetkili kişiler tarafından gerçekleştirildiğinden emin olun.


💡 NOT

- Borular fiziksel hasara karşı korunmalıdır.
- Boruların kurulumu en düşük düzeyde tutulmalıdır.

Sistemdeki toplam soğutucu yükü $<1,84$ kg ise (ör. Boru uzunluğu 8/10 kW için <20 m ise), ek minimum zemin alanı gereksinimi yoktur.

Sistemdeki toplam soğutucu yükü $\geq 1,84$ kg ise (ör. Boru uzunluğu 8/10 kW için ≥ 20 m ise), aşağıdaki akış şemasında açıkladığı gibi ek minimum zemin alanı gereksinimlerine uymanız gereklidir. Akış şeması aşağıdaki tabloları kullanır: Sayfa 5'teki "Tablo 1-Bir odada izin verilen maksimum soğutucu yükü: iç ünite", sayfa 5'teki "Tablo 2-Minimum zemin alanı: iç ünite" ve sayfa 5'teki "Tablo 3-Doğal havalandırma için minimum havalandırma açıklığı alanı: iç ünite".

Boru uzunluğu 30 m ise, minimum zemin alanı $\geq 4,5$ m²'dir; zemin alanı 4,5 m²'den azsa, 200 cm²'lik bir deliğin kesilmesi gereklidir.

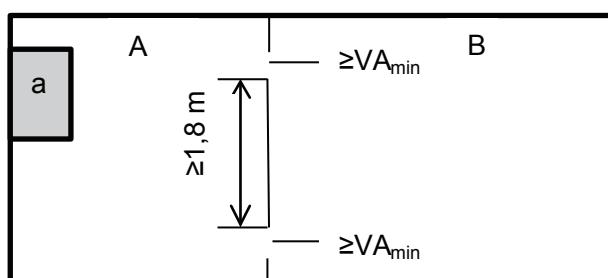


İç ünite

İç ünitenin kurulu olduğu A odası.

A odasına bitişik B odası.

A artı B alanı 4,5 m²'den büyük veya bu değere eşit olmalıdır.

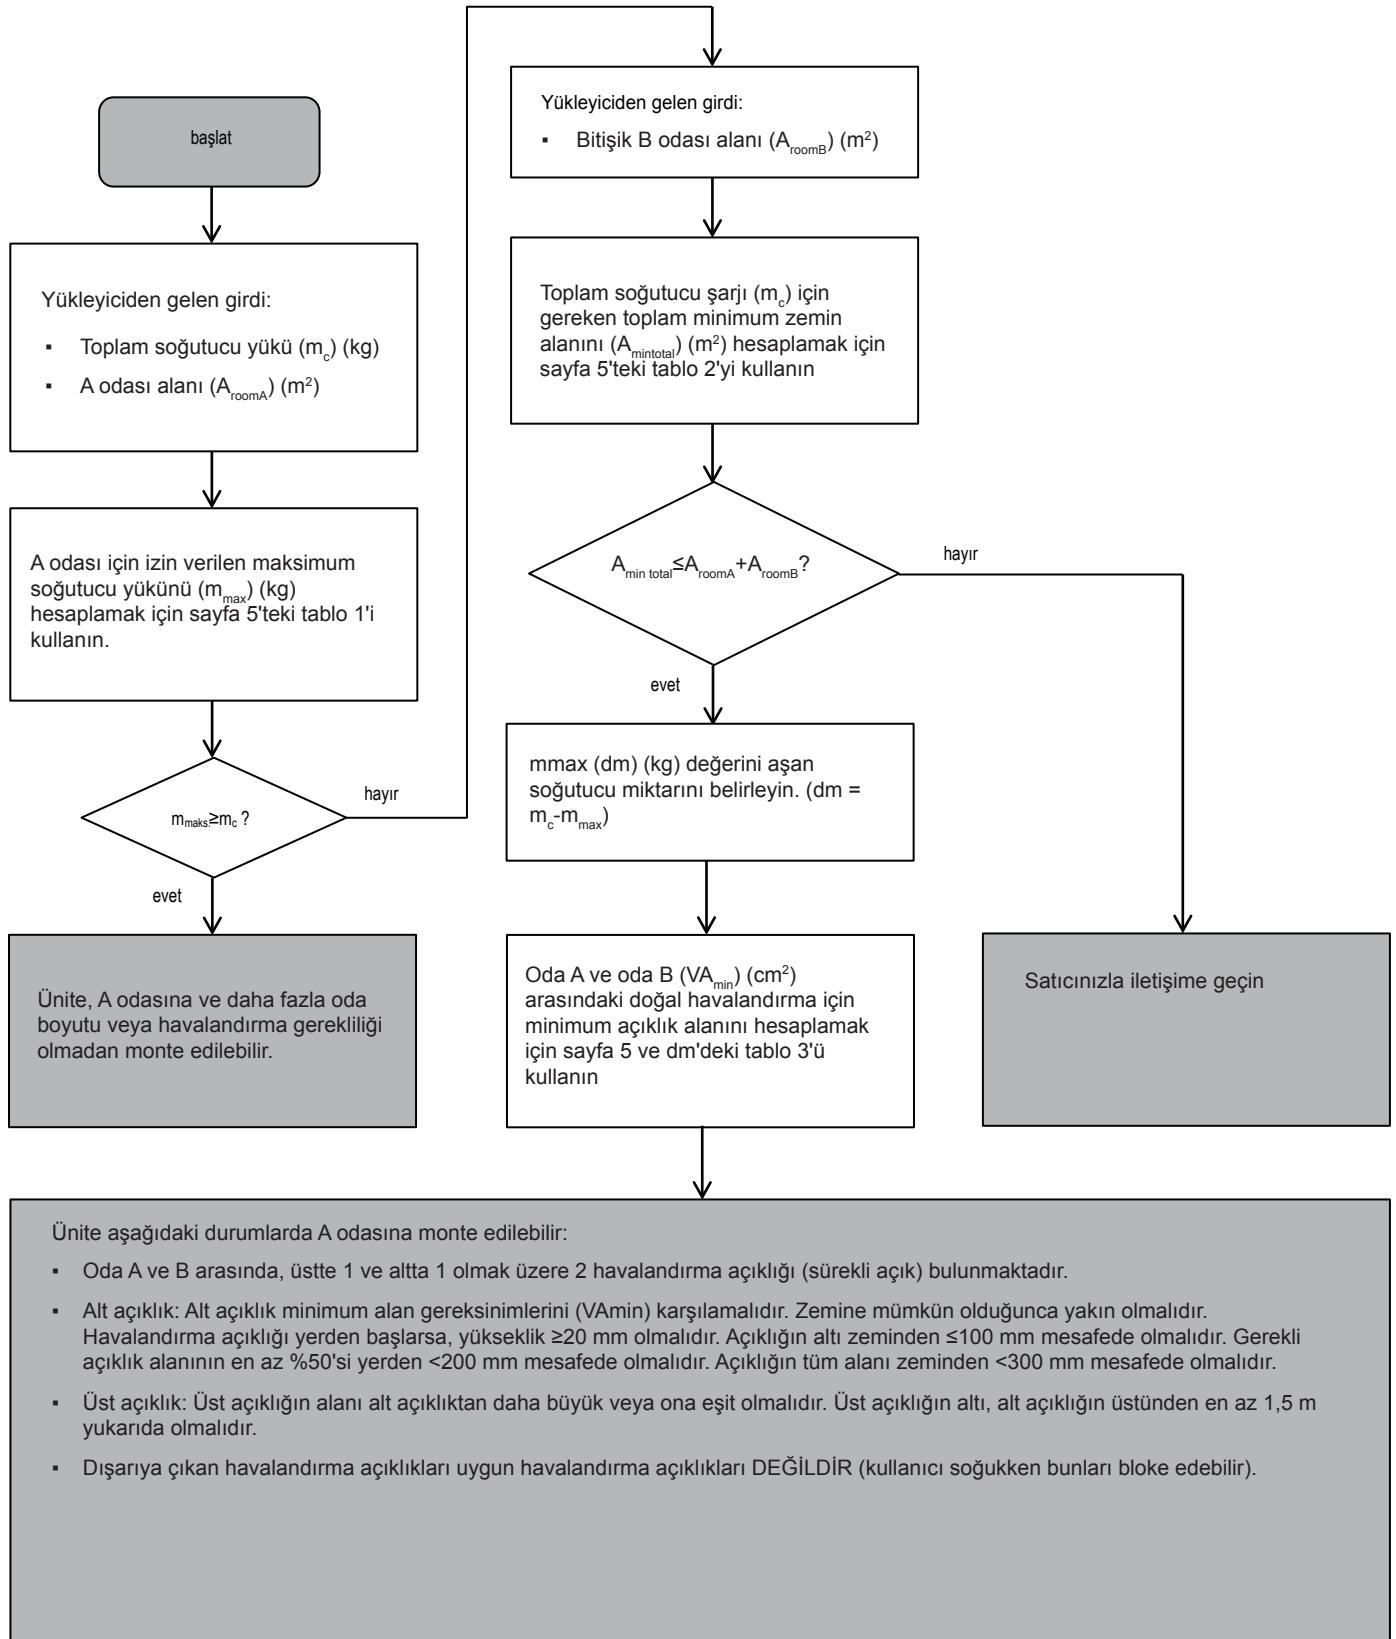

Tablo 1-Bir odada izin verilen maksimum soğutucu yükü: iç ünite

A _{room} (m ²)	Bir odadaki maksimum soğutucu yükü (m _{max})(kg)	A _{room} (m ²)	Bir odadaki maksimum soğutucu yükü (m _{max})(kg)
			H=1800 mm
1	1,02	4	2,05
2	1,45	5	2,29
3	1,77	6	2,51

💡 NOT

- Duvara monte edilen modellerde, "Kurulum yüksekliği (H)" değeri, IEC 60335-2-40: 2013 A1 2016 Madde GG2'ye uygunluk için 1800 mm olarak kabul edilir.
- Aradaki A_{room} değerleri için (ör. A_{room} tablodaki iki değer arasında olduğunda), tabloda daha yüksek A_{room} değerine karşılık gelen değeri dikkate alın. A_{room} = 3 m² ise, "A_{room} = 3 m²"ye karşılık gelen değeri dikkate alın.

Tablo 2-Minimum zemin alanı: iç ünite

M _c (kg)	Minimum zemin alanı (m ²)	H=1800 mm
1,84	3,32	
2,00	3,81	
2,25	4,83	
2,50	5,86	

💡 NOT

- Duvara monte edilen modellerde, "Kurulum yüksekliği (H)" değeri, IEC 60335-2-40: 2013 A1 2016 Madde GG2'ye uygunluk için 1800 mm olarak kabul edilir.
 - Aradaki m_c değerleri için (ör. m_c tablodaki iki değer arasında olduğunda), tabloda daha yüksek m_c değerine karşılık gelen değeri dikkate alın. m_c = 1,87 kg ise, "m_c = 1,87 kg"ye karşılık gelen değeri dikkate alın.
- Toplam soğutucu yükü 1,84 kg'dan düşük olan sistemler oda gerekliliklerine tabi değildir.

Tablo 3-Doğal havalandırma için minimum havalandırma açığı alanı: iç ünite

m _c	m _{max}	dm=m _c -m _{max} (kg)	Minimum havalandırma açığı alanı (cm ²)	H=1800 mm
2,22	0,1	2,12	495,14	
2,22	0,3	1,92	448,43	
2,22	0,5	1,72	401,72	
2,22	0,7	1,52	355,01	
2,22	0,9	1,32	308,30	
2,22	1,1	1,12	261,59	
2,22	1,3	0,92	214,87	
2,22	1,5	0,72	168,16	
2,22	1,7	0,52	121,45	
2,22	1,9	0,32	74,74	
2,22	2,1	0,12	28,03	

💡 NOT

- Duvara monte edilen modellerde, "Kurulum yüksekliği (H)" değeri, IEC 60335-2-40: 2013 A1 2016 Madde GG2'ye uygunluk için 1800 mm olarak kabul edilir.
- Aradaki dm değerleri için (ör. dm tablodaki iki değer arasında olduğunda), tabloda daha yüksek dm değerine karşılık gelen değeri dikkate alın. dm = 1,55 kg ise, "dm = 1,6 kg"ye karşılık gelen değeri dikkate alın.

⚠ TEHLİKE

- Elektrik terminal parçalarına dokunmadan önce güç şalterini kapatın.
- Servis panelleri çıkarıldığında, hareketli parçalara kolayca kazara dokunabilirsiniz.
- Servis paneli çıkarıldığında, kurulum veya servis işlemleri sırasında üniteyi asla gözetimsiz bırakmayın.
- Kullanım sırasında ve hemen sonrasında su borularına dokunmayın, çünkü borular sıcak olabilir ve ellerinizi yakabilir. Yaralanmalara engel olmak için, boruların normal sıcaklığı dönmesini bekleyin veya koruyucu eldivenlerden takımızdandan emin olun.
- Islak parmaklarla herhangi bir anahtara dokunmayın. Parmaklarınız ıslakken anahtarlarla dokunmak elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Elektrikli parçalara dokunmadan önce, üniteye giden tüm gücü kapatın.

⚠ DİKKAT

- Plastik ambalaj poşetlerini parçalayın ve çocukların onlarla oynamaması için atın. Plastik poşetlerle oynayan çocuklar boğulma nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıyadır.
- Çiviler ve yaralanmalara neden olabilecek diğer metal veya ahşap parçalar gibi ambalaj malzemelerini güvenli bir şekilde atın.
- Saticınızdan veya kalifiye personelinizden kurulum işlemini bu kılavuza uygun olarak yapmasını isteyin. Üniteyi kendi başınıza monte etmeyin. Yanlış kurulum su kaçagi, elektrik çarpması veya yanım ile sonuçlanabilir.
- Kurulum işi için sadece belirtilen aksesuarların ve parçaların kullanıldığından emin olun. Belirtilen parçaların kullanılmaması su kaçagi, elektrik çarpması, yanım veya ünitenin bağlantısından düşmesi ile sonuçlanabilir.
- Üniteyi ağırlığına dayanabilecek bir temele monte edin. Yetersiz fiziksel güç, ekipmanın düşmesine ve muhtemel yaralanmalara neden olabilir.
- Belirtilen kurulum işini, güdü rüzgar, kasırga veya depremleri tamamen dikkate alarak gerçekleştirin. Yanlış kurulum işlemleri, ekipmanın düşmesi nedeniyle kazalarla sonuçlanabilir.
- Tüm elektrik işlerinin yerel yasa ve yönetmeliklere ve bu kılavuza uygun olarak, ayrı bir devre kullanılarak kalifiye personel tarafından gerçekleştirildiğinden emin olun. Güç besleme devresi yetersiz kapasitesi veya yanlış elektrik yapısı elektrik çarpmalarına veya yanına sebep olabilir.
- Yerel yasalara ve düzenlemelere göre bir topraklama hatası devre kesici takımızdandan emin olun. Topraklama devresi şalteri takılmaması elektrik çarpmalarına ve yanına sebep olabilir.
- Tüm kablo bağlantılarının güvenli olduğundan emin olun. Belirtilen kabloları kullanın ve uç bağlantılarının veya kabloların su ve diğer olumsuz harici kuvvetlere karşı korunduğundan emin olun. Eksik bağlantılar veya ekler yanına sebep olabilir.
- Güç kaynağını bağlarken, kabloları ön panelin güvenli bir şekilde sabitlenebileceği şekilde oluşturun. Ön panel yerine oturmazsa bağlantı uçlarında aşırı ısınma, elektrik çarpmaları veya yanım meydana gelebilir.
- Kurulum işlemini tamamlandıktan sonra, soğutucu kaçagi olmadıgından emin olun.
- Sızıntı yapan herhangi bir soğutucuya asla doğrudan dokunmayın çünkü ciddi derecede donmaya neden olabilir. Çalışmadan hemen sonra soğutucu borularına dokunmayın çünkü soğutucu boruları; soğutucu boruları, kompresör ve diğer soğutucu döngüsü parçalarından geçen soğutucunun durumuna bağlı olarak sıcak veya soğuk olabilir. Soğutma gazı borularına dokunmanız durumunda yanma veya soğuktan yanma meydana gelebilir. Yaralanmalari önlemek için boruların normal sıcaklığı dönmelerini bekleyin veya dokunmanız gerekiyorsa koruyucu eldiven kullandığınızdan emin olun.
- Çalışma sırasında ve hemen sonrasında dahili parçalara (pompa, yedek ısitıcı vb.) dokunmayın. Dahili parçalara dokunmak yanmaya sebep olabilir. Yaralanmalara engel olmak için, dahili parçaların normal sıcaklığı dönmesini bekleyin veya dahili parçalara dokunmanız gerekiyorsa koruyucu eldivenlerden takımızdandan emin olun.

⚠ DİKKAT

- Üniteyi topraklayın.
- Topraklama direnci yerel yasa ve düzenlemelere uygun olmalıdır.
- Toprak kablosunu gaz veya su borularına, paratonerlere veya telefon topraklama kablolarına bağlamayın.
- Yetersiz topraklama elektrik çarpmasına neden olabilir.
 - Gaz boruları: Gaz sızıntısı durumunda yanım veya patlama meydana gelebilir.
 - Su boruları: Sert vinil tüpler etkili topraklama sağlamazlar.
 - Yıldırım iletkenleri veya telefon topraklama kabloları: Bir şimşek çakması durumunda elektrik eşiği anormal derecede yükselebilir.

DİKKAT

- Paraziti ve gürültüyü önlemek için güç kablosunu televizyonlardan veya radyolardan en az 3 fit (1 metre) uzağa kurun. (Radyo dalgalarına bağlı olarak, 1 metre uzaklık parazitleri ortadan kaldırmak için yeterli olmayabilir.)
- Üniteyi yıkamayın. Bu, elektrik çarpmasına veya yanına yol açabilir. Aygitin ulusal kablo tesisatı düzenlemelerine göre takılması gereklidir. Besleme kablosunun hasar görmesi durumunda, tehlikeye sebebiyet vermemek için kabloların üretici, üreticinin servis temsilcisi veya benzer şekilde kalifiye kişiler tarafından değiştirilmesi gereklidir.
- Üniteyi aşağıdaki yerlere kurmayın:
 - Mineral ya  buharı, ya  spreyi veya buharı olan yerler. Plastik parçalar bozulabilir, gevşeyebilir veya su kaçagi olabilir.
 - Paslandırıcı gazların (ör. s lfur z asit gazı) üretildiği yerler. Bakır boruların veya lehimli parçaların paslanarak so utma gazi kaçagi sebebiyle olabilecegi yerler.
 - Elektromanyetik dalgalar yayan makinelerin olduğu yerler. Elektromanyetik dalgalar kumanda sistemini rahatsız ederek ekipman arızalarına neden olabilir.
 - Alev alabilir gaz kaçagi olan, karbon fiber veya yanici tozların havada asili kaldigi ya da boyalari veya benzin gibi u ucu alevlenebilir maddelerin is lendi i yerler. Bu t r gazlar yanina sebebiyle olabilir.
 - Havada yüksek seviyelerde tuz olan yerler (ör. denize yakın yerler).
 - Gerilimin fazla dalgalandığı yerler (ör. fabrikalar).
 - Kara ve deniz taşıtları.
 - Asidik veya alcalin buharların olduğu yerler.
- Bu cihaz, gözetim altındaysa veya üniteyi güvenli bir şekilde kullanma ve içerdigi tehlikeleri anlama konusunda talimat verilmiş ise 8 ya  ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri azaltılmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar ünite ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, kendilerine nezaret edilmeyen çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- Şebeke kablosu hasar görmüşse, imalatçı veya servis acentesi veya benzer kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- BERTARAF ETME: Bu ürünü ayristirilmam  belediye at gi olarak atmayın. Söz konusu at kların özel işlem görmek üzere ayrı şekilde toplanması gereklidir. Elektrikli aygitları kentsel at k olarak atmayın; ayrı toplama tesisleri kullanın. Mevcut toplama sistemleri ile ilgili bilgi almak için yerel hükümetinizle ileti ime geçin. Elektrikli aygitların ç p sahalarına veya ç opluklere atılması durumunda, tehlikeli maddeler yer alt  suyunu s zarak besin zincirine girebilir ve sa gl za zararlı olabilir.
- Kablolama, ulusal kablolama düzenlemesine ve bu devre şemasına uygun olarak profesyonel teknisyenler tarafından yapılmalıdır. En az 3 mm ay m mesafesi bulunan tüm kutuplu bir ba lant  kesme cihazı ve 30 mA de eri aşmayan g cle bir artik ak m cihazı (RCD), ulusal yasalara göre sabit kablo tesisatına dahil edilmelidir.
- Kablo/boru tesisatını yapmadan önce kurulum alanının (duvarlar, zeminler vb.) güvenliğini, su, elektrik ve gaz gibi gizli tehlikeler olmayacak şekilde onaylayın.
- Kurulumdan önce, kullanıcının güç kayna ının ünitenin elektrik kurulum gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını kontrol edin (g venilir topraklama, s zinti ve kablo ç pi elektrik yük  vb. dahil). Ürünün elektrik kurulumu gereklilikleri karşılanmazsa, ürün düzeltilene kadar, ürün kurulumu yasaktır.
- Ürün kurulumu sık ca sabitlenmelidir, gerekti inde g clendirici önlemler alın.

NOT

- Florlu Gazlar Hakkında
 - Bu klima ünitesi florlu gazlar içerir. Gaz t r  ve miktar  ile ilgili özel bilgiler için, l t f n ünitenin üzerindeki ilgili etikete bakın. Ulusal gaz düzenlemelerine uyulması gereklidir.
 - Bu ünitenin kurulum, servis, bakım ve onar m işlemleri sertifikalı bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
 - Ürünün kaldırma ve geri dönüşüm işlemleri sertifikalı bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
 - Sisteme tak l  bir kaçak algılama sistemi olması durumunda, sistemin 12 ayda bir kaçaklar açısından kontrol edilmesi gereklidir. Ünite kaçaklar açısından kontrol edilirken, tüm kontrollerin kayıtlarının düz  n şekilde tutulması şiddetle tavsiye edilir.

2 KURULUMDAN ÖNCE

• Kurulumdan önce

Model adını ve ünitenin seri numarasını teyit ettiğinizden emin olun.

⚠ DİKKAT

Soğutucu Sızıntı Kontrolü Sıklığı

- 5 ton CO₂ eşdeğeri veya daha fazla, ancak 50 ton CO₂ eşdeğeri veya daha az miktarlarda florlu sera gazları içeren ünite için, en az 12 ayda bir veya bir sızıntı tespit sistemi kuruluysa en az 24 ayda bir.
- 50 ton CO₂ eşdeğeri veya daha fazla, ancak 500 ton CO₂ eşdeğeri veya daha az miktarlarda florlu sera gazları içeren ünite için, en az altı ayda bir veya bir sızıntı tespit sistemi kuruluysa en az 12 ayda bir.
- 500 ton CO₂ eşdeğeri veya daha fazla miktarda florlu sera gazları içeren ünite için, en az üç ayda bir veya bir sızıntı tespit sistemi kuruluysa en az altı ayda bir.
- Bu klima ünitesi florlanmış sera gazları içeren hermetik olarak kapatılmış bir cihazdır.
- Yalnızca sertifikalı personelin kurulum, çalışma ve bakım yapma izni vardır.

3 KURULUM ALANI

⚠ DİKKAT

- Ünitede yanıcı bir soğutucu vardır ve iyi havalandırılan bir yere kurulmalıdır. Ünite içeriye kurulacaksa, EN378 standardıyla uyumlu olarak ek bir soğutma gazı algılama cihazı ve havalandırma ekipmanı eklenmelidir. Ünitenin küçük hayvanlar tarafından bir sisinak olarak kullanılmasını önlemek için yeterli önlemleri alındığınızdan emin olun.
 - Elektrikli parçalara temas eden küçük hayvanlar arızaya, dumana veya yangına neden olabilir. Lütfen müşterisiye ünitenin etrafındaki alanı temiz tutması konusunda talimat verin.
 - Ekipman, patlama ihtimali bulunan bir atmosferde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
-
- Aşağıdaki koşulların sağlandığı ve müşterinizin onayladığı bir kurulum yeri seçin.
 - İyi havalandırılan yerler.
 - Ünitenin düz bir zemine kurulabileceği, ünitenin ağırlığına ve titreşimlerine dayanabilecek güvenli yerler.
 - Alev alabilir gaz veya ürün kaçağı olma ihtimali olmayan yerler.
 - Ekipman potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
 - Servis işlemi alanının güvence altına alındığı yerler.
 - Ünite borularının ve kablo demeti uzunlıklarının izin verilen aralıklarda olduğu yerler.
 - Ünitede su kaçağı olursa, bunun mekana zarar vermeyeceği yerler (ör. tıkalı bir boşaltma borusu olması durumunda).
 - Yağmurdan olabildiğince çok kaçınılabilecek yerler.
 - Üniteyi, çoğunuyla çalışma alanı olarak kullanılan yerlere kurmayın. Çok fazla toz oluşan inşaat işlerinde (ör. taşlama) ünitenin üzeri kapatılmalıdır.
 - Ünitenin üzerine herhangi bir nesne veya ekipman koymayın (üst plaka).
 - Ünitenin üzerine tırmanmayın, oturmayın veya ayağınızla basmayın.
 - İlgili yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak soğutucu kaçağı olmasının durumunda yeterli önlemlerin alındığından emin olun.
 - Üniteyi denize yakın veya korozyon gazı bulunan yerlere kurmayın.
 - Üniteyi kuvvetli rüzgara maruz kalan bir yere monte ederken, aşağıdakilere özellikle dikkat edin.
 - Ünitenin hava çıkışına karşı 5 m/sn veya daha yüksek hızda esen güçlü rüzgarlar kısa devre (tahliye havasının emilmesi) neden olur ve bu aşağıdakilere yol açabilir:
 - Operasyonel kapasitenin bozulması.
 - Isıtma işleminde donma hızlanmasıının sıklaşması.
 - Yüksek basınç nedeniyle çalışmanın kesilmesi.
 - Ünitenin ön kısmına doğru güçlü bir rüzgar sürekli olarak eserse, fan çok hızlı bir şekilde dönerek kırılabilir.

Normal koşullarda, ünitenin kurulumu için aşağıdaki şekillere bakın:

DİKKAT

İç ünite iç mekanlarda su geçirmez bir yere kurulmalıdır, aksi takdirde ünite ile operatörün güvenliği sağlanamaz.

İç ünite, aşağıdaki gereksinimleri karşılayan bir iç mekan konumuna duvara monte edilecektir:

- Kurulum yeri donmayan bir yerdır.
- Ünite etrafındaki boşluk servis işlemleri için yeterlidir, bkz. şekil 4-4.
- Ünite etrafındaki boşluk yeterli hava dolaşımına izin verir.
- Yoğunlaşma suyu tahliyesi ve basınç tahliye vanası boşaltma için bir hükmü vardır.

DİKKAT

Ünite soğutma modunda çalışırken, su girişi ve su çıkış borularından yoğunlaşma suyu damlayabilir. Damlayan yoğunmanın mobilyalarını ve diğer cihazlarınıza zarar vermeyeceğinden emin olun.

- Kurulum yüzeyi, ünitenin çalışma ağırlığını destekleyebilen düz ve dikey yanmaz bir duvardır.
- Tüm boru uzunlukları ve mesafeleri dikkate alınmıştır.


Tablo 3-1

Gereklilik	Değer
3 yönlü SV1 vanası ile iç ünite arasında izin verilen maksimum boru uzunluğu (sadece evsel sıcak su deposu bulunan kurulumlar için).	3 m
Evsel sıcak su deposu ile iç ünite arasındaki izin verilen maksimum boru uzunluğu (sadece evsel sıcak su deposu bulunan kurulumlar için). İç üniteyle birlikte verilen sıcaklık sensörü kablosunun uzunluğu 10 m'dir.	8 m
TW2 ve iç ünite arasında izin verilen maksimum boru uzunluğu. Sıcaklık sensörü, iç üniteyle birlikte verilen TW2 kablosunun uzunluğu 10 m'dir.	8 m


4 KURULUM ÖNLEMLERİ

4.1 Boyutlar

Duvar braketinin boyutları:

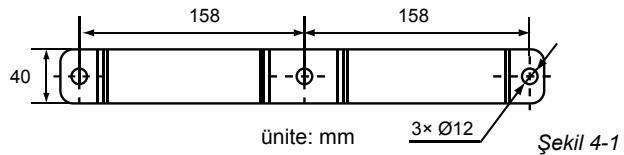

Ünitenin boyutları:

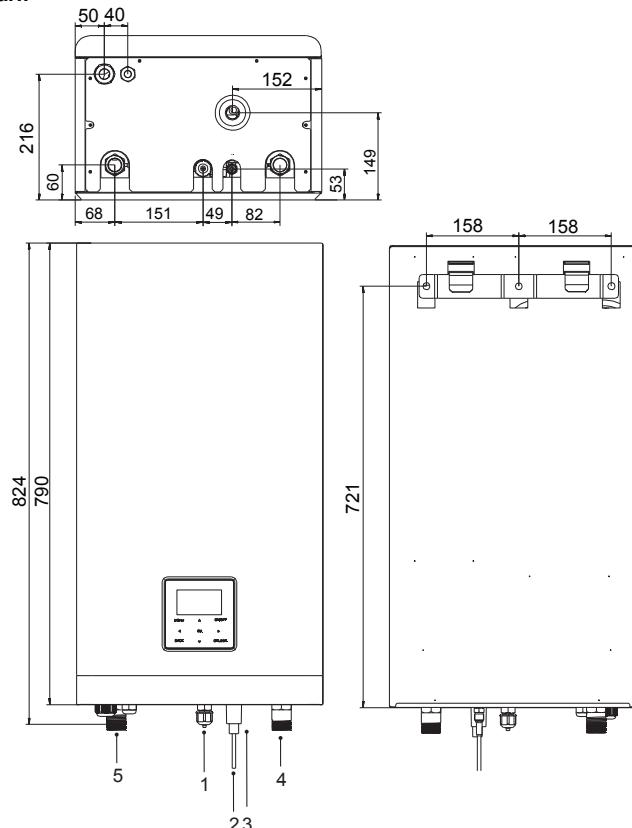

ühite: mm


NO.	AD
1	Soğutucu gaz bağlantısı 5/8"-14UNF
2	Soğutucu sıvı bağlantısı 1/4"(60) veya 3/8"(100/160) -14UNF
3	Tahliye Ø 25
4	Su Girişi R1"
5	Su Çıkışı R1"

4.2 Kurulum gereklilikleri

- İç ünite bir kutuda paketlenmiştir.
- Teslimatta ünite kontrol edilmeli ve herhangi bir hasar derhal taşıyıcı hasar acentesine bildirilmelidir.
- Tüm iç ünite aksesuarlarının kapalı olup olmadığını kontrol edin.
- Nakliye sırasında hasarı önlemek için ünitemi son montaj konumuna mümkün olduğunca orijinal ambalajında taşıyın.
- İç ünite ağırlığı yaklaşık 50 kg'dır ve iki kişi tarafından kaldırılmalıdır.


DİKKAT

Ünitemi kontrol kutusunu veya boruları tutarak kaldırmayın!

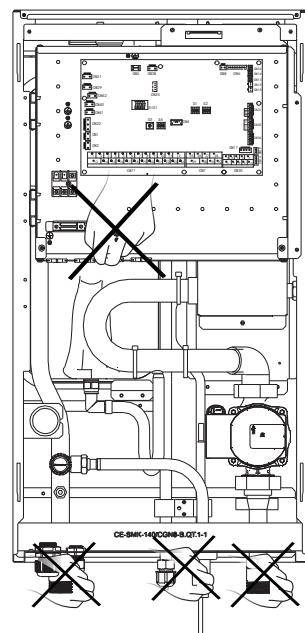

Şekil 4-3

4.3 Servis alanı gereklilikleri

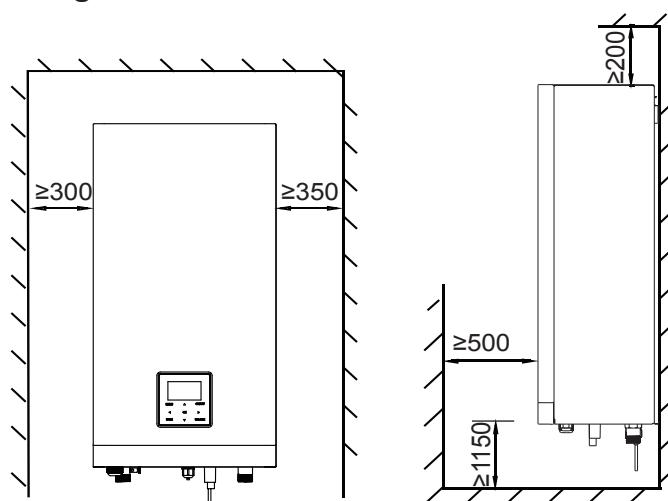


Ünite: mm

Şekil 4-4

4.4 İç ünitenin montajı

- Duvara montaj braketini uygun tapalar ve vidalarla duvara sabitleyin.
- Duvara montaj braketinin yatay seviyede olduğundan emin olun.
- Tahliye kabının taşmamasına özellikle dikkat edin.
- İç ünitesi duvara montaj braketine asın.

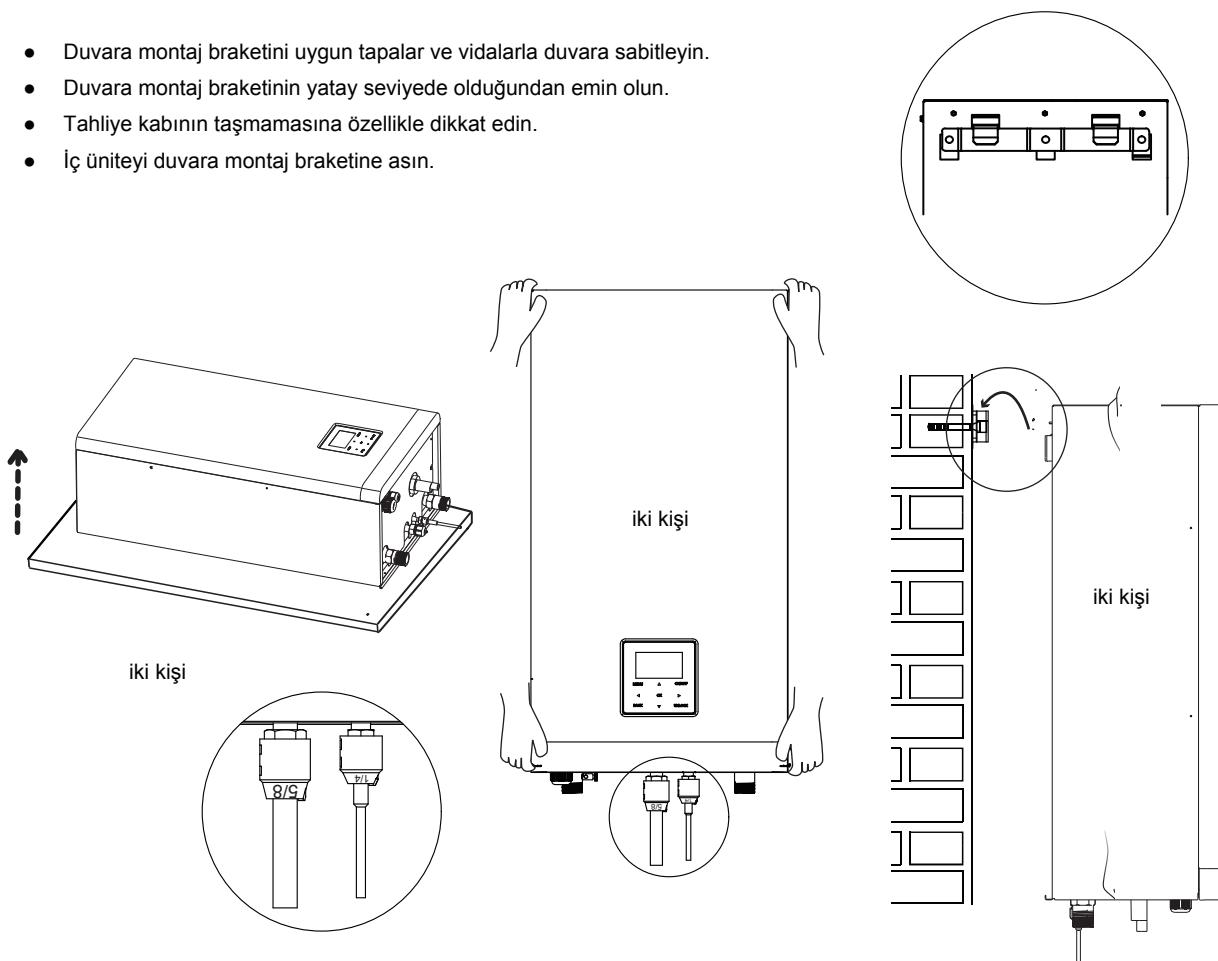


Şekil 4-5

4.5 Sıkmalı Bağlantı

- Boruların ortalarını hizalayın.
- Konik somunu parmaklarınızla yeterince sıkın ve ardından anahtar ve tork anahtarıyla sıkın.
- Koruyucu somun tek seferlik bir parçadır, tekrar kullanılmamaz. Çıkarılması halinde yenisiyle değiştirilmelidir.

Dış çap	Sıkma torku (N.cm)	Ek sıkma torku (N.cm)
Φ 6,35	153 kgf.cm	163 kgf.cm
Φ 9,52	255 kgf.cm	265 kgf.cm
Φ 16	459 kgf.cm	479 kgf.cm

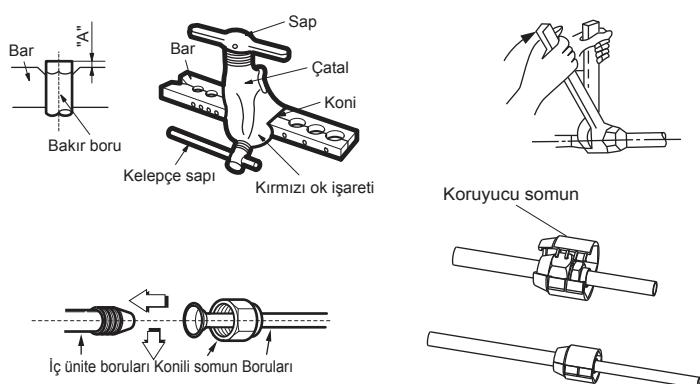


DİKKAT

- Aşırı tork, kurulum koşullarında somunun kırılmasına neden olabilir.
- Konik eklemler iç mekanlarda tekrar kullanıldığından, konik kısım yeniden imal edilmelidir.

5 GENEL GİRİŞ

- Bu üniteler hem ısıtma hem de soğutma uygulamaları ve evsel sıcak su depoları için kullanılır. Fanlı ısıtıcı üniteleri, zemin ısıtma uygulamaları, düşük sıcaklık yüksek verimli radyatörler, evsel sıcak su depoları (saha ikmalî) ve güneş enerjisi kitleri (saha ikmalî) ile birleştirilebilirler.
- Ünite ile birlikte kablolu bir kumanda verilir.
- Dahili yedek ısıtıcı ünitesini seçerseniz, yedek ısıtıcı soğuk dış ortam sıcaklıklarında ısıtma kapasitesini artırabilir. Yedek ısıtıcı ayrıca, arıza durumunda ve kış aylarında dış su borularının donmaya karşı korunması için bir yedek görevi görür.

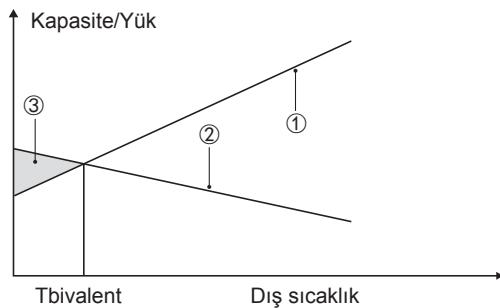


- ① Isı pompası kapasitesi.
 ② Gerekli ısı kapasitesi (sahaya bağlı).
 ③ Yedek ısıtıcı tarafından sağlanan ek ısıtma kapasitesi.

Evsel sıcak su deposu (saha ikmalî)

Üniteye, bir evsel sıcak su deposu bağlanabilir (yardımcı ısıtıcı ile veya yardımcı ısıtıcı olmadan).

Depo gereklilikleri, farklı ünitelere ve ısı eşanjörü malzemesine göre değişir.

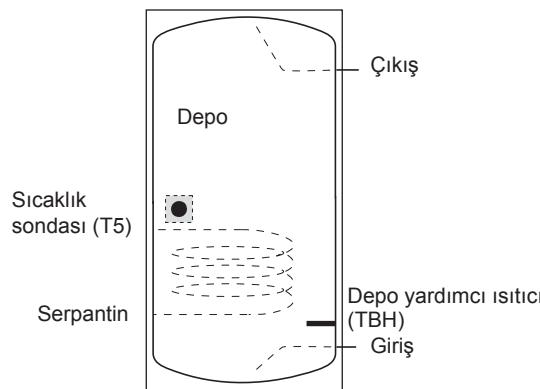

Yardımcı ısıtıcı, sıcaklık sondasının (T5) altına kurulmalıdır.

Isı eşanjörünün (serpantin) sıcaklık sondasının altına takılması gereklidir.

Dış mekan ünitesi ile depo arasındaki boru uzunluğu 5 metreden az olmalıdır.

İç Ünite	60	100	160	
Depo hacmi/L	Önerilen	100~250	150~300	200~500
Isı eşanjörü alanı/m ² (Paslanmaz çelik bobin)	Minimum	1,4	1,4	1,6
Isı eşanjörü alanı/m ² (Emaye bobin)	Minimum	2,0	2,0	2,5

Oda termostatı (saha ikmalî)

Oda termostatı üniteye bağlanabilir (kurulum yeri seçilirken oda termostatının ısıtma kaynağından uzak tutulması gereklidir).

Evsel sıcak su deposu için güneş enerjisi kiti (saha ikmalî)


Üniteye isteğe bağlı bir güneş enerjisi kiti bağlanabilir.

Çalışma aralığı

İç ünitenin çalışma aralığı		
Çıkış suyu sıcaklığı (Isıtma modu)	+12 ~ +65 °C	
Çıkış suyu sıcaklığı (Soğutma modu)	+5 ~ +25 °C	
Evsel sıcak su modu	+12 ~ +60 °C	
Ortam sıcaklığı	+5 ~ +35 °C	
Su basıncı	0,1 ~ 0,3 MPa(g)	
Su akışı	60	0,40 ~ 1,25 m ³ /h
	100	0,40 ~ 2,10 m ³ /h
	160	0,60 ~ 3,00 m ³ /h


Ünite, su sistemini her koşulda donmaya karşı korumak için ısı pompasını veya yedek ısıtıcıyı kullanan bir donma önleme işlevine sahiptir (Özel model). Ünite başboş bırakıldığında güç arızası gerçekleşebileceğinin, su sisteminde antifriz akış anahtarının kullanılması önerilir. (Bkz. 8.5 "Su boruları").

Soğutma modunda, ünitenin farklı dış ortam sıcaklığında (T4) ulaşabileceğinin en düşük çıkış suyu sıcaklığı (T1stopc) aşağıda listelenmiştir:

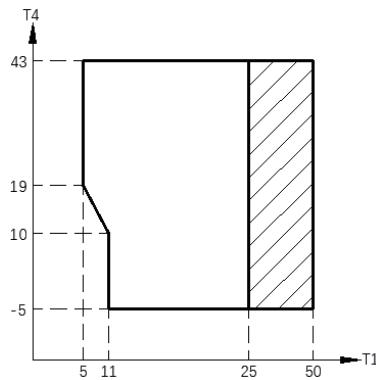


Olası sınırlama ve koruma ile ısı pompası ile çalışma aralığı.

Isıtma modunda, farklı dış ortam sıcaklıklarındaki (T4) su akış sıcaklığı (TW_out) aralığı aşağıda listelenmiştir:

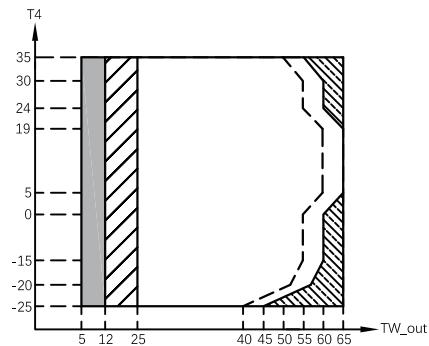

IBS/AHS ayarı geçerliyse yalnızca IBS/AHS açılır;
 IBS/AHS ayarı geçerli değilse yalnızca ısı pompası açılır; sınırlama ve koruma ısı pompası çalışırken meydana gelebilir.
 Olası sınırlama ve koruma ile ısı pompası ile çalışma aralığı.
 Isı pompası kapanır, yalnızca IBS/AHS açılır.
 Isı pompası çalışması için maksimum giriş suyu sıcaklığı hattı.

DHW modunda, farklı dış ortam sıcaklıklarındaki (T4) su akış sıcaklığı (TW_out) aralığı aşağıda listelenmiştir:

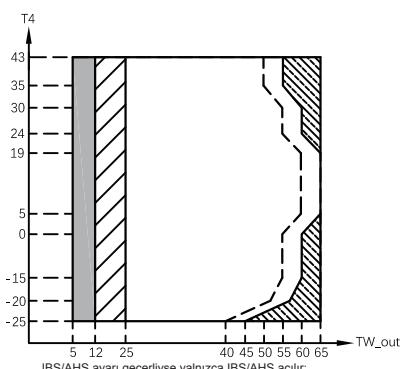

IBS/AHS ayarı geçerliyse yalnızca IBS/AHS açılır;
 IBS/AHS ayarı geçerli değilse yalnızca ısı pompası açılır; sınırlama ve koruma ısı pompası çalışırken meydana gelebilir.
 Olası sınırlama ve koruma ile ısı pompası ile çalışma aralığı.
 Isı pompası kapanır, yalnızca IBS/AHS açılır.
 Isı pompası çalışması için maksimum giriş suyu sıcaklığı hattı.

6 AKSESUARLAR

Kurulum Bağlantı Parçaları				
Adı	Şekil	Miktar		
		60	100	160
Kurulum ve kullanıcı kılavuzu (bu kitap)		1	1	1
Çalışma kılavuzu		1	1	1
M16 Bakır Somun Kurcalamaya Karşı Kapak		1	1	1
M9 Bakır Somun Kurcalamaya Karşı Kapak		0	1	1
M6 Bakır Somun Kurcalamaya Karşı Kapak		1	0	0
M8 genleşme vidaları		5	5	5
Evsel sıcak su deposu veya bölge 2 su akışı için termistör		1	1	1
M16 Bakır somun		1	1	1
Y-şekilli filtre		1	1	1
Montaj braketi		1	1	1
Çalışma kılavuzu (kabiliolu kumanda)		1	1	1


Tedarikçiden temin edilebilen aksesuarlar		
Denge tankı için termistör(Tbt1)		1
Tbt1 için uzanti kablo	—	1
Denge tankı için termistör(Tbt2)		1
Tbt2 için uzanti kablo	—	1
Bölge 2 akış sıcaklığı için termistör (Tw2)		1
Tw2 için uzanti kablo	—	1
Güneş sıcaklığı için termistör.(Tsolar)		1
Tsolar için uzanti kablo	—	1

Tbt1, Tbt2, Tw2, T Solar için termistör ve 10 metre uzunluğunda uzatma kablosu paylaşılabilir, bu fonksiyonlara aynı anda ihtiyaç duyulursa lütfen bu termistörleri ve uzatma kablosunu ayrıca sipariş edin.

7 TİPİK UYGULAMALAR

Aşağıda verilen uygulama örnekleri yalnızca açıklama amaçlıdır.

7.1 Uygulama 1

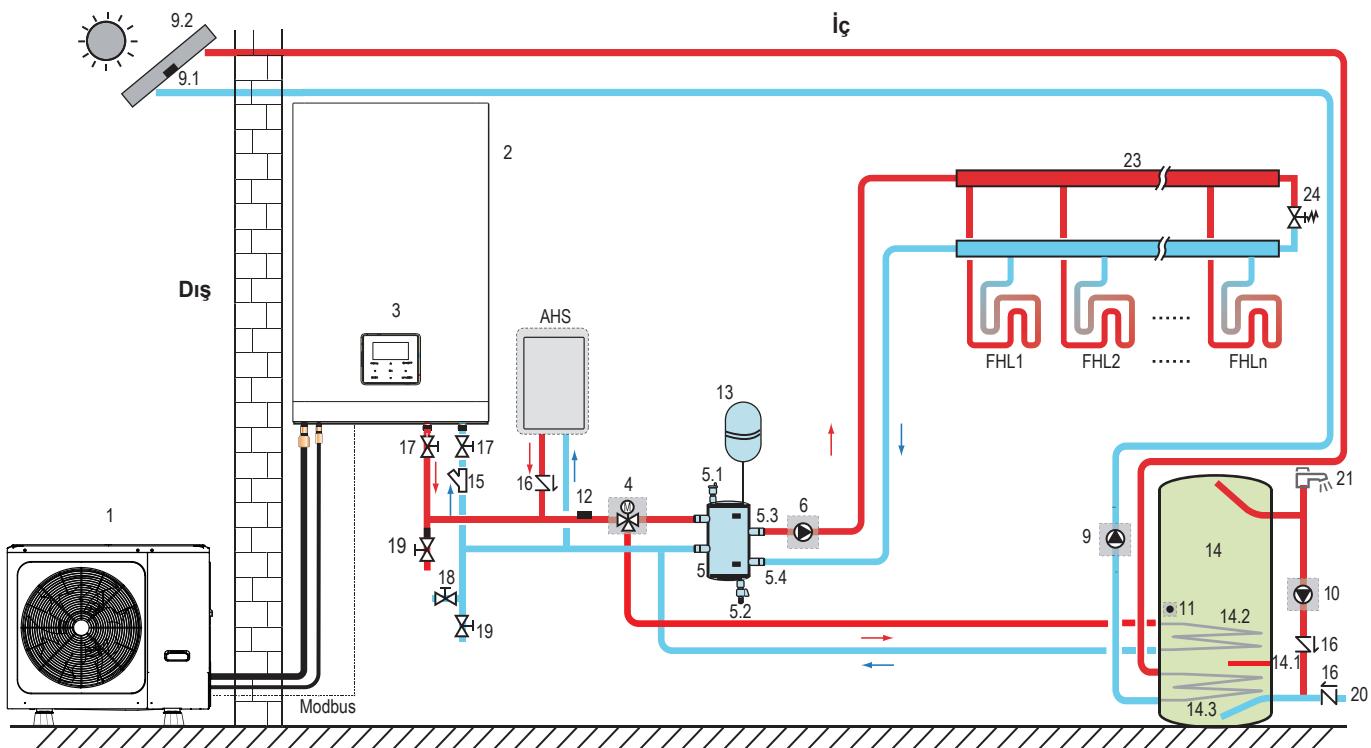

Kod	Montaj ünitesi	Kod	Montaj ünitesi
1	Dış ünitesi	13	Genleşme kabı (Saha ikmali)
2	Hidrolik modül	14	Evsel sıcak su deposu (Saha ikmali)
3	Kullanıcı arayüzü	14.1	TBH: Evsel sıcak su deposu yardımcı ısıtıcısı (Saha ikmali)
4	SV1: 3-yönlü vana (Saha ikmali)	14.2	Bobin 1, ısı pompası için ısı eşanjörü
5	Denge deposu (Saha ikmali)	14.3	Bobin 2, güneş enerjisi için ısı eşanjörü
5.1	Otomatik hava alma vanası	15	Filtre (Aksesuar)
5.2	Tahliye vanası	16	Kontrol vanası (Saha ikmali)
5.3	Tbt1: Denge deposu üst sıcaklık sensörü (Opsiyonel)	17	Kesme vanası (Saha ikmali)
5.4	Tbt2: Denge deposu üst sıcaklık sensörü (Opsiyonel)	18	Doldurma vanası (Saha ikmali)
6	P_o: Bölge A dolaşım pompası (Saha ikmali)	19	Tahliye vanası (Saha ikmali)
9	P_s: Güneş enerjisi pompası (Saha ikmali)	20	Musluk suyu girişi borusu (Saha ikmali)
9.1	Tsolar: Güneş enerjisi sıcaklık sensörü (Opsiyonel)	21	Sıcak su musluğu (Saha ikmali)
9.2	Güneş enerjisi kiti (Saha ikmali)	23	Toplayıcı/dağıtıcı (Saha ikmali)
10	P_d: ESS boru pompası (Saha ikmali)	24	Baypas vanası (Saha ikmali)
11	T5:Evsel su deposu sıcaklık sensörü (Aksesuar)	FHL 1...n	Zemin ısıtma döngüsü (Saha ikmali)
12	T1: Toplam su akışı sıcaklık sensörü (Opsiyonel)	AHS	Ek ısı kaynağı (Saha ikmali)

- **Alan ısıtma**

AÇ/KPL sinyali ve çalışma modu ve sıcaklık ayarı kullanıcı ara yüzünden ayarlanır. P_o (6) ünite hacim ısıtma için AÇIK olduğu sürece çalışmaya devam eder, SV1 (4) KAPALI kalır.

- **Evsel su ısıtma**

AÇ/KPL sinyali ve hedef tank suyu sıcaklığı (T5S) kullanıcı ara yüzünden ayarlanır. P_o (6) ünite kullanım suyu ısıtma için AÇIK olduğu sürece çalışmayı durdurur, SV1 (4) AÇIK kalır.

- **AHS (yardımcı ısı kaynağı) kontrolü**

AHS işlevi iç ünitede ayarlanır (Bkz. 9.1 "DIP anahtar ayarlarına genel bakış")

1) AHS yalnızca ısıtma modu için geçerli olarak ayarlandığında, AHS aşağıdaki şekillerde açılabilir:

- Kullanıcı ara yüzünde ARKA ISITICI işlevi aracılığıyla AHS'yi açın;
- Başlangıç su sıcaklığı çok düşükse veya hedef su sıcaklığı düşük ortam sıcaklığında çok yüksekse AHS otomatik olarak açılır.

P_o (6), AHS AÇIK olduğu sürece çalışmaya devam eder, SV1 (4) KAPALI kalır.

2) AHS ısıtma modu ve DHW modu için geçerli olarak ayarlandığında. Isıtma modunda, AHS kontrolü bölüm 1 ile aynıdır); DHW modunda, başlangıç evsel su sıcaklığı T5 çok düşük veya hedef evsel su sıcaklığı düşük ortam sıcaklığında çok yükseğinde AHS otomatik olarak açılır. P_o (6) çalışmayı durdurur, SV1 (4) AÇIK kalır.

3) AHS geçerli olarak ayarlandığında, M1M2 kullanıcı ara yüzünden geçerli olacak şekilde ayarlanabilir. Isıtma modunda, MIM2 kuru kontağı kapanırsa AHS açılır. DHW modunda bu işlev geçersizdir.

- **TBH (depo yardımcı ısıtıcı) kontrolü**

TBH işlevi kullanıcı ara yüzünden ayarlanır. (Bkz. 9.1 "DIP anahtar ayarlarına genel bakış")

1) TBH geçerli olarak ayarlandığında, TBH kullanıcı ara yüzündeki TANKHEATER fonksiyonu ile açılabilir; DHW modunda, başlangıç evsel su sıcaklığı T5 çok düşük veya hedef evsel su sıcaklığı düşük ortam sıcaklığında çok yüksek olduğunda TBH otomatik olarak açılır.

2) TBH geçerli olarak ayarlandığında, M1M2 kullanıcı ara yüzünden geçerli olacak şekilde ayarlanabilir. MIM2 kuru kontağı kapanırsa TBH açılır.

- **Güneş enerjisi kontrolü**

Hidrolik modül, Tsolar'ı değerlendirecek veya kullanıcı ara yüzünden SL1SL2 sinyali alarak güneş enerjisi sinyalini tanır. Tanıma yöntemi, kullanıcı ara yüzündeki SOLAR INPUT aracılığıyla ayarlanabilir. Kablo bağlantısı için lütfen 8.8.6/1 "Güneş enerjisi giriş sinyali için" kısmına bakın. (Bkz. 9.5.15 "GİRİŞ TANIMI")

1) Tsolar geçerli olarak ayarlandığında, Tsolar yeterince yüksek olduğunda Güneş enerjisi açılır, P_s (9) çalışmaya başlar. Güneş enerjisi Tsolar düşük olduğunda kapanır, P_s (9) çalışmayı durdurur.

2) SL1SL2 kontrolü geçerli olarak ayarlandığında, kullanıcı ara yüzünden Güneş enerjisi kiti sinyali alındıktan sonra Güneş enerjisi açılır; P_s (9), güneş enerjisi kiti sinyali olmadan çalışmaya başlar. Güneş enerjisi kapanır, P_s (9) çalışmayı durdurur.

DİKKAT

En yüksek çıkış suyu sıcaklığı 70 °C'ye ulaşabilir, lütfen yanıklara dikkat edin.

NOT


(SV1) 3 yolu vanayı doğru şekilde taktığınızdan emin olun. Daha fazla ayrıntı için bkz. 8.8.6 "Diğer bileşenler için bağlantı". Son derece düşük ortam sıcaklığında, evsel sıcak su sadece TBH tarafından ısıtılır, bu da ısı pompasının tam kapasiteyle alan ısıtma için kullanılabilmesini sağlar.

Düşük dış ortam sıcaklıklar (T4DHWMIN) için evsel sıcak su deposu yapılandırmasıyla ilgili ayrıntılar 9.6.1 "ESS MOD AYARI" bölümünde bulunabilir.

7.2 Uygulama 2

Alan ısıtma veya soğutma için ODA TERMOSTATI kontrolü kullanıcı ara yüzünden ayarlanmalıdır. Üç şekilde ayarlanabilir: MOD AYARLI/ TEK BÖLGE/ÇİFT BÖLGE. İç ünite yüksek voltajlı bir oda termostatına ve düşük voltajlı bir oda termostatına bağlanabilir. Termostat aktarım kartı da bağlanabilir. Termostat aktarım kartı diğer bir altı termostat daha bağlanabilir. Lütfen kablo tesisatı için 8.8.6/5) "Oda termostatı için" bölümüne bakın. (Bkz. 9.6.6 "ODA TERMOSTATI")

7.2.1 Tek bölge kontrolü

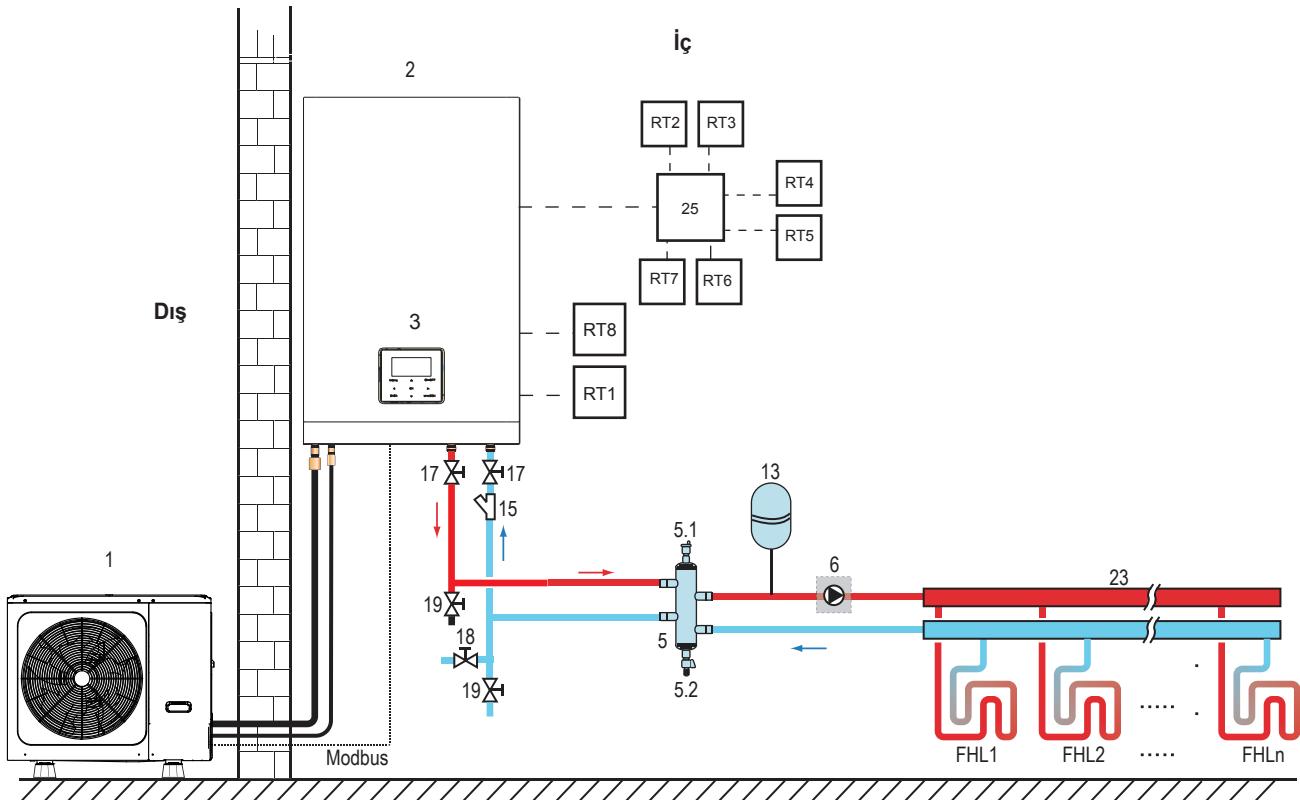

Kod	Montaj ünitesi	Kod	Montaj ünitesi
1	Dış ünite	17	Kesme vanası (Saha ikmalı)
2	İç ünite	18	Doldurma vanası (Saha ikmalı)
3	Kullanıcı arayüzü	19	Tahliye vanası (Saha ikmalı)
5	Denge deposu (Saha ikmalı)	23	Toplayıcı/dağıtıcı (Saha ikmalı)
5.1	Otomatik hava alma vanası	25	Termostat aktarım kartı (Opsiyonel)
5.2	Tahliye vanası	RT 1...7	Düşük gerilim oda termostatı (Saha ikmalı)
6	P_o: Dış dolaşım pompa (Saha ikmalı)	RT8	Yüksek gerilim oda termostatı (Saha ikmalı)
13	Genleşme kabı (Saha ikmalı)	FHL 1...n	Zemin ısıtma döngüsü (Saha ikmalı)
15	Filtre (Aksesuar)		


• Alan ısıtma

Tek bölge kontrolü: ünite AÇ/KPL durumu oda termostatı tarafından kontrol edilir, soğutma veya ısıtma modu ve çıkış suyu sıcaklığı kullanıcı ara yüzünden ayarlanır. Tüm termostatların herhangi bir "HL"si kapandığında sistem AÇIK olur. Tüm "HL" açıldığından, sistem KAPANIR.

• Dolaşım pompa çalışması

Sistem AÇIK olduğunda, yani tüm termostatların herhangi bir "HL"si kapandığında, P_o (6) çalışmaya başlar; Sistem KAPALI olduğunda, yani tüm "HL"ler kapandığında, P_o (6) çalışmayı durdurur.

7.2.2 Mod ayarlı kontrolü

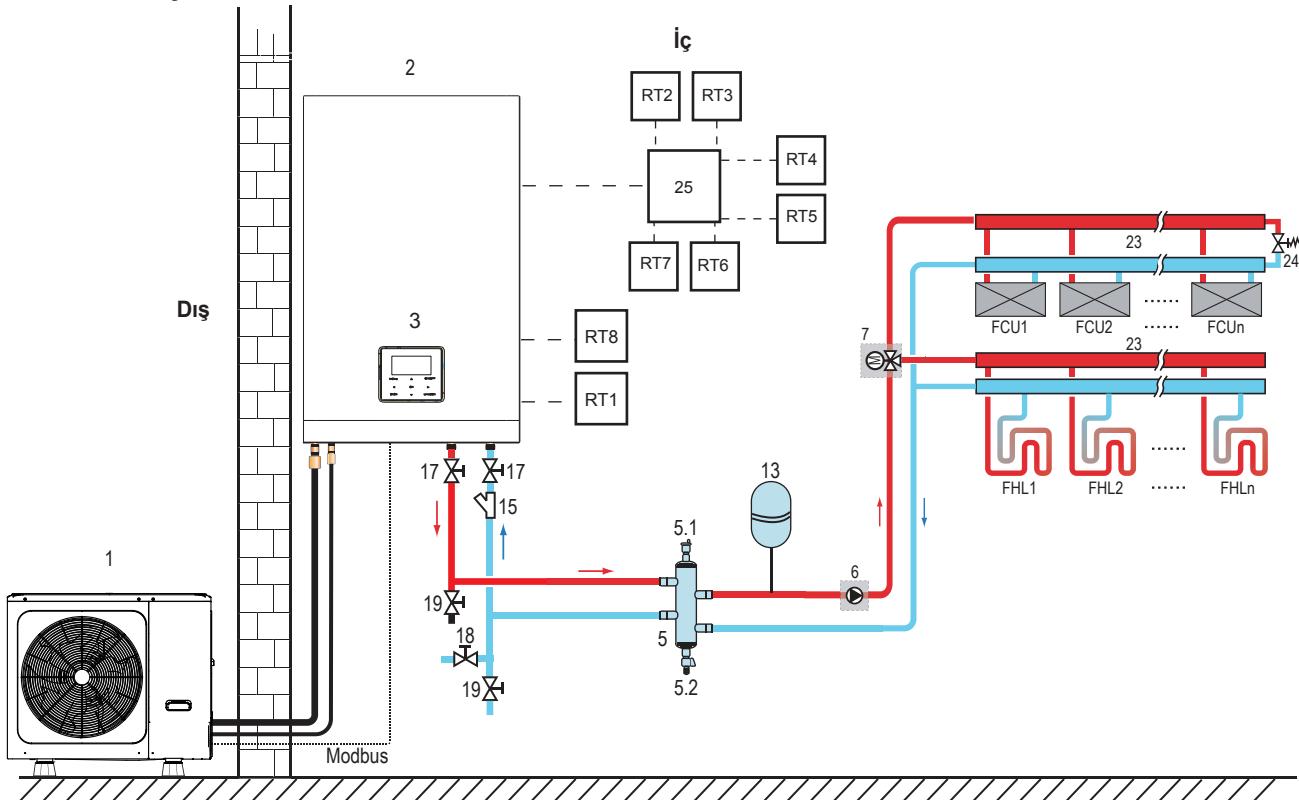

Kodlama	Montaj ünitesi	Kodlama	Montaj ünitesi
1	Dış ünite	17	Kesme vanası (Saha ikmali)
2	İç ünite	18	Doldurma vanası (Saha ikmali)
3	Kullanıcı arayüzü	19	Tahliye vanası (Saha ikmali)
5	Denge deposu (Saha ikmali)	23	Toplayıcı/dağıtıcı (Saha ikmali)
5.1	Otomatik hava alma vanası	24	Baypas vanası (Saha ikmali)
5.2	Tahliye vanası	25	Termostat aktarım kartı (Opsiyonel)
6	P_o: Dış dolaşım pompa (Saha ikmali)	RT 1...7	Düşük gerilim oda termostati (Saha ikmali)
7	SV2: 3 yollu vana (Saha ikmali)	RT8	Yüksek gerilim oda termostati (Saha ikmali)
13	Genleşme kabı (Saha ikmali)	FHL 1...n	Zemin ısıtma döngüsü (Saha ikmali)
15	Filtre (Aksesuar)	FCU 1...n	Fanlı ısıtıcı ünitesi (Saha ikmali)

• Alan ısıtma


Soğutma veya ısıtma modu oda termostatı ile ayarlanır, su sıcaklığı kullanıcı ara yüzünden ayarlanır.

- 1) Tüm termostatların herhangi bir "CL"si kapandığında, sistem soğutma moduna ayarlanır.
- 2) Tüm termostatların herhangi bir "HL"si kapandığında ve tüm "CL"ler açık olduğunda, sistem ısıtma moduna ayarlanır.

• Dolaşım pompa çalışması

- 1) Sistem soğutma modundayken, yani tüm termostatların "CL"leri kapandığında, SV2 (7) KAPALI kalır, P_o (6) çalışmaya başlar;
- 2) Sistem ısıtma modundayken, yani bir veya daha fazla "HL" kapalı ve tüm "CL"ler açık olduğunda, SV2 (7) AÇIK kalır, P_o (6) çalışmaya başlar.

7.2.3 Çift bölge kontrolü

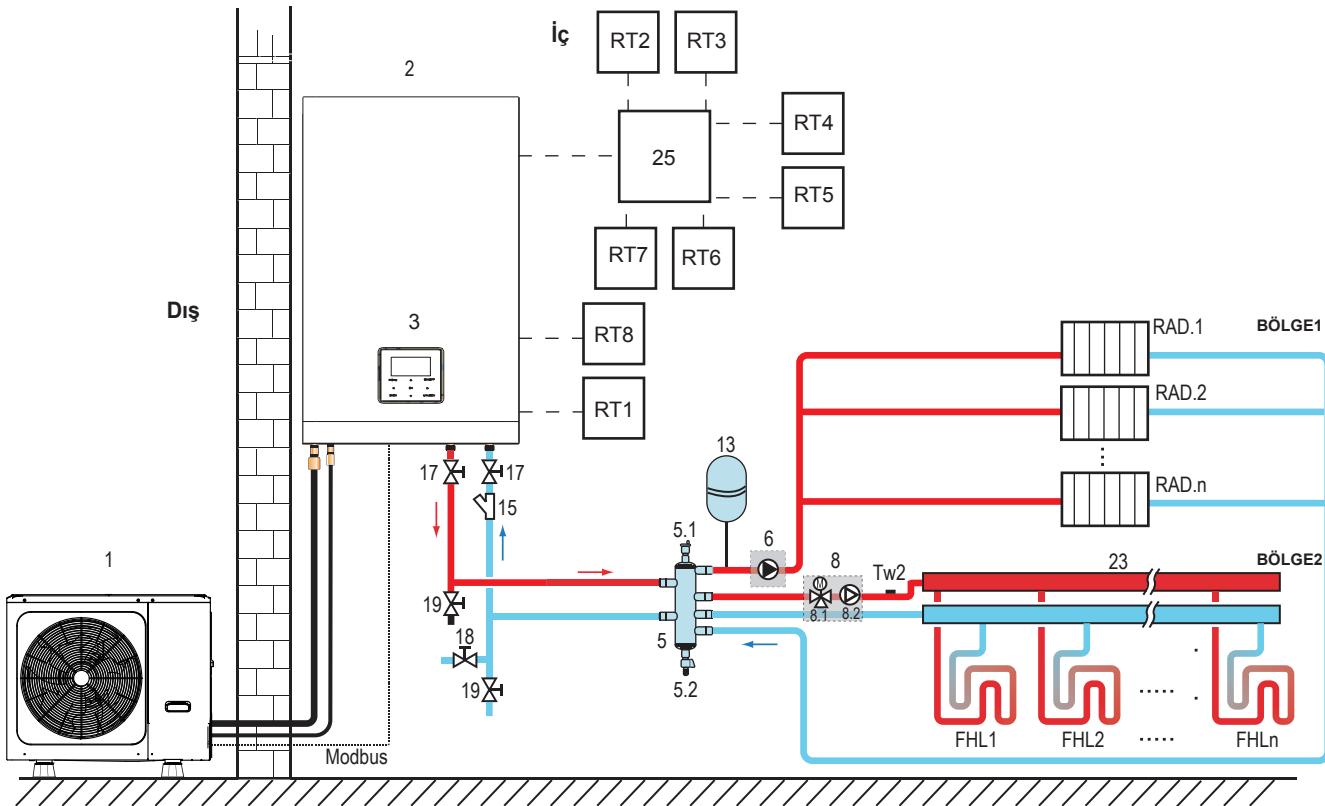

Kodlama	Montaj ünitesi	Kodlama	Montaj ünitesi
1	Dış ünite	15	Filtre (Aksesuar)
2	İç ünite	17	Kesme vanası (Saha ikmali)
3	Kullanıcı arayüzü	18	Doldurma vanası (Saha ikmali)
5	Denge deposu (Saha ikmali)	19	Tahliye vanası (Saha ikmali)
5.1	Otomatik hava alma vanası	23	Toplayıcı/dağıtıcı (Saha ikmali)
5.2	Tahliye vanası	25	Termostat aktarım kartı (Opsiyonel)
6	P_o: bölge 1 dolaşım pompaşı (Saha ikmali)	RT 1...7	Düşük gerilim oda termostati (Saha ikmali)
8	Karıştırma istasyonu (Saha ikmali)	RT8	Yüksek gerilim oda termostati (Saha ikmali)
8.1	SV3: Karıştırma vanası (Saha ikmali)	Tw2	Bölge 2 su akışı sıcaklık sensörü (Opsiyonel)
8.2	P_o: bölge 2 dolaşım pompaşı	FHL 1...n	Zemin ısıtma döngüsü (Saha ikmali)
13	Genleşme kabı (Saha ikmali)	RAD. 1...n	Radyatör (Saha ikmali)

- **Alan ısıtma**

Bölge1 soğutma modunda veya ısıtma modunda çalışabilirken, bölge2 yalnızca ısıtma modunda çalışabilir. Kurulum sırasında, bölge1'deki tüm termostatlar için yalnızca "H- L" terminallerinin bağlanması gereklidir. Bölge2'deki tüm termostatlar için yalnızca "C- L" terminallerinin bağlanması gereklidir.

1) Bölge1'in AÇ/KPL durumu, bölge1'deki oda termostatları tarafından kontrol edilir. Bölge1'deki tüm termostatların herhangi biri "HL" si kapandığında, bölge1 AÇIK duruma gelir. Tüm "HL"ler KAPALI olduğunda, bölge1 KAPALI olur. Hedef sıcaklık ve çalışma modu kullanıcı ara yüzünden ayarlanır;

2) Isıtma modunda, bölge2'nin AÇ/KPL durumu bölge2'deki oda termostatları tarafından kontrol edilir. Bölge2'deki tüm termostatların herhangi bir "CL" si kapandığında, bölge2 AÇIK duruma gelir. Tüm "CL"ler açıldığında, bölge2 KAPALI duruma gelir. Hedef sıcaklık kullanıcı ara yüzünden ayarlanır; Bölge 2 sadece ısıtma modunda çalışabilir. Kullanıcı ara yüzünde soğutma modu ayarlandığında, bölge2 KAPALI durumda kalır.

- **Dolaşım pompaası çalışması**

Bölge 1 AÇIK olduğunda, P_o (6) çalışmaya başlar; Bölge 1 KAPALI olduğunda, P_o (6) çalışmayı durdurur; Bölge 2 AÇIK, SV3 (8.1) AÇIK olduğunda P_c (8.2) çalışmaya başlar; Bölge 2 KAPALI, SV3 (8.1) KAPALI olduğunda P_c (8.2) çalışmayı durdurur.

Zemin ısıtma çevrimleri, radyatörler veya fanlı ısıtıcı üniteleri ile karşılaşıldığında ısıtma modunda daha düşük su sıcaklığı gerektirir. Bu iki ayar noktasını elde etmek için, su sıcaklığını zemin ısıtma devrelerinin gereksinimlerine göre uyarlamak üzere bir karıştırma istasyonu kullanılır. Radyatörler doğrudan ünite su devresine bağlanır ve zemin ısıtma devreleri karıştırma istasyonundan sonra gelir. Karıştırma istasyonu ünite tarafından kontrol edilir.

DİKKAT

- 1) Kablolu kumandadaki SV2/SV3 terminalerini doğru bağladığınızdan emin olun, lütfen 8.8.6/2'ye bakın)
- 2) Termostat kablolarnı doğru terminalere bağlayın ve kablolu kumandadaki ODA TERMOSTATINI doğru şekilde yapılandırın. Oda termostatinin kablo bağlantıları, 8.8.6 "Diğer bileşenler için bağlantı / 6) Oda termostati için" bölümünde açıklanan A/B/C yöntemini izlemelidir.

NOT

- 1) Bölge 2 sadece ısıtma modunda çalışabilir. Kullanıcı ara yüzünden soğutma modu ayarlandığında ve bölge 1 KAPALI olduğunda, bölge 2'deki "CL" kapanır, sistem hala "KAPALI" konumda kalır. Kurulum sırasında, bölge 1 ve bölge 2 termostatlarının kablo bağlantıları doğru olmalıdır.
- 2) Tahliye vanası (9) boru sisteminin en alt konumuna takılmalıdır.


Denge deposu hacim gereksinimi:

NO.	İç ünite modeli	Denge deposu (L)
1	60	≥25
2	100	≥25
3	160	≥40

8 ÜNİTEYE GENEL BAKIŞ

8.1 Ünitenin sökülmesi

İç ünite kapağı, 3 yan vida sökülp kapak açılarak çıkarılabilir.

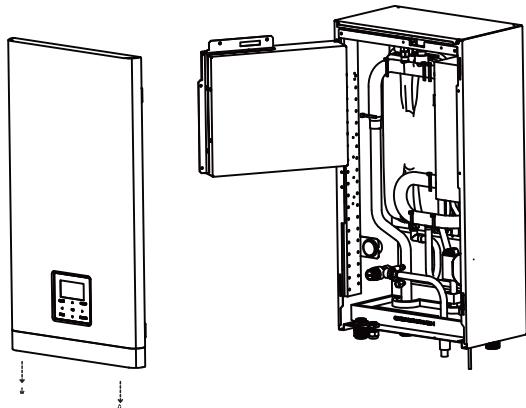

DİKKAT


Kapağı takarken kapağı vidalar ve naylon rondelalarla sabitlediğinizden emin olun (vidalar aksesuar olarak teslim edilir)
Ünitenin içindeki parçalar sıcak olabilir.


- Kontrol kutusu bileşenlerine erişmek için - ör. saha kablolarını bağlamak için - kontrol kutusu servis paneli çıkarılabilir.
Ön vidaları gevşetin ve kontrol kutusu servis panelini çıkarın.

DİKKAT


Kontrol kutusu servis panelini çıkarmadan önce tüm güç beslemelerini - yani dış ünite güç beslemesini, iç ünite güç beslemesini, elektrikli ısıtıcıyı ve ek ısıtıcı güç beslemesini kapatın.

8.2 Ana bileşenler

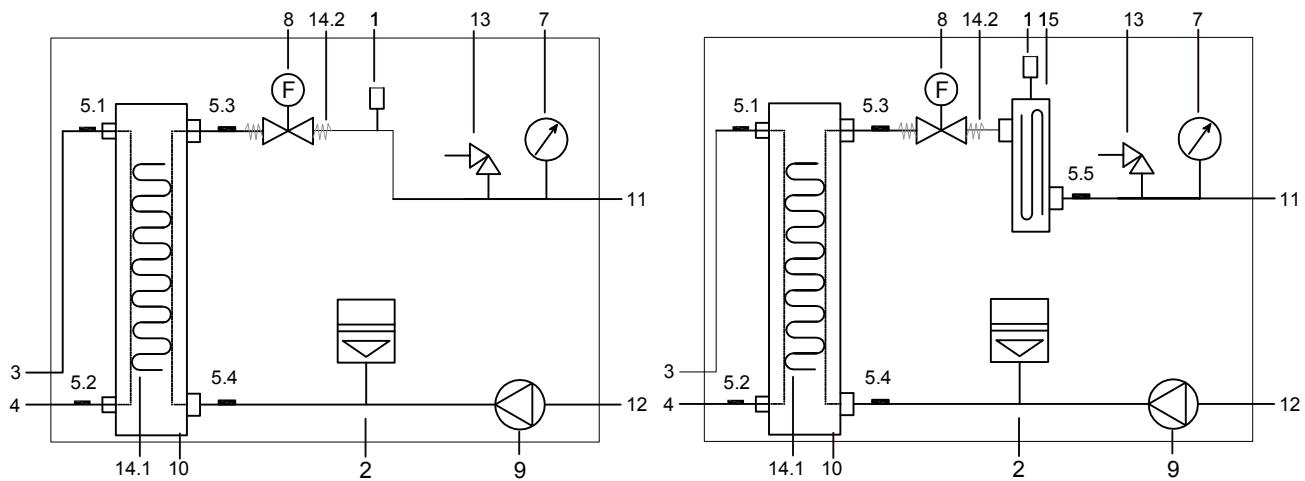

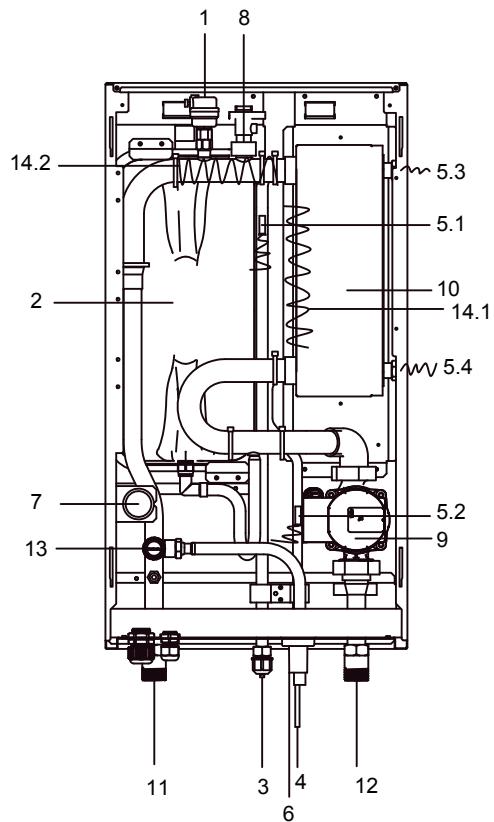


Temel

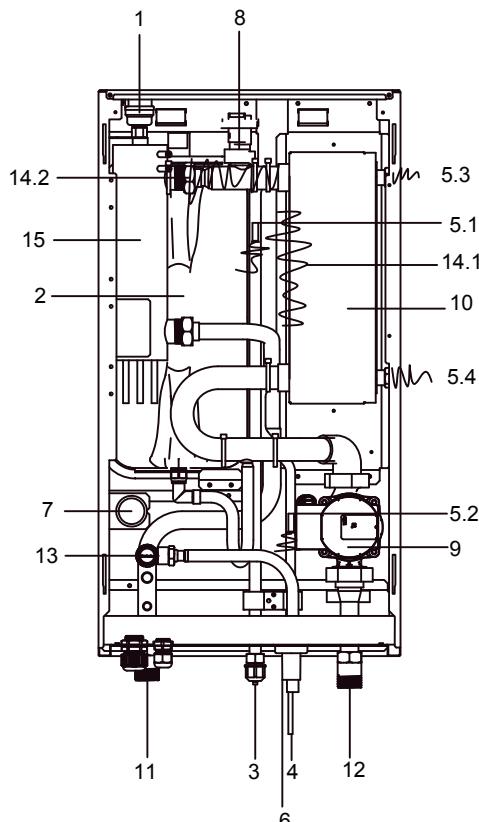

Özelleştirilmiş

Kodlama	Montaj ünitesi	Açıklama
1	Otomatik hava alma vanası	Su devresinde kalan hava, otomatik hava alma vanaları aracılığıyla otomatik olarak giderilir.
2	Genleşme kabı (8 L)	/
3	Soğutucu gaz borusu	/
4	Soğutucu sıvı borusu	/
5	Sıcaklık sensörleri	Dört sıcaklık sensörü çeşitli noktalarda su ve soğutucu sıcaklığını belirler. 5.1-T2B; 5.2-T2; 5.3-Tw_out; 5.4-Tw_in; 5.5-T1
6	Tahliye portu	/
7	Manometre	Manometre, su devresindeki su basıncının okunmasına olanak tanır.
8	Akış anahtarı	Su akışı 0,6 m³/sa'in altındaysa, akış anahtarı açılır, daha sonra su akışı 0,66 m³/sa'e ulaştığında akış anahtarı kapanır.
9	POMPA_i	Pompa su devresindeki suyun dolaşımını sağlar.
10	Plaka ısı eşanjörü	Su ve soğutucu arasında ısı alışverişi.
11	Su çıkış borusu	/
12	Su giriş borusu	/
13	Güvenlik vanası	Basınç tahliye vanası, 43,5 psi (g) / 0,3 MPa (g) değerinde açılıp bir miktar suyu boşaltarak su devresindeki aşırı su basıncını önler.
14	Elektrikli ısıtma kayışı(14.1-14.2)	Donmayı önlerler. (14.2 opsiyoneldir)
15	Dahili yedek ısıtıcı	Yedek ısıtıcı, düşük dış ortam sıcaklığı nedeniyle ünitenin ısıtma kapasitesinin yetersiz olması durumunda, su devresine ek ısıtma kapasitesi sağlayan bir elektrikli ısıtma elemanından oluşur, ayrıca harici su borularını soğuk dönenlerde donmaya karşı korur.

8.3 Elektronik kontrol kutusu

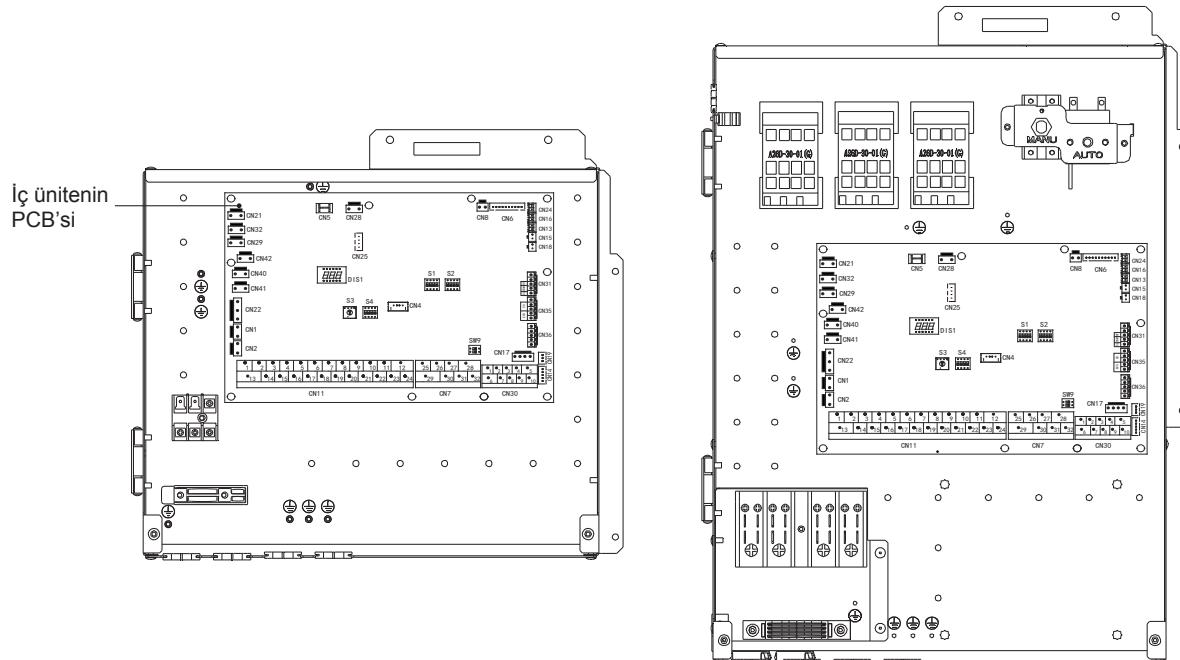


Temel

Özelleştirilmiş

NOT

Resim sadece referans amaçlıdır lütfen asıl ürüne başvurun.

8.3.1 İç ünitenin ana kumanda paneli

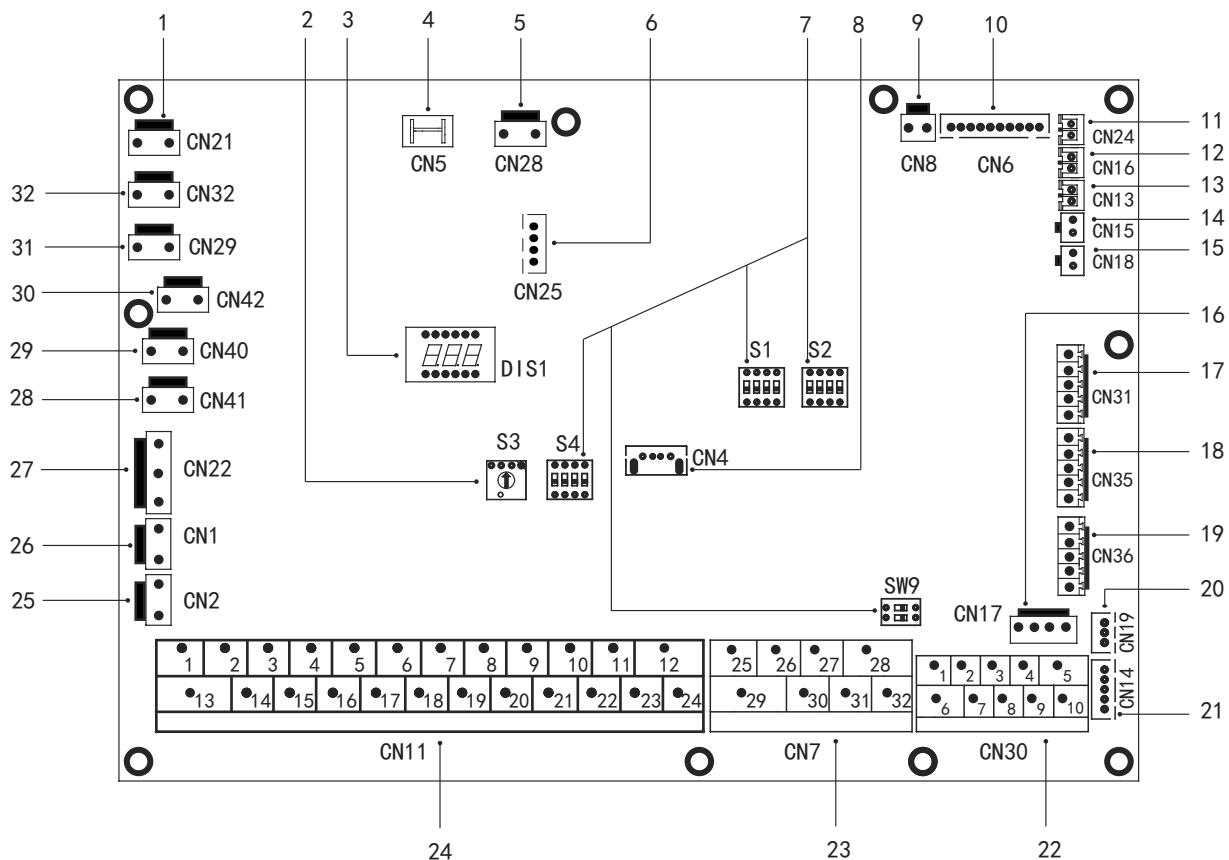

Sıra	Port	Kod	Montaj ünitesi	Sıra	Port	Kod	Montaj ünitesi
1	CN21	GÜÇ	Güç kaynağı portu	19	CN36	M1 M2	Uzaktan anahtar portu
2	S3	/	Döner dip anahtarı	20	CN19	T1 T2	Termostat aktarım kartı portu
3	DIS1	/	Dijital ekran	21	CN14	A B X Y E	Kablolu kumanda ile iletişim portu
4	CN5	GND	Toprak portu			1 2 3 4 5	Kablolu kumanda ile iletişim portu
5	CN28	PUMP	Değişken hızlı pompa güç girişi portu	22	CN30	6 7	İç ünite ve dış ünite arasında iletişim portu
6	CN25	DEBUG	IC programlama portu			9 10	İç makine paraleli portu
7	S1,S2,S4,SW9	/	Dip anahtarı	23	CN7	26 30/31 32	Kompresör çalışma/Buz çözme çalışma
8	CN4	USB	USB programlama portu			25 29	Antifriz E-isıtma bandı portu (diş)
9	CN8	FS	Akış anahtarı portu			27 28	Ek ısıtma kaynağı portu
10	CN6	T2	İç ünitenin soğutucu sıvı tarafı sıcaklığı için sıcaklık sensörü portu (isıtma modu)			1 2	Güneş enerjisi giriş portu
		T2B	İç ünitenin soğutucu gaz tarafı sıcaklığı için sıcaklık sensörü portu (soğutma modu)			3 4 15	Oda termostati portu
		TW_in	Plaka ısı eşanjörünün giriş suyu sıcaklığının sıcaklık sensörü portu			5 6 16	SV1 portu (3 yönlü vana)
		TW_out	Plaka ısı eşanjörünün çıkış suyu sıcaklığının sıcaklık sensörü portu			7 8 17	SV2 portu (3 yönlü vana)
		T1	İç ünitenin son çıkış suyu sıcaklığının sıcaklık sensörü portu			9 21	Bölge 2 pompası portu
11	CN24	Tbt1	Denge deposunun üst sıcaklık sensörü portu			10 22	Güneş enerjisi pompası portu
12	CN16	Tbt2	Denge deposunun alt sıcaklık sensörü portu			11 23	Diş dolaşım pompası portu
13	CN13	T5	Evsel sıcak su deposu sıcaklık sensörü portu			12 24	ESS borusu pompası portu
14	CN15	Tw2	Çıkış suyu bölge 2 sıcaklık sensörü portu			13 16	Depo yardımcı ısıtıcı kumanda portu
15	CN18	Tsolar	Güneş enerjisi kiti sıcaklık sensörü portu			14 17	Dahili yedek ısıtıcı 1 kumanda portu
16	CN17	PUMP_BP	Değişken hızlı pompa iletişim portu			18 19 20	SV3 portu (3 yönlü vana)
17	CN31	HT	Oda termostati için kontrol portu (isıtma modu)	25	CN2	TBH_F_B	Harici sıcaklık anahtarı için geri besleme portu (varsayılan olarak kısa devre)
		COM	Oda termostati için güç portu	26	CN1	IBH1/2_F_B	Sıcaklık anahtarı için geri besleme portu (varsayılan olarak kısa devre)
		CL	Oda termostati için kontrol portu (soğutma modu)			IBH1	Dahili yedek ısıtıcı 1 kumanda portu
18	CN35	SG	Akıllı şebeke portu (SMART GRID) (şebeke sinyali)	27	CN22	IBH2	Ayrılmış
		EVU	Akıllı şebeke portu (SMART GRID) (fotovoltaik sinyal)			TBH	Depo yardımcı ısıtıcı kumanda portu
				28	CN41	HEAT8	Antifriz elektrikli ısıtma bandı portu (dahili)
				29	CN40	HEAT7	Antifriz elektrikli ısıtma bandı portu (dahili)
				30	CN42	HEAT6	Antifriz elektrikli ısıtma bandı portu (dahili)
				31	CN29	HEAT5	Antifriz elektrikli ısıtma bandı portu (dahili)
				32	CN32	IBH0	Yedek ısıtıcı portu

8.4 Soğutucu boruları

İç ünite ile dış ünite arasındaki soğutucu borularıyla ilgili tüm yönnergeler, talimatlar ve teknik özellikler için, lütfen bkz. "Kurulum ve kullanıcı kılavuzu (M-termal bölme iç mekan ünitesi)".

DİKKAT

Soğutucu borularını bağlarken, somunları sıkmak veya gevşetmek için her zaman iki anahtar/somun anahtarı kullanın! Aksi takdirde boru bağlantıları hasar görebilir ve kaçaklar meydana gelebilir.

NOT


- Cihaz florlu sera gazları içerir.Gazın kimyasal adı: R32
- Florlu sera gazları hava geçirmez şekilde kapatılmış ekipmanlarda bulunur.
- Bir elektrik şalterinin, üreticinin teknik özelliklerinde belirtildiği gibi, yılda %0,1'den daha az olan bir test edilmiş sızıntı oranı vardır.

8.5 Su boruları

Tüm boru uzunlukları ve mesafeleri dikkate alınmıştır.Tabloya bakın. 3-1.

NOT

Sistemde glikol yoksa, güç kaynağı arızası veya pompa çalışma arızası durumunda, soğuk kış aylarında su sıcaklığı 0°C değerinin altındaysa tüm su sistemini boşaltın (aşağıdaki şekilde önerildiği gibi).

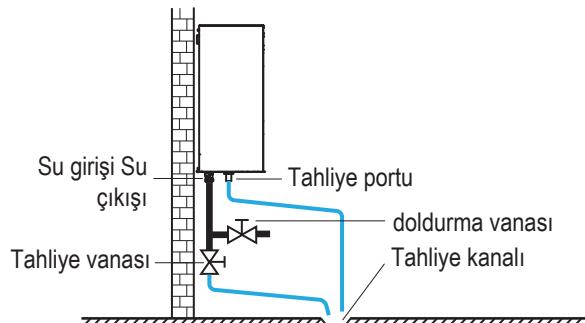


Su sistemi içinde dururken, donma olasılığı çok yüksektir ve işlem sırasında sisteme zarar verir.

8.5.1 Su devresinin kontrol edilmesi

Ünite, su devresine bağlantı için bir su girişi ve su çıkışı ile donatılmıştır. Bu devre lisanslı bir teknisyen tarafından sağlanmalı ve yerel yasa ve düzenlemelere uygun olmalıdır.

Ünite sadece kapalı bir su sisteminde kullanılmalıdır. Açık su devresinde kullanım, su borularının aşırı korozyonuna neden olabilir.

Örnek:

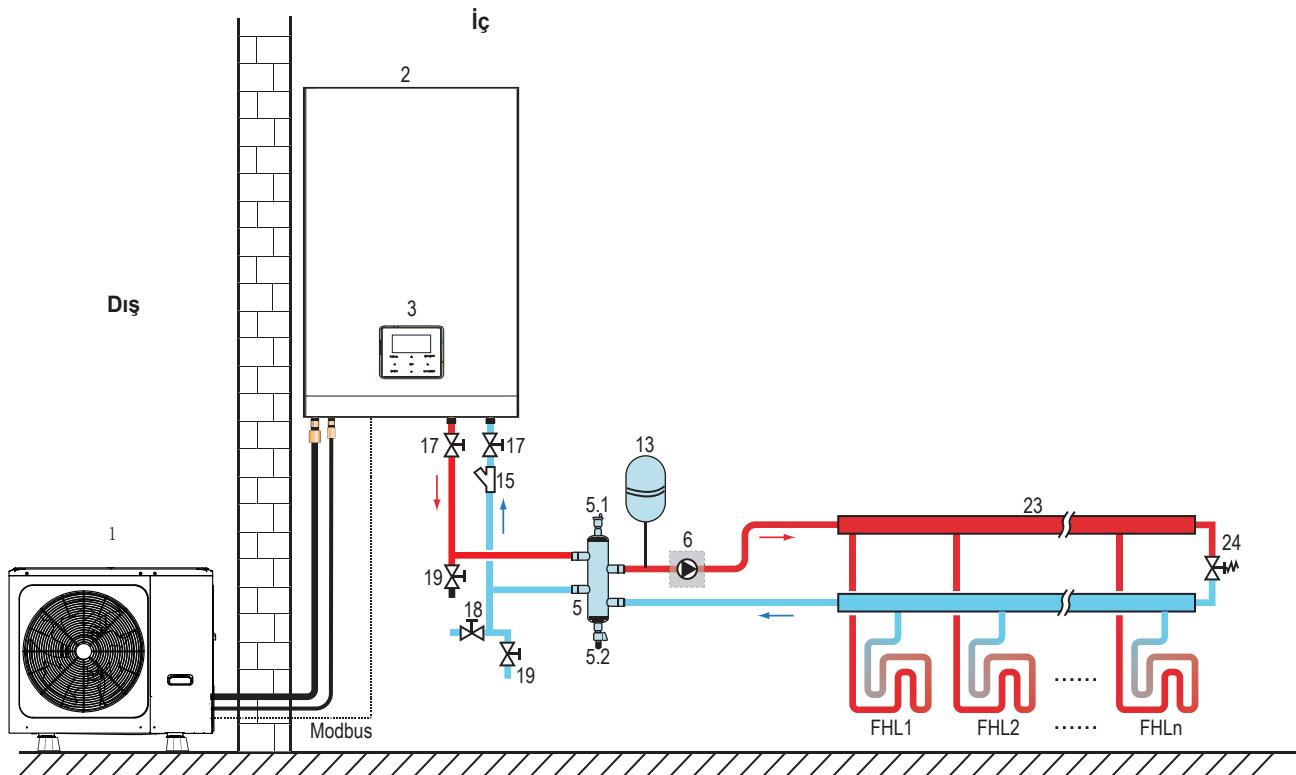

Kodlama	Montaj ünitesi	Kodlama	Montaj ünitesi
1	Dış ünitesi	15	Filtre (aksesuar)
2	İç ünitesi	17	Kesme vanası (saha ikmali)
3	Kullanıcı arayüzü (aksesuar)	18	Doldurma vanası (saha ikmali)
5	Denge deposu (saha ikmali)	19	Tahliye vanası (saha ikmali)
5.1	Otomatik hava alma vanası	23	Toplayıcı/dağıtıcı (saha ikmali)
5.2	Tahliye vanası	24	Baypas vanası (saha ikmali)
6	P_o: Dış dolaşım pompa (saha ikmali)	FHL 1...n	Zemin ısıtma döngüsü (saha ikmali)
13	Genleşme kabı (saha ikmali)		

Ünitenin kurulumuna devam etmeden önce, aşağıdakileri kontrol edin:

- Maksimum su basıncı \leq 3 bar olmalıdır.
- Güvenlik cihazı ayarına göre maksimum su sıcaklığı \leq 70 °C olmalıdır.
- Her zaman sistemde kullanılan su ve ünitede kullanılan malzemelerle uyumlu malzemeler kullanın.
- Saha borularına monte edilen bileşenlerin su basıncına ve sıcaklığa dayanabileceğinden emin olun.
- Bakım sırasında devrenin tamamen boşaltılmasına olanak tanımak için sistemin tüm düşük noktalarında tahliye muslukları bulunmalıdır.
- Sistemin tüm yüksek noktalarında havalandırma delikleri bulunmalıdır. Havalandırmalar, servis için kolayca erişilebilir noktalara yerleştirilmelidir. Ünitenin içinde bir otomatik hava tahliyesi sağlanır. Su devresine otomatik hava tahliyesinin mümkün olması için bu hava tahliyesi vanasının sıkılmamış olduğunu kontrol edin.

8.5.2 Su hacmi ve genleşme tanklarının boyutlandırılması

Üniteler, varsayılan ön basıncı 1,5 bar olan 5 L'lik bir genleşme kabı ile donatılmıştır. Ünitenin doğru çalışmasını garanti etmek için, genleşme kabı ön basıncının ayarlanması gerekebilir.

- 1) Ünitenin dahili su hacmi hariç tesisattaki toplam su hacminin en az 40 L olduğunu kontrol edin. Ünitenin toplam dahili su hacmini bulmak için 13 "Teknik Özellikler" bölümüne bakın.


NOT

- Çoğu uygulamada bu minimum su hacmi yeterli olur.
- Kritik süreçlerde veya yüksek ısı yükü olan odalarda ekstra su gerekebilir.
- Her bir alan ısıtma devresindeki dolaşım uzaktan kumandalı vanalar tarafından kontrol edildiğinde, tüm vanalar kapalı olsa bile bu minimum su hacminin korunması önemlidir.

2) Genleşme kabı hacmi toplam su sistemi hacmine uygun olmalıdır.

3) Isıtma ve soğutma devresinin genleşmesini boyutlandırmak için.

Genleşme kabı hacmi aşağıdaki şekli izleyebilir:

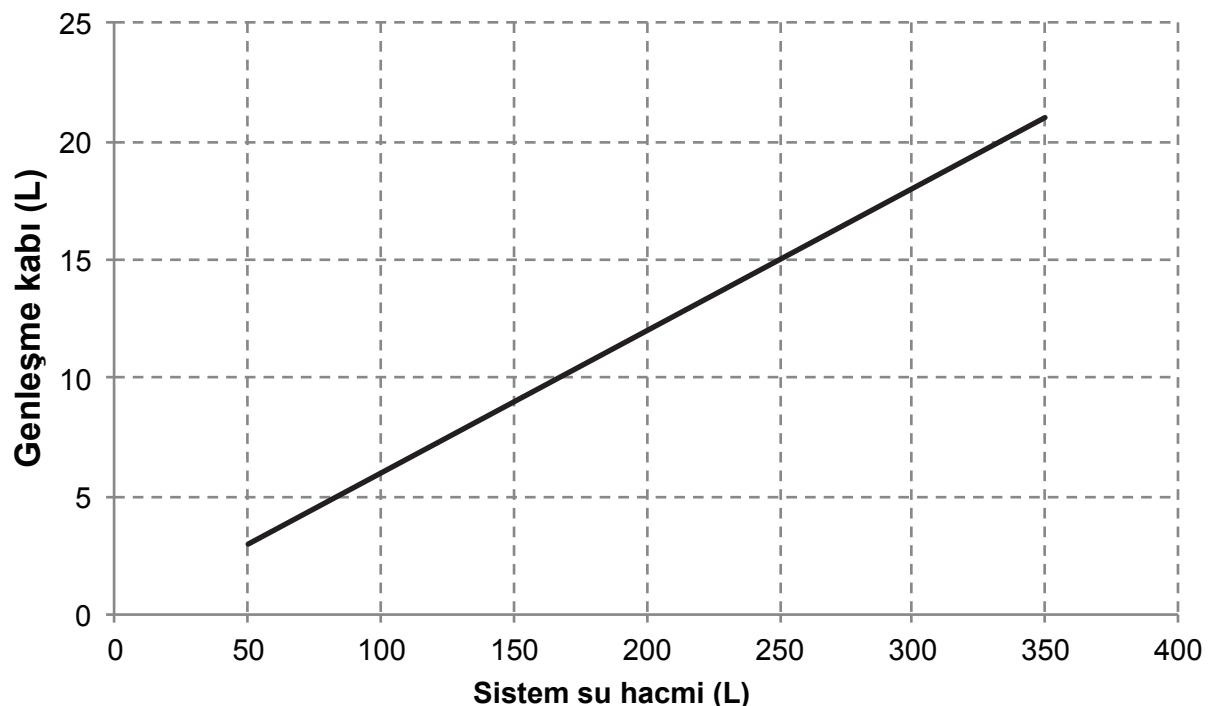

8.5.3 Su devresi bağlantısı

Su bağlantıları, su girişine ve su çıkışına göre iç ünitedeki etiketlere uygun olarak yapılmalıdır.

DİKKAT

Boruları bağlarken aşırı kuvvet uygulayarak ünitenin borularını deform etmemeye dikkat edin. Boruların deform olması ünite arızasına neden olabilir.

Su devresine hava, nem veya toz girmesi durumunda, sorunlar meydana gelebilir. Bu nedenle, su devresini bağlarken aşağıdakileri her zaman dikkate alın:

- Sadece temiz borular kullanın.
- Çapakları alırken borunun ucunu aşağı doğru tutun.
- Toz ve kirin girmesini önlemek için duvardan geçirirken boru ucunu örtün.
- Bağlantıları sızdırmaz hale getirmek için iyi bir yiv sızdırmazlık maddesi kullanın. Sızdırmazlığın sistem basınçlarına ve sıcaklıklarına dayanabilmesi gereklidir.
- Bakır olmayan metal boruları kullanırken, galvanik korozyonu önlemek için iki tür malzemeyi birbirine karşı yalıttığınızdan emin olun.
- Bakır yumuşak bir malzeme olduğundan, su devresini bağlamak için uygun aletler kullanın. Yanlış aletlerin kullanılması borularda hasara neden olur.

NOT

Ünite yalnızca kapalı bir su sisteminde kullanılmalıdır. Açık bir su devresinde uygulama yapmak, su tesisatında aşırı paslanmaya sonuçlanabilir:

- Su devresinde asla Zn kaplı parçalar kullanmayın. Ünitenin dahili su devresinde bakır borular kullanıldığı için, söz konusu parçalarda aşırı paslanma meydana gelebilir.
- Su devresinde 3 yönlü vana kullanırken. Evsel sıcak su ve zemin ısıtmalı su devresi arasında eksiksiz bir ayırmak için tercihen bilyeli bir 3 yollu vana seçin.
- Su devresinde 3 yönlü vana veya 2 yönlü vana kullanırken. Vana için önerilen maksimum aktarım süresi 60 saniyeden az olmalıdır.

8.5.4 Su devresi antifriz koruması

Tüm dahili hidrolik parçalar ısı kaybını azaltmak için yalıtılmıştır. Alan borularına da yalıtım uygulanmalıdır.


Yazılım, tüm sistemi donmaya karşı korumak için ısı pompası ve yedek ısıtıcıyı (varsayı) kullanan özel işlevler içerir. Sistemdeki su akışının sıcaklığı belirli bir değere düşüğünde ünite, ısı pompasını, elektrikli ısıtma musluğunu veya yedek ısıtıcıyı kullanarak suyu ısıtır. Sıcaklık belirli bir değere yükseldiğinde donma koruması işlevi kapatılır.

Bir güç arızası durumunda, yukarıdaki özellikler üniteni donmaya karşı korumaz.

DİKKAT

Ünite uzun süre çalışmadığında, ünitenin her zaman açık olduğundan emin olun, gücü kesmek istiyorsanız, sistem borusundaki suyun temiz bir şekilde boşaltılması gereklidir, pompa ve boru hattı sisteminin donarak hasar görmesini engelleyin. Ayrıca, sistemdeki su tahliye edildiğinde ünitenin gücünün kesilmesi gereklidir.

Akış anahtarı su girebilir ve boşaltılamayarak sıcaklık yeterince düşük olduğunda donabilir. Akış anahtarının sökülmesi ve kurutulması gereklidir. Bunun üzerine, üniteye tekrar takılabilir.

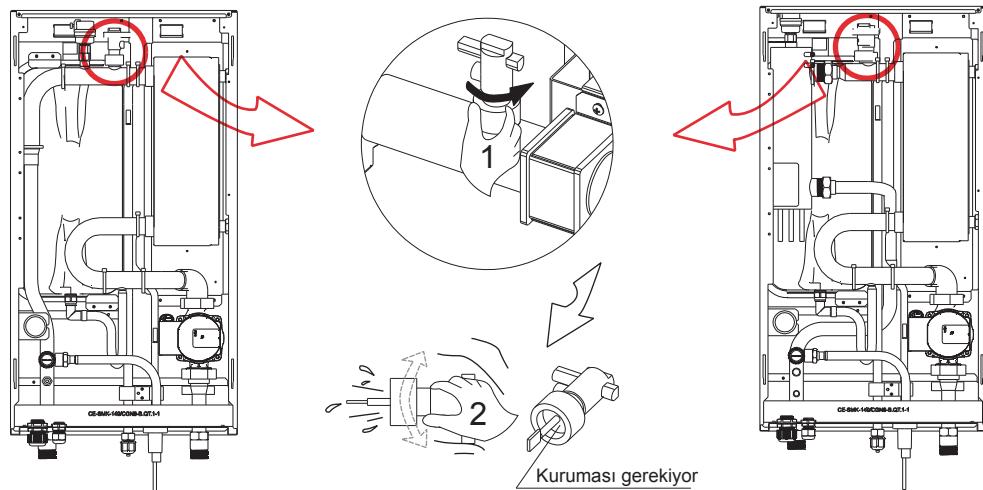


NOT

1. Saat yönünün tersine dönüş, akış anahtarını çıkarma
2. Akış anahtarını tamamen kurutma.

8.6 Su doldurma

- Su kaynağını doldurma vanasına bağlayın ve vanayı açın.
- Otomatik hava alma vanalarının tümünün açık olduğundan emin olun (en az 2 dönüş).
- Manometre yaklaşık 2,0 bar'lık bir basınç gösterene kadar su ile doldurun. Otomatik hava alma vanalarını kullanarak devredeki havayı mümkün olduğunda boşaltın.

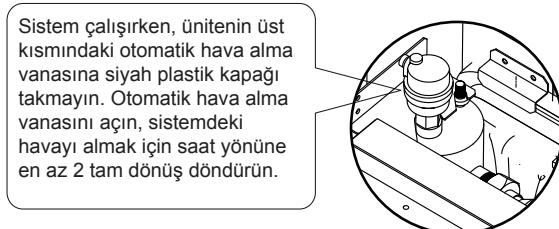

NOT

Doldurma sırasında, havadaki tüm havanın boşaltılması mümkün olmayıabilir. Kalan hava, sistemin ilk çalışma saatlerinde otomatik hava alma vanaları aracılığıyla alınır. Ardından, su seviyesinin tamamlanması gerekebilir.

- Manometrede gösterilen su basıncı, su sıcaklığına (yüksek su sıcaklığında daha yüksek basınç) bağlı olarak değişir. Bununla birlikte, havanın devreye girmesini engellemek için su basıncı her zaman 0,3 bar'ın üzerinde kalmalıdır.
- Ünite basınç tahliye vanasından çok fazla su tahliye edebilir.
- Su kalitesi EN 98/83 EC Direktiflerine uygun olmalıdır.
- Ayırtılı su kalitesi durumu EN 98/83 EC Direktiflerinde bulunabilir.

8.7 Su borusu yalıtımı

Su tesisatının tamamını içeren su devresi, soğutma işlemi sırasında yoğuşmayı, ısıtma ve soğutma kapasitesinin düşmesini ve kiş aylarında dış su borularında donmayı önlemek için yalıtılmalıdır. Yalıtım malzemesi, en az B1 yanmaya dayanırlık derecesinde ve geçerli tüm yasalara uygun olmalıdır. Dış su borularında donmayı önlemek için sızdırmazlık malzemelerinin kalınlığı en az 13 mm ve ısı iletkenliği 0,039 W/mK olmalıdır.

Dış ortam sıcaklığı 30 °C'nin üzerinde ve bağıl nem oranı %80'den fazlaysa, sızdırmazlık yüzeyinin yoğuşmasını önlemek için sızdırmazlık malzemelerinin en az 20 mm kalınlıkta olması gereklidir.

8.8 Saha kablo bağlantıları

⚠ DİKKAT

Tüm kutuplarda kontak ayrimı olan bir ana anahtar veya diğer bağlantı kesme yöntemleri, ilgili yerel yasalara ve düzenlemelere uygun olarak sabit kablo demetine dahil edilmelidir. Herhangi bir bağlantı yapmadan önce güç beslemesini kapatın. Yalnızca bakır kablolar kullanın. Yiğin kabloları asla sıkmayın ve bunların, borularla ve keskin kenarlarla temas etmediğinden emin olun. Bağlantı ucu bağlantılarına hiçbir harici basınç uygulanmadığından emin olun. Tüm alan kablo tesisatı ve aksamları lisanslı bir elektrikçi tarafından takılmalı ve ilgili yerel yasalara ve düzenlemelere uygun olmalıdır.

Alan kablo tesisatı, üniteyle birlikte sağlanan kablo demeti şemasına ve aşağıda verilen talimatlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Ayrılmış bir güç beslemesi kullandığınızdan emin olun. Başka bir aygıtla paylaşılan bir güç beslemesini hiçbir zaman kullanmayın.

Topraklama yaptığınızdan emin olun. Üniteyi bir şebeke borusuna, aşırı gerilim koruyucuya veya telefon toprak kablosuna topraklamayın. Eksik topraklama elektrik çarpmalarına neden olabilir.

Bir topraklama devresi şalteri (30 mA) taktığınızdan emin olun. Bunun yapılmaması elektrik çarpmalarına neden olabilir.

Gerekli sigortaları veya devre kesicileri taktığınızdan emin olun.

8.8.1 Elektrik kablosu işlemleri ile ilgili önlemler

- Kabloları borularla temas etmeyecek şekilde sabitleyin (özellikle yüksek basınç tarafında).
- Elektrik kablolarını, özellikle yüksek basınç tarafında borularla temas etmeyecek biçimde, şekilde gösterildiği gibi kablo bağlarıyla sabitleyin.
- Terminal konektörlerine harici basınç uygulanmadığından emin olun.
- Topraklama hatası devre kesicisini kurarken, topraklama hatası devre kesicisinin gereksiz yere açılmasını önlemek için invertörle uyumlu olduğundan (yüksek frekanslı elektrik gürültüsüne dayanıklılık) emin olun.


💡 NOT

Topraklama devresi şalteri, yüksek hızlı türde 30 mA'lık bir devre kesici olmalıdır (< 0,1 sn.).

- Bu üitede bir invertör bulunur. Bir faz ilerletme kondansatörünün takılması, yalnızca güç faktörü iyileştirme etkisini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda yüksek frekans dalgaları yüzünden kondansatörün anormal ısınmasına neden olabilir. Kazaya yol açabileceği için hiçbir zaman bir faz ilerletme kondansatörü takmayın.

8.8.2 Kablo bağlantılarına genel bakış

Aşağıdaki çizimde, kurulumun bazı parçaları arasındaki gerekli alan kablo demetine genel bir bakış sunulur. Ayrıca bkz. "7 TİPİK UYGULAMALAR".

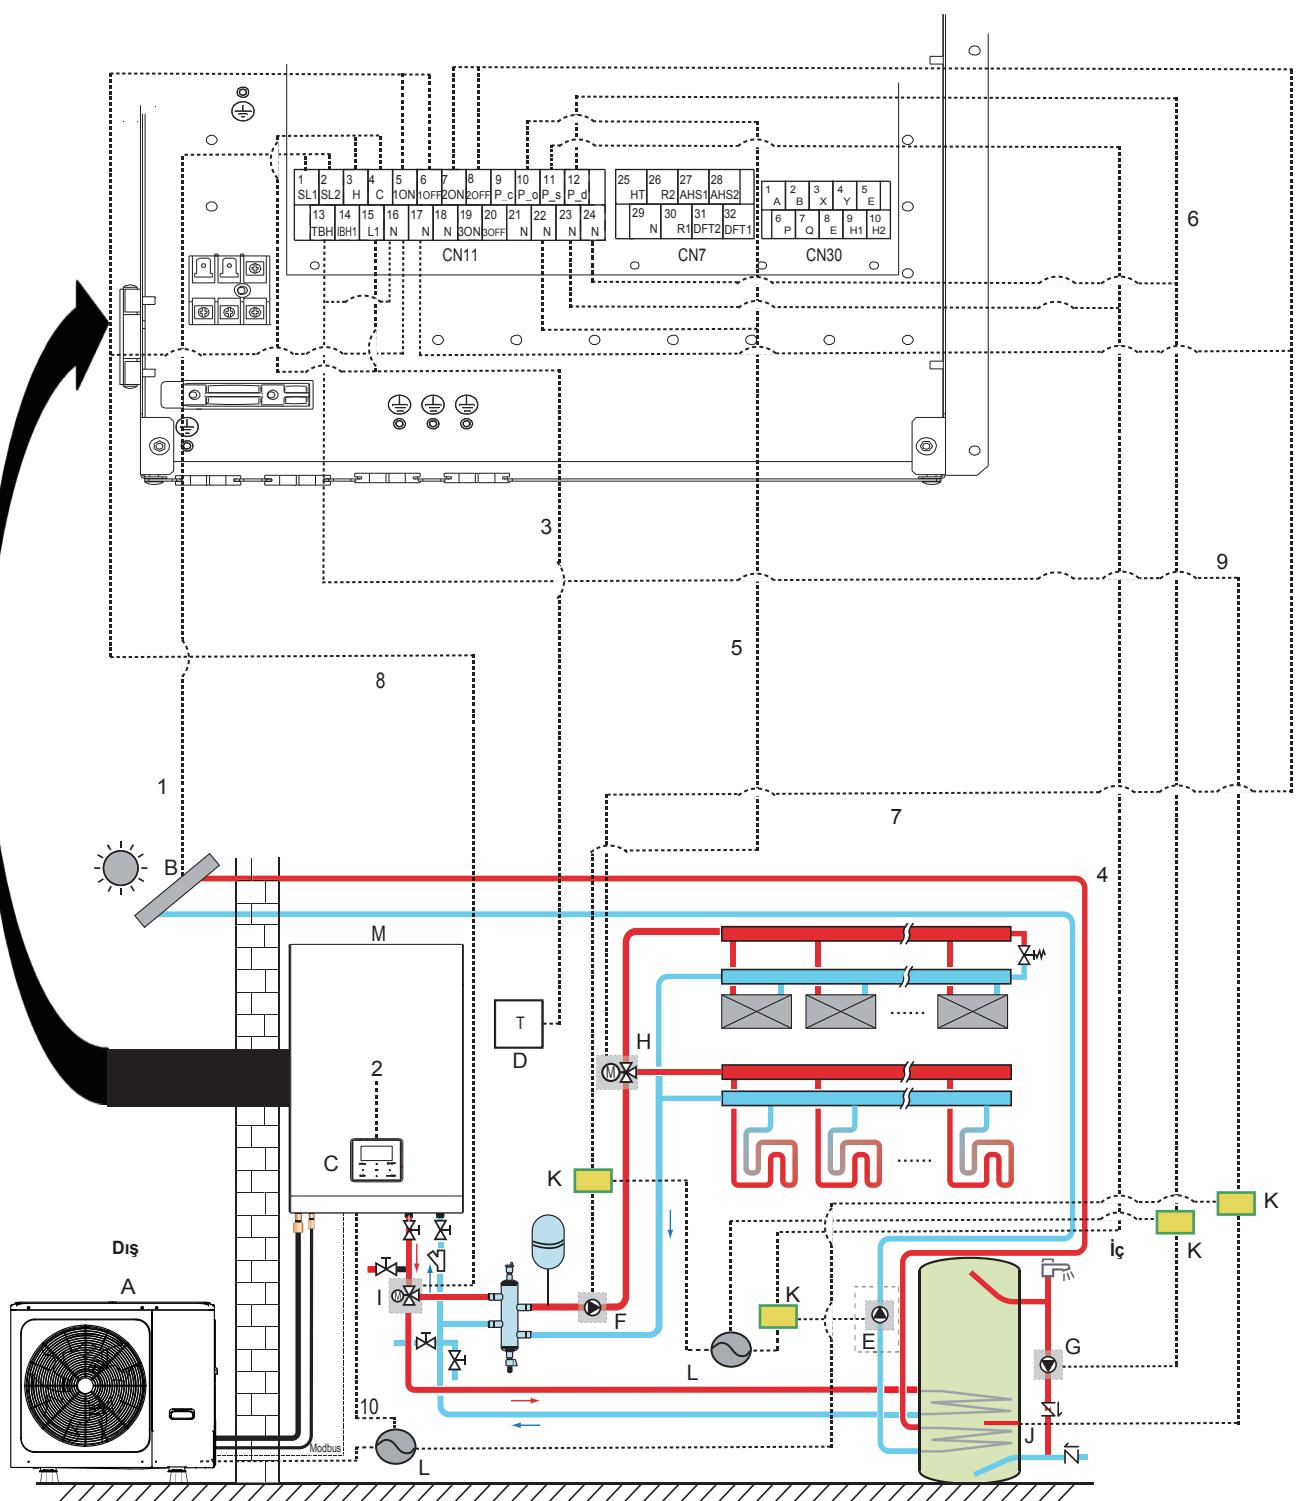

Kodlama	Montaj ünitesi	Kodlama	Montaj ünitesi
A	Dış ünitese	H	SV2: 3 yollu vana (saha ikmali)
B	Güneş enerjisi kiti (saha ikmali)	I	SV1: Evsel sıcak su deposu için 3 yollu vana (saha ikmali)
C	Kullanıcı arayüzü	J	Yardımcı ısıtıcı
D	Yüksek gerilim oda termostatı (saha ikmali)	K	Kontaktör
E	P_s: Güneş enerjisi pompa (saha ikmali)	L	Güç kaynağı
F	P_o: Dış dolaşım pompa (saha ikmali)	M	İç ünitese
G	P_d: ESS pompa (saha ikmali)		

Öge	Tanımlama	AC/DC	Gerekli iletken sayısı	Maksimum çalışma akımı
1	Güneş enerjisi kiti sinyal kablosu	AC	2	200 mA
2	Kullanıcı arayüzü kablosu	AC	5	200 mA
3	Oda termostati kablosu	AC	2	200 mA(a)
4	Güneş enerjisi pompası kumanda kablosu	AC	2	200 mA(a)
5	Dış dolaşım pompası kumanda kablosu	AC	2	200 mA(a)
6	ESS pompa kumanda kablosu	AC	2	200 mA(a)
7	SV2: 3 yollu vana kumanda kablosu	AC	3	200 mA(a)
8	SV1: 3 yollu vana kumanda kablosu	AC	3	200 mA(a)
9	Yardımcı ısıtıcı kumanda kablosu	AC	2	200 mA(a)
10	İç ünite için güç kaynağı kablosu	AC	60	0,4 A
			100	0,4 A
			160	0,4 A
			60 (3 kW ısıtıcı)	13,5 A
			100 (3 kW ısıtıcı)	13,5 A
			160 (3 kW ısıtıcı)	13,5 A
			60 (9 kW ısıtıcı)	13,3 A
			100 (9kW ısıtıcı)	13,3 A
			160 (9kW ısıtıcı)	13,3 A

(a) Minimum kablo kesiti AWG18 (0,75 mm²).

(b) Termistör kablosu üniteyle birlikte verilir: Eğer yükün akımı çok büyükse, bir AC kontaktör gereklidir.

💡 NOT

Lütfen güç kablosu için H07RN-F kullanın, termistör kablosu ve kullanıcı arayüzü kablosu hariç tüm kablolar yüksek gerilime bağlanır.

- Ekipman topraklanmalıdır.
- Tüm yüksek gerilimli harici yük, eğer metal veya topraklanmış bir portsa, topraklanmalıdır.
- Tüm harici yük akımının 0,2 A'dan az olması gereklidir, eğer tek yük akımı 0,2 A'dan fazlaysa, yük AC kontaktörü ile kontrol edilmelidir.
- "AHS1" "AHS2", "A1" "A2", "R1" "R2" ve "DTF1" "DTF2" kablo demeti üç bağlantı noktaları yalnızca anahtar sinyali sağlar. Bağlantı noktalarının ünitedeki konumunu görmek için lütfen 8.8.6 görüntüsüne bakın.
- Plaka ısı eşanjörü E-Isıtma bandı ve Akış anahtarı E-Isıtma bandı bir kontrol portunu paylaşır.

Alan kablolama önerileri

- Ünitedeki çoğu saha kablo tesisatı, anahtar kutusu içinde terminal bloğunda yapılır. Terminal bloğuna erişmek için anahtar kutusu servis panelini çıkarın.


⚠️ UYARI

Şalter kutusu servis panelini sökmenden önce ünitenin güç beslemesini ve yedek ısıtıcıyı ve evsel sıcak su deposu güç beslemesini (varsayı) kapatın.

- Tüm kabloları kablolarıyla sabitleyin.
- Yedek ısıtıcı için özel bir güç devresi gereklidir.
- Evsel sıcak su deposu (saha ikmal) bulunan kurulumlar, yardımcı ısıtıcı için özel bir güç devresi gereklidir. Lütfen evsel sıcak su deposu Kurulum ve Kullanıcı Kılavuzuna bakın.
- Elektrik kablolarını, kablo tesisatı üzerinde işlem yaparken ön kapağın kalkmayacağı şekilde düzenleyin ve ön kapağı sağlam bir şekilde takın.
- Elektrik kablo işlemleri için elektrik kablosu tesisatı şemasını izleyin (elektrik kablosu tesisatı şemaları, kapı 2'nin arka tarafında bulunur).
- Kabloları takın ve kapağı sıkıca sabitleyerek uygun şekilde oturtun.

8.8.3 Güç kaynağı kabloları ile ilgili önlemler

- Güç kaynağı terminal paneline bağlantı için yuvarlak kıvrım stili bir terminal kullanın. Kaçınılmaz nedenlerden dolayı kullanılamaması durumunda, aşağıdaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun.
 - Aynı güç besleme terminaline farklı ölçüde kablolar bağlamayın. (Gevşek bağlantılar aşırı ısınmaya sebep olabilir.)
 - Aynı ölçüde kablolar bağlarken bunları aşağıdaki şekilde göre bağlayın.

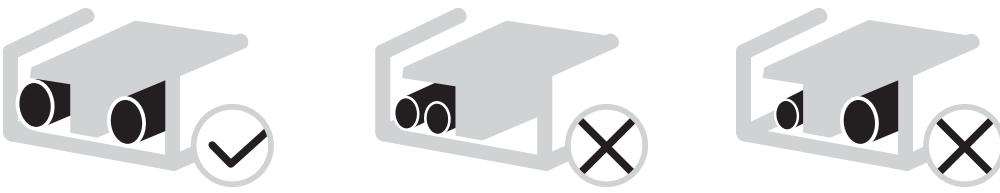

- Terminal vidalarını sıkmak için doğru tornavidayı kullanın. Küçük tornavidalar vida başına zarar vererek doğru sıkırmaya engel olabilir.
- Terminal vidalarının fazla sıkılması vidalara zarar verebilir.
- Güç besleme hattına bir topraklama hatası devre kesicisi ve sigorta takın.
- Kablo tesisatında yalnızca belirtilen kabloların kullanıldığından, emin olun, tam bağlantıları gerçekleştirin ve kabloları dış kuvvetlerin terminalleri etkilemeyeceği şekilde sabitleyin.


8.8.4 Güvenlik cihaz gereklilikleri

- Her bir ünite için tel çaplarını (minimum değer) aşağıdaki tabloya göre ayrı ayrı seçin.
- Akım devre kesicileri ve artık akım işletim kesicilerini seçmek için MFA kullanılan yerlerde, tüm kutuplarda 3 mm'den az olmayan kontak ayımı olan bir devre kesici seçerek tam ayırma sağlayın:


Sistem	Güç Akımı						IFM	
	Hz	Gerilim (V)	Min. (V)	Maks. (V)	MCA (A)	MFA (A)	KW	FLA (A)
60	50	220-240/1N	198	264	1,20	/	0,087	0,66
100	50	220-240/1N	198	264	1,20	/	0,087	0,66
160	50	220-240/1N	198	264	1,20	/	0,087	0,66
60 (3 kW ısıtıcı)	50	220-240/1N	198	264	14,30	/	0,087	0,66
100 (3 kW ısıtıcı)	50	220-240/1N	198	264	14,30	/	0,087	0,66
160 (3 kW ısıtıcı)	50	220-240/1N	198	264	14,30	/	0,087	0,66
60 (9 kW ısıtıcı)	50	380-415/3N	342	456	14,00	/	0,087	0,66
100 (9 kW ısıtıcı)	50	380-415/3N	342	456	14,00	/	0,087	0,66
160 (9 kW ısıtıcı)	50	380-415/3N	342	456	14,00	/	0,087	0,66

8.8.5 Standart kablo tesisatı bileşenlerinin teknik özellikleri

Ekipman ana Güç Kaynağı Kablo Tesisatı

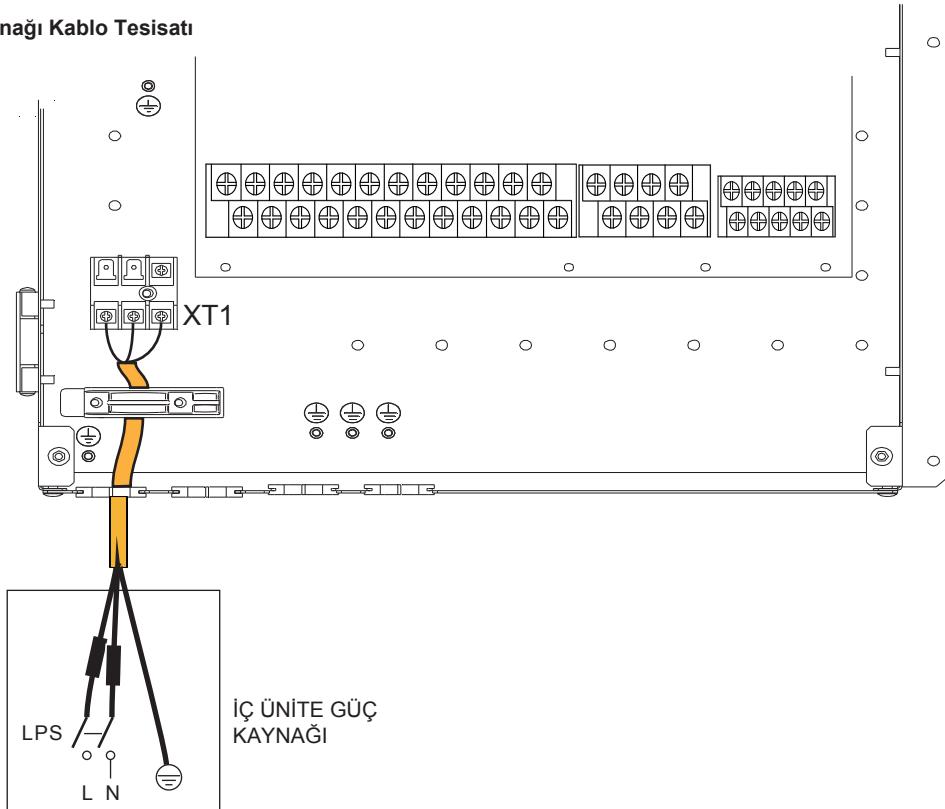

- Belirtilen değerler maksimum değerlerdir (tam değerler için elektrik verilerine bakın).

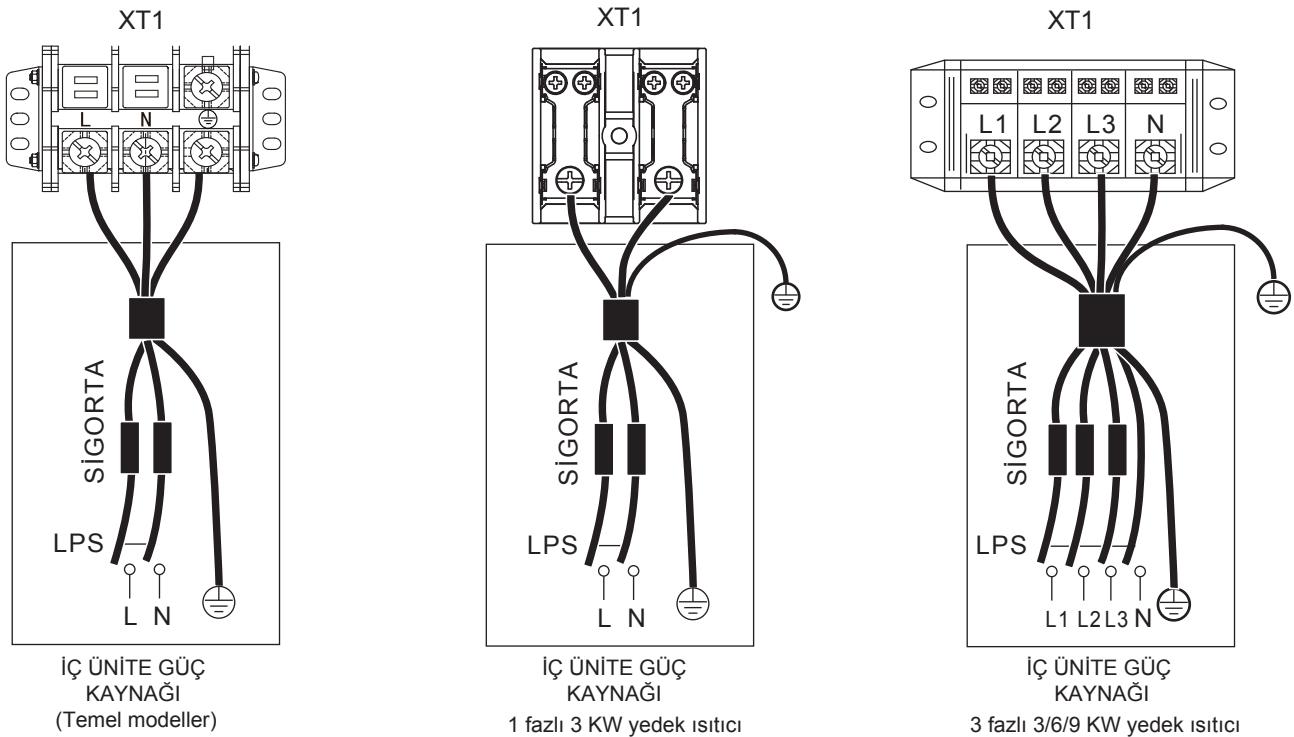

Ünite	Temel	3 KW - 1 PH	3 KW - 3 PH	6 KW - 3 PH	9 KW - 3 PH
Kablo boyutu (mm ²)	1,5	4,0	2,5	4,0	4,0

- Belirtilen değerler maksimum değerlerdir (tam değerler için elektrik verilerine bakın).

NOT

Topraklama devresi şalteri, yüksek hızlı türde 30 mA'lık bir devre kesici olmalıdır (< 0,1 sn.). Esnek kablo 60245IEC (H05VV-F) standartlarını karşılamalıdır.


3 fazlı 3/6/9 KW yedek ısıtıcının mod seçimi		
Seçenek 1/3 KW	Seçenek 2/6 KW	Seçenek 3/9 KW

NOT

Yedek ısıtıcının varsayılanı 3. seçenektedeki gibidir (9 kW yedek ısıtıcı için). 3 kW veya 6 kW yedek ısıtıcı gerekiyorsa, lütfen kurulumu yapan uzmandan DIP anahtar S1'i seçenek 1'e (3 kW yedek ısıtıcı için) veya seçenek 2'ye (6 kW yedek ısıtıcı için) değiştirmesini isteyin, bkz 9.1.1 İşlev ayarı.

8.8.6 Diğer bileşenler için bağlantı

Ünite 4~16 kW

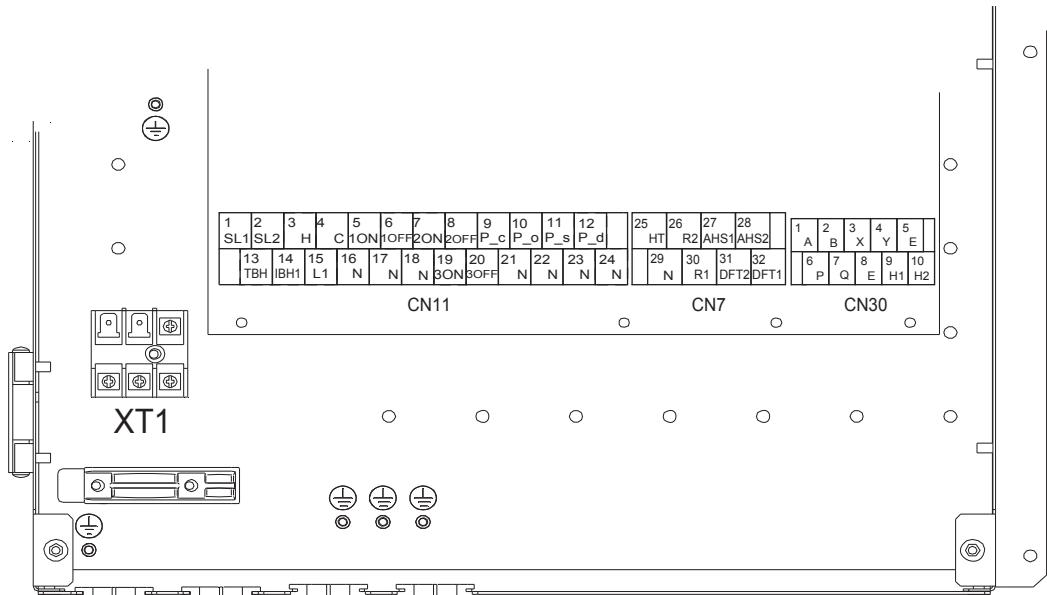

	Kod	Yazdır	Bağlan
CN11	①	1 SL1 2 SL2	Güneş enerjisi giriş sinyali
	②	3 H 4 C 15 L1	Oda termostatı girişi (yüksek gerilim)
	③	5 1ON 6 1OFF 16 N	SV1 (3 yollu vana)
	④	7 2ON 8 2OFF 17 N	SV2 (3 yollu vana)
	⑤	9 P_c 21 N	Pompa c (bölge 2 pompası)
	⑥	10 P_o 22 N	Dış dolaşım pompa/bölge 1 pompası
	⑦	11 P_s 23 N	Güneş enerjisi pompa
	⑧	12 P_d 24 N	ESS pompa borusu
	⑨	13 TBH 16 N	Depo yardımcı ısıtıcı
	⑩	14 IBH1 17 N	Dahili yedek ısıtıcı 1
	⑪	18 N 19 3AC 20 3KPL	SV3 (3 yollu vana)

	Kod	Yazdır	Bağlan
CN30	①	1 A 2 B 3 X 4 Y 5 E	Kablolu kumanda
	②	6 P 7 Q	Dış ünite
	③	9 H1 10 H2	Dahili makine Paraleli

	Kod	Yazdır	Bağlan
CN7	①	26 R2 30 R1	Kompresör çalıştırma
		31 DFT2 32 DFT1	Buz çözme çalıştırma
	②	25 HT 29 N	Antifriz E-ısıtma bandı portu (dış)
	③	27 AHS1 28 AHS2	Ek ısıtma kaynağı


XT1	L	İç ünite güç kaynağı
	N	
	G	

Port, yükle kumanda sinyalini sağlar. İki tür kumanda sinyal portu vardır:



Tip 1: Gerilimsiz kuru bağlantı elemanı.

Tip 2: Port 220 V gerilimle sinyali sağlar. Yükün akımı < 0,2 A ise yük, porta doğrudan bağlanabilir.

Yükün akımı >= 0,2 A ise, AC kontaktörünün yükle bağlı olması gereklidir.

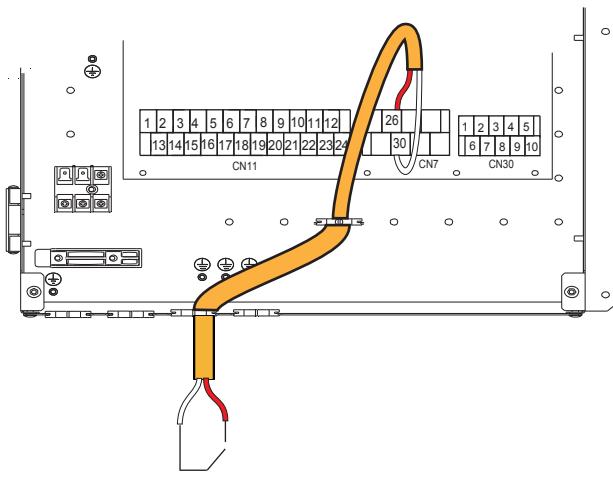

Tip 1 Çalışma

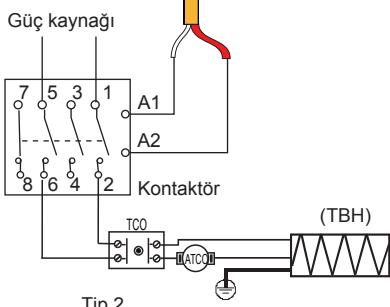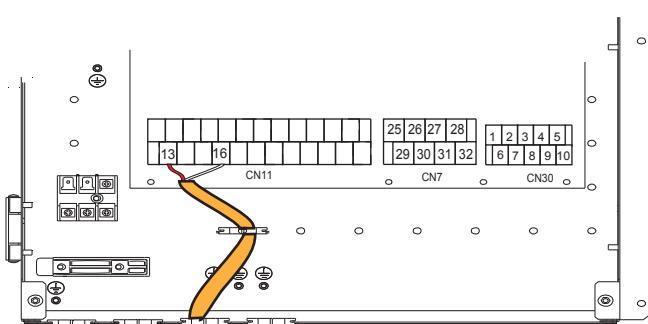


Tip 2

İç ünite için kumanda sinyal portu: **CN11/CN7** güneş enerjisi terminalleri, 3 yollu vana, pompa, yardımcı ısıtıcı vb. içerir


Parçaların kablo demeti aşağıda resimle gösterilmiştir:


1) Güneş enerjisi giriş sinyali için

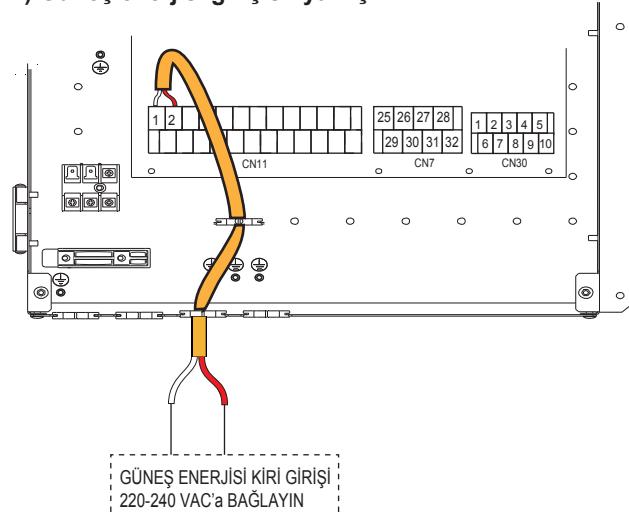

Gerilim	220-240 VAC
Maksimum çalışma akımı (A)	0,2
Kablo boyutu(mm ²)	0,75

2) 3 yollu vana SV1, SV2 ve SV3 için

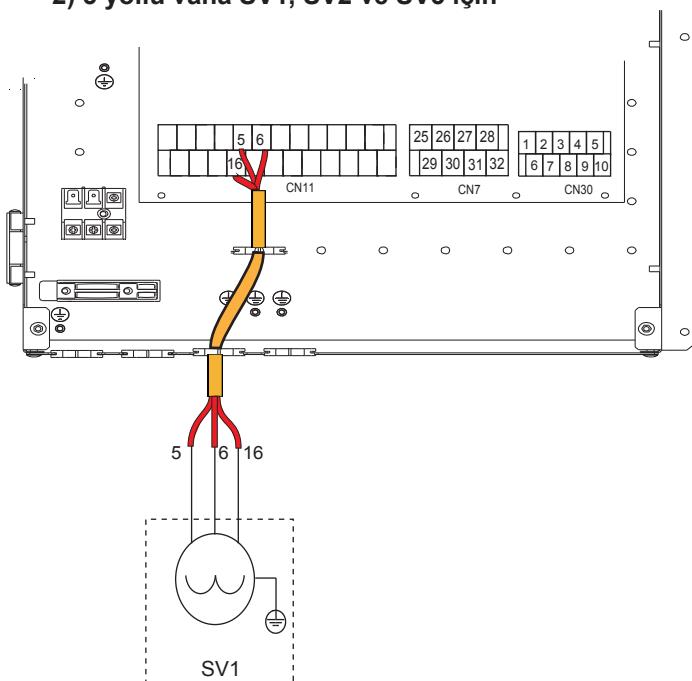

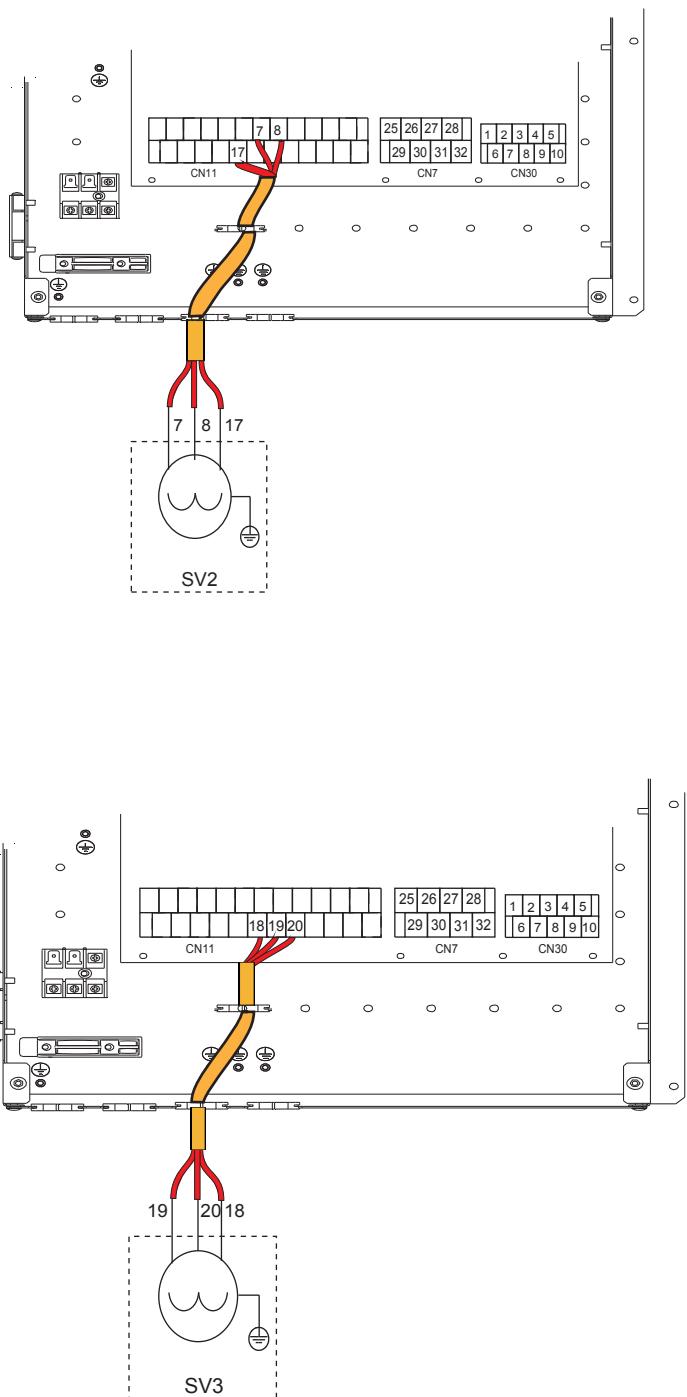


Gerilim	220-240 VAC
Maksimum çalışma akımı (A)	0,2
Kablo boyutu(mm^2)	0,75
Kontrol portu sinyal türü	Tip 2


a) Prosedür

- Kabloları, resimde gösterildiği gibi uygun terminallere bağlayın.
- Kabloyu güvenilir şekilde sabitleyin.

3) Uzaktan kapatma için:

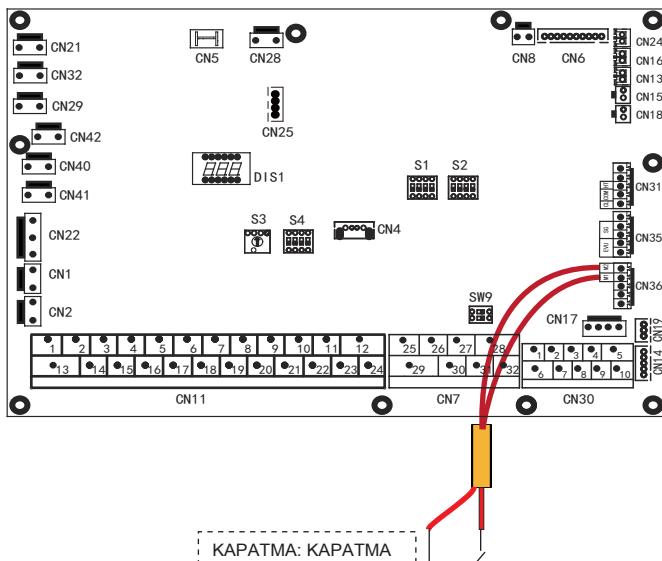

4) Pompa c ve ESS pompa borusu için:

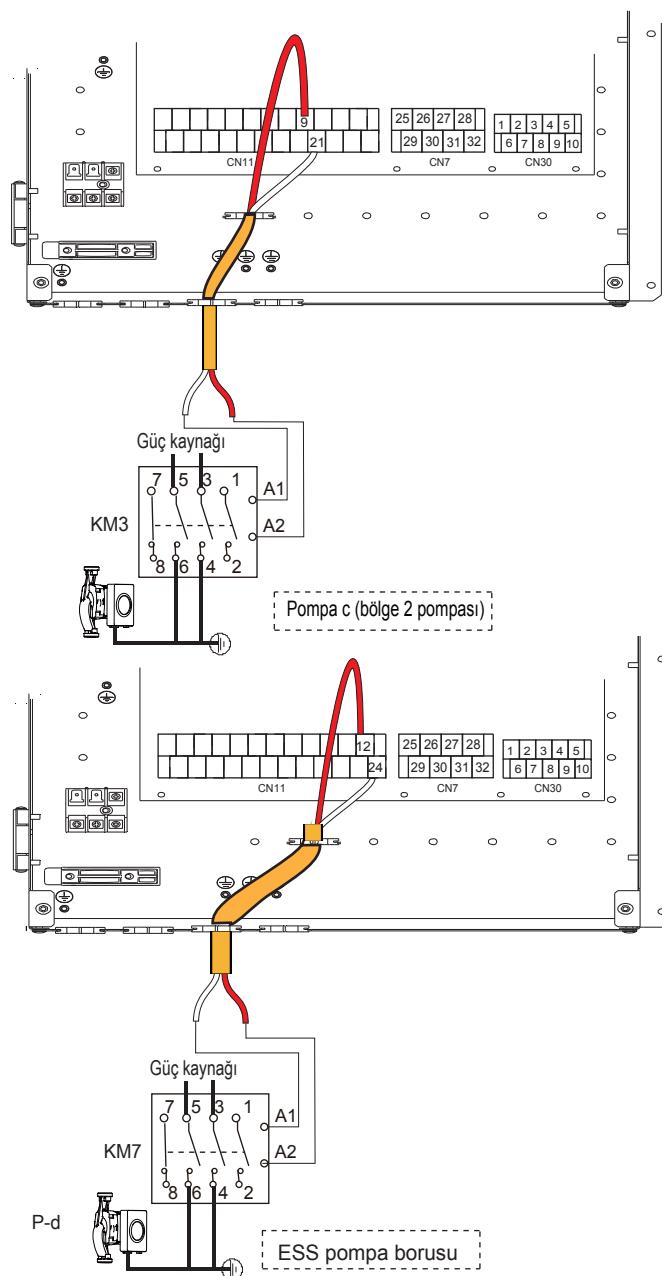

Gerilim	220-240 VAC
Maksimum çalışma akımı (A)	0,2
Kablo boyutu(mm ²)	0,75
Kontrol portu sinyal türü	Tip 2

a) Prosedür

- Kabloları, resimde gösterildiği gibi uygun terminallere bağlayın.
- Kabloyu güvenilir şekilde sabitleyin.

5) Oda termostatı için:



Oda termostati tip 1 (Yüksek gerilim): "GÜC GİRİŞİ", RT'ye çalışma gerilimi sağlar, doğrudan RT konektörüne gerilim sağlanır. "15 L1" portu RT konektörüne 220 V gerilim sağlar. "15 L1" portu 1 fazlı güç kaynağının ünite ana güç kaynağı portu L'den bağlanır.

Oda termostati tip 2(Düşük gerilim): "GÜC GİRİŞİ" RT'ye çalışma gerilimi sağlar

NOT

Oda termostati türune bağlı olarak iki isteğe bağlı bağlantı yöntemi vardır.

Oda termostat tipi 1 (Yüksek gerilim):

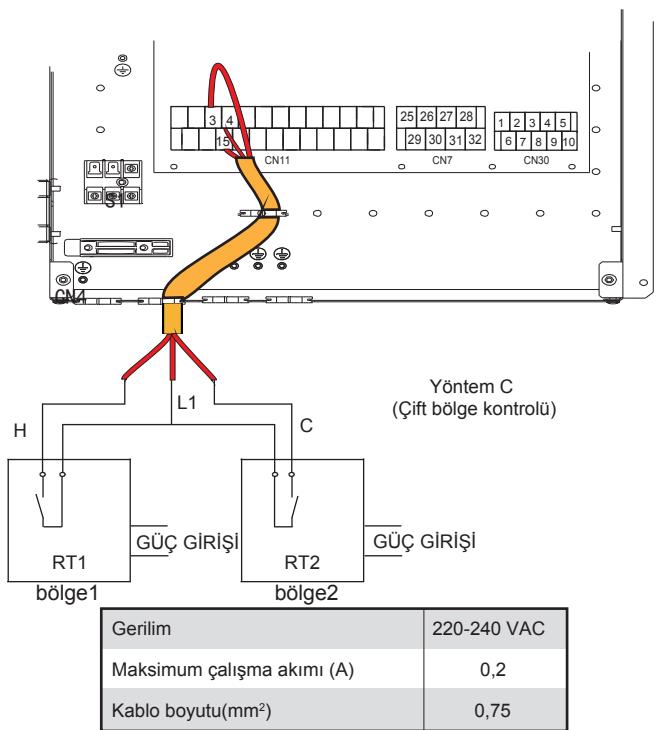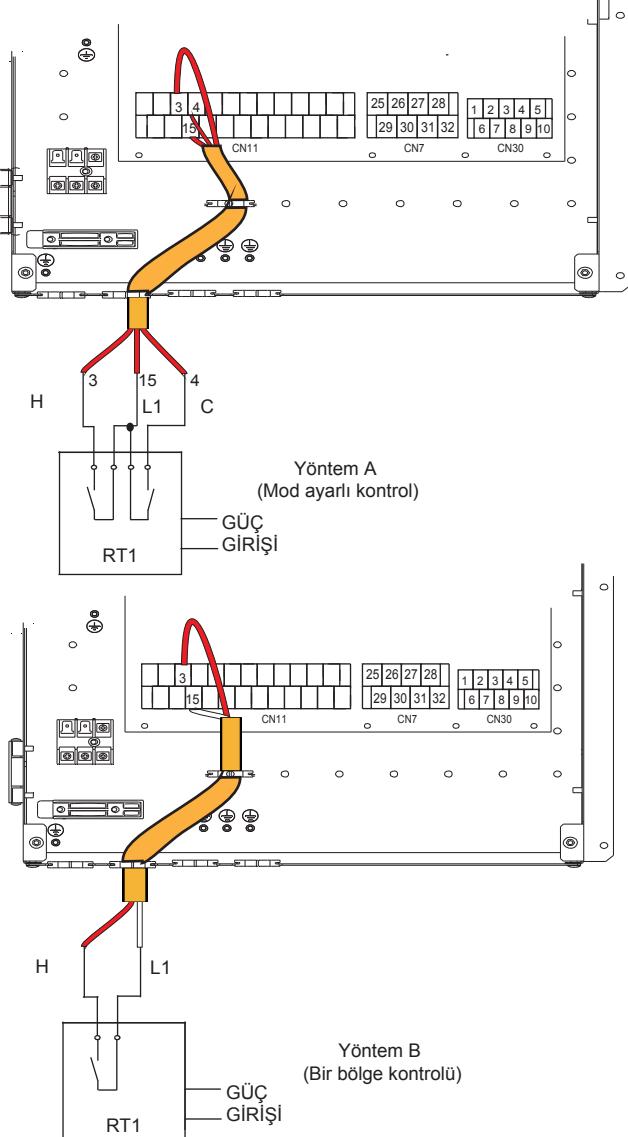

Termostat kablosunu bağlamak için üç yöntem vardır (yukarıdaki resimde açıklanır) ve bu yöntemler uygulanmaya göre değişir.

• Yöntem A (Mod ayarlı kontrol)

RT, 4 borulu FCU kumandasında olduğu gibi, ısıtmayı ve soğutmayı ayrı ayrı kontrol eder. İç ünite, harici sıcaklık kumandasına bağlı olduğunda SERVİS ÇALIŞANI İÇİN kullanıcı arayüzünde ODA TERMOSTATI MOD AYARI olarak ayarlanır:

A.1 Ünite, C ve L1 arasındaki gerilimin 230 VAC olduğunu algılandığında soğutma modunda çalıştırılır.

A.2 Ünite, H ve L1 arasındaki gerilimin 230 VAC olduğunu algılandığında ısıtma modunda çalıştırılır.

A.3 Ünite, her iki taraftaki (C-L1, H-L1) gerilimin 0 VAC olduğunu algılandığında alan ısıtması veya soğutması durdurulur.

A.4 Ünite, her iki taraftaki (C-L1, H-L1) gerilimin 230 VAC olduğunu algılandığında soğutma modunda çalıştırılır.

• Yöntem B (Bir bölge kontrolü)

RT üniteye anahtar sinyalini sağlar. SERVİS ÇALIŞANI İÇİN kullanıcı arayüzünde ODA TERMOSTATI TEK BÖLGE olarak ayarlandığında:

B.1 Ünite, H ve L1 arasındaki gerilimin 230 VAC olduğunu algılandığında açılır.

B.2 Ünite, H ve L1 arasındaki gerilimin 0 VAC olduğunu algılandığında kapatılır.

• Yöntem C (Çift bölge kontrolü)

SERVİS ÇALIŞANI İÇİN kullanıcı arayüzünde ODA TERMOSTATI ÇİFT BÖLGE olarak ayarlandığında iç ünite iki oda termostatı ile bağlıdır:


C.1 Ünite, H ve L1 arasındaki gerilimin 230 VAC olduğunu algılandığında bölge 1 açılır. Ünite, H ve L1 arasındaki gerilimin 0 VAC olduğunu algılandığında bölge 1 kapatılır.

C.2 Ünite, C ve L1 arasındaki gerilimin 230 VAC olduğunu algılandığında, bölge 2 klima sıcaklığı eşyilerine göre açılır. Ünite, C ve L1 arasındaki gerilimin 0 VAC olduğunu algılandığında bölge 2 kapatılır.


C.3 H-L1 ve C-L1 0 VAC olarak algılandığında, ünite kapatılır.

C.4 H-L1 ve C-L1 230 VAC olarak algılandığında, bölge 1 ve bölge 2 açılır.


Oda termostati türü 2 (Düşük gerilim):

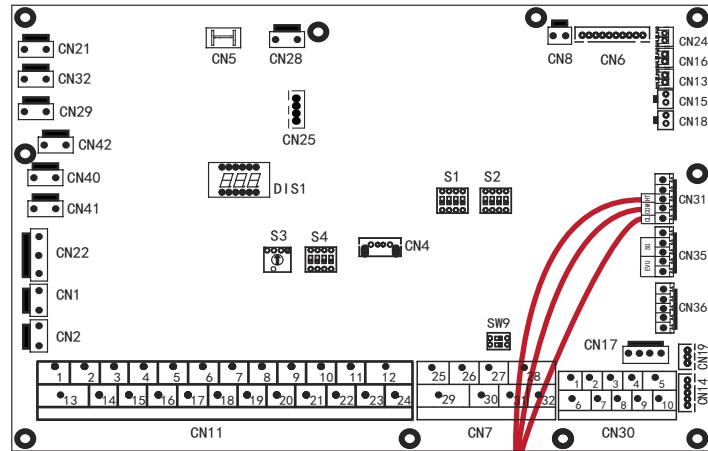

Yöntem A
(Mod ayarlı kontrol)

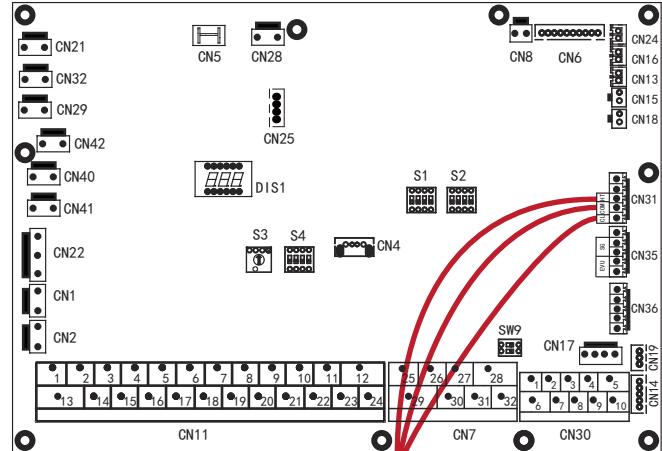

Yöntem C
(Çift bölge kontrolü)

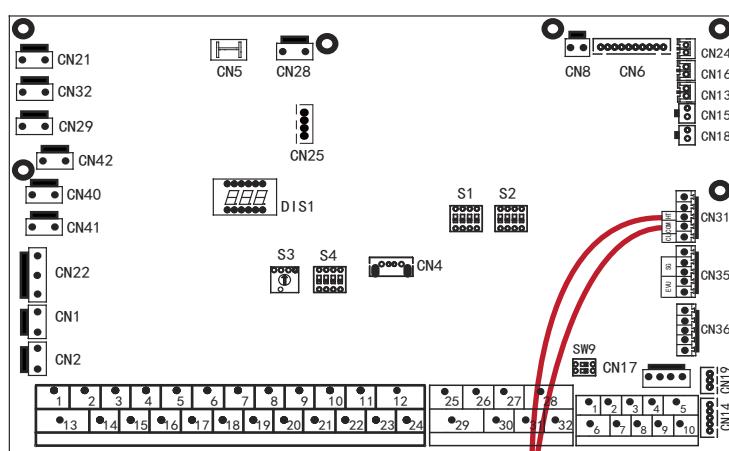

Yöntem B
(Bir bölge kontrolü)

Termostat kablosunu bağlamak için üç yöntem vardır (yukarıdaki resimde açıklanır) ve bu yöntemler uygulamaya göre değişir.

• **Yöntem A** (Mod ayarlı kontrol)

RT, 4 borulu FCU kumandasında olduğu gibi, ısıtmayı ve soğutmayı ayrı ayrı kontrol eder. İç ünite, harici sıcaklık kumandasına bağlı olduğunda SERVİS ÇALIŞANI İÇİN kullanıcı arayüzünde ODA TERMOSTATI MOD AYARI olarak ayarlanır:

- A.1 Ünite, CL ve COM arasındaki gerilimin 12 VDC olduğunu algılandığında soğutma modunda çalıştırılır.
- A.2 Ünite, HT ve COM arasındaki gerilimin 12 VDC olduğunu algılandığında ısıtma modunda çalıştırılır.
- A.3 Ünite, her iki taraftaki (CL-COM, HT-COM) gerilimin 0 VDC olduğunu algılandığında alan ısıtması veya soğutması durdurulur.
- A.4 Ünite, her iki taraftaki (CL-COM, HT-COM) gerilimin 12 VDC olduğunu algılandığında soğutma modunda çalıştırılır.

• **Yöntem B** (Bir bölge kontrolü)

RT üniteye anahtar sinyalini sağlar. SERVİS ÇALIŞANI İÇİN kullanıcı arayüzünde ODA TERMOSTATI TEK BÖLGE olarak ayarlandığında:

- B.1 Ünite, HT ve COM arasındaki gerilimin 12 VDC olduğunu algılandığında açılır.
- B.2 Ünite, HT ve COM arasındaki gerilimin 0 VDC olduğunu algılandığında kapanır.

• **Yöntem C** (Çift bölge kontrolü)

SERVİS ÇALIŞANI İÇİN kullanıcı arayüzünde ODA TERMOSTATI ÇİFT BÖLGE olarak ayarlandığında iç ünite iki oda termostatı ile bağlıdır:

- B.1 Ünite, HT ve COM arasındaki gerilimin 12 VDC olduğunu algılandığında bölge 1 açılır. Ünite, HT ve COM arasındaki gerilimin 0 VDC olduğunu algılandığında bölge 1 kapanır.

- C.2 Ünite, CL ve COM arasındaki gerilimin 12 VDC olduğunu algılandığında, bölge 2 klima sıcaklığı egrilerine göre açılır.
 Ünite, CL ve COM arasındaki gerilimin 0 V olduğunu algılandığında bölge 2 kapatılır.
- C.3 HT-COM ve CL-COM 0 VDC olarak algılandığında, ünite kapatılır.
- C.4 HT-COM ve CL-COM 12 VDC olarak algılandığında, bölge 1 ve bölge 2 açılır.


NOT

- Termostatın kablo bağlantısı, kullanıcı arayüzü ayarlarına uygun olmalıdır. Bkz. **Oda Termostati**.
- Makinenin ve oda termostatinin güç beslemesi aynı Nötr Hatta bağlanmalıdır.
- ODA TERMOSTATI YOK olarak ayarlanmamışken iç sıcaklık sensörü TA geçerli olarak ayarlanamaz
- Bölge 2 yalnızca ısıtma modunda çalışabilir, kullanıcı arayüzünden soğutma modu ayarlandığında ve bölge Kapalı olduğunda, bölge 2'deki "CL" kapanır, sistem Kapalı kalır. Kurulum sırasında bölge 1 ve bölge 2 için olan termostatların kablo tesisatı doğru yapılmalıdır.

a) Prosedür

- Kabloları, resimde gösterildiği gibi uygun terminallere bağlayın.
- Gerginliği azaltmak için kabloyu kablo bağlantılarıyla kablo bağı tespit elemanlarına sabitleyin.

6) Depo yardımcı ısıtıcı için:

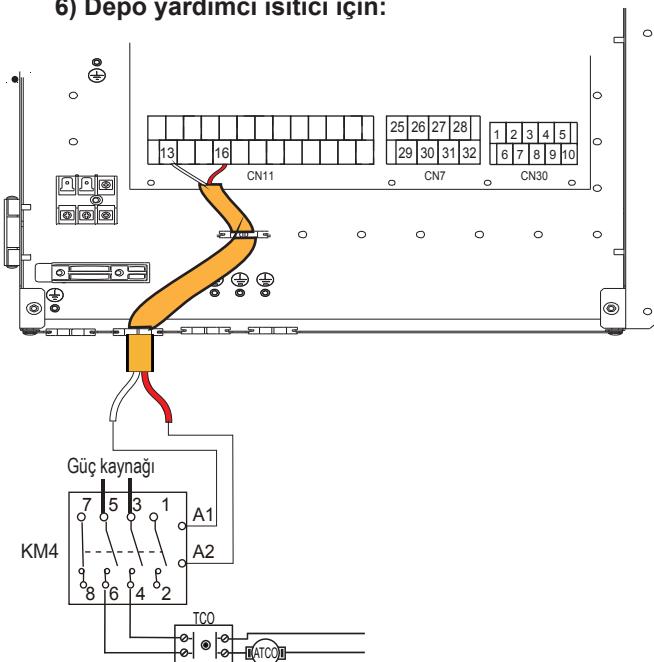


Gerilim	220-240 VAC
Maksimum çalışma akımı (A)	0,2
Kablo boyutu(mm^2)	0,75
Kontrol portu sinyal türü	Tip 2

NOT

Ünite ısıtıcıya yalnızca AÇMA/KAPATMA sinyali gönderir.

7) Ek ısı kaynağı kontrolü için:

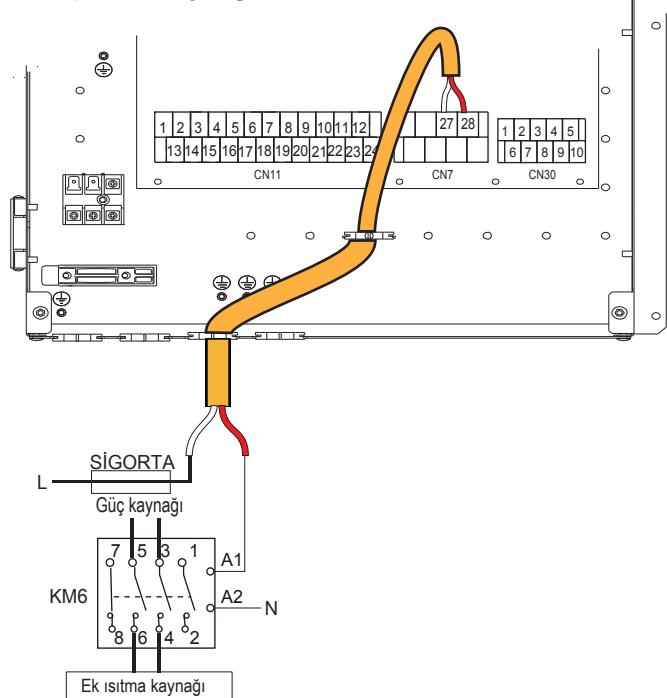


Gerilim	220-240 VAC
Maksimum çalışma akımı (A)	0,2
Kablo boyutu(mm^2)	0,75
Kontrol portu sinyal türü	Tip 2

DİKKAT

Bu bölüm yalnızca temel model için geçerlidir. Özelleştirilmiş modelde, ünitede aralıklı bir yedek ısıtıcı bulunduğuundan, iç ünite ek bir ısı kaynağına bağlanmamalıdır.


8) Buz çözme sinyal çıkışı için:

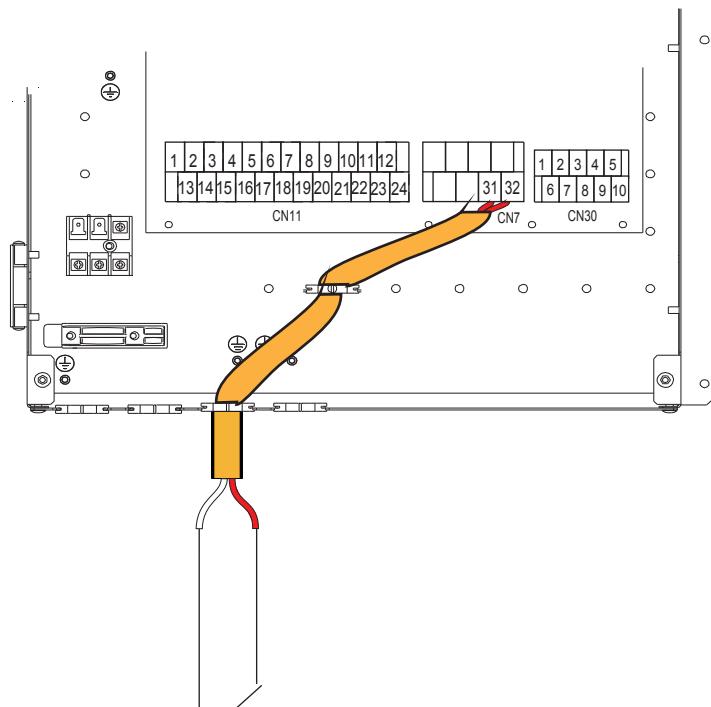

BUZ ÇÖZME İSTEM SİNYALİ

Gerilim	220-240 VAC
Maksimum çalışma akımı (A)	0,2
Kablo boyutu(mm^2)	0,75
Kontrol portu sinyal türü	Tip 1

9) Dış çevrim pompası P_o için:

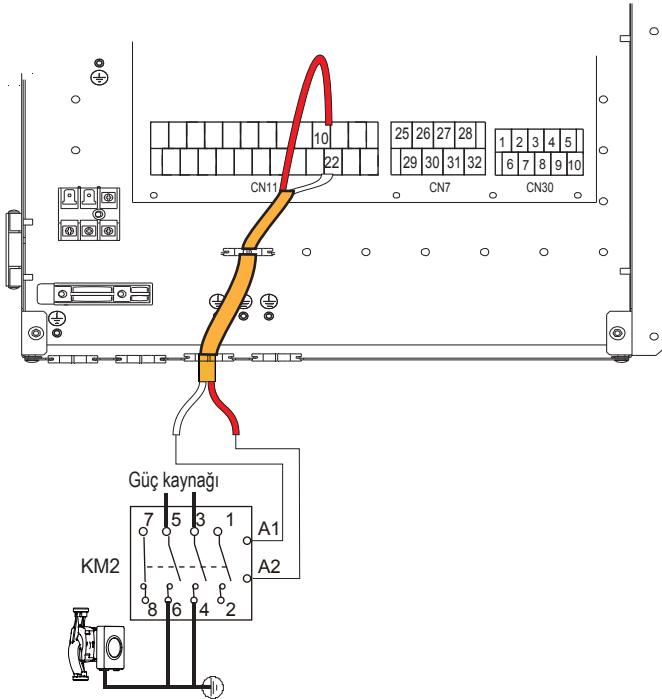

Gerilim	220-240 VAC
Maksimum çalışma akımı (A)	0,2
Kablo boyutu(mm^2)	0,75
Kontrol portu sinyal türü	Tip 2


a) Prosedür

- Kabloları, resimde gösterildiği gibi uygun terminallere bağlayın.
- Gerginliği azaltmak için kabloyu kablo bağlantılarıyla kablo bağı tespit elemanlarına sabitleyin.

10) Yedek ısıtıcı için:


Standart iç ünite 60, 100 ve 160'ta, iç ünitede dahili bir yedek ısıtıcı yoktur, ancak iç ünite aşağıdaki resimde açıklandığı gibi harici bir yedek ısıtıcıya bağlanabilir.

Gerilim	220-240 VAC
Maksimum çalışma akımı (A)	0,2
Kablo boyutu(mm^2)	0,75
Kontrol portu sinyal türü	Tip 2

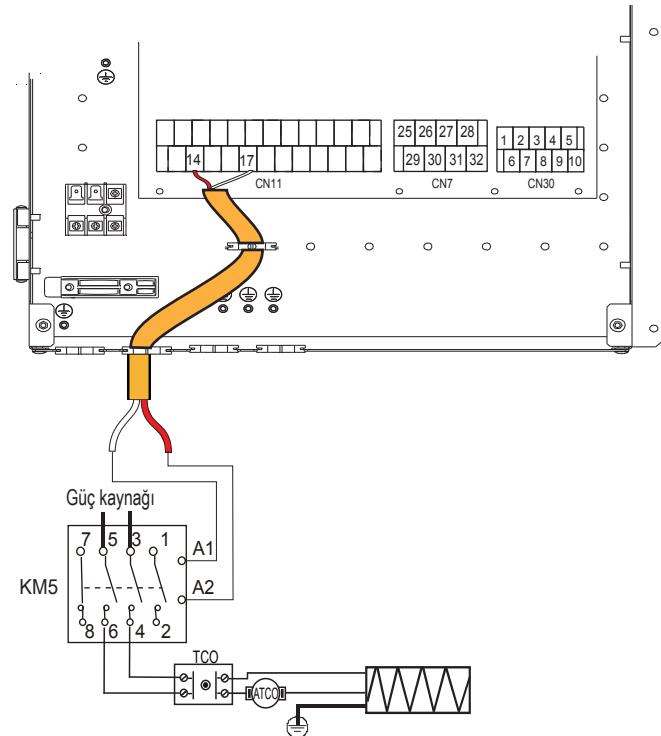

11) Akıllı şebeke için:

Ünitenin akıllı şebeke işlevi bulunur; SG sinyalini ve EVU sinyalini aşağıdaki şekilde bağlamak üzere PCB'de iki port vardır:

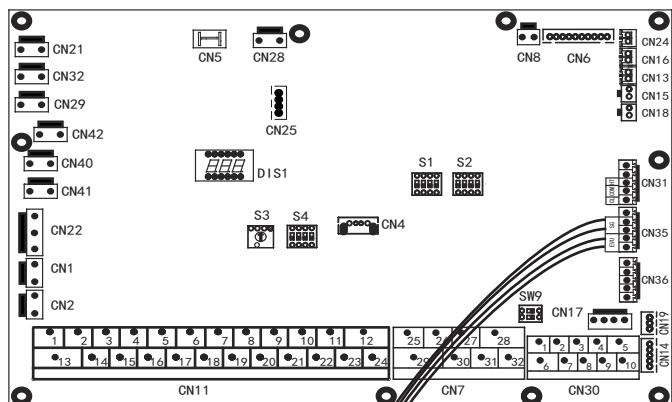

1. EVU sinyali açıldığında, ünite aşağıdaki gibi çalıştırılır: ESS modu açılır, ayar sıcaklığı otomatik olarak 70°C 'ye ayarlanır ve TBH aşağıdaki şekilde çalışır: $T5 < 69$, TBH açıktır; $T5 \geq 70$, TBH kapalıdır. Ünite, soğutma/ısıtma modunda normal şekilde çalışır.

2. EVU sinyali kapalıken ve SG sinyali açıkken, ünite normal şekilde çalışır.
 3. EVU sinyali kapalıken, SG sinyali kapalıken, ESS modu kapalıken ve TBH geçersizken dezenfekte etme işlevi geçersizdir. Soğutma/ısıtma için maksimum çalışma süresi "SG ÇALIŞTIRMA SÜRESİ" olarak adlandırılır ve ünite kapatılır.

9 BAŞLATMA VE YAPILANDIRMA

Ünite, kurulum ortamı (dış mekan iklimi, kurulum seçenekleri vb.) ve kullanıcının uzmanlığıyla eşleşecek şekilde kurulucu tarafından yapılandırılmalıdır.

DİKKAT

Bu bölümdeki tüm bilgilerin kurulucu tarafından sıralı olarak okunması ve sistemin uygun olduğu üzere yapılandırılması önemlidir.


9.1 DIP anahtar ayarlarına genel bakış

9.1.1 İşlev ayarı

DIP anahtarı S1, S2 ve S4, iç ünite ana kumanda panelinde bulunur (bkz. "8.3.1 İç ünitelerin ana kumanda paneli") ve ek ısıtma kaynağı termistör kurulumunun, ikinci iç yedek ısıtıcı kurulumunun, vb. yapılandırmasına olanak tanır.

DİKKAT

Şalter kutusu servis panelini açmadan önce güç beslemesini kapatın ve ardından, DIP anahtarları ayarlarında değişiklik yapın.

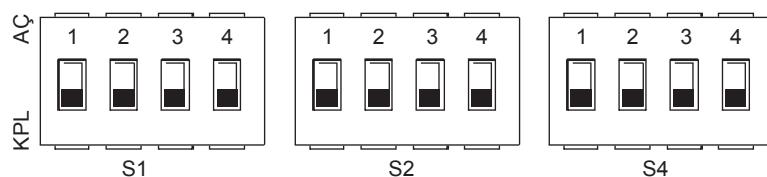

DIP anahtarı	AÇ=1	KPL=0	Fabrika ayarları	DIP anahtarı	AÇ=1	KPL=0	Fabrika ayarları	DIP anahtarı	AÇ=1	KPL=0	Fabrika ayarları
S1	1/2 0/0 = IBH (Bir aşamalı kontrol) 0/1 = IBH (İki aşamalı kontrol) 1/1 = IBH (Üç aşamalı kontrol)	KPL/KPL	S2	1	Pompa o başlatma altı saat sonra geçersiz olacak	Pompa başlatma altı saat sonra geçerli olacak	KPL	S4	1	Ayrılmış	Ayrılmış KPL
				2	TBH olmadan	TBH ile	KPL		2	Ayrılmış	Ayrılmış KPL
	3/4 0/0 = IBH ve AHS olmadan 1/0 = IBH ile 0/1 = ısıtma modu için AHS ile 1/1 = ısıtma modu ve ESS modu için AHS ile	KPL/KPL	3/4	0/0=pompa 1 0/1=pompa 2 1/0=pompa 3 1/1=pompa 4				AÇ/AÇ	3/4	Ayrılmış	KPL/KPL

9.2 Düşük dış ortam sıcaklığında ilk çalıştırma

İlk başlatma sırasında su sıcaklığı düşük olduğunda, suyun aşamalı olarak ısıtılması önemlidir. Bunun yapılmaması, hızlı sıcaklık değişikliği nedeniyle beton zeminlerin çatlamasıyla sonuçlanabilir. Lütfen daha fazla bilgi almak için binanın sorumlu dökme beton yüklenicisi ile iletişime geçin.
 Aşamalı olarak ısıtma şöyle yapılır: en düşük su akışı sıcaklık ayarı SERVİS ÇALIŞANI İÇİN işlevi ayarlanarak 25°C ile 35°C arasında bir değere azaltılabilir. Bkz. **ÖZEL İŞLEV**.

9.3 Çalışma öncesi kontroller

İlk başlatma öncesindeki kontroller.

⚠ TEHLİKE

Herhangi bir bağlantı yapmadan önce güç beslemesini kapatın.



Ünitenin kurulumundan sonra, devre kesiciyi açmadan önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Saha kablo bağlantıları: Yerel besleme paneli ile ünite ve vanalar (varsı), ünite ve oda termostatı (varsı), ünite ve evsel sıcak su deposu ile ünite ve yedek ısıtıcı kitı arasındaki saha kablolarının, kablolama şemalarına ve yerel yasa ve düzenlemelere göre, **8.8 "Saha kablo bağlantıları"** bölümünde açıklanan talimatlara uygun şekilde bağlandılarından emin olun.
- Sigortalar, devre kesiciler veya koruma cihazları Sigortaların veya yerel olarak takılan koruma cihazlarının **13 "Teknik Özellikler"** bölümünde belirtilen boyutta ve türde olduğundan emin olun. Hiçbir sigorta veya koruma cihazı devresinin atlatılmadığından emin olun.
- Yedek ısıtıcı devre kesici: Anahtar kutusunda yedek ısıtıcı devre kesiciyi açmayı unutmayın (yedek ısıtıcı türne bağlıdır). Kablo demeti şemalarına bakın.
- Yardımcı ısıtıcı devre kesici: Yardımcı ısıtıcı devre kesiciyi açmayı unutmayın (opsiyonel evsel sıcak su deposu kurulu olan üniteler için geçerlidir).
- Toprak kablosu: Toprak kablolarının düzgün şekilde bağlandığından ve toprak terminalerinin sıkıldığından emin olun.
- Dahili kablo tesisatı: Dağıtım kutusunda gevşek bağlantılar veya hasarlı elektrikli bileşenler olup olmadığını görsel olarak kontrol edin.
- Montaj: Üniteyi başlatırken abnormal gürültü ve titreşimleri önlemek için ünenin doğru monte edildiğinden emin olun.
- Hasarlı ekipman: Ünenin içinde hasarlı bileşen veya sıkışmış boru olup olmadığını kontrol edin.
- Soğutma gazı kaçağı: Ünenin içinde soğutma gazı kaçağı olup olmadığını kontrol edin. Soğutma gazı kaçağı varsa yerel bayınızı arayın.
- Güç kaynağı gerilimi: Yerel güç kaynağı panelinde güç kaynağı gerilimini kontrol edin. Gerilim, ünenin tanıtım etiketi üzerindeki gerilim değerine karşılık gelmelidir.
- Hava tahliyesi vanası: Hava tahliyesi vanasının açık olduğundan emin olun (en az 2 dönüş).
- Kesme vanaları: Kesme vanalarının tamamen açık olduğundan emin olun.


9.4 Pompanın ayarlanması

Pompa, dijital düşük gerilimli darbe genişlikli modülasyon sinyali ile kontrol edilir, bu da dönme hızının giriş sinyaline bağlı olduğu anlamına gelir. Hız, giriş profiline bir işlevi olarak değişir.

Kafa ve nominal su akışı, PMW Dönüşü ve nominal su akışı arasındaki ilişkiler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

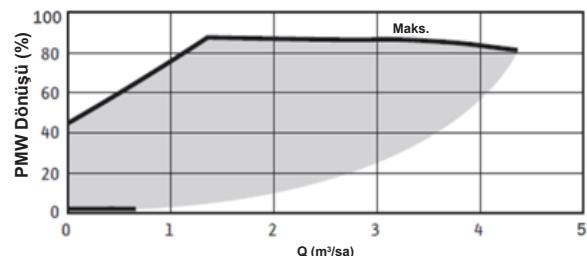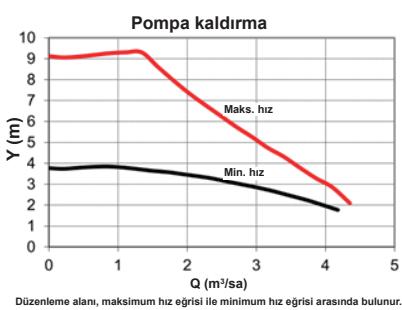


Mevcut harici statik basınç VS Akış hızı

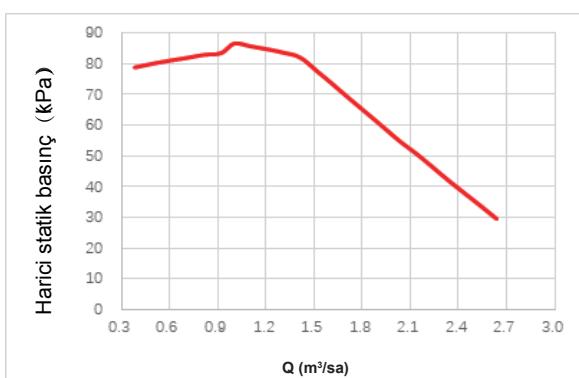

İç ünite: 60, 100

Mevcut harici statik basınç VS Akış hızı

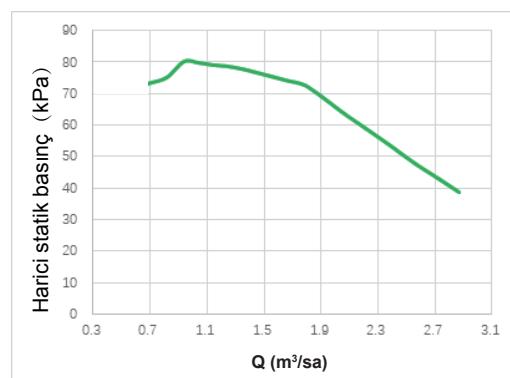

İç ünite: 160

DİKKAT

Vanalar yanlış konumdaysa dolaşım pompası hasar görür.

TEHLİKE

Ünite açıldığında pompanın çalışma durumunu kontrol etmek gerekirse, elektrik çarpmasını önlemek için lütfen dahili elektronik kumanda kutusu bileşenlerine dokunmayın.

İlk kurulumda arıza teşhisini

- Kullanıcı arayüzünde hiçbir şey görüntülenmezse, olası hata kodlarını teşhis etmeden önce aşağıdaki anormalliklerin herhangi birini kontrol etmek gereklidir.
 - Bağlantı kesilmesi veya kablo demeti hatası (güç beslemesi ve ünite arasında ve ünite ve kullanıcı arayüzü arasında).
 - PCB üzerindeki sigorta arızalı olabilir.
 - Kullanıcı arayüzü bir hata kodu olarak "E8" veya "E0" gösteriyorsa, sistemde hava olması veya sistemdeki su seviyesinin gerekli minimum değerden düşük olması olasılığı vardır.
 - Kullanıcı arayüzünde E2 hata kodu görüntülenirse, kullanıcı arayüzü ve ünite arasındaki kabloları kontrol edin.
- 12.4 "Hata kodları" bölümünde daha fazla hata kodu ve hata nedeni bulunabilir.**

9.5 Saha ayarları

Ünite, kurulum ortamına (dış mekan iklimi, kurulu seçenekler vb.) ve kullanıcı talebine uyacak şekilde yapılandırılmalıdır. Bir dizi alan ayarı mevcuttur. Söz konusu ayarlara kullanıcı arayüzündeki SERVİS ÇALIŞANI İÇİN bölümünden erişerek programlayabilirsiniz.

Ünite üzerindeki güç


Üniteye güç verildiğinde, başlatma sırasında kullanıcı arayüzünde "%1~%99" görüntülenir. Bu işlem sırasında kullanıcı arayüzü çalıştırılamaz.

Prosedür

Bir veya daha fazla alan ayarını değiştirmek için, aşağıdaki şekilde devam edin.

NOT

Kablolu kumandada (kullanıcı arayüzü) görüntülenen sıcaklık değerleri °C cinsindedir.

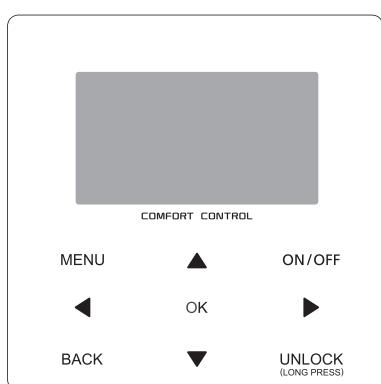

Tuşları	İşlev
MENU (MENÜ)	<ul style="list-style-type: none"> Menü yapısına gidin (ana sayfada)
◀▶▼▲	<ul style="list-style-type: none"> İmleci ekranda gezdirin Menü yapısında gezinin Ayarları ayarlayın
ON/OFF (AÇ/KPL)	<ul style="list-style-type: none"> Isıtma/soğutma çalışmasını veya ESS modunu açın/kapatın Menü yapısındaki işlevleri açın/kapatın
BACK (GERİ)	<ul style="list-style-type: none"> Üst seviyeye geri gelin
UNLOCK (KLT AÇ)	<ul style="list-style-type: none"> Kumanda kilidini açmak/kilitlemek için uzun basın "ESS sıcaklık ayarı" gibi birtakım işlevlerin kilidini açın/işlevleri kilitleyin
OK (TAMAM)	<ul style="list-style-type: none"> Menü yapısında bir planı programlarken bir sonraki adıma gidin ve bir seçimi doğrulayarak menü yapısında bir alt menü girin.

SERVİS ÇALIŞANI İÇİN hakkında

"SERVİS ÇALIŞANI İÇİN" seçenekleri, kurulumcunun parametreleri ayarlaması için tasarlanmıştır.

- Ekipman bileşimini ayarlama.
- Parametreleri ayarlama.

SERVİS ÇALIŞANI İÇİN seçenekine gitme yöntemi

MENÜ > SERVİS ÇALIŞANI İÇİN seçeneklerine gidin. "TAMAM" ögesine basın. Aşağıdaki sayfalar görüntülenir:

SERVİS ÇALIŞANI İÇİN	
Lütfen parolayı girin:	
0 0 0	
OK GİRİŞ	AYARLA

Gezinmek için ve sayısal değeri ayarlamak için ▼ ▲ oklarına basın. "TAMAM" ögesine basın. Parola 234'tür, parola girildikten sonra aşağıdaki sayfalar görüntülenir:

SERVİS ÇALIŞANI İÇİN 1/3	
1. ESS MOD AYARI	
2. SOĞUTMA MOD AYARI	
3. ISITMA MOD AYARI	
4. OTOMATİK MOD AYARI	
5. SICAKLIK TÜRÜ AYARI	
6. ODA TERMOSTAT	
OK GİRİŞ	◀ ▶

SERVİS ÇALIŞANI İÇİN 2/3	
7. DİĞER ISITMA KAYNAĞI	
8. TATİLDE UZAKTA MODU	
9. SERVİS ÇAĞRISI	
10. FAB. AYAR. GERİ YÜKLE	
11. TEST ÇALIŞTIRMASI	
12. ÖZEL İŞLEV	
OK GİRİŞ	◀ ▶

SERVİS ÇALIŞANI İÇİN 3/3	
13. OTM YND BAŞL	
14. GÜC GİRİŞİ SINIRI	
15. GİRİŞ TANIMI	
16. BASAM. SETİ	
17. AYARLANAN HMI ADRESİ	
OK GİRİŞ	◀ ▶

Alt menüye girmek için Tamam'a kaydırın ve basmak üzere ▼ ▲ oklarını kullanın.

9.5.1 ESS MOD AYARI

ESS = evsel sıcak su

MENÜ > SERVİS ÇALIŞANI İÇİN > 1. ESS MOD AYARI seçeneklerine gidin. "TAMAM" ögesine basın. Aşağıdaki sayfalar görüntülenir:

1 ESS MOD AYARI 1/5	
1.1 ESS MODU	EVET
1.2 DEZENFEKT	EVET
1.3 ESS ÖNCELİĞİ	EVET
1.4 ESS POMPASI	EVET
1.5 ESS ÖNCELİK SÜRE AYARI	YOK
◀ AYARLA	▶

1 ESS MOD AYARI 2/5	
1.6 dT5_ON	5 °C
1.7 dT1S5	10 °C
1.8 T4DHWMAX	43 °C
1.9 T4DHWMIN	-10 °C
1.10 t_INTERVAL_DHW	5 DK.
◀ AYARLA	▶

1 ESS MOD AYARI 3/5	
1.11 dT5_TBH_OFF	5 °C
1.12 T4_TBH_ON	5 °C
1.13 t_TBH_DELAY	30 DK.
1.14 T5S_DI	65 °C
1.15 t_DI HIGHTEMP	15 DK.
◀ AYARLA	▶

1 ESS MOD AYARI 4/5	
1.16 t_DI_MAX	210 MIN
1.17 t_DHWHP_RESTRICT	30 MIN
1.18 t_DHWHP_MAX	120 MIN
1.19 ESS POMPA ÇALIŞ. SÜRE	EVET
1.20 POMPA ÇALIŞMA SÜRE	5 MIN
◀ AYARLA	▶

1 ESS MOD AYARI 5/5	
1.21 ESS POMPA Ç. ÇALIŞ.	YOK
◀ AYARLA	▶

9.5.2 SOĞUTMA MOD AYARI

MENÜ > SERVİS ÇALIŞANI İÇİN > 2. SOĞUTMA MOD AYARI seçeneklerine gidin. "TAMAM" ögesine basın.

Aşağıdaki sayfalar görüntülenir:

2 SOĞUTMA MOD AYARI	1/3
2.1. SOĞUTMA MOD	EVET
2.2 t_T4_FRESH_C	2,0 SA.
2.3 T4CMAX	43 °C
2.4 T4CMIN	20 °C
2.5 dT1SC	5 °C
	

2 SOĞUTMA MOD AYARI	2/3
2.6 dTSC	2 °C
2.7 t_INTERVAL_C	5 DK.
2.8 T1SetC1	10 °C
2.9 T1SetC2	16 °C
2.10 T4C1	35 °C
	

2 SOĞUTMA MOD AYARI	3/3
2.11 T4C2	25 °C
2.12 BÖLGE1 C-EMİSYON	FCU
2.13 BÖLGE2 C-EMİSYON	FLH
	

9.5.3 ISITMA MOD AYARI

MENÜ > SERVİS ÇALIŞANI İÇİN > 3. ISITMA MOD AYARI seçeneklerine gidin. "TAMAM" öğesine basın. Aşağıdaki sayfalar görüntülenir:

3 ISITMA MOD AYARI	1/3
3.1. ISIT MOD	EVET
3.2 t_T4_FRESH_H	2,0 SA.
3.3 T4HMAX	16 °C
3.4 T4HMIN	-15 °C
3.5 dT1SH	5 °C
	

3 ISITMA MOD AYARI	2/3
3.6 dTSH	2 °C
3.7 t_INTERVAL_H	5 DK.
3.8 T1SetH1	35 °C
3.9 T1SetH2	28 °C
3.10 T4H1	-5 °C
	

3 ISITMA MOD AYARI	3/3
3.11 T4H2	7 °C
3.12 BÖLGE1 H-EMİSYON	RAD.
3.13 BÖLGE2 H-EMİSYON	FLH
3.14 t_DELAY_PUMP	2 DK.
	

9.5.4 OTOMATİK MOD AYARI

MENÜ > SERVİS ÇALIŞANI İÇİN > 4. OTOMATİK MOD AYARI seçeneklerine gidin. Tamam'a bastığınızda aşağıdaki sayfa görüntülenir.

4 OTOMATİK MOD AYARI	
4.1 T4AUTOCMIN	25 °C
4.2 T4AUTOHMAX	17 °C
	

9.5.5 SIC. TÜRÜ AYARI

SIC. TÜRÜ AYARI hakkında

SIC. TÜRÜ AYARI, ısı pompasının AÇ/KPL olma durumunu kontrol etmek üzere su akışı sıcaklığını veya oda sıcaklığını seçmek için kullanılır.



ODA SIC. etkinleştirildiğinde, hedefsu akışı sıcaklığı klimaya alakalı eğrilere göre hesaplanır.

SIC. TÜRÜ AYARINI girme yöntemi

MENÜ > SERVİS ÇALIŞANI İÇİN > 5. SIC. TÜRÜ AYARI seçeneklerine gidin. "TAMAM" öğesine basın. Aşağıdaki sayfa görüntülenir:

5 SIC. TÜRÜ AYARI	
5.1 SU AKIŞ SICAKLIK	EVET
5.2 ODA SICAKL.	YOK
5.3 ÇİFT BÖLGE	YOK
	


Yalnızca SU AKIŞ SICAKLIK veya ODA SIC. değerini EVET olarak ayarlamanız durumunda, aşağıdaki sayfalar görüntülenir.

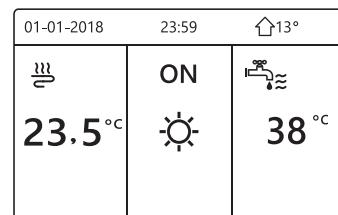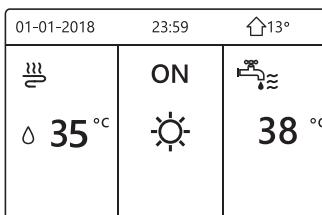


yalnızca SU AKIŞ SICAKLIK EVET

yalnızca ODA SIC. EVET

SU AKIŞ SICAKLIK ve ODA SIC. EVET olarak ayarlanırken ÇİFT BÖLGE EVET veya YOK olarak ayarlanırsa, aşağıdaki sayfalar görüntülenir.

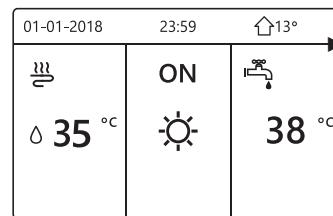


Ana sayfa (bölge 1)

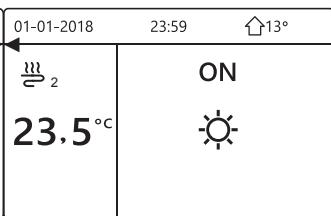


Ek sayfa (bölge 2)
(Çift bölge etkilidir)

Bu durumda, bölge 1 ayar değeri T1S iken, bölge 2 ayar değeri T1S2'dir (Karşılık gelen T1S2 değeri klimaya alakalı eğrilere göre hesaplanır.)

ÇİFT BÖLGE EVET ve ODA SIC. YOK olarak ayarlanırken SU AKIŞ SICAKLIK EVET veya YOK olarak ayarlanırsa, aşağıdaki sayfalar görüntülenir.

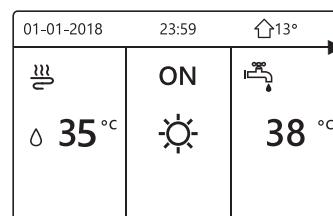

Ana sayfa (bölge 1)

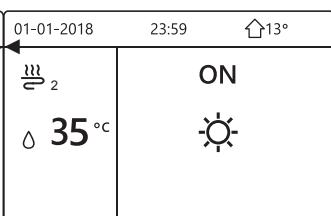

Ek sayfa (bölge 2)

Bu durumda, bölge 1 ayar değeri T1S iken bölge 2 ayar değeri T1S2'dir.

ÇİFT BÖLGE ve ODA SIC. EVET olarak ayarlanırken SU AKIŞ SICAKLIK EVET veya YOK olarak ayarlanırsa, aşağıdaki sayfa görüntülenir.

01-01-2018 23:59 13°			01-01-2018 23:59 13°		
	ON			ON	
Δ 35°C		38 °C	23.5 °C		

Ana sayfa (bölge 1)

Ek sayfa (bölge 2)
(Çift bölge etkilidir)

Bu durumda, bölge 1 ayar değeri T1S iken, bölge 1 ayar değeri TIS2'dir (Karşılık gelen TIS2 değeri klimaya alakalı eğrilere göre hesaplanır.)

9.5.6 ODA TERMOSTATI

ODA TERMOSTATI hakkında

ODA TERMOSTATI, oda termostatının kullanılabilir olma durumunu ayarlamak için kullanılır.

ODA TERMOSTATI ayarlama yöntemi

MENÜ > SERVİS ÇALIŞANI İÇİN > 6. ODA TERMOSTATI seçeneklerine gidin. "TAMAM" öğesine basın. Aşağıdaki sayfa görüntülenir:

6 ODA TERMOSTAT	
6.1 ODA TERMOSTAT	YOK
	AYARLA

NOT

ODA TERMOSTATI = YOK, oda termostatı yoktur.

ODA TERMOSTATI = MOD AYARI, oda termostatı kablo demeti için A yöntemi izlenmelidir.

ODA TERMOSTATI = TEK BÖLGE, oda termostatı kablo demeti için B yöntemi izlenmelidir.

ODA TERMOSTATI = ÇİFT BÖLGE, oda termostatı kablo demeti için C yöntemi izlenmelidir (8.6.6 "Diğer bileşenler için bağlantı/Oda termostatı için" başlıklı bölümde bakın).

9.5.7 DİĞER ISITMA KAYNAĞI

DİĞER ISITMA KAYNAĞI yedek ısıtıcı, ek ısıtma kaynakları ve güneş enerjisi kiti parametrelerini ayarlamak için kullanılır.

MENÜ > SERVİS ÇALIŞANI İÇİN > 7. DİĞER ISITMA KAYNAĞI seçeneklerine gidin ve Tamam'a basın. Aşağıdaki sayfa görüntülenir:

7 DİĞER ISITMA KAYNAĞI 1/2	
7.1 dT1_IBH_ON	5 °C
7.2 t_IBH_DELAY	30 DK.
7.3 T4_IBH_ON	-5 °C
7.4 dT1_AHS_ON	5 °C
7.5 t_AHS_DELAY	30 DK.
	AYARLA

7 DİĞER ISITMA KAYNAĞI 2/2	
7.6 T4_AHS_ON	-5°C
7.7 IBH_KONUM	BORU HLK
7.8 P_IBH1	0,0kW
7.9 P_IBH2	0,0kW
7.10 P_TBH	2,0kW
	AYARLA

9.5.8 TATİLDE UZAKTA AYARI

TATİLDE UZAKTA AYARI, tatil için evden uzaklaşıldığından donmayı engellemek üzere su çıkış sıcaklığını ayarlamak için kullanılır.

MENÜ > SERVİS ÇALIŞANI İÇİN > 8. TATİLDE UZAKTA AYARI seçeneklerine gidin. "TAMAM" öğesine basın. Aşağıdaki sayfa görüntülenir:

8 TATİLDE UZAKTA AYARI	
8.1 T1S_H.A._H	20 °C
8.2 T5S_H.A._DHW	20 °C
	AYARLA

9.5.9 SERVİS ÇAĞRISI AYARI

Kurulumcular SERVİS ÇAĞRISI AYARI özelliğini kullanarak yerel bayi telefon numarasını ayarlayabilir. Ünitenin düzgün şekilde çalışmaması durumunda, yardım için bu numarayı arayın.

MENÜ > SERVİS ÇALIŞANI İÇİN > SERVİS ÇAĞRISI seçeneklerine gidin. "TAMAM" öğesine basın. Aşağıdaki sayfa görüntülenir:

9 SERVİS ÇAĞRISI	
TELEFON NO.	*****
CEP. NO.	*****
OK	ONAYLA
	AYARLA

Telefon numarasına kaydirmak ve numarayı ayarlamak için ▼ ▲ oklarına basın. Telefon numarası maksimum uzunluğu 13 basamaktır; telefon numarasının 12'den kısa olması durumunda, lütfen aşağıda gösterilen şekilde ■ simbolünü girin:

9 SERVİS ÇAĞRISI	
TELEFON NO. ***** 	
CEP. NO. ***** 	
 OK	ONAYLA   AYARLA 

Kullanıcı arayüzünde görüntülenen numara, yerel bayinizin telefon numarasıdır.

9.5.10 FAB. AYAR. GERİ YÜKLE

FABRİKA AYARLARINI GERİ YÜKLEME işlevi, kullanıcı arayüzünde ayarlanan tüm parametrelerin fabrika ayarlarına geri yüklenmesi için kullanılır.

MENÜ > SERVİS ÇALIŞANI İÇİN > 10. FAB. AYAR. GERİ YÜKLE seçeneklerine gidin. "TAMAM" ögesine basın. Aşağıdaki sayfa görüntülenir:

10 FAB. AYAR. GERİ YÜKLE	
Tüm ayarlar varsayılan fabrika ayarlarına geri dönecektir. Fabrika ayarlarını geri yüklemek istiyor musunuz?	
 HAYIR	 EVET
 ONAYLA  	

İmleci EVET'e kaydırmak ve Tamam'a basmak için ▼▲ oklarına basın. Aşağıdaki sayfa görüntülenir:

10 FAB. AYAR. GERİ YÜKLE	
Lütfen bekleyin...	
%5	

Birkaç saniye sonra, kullanıcı arayüzünde ayarlanan tüm parametreler fabrika ayarlarına geri yüklenecektir.

9.5.11 TEST ÇALIŞTIRMASI

TEST ÇALIŞTIRMASI vanaların, hava tahliyesinin, çevrim pompası çalışmasının, soğutma, ısıtma ve evsel su ısıtma işlevlerinin doğru çalışmasını kontrol etmek için kullanılır.

MENÜ > SERVİS ÇALIŞANI İÇİN > 11. TEST ÇALIŞTIRMASI seçeneklerine gidin. "TAMAM" ögesine basın. Aşağıdaki sayfa görüntülenir:

11 TEST ÇALIŞTIRMASI	
Ayarlar ve "TEST ÇALIŞTIRMASI" etkinleştirilsin mi?	
 HAYIR	 EVET
 ONAYLA  	

EVET seçilirse, aşağıdaki sayfalar görüntülenir:

11 TEST ÇALIŞTIRMASI	
11.1 NOKTA SORGU	
11.2 HAVA TAHLİYESİ	
11.3 DOLAŞIM POMPA ÇALIŞIYOR	
11.4 SOĞUTMA MOD ÇALIŞIYOR	
11.5 ISITMA MOD ÇALIŞIYOR	
 OK	GİRİŞ 

11 TEST ÇALIŞTIRMASI	
11.6 ESS MOD ÇALIŞIYOR	
 OK	GİRİŞ 

NOKTA SORGU seçilirse, aşağıdaki sayfalar görüntülenir:

11 TEST ÇALIŞTIRMASI 1/2	
3 YOL VALF 1 KPL	
3 YOL VALF 2 KPL	
PUMP I KPL	
PUMP O KPL	
PUMP C KPL	
ON/OFF	AÇ/KPL 

11 TEST ÇALIŞTIRMASI 2/2	
POMPA SOLAR KPL	
POMPA ESS KPL	
İÇ YEDEK ISITICI KPL	
DEPO ISITICISI KPL	
3 YOL VALF 3 KPL	
ON/OFF	AÇ/KPL 

Kontrol etmek istediğiniz aksamlara kaydırmak için ▼▲ oklarına basın ve ardından, AÇ/KPL seçeneğine basın. Örneğin, 3 yolu vana seçildiğinde ve AÇ/KPL seçeneğine basıldığında, 3 yolu vana açık/kapalı durumdaysa, 3 yolu vananın ve diğer aksamların çalışması normaldir.

DİKKAT


Nokta kontrolünden önce, deponun ve su sisteminin su ile dolu olduğundan ve havanın dışarı atıldığından emin olun; aksi halde, pompa veya yedek ısıtıcı bozulabilir.

HAVA TAHLİYESİ seçeneğini seçmeniz ve Tamam'a basmanız durumunda, aşağıdaki sayfa görüntülenir:

11 TEST ÇALIŞTIRMASI	
Test çalıştırması açık. Hava tahliyesi açık.	
 TAMAM ONAYLA	


Hava boşaltma modundayken SV1 açılır, SV2 kapatılır. 60 sn. sonra, ünitedeki pompa (POMPA I) akış anahtarı çalışmaz durumdayken 10 dk. boyunca çalıştırılır. Pompa durdurulduktan sonra, SV1 kapatılır ve SV2 açılır. 60 sn. sonra, bir sonraki komut alınana kadar POMPA I ve POMPA O çalıştırılır.

ÇEVİRİM POMPASI ÇALIŞTIRMASI seçilirse, aşağıdaki sayfa görüntülenir:

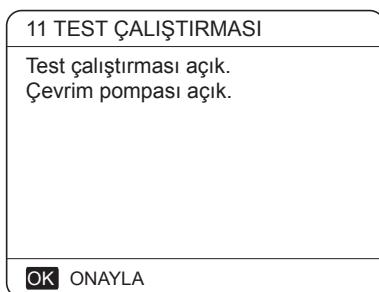


Çevirim pompası çalıştırmasının açıldığından, çalıştırılan tüm aksamlar durdurulur. 60 saniye sonra, SV1 açılır, SV2 kapatılır, 60 saniye sonra POMPA I çalıştırılır. 30 sn. sonra, akış anahtarının normal akışı kontrol etmesi durumunda, POMPA I 3 dk. boyunca çalıştırılır; pompa 60 sn. durdurulduktan sonra SV1 kapatılır ve SV2 açılır. 60 sn. sonra, POMPA I ve POMPA O çalıştırılır ve 2 dk. sonra, akış anahtarı su akışını kontrol eder. Akış anahtarı 15 sn. boyunca kapatılırsa, bir sonraki komut alınana kadar POMPA I ve POMPA O çalıştırılır.

SOĞUTMA MOD ÇALIŞIYOR seçilirse, aşağıdaki sayfa görüntülenir:

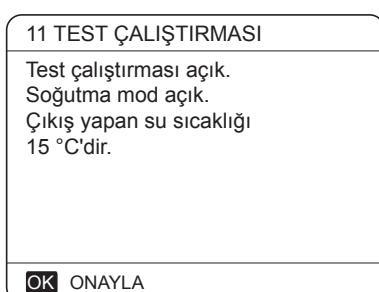


SOĞUTMA MODU test çalıştırması sırasında, varsayılan hedef su çıkışı sıcaklığı 7 °C'dir. Su sıcaklığı belirli bir değere düşene veya bir sonraki komut alınana kadar ünite çalıştırılır.

ISITMA MOD ÇALIŞIYOR seçilirse, aşağıdaki sayfa görüntülenir:

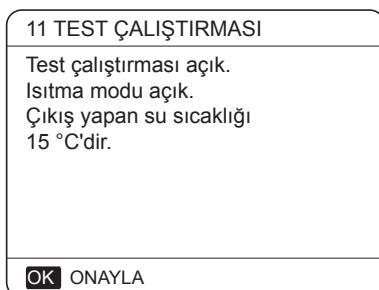


ISITMA MODU test çalıştırması sırasında, varsayılan hedef su çıkışı sıcaklığı 35 °C'dir. IBH (dahili yedek ısıtıcı), kompresör 10 dakika çalıştırıldıktan sonra açılır. IBH 3 dakika çalıştırıldıktan sonra, IBH kapatılır ve su sıcaklığı belirli bir değere yükseleneye veya bir sonraki komut alınana kadar ısı pompası çalıştırılır.

ESS MOD ÇALIŞIYOR seçilirse, aşağıdaki sayfa görüntülenir:

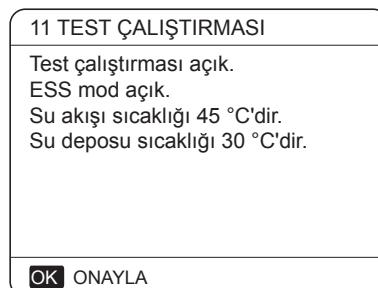

ESS MODU test çalıştırması sırasında, evsel su varsayılan hedef sıcaklığı 55 °C'dir. Kompresör 10 dk. boyunca çalıştırıldıktan sonra TBH (depo yardımcı ısıtıcı) açılır. 3 dakika sonra TBH kapatılır; su sıcaklığı belirli bir değere yükseleneye veya bir sonraki komut alınana kadar ısı pompası çalıştırılır.

Test çalıştırması sırasında, Tamam hariç olmak üzere tüm düğmeler geçersizdir. Test çalıştırmasını kapatmak istiyorsanız, lütfen Tamam'a basın. Örneğin, ünite hava tahliye modunda olduğunda, Tamam'a bastıktan sonra aşağıdaki sayfa görüntülenir:

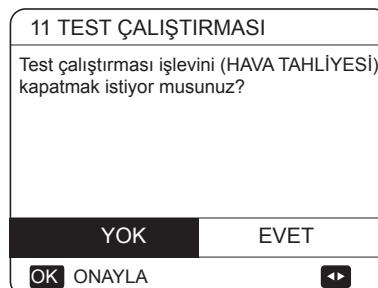

İmleci EVET'e kaydırın ve Tamam'a basın ▼ ▲ oklarına basın. Test çalıştırması kapatılır.

9.5.12 ÖZEL İŞLEV

Kablolu kumanda özel işlev modundayken çalıştırılamaz, sayfa ana sayfaya geri döndürülemez ve ekranda özel işlevin çalıştırıldığı sayfa gösterilir, kablolu kumanda kilitlenmez.

NOT

Özel işlev çalıştırılırken diğer işlevler (HAFTALIK PLAN/ZAMANLAYICI, TATİLDE UZAKTA, TATİLDE EVDE) kullanılamaz.

MENÜ > SERVİS ÇALIŞANI İÇİN > 12. ÖZEL İŞLEV seçeneklerine gidin.

Zemin ısıtma öncesinde, zeminde fazla miktarda su kalmış olması durumunda, zemin ısıtma çalışması sırasında zemin çarplıbilir veya bozulabilir; zeminin korumak için, zemin sıcaklığının aşamalı olarak artırılacağı zemin kurutma işlemi gereklidir.

12 ÖZEL İŞLEV	
Ayarlar ve "ÖZEL İŞLEV"	
etkinleştirilsin mi?	
HAYRI	EVET
OK ONAYLA	

12 ÖZEL İŞLEV	
12.1 ZEMİN ÖNCEDEN ISITMA	
12.2 ZEMİN KURUTMASI	
OK GİRİŞ	

Girmek için Tamam'a kaydılmak ve basmak üzere ▼▲ oklarını kullanın.

Ünite ilk kez çalıştırıldığında, su sisteminde çalışma sırasında arızalara neden olabilecek şekilde hava kalabilir. Havanın tahliye edilmesi için hava tahliye işleminin çalıştırılması gereklidir (hava tahliye vanasının açık olduğundan emin olun).

ZEMİN ÖNCEDEN ISITMA işlevi seçilirse, Tamam'a bastıktan sonra, aşağıdaki sayfa görüntülenir:

12.1 ZEMİN ÖNCEDEN ISITMA	
T1S	30 °C
t_fristFH	72 SAAT
GİRİŞ ÇIKIŞ	
AYARLA	

İmleç ZEMİN ÖNCEDEN ISITMAYI ÇALIŞTIR üzerinde olduğunda, ▼▲ oklarını kullanarak EVET'e kaydırın ve Tamam'a basın. Aşağıdaki sayfa görüntülenir:

12.1 ZEMİN ÖNCEDEN ISITMA	
Zemin önceden ısıtma işlevi 25 dakikadır çalışıyor. Su akışı sıcaklığı 20 °C'dir.	
OK ONAYLA	


Zemin önceden ısıtma sırasında, Tamam hariç olmak üzere tüm düğmeler geçersizdir. Zemin önceden ısıtma işlemini kapatmak istiyorsanız, lütfen Tamam'a basın.

Aşağıdaki sayfa görüntülenir:

12.1 ZEMİN ÖNCEDEN ISITMA	
Zemin önceden ısıtma işlemini kapatmak istiyor musunuz?	
HAYRI	EVET
OK ONAYLA	

İmleci EVET'e kaydırmak ve Tamam'a basmak için ▼▲ oklarını kullanın; zemin önceden ısıtma işlevi kapatılır.

Zemin önceden ısıtması sırasında ünitenin çalışması aşağıdaki resimde gösterilir:

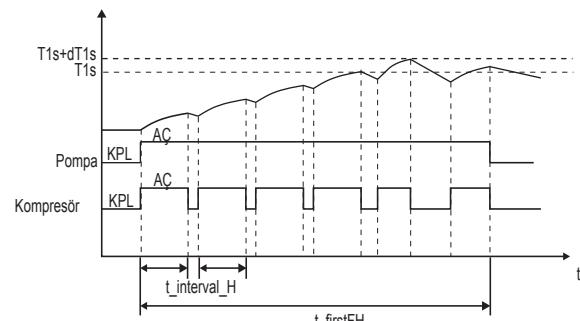

ZEMİN KURUTMASI seçildiye, Tamam'a bastıkta sonra aşağıdaki sayfalar görüntülenir:

12.2 ZEMİN KURUTMASI	
ISINMA SÜRESİ (t_DRYUP)	8 gün
KORU SÜRE (t_HIGHPEAK)	5 gün
SIC. DÜŞM SÜRE(t_DRYD)	5 gün
ÜST SIC.(t_DRYPEAK)	45 °C
BAŞLANGIÇ SAATİ	15:00
AYARLA	


12.2 ZEMİN KURUTMASI	
BAŞLANGIÇ TARİHİ	01-01-2019
GİRİŞ ÇIKIŞ	
AYARLA	

Zemin kurutma sırasında, Tamam hariç olmak üzere tüm düğmeler geçersizdir. Isı pompası arızalandığında, yedek ısıtıcı ve ek ısıtıcı kaynağı kullanılmadığında zemin kurutma modu kapatılır. Zemin kurutma işlevini kapatmak istiyorsanız, lütfen Tamam'a basın. Aşağıdaki sayfa görüntülenir:

12.3 ZEMİN KURUTMASI	
Ünite, zemin kurutma işlevini 01-08-2018 09:00'da çalıştıracaktır	
OK	ONAYLA

İmleci EVET'e kaydirmak ve Tamam'a basmak için ▼ ▲ oklarını kullanın. Zemin kurutma kapatılır.

Zemin kurutma sırasında hedef su çıkıştı sıcaklığı aşağıdaki resimde açıklanır:

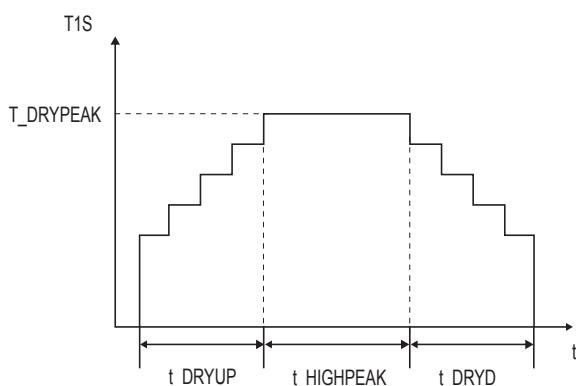

9.5.13 OTM YND BAŞL

OTM YND BAŞL işlevi, bir güç beslemesi arızasından sonra güç geri geldiğinde ünitenin kullanıcı arayüzü yeniden uygulama durumunu seçmek için kullanılır.

MENÜ > SERVİS ÇALIŞANI İÇİN > 13. OTM YND BAŞL seçeneklerine gidin

13 OTM YND BAŞL	
13.1 SOĞUTMA/ISITMA MOD	EVET
13.2 ESS MODU	YOK
AYARLA	

OTM YND BAŞL işlevi, güç beslemesi arızası durumunda kullanıcı arayüzü ayarlarına yeniden uygulanır. Bu işlev devre dışı bırakılırsa, bir güç beslemesi arızasından sonra güç geri geldiğinde ünite otomatik olarak yeniden başlatılmaz.

9.5.14 GÜC GİRİŞİ SINIRI

GÜC GİRİŞİ SINIRI ayarlama yöntemi
MENÜ > SERVİS ÇALIŞANI İÇİN seçeneklerine gidin
14. GÜC GİRİŞİ SINIRI

14 GÜC GİRİŞİ SINIRI	
14.1 GÜC GİRİŞİ	0
AYARLA	

9.5.15 GİRİŞ TANIMI

GİRİŞ TANIMI ayarlama yöntemi
MENÜ > SERVİS ÇALIŞANI İÇİN > 15. GİRİŞ TANIMI seçeneklerine gidin

15 GİRİŞ TANIMI	
15.1 ON/OFF (M1M2)	UZAKTAN
15.2 SMART GRID	YOK
15.3 T1b(Tw2)	YOK
15.4 Tbt1	YOK
15.5 Tbt2	YOK
AYARLA	AYARLA

15 GİRİŞ TANIMI	
15.6 Ta	HMI
15.7 SOLAR GİRDİ	YOK
15.8 F-BORU BOYU	< 10 m
15.9 dTbt2	12 °C
15.10 RT/Ta_PCB	YOK
AYARLA	AYARLA

9.5.16 Parametrelerin ayarlanması

Bu bölüm ile ilgili parametreler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Sipariş numarası	Kod	Durum	Varsayılan	Minimum	Maksimum	Ayar aralığı	Ünite
1.1	ESS MODU	ESS modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma: 0=YOK, 1=Evet	1	0	1	1	/
1.2	DEZENFEKTE ET	Dezenfekte etme modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma: 0=YOK, 1=Evet	1	0	1	1	/
1.3	ESS ÖNCELİĞİ	ESS öncelik modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma: 0=YOK, 1=Evet	1	0	1	1	/
1.4	ESS POMPASI	ESS pompa modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma: 0=YOK, 1=Evet	0	0	1	1	/
1.5	ESS ÖNCELİK SÜRESİ AYARI	ESS öncelik süresi ayarını etkinleştirme veya devre dışı bırakma: 0=YOK, 1=Evet	0	0	1	1	/
1.6	dT5_ON	İş pompasının başlatılması için sıcaklık farkı	10	1	30	1	°C
1.7	dT1S5	Kompresör çıkışını ayarlamak için doğru değer.	10	5	40	1	°C
1.8	T4DHWMAX	Evsel su ısıtma için iş pompasının çalışabileceği maksimum ortam sıcaklığı	43	35	43	1	°C
1.9	T4DHWMIN	İş pompasının evsel suyu ısıtma için çalışabileceği minimum ortam sıcaklığı	-10	-25	5	1	°C
1.10	t_INTERVAL_DHW	kompresörün ESS modundaki başlangıç saatı aralığı.	5	5	5	1	DK.
1.11	dT5_TBH_OFF	T5 ve TS5 arasındaki, yardımcı ısıtıcının kapanmasını sağlayan sıcaklık farkı	5	0	10	1	°C
1.12	T4_TBH_ON	TBH'nin çalışabileceği en yüksek dış mekan sıcaklığı.	5	-5	20	1	°C
1.13	t_TBH_DELAY	Yardımcı ısıtıcıyı başlatmadan önce kompresörün çalışma süresi	30	0	240	5	DK.
1.14	T5S_DI	DEZENFEKTE ETME işlevi sırasında evsel sıcak su deposundaki suyun hedef sıcaklığı.	65	60	70	1	°C
1.15	t_DI_HIGHETEMP.	DEZENFEKTE ETME işlevi sırasında evsel sıcak su deposundaki suyun en yüksek sıcaklık süresi	15	5	60	5	DK.
1.16	t_DI_MAX	maksimum dezenfeksiyon süresi	210	90	300	5	DK.
1.17	t_DHWHP_RESTRICT	Alan ısıtma/soğutma için çalışma süresi.	30	10	600	5	DK.
1.18	t_DHWHP_max	İş pompasının, ESS ÖNCELİK modunda maksimum sürekli çalışma süresi.	90	10	600	5	DK.
1.19	POMPA ÇALIŞMA SÜRESİ	ESS pompasının çalışmaya devam ettiği belirli süre	5	5	120	1	DK.
1.20	ESS POMPASI ÇALIŞMA SÜRESİ	ESS pompasının zamanlanmış olarak çalışmasını ve POMPA ÇALIŞMA SÜRESİ için çalışmaya devam etmesini etkinleştirme veya devre dışı bırakma: 0=YOK, 1=Evet	1	0	1	1	/
1.21	ESS POMPASI DEZENFEKTE ETME	Ünite dezenfekte etme modundayken ve $T5 \geq T5S_DI-2$ iken ESS pompa çalışmasını etkinleştirme veya devre dışı bırakma: 0=YOK, 1=Evet	1	0	1	1	/
2.1	SOĞUTMA MOD	Soğutma modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma: 0=YOK, 1=Evet	1	0	1	1	/
2.2	t_T4_FRESH_C	Soğutma modu için klima lağ哪kali egrilerin yenileme süresi	0,5	0,5	6	0,5	saat
2.3	T4CMAX	Soğutma modu için en yüksek ortam çalışma sıcaklığı	52	35	52	1	°C
2.4	T4CMIN	Soğutma modu için en düşük ortam çalışma sıcaklığı	10	-5	25	1	°C
2.5	dT1SC	İş pompasının başlatılması için sıcaklık farkı (T1)	5	2	10	1	°C
2.6	dTSC	İş pompasının başlatılması için sıcaklık farkı (Ta)	2	1	10	1	°C
2.7	t_INTERVAL_C	kompresörün soğutma modundaki başlangıç saatı aralığı.	5	5	5	1	MIN
2.8	T1SETC1	Soğutma modu için klima lağ哪kali egrilerin sıcaklık ayarı 1.	10	5	25	1	°C
2.9	T1SETC2	Soğutma modu için klima lağ哪kali egrilerin sıcaklık ayarı 2.	16	5	25	1	°C
2.10	T4C1	Soğutma modu için iklim ile ilgili egrilerin ortam sıcaklığı 1	35	-5	46	1	°C
2.11	T4C2	Soğutma modu için iklim ile ilgili egrilerin ortam sıcaklığı 1	25	-5	46	1	°C
2.12	BÖLGE1 C-EMİSYON	Soğutma modu için bölge 1 son türü: 0=FCU(fanlı ısıtıcı ünitesi), 1=RAD.(radyatör), 2=FLH(zemin ısıtma)	0	0	2	1	/
2.13	BÖLGE2 C-EMİSYON	Soğutma modu için bölge 2 son türü: 0=FCU(fanlı ısıtıcı ünitesi), 1=RAD.(radyatör), 2=FLH(zemin ısıtma)	0	0	2	1	/

3.1	ISIT MOD	Isıtma modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma	1	0	1	1	/
3.2	t_T4_FRESH_H	Isıtma modu için klimaya alaklı eğrilerin yenileme süresi	0,5	0 5	6	0,5	saat
3.3	T4HMAX	Isıtma modu için maksimum ortam çalışma sıcaklığı	25	20	35	1	°C
3.4	T4HMIN	Isıtma modu için minimum ortam çalışma sıcaklığı	-15	-25	15	1	°C
3.5	dT1SH	Ünitenin başlatılması için sıcaklık farkı (T1)	5	2	10	1	°C
3.6	dTSH	Ünitenin başlatılması için sıcaklık farkı (Ta)	2	1	10	1	°C
3.7	t_INTERVAL_H	kompresörün ısıtma modundaki başlangıç saatı aralığı.	5	5	5	1	MIN
3.8	T1SetH1	Isıtma modu için klimaya alaklı eğrilerin sıcaklık ayarı 1	35	25	60	1	°C
3.9	T1SetH2	Isıtma modu için klimaya alaklı eğrilerin sıcaklık ayarı 2	28	25	60	1	°C
3.10	T4H1	Isıtma modu için klimaya alaklı eğrilerin ortam sıcaklığı 1	-5	-25	35	1	°C
3.11	T4H2	Isıtma modu için klimaya alaklı eğrilerin ortam sıcaklığı 2	7	-25	35	1	°C
3.12	BÖLGE1 H-EMİSYON	Isıtma modu için bölge 1 son türü: 0=FCU(fanlı ısıtıcı ünitesi), 1=RAD.(radyator), 2=FLH(zemin ısıtma)	1	0	2	1	/
3.13	BÖLGE2 H-EMİSYON	Isıtma modu için bölge 2 son türü: 0=FCU(fanlı ısıtıcı ünitesi), 1=RAD.(radyatör), 2=FLH(zemin ısıtma)	2	0	2	1	/
3.14	t_DELAY_PUMP	Pompayı başlatmadan önce kompresörün çalışma süresi.	2	2	20	0,5	DK.
4.1	T4AUTOCMIN	Otomatik modda soğutma için minimum çalışma ortam sıcaklığı	25	20	29	1	°C
4.2	T4AUTOHMAX	Otomatik modda ısıtma için maksimum çalışma ortam sıcaklığı	17	10	17	1	°C
5.1	SU AKIŞ SICAKLIK	SU AKIŞINI etkinleştirme veya devre dışı bırakma: 0=YOK, 1=EVET	1	0	1	1	/
5.2	ODA SIC.	ODA SICAKLIĞINI etkinleştirme veya devre dışı bırakma: 0=YOK, 1=EVET	0	0	1	1	/
5.3	ÇİFT BÖLGE	ODA TERMOSTATI ÇİFT BÖLGE AYARINI etkinleştirme veya devre dışı bırakma: 0=YOK, 1=EVET	0	0	1	1	/
6.1	ODA TERMOSTATI	Oda termostati tarzı: 0=YOK, 1=MOD AYARI, 2=TEK BÖLGE, 3=ÇİFT BÖLGE	0	0	3	1	/
7.1	dT1_IBH_ON	Yedek ısıtıcıyı başlatmak için T1S ve T1B arasındaki sıcaklık farkı.	5	2	10	1	°C
7.2	t_IBH_DELAY	İlk yedek ısıtıcıyı başlatmadan önce kompresörün çalışma süresi	30	15	120	5	DK.
7.3	T4_IBH_ON	Yedek ısıtıcıyı başlatmak için ortam sıcaklığı	-5	-15	10	1	°C
7.4	dT1_AHS_ON	Ek ısıtma kaynağını açmak için T1S ve T1B arasındaki sıcaklık farkı	5	2	10	1	°C
7.5	t_AHS_DELAY	Ek ısıtma kaynağını başlatmadan önce kompresörün çalışma süresi	30	5	120	5	DK.
7.6	T4_AHS_ON	Ek ısıtma kaynağını başlatmak için ortam sıcaklığı	-5	-15	10	1	°C
7.7	IBH KONUM	IBH/AHS kurulum yeri BORU HLK=0; GAZ DEPOSU=1	0	0	0	0	°C
7.8	P_IBH1	IBH1 güç girişi	0	0	20	0,5	kW
7.9	P_IBH2	IBH2 güç girişi	0	0	20	0,5	kW
7.10	P_TBH	TBH güç girişi	2	0	20	0,5	kW
8.1	T1S_H.A_H	Tatilde uzakta modundayken alan ısıtma için hedef çıkış suyu sıcaklığı	25	20	25	1	°C
8.2	T5S_H.A_DHW	Tatilde uzakta modundayken evsel sıcak su ısıtması için hedef su çıkışı sıcaklığı	25	20	25	1	°C
12.1	ZEMİN İÇİN ÖN ISITMA T1S	Zemin için ilk önceden ısıtma sırasında su çıkışı sıcaklık ayarı	25	25	35	1	°C
12.3	t_FIRSTFH	Zemin önceden ısıtması için geçen süre	72	48	96	12	SAAT

12.4	t_DRYUP	Zemin kurutma sırasında ısınma günü	8	4	15	1	GÜN
12.5	t_HIGHPEAK	Zemin kurutma sırasında yüksek sıcaklıkta devam eden günler	5	3	7	1	GÜN
12.6	t_DRYD	Zemin kurutma sırasında düşen sıcaklık günü	5	4	15	1	GÜN
12.7	T_DRYPEAK	Zemin kurutma sırasında su akışı hedef en üst sıcaklığı	45	30	55	1	°C
12.8	BAŞLANGIÇ SAATİ	Zemin kurutma başlangıç saatı	Saat: geçerli zaman (saat +1'de değil, saat +2'de) Dakika: 00	0:00	23:30	1/30	sa./dk.
12.9	BAŞLANGIÇ TARİHİ	Zemin kurutma başlangıç tarihi	Günün tarihi	1/1/2000	31/12/2099	1/1/2001	g/a/y
13.1	OTOMATİK YENİDENBAŞLATMALI SOĞUTMA/ISITMA MODU	Soğutma/isıtma modunu otomatik yeniden başlatmayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma. 0=YOK, 1=EVET	1	0	1	1	/
13.2	ESS MODUNU OTOMATİK YENİDEN BAŞLATMA	ESS modunu otomatik yeniden başlatmayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma. 0=YOK, 1=EVET	1	0	1	1	/
14.1	GÜÇ GİRİŞİ SINIRI	Güç giriş sınırı türü, 0=YOK, 1~8= TÜR 1~8	0	0	8	1	/
15.1	ON/OFF (M1 M2)	M1M2 anahtarlarının işlevini tanımlayın; 0=UZAKTAN AÇ/KPL, 1= TBH AÇ/KPL, 2= AHS AÇ/KPL	0	0	2	1	/
15.2	SMART GRID	SMART GRID işlevini etkinleştirme veya devre dışı bırakma; 0=YOK, 1=EVET	0	0	1	1	/
15.3	T1b (Tw 2)	T1b(Tw 2)'yi etkinleştirme veya devre dışı bırakma; 0=YOK, 1=EVET	0	0	1	1	/
15.4	Tbt1	Tbt1'i etkinleştirme veya devre dışı bırakma; 0=YOK, 1=EVET	0	0	1	1	/
15.5	Tbt2	Tbt2'yi etkinleştirme veya devre dışı bırakma; 0=YOK, 1=EVET	0	0	1	1	/
15.6	Ta	Ta'yı etkinleştirme veya devre dışı bırakma; 0=YOK, 1=EVET	0	0	1	1	/
15.7	SOLAR GİRDİ	SOLAR GİRDİ seçin; 0=YOK, 1=CN18Tsolar, 2=CN11SL1SL2	0	0	2	1	/
15.8	F-BORU BOYU	Sıvı borusunun toplam uzunluğunu seçin (F-BORU BOYU); 0=F-BORU BOYU < 10 m, 1=F-BORU BOYU ≥ 10m	0	0	1	1	/
15.9	dTbt1	Ünitenin başlatılması için sıcaklık farkı (Tbt2)	15	0	50	1	°C
15.10	RT/Ta_PCB	RT/Ta_PCB'yi etkinleştirme veya devre dışı bırakma; 0=YOK, 1=EVET	0	0	1	1	/
16.1	PER_START	Birden fazla ünitenin başlatma yüzdesi	10	10	100	10	%
16.2	TIME_ADJUST	Ünite ekleme veya çıkarmanın ayarlama zamanı	5	1	60	1	DK.
16.3	ADRES SIFIRLAMA	Ünitenin adres kodunu sıfırlayın	FF	0	15	1	/
17.1	HMI SET	HMI'yi seçin; 0=ÜST, 1=ALT	0	0	1	1	/
17.2	HMI ADDRESS FOR BMS	BMS için HMI adresini ayarlayın	1	1	16	1	/

10 TEST ÇALIŞTIRMASI VE SON KONTROLLER

Kurulumcu, kurulum sonrası ünitenin doğru şekilde çalıştığını doğrulamak zorundadır.

10.1 Son kontroller

Üniteyi çalıştırmadan önce, aşağıdaki önerileri okuyun:

- Tam kurulum ve gerekli tüm ayarlar yapıldığında, ünitenin tüm ön panellerini kapatın ve ünite kapağını tekrar takın.
- Anahtar kutusunun servis paneli bakım amacıyla sadece lisanslı bir elektrikçi tarafından açılabilir.

NOT

Ünitenin ilk çalıştırılması sırasında, gereken güç girişinin ünitenin tabelasında belirtilen değerden daha yüksek olabileceğine dikkat edin. Bu olay, sorunsuz çalışmaya ve stabil güç tüketimine ulaşmadan önce 50 saatlik bir çalışma süresi gerektiren kompresörden kaynaklanır.

10.2 Test çalıştırması (manuel)

Gerekirse kurulumu yapan kişi, hava tahliyesi, ısıtma, soğutma ve kullanım suyu ısıtma sisteminin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için istediği zaman manuel bir test çalıştırması işlemi gerçekleştirebilir, bkz. 9.6.11 "Test çalıştırması".

11 BAKIM VE SERVİS

Ünitenin optimal kullanılabilirliğini sağlamak için, ünite ve saha kabloları üzerinde düzenli aralıklarla bir dizi kontrol ve muayene gerçekleştirilmelidir.

Bu bakım işleminin yerel teknisyeniniz tarafından gerçekleştirilmesi gereklidir.

Ünitenin optimum kullanılabilirliğini sağlamak için, ünite ve alandaki kablo demeti üzerinde düzenli aralıklarla bir dizi kontrol ve inceleme yapılmalıdır.

BU bakım yerel teknisyeniniz tarafından yapılmalıdır.

TEHLİKE

ELEKTRİK ÇARPMASI

- Herhangi bir bakım veya onarım işlemi gerçekleştirmeden önce besleme panelinde güç kaynağı kapatılmalıdır.
- Güç kaynağı kapatıldıktan sonra 10 dakika boyunca akım bulunan herhangi bir parçaya dokunmayın.
- Kompresörün krank ısıtıcısı beklemeye modunda dahi çalışabilir.
- Elektrikli bileşen kutusunun bazı bölgülerinin sıcak olduğunu unutmayın.
- İletken parçalara dokunmayın.
- Üniteyi durulamayın. Bu, elektrik çarpmasına veya yanına yol açabilir.
- Servis paneli çıkarıldığında üniteyi gözetimsiz bırakmayın.

Kalifiye bir eleman tarafından aşağıdaki kontrollerin senede en az bir kez gerçekleştirilmesi gereklidir.

- Su basıncı
Su basıncını kontrol edin, 1 bar'dan düşükse sisteme su doldurun.
- Su filtresi
Su filtresini temizleyin.
- Su basıncı tahliye vanası
Vana üzerindeki siyah topuzu saat yönünün tersine çevirerek basınç kontrol vanasının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin:
 - Bir çatlama sesi duyulmazsanız, yerel bayinizle iletişime geçin.
 - Ünitedeki suyun sürekli bitmesi durumunda, öncelikle su giriş ve çıkış kapatma vanalarının her ikisini kapatın ve ardından, yerel bayinizle iletişime geçin.
- Basınç tahliye vanası hortumu
Basınç kontrol vanası hortumunun suyu boşaltmak üzere uygun şekilde yerleştirilip yerleştirilmemiğini kontrol edin.
- Yedek ısıtıcı kazan yalıtım kapağı
Yedek ısıtıcı kanalı yalıtım muhafazasının, yedek ısıtıcı kanalına sıkıca bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
- Evsel sıcak su deposu basınç tahliye vanası (saha ikmal) yalnızca evsel sıcak su deposu bulunan kurumlarda bulunur. Evsel sıcak su deposundaki basınç kontrol vanasının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Evsel sıcak su deposu yardımcı ısıtıcı
Yalnızca evsel sıcak su deposu bulunan kurumlardan için geçerlidir. Kullanım ömrünü uzatmak için, özellikle de sert sulu bölgelerde yardımcı ısıtıcıda biriken kireç temizlenmesi önerilir. Bunu yapmak için, evsel sıcak su deposunu boşaltın. Evsel sıcak su deposundan yardımcı ısıtıcıyı söküp ve bunu kireç sökücü ürün bulunan bir kovaya (ya da benzeri) batırarak 24 saat tutun.
- Ünite anahtar kutusu
 - Şalter kutusunda gözle ayrıntılı bir inceleme gerçekleştirin ve gevşek bağlantı veya arızalı kablo demeti gibi bariz hatalara bakın.
 - Bir ohm metre ile kontaktörlerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Söz konusu kontaktörlerin tüm temasları açık konumda olmalıdır.

Glikol kullanımı (bkz. 8.5.4 "Su devresi antifiriz koruması") Sistemdeki glikol konsantrasyonunu ve pH değerini yılda en az bir kez belgeleyin.

- 8,0 altındaki bir PH değeri, inhibitörün önemli bir bölümünün tüketliğini ve daha fazla inhibitör eklenmesi gerektiğini belirtir.
- PH değeri 7,0'in altında olduğunda glikolun oksidasyonu gerçekleşir, sistem, ciddi bir hasar meydana gelmeden önce boşaltılmalı ve iyice yıkamalıdır.

Glikol solüsyonu imha etme işleminin, ilgili yerel yasalara ve düzenlemelere uygun olarak yapıldığından emin olun.

12 SORUN GİDERME

Bu bölümde, üitede meydana gelebilecek belirli sorunların teşhisini ve düzeltilmesi ile ilgili yararlı bilgiler sağlanır.

Söz konusu sorun giderme eylemleri ve ilgili düzeltici eylemler yalnızca yerel teknisyeniniz tarafından gerçekleştirilebilir.

12.1 Genel kurallar

Sorun giderme prosedürüne başlamadan önce, üitede gözle ayrıntılı bir inceleme gerçekleştirin ve gevşek bağlantı veya arızalı kablo demeti gibi bariz hatalara bakın.

DİKKAT

Ünitenin şalter kutusunda bir inceleme gerçekleştirirken, ünitenin ana anahtarının kapalı olduğundan her zaman emin olun.

Bir güvenlik cihazı etkinleştirildiğinde, ünityei durdurun ve sıfırlamadan önce güvenlik cihazının neden etkinleştirildiğini öğrenin. Güvenlik cihazları hiçbir koşulda köprülenemez veya fabrika ayarında farklı bir değere değiştirilemez. Sorunun nedeni bulunamazsa, yerel bayınızı arayın.

Basınç kontrol vanası doğru şekilde çalışmıyorsa ve değiştirileceksse, üiteden su akmasını engellemek için basınç kontrol vanasına bağlı esnek hortumu her zaman yeniden bağlayın!

NOT

Evsel su ısıtma için isteğe bağlı güneş enerjisi kiti ile ilgili sorunlar için, bu kit için olan kurulum ve kullanıcı kılavuzundaki sorun giderme bölümüne başvurun.

12.2 Genel semptomlar

Semptom 1: Ünite açık fakat bekleniği gibi ısıtmıyor ya da soğutmuyor.

OLASI NEDENLER	DÜZELTİCİ EYLEM
Sıcaklık ayarı doğru değildir.	T4HMAX,T4HMIN parametrelerinin ısıtma modunda T4CMAX,T4CMIN parametrelerinin soğutma modunda T4DHWMAX,T4DHWMIN parametrelerinin ESS modunda olduğundan emin olun.
Su akışı çok düşüktür.	<ul style="list-style-type: none">• Su devresindeki tüm kesme vanalarının doğru konumda olduğundan emin olun.• Su filtresinin takılı olup olmadığını kontrol edin.• Su sisteminde hava olmadığından emin olun.• Yeterli su basıncı olup olmadığını manometreden kontrol edin. Su basıncı > 1 bar olmalıdır (su soğuktur).• Genleşme kabının bozuk olmadığından emin olun.• Su devresindeki direncin pompa için çok yüksek olmadığından emin olun.
Kurulumdaki su hacmi çok düşüktür.	Kurulumdaki su hacminin gereken minimum değerden yüksek olduğundan emin olun (bkz. "8.5.2 Su hacmi ve genleşme tanklarının boyutlandırılması").

Semptom 2: Ünite açık fakat kompresör çalışmıyor (alan ısıtma veya evsel su ısıtma)

OLASI NEDENLER	DÜZELTİCİ EYLEM
Ünite çalışma aralığının dışında çalışabilir (su sıcaklığı çok düşük).	<p>Sistem, düşük su sıcaklığı durumunda, minimum su sıcaklığına (12°C) erişmek için öncelikle yedek ısıticiyi kullanır.</p> <ul style="list-style-type: none">• Yedek ısıticı güç kaynağını doğru olduğundan emin olun.• Yedek ısıticı termal sigortasının kapalı olduğundan emin olun.• Yedek ısıticı termal koruyucusunun etkinleştirilmemiş olduğundan emin olun.• Yedek ısıticı kontaktörlerinin arızalı olmadığından emin olun.

Semptom 3: Pompa ses çıkarıyor (kavitasyon)

OLASI NEDENLER	DÜZELTİCİ EYLEM
Sistemde hava vardır.	Havayı tahliye edin.
Pompa girişindeki su basıncı çok düşüktür.	<ul style="list-style-type: none"> Yeterli su basıncı olup olmadığını manometreden kontrol edin. Su basıncı > 1 bar olmalıdır (su soğuktur). Manometrenin bozuk olmadığından emin olun. Genleşme kabının bozuk olmadığından emin olun. Genleşme kabi ön basınç ayarının doğru olduğundan emin olun (bkz. "8.5.2 Su hacmi ve genleşme tanklarının boyutlandırılması").

Semptom 4: Su basıncı tahliye vanası açılıyor

OLASI NEDENLER	DÜZELTİCİ EYLEM
Genleşme kabi arızalıdır.	Genleşme kabını değiştirin.
Kurulumdaki dolum suyu basıncı $0,3 \text{ MPa}$ değerinden daha yüksektir.	Kurulumdaki su doldurma basıncının yaklaşık $0,10\text{--}0,20 \text{ MP}$ olduğundan emin olun (bkz. "8.5.2 Su hacmi ve genleşme tanklarının boyutlandırılması").

Semptom 5: Su basınç tahliye vanası sızıntı yapıyor

OLASI NEDENLER	DÜZELTİCİ EYLEM
Kirler, su basınç kontrol vanası çıkışını engelliyor.	Vana üzerindeki kırmızı topuzu saat yönünün tersine çevirerek basınç kontrol vanasının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin: <ul style="list-style-type: none"> Bir takırtı sesi duymuyorsanız, yerel satıcınıza başvurun. Suyun üniteden akmaya devam etmesi durumunda, önce hem su giriş hem de çıkış kesme vanalarını kapatın ve ardından yerel satıcınıza başvurun.

Semptom 6: Düşük dış sıcaklıklarda alan ısıtma kapasitesi yetersiz kalıyor

OLASI NEDENLER	DÜZELTİCİ EYLEM
Yedek ısıtıcı işlevi etkinleştirilmiyor.	"DİĞER ISITMA KAYNAĞI/ YEDEK ISITICI"nın etkinleştirildiğinden emin olun bkz. 9.6 "Saha ayarları" Yardımcı ısıticinin termal koruyucusunun etkin olup olmadığını kontrol edin (bkz. "Yedek ısıtıcı için kumanda parçaları(IBH)"). Yardımcı ısıticinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin, yedek ısıtıcı ve yardımcı ısıtıcı eş zamanlı olarak çalışmaz.
Evsel sıcak su için çok fazla ısı pompası kapasitesi kullanılmaktadır (yalnızca evsel sıcak su deposu olan kurulumlar için geçerlidir).	"t_DHWHP_MAX" ve "t_DHWHP_RESTRICT" in doğru yapılandırıldığından emin olun: <ul style="list-style-type: none"> Kullanıcı arayüzünde "DHW PRIORITY"nın devre dışı bırakıldığından emin olun. Kullanıcı arayüzünde/SERVİS ÇALIŞANI İÇİN bölümünde evsel su ısıtma için yardımcı ısıticinin çalıştırılması için "T4_TBH_ON"yi etkinleştirin

Semptom 7: Isıtma modu anında ESS moduna geçemiyor

OLASI NEDENLER	DÜZELTİCİ EYLEM
Depo hacmi çok küçütür ve su sıcaklığı sondası yeterince yüksek bir konumda değildir	<ul style="list-style-type: none"> "dT1S5"i maksimum değere ve "t_DHWHP_RESTRICT" i minimum değere ayarlayın. dT1SH'yi 2°C'ye ayarlayın. TBH'yi etkinleştirin, TBH dış ünite tarafından kumanda edilmelidir. AHS varsa, önce açın, ısı pompasını açma gereksinimi yerine getirilirse, ısı pompası açılır. Hem TBH hem de AHS mevcut değilse, T5 sondasının konumunu değiştirmeyi deneyin (bkz. 5 "Genel giriş").

Semptom 8: ESS modu anında ısıtma moduna geçemiyor

OLASI NEDENLER	DÜZELTİCİ EYLEM
Alan ısıtma ısı eşanjörü yeterince büyük değildir	<ul style="list-style-type: none"> "t_DHWHP_MAX"ı minimum değere ayarlayın, önerilen değer 60 dk'dır. Ünitenin dışındaki dolaşım pompası ünite tarafından kontrol edilmiyorsa üniteye bağlamayı deneyin. Yeterli su akışını sağlamak için fanlı ısıticinin girişine 3 yönlü vana ekleyin.
Alan ısıtma yükü küçuktur	Normal, ısıtmaya gerek yok
Dezenfekte etme işlevi TBH olmadan etkinleştirilmiştir	<ul style="list-style-type: none"> Dezenfekte etme işlevini devre dışı bırakın ESS modu için TBH veya AHS ekleyin
HIZLI SU işlevini manuel olarak açın, sıcak su gereksinimleri karşıladıkta sonra, ısı pompası, klima talep edildiğinde zamanında klima moduna geçemiyor	HIZLI SU işlevini manuel olarak kapatın
Ortam sıcaklığı düşük olduğunda, sıcak su yeterli değil ve AHS çalıştırılmıyor veya geç çalıştırılıyor	<ul style="list-style-type: none"> "T4DHWMIN"yi ayarlayın, önerilen değer $\geq -5^{\circ}\text{C}$ "T4_TBH_ON"yi ayarlayın, önerilen değer $\geq 5^{\circ}\text{C}$
ESS modu önceliği	Ünitede AHS veya IBH bağlantısı varsa, dış ünite arızalandığında iç ünite, ısıtma moduna geçmeden önce su sıcaklığı ayarlanan sıcaklığa ulaşana kadar ESS modunu çalıştırmalıdır.

Semptom 9: ESS modu ısı pompası çalışmayı durduruyor ancak ayar noktasına ulaşımıyor, alan ısıtması ısı gerektiriyor ancak ünite ESS modunda kalıyor

OLASI NEDENLER	DÜZELTİCİ EYLEM
Depodaki serpentin yüzeyi yeterince geniş değildir	Semptom 7 için aynı çözüm
TBH veya AHS kullanılamıyor	İsı pompası, "t_DHWHP_MAX"e ulaşılana veya ayar noktasına ulaşılana kadar ESS modunda kalır. ESS modu için TBH veya AHS ekleyin; TBH ve AHS ünite tarafından kontrol edilmelidir.

12.3 Çalışma parametresi

Bu menü, çalışma parametrelerini inceleyen kurucu veya servis mühendisi içindir.

- Ana sayfada "MENÜ" > "ÇALIŞMA PARAMETRESİ" seçeneklerine gidin.
- "TAMAM" öğesine basın. Aşağıdaki gibi çalışma parametresi için dokuz sayfa vardır. Kaydırma için "▼", "▲" öğelerine basın.

ÇALIŞMA PARAMETRESİ	#00
ONLINE ÜNİTE SAYISI	1
ÇALIŞMA MOD	SOĞ.
SV1 DURUMU	AÇ
SV2 DURUMU	KPL
SV3 DURUMU	KPL
POMPA I	AÇ
➡ ADRES	1/9 ➡

ÇALIŞMA PARAMETRESİ	#00
PUMP-O	KPL
PUMP-C	KPL
PUMP-S	KPL
PUMP-D	KPL
BORU YEDEK ISITICI	KPL
DEPO YEDEK ISITICI	AÇ
➡ ADRES	2/9 ➡

ÇALIŞMA PARAMETRESİ	#00
GAZ KAZANI	KPL
T1 ÇIKIŞ YAPAN SU SIC.	35°C
SU AKIŞI	$1,72 \text{ m}^3/\text{h}$
ISI POMPASI KAPASİTESİ	11,52 kW
GÜÇ TÜKETİMİ	1000 kWh
Ta ODA SIC.	25°C
➡ ADRES	3/9 ➡

ÇALIŞMA PARAMETRESİ	#00
T5 SU DEPOSU SIC.	53°C
Tw2 DEVRE2 SU SIC.	35°C
T1S' C1 KLİ. EĞRİSİ SIC.	35°C
T1S2' C2 KLİ. EĞRİSİ SIC.	35°C
TW_O PLAKA W-ÇKŞ NOK SIC.	35°C
TW_I PLAKA W-GRŞ NK SIC.	30°C
➡ ADRES	4/9 ➡

ÇALIŞMA PARAMETRESİ	#00
Tbt1 BUFFERTANK_UP SIC.	35°C
Tbt2 BUFFERTANK_LOW SIC.	35°C
Tsolar	25°C
IDU YAZILIMI	01-09-2019V01
➡ ADRES	5/9 ➡

ÇALIŞMA PARAMETRESİ	#00
ODU MODELİ	6 kW
KOMP. AKIMI	12 A
KOMP. FREKANSI	24 Hz
KOMP. ÇLŞ ZMN	54 DK.
KOMP.TOP. ÇAL. ZAM.	1000 SA.
GENLEŞME VANA	200 P
➡ ADRES	6/9 ➡

ÇALIŞMA PARAMETRESİ	#00
FAN HIZI	600 DEV/DK.
IDU HEDEF FREKANS	46 Hz
FREKANSI SINIRLI TİP	5
BESLEME GERİLİMİ	230 V
DC ÜRETEÇ GERİLİMİ	420 V
DC ÜRETEÇ AKIMI	18 A
➡ ADRES	7/9 ⏪

ÇALIŞMA PARAMETRESİ	#00
TW_O PLAKA W-ÇKS NOK SIC.	35 °C
TW_I PLAKA W-GRŞ NK SIC.	30 °C
T2 PLAKA F-ÇIKIŞ SIC.	35 °C
T2B PLAKA F-GİRİŞ SIC.	35 °C
Th KOMP. EMME SIC.	5 °C
Tp KOMP. BOŞALTMA SIC.	75 °C
➡ ADRES	8/9 ⏪

ÇALIŞMA PARAMETRESİ	#00
T3 DIŞ ALIŞVERİŞ SIC.	5 °C
T4 DIŞ MEKAN HAVA SIC.	5 °C
TF MODÜL SICAKL.	55 °C
P1 KOMP. BASINÇ	2300 kPa
ODU YAZILIMI	01-09-2018V01
HMI YAZILIMI	01-09-2018V01
➡ ADRES	9/9 ⏪

💡 NOT

Güç tüketimi parametresi hazırlık amaçlıdır. Sistemde bazı parametrelerin etkinleştirilmemesi gerekiyorsa parametreler "--" olarak gösterilir.

Isı pompası kapasitesi sadece referans içindir, ünitenin kabiliyetini değerlendirmek için kullanılmaz. Sensör doğruluğu ± 1 °C'dir.
Akış hızları parametreleri, pompa çalışma parametrelerine göre hesaplanır; sapma, farklı akış hızlarında farklılık gösterir; maksimum sapma %25'tir.

12.4 Hata kodları

Bir güvenlik cihazı etkinleştirildiğinde, kullanıcı arayüzünde bir hata kodu görüntülenir.

Tüm hataların ve düzeltici eylemlerin listesi aşağıdaki tabloda bulunabilir.

Güvenlik cihazını KAPATARAK ve tekrar AÇARAK sıfırlayın.

Güvenlik cihazını sıfırlama prosedürünün başarısız olması durumunda, yerel bayinizle iletişime geçin.

HATA KODU	ARIZA VEYA KORUMA	ARIZA NEDENİ VE DÜZELTİCİ EYLEM
E0	Su akışı arızası (3 kere E8'den sonra)	<ol style="list-style-type: none"> Kabloda kısa devre veya açık devre vardır. Kabloyu doğru şekilde tekrar bağlayın. Su akış hızı düşüktür. Su akış anahtarı arızalanmıştır, sürekli olarak açık veya kapalı konumdadır. Su akış anahtarını değiştirin.
E2	Kumanda ve iç ünite arasında iletişim arızası.	<ol style="list-style-type: none"> Kablo kablolu kumandayı ve üniteyi bağlamıyor. Kabloyu bağlayın. İletişim kablo sırası doğru değil. Kabloyu doğru sırayla tekrar bağlayın. Yüksek düzeyde manyetik alan veya asansör, büyük güç transformatörü vb. gibi yüksek düzeyde güç paraziti olması durumunda Üniteyi korumak üzere bir bariyer ekleyin veya üniteyi başka bir yere taşıyın.
E3	Son çıkış suyu sıcakl. sensörü (T1) arızası	<ol style="list-style-type: none"> Sensörün direncini kontrol edin T1 sensörü bağlantısı gevşektir. Tekrar bağlayın. T1 sensörü konektörü ıslaktır veya içinde su bulunmaktadır. Suyu giderin, konektörü kurutun. Su geçirmez yapıştırıcı ekleyin. T1 sensörü arızası, yeni bir sensörle değiştirin.
E4	su deposu sıcakl. sensörü (T5) arızası	<ol style="list-style-type: none"> Sensörün direncini kontrol edin T5 sensörü bağlantısı gevşektir. Tekrar bağlayın. T5 sensörü konektörü ıslaktır veya içinde su bulunmaktadır. Suyu giderin, konektörü kurutun. Su geçirmez yapıştırıcı uygulayın T5 sensör arızası; yeni bir sensörle değiştirin. T5 sensörü sisteme bağlı değilken evsel su ısıtmasını kapatmak istiyorsanız, T5 sensörü algılanamaz, bkz. 9.6.1 "ESS MOD AYARI"
E8	Su akış arızası	<p>Tüm su devresi kapatma vanalarının tamamen açık olduğunu kontrol edin.</p> <ol style="list-style-type: none"> Su filtresinin temizlenmesi gerekip gerekmemiğini kontrol edin. Bkz. "8.6 Su doldurma" Sistemde hava olmadığından emin olun (havayı tahliye edin). Manometre ile yeterli su basıncı olduğunu kontrol edin. Su basıncı > 1 bar olmalıdır. Pompa hızı ayarının en yüksek hızda olduğunu kontrol edin. Genleşme kabının bozuk olmadığından emin olun. Su devresindeki direncin pompa için çok yüksek olmadığından emin olun (bkz. "9.4 Pompanın ayarlanması"). Bu hata buz çözme işlemi sırasında meydana gelirse (alan ısıtması veya evsel su ısıtma sırasında), yedek ısıtıcı güç beslemesinin doğru şekilde kablolandırdığından ve sigortaların arızalanmadığından emin olun. Pompa sigortasının ve PCB sigortasının arızalanmadığını kontrol edin.
Ed	Giriş suyu sıcakl. sensörü (Tw_in) arızası	<ol style="list-style-type: none"> Sensörün direncini kontrol edin Tw_in sensörünün soketi gevşemiştir. Tekrar bağlayın. Tw_in sensörü konektörü ıslaktır veya içinde su bulunmaktadır. Suyu giderin, konektörü kurutun. Su geçirmez yapıştırıcı uygulayın Tw_in sensör arızası; yeni bir sensörle değiştirin.

HATA KODU	ARIZA VEYA KORUMA	ARIZA NEDENİ VE DÜZELTİCİ EYLEM
<i>EE</i>	İç ünite EEprom arızası	<p>1. EEprom parametresi hatalıdır, EEprom verilerini yeniden yazın.</p> <p>2. EEprom çip parçası bozulmuştur; yeni bir EEprom çip parçası takın.</p> <p>3. İç ünitenin ana kumanda paneli arızalıdır, yeni bir PCB ile değiştirin.</p>
<i>HO</i>	İç ünite ve dış ünite arasında iletişim arızası	<p>1. kablo, ana kumanda paneli dış ünite iç ünitenin ana kumanda paneline bağlanmıyor. Kabloyu bağlayın.</p> <p>2. İletişim kablo sırası doğru değil. Kabloyu doğru sırayla tekrar bağlayın.</p> <p>3. Asansör, büyük güç trafosu vb. yüksek manyetik alanlar veya yüksek güç paraziti olup olmama durumu. Üniteyi korumak üzere bariyer eklemek veya ünitemi başka bir yere taşımak için.</p>
<i>H2</i>	Soğutucu sıvı sıcakl. sesörü (T2B) arızası	<p>1. Sensörün direncini kontrol edin</p> <p>2. T2 sensör bağlantısı gevşektir. Tekrar bağlayın.</p> <p>3. T2 sensör konektörü ıslaktır veya içinde su bulunmaktadır. Suyu giderin, konektörü kurutun. Su geçirmez yapıştırıcı uygulayın</p> <p>4. T2 sensör arızası; yeni bir sensörle değiştirin.</p>
<i>H3</i>	Soğutucu gaz sıcakl. sensörü (T2B) arızası	<p>1. Sensörün direncini kontrol edin</p> <p>2. T2B sensörünün soketi gevşemiştir. Tekrar bağlayın.</p> <p>3. T2B sensör konektörü ıslaktır veya içinde su bulunmaktadır. Suyu giderin, konektörü kurutun. Su geçirmez yapıştırıcı uygulayın</p> <p>4. T2B sensör arızası; yeni bir sensörle değiştirin.</p>
<i>H5</i>	Oda sıcakl. Sensörü (Ta) arızası	<p>1. Sensörün direncini kontrol edin</p> <p>2. Ta sensörü arayüzdedir;</p> <p>3. Ta sensörü arızası, yeni bir sensörle değiştirin veya yeni bir arayüze değiştirin ya da Ta'yı sıfırlayın, iç ünite PCB'sinden yeni bir Ta bağlayın</p>
<i>H9</i>	Bölge 2 için çıkış suyu sıcakl. Sensörü (T1B) arızası	<p>1. Sensörün direncini kontrol edin</p> <p>2. T1B sensörünün soketi gevşemiştir. Tekrar bağlayın.</p> <p>3. T1B sensör konektörü ıslaktır veya içinde su bulunmaktadır. Suyu giderin, konektörü kurutun. Su geçirmez yapıştırıcı uygulayın</p> <p>4. T1B sensör arızası; yeni bir sensörle değiştirin.</p>
<i>HR</i>	Çıkış suyu sıcakl. Sensörü (Tw_out) arızası	<p>1. TW_out sensörünün soketi gevşemiştir. Tekrar bağlayın.</p> <p>2. TW_out sensörünün soketi ıslanmıştır veya soketin içinde su vardır. Sudan arındırarak soketi kuru hale getirin. Su geçirmez yapıştırıcı ekleyin.</p> <p>3. TW_out sensör arızası; yeni bir sensörle değiştirin.</p>
<i>PS</i>	Tw_out - Tw_in değeri çok büyük koruma	<p>1. Tüm su devresi kapatma vanalarının tamamen açık olduğunu kontrol edin.</p> <p>2. Su filtresinin temizlenmesi gerekip gerekmediğini kontrol edin.</p> <p>3. Bkz. "8.6 Su doldurma"</p> <p>4. Sistemde hava olmadığından emin olun (havayı tahliye edin).</p> <p>5. Manometre ile yeterli su basıncı olduğunu kontrol edin. Su basıncı > 1 bar olmalıdır (su soğuktur).</p> <p>6. Pompa hızı ayarının en yüksek hızda olduğunu kontrol edin.</p> <p>7. Genleşme kabının bozuk olmadığından emin olun.</p> <p>8. Su devresindeki direncin pompa için çok yüksek olmadığından emin olun. (Bkz. "9.4 Pompanın ayarlanması").</p>
<i>Pb</i>	Antifiriz modu	Ünite normal çalışmaya otomatik olarak geri döner.
<i>PP</i>	Tw_out - Tw_in olağandışı koruma	<p>1. İki sensörün direncini kontrol edin</p> <p>2. İki sensörün konumunu kontrol edin</p> <p>3. Su giriş/çıkış sensörü kablo bağlantısı gevşektir Tekrar bağlayın.</p> <p>4. Su giriş/çıkış (TW_in /TW_out) sensörü arızalıdır, yeni bir sensörle değiştirin.</p> <p>5. Dört yollu vana engellenmiştir. Vananın yön değiştirmesini sağlamak için ünitemi tekrar başlatın.</p> <p>6. Dört yönlü vana arızalıdır, yeni bir vanayla değiştirin.</p>

HATA KODU	ARIZA VEYA KORUMA	ARIZA NEDENİ VE DÜZELTİCİ EYLEM
<i>Hb</i>	Üç kat "PP" koruma ve $T_{w_çıkış} < 7^{\circ}\text{C}$	"PP" ile aynıdır.
<i>E7</i>	Gaz deposu üst sıcaklık sensörü (Tbt1) arızası	<p>1. Sensörün direncini kontrol edin. 2. Tbt1 sensörünün soketi gevşemiştir, tekrar bağlayın. 3. Tbt1 sensörünün soketi ıslaktır veya içinde su bulunmaktadır. Suyu giderin, konektörü kurutun. Su geçirmez yapıştırıcı ekleyin. 4. Tbt1 sensörü arızası; yeni bir sensörle değiştirin."</p>
<i>Eb</i>	Güneş enerjisi sıcaklık sensörü (Tsolar) arızası	<p>1. Sensörün direncini kontrol edin. 2. Tsolar sensörünün soketi gevşemiştir, tekrar bağlayın. 3. Tsolar sensörünün soketi ıslaktır veya içinde su bulunmaktadır. Suyu giderin, konektörü kurutun. Su geçirmez yapıştırıcı ekleyin. 4. Tsolar sensörü arızası; yeni bir sensörle değiştirin."</p>
<i>Ec</i>	Gaz deposu alt sıcaklık sensörü (Tbt2) arızası	<p>1. Sensörün direncini kontrol edin. 2. Tbt2 sensörünün soketi gevşemiştir, tekrar bağlayın. 3. Tbt2 sensörünün soketi ıslaktır veya içinde su bulunmaktadır. Suyu giderin, konektörü kurutun. Su geçirmez yapıştırıcı ekleyin. 4. Tbt2 sensörü arızası; yeni bir sensörle değiştirin."</p>
<i>HE</i>	Ana kart ve termostat aktarım kartı arasında iletişim hatası	RT/Ta PCB kullanıcı arayüzünde geçerli olacak şekilde ayarlanmış ancak termostat aktarım kartı bağlı değil veya termostat aktarım kartı ile ana kart arasındaki iletişim etkin bir şekilde bağlı değil. Termostat aktarma kartına gerek yoksa RT RT / Ta PCB'yi geçersiz olarak ayarlayın. Termostat aktarma kartına gerek varsa, lütfen ana karta bağlayın ve iletişim kablosunun iyi bağlandığından ve güçlü elektrik veya güçlü manyetik parazit olmadığından emin olun.

⚠ DİKKAT

- Kişi, üitede E0 ve Hb arızası varsa ve ünite zamanında tamir edilmezse, su pompası ve boru hattı sistemi donma nedeniyle hasar görebilir, bu nedenle E0 ve Hb arızası zamanında onarılmalıdır.

13 TEKNİK ÖZELLİKLER

İç ünite modeli	60	100	140		
Güç kaynağı	220-240 V~ 50 Hz				
Nominal güç çıkışı	95 W	95 W	95 W		
Nominal akım	0,4 A	0,4 A	0,4 A		
Nominal kapasite	Teknik verilere başvurun				
Boyutlar (W×H×D) [mm]	420x790x270				
Ambalaj (W×H×D) [mm]	525x1050x360				
İslı eşanjörü	Plaka ısı eşanjörü				
Elektrikli ısıtıcı	/				
Dahili su hacmi	5,0 L				
Nominal su basıncı	0,3 MPa				
Filtre ağı	60				
Min. su akışı (akış anahtarı)	6 L/dk.	10 L/dk.			
Pompa					
Tip	DC envertör				
Maks. kaldırma	9 m				
Güç girişi	5~90 W				
Genleşme kabı					
Hacim	8 L				
Maks. çalışma basıncı	0,3 MPa(g)				
Ön şarj basıncı	0,10 MPa(g)				
Ağırlık					
Net ağırlık	37 kg	37 kg	39 kg		
Brüt ağırlık	43 kg	43 kg	45 kg		
Bağlantılar					
Soğutucu gaz/sıvı tarafı	Φ15,9/Φ6,35	Φ15,9/Φ9,52	Φ15,9/Φ9,52		
Su girişi/çıkışı	R1"				
Tahliye bağlantısı	Φ25				
Çalışma aralığı					
Çıkış suyu sıcaklığı (ısıtma modu)	+12 ~ +65 °C				
Çıkış suyu sıcaklığı (soğutma modu)	+5 ~ +30 °C				
Evsel sıcak su modu	+12 ~ +60 °C				
Ortam sıcaklığı	+5 ~ +35 °C				
Su basıncı	0,1 ~ 0,3 MPa				

İç ünite modeli	60 (3 kW Heater)	100 (3 kW Heater)	160 (3 kW Heater)	60 (9 kW Heater)	100 (9 kW Heater)	160 (9 kW Heater)
Güç kaynağı	220-240 V~ 50 Hz			380-415 V 3 N~ 50 Hz		
Nominal güç çıkışı	3095 W	3095 W	3095 W	9095 W	9095 W	9095 W
Nominal akım	13,5 A	13,5 A	13,5 A	13,3 A	13,3 A	13,3 A
Nominal kapasite	Teknik verilere başvurun					
Boyutlar (W×H×D) [mm]	420x790x270					
Ambalaj (W×H×D) [mm]	525x1050x360					
İşı eşanjörü	Plaka ısı eşanjörü					
Elektrikli ısıtıcı	3000 W	3000 W	3000 W	9000 W	9000 W	9000 W
Dahili su hacmi	5,0 L					
Nominal su basıncı	0,3 MPa					
Filtre ağı	60					
Min. su akışı (akış anahtarı)	6 L/dk.	10 L/dk.	6 L/dk.	10 L/dk.		
Pompa						
Tip	DC envertör					
Maks. kaldırma	9 m					
Güç girişi	5 ~ 90 W					
Genleşme kabı						
Hacim	8 L					
Maks. çalışma basıncı	0,3 MPa(g)					
Ön şarj basıncı	0,10 MPa(g)					
Ağırlık						
Net ağırlık	43 kg	43 kg	45 kg	43 kg	43 kg	45 kg
Brüt ağırlık	49 kg	49 kg	51 kg	49 kg	49 kg	51 kg
Bağlantılar						
Soğutucu gaz/sıvı tarafı	Φ15,9/Φ6,35	Φ15,9/Φ9,52	Φ15,9/Φ9,52	Φ15,9/Φ6,35	Φ15,9/Φ9,52	Φ15,9/Φ9,52
Su girişi/çıkışı	R1"					
Tahliye bağlantısı	Φ25					
Çalışma aralığı						
Çıkış suyu sıcaklığı (ısıtma modu)	+12~+65 °C					
Çıkış suyu sıcaklığı (soğutma modu)	+5~+30 °C					
Evsel sıcak su modu	+12~+60 °C					
Ortam sıcaklığı	0~+35 °C					
Su basıncı	0,1~0,3 MPa					

14 BİLGİ HİZMETİ

1) Alanda yapılacak kontroller

Alev alabilir soğutma gazları içeren sistemlerde çalışmaya başlamadan önce, tutuşma riskini en aza indirmek için güvenlik kontrolleri gereklidir. Soğutma sisteminde onarım sırasında, sistemde çalışma gerçekleştirmeden önce aşağıdaki önlemlere uyulması gereklidir.

2) Çalışma prosedürü

Çalışmalar yapılmırken alev alabilir gaz veya buhar mevcudiyeti riskini en aza indirmek için, çalışmalar kontrollü bir prosedürle yapılmalıdır.

3) Genel çalışma alanı

Tüm bakım personeli ve yerel alanda çalışan diğerleri, yürütülen işin niteliği konusunda bilgilendirilmeli, kapalı alanlarda çalışmaktan kaçınılmalıdır. Çalışma alanının etrafındaki alan bölgelere ayrılmalıdır. Alan içerisindeki koşulların, alev alabilir maddelerin kontrolü ile güvenli hale getirildiinden emin olun.

4) Soğutma gazi mevcudiyeti kontrolü

Çalışma öncesinde ve sırasında, teknisyenin potansiyel olarak alev alabilir ortamlarında farkında olduğundan emin olmak için, alanın uygun bir soğutma gazi detektörü ile kontrol edilmesi gereklidir. Kullanılan kaçak algılama ekipmanının alev alabilir soğutma gazlarıyla kullanımına uygun olduğundan emin olun (diğer bir deyişle, kivilcim oluşturmayan, yeterli şekilde sızdırmazlığı sağlanmış veya kendinden güvenlikli).

5) Yangın söndürücü mevcudiyeti

Soğutma ekipmanı üzerinde herhangi bir sıcak çalışma gerçekleştirilmesi durumunda, uygun yangın söndürme ekipmanın el altında olması gereklidir. Şarj alanının yanında bir kuru güç veya CO₂ yangın söndürücü bulundurun.

6) Ateşleme kaynaklarının olmaması

Alev alabilir soğutma gazi içeren veya daha önceden bu gazi içermiş herhangi bir boru tesisatının açığa çıkarılacağı bir soğutma sisteminde çalışma gerçekleştiren hiç kimse, yangın veya patlama riski taşıdığı için herhangi bir ateşleme kaynağı kullanmamalıdır. Sigara dahil olmak üzere, tüm olası ateşleme kaynakları, alev alabilir soğutma gazi etrafına yayılabileceği için kurulum, onarım, sökme ve atma alanından yeterince uzakta tutulmalıdır. Çalışmaya başlamadan önce, alev alabilir tehlikeler veya tutuşma riskleri olmadığından emin olmak için ekipmanı çevreleyen alan gözlenmelidir. SİGARA İÇİLMEZ işaretleri görüntülenmelidir.

7) Havalandırılmış alan

Alanın açık havada olduğundan veya sisteme girilmeden ya da herhangi bir sıcak işlem gerçekleştirmeden önce alanın yeterince havalandırıldığından emin olun. İşlem gerçekleştirilirken bir derece havalandırma devam etmelidir. Havalandırma işlemi, serbest bırakılan soğutucu gazlarını güvenli bir şekilde dağıtmalı ve tercihen dışarıdan atmosfere vermelidir.

8) Soğutma ekipmanlarının kontrolü

Elektrik aksamaları değiştirilirken, parçaların amaca ve doğru teknik özelliklere uygun olması gereklidir. Her zaman üreticinin bakım ve servis yönergelerine uyulmalıdır. Şüphe duyulursa, yardım için üreticinin teknik departmanıyla iletişime geçin. Alev alabilir soğutma gazlarının kullanıldığı kurulumlarda, aşağıdaki kontroller uygulanmalıdır:

- Yük boyutu, içinde soğutucu bulunan parçaların monte edildiği oda boyutuna uygun olmalıdır;
- Havalandırma makineleri ve çıkışları düzgün çalışmalı ve tıkanmamış olmalıdır;
- Dolaylı bir soğutma devresi kullanılıyorsa, ikinci devrelerde soğutucu olup olmadığı kontrol edilmelidir; ekipmanın üzerindeki işaret görünür ve okunaklı kalmalıdır.
- Okunamayan işaretler ve imler düzeltilmelidir;
- Soğutucu borusu veya bileşenleri, bileşenler kendiliğinden bozulmaya dirençli veya bozulmaya karşı uygun şekilde korumalı malzemelerden imal edilmişdir, soğutucu içeren bileşenlerin bozulmasına neden olabilecek herhangi bir maddeye maruz kalmalarının olası olmadığı bir konuma kurulur.

9) Elektrikli cihazların kontrolleri

Elektrikli aksamaların onarımı ve bakımı ilk güvenlik kontrollerini ve aksam inceleme prosedürlerini içerir. Güvenliği tehlkiye atabilecek bir arıza varsa, söz konusu arıza tatmin edici olarak ele alınmadığı müddetçe hiçbir elektrik beslemesi devreye bağlanmaz. Arıza hemen düzeltilemez ancak işleme devam etmek gerekirse, yeterli bir geçici çözüm kullanılabilir. Bu durum, tüm tarafların haberdar olması için ekipman sahibine bildirilir.

İlk güvenlik kontrollerine sunular dahildir:

- Kapasitörlerin yükü boşaltılmalıdır: bu işlem, tutuşma olasılığını önlemek için güvenli bir şekilde gerçekleştirilmelidir;
- Sistemi yüklerken, kurtarırken veya temizlerken hiçbir elektrikli bileşende akım olmamalı veya açık kablo bulunmamalıdır;
- Toprak bağlantısı sürekli olmalıdır.

10) Sızdırmaz aksamların onarımı

a) Sızdırmaz aksamların onarımı sırasında, herhangi bir sızdırmaz kapak vs. sökülmeden önce üzerinde çalışılan ekipmandaki tüm elektrik beslemelerinin bağlantısı kesilmelidir. Servis işlemi sırasında ekipmanla bir elektrik beslemesinin gitmesi kesinlikle gereklidir, kalıcı olarak çalışan bir kaçak algılama biçimi, potansiyel olarak tehlikeli bir durumu bildirmek için en kritik noktaya yerleştirilmelidir.

b) Elektrikli aksamlar üzerinde çalışırken, muhafazanın koruma seviyesinin etkileneceği şekilde değiştirilmediğinden emin olmak için aşağıdakilere özellikle dikkat edilmelidir. Dikkat edilecekler, kablo hasarı, aşırı sayıda bağlantı, orijinal teknik özelliklere göre yapılmamış bağlantı uçları, sızdırmazlık hasarları, contaların yanlış takılması vb. dahildir.

- Cihazın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Contaların veya sızdırmazlık malzemelerinin, yanıcı atmosferin girişini önleyemeyecek şekilde bozulmadığından emin olun. Yedek parçalar üreticinin teknik özelliklerine uygun olmalıdır.

NOT

Silikon sızdırmazlık maddesi kullanımı, bazı kaçak algılama ekipmanı türlerinin etkililiğini engelleyebilir. Üzerinde çalışmadan önce, kendinden güvenlikli aksamların yalıtılması gerekmek.

11) Kendinden güvenlikli aksamların onarımı

Izin verilen gerilimi ve kullanımındaki ekipman için izin verilen akımı aşmayıacdından emin olmadan, devreye herhangi bir kalıcı endüktif veya kapasitans yük uygulamayın. Kendinden güvenlikli aksamlar, alev alabilir bir ortam varken üzerinde çalışılabilenegde yegane türlerdir. Test cihazının doğru derecelendirmede olması gereklidir. Aksamları, yalnızca üretici tarafından belirtilen parçalarla değiştirin. Diğer parçalar, kaçak nedeniyle soğutma gazının ortamda tutuşmasıyla sonuçlanabilir.

12) Kablolama

Kablolamanın aşınma, paslanma, aşırı basınç, titreşim, keskin kenarlar veya diğer olumsuz çevresel etkilere maruz kalmadığını kontrol edin. Kontrolle, eskimenin veya kompresörler ya da fanlar gibi kaynakların oluşturduğu sürekli titreşimin etkileri de hesaba katılmalıdır.

13) Alev alabilir soğutma gazlarını algılama

Soğutma gazi kaçaklarının aranmasında veya algılanmasında hiçbir suretle potansiyel ateşleme kaynakları kullanılmamalıdır. Halid şaluma (veya kontrolsüz alev kullanan herhangi bir detektör) kullanılmamalıdır.

14) Kaçak algılama yöntemleri

Aşağıdaki kaçak algılama yöntemleri, alev alabilir soğutma gazları içeren sistemler için kabul edilebilirdir. Alev alabilir soğutma gazlarını algılamak için elektronik kaçak detektörleri kullanılır ancak hassasiyet yeterli olmayabilir veya yeniden kalibrasyon gerekebilir. (Algılama ekipmanı, soğutma gazi olmayan bir alanda kalibre edilmelidir.) Detektörün potansiyel bir ateşleme kaynağı olmadığından ve soğutma gazına uygun olduğundan emin olun. Kaçak algılama ekipmanı, soğutma gazi LFL yüzdesine ayarlanmalı ve kullanılan soğutma gazına göre kalibre edilmeli ve uygun gaz yüzdesi (maksimum %25) onaylanmalıdır. Kaçak algılama sıvıları birçok soğutma gazi ile kullanıma uygundur ancak klor, soğutma gazi ile tepkimeye girebileceği ve baktır boru tesisatında paslanmaya neden olabileceği için klor içeren deterjanların kullanılmasından kaçınılmalıdır. Kaçak olduğundan şüphelenilirse, kontrolsüz alevler ortadan kaldırılmalı veya söndürülmelidir. Soğutma gazi kaçağı bulunursa (lehimleme gerektirir), soğutma gazının tamamının sistemden geri alınması veya sistem uzaktan kumandasının bir parçası olarak kaçaktan yalıtılması (kapatma vanaları ile) gereklidir. Ardından, oksijensiz nitrojen (OFN) lehimleme öncesi ve lehimleme sırasında sistemden tahliye edilir.

15) Kaldırma ve tahliye

Onarım veya başka herhangi bir nedenle soğutma gazi devresine müdahale edilirken klasik prosedürlerin kullanılması gereklidir. Bununla birlikte, alev alabilirlik söz konusu olduğu için en iyi uygulamanın izlenmesi önemlidir. Aşağıdaki prosedür izlenmelidir:

- Soğutucuyu çıkarın;
- Devreyi inert gazla temizleyin;
- Tahliye edin;
- İnert gazla tekrar temizleyin;
- Devreyi keserek veya lehimleyerek açın.

Soğutma gazi şarji, doğru kazanım silindirlerinde geri alınır. Ünitenin güvenli şekilde çalışması için sistemin OFN ile yıkanması gereklidir. Bu işlemin birkaç kez tekrar edilmesi gerekebilir.

Bu görev için sıkıştırılmış hava veya oksijen kullanılmamalıdır.

Yıkama, sistemdeki vakumun OFN ile engellenmesi ve çalışma basıncına ulaşılınca kadar doldurulmaya devam edilmesi, daha sonra atmosfer basıncına kadar havalandırılması ve son olarak bir vakumla çekilmesi ile gerçekleştirilmelidir. Bu işlem, sistemde soğutma gazi kalmayana kadar tekrarlanır.

Son OFN şarjı kullanıldığında, sistem, işlemin gerçekleştmesini sağlamak üzere atmosfer basıncına kadar havalandırılmalıdır. Borularda lehimleme işlemleri gerçekleştirilecekle, bu işlem kesinlikle çok önemlidir.

Vakum pompası çıkışının herhangi bir ateşleme kaynağına kapalı olmadığından ve havalandırmanın mevcut olduğundan emin olun.

16) Şarj prosedürleri

Klasik şarj prosedürlerine ek olarak, aşağıdaki gerekliliklere uyulmalıdır:

- Yükleme ekipmanı kullanılırken farklı soğutucuların kirlenmemesine dikkat edin. İçlerinde bulunan soğutma gazını en azı indirmek için, hortumlar veya hatlar mümkün olduğunca kısa olmalıdır.
- Silindirler dik tutulmalıdır.
- Sistemi soğutucu ile yüklemeden önce soğutma sisteminin topraklandığından emin olun.
- Yükleme tamamlandıında sistemi etiketleyin (henüz yapılmamışsa).
- Soğutma sisteminin aşırı doldurulmasını önlemek için çok dikkatli olunmalıdır.
- Sistemi tekrar yüklemeden önce OFN ile basınç testi yapılmalıdır. Şarj tamamlandıktan sonra ve devreye almadan önce sistemde kaçak testi gerçekleştirilmelidir. Sahadan ayrılmadan önce, bir kaçak takip testi gerçekleştirilir.

17) Devreden çıkışma

Bu prosedürü gerçekleştirmeden önce, teknisyenin ekipmanı ve ekipmanın tüm aksamlarını tamamen biliyor olması çok önemlidir. Tüm soğutma gazlarının güvenli şekilde geri alınması önerilen iyi bir uygulamadır. Görev gerçekleştirilmeden önce, bir yağ ve soğutma gazi örneği alınır.

Kurtarılan soğutma gazını yeniden kullanmadan önce bir vaka analizi gereklidir. Göreve başlamadan önce elektrik gücünün mevcut olması önemlidir.

- a) Ekipmanı ve ekipmanın çalışmasını iyi bilin.
- b) Sistemi elektriksel olarak yalıtın
- c) Prosedüre başlamadan önce şunlardan emin olun:
 - Soğutucu tüplerinin taşınması için gerekirse mekanik taşıma ekipmanları mevcut olmalıdır;
 - Tüm kişisel koruyucu ekipmanlar mevcut olmalı ve doğru şekilde kullanılmalıdır;
 - Kurtarma süreci her zaman yetkili bir kişi tarafından denetlenmelidir;
 - Kurtarma ekipmanı ve silindirleri uygun standartlar ile uyumlu olmalıdır.
- d) Mümkünse, soğutma sistemini tahliye edin.
- e) Vakum mümkün değilse, soğutma gazının sistemin değişik kısımlarından çıkarılabilmesi için bir manifold yapın.
- f) Geri alma işlemi başladan önce silindirin ölçüklerin üzerine yerleştirildiğinden emin olun.
- g) Geri alma makinesini başlatın ve üreticinin talimatlarına göre çalıştırın.
- h) Silindirleri fazla doldurmayın. (En fazla %80 hacim sıvı şarj).
- i) Geçici bile olsa, silindirin maksimum çalışma basıncını aşmayın.
- j) Silindirler doğru şekilde doldurulduğunda ve işlem tamamlandıında, silindirlerin ve ekipmanın sahadan hızlıca kaldırıldığından ve ekipmandaki tüm yalıtım vanalarının kapatıldığından emin olun.
- k) Geri alınan soğutma gazi, temizlenmediği ve kontrol edilmediği muddetçe başka bir soğutma sistemine şarj edilmemelidir.

18) Etiketleme

Ekipmanın devreden çıkarıldığını ve içindeki soğutma gazının boşaltıldığını belirtmek üzere ekipman etiketlenmelidir. Etiketin üzerinde tarih ve imza olmalıdır. Ekipman üzerinde, ekipmanın alev alabilir soğutma gazi içerdigini belirten etiketler olduğundan emin olun.

19) Geri alma

Bir sistemdeki soğutma gazi servis veya devre dışı bırakma işlemi için tahliye edilirken, tüm soğutma gazlarının güvenli şekilde tahliye edilmesi iyi uygulama olarak önerilir.

Soğutma gazi silindirlere aktarılırken, yalnızca uygun soğutma gazi geri alma silindirlerinin kullanıldığından emin olun. Toplam sistem şartını tutabilecek doğru sayıda silindirin kullanılabilir olduğundan emin olun. Kullanılacak olan tüm silindirler, geri alınan soğutma gazi için tasarlanmıştır ve söz konusu soğutma gazına göre etiketlenir (diğer bir deyişle, soğutma gazının geri alınması için özel silindirler). Silindirler, doğru çalışan basınç kontrol vanası ve ilgili kapatma vanaları ile tam olmalıdır. Boş geri alma silindirleri tahliye edilir ve mümkünse, geri alma işleminden önce soğutulur.

Geri alma ekipmanı, eldeki ekipmanla ilgili bir dizi talimatla birlikte doğru çalışır durumda ve alev alabilir soğutma gazlarının geri alımı için uygun olmalıdır. Ayrıca, kalibre edilmiş bir dizi tarti mevcut ve doğru çalışır durumda olmalıdır.

Hortumlar, sızdırmaz kesme raktarlarına sahip ve doğru çalışır durumda olmalıdır. Geri alma makinesini kullanmadan önce, makinenin doğru çalıştığını, bakımının yapıldığını ve soğutma gazının yayılması durumunda ateşlemeye engel olmak için ilgili tüm elektrikli bileşenlerin sızdırmazlığının yapıldığını kontrol edin. Şüpheyeye düşerseniz üreticiye danışın.

Geri alınan soğutma gazının, doğru geri alma silindirinde, soğutma gazi tedarikçisine ilgili Atık Aktarım Notu ile birlikte gönderilmesi gereklidir. Soğutma gazlarını geri alma ünitelerinde ve özellikle silindirlerde karıştırmayı.

Kompresörlerin veya kompresör yağlarının çıkarılması durumunda, bunların, alev alabilir soğutma gazının yağlama yağı ile birlikte kalmadığından emin olmak için kabul edilebilir bir seviyede tahliye edilmesini sağlayın. Tahliye işlemi, kompresör tedarikçilere gönderilmeden önce gerçekleştirilmelidir. Bu işlem hızlandırmak için yalnızca kompresör gövdesi elektrik ısıtması kullanılmalıdır. Bir sistem yağdan arındırıldığında, bu işlem güvenli şekilde yapılmalıdır.

20) Ünitelerin nakliye, işaretleme ve depolama işlemleri

Alev alabilir soğutma gazları içeren ekipmanların nakliyesinde, ulaşım düzenlemelerine uyulması gereklidir.

Ekipmanın işaretler kullanılarak işaretlenmesine yerel düzenlemelere uyulması gereklidir.

Alev alabilir soğutma gazları içeren ekipmanların atılması, ulusal düzenlemelere uyulması gereklidir.

Ekipmanın/aygıtların depolanması


Ekipmanın depolanması üreticinin talimatlarına uygun olarak yapılmalıdır.

Paketli (satılmamış) ekipmanın depolanması


Depolama paketi koruması, paketin içindeki ekipmana mekanik bir hasar gelirse soğutma gazi şartında bir kaçağa neden olmayacak şekilde yapılmalıdır.

Birlikte depolanmasına izin verilen maksimum ekipman parçası yerel düzenlemelere göre belirlenir.

EK A: Soğutucu gaz döngüsü

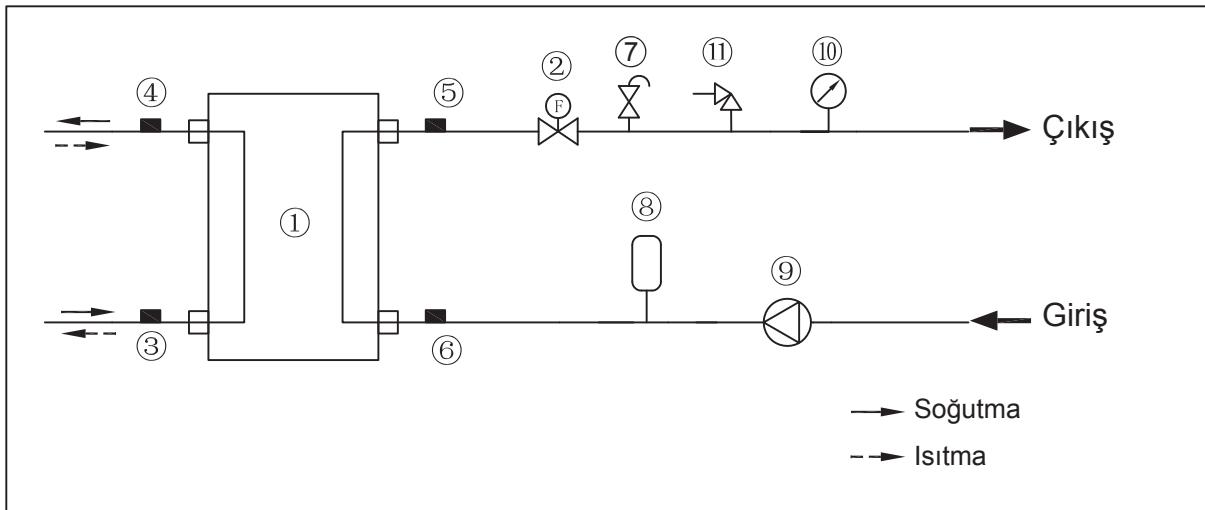

Temel

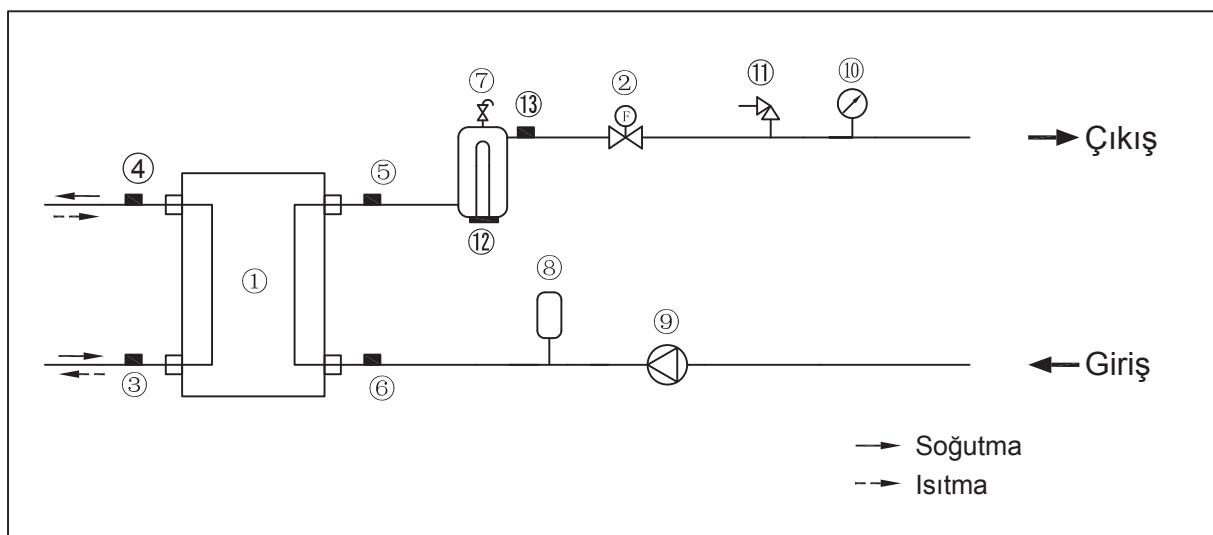


Özelleştirilmiş

Öge	Tanım	Öge	Tanım
1	Su Tarafı Isı Eşanjörü (Plaka Isı Eşanjörü)	8	Genleşme kabı
2	Ağış anahtarı	9	Çevrim pompaşı
3	Soğutucu sıvı hattı sıcaklık sensörü	10	Manometre
4	Soğutucu gaz hattı sıcaklık sensörü	11	Güvenlik vanası
5	Su çıkışı sıcaklık sensörü	12	Dahili yedek ısıtıcı
6	Su girişi sıcaklık sensörü	13	Toplam çıkış sıcaklık sensörü
7	Otomatik hava alma vanası		


SPIS TREŚCI

1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	02
2 PRZED MONTAŻEM	08
3 MIEJSCE MONTAŻU	08
4 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W RAMACH MONTAŻU	10
• 4.1 Wymiary.....	10
• 4.2 Wymogi w zakresie montażu.....	10
• 4.3 Wymogi w zakresie przestrzeni serwisowej	11
• 4.4 Montaż jednostki wewnętrznej	12
• 4.5 Dokręcanie połączenia.....	12
5 INFORMACJE OGÓLNE	13
6 AKCESORIA.....	14
7 TYPOWE PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ	15
• 7.1 Zastosowanie 1	15
• 7.2 Zastosowanie 2	17
8 PRZEGŁĄD JEDNOSTKI.....	21
• 8.1 Demontaż jednostki	21
• 8.2 Główne komponenty.....	21
• 8.3 Elektroniczna skrzynka sterownicza.....	23
• 8.4 Orurowanie chłodziwa	25
• 8.5 Orurowanie wody	25
• 8.6 Dolewanie wody	29
• 8.7 Izolacja orurowania wody	30
• 8.8 Oprzewodowanie w terenie	30
9 ROZRUCH I KONFIGURACJA	42
• 9.1 Informacje ogólne o ustawieniach przełącznika DIP.....	42
• 9.2 Rozruch wstępny przy niskiej temperaturze otoczenia na zewnątrz	42
• 9.3 Kontrole przed uruchomieniem	42
• 9.4 Konfiguracja pompy	43
• 9.5 Konfiguracja w terenie.....	44
10 BIEG TESTOWY I OSTATECZNE KONTROLE	55
• 10.1 Ostateczne kontrole	55
• 10.2 Praca w biegu próbnym (ręcznym).....	55






11 KONSERWACJA I SERWIS	55
12 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	56
• 12.1 Wytyczne ogólne	56
• 12.2 Objawy ogólne.....	56
• 12.3 Parametr operacji	Í 8
• 12.4 Kody błędów.....	60
13 DANE TECHNICZNE.....	63
14 INFORMACJE O SERWISIE.....	65

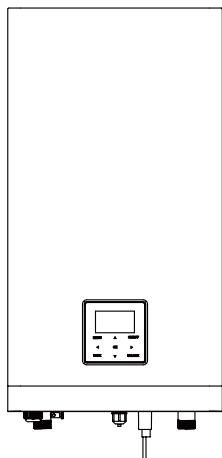

Podstawowy

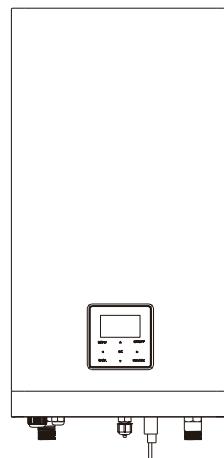

Niestandardowy

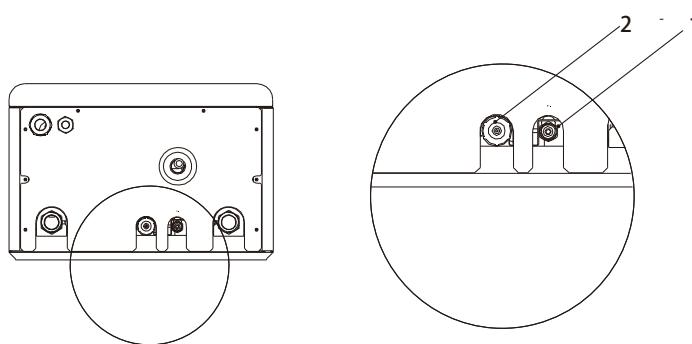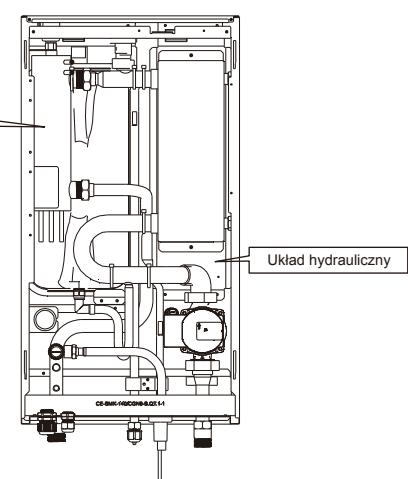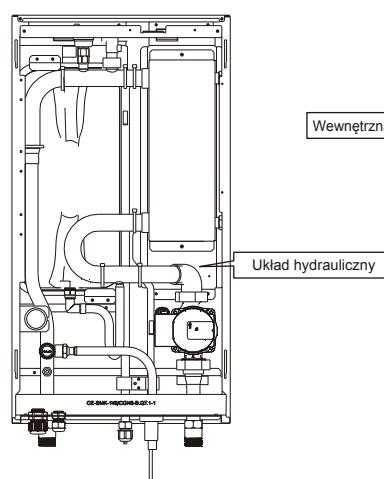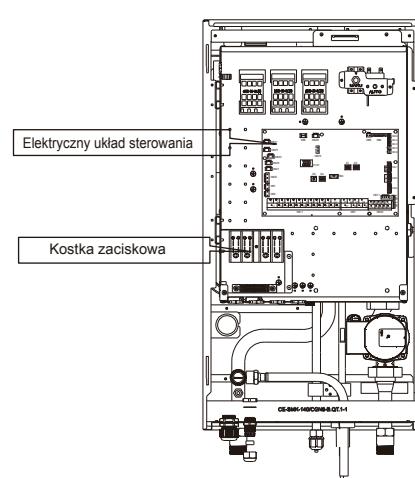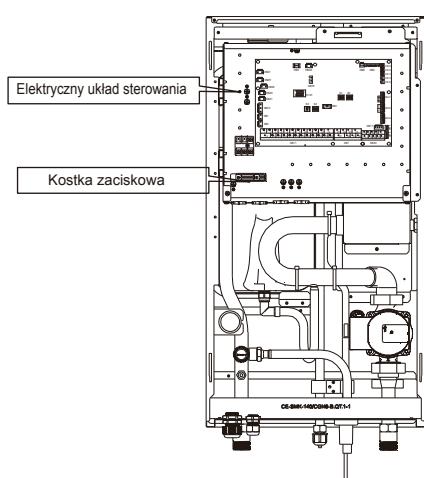

Jednostka	Średnica (mm)	
	1	2
60	6,35	15,9
100	9,52	15,9
160	9,52	15,9

1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Środki ostrożności wymienione w dokumencie dzielą się na poniższe kategorie. Są one ważne, dlatego miej je zawsze na uwadze. Przed montażem uważnie przeczytaj instrukcję. Zachowaj instrukcję w łatwo dostępnym miejscu do późniejszego oglądania.

Znaczenie symboli NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE, UWAGA i INFORMACJA.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza niebezpieczną sytuację, której wystąpienie może skutkować zgonem lub poważnym urazem.

OSTRZEŻENIE

Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, której wystąpienie może skutkować zgonem lub poważnym urazem.

UWAGA


Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, której wystąpienie może skutkować nieznacznym lub umiarkowanym urazem. Służy również jako ostrzeżenie przed niebezpiecznymi praktykami.

INFORMACJA

Oznacza sytuacje, które mogą być przyczyną przypadkowego uszkodzenia sprzętu lub mienia.

OSTRZEŻENIE

- Nieprawidłowy montaż sprzętu lub akcesoriów może być przyczyną porażenia prądem, krótkiego spięcia, wycieku, pożaru lub uszkodzenia sprzętu. Używaj wyłącznie akcesoriów wykonanych przez dystrybutora przeznaczonych do użytku ze sprzętem. Montaż zleć wykwalifikowanej osobie.
- Wszystkie czynności wymienione w instrukcji muszą przeprowadzać licencjonowani technicy. Pamiętaj o odpowiednich środkach ochrony osobistej, takich jak rękawice czy gogle ochronne, podczas montażu lub konserwacji jednostki.



Uwaga: ryzyko pożaru /
łatwopalne materiały

OSTRZEŻENIE

Serwis wykonuj wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu. Konserwacje i naprawy wymagające wsparcia wykwalifikowanego personelu mogą być wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej do użytku łatwopalnych chłodziw.

Szczególne wymogi dotyczące R32

⚠️ OSTRZEŻENIE

- NIE używaj otwartego ognia przy chłodziwie.
- Pamiętaj, że chłodziwo R32 NIE wydziela zapachów.

⚠️ OSTRZEŻENIE

Na czas przechowywania urządzenie zabezpiecz przed uszkodzeniami mechanicznymi w dobrze wentylowanym pomieszczeniu wolnym od ciągłych źródeł zapłonu (np. płomieni, działających urządzeń gazowych) o powierzchni określonej poniżej.

💡 INFORMACJA

- NIE używaj ponownie wcześniejszych wykorzystanych połączeń.
- Połączenia zamontowane pomiędzy częściami układu chłodziwa muszą znajdować się w miejscach umożliwiających przeprowadzenie konserwacji.

⚠️ OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że prace w zakresie montażu, serwisu, konserwacji i naprawy są wykonywane zgodnie z instrukcją oraz obowiązującym prawem (dotyczy między innymi przepisów dotyczących gazów) przez uprawnione osoby.


💡 INFORMACJA

- Orurowanie musi być zabezpieczone przed uszkodzeniami fizycznymi.
- Montaż orurowania musi być ograniczony do minimum.

Jeśli całkowity ładunek chłodziwa w układzie wynosi < 1,84 kg (tj. długość orurowania < 20 m przy 8/10 kW), nie ma dodatkowych wymogów w zakresie minimalnej powierzchni podłogi.

Jeśli całkowity ładunek chłodziwa w układzie wynosi < 1,84 kg (tj. długość orurowania ≥ 20 m przy 8/10 kW), musisz zachować zgodność z dodatkowymi wymogami w zakresie minimalnej powierzchni podłogi opisanymi w następującej tabeli przepływu. Tabela przepływu wykorzystuje następujące tabele: „Tabela 1 — Maks. ładunek chłodziwa w pomieszczeniu: jednostka wewnętrzna” na stronie 5, „Tabela 2 - Minimalna powierzchnia podłogi: jednostka wewnętrzna” na stronie 5 oraz „Tabela 3 — Minimalny obszar otwarcia wentylacji naturalnej wentylacji: jednostka wewnętrzna” na stronie 5.

Jeśli długość orurowania wynosi 30 m, minimalna powierzchnia podłogi wynosi ≥ 4,5 m². Jeśli powierzchnia podłogi wynosi mniej niż 4,5 m², musisz zrobić otwór o powierzchni 200 cm².

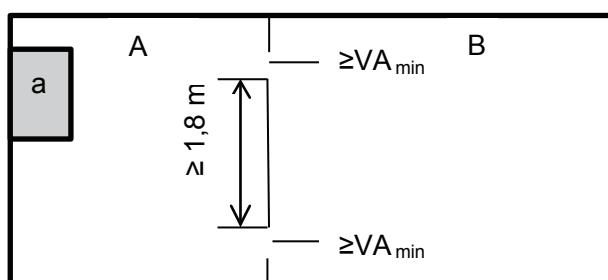

Jednostka wewnętrzna a

Pomieszczenie A, w którym zamontowano jednostkę wewnętrzną.

Pomieszczenie B przylegające do pomieszczenia A.

Suma powierzchni A i B musi wynosić przynajmniej 4,5 m².

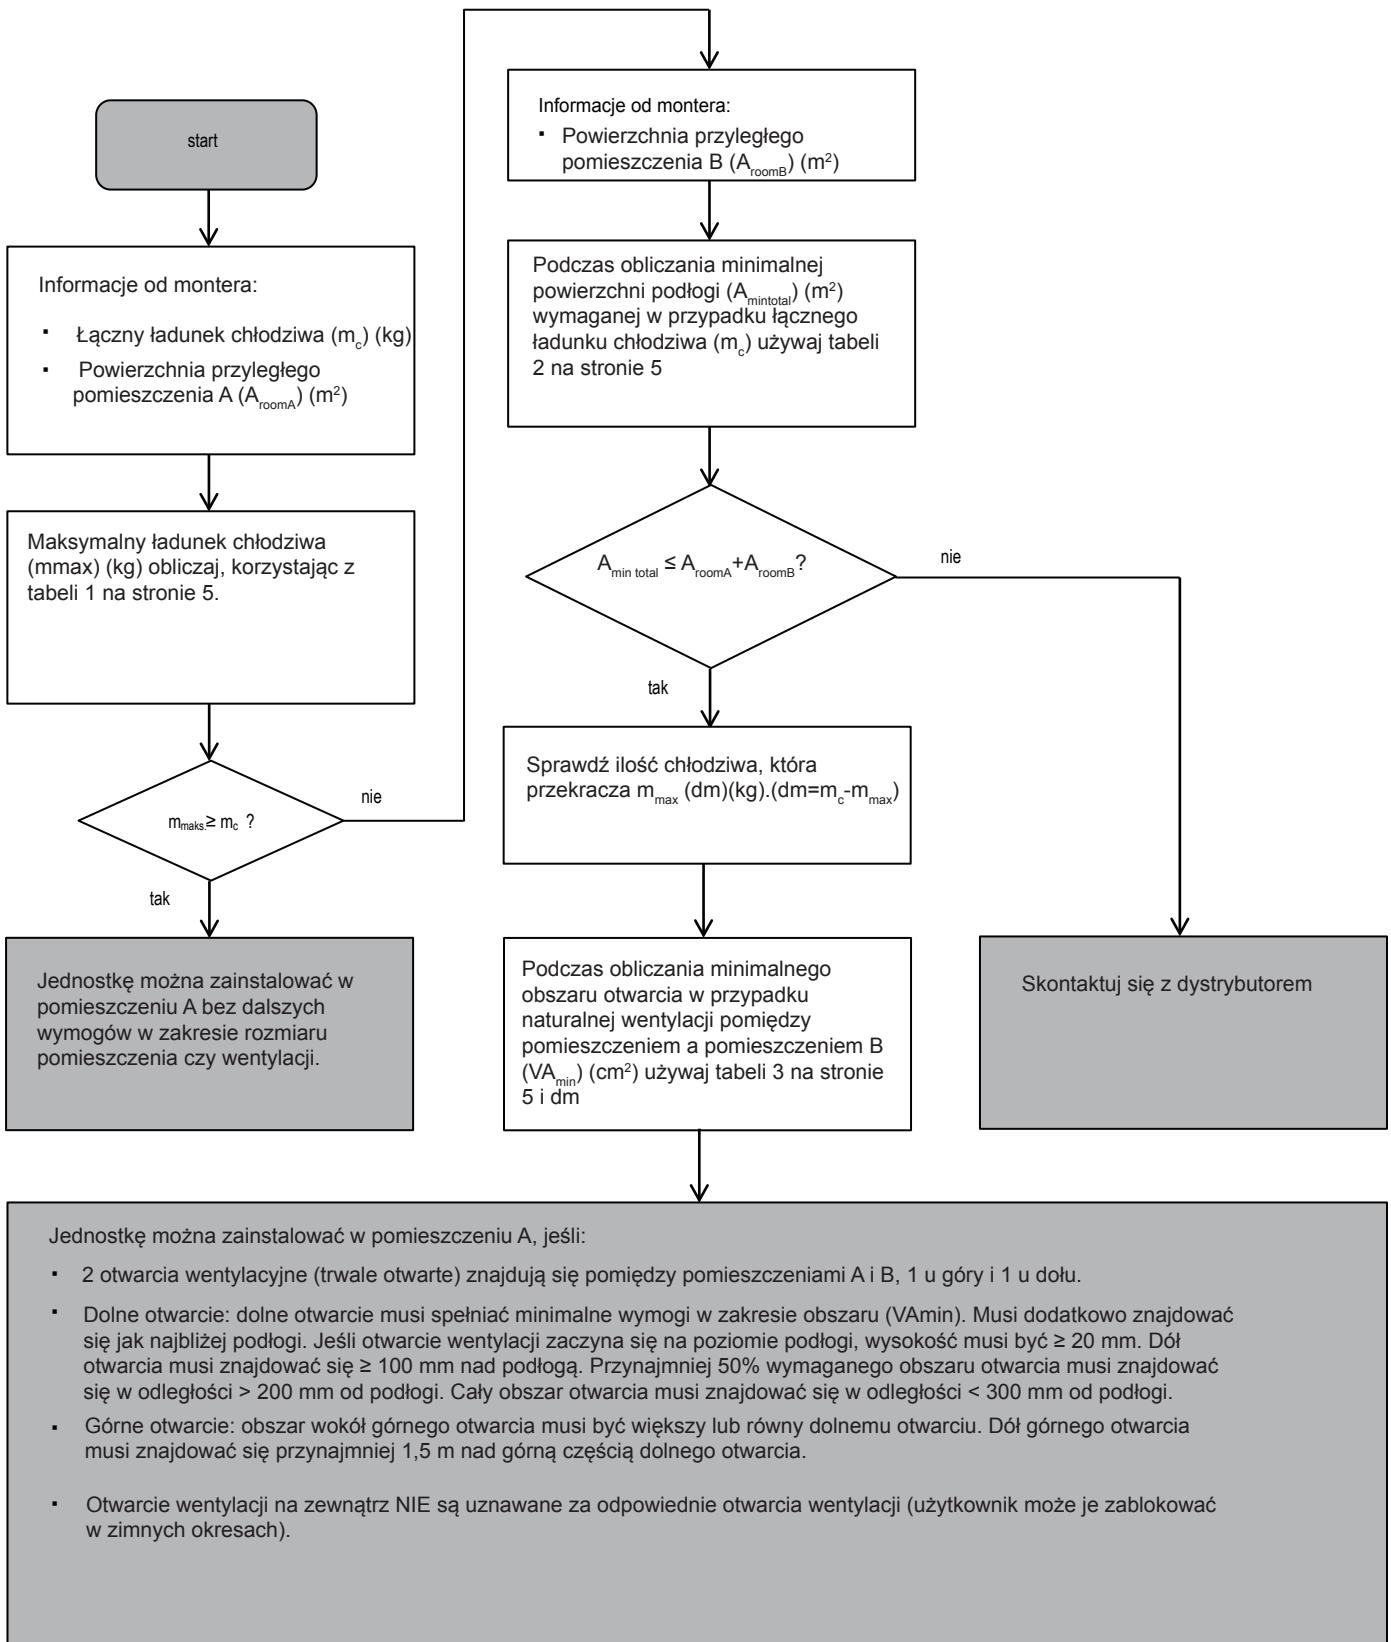


Tabela 1 - Maks. ładunek chłodziwa w pomieszczeniu: jednostka wewnętrzna

A_{room} (m ²)	Maks. ładunek chłodziwa w pomieszczeniu (m_{max}) (kg)	A_{room} (m ²)	Maks. ładunek chłodziwa w pomieszczeniu (m_{max}) (kg)
	H = 1800 mm		H = 1800 mm
1	1,02	4	2,05
2	1,45	5	2,29
3	1,77	6	2,51

💡 INFORMACJA

- W przypadku modeli montowanych na ścianach wartość „Wysokości instalacji (H)” wynosi 1800 mm ze względu na konieczność zachowania zgodności z dokumentem IEC 60335-2-40:2013 A1 2016 Klauzula GG2.
- W przypadku pośrednich wartości A_{room} (tj. gdy A_{room} znajduje się pomiędzy dwiema wartościami w tabeli), weź pod uwagę wartość odpowiadającą niższej wartości A_{room} z tabeli. Jeśli $A_{room} = 3 \text{ m}^2$, weź pod uwagę wartość odpowiadającą „ $A_{room} = 3 \text{ m}^2$ ”.

Tabela 2 - Minimalna powierzchnia podłogi: jednostka wewnętrzna

m_c (kg)	Minimalna powierzchnia podłogi (m ²)
	H = 1800 mm
1,84	3,32
2,00	3,81
2,25	4,83
2,50	5,96

💡 INFORMACJA

- W przypadku modeli montowanych na ścianach wartość „Wysokości instalacji (H)” wynosi 1800 mm ze względu na konieczność zachowania zgodności z dokumentem IEC 60335-2-40:2013 A1 2016 Klauzula GG2.
 - W przypadku pośrednich wartości m_c (tj. gdy m_c znajduje się pomiędzy dwiema wartościami w tabeli), weź pod uwagę wartość odpowiadającą wyższej wartości m_c z tabeli. Jeśli $m_c = 1,87 \text{ kg}$, weź pod uwagę wartość odpowiadającą „ $m_c = 1,87 \text{ kg}$ ”.
- Układ z łącznym ładunkiem chłodziwa mniejszym niż 1,84 kg nie podlegają wymogom w zakresie pomieszczeń.

Tabela 3 — Minimalny obszar otwarcia wentylacji naturalnej wentylacji: jednostka wewnętrzna

m_c	m_{max}	$dm = m_c - m_{max}$ (kg)	Minimalny obszar otwarcia wentylacji (cm ²)
			H = 1800 mm
2,22	0,1	2,12	495,14
2,22	0,3	1,92	448,43
2,22	0,5	1,72	401,72
2,22	0,7	1,52	355,01
2,22	0,9	1,32	308,30
2,22	1,1	1,12	261,59
2,22	1,3	0,92	214,87
2,22	1,5	0,72	168,16
2,22	1,7	0,52	121,45
2,22	1,9	0,32	74,74
2,22	2,1	0,12	28,03

💡 INFORMACJA

- W przypadku modeli montowanych na ścianach wartość „Wysokości instalacji (H)” wynosi 1800 mm ze względu na konieczność zachowania zgodności z dokumentem IEC 60335-2-40:2013 A1 2016 Klauzula GG2.
- W przypadku pośrednich wartości dm (tj. gdy dm znajduje się pomiędzy dwiema wartościami w tabeli), weź pod uwagę wartość odpowiadającą wyższej wartości dm z tabeli. Jeśli dm = 1,55 kg, weź pod uwagę wartość odpowiadającą „dm = 1,6 kg”.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Zanim dotkniesz części złącz elektrycznych, wyłącz urządzenie wyłącznikiem zasilania.
- Po demontażu panelu serwisowego może dojść do przypadkowego dotknięcia części pod napięciem.
- Nigdy nie pozostawiaj jednostki bez nadzoru podczas montażu lub serwisu po demontażu panelu serwisowego.
- Nie dotykaj rur z gorącą wodą podczas pracy ani bezpośrednio po wyłączeniu urządzenia. Dotykając gorących rur, możesz się oparzyć. Aby uniknąć urazu, poczekaj, aż orurowanie ostygnie lub ogrzeje się. Dotykaj oruowania wyłącznie po założeniu rękawic ochronnych.
- Nie dotykaj przełączników mokrymi palcami. Dotknięcie przełącznika mokrymi palcami może być przyczyną porażenia prądem.
- Przed dotknięciem części elektrycznej odetnij jednostkę od wszystkich źródeł zasilania.

OSTRZEŻENIE

- Zerwij i wyrzuć plastikowe worki. Nie dopuść do tego, aby bawiły się nimi dzieci. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko uduszenia się dziecka plastikową torbą.
- W bezpieczny sposób zutylizuj materiały opakowaniowe, takie jak gwoździe czy inne elementy metalowe lub drewniane, które mogą powodować urazy.
- Poproś dystrybutora lub wykwalifikowanego pracownika o wykonanie montażu zgodnie z niniejszą instrukcją. Nie montuj jednostki we własnym zakresie. Nieprawidłowy montaż może być przyczyną do nieszczelności, porażenia prądem lub pożaru.
- Podczas montażu korzystaj wyłącznie z wyszczególnionych akcesoriów i części. Korzystanie z części innych niż wymienione może być przyczyną wycieku wody, porażenia prądem, pożaru i upadku jednostki z uchwytu.
- Zainstaluj jednostkę na fundamencie zdolnym do podtrzymywania jej ciężaru. Niewystarczająca wytrzymałość fizyczna może być przyczyną upadku sprzętu i urazu.
- Podczas montażu zgodnego z instrukcją weź pod uwagę siły wiatru, huraganu czy trzęsienia ziemi. Nieprawidłowy montaż może być przyczyną wypadków z powodu upadku sprzętu.
- Upewnij się, że wszystkie prace elektryczne są wykonywane przez wykwalifikowany personel zgodnie z obowiązującym prawem oraz niniejszą instrukcją z zachowaniem oddzielnego obwodu. Niewystarczająca moc obwodu zasilacza lub nieprawidłowa konstrukcja instalacji elektrycznej może być przyczyną porażenia prądem lub pożaru.
- Pamiętaj o montażu przewacza awaryjnego uziemienia w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Brak zainstalowanego przewacza awaryjnego uziemienia może być przyczyną porażenia prądem lub pożaru.
- Upewnij się, że oprzewodowanie jest bezpieczne. Używaj wymienionych drutów i upewnij się, że połączenia styków lub drutów są zabezpieczone przed wodą oraz innymi niesprzyjającymi siłami zewnętrznymi. Niekompletne połączenie lub nieprawidłowy montaż może być przyczyną pożaru.
- Podczas przygotowywania oprzewodowania zasilacza uformuj druty w sposób umożliwiający bezpieczne zamknięcie panelu przedniego. W przypadku braku panelu przedniego może dojść do przegrzania się styków, porażenia prądem lub pożaru.
- Po ukończeniu montażu upewnij się, że nie wycieka chłodzivo.
- Nigdy bezpośrednio nie dotykaj wyciekającego chłodzivła, aby uniknąć poważnych odmrożeń. Nie dotykaj rur z chłodzivem podczas pracy i bezpośrednio po wyłączeniu urządzenia, ponieważ mogą być one gorące lub zimne, zależnie od stanu chłodziva, które w nich płyną, sprzątki oraz innych części obiegu chłodziva. Dotykanie rur chłodziva grozi oparzeniami lub odmrożeniami. Aby uniknąć urazu, poczekaj, aż rury ostygnią lub ogrzeją się. Dotykaj części wewnętrznych wyłącznie po założeniu rękawic ochronnych.
- Nie dotykaj części wewnętrznych (pompa, grzałka dodatkowa itp.) podczas pracy i bezpośrednio po wyłączeniu urządzenia. Dotknięcie części wewnętrznej może być przyczyną oparzenia. Aby uniknąć urazu, poczekaj, aż części wewnętrzne ostygnią lub ogrzeją się. Dotykaj części wewnętrznych wyłącznie po założeniu rękawic ochronnych.

UWAGA

- Uziem jednostkę.
- Opór uziemienia musi być zgodny z obowiązującymi przepisami.
- Nie podłączaj uziemienia do rur z gazem ani wodą, odgromników ani do uziemienia linii telefonicznych.
- Niepełne uziemienie może być przyczyną porażenia prądem.
 - Rury z gazem: pożar lub wybuch może wystąpić w przypadku wycieku gazu.
 - Rury z wodą: twarde winylowe rury nie sprawdzą się jako uziemienie.
 - Odgromniki lub druty uziemiające telefony: próg elektryczny może wzrosnąć ponad normę w przypadku uderzenia pioruna.

UWAGA

- Zainstaluj przewód zasilający przynajmniej 1 metr (3 stopy) od telewizorów lub odbiorników radiowych, aby wyeliminować zakłócenia lub szумy (zależnie od fal radiowych odległość 1 metra / 3 stóp może nie wystarczyć do eliminacji szumów).
- Nie myj jednostki. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem lub pożaru. Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi oprzewodowania. Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony, zleć jego wymianę producentowi, agentowi serwisowemu lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie, aby uniknąć zagrożenia.
- Nie instaluj jednostki w następujących miejscach:
 - Miejsca, w których znajduje się mgła z oleju mineralnego, rozpylony olej lub opary oleju. Plastikowe części mogą rozkładać się w takim środowisku, a przez to mogą powstawać luzy lub nieszczelności.
 - Miejsca, w który powstają żrące gazy (np. z kwasu siarkowego). Korozja miedzianych rur lub spawanych części może doprowadzić do wycieku chłodziwa.
 - Miejsca, w których znajdują się źródła fal elektromagnetycznych. Fale elektromagnetyczne mogą zakłócić pracę układu sterowania i spowodować awarię sprzętu.
 - Miejsca, w których mogą wyciekać łatwopalne gazy, gdzie w powietrzu może unosić się włókno węglowe lub łatwopalny pył, a także miejsca, w których obecne są lotne łatwopalne związki, np. opary rozcieńczalników lub benzyny. Gazy powyższego typu mogą być przyczyną pożaru.
 - Miejsca, w których powietrze zawiera wysokie stężenie soli, np. nadmorskie obszary.
 - Miejsca, w których często zmienia się napięcie, np. fabryki.
 - Pojazdy lub statki.
 - Miejsca, w których obecne są opary kwasów lub zasad.
- Urządzenia mogą używać dzieci, które ukończyły 8 rok życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych i umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że nadzoruje je wykwalifikowana osoba lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz rozumieją potencjalne zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się jednostką. Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować jednostki pod nadzorem.
- Opiekunowie dzieci muszą zadbać o to, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony, zleć jego wymianę producentowi, agentowi serwisowemu lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
- UTYLIZACJA: nie utylizuj produktu z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Zbieraj odpady z urządzenia do oddzielnego przetwarzania. Nie utylizuj urządzeń elektrycznych w ramach odpadów komunalnych. Dostarczaj je do wyznaczonych punktów zbiórki.Więcej o punktach odbioru dowiesz się od przedstawicieli władzy lokalnej. Jeśli urządzenie elektryczne zostanie zutylizowane na składowisku lub wysypisku śmieci, niebezpieczne substancje mogą wydostać się do wód gruntowych i dostać się do łańcucha pokarmowego, a przez to zaszkodzić powszechnemu zdrowiu i dobrostanowi.
- Oprzewodowanie musi przygotować wykwalifikowany technik zgodnie z krajowymi przepisami oraz niniejszym schematem obwodu. Należy z zachowaniem zgodności z przepisami prawa zainstalować w instalacji stałej rozłącznik dla wszystkich biegunów z minimalnym odstępem styków 3 mm oraz zabezpieczenie różnicowo-prądowe o natężeniu znamionowym nieprzekraczającym 30 mA.
- Przed przygotowaniem oprzewodowania/orurowania upewnij się, że obszar montażu jest bezpieczny (ściany, podłoga itp.) i wolny od ukrytych niebezpieczeństw, takich jak woda, prąd czy gaz.
- Przed montażem sprawdź, czy zasilacz użytkownika jest zgodny z wymogami w zakresie instalacji elektrycznej jednostki (dotyczy między innymi niezawodnego uziemienia, wycieków, obciążenia prądem średnicy drutu itp.). Jeśli wymogi w zakresie instalacji elektrycznej produktu nie zostaną spełnione, nie wolno używać produktu do czasu usunięcia problemów.
- Zainstaluj produkt i zabezpiecz, stosując środki wzmacniające, o ile okażą się konieczne.

INFORMACJA

- Informacje o gazach fluorowanych
 - Klimatyzator zawiera gazy fluorowane. Aby dowiedzieć się szczegółów w zakresie konkretnego gazu i jego ilości, zapoznaj się z etykietami na jednostce. Zachowaj zgodność z przepisami dotyczącymi gazów.
 - Działania, takie jak montaż, serwis, konserwacja i naprawa, mogą być wykonywane wyłącznie przez certyfikowanych techników.
 - Demontaż i recykling produktu zleć certyfikowanemu technikowi.
 - Jeśli w jednostce zainstalowano układ wykrywania wycieków, musi być sprawdzany pod kątem wycieków przynajmniej co 12 miesięcy. Po każdej kontroli jednostki pod kątem szczelności koniecznie sporządzaj dokumentację działań.

2 PRZED MONTAŻEM

• Przed montażem

Sprawdź nazwę modelu i numer seryjny jednostki.

UWAGA

Częstotliwość kontroli pod kątem wycieków chłodziwa

- W przypadku jednostek z fluorowanymi gazami cieplarnianymi w ilościach ekwiwalentnych przynajmniej 5 tonom CO₂, ale mniej niż 50 tonom CO₂, co 12 miesięcy lub co 24 miesiące, o ile został zainstalowany układ wykrywania wycieków.

- W przypadku jednostek z fluorowanymi gazami cieplarnianymi w ilościach ekwiwalentnych przynajmniej 50 tonom CO₂, ale mniej niż 500 tonom CO₂, co sześć miesięcy lub co 12 miesięcy, o ile został zainstalowany układ wykrywania wycieków.

- W przypadku jednostek z fluorowanymi gazami cieplarnianymi w ilościach ekwiwalentnych przynajmniej 500 tonom CO₂ co trzy miesiące lub co sześć miesięcy, o ile został zainstalowany układ wykrywania wycieków.

Jednostka klimatyzatora jest hermetycznie szczelnym sprzętem zawierającym fluorowane gazy cieplarniane.

- Montaż, obsługę i konserwację jednostki zleć wykwalifikowanemu pracownikowi.

3 MIEJSCE MONTAŻU

OSTRZEŻENIE

- W jednostce znajduje się łatopalne chłodziwo, dlatego jednostkę zamontuj w dobrze wentylowanym miejscu. Jeśli instalujesz jednostkę wewnętrz budynku, wdroż dodatkowe urządzenie wykrywające chłodziwo i dodatkowy sprzęt wentylacyjny (urządzenia muszą być zgodne z normą EN378). Koniecznie wdroż środki, które uniemożliwią małym zwierzętom wchodzenie do jednostki.
 - Małe zwierzęta w przypadku kontaktu z częściami elektrycznymi mogą spowodować awarię, powstawanie dymu lub pożar. Poinformuj klienta, aby zadbał o czystość wokół jednostki.
 - Sprzęt nie nadaje się do użytku w strefach zagrożonych wybuchem.
-
- Wybierz miejsce instalacji spełniające wymienione kryteria oraz zatwierdzone przez klienta.
 - Dobrze wentylowane miejsca.
 - Bezpieczne miejsca, w których ciężar i organia jednostki nie stanowią problemu, a jednostkę można wypoziomować.
 - Miejsca, w których nie istnieje ryzyko wycieku łatopalnego gazu ani wycieku z produktu.
 - Sprzęt nie nadaje się do użytku w strefach zagrożonych wybuchem.
 - Miejsca, w których możliwa będzie realizacja .
 - Miejsca, w których długości oruowania i oprzewodowania jednostki będą mieściły się w przewidzianych limitach.
 - Miejsca, w których wyciek wody z jednostki nie spowoduje szkód (np. w przypadku zablokowania rury odpływowej).
 - Miejsca, w których w maksymalnym możliwym stopniu ograniczony jest kontakt z deszczem.
 - Nie instaluj jednostki w miejscach uczęszczanych przez pracowników. W przypadku prac budowlanych (np. szlifowania) generujących duże ilości pyłu zasłaniaj jednostkę.
 - Nie kładź na jednostce obiektów ani wyposażenia (dotyczy płyty górnej).
 - Nie wspinaj się na jednostkę, nie siadaj ani nie stawaj na jej szczycie.
 - Dopolnij, aby w przypadku wycieku chłodziwa podjęte zostały odpowiednie środki zaradcze zgodne z obowiązującym prawem.
 - Nie instaluj jednostki w pobliżu morza lub w miejscowościach, w których będzie miała kontakt z gazami powodującymi korozję.
 - Jeśli instalujesz jednostkę w miejscu wystawionym na działanie silnego wiatru, zwróć szczególną uwagę na poniższe kwestie.
 - Silne wiatry osiągające prędkość 5 m/sekcji lub skierowane w stronę przeciwną do wylotu powietrza jednostki powodują krótkie spięcie (zasysanie wylotowego powietrza) oraz mogą mieć poniższe konsekwencje:
 - Spadek mocy operacyjnej.
 - Częste przyspieszanie zamarzania podczas grzania.
 - Zakłócenia w pracy spowodowane wysokim ciśnieniem.
 - Przy silnych, stale wiejących wiatrach z przodu jednostki wentylator może obracać się bardzo szybko, aż ulegnie awarii.

W normalnych warunkach instaluj jednostkę zgodnie z poniższymi danymi:

UWAGA

Jednostka wewnętrzna musi stać w pomieszczeniu odpornym na działanie wody. W przeciwnym wypadku nie ma gwarancji bezpieczeństwa jednostki i operatora.

Jednostkę wewnętrzną zamontuj do ściany w lokalizacji wewnętrz budynku spełniającej następujące wymogi:

- W miejscu montażu nie ma mrozu.
- Przestrzeń wokół jednostki umożliwia serwis, patrz rys. 4-4.
- Przestrzeń wokół jednostki umożliwia dostateczną cyrkulację powietrza.
- Istnieją przepisy dotyczące skupywania kondensatu oraz jego wydostawania się zaworu nadciśnieniowego.

UWAGA

Gdy jednostka działa w trybie chłodzenia, kondensat może kapać z rur wlotowych i wylotowych wody. Upewnij się, że skapujący kondensat nie uszkodzi mebli ani innych urządzeń.

- Powierzchnia montażu to płaska i nieławopalna ściana o nośności zdolnej do podtrzymywania wagi operacyjnej jednostki.
- Uwzględnione zostały wszystkie długości i odległości oruowania.


Tabela 3-1

Wymogi	Wartość
Maks. dopuszczalna długość oruowania pomiędzy zaworem trójdrożnym SV1 a jednostką wewnętrzną (dotyczy jedynie instalacji z cieczą wodą użytkową)	3 m
Maks. dopuszczalna długość oruowania pomiędzy zbiornikiem ciepłej wody użytkowej a jednostką wewnętrzną (dotyczy jedynie instalacji z cieczą wodą użytkową). Kabel czujnika temperatury dostarczony z jednostką zewnętrzną ma 10 m długości.	8 m
Maksymalna dopuszczalna długość oruowania pomiędzy TW2 a jednostką wewnętrzną. Kabel czujnika temperatury a TW2 dostarczony z jednostką zewnętrzną ma 10 m długości.	8 m

4 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W RAMACH MONTAŻU


4.1 Wymiary

Wymiary wspornika ściannego:

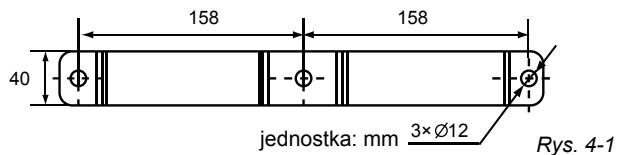

Rys. 4-1

Wymiary jednostki:

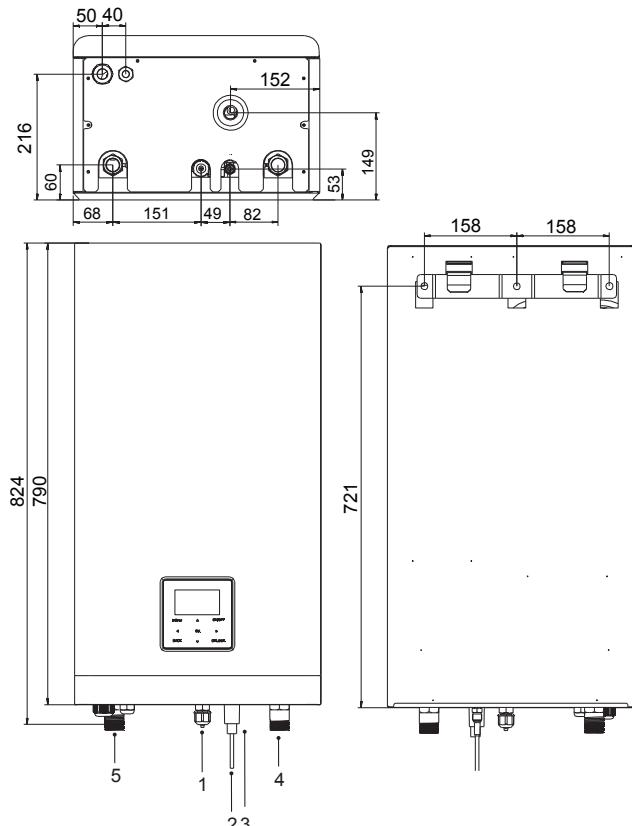

Rys. 4-2

jednostka: mm


NR	NAZWA
1	Połączenie chłodziwa gazowego 5/8"-14UNF
2	Połączenie chłodziwa ciekłego 1/4" (60) lub 3/8" (100/160) -14UNF
3	Odpływ Ø 25
4	Wlot wody R1"
5	Wylot wody R1"

4.2. Wymogi w zakresie montażu

- Jednostka wewnętrzna została spakowana w pudeło.
- Po dostawie sprawdź jednostkę. Wszelkie uszkodzenia zgłaszaj natychmiast przewoźnikowi.
- Sprawdź, czy do jednostki wewnętrznej dołączono wszystkie akcesoria.
- Jednostkę ustaw jak najbliżej ostatecznego miejsca montażu w oryginalnym opakowaniu, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu.
- Jednostka wewnętrzna waży około 50 kg. Podnosić ją można w minimum dwie osoby.


⚠️ OSTRZEŻENIE

Nie unoś jednostki, łapiąc za skrzynkę sterowniczą ani za rurę!

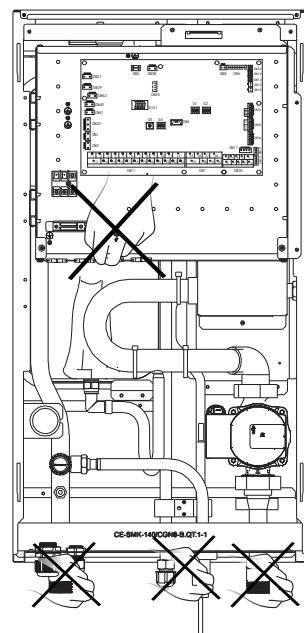

Rys. 4-3

4.3 Wymogi w zakresie przestrzeni serwisowej

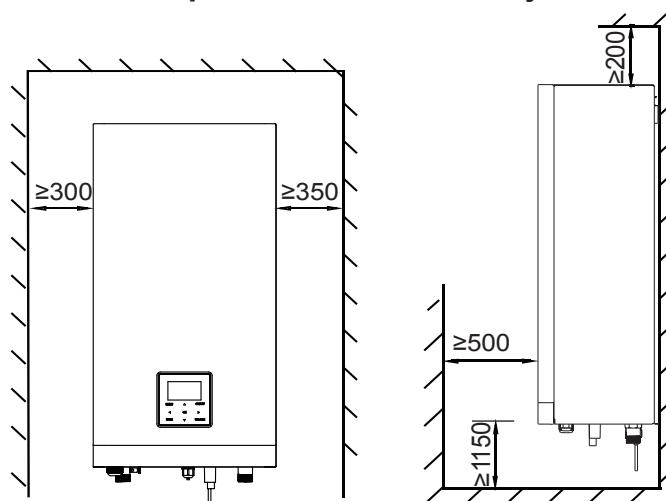


jednostka: mm

Rys. 4-4

4.4 Montaż jednostki wewnętrznej

- Zamontuj wspornik ścienny na ścianie, korzystając z odpowiednich wtyczek i wkrętów.
- Upewnij się, że ścienny wspornik montażowy jest wypoziomowany.
- Zwróć szczególną uwagę na zapobieganie przepchnieniom misy.
- Zawieś jednostkę wewnętrzną na wsporniku ściennym.

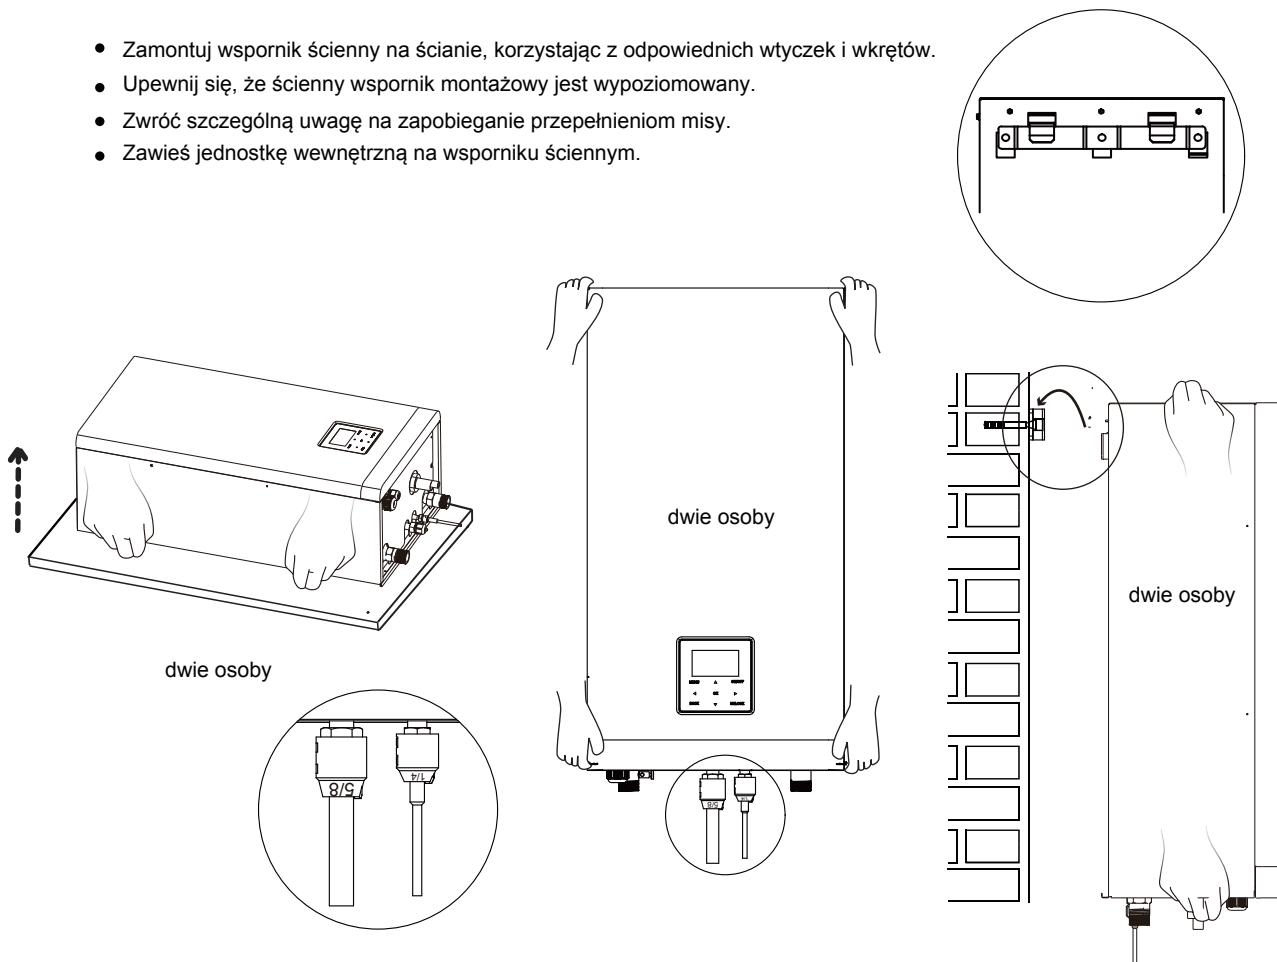


Rys. 4-5

4.5 Dokręcanie połączenia

- Wyrównaj środek rur.
- Należycie dokręć nakrętkę do złącz kielichowych palcami, a następnie dokrć ją kluczem i kluczem dynamometrycznym.
- Nakrętka ochronna jest jednorazowa. Nie używaj jej ponownie. Po jej usunięciu nakrć nową część.

Średnica zewnętrzna	Moment obrotowy dokręcania (N.cm)	Dodatkowy moment obrotowy dokręcania (N.cm)
φ 6,35	1500 (153 kgf.cm)	1600 (163 kgf.cm)
φ 9,52	2500 (255 kgf.cm)	2600 (265 kgf.cm)
φ 16	4500 (459 kgf.cm)	4700 (479 kgf.cm)

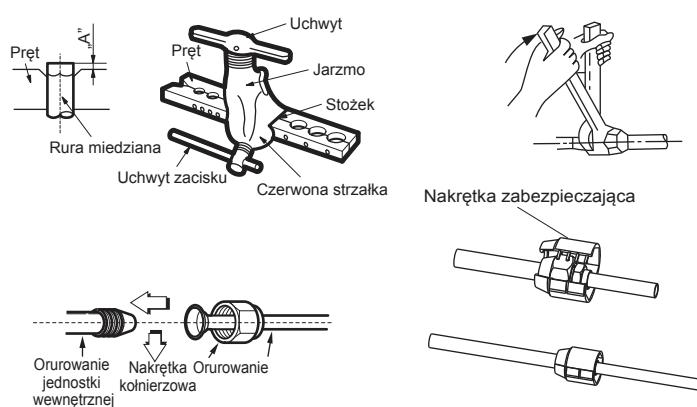


UWAGA

- Zbyt mocne dorkęcenie może być przyczyną uszkodzenia nakrętki.
- Gdy połączenia kołnierzowe są używane ponownie w przypadku jednostki wewnętrznej, elementy kołnierzowe należy przygotować od nowa.

5 INFORMACJE OGÓLNE

- Jednostki służą do ogrzewania, chłodzenia oraz ogrzewania wody użytkowej. Można je połączyć z jednostkami opartymi na klimakonwektorach, ogrzewaniem podłogowym, grzejnikami niskotemperaturowymi o wysokiej wydajności, bojlerami (do nabycia oddzielnie) oraz zestawami słonecznymi (do nabycia oddzielnie).
- Kontroler przewodowy jest dołączony do każdej jednostki.
- Jeśli wybierzesz wbudowaną grzałkę dodatkową, wzrośnie wydajność grzewcza przy niskich temperaturach na zewnątrz. Grzałka dodatkowa jest również wykorzystywana w przypadku awarii grzałki głównej oraz do ochrony przed mrozem orurowania zewnętrznego w okresie zimowym.

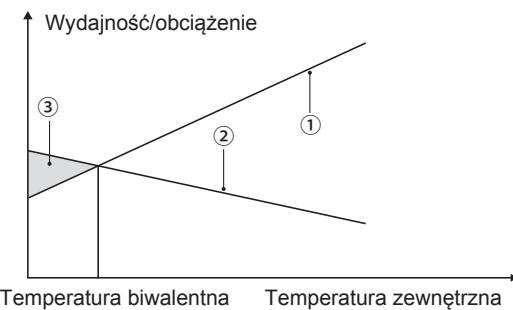


- ① Moc pompy ciepła.
 ② Wymagana wydajność grzewcza (zależy od miejsca).
 ③ Dodatkowa wydajność grzewcza zapewniana przez grzałkę dodatkową.

Zbiornik ciepłej wody użytkowej (do nabycia oddzielnie)

Zbiornik ciepłej wody użytkowej (z grzałką wspomagającą lub bez niej) można podłączyć do jednostki.

Wymogi w zakresie zbiornika zależą od modelu jednostki i materiału, z jakiego składa się wymiennik ciepła.

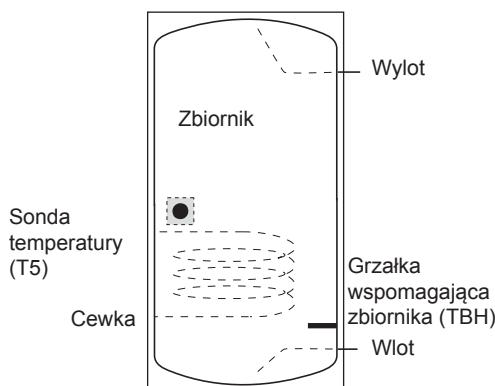

Grzałkę wspomagającą należy zainstalować pod sondą temperatury (T5).

Wymiennik ciepła (cewkę) należy zainstalować pod sondą temperatury.

Długość rury pomiędzy jednostką zewnętrzną a zbiornikiem musi wynosić mniej niż 5 m.

Jednostka wewnętrzna	60	100	160
Objętość zbiornika/l	Wartość zalecana 100~250	150~300	200~500
Obszar wymiany ciepła/m ² (cewka ze stali nierdzewnej)	Minimum	1,4	1,4
Obszar wymiany ciepła/m ² (cewka emaliowana)	Minimum	2,0	2,0

Termostat pokojowy (do nabycia oddzielnie)

Termostat pokojowy można podłączyć do jednostki (termostat pokojowy należy trzymać z dala od źródeł ciepła, co należy uwzględnić podczas montażu).

Zestaw słoneczny zbiornika ciepłej wody użytkowej (do nabycia oddzielnie)


Opcjonalny zestaw słoneczny można podłączyć do jednostki.

Zakres pracy

Zakres pracy jednostki wewnętrznej		
Temperatura wody wychodzącej (tryb grzania)	+12 ~ +65 °C	
Temperatura wody wychodzącej (tryb chłodzenia)	+5 ~ +25 °C	
Temperatura ciepłej wody użytkowej	+12 ~ +60 °C	
Temperatura otoczenia	+5 ~ +35 °C	
Ciśnienie wody	0,1~0,3MPa(g)	
	60	0,40~1,25m ³ /h
Przepływ wody	100	0,40~2,10m ³ /h
	160	0,60~3,00m ³ /h


Jednostka ma funkcję zapobiegania zamarzaniu wykorzystującą pompę ciepła i grzałkę dodatkową (model niestandardowy). Dzięki temu woda w układzie nie zamarznie bez względu na warunki pogodowe. Awaria zasilania może mieć miejsce, gdy jednostka będzie pozostawiona bez nadzoru. Używaj zapobiegającego zamarzaniu przełącznika przepływu układu wody (patrz sekcja 8.5 „Orurowanie wody”).

W trybie chłodzenia najniższe temperatury wody wychodzącej (T_{1stopc}), które może osiągnąć woda w jednostce w trybie chłodzenia, zależne temperatury zewnętrznej (T_4) wymieniono poniżej:

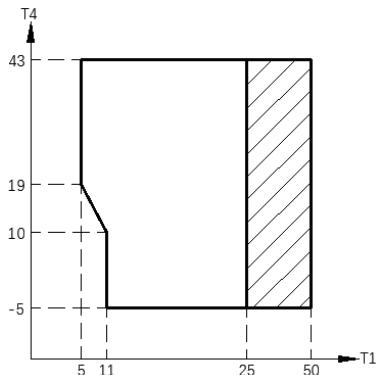


Zakres roboczy pompy ciepła z możliwością ograniczenia i zabezpieczenia

W trybie ogrzewania zakres temperatury wody wypływającej (T_{W_out}) dla różnych temperatur zewnętrznych (T_4) jest wymieniony poniżej:

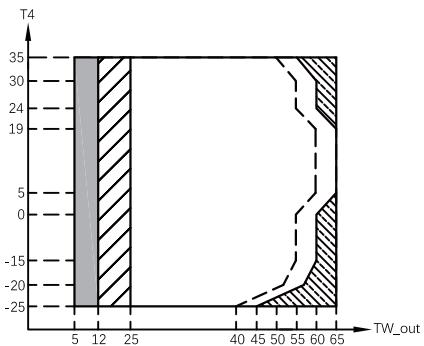

Jeśli ustawienie IBH/AHS jest prawidłowe, załącza się tylko IBH/AHS;
 Jeśli ustawienie IBH/AHS jest nieprawidłowe, załącza się tylko pompa ciepła, możliwe są ograniczenia i zabezpieczenia podczas pracy pompy ciepła.
 Zakres roboczy pompy ciepła z możliwością ograniczenia i zabezpieczenia
 Pompa ciepła wyłącza się, włącza się tylko IBH/AHS.
 Maksymalna temperatura wody wchodzącej podczas pracy pompy ciepła.

W trybie DHW zakres temperatury wody wypływającej (T_{W_out}) dla różnych temperatur zewnętrznych (T_4) jest wymieniony poniżej:

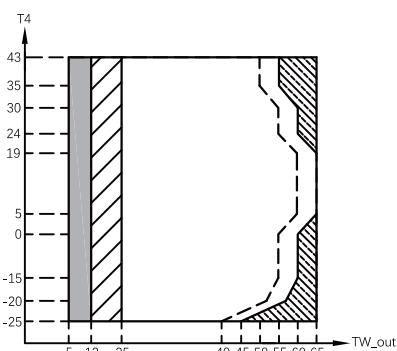

Jeśli ustawienie IBH/AHS jest prawidłowe, załącza się tylko IBH/AHS;
 Jeśli ustawienie IBH/AHS jest nieprawidłowe, załącza się tylko pompa ciepła, możliwe są ograniczenia i zabezpieczenia podczas pracy pompy ciepła.
 Zakres roboczy pompy ciepła z możliwością ograniczenia i zabezpieczenia
 Pompa ciepła wyłącza się, włącza się tylko IBH/AHS.
 Maksymalna temperatura wody wchodzącej podczas pracy pompy ciepła.

6 AKCESORIA

Okucia montażowe					
Nazwa	Kształt	Ilość			
		60	100	160	
Instrukcja montażu i obsługi (niniejszy dokument)		1	1	1	
Instrukcja obsługi		1	1	1	
Zakrętka zapobiegająca manipulacji przy nakrętce miedzianej M16		1	1	1	
Zakrętka zapobiegająca manipulacji przy nakrętce miedzianej M9		0	1	1	
Zakrętka zapobiegająca manipulacji przy nakrętce miedzianej M6		1	0	0	
Wkręty rozporowe M8		5	5	5	
Termistor zbiornika cieplej wody użytkowej lub przepływu wody strefy 2		1	1	1	
Nakrętka miedziana M16		1	1	1	
Filtr typu Y		1	1	1	
Wspornik montażowy		1	1	1	
Instrukcja obsługi (kontroler przewodowy)		1	1	1	


Akcesoria dostępne u dostawcy		
Termistor do zbiornika wyrównawczego (Tbt1)		1
Przedłużacz do Tbt1		1
Termistor do zbiornika wyrównawczego (Tbt2)		1
Przedłużacz do Tbt2		1
Termistor dla temp. Zasilania strefy 2 (Tw2)		1
Przedłużacz do Tw2		1
Termistor dla temp. Słonecznej (Tsolar)		1
Przedłużacz do Tsolar		1

Termistor i przedłużacz o długości 10 metrów do Tbt1, Tbt2, Tw2, T Solar mogą być współdzielone, jeśli te funkcje są potrzebne w tym samym czasie, proszę zamówić te termistory i przedłużacz dodatkowo.

7 TYPOWE PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Przykłady zastosowań zamieszczono wyłącznie w celach poglądowych.

7.1 Zastosowanie 1

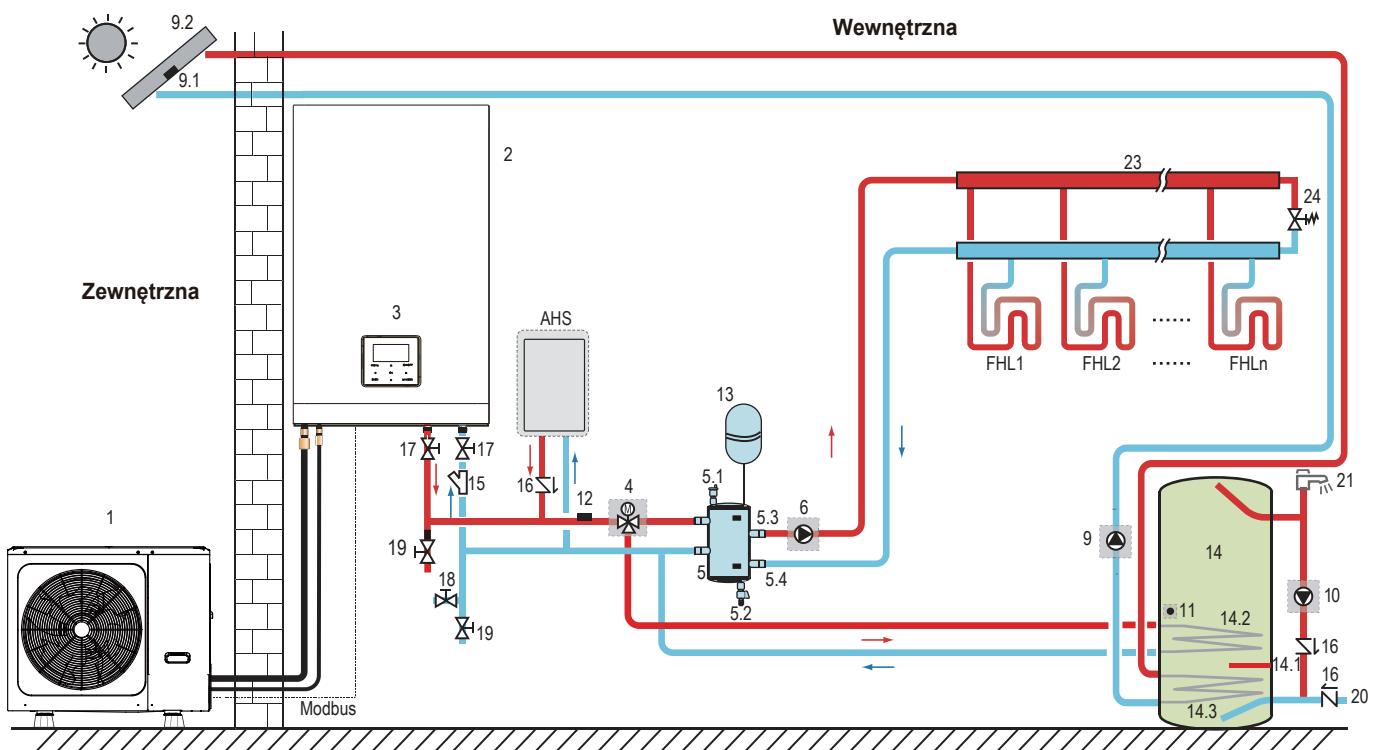

Kod	Jednostka montażowa	Kod	Jednostka montażowa
1	Jednostka zewnętrzna	13	Naczynie wzbiorcze (do nabycia oddziennie)
2	Moduł hydrauliczny	14	Zbiornik ciepłej wody użytkowej (do nabycia oddziennie)
3	Interfejs użytkownika	14.1	TBH: grzałka wspomagająca zbiornika ciepłej wody użytkowej (do nabycia oddziennie)
4	SV1: zawór trójdrożny (do nabycia oddziennie)	14.2	Cewka 1, wymiennik ciepła pompy ciepła
5	Zbiornik wyrównawczy (do nabycia oddziennie)	14.3	Cewka 2, wymiennik ciepła zest. słonecznego
5.1	Automatyczny zawór upustowy	15	Filtr (akcesorium)
5.2	Zawór spustowy	16	Zawór zwrotny (do nabycia oddziennie)
5.3	Tbt1: górny czujnik temperatury zbiornika wyrównawczego (opcjonalny)	17	Zawór odcinający (do nabycia oddziennie)
5.4	Tbt2: dolny czujnik temperatury zbiornika wyrównawczego (opcjonalny)	18	Zawór napełniający (do nabycia oddziennie)
6	P_o: pompa obiegu strefy A (do nabycia oddziennie)	19	Zawór spustowy (do nabycia oddziennie)
9	P_s: pompa słoneczna (do nabycia oddziennie)	20	Rura wlotowa wody kranowej (do nabycia oddziennie)
9.1	Tsolar: czujnik temperatury zest. słonecznego (opcjonalny)	21	Kran ciepłej wody (do nabycia oddziennie)
9.2	Panel słoneczny (do nabycia oddziennie)	23	Kolektor/rozdzielnica (do nabycia oddziennie)
10	P_d: pompa rury CWU (do nabycia oddziennie)	24	Zawór przelewowy (do nabycia oddziennie)
11	T5: czujnik temperatury zbiornika wody użytkowej (akcesorium)	FHL 1...n	Pętla ogrzewania podłogowego (do nabycia oddziennie)
12	T1: czujnik całkowitej temperatury przepływu wody (opcjonalny)	AHS	Dodatkowe źródło ciepła (do nabycia oddziennie)

• **Ogrzewanie przestrzeni**

Sygnal ON / OFF oraz tryb pracy i ustawienie temperatury są ustawiane w interfejsie użytkownika. P_o (6) działa tak długo, jak długo urządzenie jest włączone dla ogrzewania pomieszczeń, SV1 (4) jest Wył.

• **Ogrzewanie wody użytkowej**

Sygnal ON / OFF i docelowa temperatura wody w zbiorniku (T5S) są ustawiane w interfejsie użytkownika. P_o (6) nie będzie działać tak długo, jak długo urządzenie jest włączone do podgrzewania wody, SV1 (4) jest WŁ.

• **Sterowanie AHS (dodatkowe źródło ciepła)**

Funkcja AHS ustawiona jest na jednostce wewnętrznej (patrz 9.1 „Informacja ogólne o ustawieniach przełącznika DIP”) jeśli AHS ustawiony jest tylko na tryb ogrzewania, AHS można włączyć na następujące sposoby:

- a. Włącz AHS poprzez funkcję PODGRZEWACZ w interfejsie użytkownika;
- b. AHS włączy się automatycznie, jeśli początkowa temperatura wody jest zbyt niska lub docelowa temperatura wody jest zbyt wysoka w niskiej temperaturze otoczenia.

P_o (6) działa, dopóki AHS jest włączony, SV1 (4) utrzymuje WŁ.

2) Gdy AHS jest ustawiony na ważny dla trybu ogrzewania i trybu ciepłej wody. W trybie ogrzewania kontrola AHS jest taka sama jak część 1); W trybie ciepłej wody AHS włącza się automatycznie, gdy początkowa temperatura wody użytkowej T5 jest zbyt niska lub docelowa temperatura wody użytkowej jest zbyt wysoka w niskiej temperaturze otoczenia. P_o (6) przestaje działać, SV1 (4) pozostaje włączony.

3) Gdy AHS jest ustawiony jako ważny, M1M2 można ustawić tak, aby był ważny w interfejsie użytkownika. W trybie ogrzewania AHS zostanie włączony, jeśli styk bezpotencjałowy MIM2 zostanie zamknięty. Ta funkcja nie działa w trybie CWU.

• **Sterowanie TBH (Złącze kontroli grzałki wspomagającej zbiornika)**

Funkcja TBH ustawiana onajest w interfejsie użytkownika. (Patrz 9.1 „Informacje ogólne o ustawieniach przełącznika DIP”)

1) Gdy TBH jest ustawiony jako prawidłowy, TBH można włączyć za pomocą funkcji PODGRZEWACZ w interfejsie użytkownika; W trybie CWU TBH włącza się automatycznie, gdy początkowa temperatura wody użytkowej T5 jest zbyt niska lub docelowa temperatura wody użytkowej jest zbyt wysoka w niskiej temperaturze otoczenia.

2) Gdy TBH jest ustawiony jako ważny, M1M2 można ustawić tak, aby był ważny w interfejsie użytkownika. TBH zostanie włączony, jeśli styk bezpotencjałowy MIM2 zostanie zamknięty.

• **Kontrola energii słonecznej**

Moduł hydrauliczny rozpoznaje sygnał energii słonecznej, oceniając Tsolar lub odbierając sygnał SL1SL2 z interfejsu użytkownika. Metodę rozpoznawania można ustawić za pomocą WEJŚCIE SŁONECZNE w interfejsie użytkownika.

Okablowanie patrz 8.8.6 / 1 „Informacje dotyczące sygnału wejściowego energii słonecznej” (patrz 9.5.15 „DEFINOWANIE WEJŚCIA”)

- 1) Gdy Tsolar jest ustawiony na obowiązujący, energia słoneczna włącza się, gdy Tsolar jest wystarczająco wysoki, P_s (9) zaczyna działać; Energia słoneczna wyłącza się, gdy Tsolar jest niski, P_s (9) przestaje działać.
- 2) Gdy regulacja SL1SL2 jest prawidłowa, energia słoneczna włącza się po odebraniu sygnału zestawu solarnego z interfejsu użytkownika, P_s (9) zaczyna działać; Bez sygnału zestawu solarnego. Energia słoneczna wyłącza się, P_s (9) przestaje działać.

UWAGA

Najwyższa temperatura wody na wylocie może osiągnąć 70 ° C, uważaj na poparzenia.

INFORMACJA

Upewnij się, że zawór trójdrożny (SV1) został zamontowany prawidłowo. Więcej szczegółów znajdziesz w sekcji 8.8.6 Łączność z innymi komponentami

Przy wyjątkowo niskiej temperaturze otoczenia ciepła woda użytkowa podgrzewana jest wyłącznie przez TBH, w związku z tym pompa ciepła może być używana do ogrzewania pomieszczeń przy pełnej wydajności.


Szczegóły dotyczące konfiguracji zbiornika ciepłej wody użytkowej przy niskiej temperaturze zewnętrznej (T4DHWMIN) znajdziesz w sekcji 9.6.1 „KONF. TRYB CWU”.

7.2 Zastosowanie 2

TERMOSTAT POKOJOWY W interfejsie użytkownika należy ustawić sterowanie ogrzewaniem lub chłodzeniem pomieszczenia. Można go ustawić w trzech trybach: TRYB USTAWIENI / JEDNA STREFA / PODWÓJNA STREFA. Jednostkę wewnętrzną można podłączyć do termostatu pokojowego wysokiego napięcia i termostatu pokojowego niskiego napięcia. Można również podłączyć płytę przekaźnika termostatu hermostat transfer board. Do płyty przekaźnika termostatu hermostat transfer board można podłączyć sześć kolejnych termostatów. Informacje na temat oprzewodowania można znaleźć w punkcie 8.8.6/5)

„Informacje dotyczące termostatu pokojowego”. (zob. 9.6.6 „TERMOSTAT POK.”)

7.2.1 Sterowanie jednej strefy

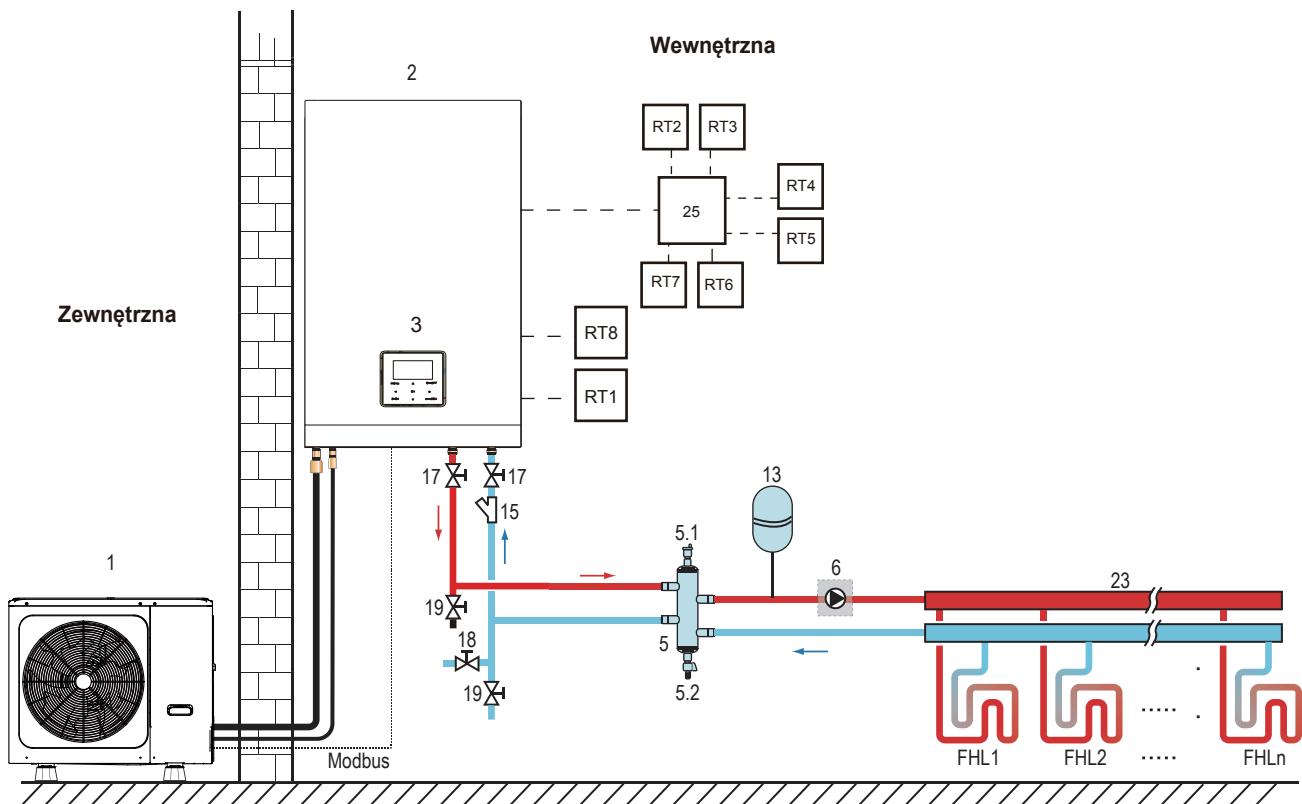

Kod	Jednostka montażowa	Kod	Jednostka montażowa
1	Jednostka zewnętrzna	17	Zawór odcinający (do nabycia oddzielnie)
2	Jednostka wewnętrzna	18	Zawór napełniający (do nabycia oddzielnie)
3	Interfejs użytkownika	19	Zawór spustowy (do nabycia oddzielnie)
5	Zbiornik wyrównawczy (do nabycia oddzielnie)	23	Kolektor/rozdzielacz (do nabycia oddzielnie)
5.1	Automatyczny zawór upustowy	25	Płyta przekaźnika termostatu (opcjonalna)hermostat transfer board
5.2	Zawór spustowy	RT 1...7	Termostat pokojowy, niskie napięcie (do nabycia oddzielnie)
6	P_o: zewnętrzna pompa obiegu (do nabycia oddzielnie)	RT8	Termostat pokojowy, wysokie napięcie (do nabycia oddzielnie)
13	Naczynie wzbiorcze (do nabycia oddzielnie)	FHL 1...n	Pętla ogrzewania podłogowego (do nabycia oddzielnie)
15	Filtr (akcesorium)		


• Ogrzewanie przestrzeni

Sterowanie jedną strefą: urządzenie WŁ. / WYŁ. kontrolowane jest przez termostat pokojowy, tryb chłodzenia lub ogrzewania, a temperatura wody na wylocie jest ustawiana w interfejsie użytkownika. System jest włączony, gdy zamyka się jakikolwiek „HL” wszystkich termostatów. Gdy wszystkie „HL” są otwarte, system wyłącza się.

• Praca pomp obiegu

Gdy system jest WŁ., oznacza, że dowolny „HL” wszystkich termostatów zamyka się, P_o (6) zaczyna działać; Gdy system jest WYŁĄCZONY, oznacza, że wszystkie „HL” są otwarte, P_o (6) przestaje działać.

7.2.2 Kontrola zestawu trybów

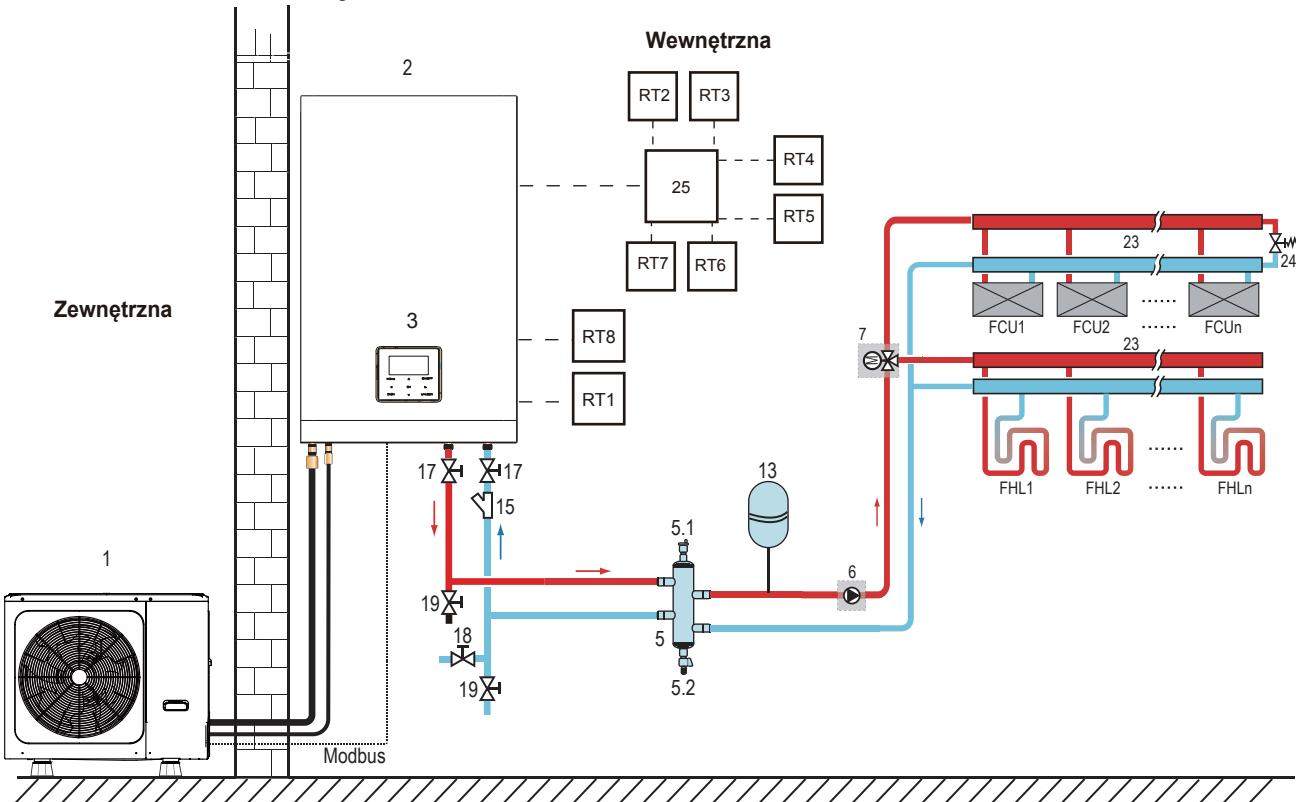

Kodowanie	Jednostka montażowa	Kodowanie	Jednostka montażowa
1	Jednostka zewnętrzna	17	Zawór odcinający (do nabycia oddzielnie)
2	Jednostka wewnętrzna	18	Zawór napełniający (do nabycia oddzielnie)
3	Interfejs użytkownika	19	Zawór spustowy (do nabycia oddzielnie)
5	Zbiornik wyrównawczy (do nabycia oddzielnie)	23	Kolektor/rozdzielacz (do nabycia oddzielnie)
5.1	Automatyczny zawór upustowy	24	Zawór przelewowy (do nabycia oddzielnie)
5.2	Zawór spustowy	25	Płyta przekaźnika termostatu (opcjonalna)hermostat transfer board
6	P_o: zewnętrzna pompa obiegu (do nabycia oddzielnie)	RT 1...7	Termostat pokojowy, niskie napięcie (do nabycia oddzielnie)
7	SV2: zawór trójdrożny (do nabycia oddzielnie)	RT8	Termostat pokojowy, wysokie napięcie (do nabycia oddzielnie)
13	Naczynie wzbiorcze (do nabycia oddzielnie)	F HL 1... n	Pętla ogrzewania podłogowego (do nabycia oddzielnie)
15	Filtr (akcesorium)	F C U 1... n	Klimakonwektor (do nabycia oddzielnie)

• Ogrzewanie przestrzeni


Tryb chłodzenia lub ogrzewania steruje się za pomocą termostatu pokojowego, temperaturę wody ustawia się w interfejsie użytkownika.

- 1) Po zamknięciu dowolnego „CL” wszystkich termostatów, system zostanie ustawiony na tryb chłodzenia.
- 2) Po zamknięciu dowolnego „HL” wszystkich termostatów i otwarciu wszystkich „CL” system zostanie ustawiony na tryb ogrzewania.

• Praca pomp obiegu

- 1) Gdy system jest w trybie chłodzenia, każdy „CL” wszystkich termostatów zamyka się, SV2 (7) utrzymuje WYŁ., P_o (6) zaczyna działać;
- 2) Gdy system jest w trybie ogrzewania, co oznacza, że jeden lub więcej „HL” jest zamknięty, a wszystkie „CL” otwarte, SV2 (7) pozostaje włączony, P_o (6) zaczyna działać.

7.2.3 Sterowanie podwójną strefą

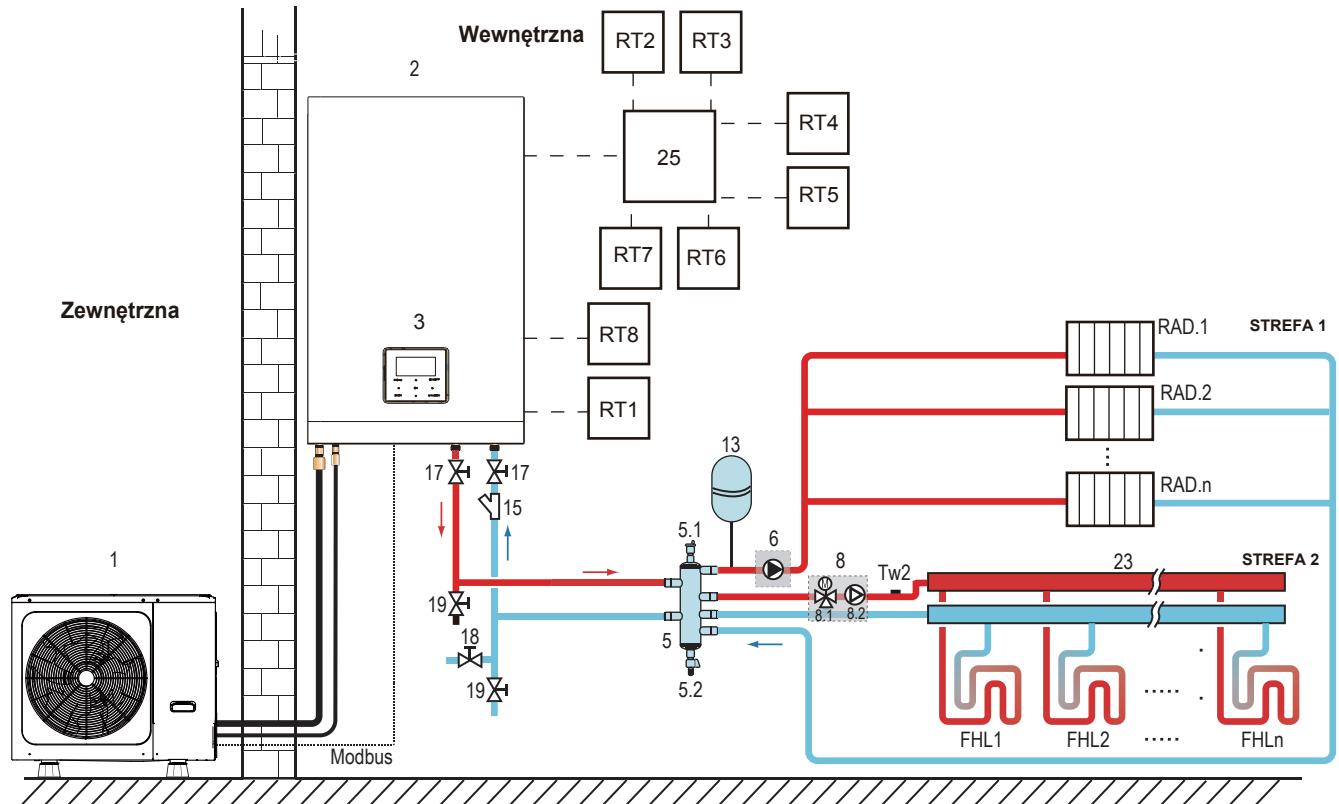

Kodowanie	Jednostka montażowa	Kodowanie	Jednostka montażowa
1	Jednostka zewnętrzna	15	Filtr (akcesoriów)
2	Jednostka wewnętrzna	17	Zawór odcinający (do nabycia oddziennie)
3	Interfejs użytkownika	18	Zawór napełniający (do nabycia oddziennie)
5	Zbiornik wyrównawczy (do nabycia oddziennie)	19	Zawór spustowy (do nabycia oddziennie)
5.1	Automatyczny zawór upustowy	23	Kolektor/rozdzielacz (do nabycia oddziennie)
5.2	Zawór spustowy	25	Płyta przekaźnika termostatu (opcjonalna)
6	P_o: pompa obiegu strefy 1 (do nabycia oddziennie)	RT 1...7	Termostat pokojowy, niskie napięcie (do nabycia oddziennie)
8	Stacja mieszająca (do nabycia oddziennie)	RT8	Termostat pokojowy, wysokie napięcie (do nabycia oddziennie)
8.1	SV3: zawór mieszający (do nabycia oddziennie)	Tw2	Czujnik temperatury przepływu wody strefy 2 (opcjonalny)
8.2	P_o: pompa obiegu strefy 2	FHL 1...n	Pętla ogrzewania podłogowego (do nabycia oddziennie)
13	Naczynie wzbiorcze (do nabycia oddziennie)	RAD. 1...n	Grzejnik (do nabycia oddziennie)

• Ogrzewanie przestrzeni

Strefa 1 może działać w trybie chłodzenia lub ogrzewania, podczas gdy strefa 2 może działać tylko w trybie ogrzewania; Podczas instalacji, dla wszystkich termostatołów w strefie 1, należy podłączyć tylko zaciski „H” i „L”. Do wszystkich termostatołów w strefie 2 należy podłączyć tylko zaciski „C” i „L”.

- 1) Włączanie / wyłączanie strefy 1 jest kontrolowane przez termostaty pokojowe w strefie 1. Po zamknięciu dowolnego „HL” wszystkich termostatołów w strefie 1 strefa 1 zostaje włączona. Gdy wszystkie „HL” wyłączą się, strefa 1 wyłączy się; Temperatura docelowa i tryb pracy są ustawiane w interfejsie użytkownika;
- 2) W trybie ogrzewania WŁ./ WYŁ. strefy 2 jest kontrolowany przez termostaty pokojowe w strefie 2. Po zamknięciu dowolnego „CL” wszystkich termostatołów w strefie 2 strefa 2 zostaje włączona. Gdy wszystkie „CL” są otwarte, strefa 2 wyłączy się. Temperatura docelowa jest ustawiana w interfejsie użytkownika; Strefa 2 może działać tylko w trybie ogrzewania. Gdy tryb chłodzenia ustawiony jest w interfejsie użytkownika, Strefa 2 utrzymuje status WYŁ.

• Praca pompy obiegu

Gdy strefa 1 jest włączona, P_o (6) zaczyna działać; Gdy strefa 1 jest wyłączona, P_o (6) przestaje działać; Gdy strefa 2 jest WŁĄCZONA, SV3 (8.1) jest WŁĄCZONA, P_c (8.2) zaczyna działać; Gdy strefa 2 jest WYŁĄCZONA, SV3 (8.1) jest WYŁĄCZONA, P_c (8.2) przestaje działać.

Pętle ogrzewania podłogowego wymagają niższej temperatury wody w trybie grzania w porównaniu do grzejników lub klimakonwektorów. Aby osiągnąć dwie osobno konfigurowane temperatury, używa się stacji mieszania w celu dostosowania temperatury wody do wymogów pętli ogrzewania podłogowego. Grzejniki mają bezpośrednie połączenie z obiegiem wody, a pętle ogrzewania podłogowego znajdują się za stacją mieszania. Stację mieszania kontroluje jednostka.

UWAGA

- 1) Upewnij się, że zaciski SV2 / SV3 są prawidłowo podłączone do sterownika przewodowego, patrz 8.8.6/2)
- 2) Podłącz przewody termostatu do odpowiednich zacisków i poprawnie skonfiguruj TERmostat POKOJOWY w sterowniku przewodowym. Oprzewodowanie termostatu pokojowego metodą A/B/C (patrz sekcja 8.8.6 „Łączność z innymi komponentami / 6) Informacje dotyczące termostatu pokojowego”.

INFORMACJA

- 1) Strefa 2 może działać tylko w trybie ogrzewania. Gdy tryb chłodzenia jest ustawiony na interfejsie użytkownika i strefa 1 jest wyłączona, „CL” w 2 strefie zamyka się, system nadal utrzymuje się w trybie „WYŁ.”. Podczas instalacji okablowanie termostatów dla strefy 1 i 2 musi być odpowiednie.
- 2) Zawór spustowy (9) musi być zainstalowany w najniższym położeniu instalacji rurowej.


Wymagania dotyczące pojemności zbiornika wyrównawczego:

NR	Model jednostki wewnętrznej	Zbiornik wyrównawczy (L)
1	60	≥25
2	100	≥25
3	160	≥40

8 PRZEGŁĄD JEDNOSTKI

8.1 Demontaż jednostki

Osłonę jednostki wewnętrznej można usunąć, wykręcając 2 wkręty boczne, a następnie ją zdejmując.

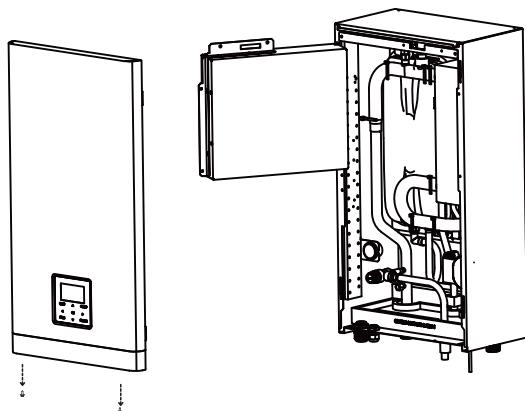

⚠ UWAGA


Podczas montażu osłony upewnij się, że osłona została dokręcona wkrętami z nylonowymi podkładkami (wkręty są w zestawie akcesoriów). Części wewnętrz jednostki mogą być gorące.

- Aby dostać się do komponentów skrzynki sterowniczej, np. w celu podłączenia oprzewodowania w terenie, możesz usuwać panel serwisowy skrzynki sterowniczej. Zrób to, luzując przednie wkręty i zdejmując panel serwisowy skrzynki sterowniczej.

⚠ UWAGA


Przed demontażem panelu serwisowego skrzynki sterowniczej odłącz wszystkie źródła zasilania, tj. zasilacz jednostki wewnętrznej, zasilacz jednostki wewnętrznej, zasilacz grzałki elektrycznej oraz zasilacz grzałki dodatkowej.

8.2 Główne komponenty

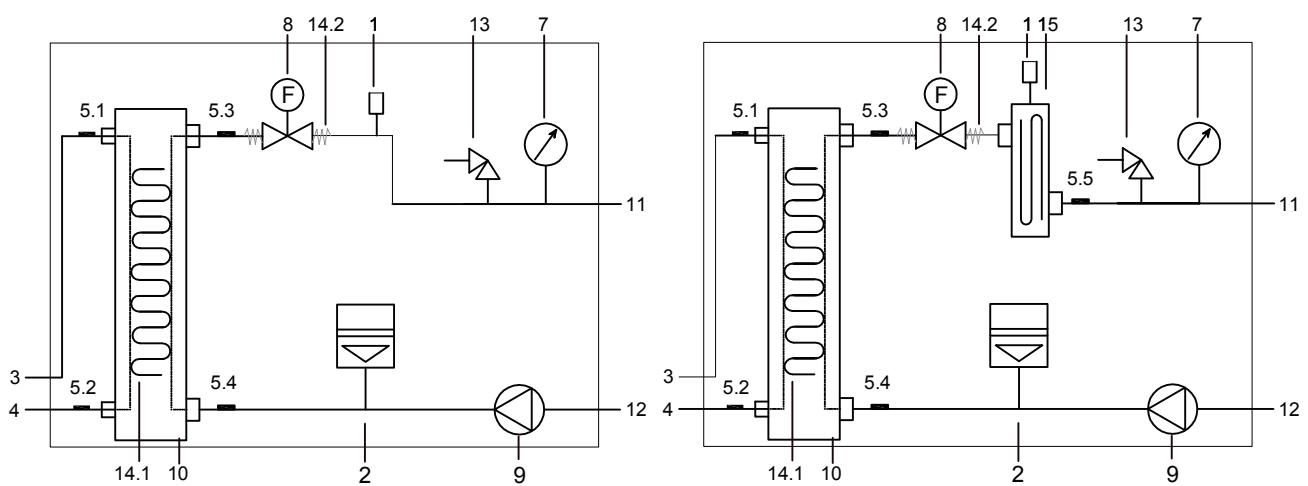


Podstawowy

Niestandardowy

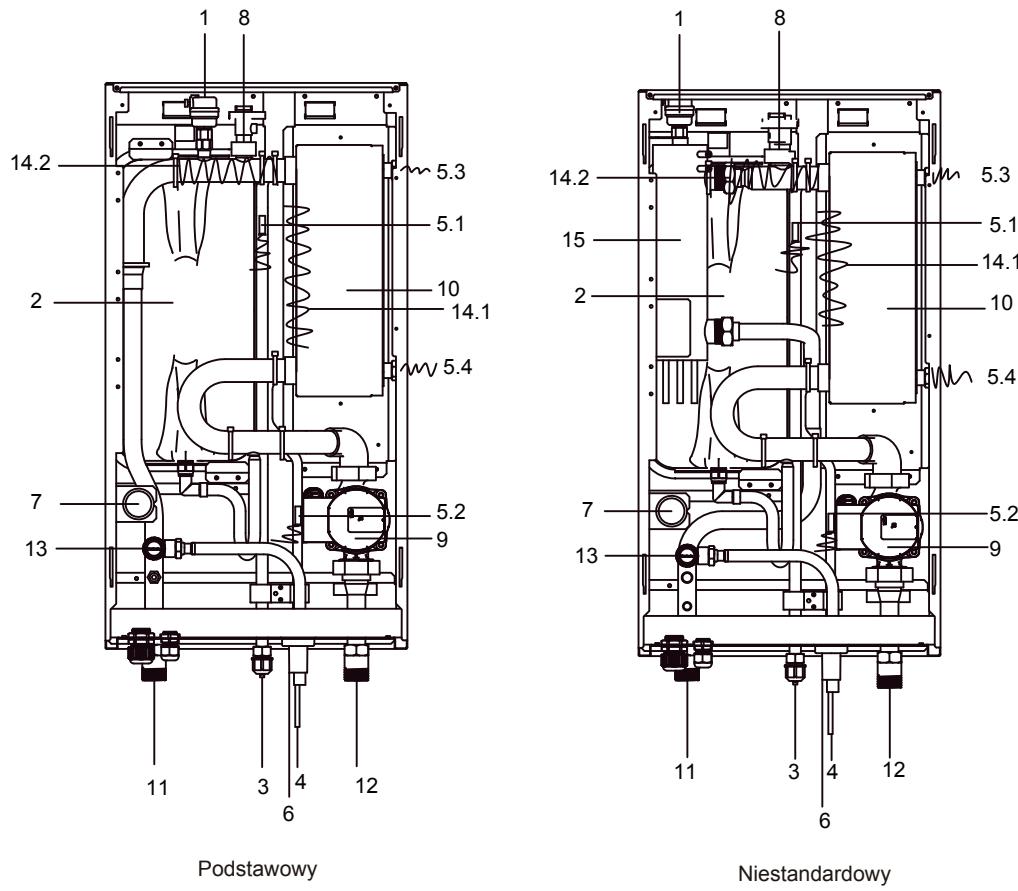

Kodowanie	Jednostka montażowa	Objaśnienie
1	Automatyczny zawór upustowy	Powietrze pozostałe w obiegu wody będzie automatycznie usuwane za pośrednictwem automatycznego zaworu upustowego.
2	Naczynie wzbiorcze (8 l)	/
3	Rura chłodziwa gazowego	/
4	Rura chłodziwa ciekłego	/
5	Czujniki temperatury	Cztery czujniki temperatury określają temperaturę wody i chłodziwa w różnych punktach. 5.1-T2B; 5.2-T2; 5.3-Tw_out; 5.4-Tw_in; 5.5-T1
6	Złącze odpływowe	/
7	Manometr	Manometr umożliwia odczyt ciśnienia wody w obiegu wody.
8	Przełącznik przepływu	Jeśli przepływ wody wynosi mniej niż 0,6 m³/h, przełącznik przepływu jest otwarty. Gdy przepływ wody osiągnie 0,66 m³/h, przełącznik przepływu zostanie zamknięty.
9	Pump_i	Pompa odpowiada za przepływ w obiegu wody.
10	Płytkowy wymiennik ciepła	Wymiana ciepła między wodą a chłodziwem.
11	Rura wylotu wody	/
12	Rura wlotu wody	/
13	Zawór bezpieczeństwa	Zawór nadciśnieniowy zapobiega powstawaniu nadmiarowego ciśnienia w obiegu wody poprzez otwarcie przy 43,5 psi (g) / 0,3 MPa (g) i odprowadzenie części wody.
14	Elektryczny pas grzewczy (14.1-14.2)	Służą do zapobiegania zamarzaniu. (14.2 jest opcjonalne)
15	Wewnętrzna grzałka dodatkowa	Grzałka dodatkowa składa się z elektrycznego elementu grzejnego zapewniającego dodatkową wydajność grzewczą w obiegu wody, o ile wydajność grzewcza jednostki okaże się niewystarczająca z uwagi na niskie temperatury na zewnątrz. Dodatkowo grzałka chroni zewnętrzne orurowanie wody przed zamarzaniem w okresach chłodu.


8.3 Elektroniczna skrzynka sterownicza

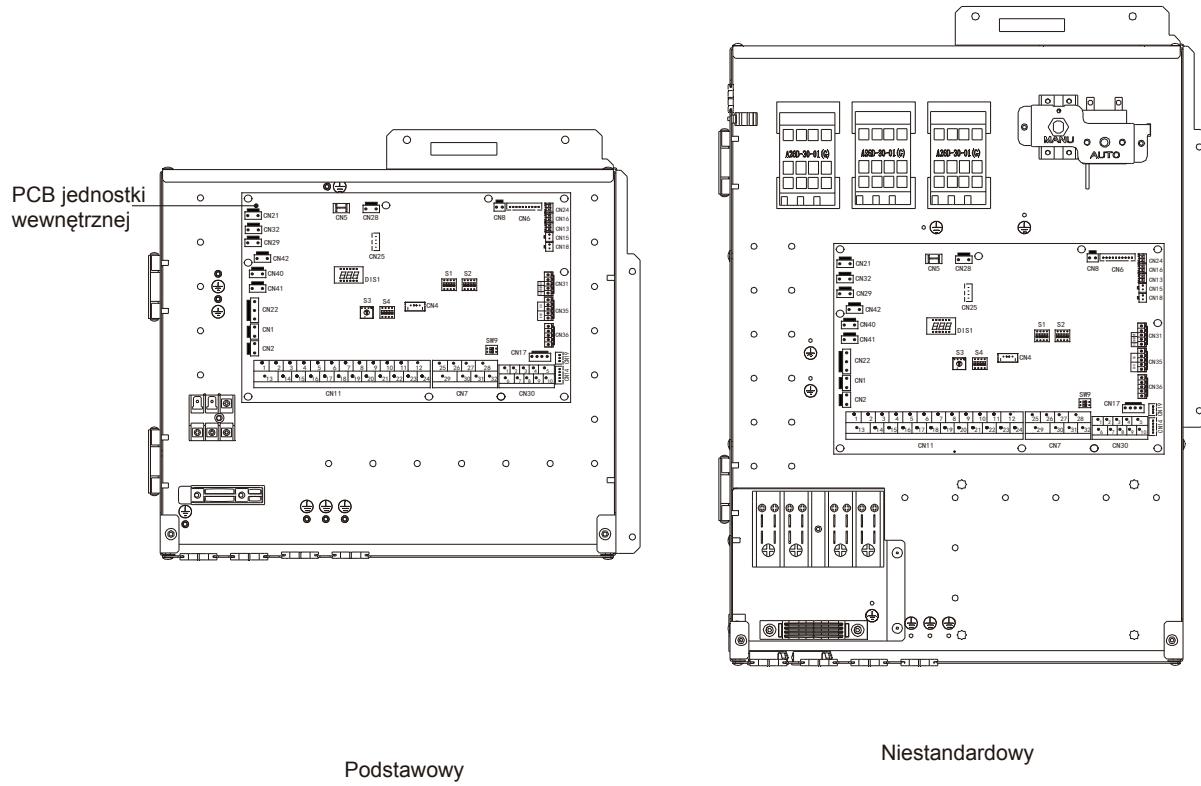

INFORMACJA

rysunek zamieszczono w celach orientacyjnych (faktyczny produkt może się różnić).

8.3.1 Płyta głównego układu sterowania jednostki wewnętrznej

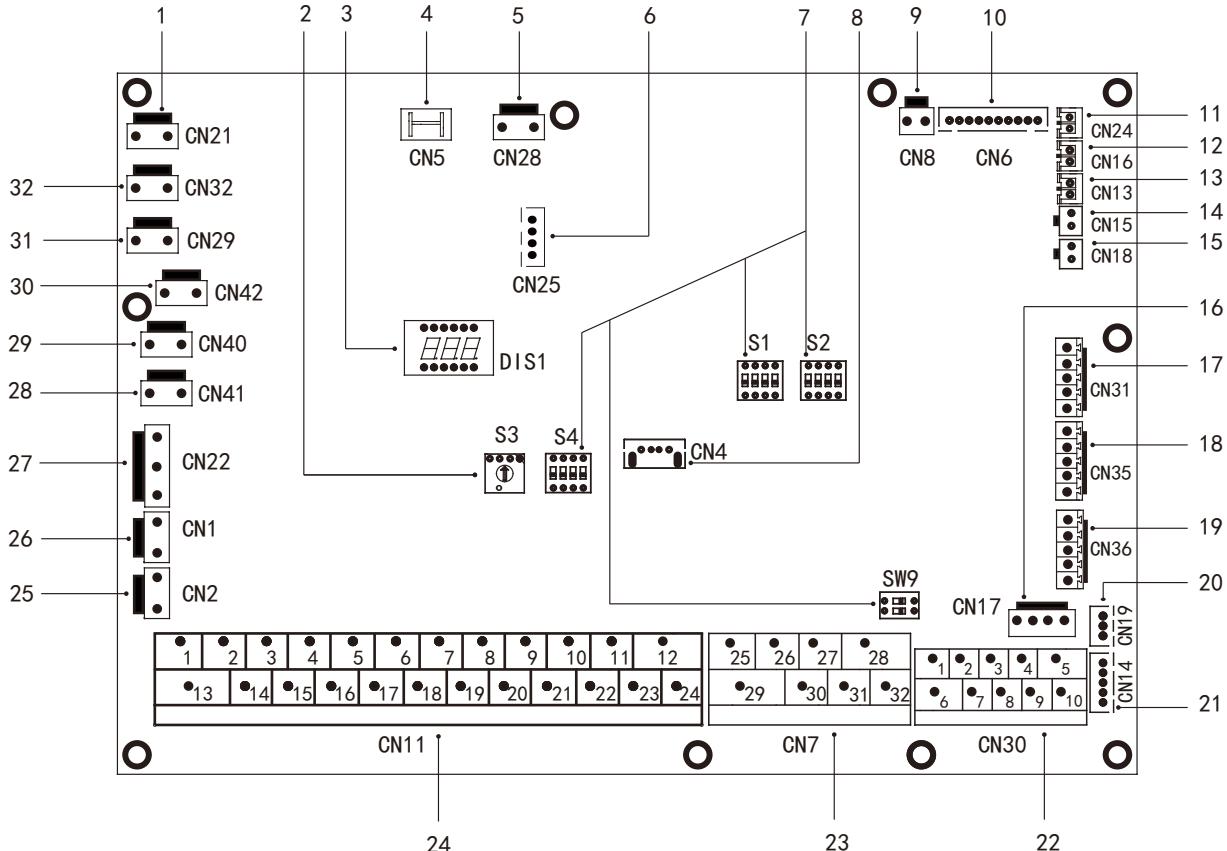

Nr porządkowy	Port	Kod	Jednostka montażowa	Nr porządkowy	Port	Kod	Jednostka montażowa
1	CN21	MOC	Złącze zasilacza	19	CN36	M1 M2	Złącze przełącznika zdalnego
2	S3	/	Obrotowy przełącznik DIP	20	CN19	T1 T2	Złącze Płyta przekaźnika termostatu hermostat transfer board
3	DIS1	/	Wyświetlacz cyfrowy	21	CN14	P Q	Złącze komunikacji jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej
4	CN5	GND	Złącze masy	22	CN30	A B X Y E	Złącze komunikacji z kontrolerem przewodowym
5	CN28	PUMP	Złącze zasilania pompy o zmiennej prędkości obrotowej			1 2 3 4 5	Złącze komunikacji z kontrolerem przewodowym
6	CN25	DEBUG	Złącze programowania IC			6 7	Złącze komunikacji jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej
7	S1, S2, S4, SW9	/	Przełącznik DIP			9 10	Złącze jednostki wewnętrznej, równolegle
8	CN4	USB	Złącze programowania USB			26 30/31 32	Praca sprężarki/odszerzanie
9	CN8	FS	Złącze przełącznika przepływu			25 29	Złącze elektrycznej taśmy grzewczej (zewnętrznej) zapobiegającej zamarzaniu
		T2	Złącze czujnika temperatury po stronie chłodziwa ciekłego jednostki wewnętrznej (tryb grzania)			27 28	Złącze dodatkowego źródła ciepła
		T2B	Złącze czujnika temperatury chłodziwa gazowego jednostki wewnętrznej (tryb chłodzenia)			1 2	Złącze wejściowe energii słonecznej
10	CN6	TW_in	Złącze czujnika temperatury wody wchodzącej płytowego wymiennika ciepła			3 4 15	Złącze termostatu pokojowego
		TW_out	Złącze czujnika temperatury wody wychodzącej płytowego wymiennika ciepła			5 6 16	Złącze zaworu SV1 (trójdrożnego)
		T1	Złącze czujnika temperatury ostatecznej wody wychodzącej z jednostki wewnętrznej			7 8 17	Złącze zaworu SV2 (trójdrożnego)
11	CN24	Tbt1	Złącze górnego czujnika temperatury zbiornika wyrównawczego			9 21	Złącze pompy strefy 2
12	CN16	Tbt2	Złącze dolnego czujnika temperatury zbiornika wyrównawczego			10 22	Złącze pompy energii słonecznej
13	CN13	T5	Złącze czujnika temperatury zbiornika cieplnej wody użytkowej			11 23	Złącze zewnętrznej pompy obiegu
14	CN15	Tw2	Złącze czujnika temperatury wody wychodzącej strefy 2			12 24	Złącze pompy rury CWU
15	CN18	Tsolar	Złącze czujnika temperatury panelu słonecznego			13 16	Złącze kontroli grzałki wspomagającej zbiornika
16	CN17	PUMP_BP	Złącze komunikacji pompy o zmiennej prędkości obrotowej			14 17	Złącze kontroli wewnętrznej grzałki dodatkowej 1
		HT	Złącze sterowania termostatu pokojowego (tryb grzania)			18 19 20	Złącze zaworu SV3 (trójdrożnego)
17	CN31	COM	Złącze zasilania termostatu pokojowego				
		CL	Złącze sterowania termostatu pokojowego (tryb chłodzenia)	25	CN2	TBH_FBF	Złącze odpowiedzi zewnętrznego przełącznika temperatury (domyślnie zwarte)
		SG	Złącze inteligentnej energetyki (SMART GRID) (sygnał sieci energetycznej)	26	CN1	IBH1/2_FBF	Złącze odpowiedzi przełącznika temperatury (domyślnie skrócono)
18	CN35	EVU	Złącze inteligentnej energetyki (SMART GRID) (sygnał sieci fotowoltaicznej)			IBH1	Złącze kontroli wewnętrznej grzałki dodatkowej 1
				27	CN22	IBH2	Zastrz.
						IBH	Złącze kontroli grzałki wspomagającej zbiornika
				28	CN41	HEAT8	Złącze elektrycznej taśmy grzewczej (wewnętrznej) zapobiegającej zamarzaniu
				29	CN40	HEAT7	Złącze elektrycznej taśmy grzewczej (wewnętrznej) zapobiegającej zamarzaniu
				30	CN42	HEAT6	Złącze elektrycznej taśmy grzewczej (wewnętrznej) zapobiegającej zamarzaniu
				31	CN29	HEAT5	Złącze elektrycznej taśmy grzewczej (wewnętrznej) zapobiegającej zamarzaniu
				32	CN32	IBHO	Złącze grzałki dodatkowej

8.4 Orurowanie chłodziwa

Wszelkie wytyczne, instrukcje i specyfikacje w zakresie orurowania chłodziwa pomiędzy jednostkami wewnętrzna a zewnętrzną znajdziesz w dokumencie „Instrukcja montażu i obsługi (jednostka zewnętrzna M-thermal split)”.

⚠ UWAGA

Podczas wykonywania połączeń z rurami chłodziwa zawsze używaj dwóch kluczy / kluczy nasadowych do dokręcania lub luzowania nakrętek! W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia połączeń orurowania i wycieków.

💡 INFORMACJA


- Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Nazwa chemiczna gazu: R32
- Fluorowane gazy cieplarniane zawiera hermetyczne wyposażenie.
- Rozdzielnica elektryczna ma potwierdzony badaniami współczynnik wycieku niższy niż 0,1% rocznie (patrz dane techniczne producenta).

8.5 Orurowanie wody

Uwzględnione zostały wszystkie długości i odległości orurowania. Patrz tabela 3-1.

💡 INFORMACJA

Jeśli w zimie w układzie nie znajduje się glikol i dojdzie do awarii zasilacza lub pompy, odprowadź całą wodę z układu, gdy temperatura wynosi mniej niż 0°C (patrz poniższy rysunek).

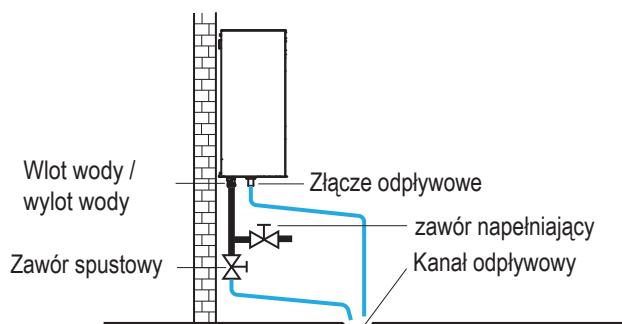


Gdy woda stoi w układzie, istnieje wysokie prawdopodobieństwo zamarznięcia wody, a przez to uszkodzenia układu.

8.5.1 Sprawdź obieg wody

Jednostka jest wyposażona we wlot i wylot wody łączące z obiegiem wody. Obieg musi przygotować licencjonowany technik. Obwód musi być zgodny z obowiązującym prawem.

Z jednostki można korzystać wyłącznie w przypadku zamkniętego układu wody. Zastosowanie w otwartym obiegu wody może być przyczyną nadmiarowej korozji orurowania wody.

Przykład:

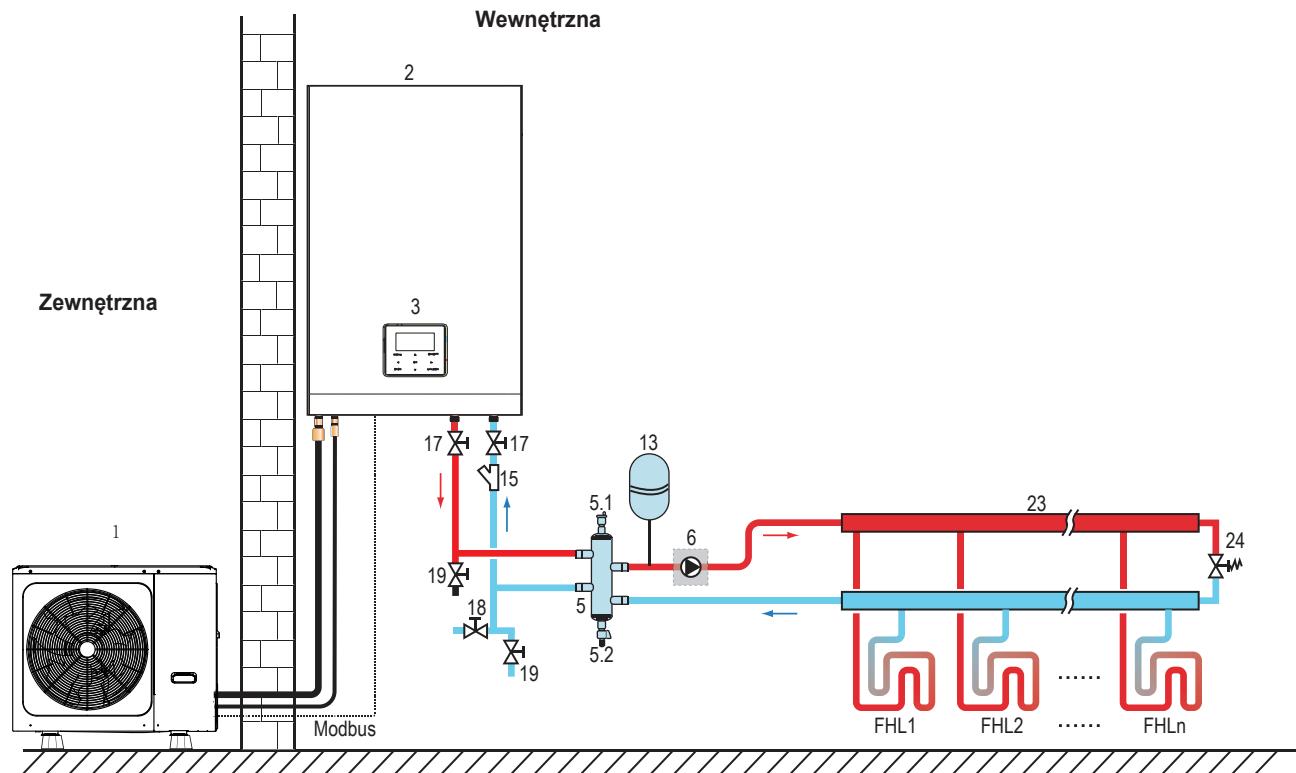

Kodowanie	Jednostka montażowa	Kodowanie	Jednostka montażowa
1	Jednostka zewnętrzna	15	Filtr (akcesorium)
2	Jednostka wewnętrzna	17	Zawór odcinający (do nabycia oddzielnie)
3	Interfejs użytkownika (akcesorium)	18	Zawór napełniający (do nabycia oddzielnie)
5	Zbiornik wyrównawczy (do nabycia oddzielnie)	19	Zawór spustowy (do nabycia oddzielnie)
5.1	Automatyczny zawór upustowy	23	Kolektor/rozdzielacz (do nabycia oddzielnie)
5.2	Zawór spustowy	24	Zawór przelewowy (do nabycia oddzielnie)
6	P_o: zewnętrzna pompa obiegu (do nabycia oddzielnie)	FHL 1...n	Pętla ogrzewania podłogowego (do nabycia oddzielnie)
13	Naczynie wzbiorcze (do nabycia oddzielnie)		

Zanim wznowisz montaż jednostki, sprawdź poniższe pozycje:

- Maksymalne ciśnienie wody ≤ 3 bar.
- Maksymalna temperatura wody $\leq 70^{\circ}\text{C}$ (według konfiguracji ustawienia urządzenia bezpieczeństwa).
- Używaj wyłącznie materiałów zgodnych z wodą w układzie oraz materiałami wykorzystywanymi do produkcji jednostki.
- Upewnij się, że komponenty zamontowane w ramach oruowania w terenie wytrzymają ciśnienie wody i temperaturę.
- We wszystkich nisko położonych sekcjach układu niezbędne są kurki odprowadzające umożliwiające osuszenie obwodu na czas konserwacji.
- Otwory wentylacyjne muszą być zapewnione we wszystkich wysokich sekcjach układu. Otwory wentylacyjne muszą znajdować się w miejscach łatwo dostępnych dla serwisantów. Jednostkę wyposażono w wewnętrzne rozwiązanie do odprowadzania powietrza. Sprawdź, czy zawór odprowadzający powietrze nie został dokręcony. W przeciwnym wypadku może nie być możliwe odpowietrzanie obwodu wody.

8.5.2 Objętość wody i rozmiar naczyni wzbiorczych

Jednostki są wyposażone w naczynia wzbiorcze 5 l o domyślnym ciśnieniu wstępny 1,5 bara. Aby zagwarantować prawidłową pracę jednostki, możliwe, że konieczne będzie dostosowanie ciśnienia wstępnego naczynia wzbiorczego.

1) Sprawdź, czy całkowita objętość wody w instalacji, wyłączając wewnętrzną objętość wody jednostki, wynosi przynajmniej 40 l. Patrz sekcja **13 Dane techniczne**, aby określić całkowitą objętość wody wewnętrz jednostki.


💡 INFORMACJA

- W przypadku większości zastosowań wystarczy minimalna objętość wody.
- W przypadku najważniejszych procesów lub pomieszczeń o wysokim obciążeniu cieplnym wymaga się większej objętości wody.
- Gdy cyrkulacja w każdej pętli ogrzewania przestrzeni jest kontrolowana za pośrednictwem zaworów sterowanych zdalnie, ważne jest zachowanie minimalnej objętości wody, nawet jeśli zamknięte są wszystkie zawory.

2) Objętość naczynia wzbiorczego musi zmieścić całą wodę w układzie.

3) Aby sprawdzić, jakiej pojemności naczynia wzbiorczego wymagają obwody grzania i chłodzenia:

Objętość naczynia wzbiorczego możesz ustalić dzięki poniższemu rysunkowi:

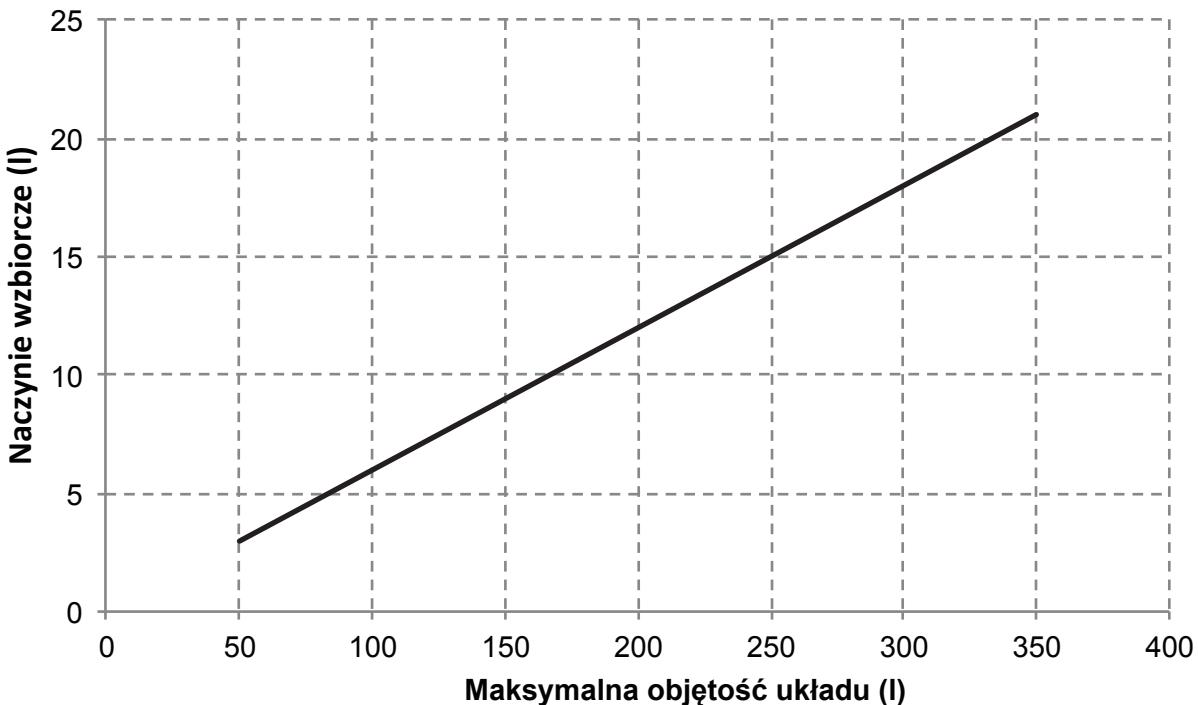

8.5.3 Podłączenie obwodu wody

Połączenia z układem wody muszą być wykonane zgodnie z oznaczeniami na jednostce wewnętrznej (patrz oznaczenia wlotu i wylotu wody).

⚠ UWAGA

Podczas przygotowywania połączenia z oruowaniem nie odkształcaj oruowania jednostki siłą. Odkształcenie oruowania może być przyczyną awarii jednostki.

Jeśli powietrze, wilgoć lub pył dostanie się do obiegu wody, może dochodzić do problemów. W związku z powyższym podczas podłączania obiegu wody zawsze miej na uwadze, co następuje:

- Używaj wyłącznie czystych rur.
- Podczas usuwania zadziorów trzymaj rury końcem do dołu.
- Podczas przekładania rury przez ścianę zabezpiecz ją, aby pozostała wolna od pyłu i brudu.
- Uszczelniaj połączenia dobrej jakości szczeliwem do gwintów rurowych. Szczelivo musi być w stanie wytrzymać ciśnienia i temperatury występujące w układzie.
- Gdy korzystasz z oruowania z materiału innego niż miedź, upewnij się, że materiały zostały od siebie odizolowane, aby zapobiec korozji galwanicznej.
- Miedź to miękki materiał, dlatego podczas podłączania obiegu wody korzystaj z odpowiednich narzędzi. Nieodpowiednie narzędzia mogą uszkodzić rury.

💡 INFORMACJA

Z jednostki można korzystać wyłącznie w przypadku zamkniętego układu wody. Zastosowanie w otwartym obiegu wody może być przyczyną nadmiarowej korozji oruowania wody:

- W przypadku obiegu wody nigdy nie używaj powlekanych cynkiem części. Może dojść do nadmiarowej korozji części, ponieważ wewnętrzny obieg wody jednostki zawiera rury wykonane z miedzi.
- Gdy korzystasz z zaworu trójdrożnego w obiegu wody: Użyj zaworu kulkowego trójdrożnego, aby zapewnić pełną separację obiegu ciepłej wody użytkowej od obiegu wody ogrzewania podłogowego.
- Gdy korzystasz z zaworu trójdrożnego lub dwudrożnego w obiegu wody: Zalecany maksymalny czas przebrojenia zaworu musi wynosić mniej niż 60 sek.

8.5.4 Ochrona obiegu wody przed zamarzaniem

Wszystkie wewnętrzne części hydrauliczne są izolowane, dzięki czemu dochodzi do mniejszej utraty ciepła. Oruowanie w terenie również wymaga izolacji.


Oprogramowanie zawiera specjalne funkcje, a pompa ciepła oraz dodatkowa grzałka (jeśli dostępne) zabezpieczają cały układ przed zamarzaniem. Gdy temperatura przepływu wody w układzie spadnie do konkretnej wartości, jednostka podgrzeje wodę, korzystając z pompy ciepła, elektrycznego kranu grzewczego lub grzałki dodatkowej. Funkcja ochrony przed mrozem zostanie wyłączona, gdy temperatura wzrośnie do określonej wartości.

W przypadku awarii zasilania powyższe funkcje nie będą chroniły jednostki przed zamarzaniem.

⚠ UWAGA

Gdy urządzenie nie pracuje przez dłuższy czas, upewnij się, że jednostka była podłączona do zasilania. W przypadku gdy chcesz odłączyć zasilanie, spuść wodę w rurach do czysta aby nie uszkodzić oruowania przez zamarznięcie. Po spuszczeniu wody z układu, odetnij zasilanie jednostki.

Woda może wejść do przełącznika przepływu i nie można będzie jej usunąć, co będzie przyczyną zamarznięcia wody w odpowiednio niskiej temperaturze. Usuń przełącznik przepływu i zamontuj w jednostce dopiero po jego pełnym wysuszeniu.

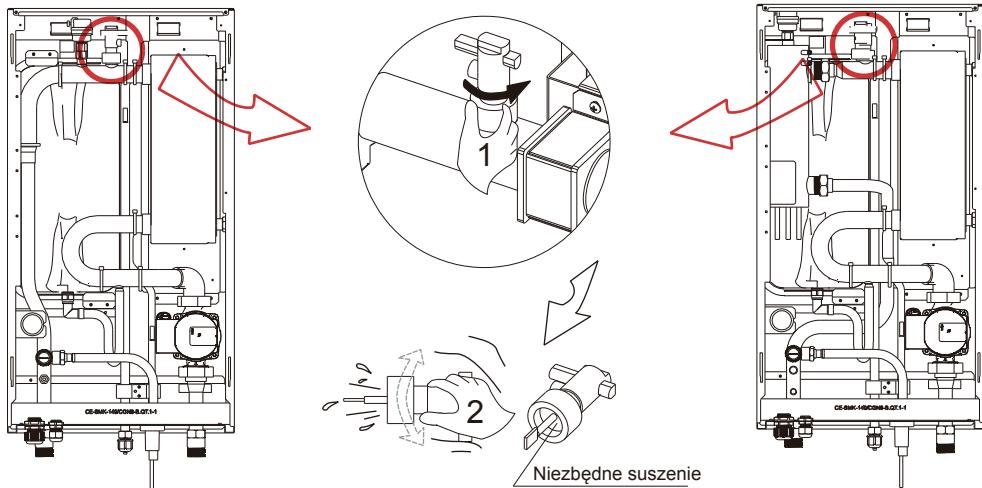


INFORMACJA

1. Obracaj w lewo, aby usuwać przełącznik przepływu.
2. Całkowicie wysusz przełącznik przepływu.

8.6 Dolewanie wody

- Podłącz sprzęt podający wodę, aby uzupełnić zawór i otwórz zawór.
- Upewnij się, że automatyczne zawory upustowe są otwarte (przynajmniej 2 obroty).
- Podawaj wodę, aż manometr wskaże ciśnienie około 2,0 bar. Usuń powietrze z obiegu, korzystając z automatycznych zaworów upustowych.

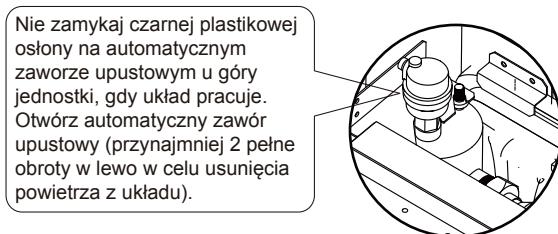

INFORMACJA

Podczas podawania substancji usunięcie całego powietrza z układu może okazać się niemożliwe. Pozostałe powietrze zostanie odprowadzone przy użyciu automatycznych zaworów upustowych podczas pierwszych godzin pracy układu. Możliwe, że konieczne będzie późniejsze dolanie wody.

- Ciśnienie wody wskazane na manometrze będzie zmieniało się zależnie od temperatury wody (im wyższe ciśnienie, tym wyższa temperatura wody). Pamiętaj jednak, że ciśnienie wody musi pozostać powyżej 0,3 bar, aby powietrze nie dostawało się do obwodu.
- Jednostka może odprowadzać zbyt wiele wody przez zawór nadciśnieniowy.
- Jakość wody musi być zgodna z dyrektywą EN 98/83 WE.
- Szczegółowy stan jakości wody znajdziesz w dyrektywie EN 98/83 WE.

8.7 Izolacja oruowania wody

Kompletny obwód wody wraz z oruowaniem musi być zaizolowany w sposób zapobiegający kondensacji podczas pracy w trybie chłodzenia oraz utrzymujący moc grzania i chłodzenia. Izolacja musi zapobiegać zamarzaniu wody wewnętrz rur w okresie zimowym. Materiał izolacyjny musi mieć poziom ogniodporności B1 lub większy i być zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Materiał izolacyjny musi mieć przynajmniej 13 mm grubości i mieć współczynnik przewodniosci cieplnej na poziomie 0,039 W/mK. W przeciwnym wypadku zewnętrzne oruowanie wody zamarznie.

Jeśli temperatura otoczenia na zewnątrz jest wyższa niż 30°C a wilgotność wyższa niż RH 80%, materiały uszczelniające muszą mieć przynajmniej 20 mm grubości. W przeciwnym wypadku będzie dochodziło do kondensacji na powierzchni uszczelki.

8.8 Oprzewodowanie w terenie

OSTRZEŻENIE

Wyłącznik główny lub inne środek rozłączający z rozdzielonymi stykami we wszystkich biegunach musi być wdrożony do instalacji stałej w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Zanim zaczniesz pracować nad połączeniami, wyłącz zasilacz. Używaj wyłącznie miedzianych przewodów. Nigdy nie ściskaj wiązka kabli i upewnij się, że nie będą miały one kontaktu z oruowaniem ani ostrymi krawędziami. Upewnij się, że zewnętrzny nacisk nie będzie stosowany w przypadku połączeń terminala. Instalację oprzewodowania w terenie oraz komponentów zleć wykwalifikowanemu elektrykowi. Instalacja musi być zgodna z obowiązującym prawem.

Oprzewodowanie w terenie musi być zgodne ze schematem oprzewodowania dostarczonym z jednostką oraz z poniższymi instrukcjami.

Korzystaj wyłącznie z dedykowanego zasilacza. Nigdy nie używaj zasilaczy dzielonych z innymi urządzeniami.

Koniecznie przygotuj uziemienie. Nie uziemiąj jednostki do rur mediów, listew przeciwwspięciowych ani linii telefonicznych. Niepełne uziemienie może być przyczyną porażenia prądem.

Pamiętaj o instalacji przerywacza awaryjnego uziemienia (30 mA). W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem.

Pamiętaj o instalacji wymaganych bezpieczników lub zabezpieczeń elektrycznych.

8.8.1 Środki ostrożności związane z pracami elektrycznymi

- Zamocuj kable tak, aby nie miały kontaktu z rurami (zwłaszcza po stronie o wysokim ciśnieniu).
- Zabezpiecz oprzewodowanie elektryczne opaskami kablowymi jak na rysunku, aby nie miało kontaktu z oruowaniem, zwłaszcza po stronie o wysokim ciśnieniu.
- Upewnij się, że zewnętrzny nacisk nie będzie stosowany w przypadku złącz terminala.
- Podczas instalacji przerywacza awaryjnego uziemienia upewnij się, że jest zgodny z falownikiem (odporny na zakłócenia elektryczne o wysokiej częstotliwości), aby uniknąć zbędnego otwierania przerywacza awaryjnego uziemienia.


INFORMACJA

Przerywacz awaryjny uziemienia musi być szybkim wyłącznikiem prądu o natężeniu 30 mA (< 0,1 sek.).

- Jednostkę wyposażono w falownik. Instalacja kondensatora zwiększącego fazę nie tylko zmniejszy efekt ulepszenia współczynnika mocy, ale i może spowodować nieprawidłowe przegrzewanie się kondensatora ze względu na działanie fal wysokiej częstotliwości. Nigdy nie instaluj kondensatora zwiększącego fazę, aby uniknąć wypadku.

8.8.2 Przegląd oprzewodowania

Poniższa ilustracja zawiera przegląd wymaganego oprzewodowania w terenie pomiędzy kilkoma częściami instalacji. Zapoznaj się również z sekcją „**7 Typowe przykłady zastosowań**”.

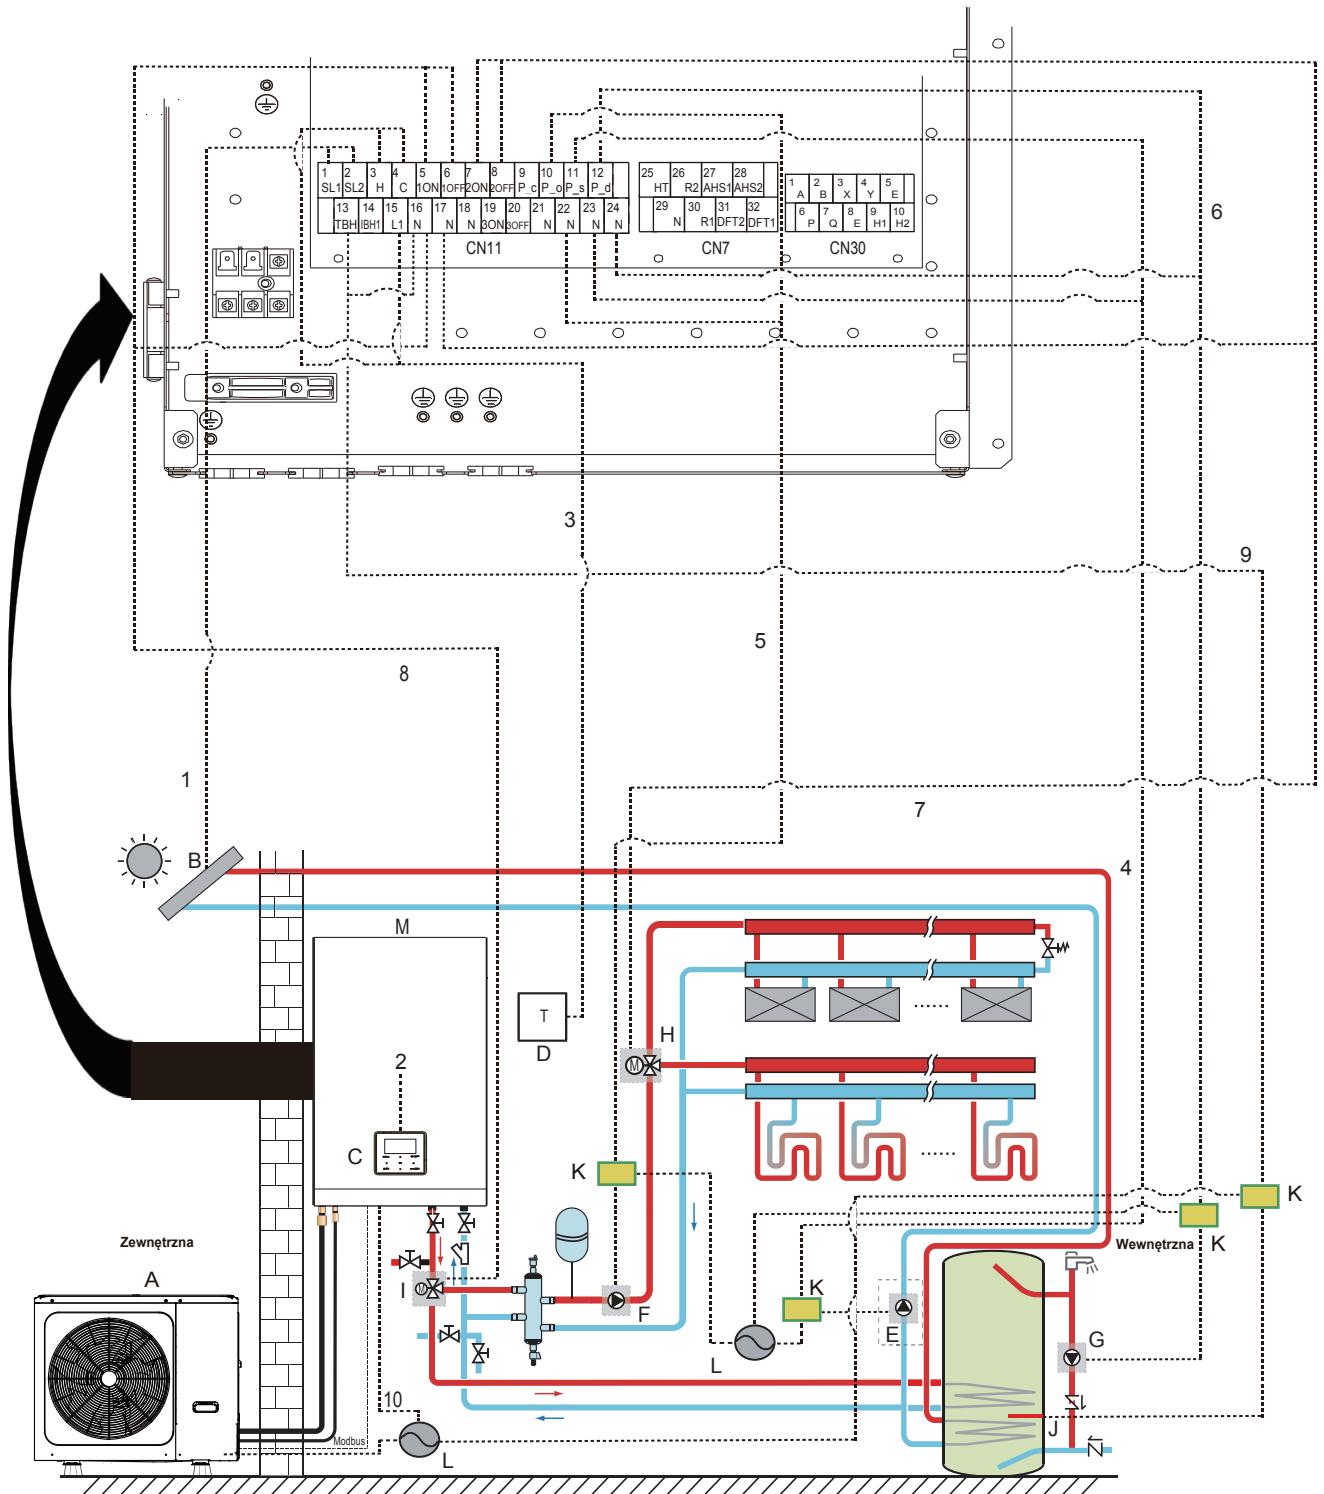

Kodowanie	Jednostka montażowa	Kodowanie	Jednostka montażowa
A	Jednostka zewnętrzna	H	SV2: zawór trójdrożny (do nabycia oddzielnie)
B	Zestaw energii słonecznej (do nabycia oddzielnie)	I	SV1: zawór trójdrożny zbiornika cieplnej wody użytkowej (do nabycia oddzielnie)
C	Interfejs użytkownika	J	Grzałka wspomagająca
D	Termostat pokojowy, wysokie napięcie (do nabycia oddzielnie)	K	Stycznik
E	P_s: pompa słoneczna (do nabycia oddzielnie)	L	Zasilacz
F	P_o: zewnętrzna pompa obiegu (do nabycia oddzielnie)	M	Jednostka wewnętrzna
G	P_d: pompa CWU (do nabycia oddzielnie)		

Pozycja	Opis	AC/DC	Wymagana liczba przewodników	Maks. natężenie robocze
1	Kabel sygnałowy zestawu energii słonecznej	AC	2	200mA
2	Kabel interfejsu użytkownika	AC	5	200mA
3	Kabel termostatu pokojowego	AC	2	200mA(a)
4	Kabel sterowania pompą słoneczną	AC	2	200mA(a)
5	Kabel sterowania zewnętrzną pompą obiegu	AC	2	200mA(a)
6	Kabel sterowania pompą CWU	AC	2	200mA(a)
7	SV2: kabel sterowania zaworu trójdrożnego	AC	3	200mA(a)
8	SV1: kabel sterowania zaworu trójdrożnego	AC	3	200mA(a)
9	Kabel sterowania grzałki wspomagającej	AC	2	200mA(a)
10	Kabel zasilacza jednostki wewnętrznej	AC	60	0.4A
			100	0.4A
			160	0.4A
			60 (grzałka 3 kW)	13.5A
			100 (grzałka 3 kW)	13.5A
			160 (grzałka 3 kW)	13.5A
		4+GND	60 (grzałka 9 kW)	13.3A
			100 (grzałka 9 kW)	13.3A
			160 (grzałka 9kW)	13.3A

(a) Minimalny przekrój kabla AWG18 (0,75 mm²).

(b) Kabel termistora jest dostarczany z jednostką: jeśli natężenie ładunku jest duże, wymagany jest styczniak AC.

💡 INFORMACJA

Używaj przewodu zasilającego H07RN-F, wszystkich kabli do łączenia układów wysokiego napięcia z wyłączeniem kabla termistora i kabla interfejsu użytkownika.

- Sprzęt musi być uziemiony.
- Wszystkie obciążenia zewnętrzne o wysokim napięciu muszą zostać uziemione (dotyczy metalu lub uziemionych złącz).
- Obciążający prąd zewnętrzny musi mieć natężenie mniejsze niż 0,2 A. Jeśli natężenie pojedynczego obciążenia jest wyższe niż 0,2 A, ładunek należy kontrolować styczniakiem na prąd zmienny.
- Złącza terminala oprzewodowania „AHS1” „AHS2”, „A1”, „A2”, „R1”, „R2” i „DTF1” „DTF2” zapewniają jedyną sygnał przełącznika. Aby ustalić położenie złącz na jednostce, zapoznaj się z rysunkiem 8.8.6.
- Elektryczna taśma grzewcza płytowego wymiennika ciepła i elektryczna taśma grzewcza przełącznika przepływu dzielą złącze sterowania.

Wytyczne dotyczące oprzewodowania w terenie

- Większość oprzewodowania jednostki przygotuj przy użyciu kostek zaciskowych wewnątrz skrzynki przełączników. Aby dostać się do kostek zaciskowych, usuń panel serwisowy skrzynki przełączników.


⚠️ OSTRZEŻENIE

Odetnij wszelkie źródła zasilania, odłącz również zasilacz jednostki i grzałkę dodatkową oraz zasilacz ciepłej wody użytkowej (jeśli dotyczy) przed usunięciem panelu serwisowego skrzynki przełączników.

- Zamocuj wszystkie przewody opaskami zaciskowymi.
- W przypadku grzałki dodatkowej zastosuj dedykowany obwód mocy.
- Instalacje wyposażone w zbiornik ciepłej wody użytkowej (do nabycia oddzielnie) wymagają dedykowanego obwodu mocy grzałki wspomagającej. Szczegóły znajdziesz w instrukcji montażu i obsługi zbiornika ciepłej wody użytkowej.
- Poprowadź oprzewodowanie tak, aby osłona przednia nie podnosiła się podczas wykonywania prac nad oprzewodowaniem i bezpiecznie zamocuj oslonę przednią.
- Wszelkie prace elektryczne wykonuj zgodnie ze schematem oprzewodowania elektrycznego (schematy oprzewodowania elektrycznego znajdziesz na drzwicach tylnych 2).
- Zainstaluj przewody i zamontuj prawidłowo oslonę (musi ona być idealnie dopasowana).

8.8.3 Środki ostrożności w zakresie oprzewodowania zasilacza

- Aby podłączyć płytę zaciskową zasilacza, użyj okrągłego styku zaciskowego. Jeśli nie można go użyć z przyczyn, których nie można wyeliminować, zachowaj zgodność z poniższymi instrukcjami.
 - Nie podłączaj przewodów różnych mierników do tego samego złącza zasilania (luźne połączenia mogą być przyczyną zbyt wysokiej temperatury).
 - Podczas łączenia przewodów tego samego miernika, postępu zgodnie z poniższym rysunkiem.

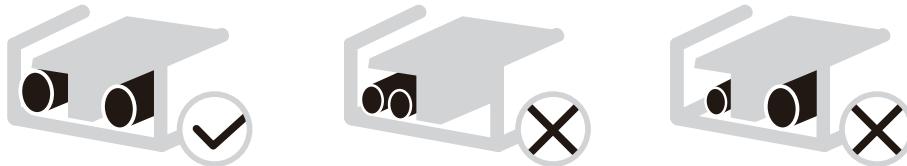

- Dokręcaj wkręty styku odpowiednim wkrętakiem. Małe wkrętaki mogą uszkodzić łączkę wkrętu i uniemożliwić jego odpowiednie dokręcenie.
- Zbyt mocne dokręcenie wkrętów styku może być przyczyną ich uszkodzenia.
- Podłącz przerywacz awaryjny uziemienia i bezpiecznik do przewodu zasilającego.
- W przypadku oprzewodowania upewnij się, że użyte zostaną zalecane przewody, wykonaj prawidłowe połączenia i zamocuj przewody, zabezpieczając je przed siłami zewnętrznymi.


8.8.4 Wymogi w zakresie zabezpieczeń

1. Wybierz średnice przewodów (minimalna wartość) osobno dla każdej jednostki, posługując się poniższą tabelą.
2. Dobierz zabezpieczenie z separacją styków we wszystkich biegunach nie mniejszą niż 3 mm oraz z pełnym rozłączaniem. MFA służy do wyboru zabezpieczeń elektrycznych i wyłączników ochronnych:


Układ	Hz	Natężenie prądu					IFM	
		Napięcie (V)	Min. (V)	Maks. (V)	MAO (A)	MWB (A)	KW	FLA (A)
60	50	220-240/1N	198	264	1,20	/	0,087	0,66
100	50	220-240/1N	198	264	1,20	/	0,087	0,66
160	50	220-240/1N	198	264	1,20	/	0,087	0,66
60 (grzałka 3 kW)	50	220-240/1N	198	264	14,30	/	0,087	0,66
100 (grzałka 3 kW)	50	220-240/1N	198	264	14,30	/	0,087	0,66
160 (grzałka 3 kW)	50	220-240/1N	198	264	14,30	/	0,087	0,66
60 (grzałka 9 kW)	50	380-415/3N	342	456	14,00	/	0,087	0,66
100 (grzałka 9 kW)	50	380-415/3N	342	456	14,00	/	0,087	0,66
160 (grzałka 9 kW)	50	380-415/3N	342	456	14,00	/	0,087	0,66

8.8.5 Specyfikacja standardowych komponentów oprzewodowania


Oprzewodowanie głównego zasilacza sprzętu

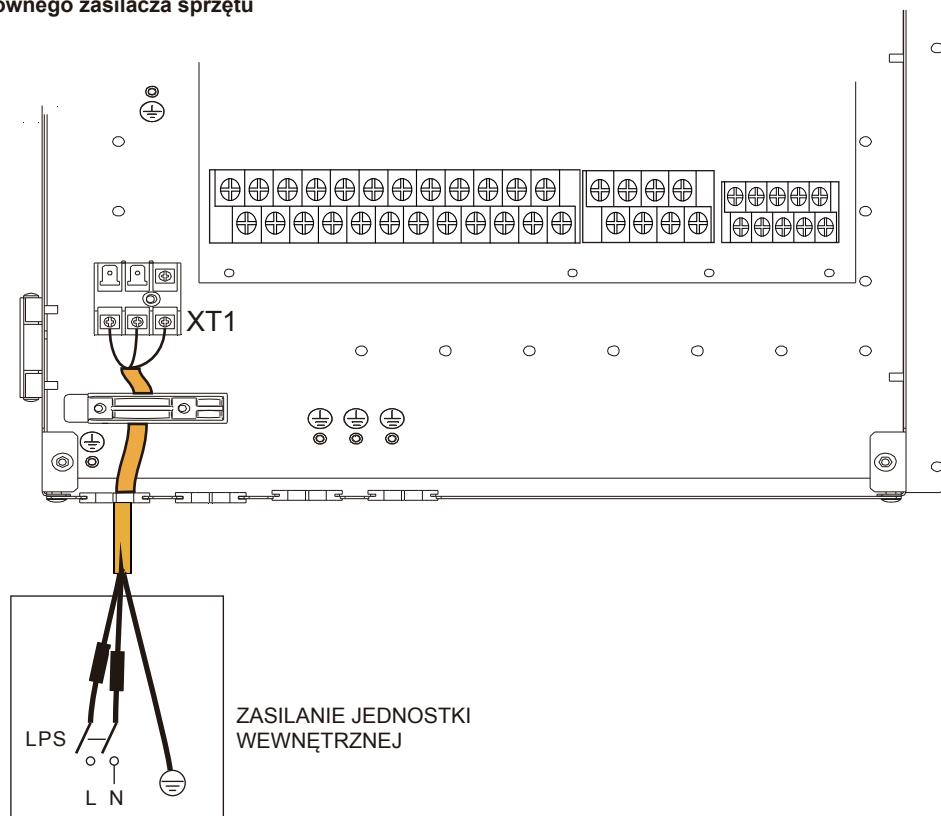


- Podane wartości są wartościami maksymalnymi (dokładne wartości znajdziesz w danych elektrycznych).

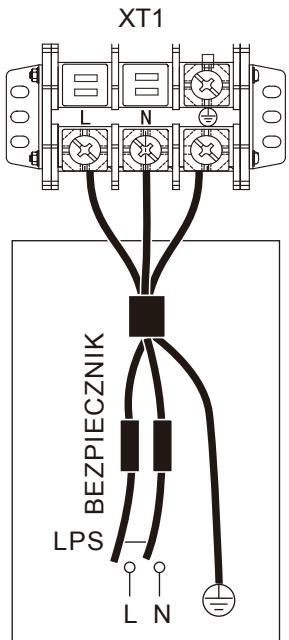

ZASILANIE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
(modele podstawowe)

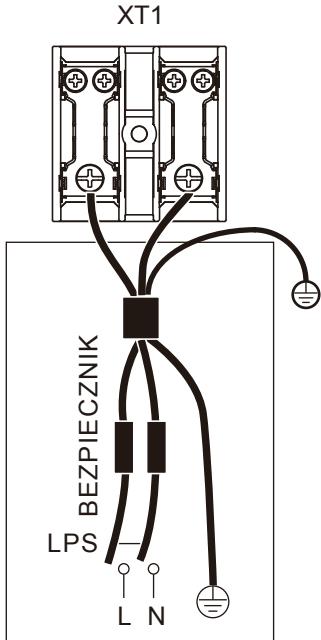

ZASILANIE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
Jednofazowa grzałka dodatkowa 3 kW

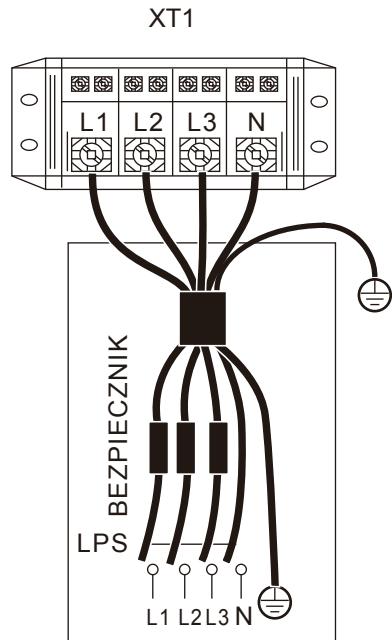

ZASILANIE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
Trójfazowa grzałka dodatkowa 3/6/9 kW

Jednostka	Podstawa	3KW-1PH	3KW-3PH	6KW-3PH	9KW-3PH
Rozmiar oprzewodowania (mm^2)	1,5	4,0	2,5	4,0	4,0

- Podane wartości są wartościami maksymalnymi (dokładne wartości znajdziesz w danych elektrycznych).

💡 INFORMACJA

Przerywacz awaryjny uziemienia musi być szybkim wyłącznikiem prądu o natężeniu 30 mA (< 0,1 sek.). Przewód elastyczny musi spełniać standardy 60245IEC (H05VV-F).


Wybór trybu trójfazowej grzałki dodatkowej 3/6/9 kW		
Opcja 1/3 kW	Opcja 2/6 kW	Opcja 3/9 kW
ON OFF S1	ON OFF S1	ON OFF S1

💡 INFORMACJA

Domyślnie grzałka dodatkowa jest ustawiona jako opcja 3 (dla grzałki dodatkowej 9 kW). Jeśli wymagana jest grzałka dodatkowa 3 kW lub 6 kW, należy zlecić wykwalifikowanemu instalatorowi zmianę ustawienia przełącznika DIP S1 na opcję 1 (dla grzałki dodatkowej 3 kW) lub opcję 2 (dla grzałki dodatkowej 6 kW). Zob. punkt 9.1.1 Konfiguracja funkcji.

8.8.6 Łączność z innymi komponentami

Jednostka 4~16 kW

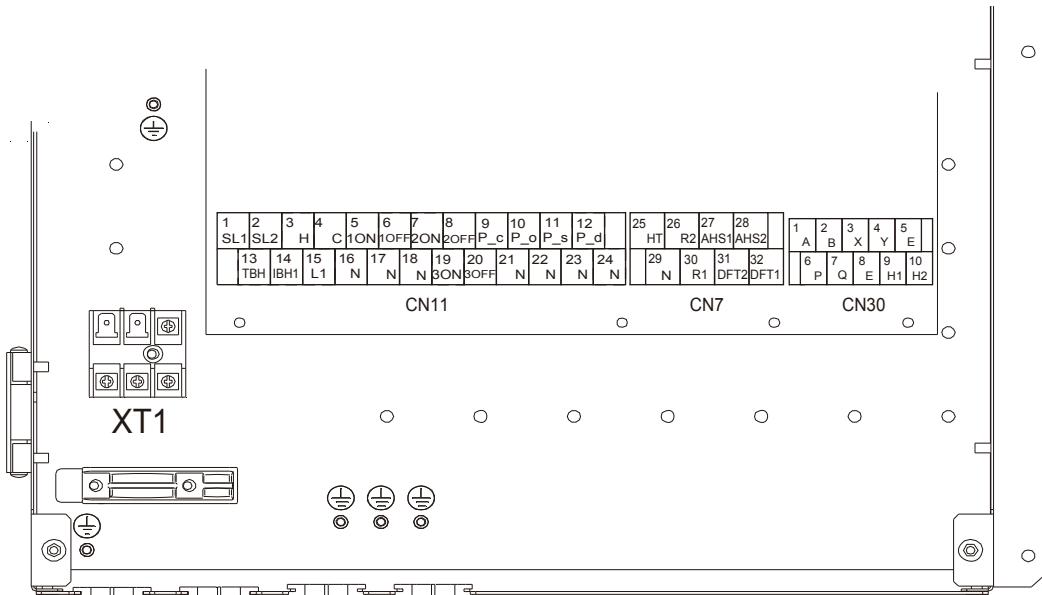

	Kod	Druk	Połącz z
CN11	①	1 SL1 2 SL2	Sygnal wejściowy energii słonecznej
	②	3 H 4 C 15 L1	Wejście termostatu pokojowego (wysokie napięcie)
	③	5 1ON 6 1OFF 16 N	SV1 (zawór trójdrożny)
	④	7 2ON 8 2OFF 17 N	SV2 (zawór trójdrożny)
	⑤	9 P_c 21 N	Pompa c (pompa strefy 2)
	⑥	10 P_o 22 N	Zewnętrzna pompa obiegowa / pompa strefy 1
	⑦	11 P_s 23 N	Pompa zestawu paneli słonecznych
	⑧	12 P_d 24 N	Pompa rury CWU
	⑨	13 TBH 16 N	Grzałka wspomagająca zbiornika
	⑩	14 IBH1 17 N	Wewnętrzna grzałka dodatkowa 1
	⑪	18 N 19 3ON 20 3OFF	SV3 (zawór trójdrożny)

	Kod	Druk	Połącz z
CN30	①	1 A 2 B 3 X 4 Y 5 E	Kontroler przewodowy
	②	6 P 7 Q	Jednostka zewnętrzna
	③	9 H1 10 H2	Jednostka wewnętrzna, równoległa

	Kod	Druk	Połącz z
CN7	①	26 R2 30 R1	Praca sprężarki
	②	31 DFT2 32 DFT1	Odszranianie
	③	25 HT 29 N	Elektryczna taśma grzewcza (zewnętrzna) zapobiegająca zamarzaniu
		27 AHS1 28 AHS2	Dodatkowe źródło ciepła

XT1	L	N	G	Zasilacz jednostki wewnętrznej


Złącze zapewnia sygnał sterujący do obciążenia Dwa rodzaje złączy sygnału sterującego:

Typ 1: złącze typu suchego, beznapięciowe.


Typ 2: złącze dostarcza sygnał o napięciu 220 V. Jeśli natężenie obciążenia wynosi < 0,2 A, obciążenie może mieć bezpośrednią łączność ze złączem.

Jeśli natężenie obciążenia wynosi > = 0,2 A, obciążenie wymaga podłączenia stycznika AC.

1) Informacje dotyczące sygnału wejściowego energii słonecznej


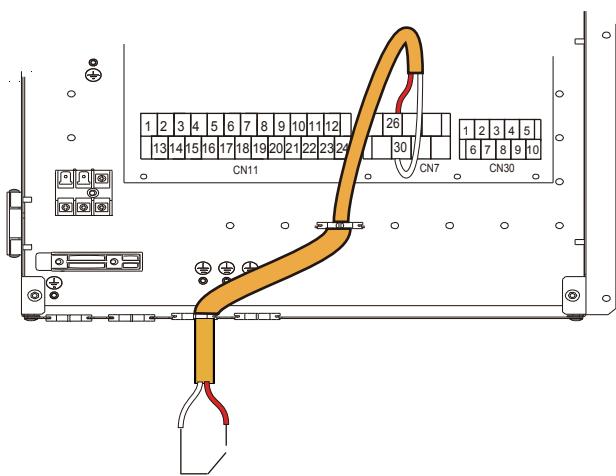


Typ 1 Podczas pracy

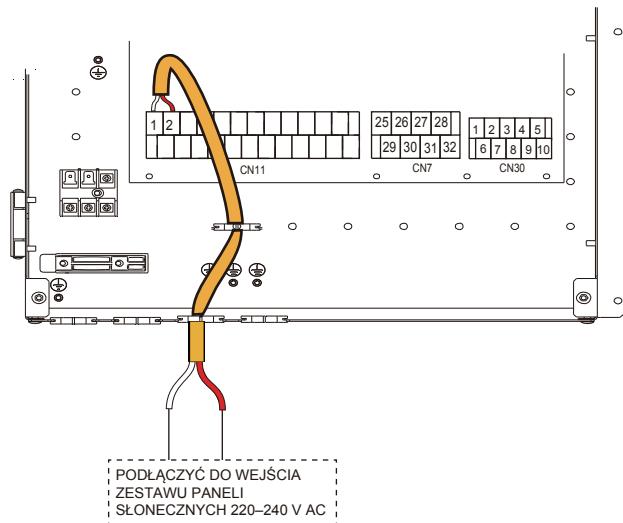

Napięcie	220-240VAC
Maks. natężenie robocze (A)	0,2
Rozmiar oprzewodowania (mm ²)	0,75


2) Informacje dotyczące trójdrożnego zaworu SV1, SV2 i SV3

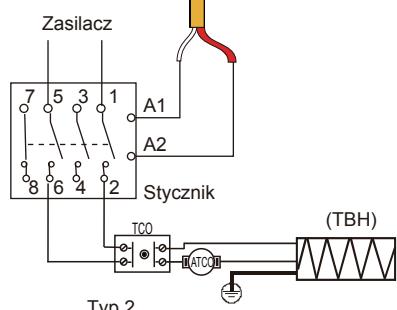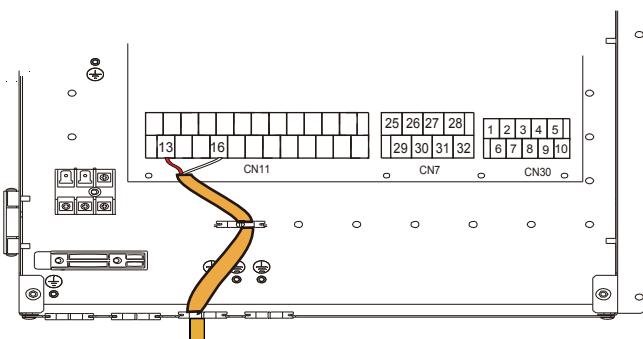


Typ 2

Złącze sygnału sterującego jednostki zewnętrznej:
CN11/CN7 zawiera zaciski zestawu paneli słonecznych,
zaworu trójdrożnego, pompy, grzałki wspomagającej,
itp.

Oprzewodowanie części przedstawiono poniżej:

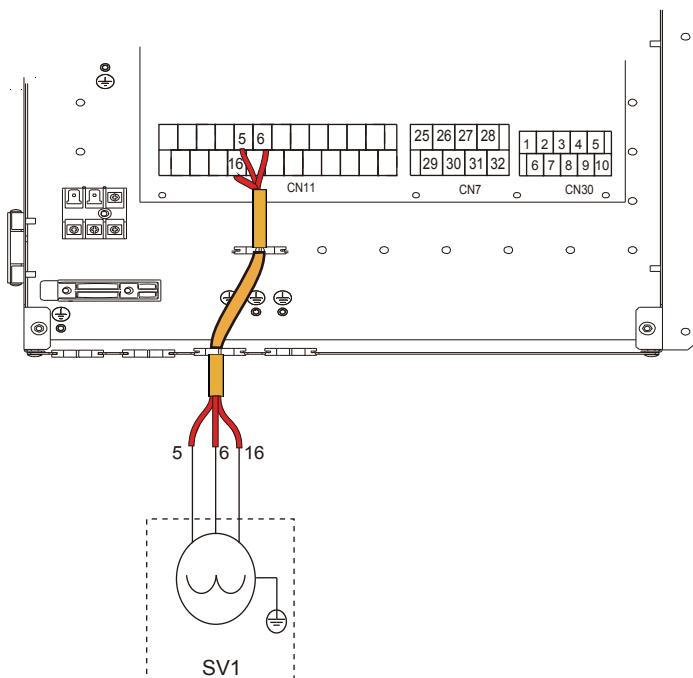

3) Informacje dotyczące wyłączania zdalnego:

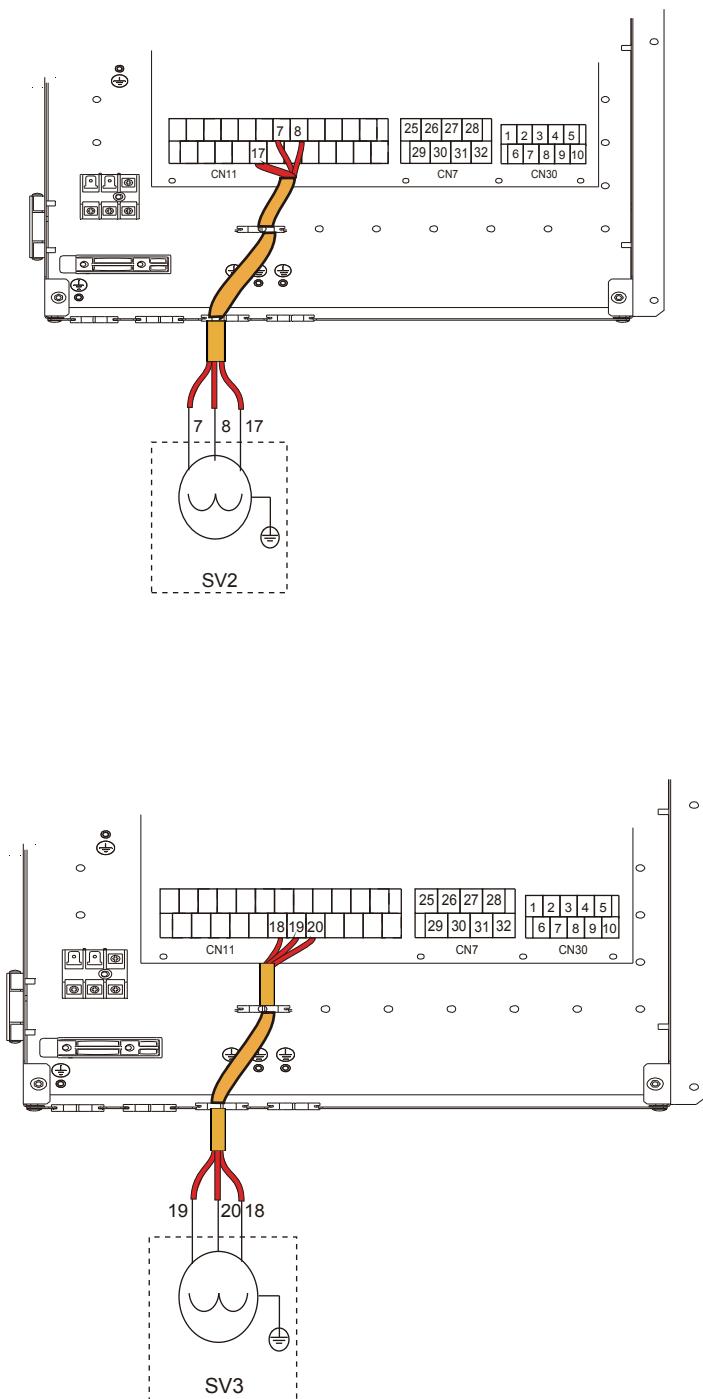


Napięcie	220-240VAC
Maks. natężenie robocze (A)	0.2
Rozmiar oprzewodowania (mm ²)	0,75
Typ sygnału złącza sterowania	Typ 2


a) Procedura

- Podłącz kabel do odpowiednich złącz (patrz rysunek).
- Zamocuj kabel.

3) Informacje dotyczące wyłączania zdalnego:

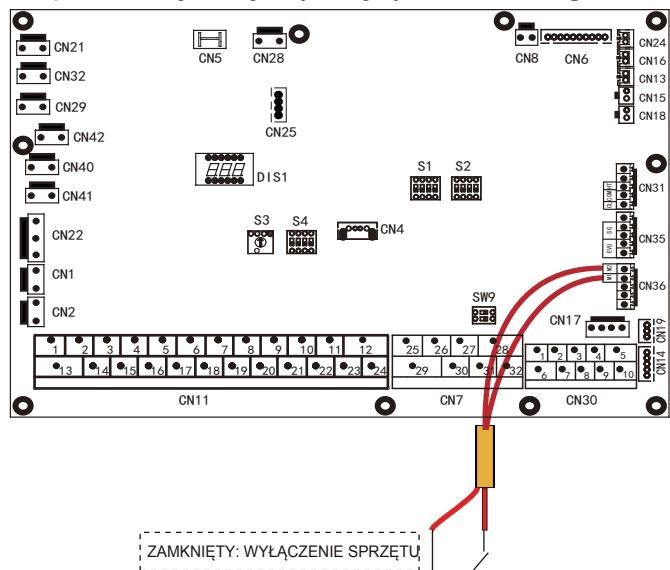

4) Informacje dotyczące pompy c i pompy rury CWU:

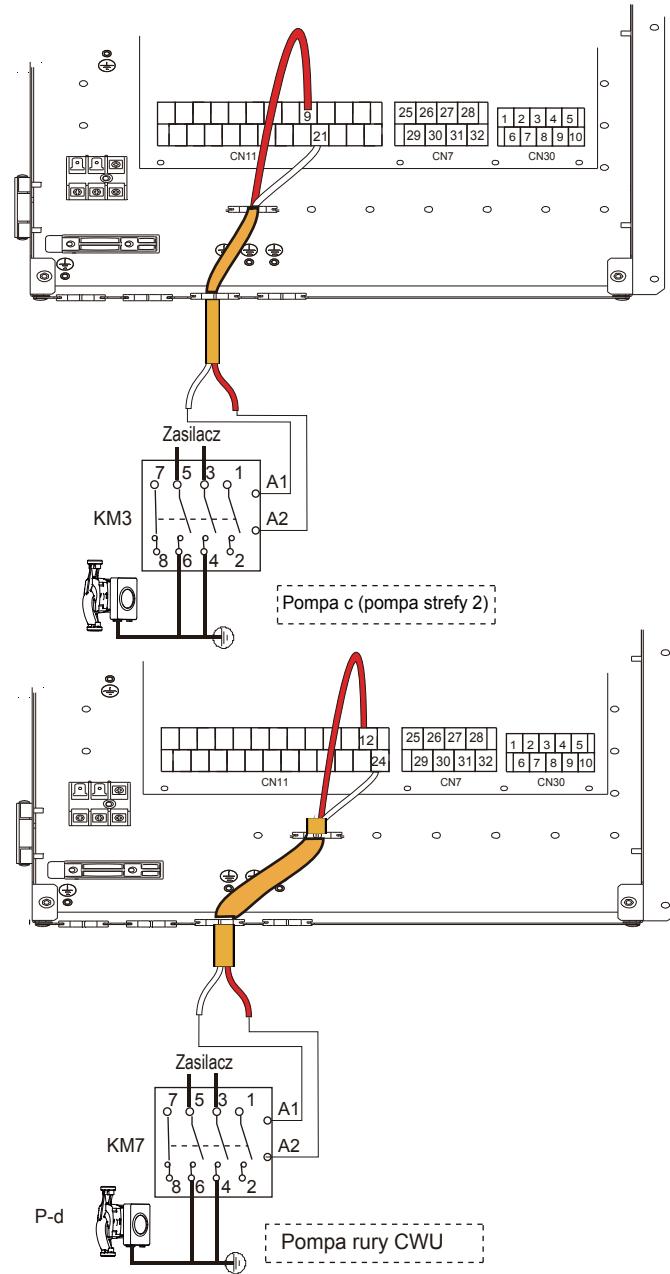

Napięcie	220-240VAC
Maks. natężenie robocze (A)	0,2
Rozmiar oprzewodowania (mm ²)	0,75
Typ sygnału złącza sterowania	Typ 2

a) Procedura

- Podłącz kabel do odpowiednich złącz (patrz rysunek).
- Zamocuj kabel.

5) Informacje dotyczące termostatu pokojowego:



Termostat pokojowy typu 1 (wysokie napięcie): „WEJŚCIE ZASILANIA” dostarcza napięcie robocze do RT, ale nie dostarcza napięcia bezpośrednio do złącza RT. Złącze „15 L1” zapewnia napięcie 220 V do złącza RT. Złącze „15 L1” łączy główne złącze zasilania L jednofazowego zasilacza.

Termostat pokojowy typu 2 (niskie napięcie): „WEJŚCIE ZASILANIA” dostarcza napięcie robocze do RT.

INFORMACJA

Zależnie od typu termostatu dostępne są dwie opcje podłączenia.

Termostat pokojowy typu 1 (wysokie napięcie):

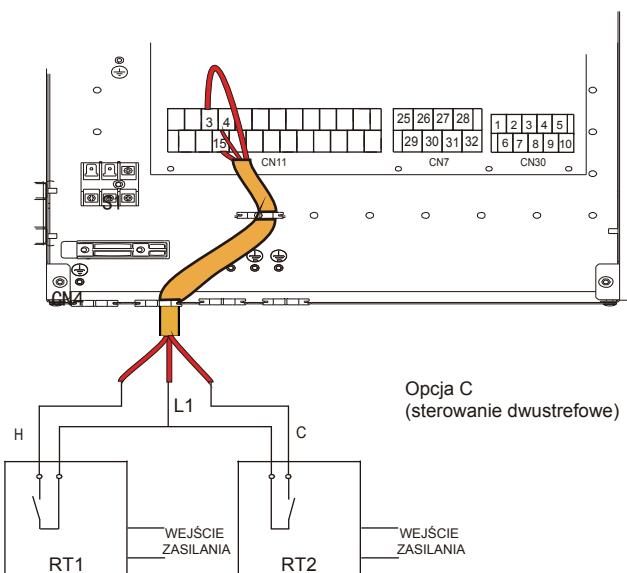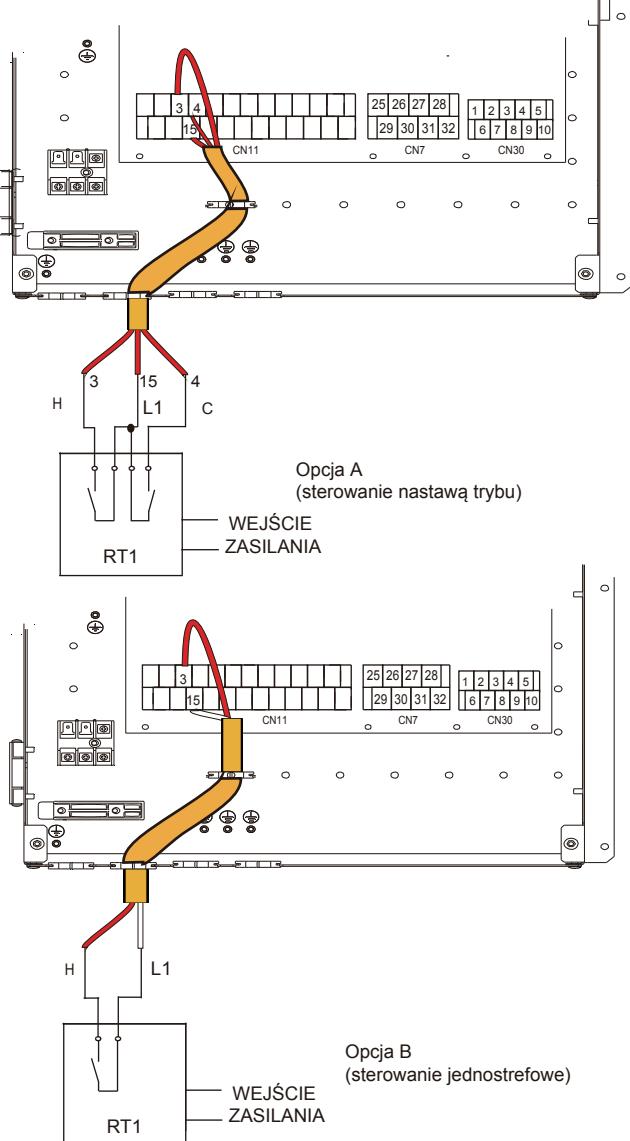

Istnieją trzy opcje podłączenia kabla termostatu (jak na powyższym rysunku), zależnie od zastosowania.

• Opcja A (sterowanie nastawą trybu)

RT może kontrolować grzanie i chłodzenie indywidualnie, podobnie jak kontroler JCW z 4 rurami. Gdy jednostka wewnętrzna ma połączenie z zewnętrznym sterownikiem temperatury, w interfejsie użytkownika w DLA SERWISANTA w pozycji TERMOSTAT POK. ustaw opcję UST. TRYB.:

A.1 Gdy wykryte napięcie jednostki wyniesie 230 V AC pomiędzy C a L1, jednostka będzie działać w trybie chłodzenia.

A.2 Gdy wykryte napięcie jednostki wyniesie 230 V AC pomiędzy H a L1, jednostka będzie działać w trybie grzania.

A.3 Gdy wykryte napięcie jednostki wyniesie 0 V AC w przypadku obu stron (C-L1, H-L1), jednostka zaprzestanie grzania lub chłodzenia przestrzeni.

A.4 Gdy wykryte napięcie jednostki wyniesie 230 V AC w przypadku obu stron (C-L1, H-L1), jednostka będzie pracować w trybie chłodzenia.

• Opcja B (sterowanie jednostrefowe)

RT — dostarcza sygnał przełączania do jednostki. W interfejsie użytkownika w DLA SERWISANTA w pozycji TERMOSTAT POK. ustaw opcję JEDN. STREF.:

B.1 Gdy wykryte napięcie jednostki wyniesie 230 V AC pomiędzy H a L1, jednostka włączy się.

B.2 Gdy wykryte napięcie jednostki wyniesie 0 V AC pomiędzy H a L1, jednostka wyłączy się.

• Opcja C (sterowanie dwustrefowe)

Jednostka wewnętrzna jest podłączona do dwóch termostatów pokojowych, a w interfejsie użytkownika w DLA SERWISANTA w pozycji TERMOSTAT POK. ustawiono opcję PODW. STREF.:



C.1 Gdy wykryte napięcie jednostki wyniesie 230 V AC pomiędzy H a L1, strefa 1 włączy się. Gdy wykryte napięcie jednostki wyniesie 0 V AC pomiędzy H a L1, strefa 1 wyłączy się.

C.2 Gdy jednostka wykryje napięcie 230 V AC pomiędzy C i L1, strefa 2 włączy się w oparciu o krzywą temperatury klimatyzacji. Gdy jednostka wykryje napięcie 0 V pomiędzy C i L1, strefa 2 wyłączy się.

C.3 Po wykryciu H-L1 i C-L1 jako 0 V AC, jednostka wyłączy się.

C.4 Po wykryciu H-L1 i C-L1 jako 230 V AC, włączy się zarówno strefa 1, jak i strefa 2.

Termostat pokojowy typu 2 (niskie napięcie):

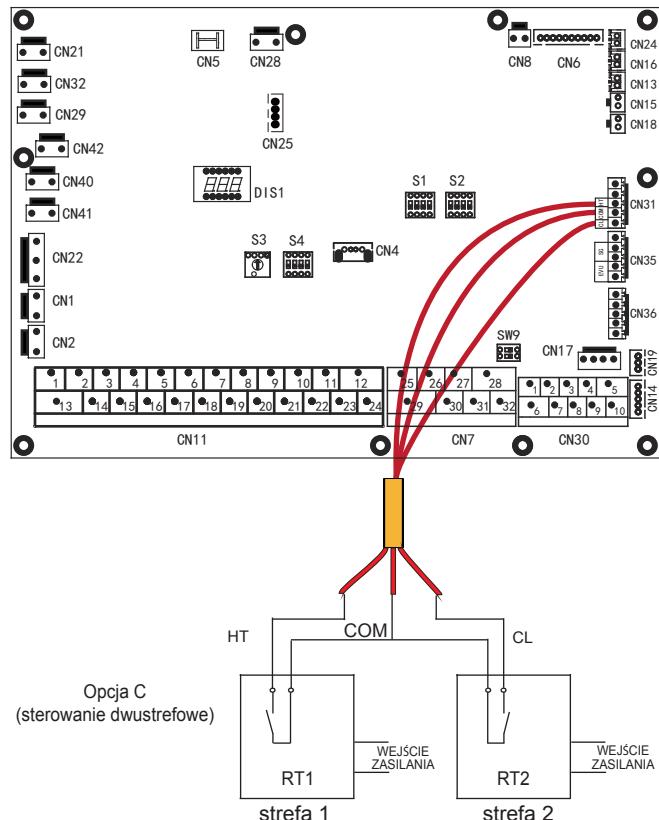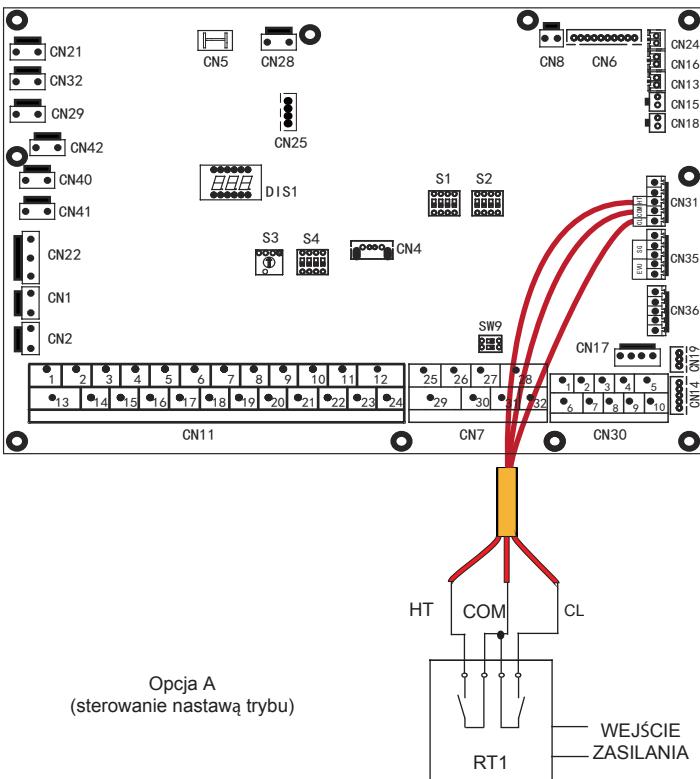

Istnieją trzy opcje podłączenia kabla termostatu (jak na powyższym rysunku), zależnie od zastosowania.

• **Opcja A** (sterowanie nastawą trybu)

RT może kontrolować grzanie i chłodzenie indywidualnie, podobnie jak kontroler JCW z 4 rurami. Gdy jednostka wewnętrzna ma połączenie z zewnętrznym sterownikiem temperatury, w interfejsie użytkownika w DLA SERWISANTA w pozycji TERMOSTAT POK. ustaw opcję UST. TRYB.:

A.1 Gdy wykryte napięcie jednostki wyniesie 12 V DC pomiędzy CL a COM, jednostka będzie działać w trybie chłodzenia.

A.2 Gdy wykryte napięcie jednostki wyniesie 12 V DC pomiędzy HT a COM, jednostka będzie działać w trybie grzania.

A.3 Gdy wykryte napięcie jednostki wyniesie 0 V DC w przypadku obu stron (CL-COM, HT-COM), jednostka zaprzestanie grzania lub chłodzenia przestrzeni.

A.4 Gdy wykryte napięcie jednostki wyniesie 12 V DC w przypadku obu stron (CL-COM, HT-COM), jednostka będzie pracować w trybie chłodzenia.

• **Opcja B** (sterowanie jednostrefowe)

RT — dostarcza sygnał przełączania do jednostki. W interfejsie użytkownika w DLA SERWISANTA w pozycji TERMOSTAT POK. ustaw opcję JEDN. STREF.:


B.1 Gdy wykryte napięcie jednostki wyniesie 12 V DC pomiędzy HT a COM, jednostka włączy się.

B.2 Gdy wykryte napięcie jednostki wyniesie 0 V DC pomiędzy HT a COM, jednostka wyłączy się.

• **Opcja C** (sterowanie dwustrefowe)

Jednostka wewnętrzna jest podłączona do dwóch termostatów pokojowych, a w interfejsie użytkownika w DLA SERWISANTA w pozycji TERMOSTAT POK. ustalono opcję PODW. STREF.:

C.1 Gdy wykryte napięcie jednostki wyniesie 12 V DC pomiędzy HT a COM, strefa 1 włączy się. Gdy wykryte napięcie jednostki wyniesie 0 V DC pomiędzy HT a COM, strefa 1 wyłączy się.

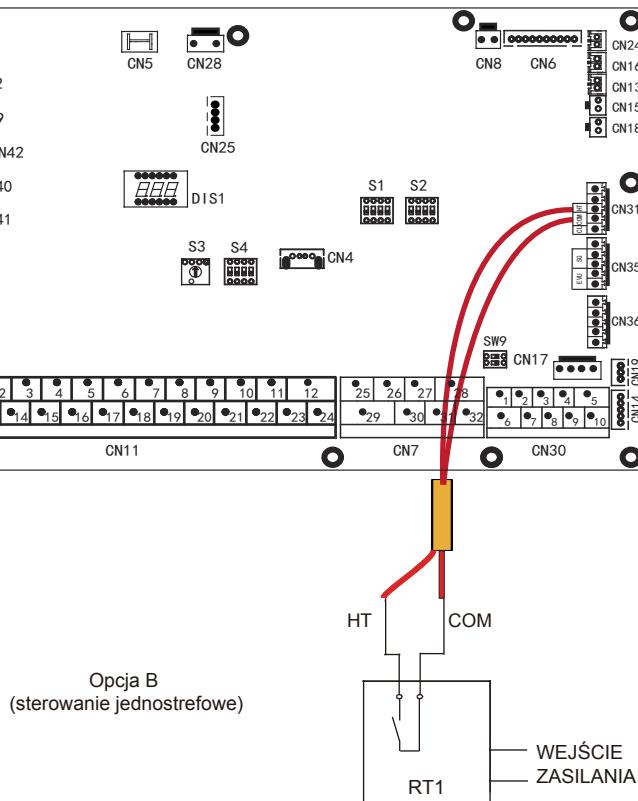

C.2 Gdy jednostka wykryje napięcie 12 V DC pomiędzy CL i COM, strefa 2 włączy się w oparciu o krzywą temperatury klimatyzacji. Gdy jednostka wykryje napięcie 0 V pomiędzy CL i COM, strefa 2 wyłączy się.

C.3 Po wykryciu HT-COM i CL-COM jako 0 V DC, jednostka wyłączy się.

C.4 Po wykryciu HT-COM i CL-COM jako 12 V DC, włączy się zarówno strefa 1, jak i strefa 2.


INFORMACJA

- Oprzewodowanie termostatu musi pokrywać się z ustawieniami w interfejsie użytkownika. Zob. Termostat pokojowy.
- Zasilacz maszyny i termostat pokojowy muszą mieć połączenie z tym samym przewodem neutralnym.
- Gdy w pozycji TERMOSTAT POK. nie zostanie ustawiona opcja NIE, wewnętrzny czujnik temperatury Ta nie może być aktywny.
- Strefa 2 może pracować wyłącznie w trybie grzania. Jeśli w interfejsie użytkownika zostanie ustawiony tryb chłodzenia, a strefa 1 jest wyłączona, „CL” w strefie 2 zamyka się, a układ nadal jest wyłączony. Podczas montażu należy prawidłowo podłączyć termostaty strefy 1 i strefy 2.

a) Procedura

- Podłącz kabel do odpowiednich złącz (patrz rysunek).
- Zamocuj kabel do uchwytów kablowych opaskami zaciskowymi, aby zapobiec nadmiernym naprężeniom.

6) Informacje dotyczące grzałki wspomagającej zbiornika:

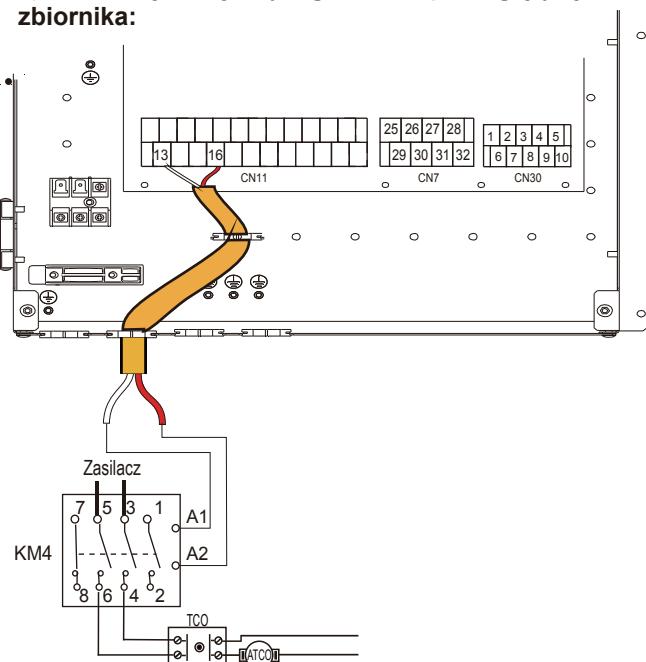


Napięcie	220-240VAC
Maks. natężenie robocze (A)	0,2
Rozmiar oprzewodowania (mm ²)	0,75
Typ sygnału złącza sterowania	Typ 2

INFORMACJA

Jednostka jedynie wysyła grzałce sygnał Wł./Wył.

7) Informacje dotyczące sterowania dodatkowym źródłem ciepła :

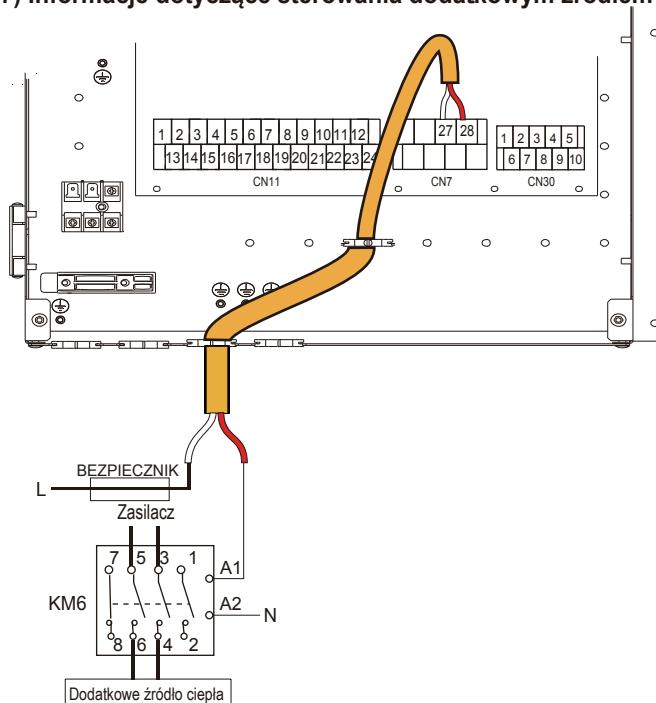


Napięcie	220-240VAC
Maks. natężenie robocze (A)	0,2
Rozmiar oprzewodowania (mm ²)	0,75
Typ sygnału złącza sterowania	Typ 2

OSTRZEŻENIE

Ta część dotyczy wyłącznie wersji podstawowej. W przypadku wersji niestandardowej, z uwagi na obecność wewnętrznej grzałki dodatkowej w jednostce, nie należy podłączać jednostki wewnętrznej do żadnego innego źródła ciepła.


8) Informacje dotyczące wyjścia sygnału odszraniania:

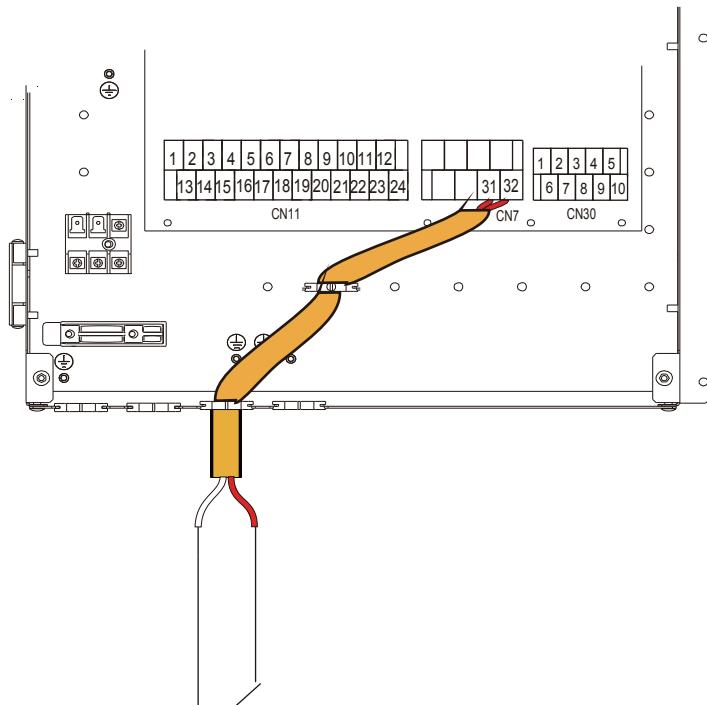

SYGNAŁ PRZYPOMINAJĄCY O ODSZRANIANIU

Napięcie	220-240VAC
Maks. natężenie robocze (A)	0,2
Rozmiar oprzewodowania (mm ²)	0,75
Typ sygnału złącza sterowania	Typ 1

9) Informacje dotyczące zewnętrznej pompy obiegu P_o:

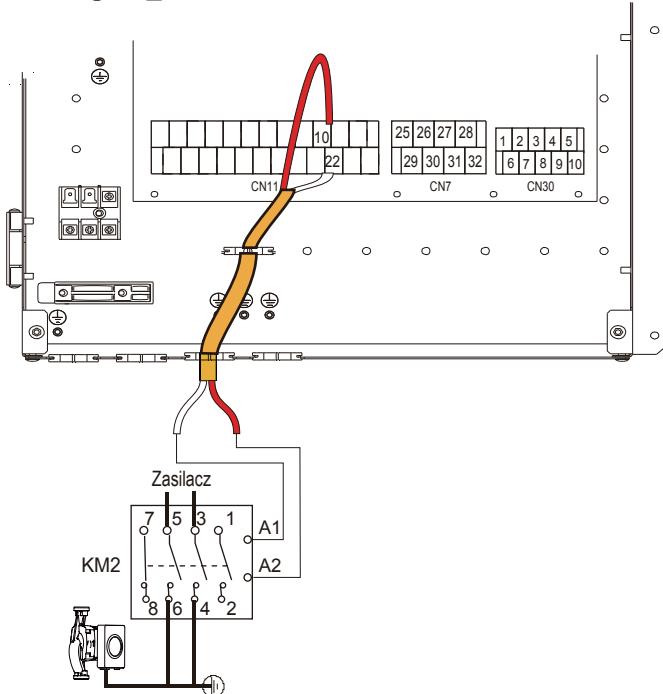

Napięcie	220-240VAC
Maks. natężenie robocze (A)	0,2
Rozmiar oprzewodowania (mm ²)	0,75
Typ sygnału złącza sterowania	Typ 2


a) Procedura

- Podłącz kabel do odpowiednich złącz (patrz rysunek).
- Zamocuj kabel do uchwytów kablowych opaskami zaciskowymi, aby zapobiec nadmiernym naprężeniom.

10) Informacje dotyczące grzałki dodatkowej:


W przypadku standardowej jednostki wewnętrznej 60, 100 i 160, wewnętrznej jednostce nie zamontowano grzałki dodatkowej, ale jednostkę wewnętrzna można podłączyć do zewnętrznej grzałki dodatkowej zgodnie z poniższym rysunkiem.

Napięcie	220-240VAC
Maks. natężenie robocze (A)	0,2
Rozmiar oprzewodowania (mm ²)	0,75
Typ sygnału złącza sterowania	Typ 2

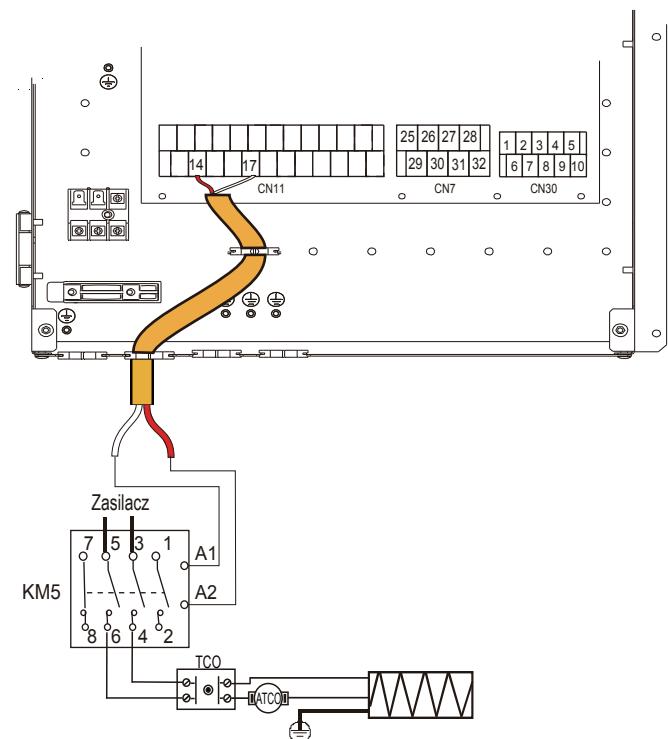

11) Informacje dotyczące inteligentnej energetyki (SMART GRID):

Jednostkę wyposażono w funkcję inteligentnej energetyki. Urządzenie ma dwa złącza PCB umożliwiające odbiór sygnałów SG i EVU (opis poniżej):

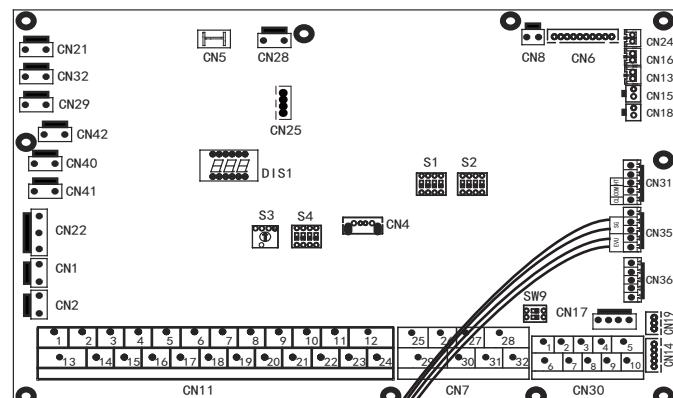

1. Gdy sygnał EVU zostanie otwarty, jednostka będzie działać w następujący sposób:

Tryb CWU włącza się, automatycznie zostaje ustawiona temperatura 70°C, a TBH pracuje jak niżej: T5 < 69, TBH jest włączony, T5 ≥ 70, TBH jest wyłączony. Jednostka działa w trybie chłodzenia/grzania zgodnie ze zwykłą logiką.

2. Po zamknięciu sygnału EVU i otwarciu sygnału SG, jednostka będzie działać standardowo.

3. Po zamknięciu sygnału EVU, sygnał SG jest wyłączony, tryb CWU jest wyłączony, a funkcja TBH i dezynfekcja nie będą działać. Maksymalny czas pracy chłodzenia/grzania wynosi „CZAS PRACY SG”. Później jednostka zostanie wyłączona.

9 ROZRUCH I KONFIGURACJA

Jednostkę musi skonfigurować monter w sposób dostosowany do środowiska montażu (klimat na zewnątrz, zainstalowane opcje itp.) oraz wiedzy użytkownika.

⚠ UWAGA

Monter musi kolejno przeczytać wszystkie informacje zawarte w rozdziale. Układ należy skonfigurować w oparciu o konkretny przypadek.


9.1 Informacje ogólne o ustawieniach przełącznika DIP

9.1.1 Konfiguracja funkcji

Przełącznik DIP S1, S2 i S4 znajduje się na płycie głównego układu sterowania jednostki wewnętrznej (patrz sekcja „**8.3.1 Płyta głównego układu sterowania jednostki wewnętrznej**”). Dzięki niemu możesz przeprowadzić konfigurację po instalacji termistora dodatkowego źródła ciepła, drugiej wewnętrznej grzałki dodatkowej i innych elementów.

⚠ OSTRZEŻENIE

Wyłącz zasilacz, zanim otworzysz panel serwisowy skrzynki przełączników i wprowadzisz zmiany w ustawieniach przełącznika DIP.

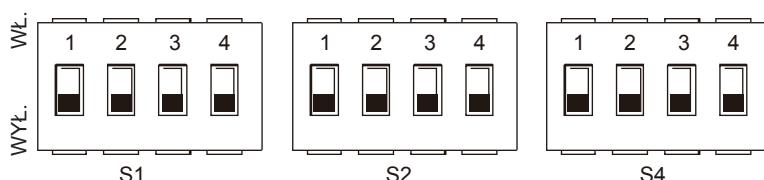

Przełącznik DIP	WŁ. = 1	WYŁ. = 0	Ustawienia fabryczne	Przełącznik DIP	WŁ. = 1	WYŁ. = 0	Ustawienia fabryczne	Przełącznik DIP	WŁ. = 1	WYŁ. = 0	Ustawienia fabryczne
S1	0/0 = IBH (kontrola jednostopniowa) 0/1 = IBH (kontrola dwustopniowa) 1/1 = IBH (kontrola trzystopniowa)	OFF/OFF	WYŁ./WYŁ.	S2	1	Rozruch pompy_o po sześciu godzinach będzie niemożliwy	Rozruch pompy_o po sześciu godzinach będzie możliwy	WYŁ.	1	Zastrz.	Zastrz.
					2	Bez TBH	Z TBH	WYŁ.	2	Zastrz.	Zastrz.
	0/0 = bez IBH i AHS 1/0 = z IBH 0/1 = z AHS w trybie grzania 1/1 = z AHS w trybie grzania i trybie CWU				3/4	0/0=pompa 1 0/1=pompa 2 1/0=pompa 3 1/1=pompa 4		WŁ./WŁ.	3/4	Zastrz.	WYŁ./WYŁ.

9.2 Rozruch wstępny przy niskiej temperaturze otoczenia na zewnątrz

Podczas rozruchu wstępnego oraz przy niskiej temperaturze wody ważne jest stopniowe ogrzewanie wody. W przeciwnym wypadku może dojść do pękania podłogi w wyniku gwałtownej zmiany temperatury. Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z firmą odpowiedzialną za wylewkę.

Aby proces przebiegał bez ryzyka, najniższą ustawioną temperaturę przepływu wody można zmniejszyć do wartości od 25°C do 35°C, regulując pozycje w menu MENU SERWISANTA. Odnosi się do **FUNKCJI SPECJALNEJ**.

9.3 Kontrole przed uruchomieniem

Kontrole przed rozruchem wstępny.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zanim zaczniesz pracować nad połączeniami, wyłącz zasilacz.



Po instalacji jednostki, ale przed włączeniem zabezpieczenia elektrycznego, sprawdź poniższe pozycje:

- Oprzewodowanie w terenie: upewnij się, że oprzewodowanie w terenie pomiędzy lokalnym panelem zasilania, jednostką i zaworami (jeśli dotyczy), jednostką i termostatem pokojowym (jeśli dotyczy), jednostką i zbiornikiem ciepłej wody użytkowej oraz jednostką i grzałką dodatkową przygotowano zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w rozdziale **8.8 Oprzewodowanie** w terenie oraz obowiązującym prawem.
- Bezpieczniki, zabezpieczenia elektryczne i inne zabezpieczenia: sprawdź, czy bezpieczniki lub lokalnie zamontowane zabezpieczenia spełniają wymogi w zakresie wymiarów i typów wyszczególnione w rozdziale **13 „Dane techniczne”**. Upewnij się, że nie ma obejść bezpieczników ani zabezpieczeń.
- Zabezpieczenie elektryczne grzałki dodatkowej: pamiętaj o włączeniu zabezpieczenia elektrycznego grzałki dodatkowej w skrzynce przełączników (zależy od typu grzałki dodatkowej). Zapoznaj się ze schematem oprzewodowania.
- Zabezpieczenie elektryczne grzałki wspomagającej: nie zapomnij włączyć zabezpieczenia elektrycznego grzałki wspomagającej (ma zastosowanie wyłącznie w przypadku jednostek z zainstalowanym opcjonalnym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej).
- Oprzewodowanie uziemienia: upewnij się, że przewody uziemienia zostały prawidłowo podłączone, a złącza uziemienia zostały dokręcone.
- Oprzewodowanie wewnętrzne: wzrokowo sprawdź skrzynkę przełączników pod kątem luźnych połączeń lub uszkodzonych komponentów elektrycznych.
- Montaż: upewnij się, że jednostka została prawidłowo zamontowana, aby wyeliminować nietypowe dźwięki i drgania podczas rozruchu jednostki.
- Uszkodzony sprzęt: skontroluj wnętrze jednostki pod kątem uszkodzonych komponentów i ścisniętych rur.
- Wyciek chłodziwa: skontroluj wnętrze jednostki pod kątem wycieku chłodziwa. Jeśli doszło do wycieku chłodziwa, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.
- Napięcie zasilacza: skontroluj napięcie zasilacza na lokalnym panelu zasilania. Napięcie musi odpowiadać napięciu na etykiecie identyfikacyjnej jednostki.
- Zawór odprowadzający powietrze: upewnij się, że zawór odprowadzający powietrze jest otwarty (przynajmniej 2 pełne obroty).
- Zawory odcinające: upewnij się, że zawory odcinające są całkowicie otwarte.


9.4 Konfiguracja pompy

Pompa sterowana jest za pomocą cyfrowego niskonapięciowego sygnału modulacji szerokości pulsu, to znaczy, że szybkość obrotowa zależy od sygnału wejściowego. Szybkość zmienia się jako funkcja profilu wejściowego.

Relacje pomiędzy podnoszeniem, znamionowym przepływem oraz zwrotem PWN i znamionowym przepływem przedstawiono na następującym wykresie.

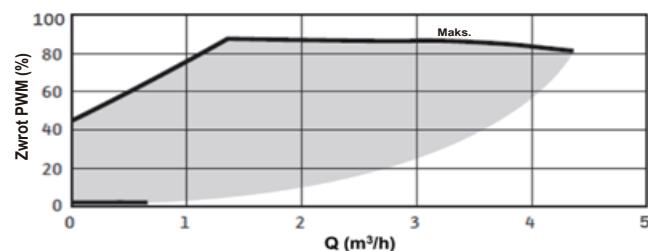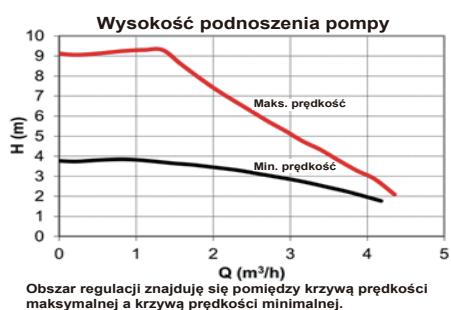


Dostępne zewnętrzne ciśnienie statyczne VS Natężenie przepływu

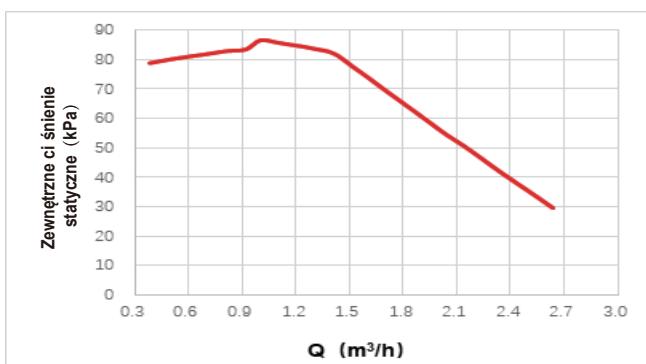

Jednostka wewn. gętrzna: 60, 100

Dostępne zewnętrzne ciśnienie statyczne VS Natężenie przepływu

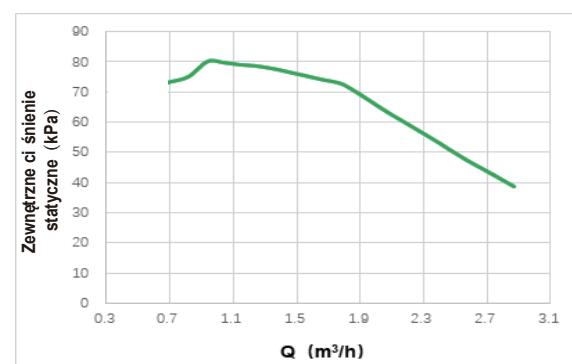

Jednostka wewn. gętrzna: 160

UWAGA

Jeśli zawory są w nieprawidłowej pozycji, pompa obiegu zostanie uszkodzona.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Jeśli niezbędna jest kontrola stanu pompy połączenia jednostki, nie dotykaj wewnętrznych komponentów skrzynki sterowniczej, aby uniknąć porażenia prądem.

Nieudana diagnostyka przy pierwszym montażu

- Jeśli żadna zawartość nie jest wyświetlaną w interfejsie użytkownika, niezbędne jest sprawdzenie wszelkich poniższych nietypowych zjawisk przed rozpoczęciem diagnozowania potencjalnych kodów błędów.
 - Zerwanie połączenia lub nieprawidłowe oprzewodowanie (pomiędzy zasilaczem a jednostką oraz jednostką a interfejsem użytkownika).
 - Możliwe, że zepsuł się bezpiecznik PCB.
- Jeśli w interfejsie użytkownika widnieje kod błędu „E8” lub „E0”, możliwe, że w układzie jest powietrze lub poziom wody w układzie jest niższy od wymaganego minimum.
- Po wyświetleniu się kodu błędu E2 w interfejsie użytkownika sprawdź oprzewodowanie pomiędzy interfejsem użytkownika a jednostką.

Kolejne kody błędu i przyczyny awarii wyszczególniono w sekcji **12.4 „Kody błędów”**.

9.5 Konfiguracja w terenie

Jednostkę skonfiguruj w sposób dostosowany do środowiska montażu (klimat na zewnątrz, zainstalowane opcje itp.) oraz potrzeb użytkownika. Dostępne jest wiele konfiguracji parametrów. Ustawienia można wyświetlić i zaprogramować w interfejsie użytkownika w sekcji „MENU SERWISANTA”.

Zasilanie jednostki

Podczas włączania jednostki podczas inicjacji interfejsu użytkownika wyświetlona zostanie fraza „1%~99%”. Podczas procesu interfejs użytkownika nie będzie działał.

Procedura

Aby zmienić przynajmniej jedno ustawienie w terenie, wykonaj poniższe czynności.

INFORMACJA

Wysokości temperatur wyświetlane na kontrolerze przewodowym (w interfejsie użytkownika) są wyrażone w °C.

Klawisze	Funkcje
MENU	<ul style="list-style-type: none">Pozwala przejść do struktury menu (na stronie głównej)
◀ ▶ ▲ ▼	<ul style="list-style-type: none">Pozwala nawigować kursem po ekraniePozwala nawigować w strukturze menuPozwala dostosować ustawienia
ON/OFF	<ul style="list-style-type: none">Włącza/wyłącza ogrzewanie/chłodzenie przestrzeni lub tryb CWUWłącza/wyłącza funkcje w strukturze menu
BACK	<ul style="list-style-type: none">Wraca do poprzedniego poziomu interfejsu.
UNLOCK (LONG PRESS)	<ul style="list-style-type: none">Przyciśnięcie i przytrzymanie odblokuje/zablokuje kontroleraOdblokowuje/blokuje niektóre funkcje, takie jak „Regulacja temperatury CWU”.
OK	<ul style="list-style-type: none">Przejdz do następnego kroku podczas programowania harmonogramu w strukturze menu i potwierdź wybór, aby przejść do podmenu w strukturze menu.


Informacje o trybie MENU SERWISANTA

„MENU SERWISANTA” pozwala monterowi ustawić parametry.

- Konfiguracja składu sprzętu.
- Konfiguracja parametrów.

Nawigacja do trybu MENU SERWISANTA

Wybierz kolejno MENU > MENU SERWISANTA. Przyciśnij OK:

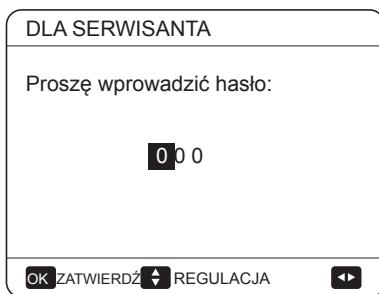

Przyciskami ▲ ▼ nawiguj, a następnie przyciskami ▶◀ dostosuj wartości numeryczne. Przyciśnij OK. Hasłem jest fraza 234. Po wprowadzeniu hasła wyświetlane zostaną poniższe strony:



Przyciskami ▼ ▲ wybierz pozycję i klawiszem „OK” przejdź do podmenu.

9.5.1 KONF. TRYBU CWU

CWU = ciepła woda użytkowa

Wybierz kolejno MENU > MENU SERWISANTA > 1. KONF. TRYBU CWU. Przyciśnij OK. Wyświetlone zostaną poniższe strony:

1 KONF. TRYB CWU	1/5
1.1. TRYB CWU	TAK
1.2 DEZYNFEKCJA	TAK
1.3. PRIORYTET CWU	TAK
1.4. POMPA CWU	TAK
1.5 CZAS UST.PRIORYT. CWU	NIE
REGULACJA	

1 KONF. TRYB CWU	2/5
1.6 dT5_ON	5 °C
1.7 dT1S5	10°C
1.8 T4DHWMAX	43°C
1.9 T4DHWMIN	-10°C
1.10 t_INTERVAL_DHW	5 MIN
REGULACJA	

1 KONF. TRYB CWU	3/5
1.11 dT5_TBH_OFF	5 °C
1.12 T4_TBH_ON	5°C
1.13 t_TBH_DELAY	30 MIN
1.14 T5S_DI	65°C
1.15 t_DI_HIGHTEMP.	15 MIN
REGULACJA	

1 KONF. TRYB CWU	4/5
1.16 t_DI_MAX	210 MIN
1.17 t_DHWHP_RESTRICT	30 MIN
1.18 t_DHWHP_MAX	120 MIN
1.19 CZAS PRACY POMPY CWU	TAK
1.20 CZAS PRACY POMPY	5 MIN
REGULACJA	

1 KONF. TRYB CWU	5/5
1.21. BIEG DEZI. POMPY CWU	NIE
REGULACJA	

9.5.2 KONF. TRYB CHŁODZENIA

Wybierz kolejno MENU > MENU SERWISANTA > 2. KONF. TRYB CHŁODZENIA. Przyciśnij OK.

Wyświetlone zostaną poniższe strony:

2 KONF. TRYB CHŁODZENIA	1/3
2.1. TRYB CHŁODZENIA	TAK
2.2 t_T4_FRESH_C	2,0HRS
2.3 T4CMAX	43°C
2.4 T4CMIN	20°C
2.5 dT1SC	5°C

2 KONF. TRYB CHŁODZENIA	2/3
2.6 dTSC	2°C
2.7 t_INTERVAL_C	5 MIN
2.8 T1SetC1	10°C
2.9 T1SetC2	16°C
2.10 T4C1	35°C

2 KONF. TRYB CHŁODZENIA	3/3
2.11 T4C2	25°C
2.12 EMISJA CHŁ. STREFY1	JCW
2.13 EMISJA CHŁ. STREFY2	GPO

9.5.3 KONF. TRYBU GRZANIA

Wybierz kolejno MENU > MENU SERWISANTA > 3. KONF. TRYBU GRZANIA. Przyciśnij OK. Wyświetlone zostaną poniższe strony:

3 KONF. TRYB GRZANIA	1/3
3.1. TRYB GRZANIA	TAK
3.2 t_T4_FRESH_H	2,0HRS
3.3 T4HMAX	16°C
3.4 T4HMIN	-15°C
3.5 dT1SH	5°C

3 KONF. TRYB GRZANIA	2/3
3.6 dTSH	2°C
3.7 t_INTERVAL_H	5 MIN
3.8 T1SetH1	35°C
3.9 T1SetH2	28°C
3.10 T4H1	-5°C

3 KONF. TRYB GRZANIA	3/3
3.11 T4H2	7°C
3.12 EMISJA GRZ. STREFY1	PROM.
3.13 EMISJA GRZ. STREFY2	GPO
3.14 t_DELAY_PUMP	2 MIN

9.5.4 KONF. TRYBU AUTO

Wybierz kolejno MENU > MENU SERWISANTA > 4. KONF. TRYB AUTO. Przyciśnij OK, a wyświetloną zostanie poniższa strona:

4 KONF. TRYBU AUTO	
4.1 T4AUTOCMIN	25°C
4.2 T4AUTOHMAX	17°C

9.5.5 KONF. TYPU TEMP.

Informacje o funkcji KONF. TYPU TEMP.

Menu KONF. TYPU TEMP. pozwala wybrać, czy do kontroli WŁ./WYŁ. pompy ciepła służy temperatura przepływu wody czy temperatura pomieszczenia.

Po włączeniu funkcji TEMP. POMIESZCZENIA docelowa temperatura przepływu wody zostanie obliczona na podstawie krzywych klimatu.

Przejście do menu KONF. TYPU TEMP

Wybierz kolejno MENU > MENU SERWISANTA > 5. KOFN. TYPU TEMP. Przyciśnij OK. Wyświetlona zostanie poniższa strona:

5 KONF. TYPU TEMP.	
5.1 TEMP. PRZEPŁYWU WODY	TAK
5.2 TEMP. POMIESZCZENIA	NIE
5.3 STREFA PODWÓJNA	NIE

Jeśli w pozycji TEMP. PRZEPŁYWU WODY. ustawisz opcję TAK lub jedynie w pozycji TEMP. POMIESZCZENIA ustawisz opcję TAK, wyświetlane zostaną poniższe strony.

01-01-2018	23:59	13°
	ON	
35 °C		38 °C

tylko TEMP. PRZEPŁYWU WODY. TAK

01-01-2018	23:59	13°
	ON	
23.5 °C		38 °C

tylko TEMP. POMIESZCZENIA. TAK

Jeśli w pozycji TEMP. PRZEPŁYWU WODY. i TEMP. POMIESZCZENIA ustawisz opcję TAK, a w pozycji PODW. STREF. ustawisz opcję NIE lub TAK, wyświetlane zostaną poniższe strony.

01-01-2018	23:59	13°
	ON	
35 °C		38 °C

Strona główna (strefa 1)

01-01-2018	23:59	13°
	ON	
23.5 °C		

Dodatkowe strona (strefa 2)
(Działka funkcja podw. stref.)

W tym przypadku wartość ustawienia strefy 1 wynosi T1S, a wartość ustawienia strefy 2 wynosi T1S2 (odpowiednia wartość TIS2 jest obliczana na bazie krzywych związanych z klimatyzacją).

Jeśli w pozycji PODW. STREF. ustawisz opcję TAK, w pozycji TEMP. POMIESZCZENIA ustawisz opcję NIE, a w pozycji TEMP. PRZEPŁYWU WODY ustawisz opcję TAK lub NIE, wyświetlane zostaną poniższe strony.

01-01-2018	23:59	13°
	ON	
35 °C		38 °C

Strona główna (strefa 1)

01-01-2018	23:59	13°
	ON	
35 °C		

Dodatkowe strona (strefa 2)

W tym przypadku wartość ustawienia strefy 1 wynosi T1S, a wartość ustawienia strefy 2 wynosi T1S2.

Jeśli w pozycjach PODW. STREF. i TEMP. POMIESZCZENIA ustawisz pozycję TAK, a w pozycji TEMP. PRZEPŁYWU WODY ustawisz pozycję TAK lub NIE, wyświetlona zostanie poniższa strona.

01-01-2018	23:59	13°	01-01-2018	23:59	13°
35 °C	ON		38 °C	23.5 °C	ON

Strona główna (strefa 1)

Dodatkowe strona (strefa 2)
(Działają funkcja podw. stref.)

W tym przypadku wartość ustawienia strefy 1 wynosi T1S, a wartość ustawienia strefy 2 wynosi T1S2 (odpowiednia wartość TIS2 jest obliczana na bazie krzywych związanych z klimatyzacją).

9.5.6 TERMOSTAT POK.

Informacje o funkcji TERMOSTAT POK.

Funkcja TERMOSTAT POK. jest dostępna do konfiguracji w obecności termostatu pokojowego.

Konfiguracja pozycji TERMOSTAT POK.

Wybierz kolejno MENU > MENU SERWISANTA > 6. TERMOSTAT POK. Przyciśnij OK. Wyświetlona zostanie poniższa strona:

6 TERMOSTAT POK.	
6.1 TERMOSTAT POK.	NIE
REGULACJA	

INFORMACJA

TERMOSTAT POK. = NIE, brak termostatu pokojowego.

TERMOSTAT POK. = UST. TRYB., oprzewodowanie termostatu pokojowego metodą A.

TERMOSTAT POK. = JEDN.STREF., oprzewodowanie termostatu pokojowego metodą B.

TERMOSTAT POK. = PODW. STREF.

Oprzewodowanie termostatu pokojowego metodą C (patrz sekcja 8.8.6 „Łączność z innymi komponentami / Informacje dotyczące termostatu pokojowego”)

9.5.7 Inne ŹRÓDŁO CIEPŁA

Funkcja INNE ŹRÓDŁO CIEPŁA służy do konfiguracji parametrów grzałki dodatkowej, dodatkowych źródeł ciepła i zestawu energii słonecznej.

Wybierz MENU > MENU SERWISANTA > 7. INNE ŹRÓDŁO CIEPŁA i przyciśnij OK. Wyświetlona zostanie poniższa strona:

7 INNE ŹRÓDŁO CIEPŁA	1/2
7.1 dT1_IBH_ON	5°C
7.2 t_IBH_DELAY	30MIN
7.3 T4_IBH_ON	-5°C
7.4 dT1_AHS_ON	5°C
7.5 t_AHS_DELAY	30MIN
REGULACJA	

7 INNE ŹRÓDŁO CIEPŁA	2/2
7.6 T4_AHS_ON	-5°C
7.7 IBH LOCATE	PĘTLA RURY
7.8 P_IBH1	0.0kW
7.9 P_IBH2	0.0kW
7.10 P_TBH	2.0kW
REGULACJA	

9.5.8 KONF. WYJAZDU NA WAKACJE

Funkcja KONF. WYJAZDU NA WAKACJE pozwala skonfigurować temperaturę wody wychodzącej, aby zapobiec zamarzaniu podczas wyjazdu na wakacje.

Wybierz MENU > MENU SERWISANTA > 8. KONF. WYJAZDU NA WAKACJE Przyciśnij OK. Wyświetlona zostanie poniższa strona:

8 KONF. WYJAZDU NA WAKACJE	
8.1 T1S_H.A._H	20°C
8.2 T5S_H.A._DHW	20°C
REGULACJA	

9.5.9 KONFIGURACJA FUNKCJI ROZMOWA Z SERWISANTEM

Monterzy mogą skonfigurować numer telefonu lokalnego dystrybutora w menu KONFIGURACJA FUNKCJI ROZMOWA Z SERWISANTEM. Jeśli jednostka nie działa prawidłowo, zadzwoń na podany numer i poproś o pomoc.

Wybierz kolejno MENU > MENU SERWISANTA > ROZMOWA Z SERWISANTEM. Przyciśnij OK. Wyświetlona zostanie poniższa strona:

9 ROZMOWA Z SERWISANTEM	
NR TEL.	*****
NR TEL. KOM.	*****
OK POTWIERDŹ	REGULACJA

Przyciskami ▼ ▲ przewijaj pozycje i ustaw numer telefonu. Numer telefonu może zawierać maksymalnie 13 cyfr. Jeśli numer telefonu jest krótszy niż 12 cyfr, wprowadź znak ■ jak na przykładzie poniżej.

9 ROZMOWA Z SERWISANTEM	
NR TEL. *****	
NR TEL. KOM. *****	
OK POTWIERDZ REGULACJA	

Numer wyświetlony w interfejsie użytkownika jest numerem telefonu do lokalnego dystrybutora.

9.5.10 PRZYWR. UST. FABR.

Funkcja PRZYWRACANIE UST. FABRYCZNYCH służy do przywracania wszystkich parametrów w interfejsie użytkownika do stanu fabrycznego.

Wybierz kolejno MENU > MENU SERWISANTA > 10. PRZYWR. UST. FABR. Przyciśnij OK. Wyświetlona zostanie poniższa strona:

10 PRZYWR. UST. FABR.	
Przywrócone zostaną wszystkie ustawienia fabryczne.	
Czy chcesz przywrócić ustawienia fabryczne?	
NIE	TAK
OK POTWIERDZ	

Przyciskami ▼ ▲ wybierz pozycję TAK i przyciśnij OK. Wyświetlona zostanie poniższa strona:

10 PRZYWR. UST. FABR.	
Proszę czekać...	
5%	

Po kilku sekundach wszystkie parametry ustawione w interfejsie użytkownika zostaną przywrócone do stanu fabrycznego.

9.5.11 BIEG TESTOWY

Funkcja BIEG TESTOWY służy do sprawdzania prawidłowej współpracy zaworów, odprowadzania powietrza, pracy pompy obiegu, chłodzenia, grzania i ogrzewania wody użytkowej.

Wybierz kolejno MENU > MENU SERWISANTA > 11. BIEG TESTOWY Przyciśnij OK. Wyświetlona zostanie poniższa strona:

11 BIEG TESTOWY	
Aktywować ustawienia i aktywować funkcję „BIEG TESTOWY”?	
NIE	TAK
OK POTWIERDZ	

Jeśli wybierzesz opcję TAK, wyświetlane zostaną poniższe strony:

11 BIEG TESTOWY	
11.1 KONTROLA PUNKTU	
11.2 OCZYSZCZANIE POWIETRZA	
11.3 POMPA OBIEGU DZIAŁA	
11.4 TRYB CHŁODZENIA DZIAŁA	
11.5 TRYB GRZANIA DZIAŁA	
OK ZATWIERDZ	

11 BIEG TESTOWY	
11.6 TRYB CWU DZIAŁA	
OK ZATWIERDZ	

Jeśli wybierzesz opcję KONTROLA PUNKTU, wyświetlane zostaną poniższe strony:

11 BIEG TESTOWY	
ZAW. TRÓJDROŻNY 1	WYŁ.
ZAW. TRÓJDROŻNY 2	WYŁ.
POMPA I	WYŁ.
POMPA O	WYŁ.
POMPA C	WYŁ.
WŁ./WYŁ.	WŁ./WYŁ.

11 BIEG TESTOWY 2/2	
POMPA SOLAR	
POMPA CWU	
WEWNĘTRZNA GRZAŁKA DODATKOWA	
GRZAŁKA ZBIORNIKA	
ZAW. TRÓJDROŻNY 3	WYŁ.
WŁ./WYŁ.	WŁ./WYŁ.

Przyciskami ▼ ▲ wybierz komponenty, które chcesz sprawdzić i przyciśnij ON/OFF. Na przykład po wyborze trójdrożnego zaworu i przyciśnięciu ON/OFF, jeśli zawór trójdrożny jest otwarty/zamknięty, praca zaworu trójdrożnego będzie przebiegała normalnie, również i innych komponentów.

UWAGA

Przed kontrolą punktu upewnij się, że zbiornik i układ wody zawierają wodę, a powietrze zostało odprowadzone. W przeciwnym wypadku może dojść do spalenia się pompy lub grzałki dodatkowej.

Jeśli wybierzesz opcję ODPROWADZANIE POWIETRZA i przyciśniesz OK, wyświetlna zostanie poniższa strona:

11 BIEG TESTOWY	
Bieg próbny wł. Oczyszczanie powietrza wł.	
OK POTWIERDZ	

W trybie usuwania powietrza z układu, SV1 zostanie otwarty, SV2 zostanie zamknięty. 60 sek. później pompa jednostki (POMPA I) będzie działać przez 10 min, podczas których nie będzie działał przełącznik przepływu. Gdy pompa zostanie zatrzymana, SV1 zostanie zamknięty, a SV2 zostanie otwarty. 60 sek. później POMPA I oraz POMPA O będą działać do odbioru następnej komendy.

Gdy wybierzesz opcję POMPA OBIEGU DZIAŁA, wyświetlona zostanie poniższa strona:

11 BIEG TESTOWY
Bieg próbnego wł. Pompa obiegu wł.
OK POTWIERDŹ

Gdy pompa obiegu zostanie włączona, wszystkie działające komponenty zostaną zatrzymane. 60 sekund później zostanie otwarty SV1, a zamknięty SV2. 60 sek. później zostanie włączona POMPA I. 30 sekund później, jeśli przełącznik przepływu odnotował prawidłowy przepływ, POMPA I będzie działać przez 3 min. Po jej zatrzymaniu na 60 sekund, SV1 zostanie zamknięty, a SV2 otwarty. 60 sekund później aktywne będą dwie pomy: POMPA I oraz POMPA O, a 2 min później przełącznik przepływu sprawdzi przepływ wody. Jeśli przełącznik przepływu zostanie zamknięty na 15 sek., POMPA I oraz POMPA O będą działać do odbioru następnej komendy.

Gdy wybierzesz opcję TRYB CHŁODZENIA DZIAŁA, wyświetlona zostanie poniższa strona:

11 BIEG TESTOWY
Bieg próbnego wł. Tryb chłodzenia wł. Temp. wody wych. wynosi: 15°C.
OK POTWIERDŹ

Podczas biegu próbnego funkcji TRYB CHŁODZENIA domyślna temperatura wody wychodzącej wynosi 7°C. Jednostka będzie działać, dopóki temperatura wody nie spadnie do określonej wartości lub do odbioru następnej komendy.

Gdy wybierzesz opcję TRYB GRZANIA DZIAŁA, wyświetlona zostanie poniższa strona:

11 BIEG TESTOWY
Bieg próbnego wł. Tryb grzania wł. Temp. wody wych. wynosi: 15°C.
OK POTWIERDŹ

Podczas biegu próbnego funkcji TRYB GRZANIA domyślana temperatura wody wychodzącej wynosi 35°C. IBH (wewnętrzna grzałka dodatkowa) włączy się po 10 min pracy sprężarki. Po 3 min pracy IBH funkcja IBH zostanie wyłączona, a pompa ciepła będzie działać, dopóki temperatura wody nie wzrośnie do określonej wartości lub do odbioru następnej komendy.

Gdy wybierzesz opcję TRYB CWU DZIAŁA, wyświetlona zostanie poniższa strona:

11 BIEG TESTOWY
Bieg próbnego wł. Tryb CWU wł. Temperatura przepływu wody wynosi 45°C Temperatura przepływu wody wynosi 30°C
OK POTWIERDŹ

Podczas biegu próbnego funkcji TRYB CWU domyślana temperatura wody użytkowej wynosi 55°C. TBH (grzałka wspomagająca zbiornika) zostanie włączona po 10 min pracy sprężarki. TBH wyłączy się 3 min później. Pompa ciepła będzie działać, dopóki temperatura wody nie wzrośnie do określonej wartości lub do odbioru następnej komendy.

Podczas biegu próbnego działa wyłącznie przycisk OK. Jeśli chcesz wyłączyć bieg próbnego, przyciśnij OK. Przykład: jeśli jednostka działa w trybie odprowadzania powietrza, po przyciśnięciu OK wyświetlona zostanie następująca strona:

11 BIEG TESTOWY
Czy chcesz wyłączyć bieg próbnego funkcji (ODPROWADZANIE POWIETRZA)?
NIE TAK
OK POTWIERDŹ ➤

Przyciskami ➤ ➤ wybierz pozycję TAK i przyciśnij OK. Bieg próbnego zostanie wyłączony.

9.5.12 FUNKCJA SPECJALNA

Podczas pracy w trybie specjalnym kontroler przewodowy nie będzie działał, nie nastąpi powrót na stronę główną, a na ekranie wyświetlona zostanie strona z uruchomionymi funkcjami specjalnymi. Kontroler przewodowy nie będzie zablokowany.

💡 INFORMACJA

Podczas korzystania ze specjalnych funkcji inne funkcje (TYGODNIOWY HARMONOGRAM/ MINUTNIK, WYJAZD NA WAKACJE, WAKCJE W DOMU) są niedostępne.

Wybierz kolejno MENU > MENU SERWISANTA > 12. FUNKCJA SPECJALNA.

Jeśli przed ogrzewaniem podłogi na podłodze znajduje się dużo wody, podczas ogrzewania może się odkształcić, a nawet pęknąć. Aby chronić podłogę, niezbędne jest jej wysuszenie. Temperatura ogrzewania musi rosnąć stopniowo.

12 FUNKCJA SPECJALNA	
Aktywować ustawienia i wykonać funkcję „FUNKCJA SPECJALNA”?	
NIE	TAK
OK POTWIERDŹ	

12 FUNKCJA SPECJALNA	
12.1 POGRZEW. WST. PODŁOGA	
12.2 SUSZENIE PODŁOGI	
OK ZATWIERDŹ	

Przyciskami ▼ ▲ wybierz pozycję i przyciśnij OK, aby zatwierdzić wybór.

Podczas pierwszego uruchomienia jednostki w układzie wody może znajdować się powietrze, które może być przyczyną awarii podczas pracy. Należy uruchomić funkcję odprowadzania powietrza, aby uwolnić je z jednostki (upewnić się, że zawór odprowadzający powietrze jest otwarty).

Jeśli wybierzesz opcję OGRZEW. WST. PODŁOGI, przyciśnij OK, a wyświetloną zostanie poniższa strona:

12.1 POGRZEW. WST. PODŁOGA	
T1S	30°C
t_fristFH	72 HOURS
ZATWIERDŹ	WYJDŹ
REGULACJA	

Gdy kursor zatrzyma się nad pozycją WŁĄCZ OGRZEW. WST. PODŁOGI, przyciskami ▼ ▲ wybierz pozycję TAK i przyciśnij OK. Wyświetlona zostanie poniższa strona:

12.1 POGRZEW. WST. PODŁOGA	
Ogrzewanie wstępne podłogi działa od 25 minut.	
Temperatura wody wynosi 20°C.	
OK POTWIERDŹ	


Podczas ogrzewania wstępne podłogi działa wyłącznie przycisk OK. Jeśli chcesz wyłączyć ogrzewanie wstępne podłogi, przyciśnij OK.

Wyświetlona zostanie poniższa strona:

12.1 POGRZEW. WST. PODŁOGA	
Czy chcesz wyłączyć ogrzewanie wstępne w przypadku ogrzewania podłogowego?	
NIE	TAK
OK POTWIERDŹ	

Przyciskami ▼ ▲ wybierz pozycję TAK i przyciśnij OK, aby wyłączyć ogrzewanie wstępne podłogi.

Praca jednostki podczas ogrzewania wstępne podłogi opisano na rysunku poniżej:

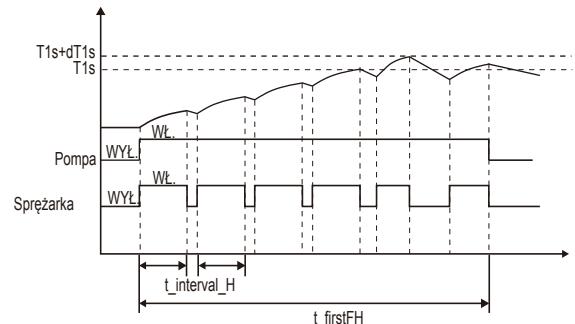

Jeśli zostanie wybrana funkcja SUSZENIE PODŁOGI, po przyciśnięciu pozycji OK wyświetlone zostaną poniższe strony:

12.2 SUSZENIE PODŁOGI	
CZAS NAGRZ.(t_DRYUP)	<input checked="" type="checkbox"/> d.
UTRZY. CZAS(t_HIGHPEAK)	5 d.
CZAS SPAD. TEMP(t_DRYD)	5 d.
TEMP. SZCZYT(t_DRYPEAK)	45°C
CZAS URUCH.	15:00
REGULACJA	


12.2 SUSZENIE PODŁOGI	
DATA URUCH 01-01-2019	
ZATWIERDŹ	WYJŚCIE
ZATWIERDŹ	

Podczas suszenia podłogi działa wyłącznie przycisk OK. Po awarii pompy ciepła tryb suszenia podłogi wyłączy się w przypadku niedostępności grzałki dodatkowej i dodatkowego źródła ciepła. Jeśli chcesz wyłączyć suszenie podłogi, przyciśnij OK. Wyświetlona zostanie poniższa strona:

12.3 SUSZENIE PODŁOGI
Jednostka będzie suszyła podłogę w terminie: 09:00 01-08-2018.
OK POTWIERDŹ

Przyciskami ▼ ▲ wybierz pozycję TAK i przyciśnij OK. Funkcja suszenia podłogi zostanie wyłączona.

Docelową temperaturę wody wychodzącej podczas suszenia podłogi zamieszczono na rysunku poniżej.

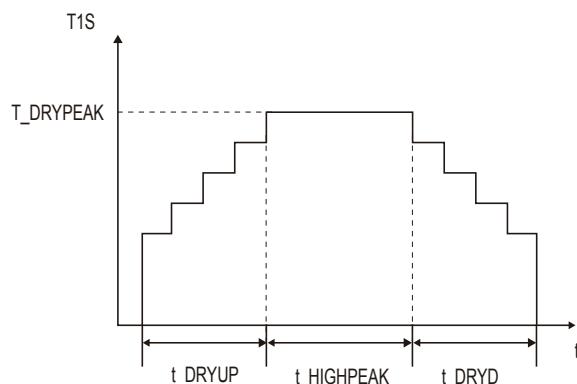

9.5.13 AUTOMATYCZNY RESTART

Dzięki funkcji AUTOMATYCZNY RESTART jednostka ponownie zastosuje ustawienia interfejsu użytkownika, gdy po przerwie w dostawie prądu jednostka zostanie zasilona.

Wybierz kolejno MENU > MENU SERWISANTA > 13. AUTOMATYCZNY RESTART

13 AUT. RESTART
13.1. TRYB CHŁ/GRZ. TAK
13.2. TRYB CWU NIE
REGULACJA

Funkcja AUTOMATYCZNY RESTART ponownie wdraża ustawienia interfejsu użytkownika, gdy po przerwie w dostawie prądu jednostka zostanie zasilona. Jeśli funkcja zostanie wyłączona, jednostka nie zostanie automatycznie zrestartowana, gdy po przerwie w dostawie prądu jednostka zostanie zasilona.

9.5.14 OGR. MOCY WEJ.

Konfiguracja pozycji OGR. MOCY WEJ.

Wybierz kolejno MENU > MENU SERWISANTA > 14. OGR. MOCY WEJ.

14 OGR. MOCY WEJ.
14.1 OGR. MOCY 0
REGULACJA

9.5.15 DEFINIOWANIE WEJŚCIA

Konfiguracja pozycji DEFINIOWANIE WEJŚCIA

Wybierz kolejno MENU > MENU SERWISANTA > 15. DEFINIOWANIE WEJŚCIA

15 DEFINIOWANIE WEJŚCIA
15.1 ON/OFF (M1M2) PILOT
15.2 SMART GRID NR
15.3 T1b (Tw2) NR
15.4 Tbt1 NR
15.5 Tbt2 NR
REGULACJA

15 DEFINIOWANIE WEJŚCIA
15.6 Ta HMI
15.7 WEJŚC. SŁONECZNE NIE
15.8 DŁ.POMPY F <10m
15.9 dTbt2 12°C
15.10 RT/Ta_PCB NON
REGULACJA

9.5.16 Parametry konfiguracji

Parametry powiązane z tym rozdziałem widnieją w tabeli poniżej.

Numer zamówienia	Kod	Stan	Domyślna	Min.	Maks.	Interwał ustawień	Jednostka
1.1	TRYB CWU	Włącz lub wyłącz tryb CWU: 0 = NIE, 1 = TAK	1	0	1	1	/
1.2	DEZYNFEKCJA	Włącz lub wyłącz tryb dezynfekcji: 0 = NIE, 1 = TAK	1	0	1	1	/
1.3	PRIORYTET CWU	Włącz lub wyłącz tryb priorytetu CWU: 0 = NIE, 1 = TAK	1	0	1	1	/
1.4	POMPA CWU	Włącz lub wyłącz tryb pompy CWU: 0 = NIE, 1 = TAK	0	0	1	1	/
1.5	CZAS UST.PRIORYT. CWU	Włącz lub wyłącz ustawiony czas priorytetu CWU: 0 = NIE, 1 = TAK	0	0	1	1	/
1.6	dT5_ON	Różnica temperatur uruchomienia pompy ciepła	10	1	30	1	°C
1.7	dT1S5	Prawidłowa wartość do dostosowania w przypadku wyjścia sprężarki.	10	5	40	1	°C
1.8	T4DHWMAX	Maksymalna temperatura otoczenia, w przypadku której pompa ciepła będzie mogła ogrzewać wodę użytkową	43	35	43	1	°C
1.9	T4DHWMIN	Minimalna temperatura otoczenia, w przypadku której pompa ciepła będzie mogła ogrzewać wodę użytkową	-10	-25	5	1	°C
1.10	t_INTERVAL_DHW	Interwał czasu uruchomienia sprężarki w trybie CWU.	5	5	5	1	MIN
1.11	dT5_TBH_OFF	Różnica temperatury pomiędzy T5 i T5S powodująca wyłączenie grzałki wspomagającej.	5	0	10	1	°C
1.12	T4_TBH_ON	Najwyższa temperatura zewnętrzna, w której działa TBH.	5	-5	20	1	°C
1.13	t_TBH_DELAY	Czas uruchomienia sprężarki przed rozruchem grzałki wspomagającej.	30	0	240	5	MIN
1.14	T5S_DI	Docelowa temperatura wody w zbiorniku ciepłej wody użytkowej podczas działania funkcji DEZYNFEKCJA.	65	60	70	1	°C
1.15	t_DI_HIGHEMP.	Czas, przez który temperatura wody w zbiorniku ciepłej wody użytkowej podczas działania funkcji DEZYNFEKCJA będzie najwyższa	15	5	60	5	MIN
1.16	t_DI_MAX	Maksymalny czas trwania dezynfekcji	210	90	300	5	MIN
1.17	t_DHWHP_RESTRICT	Czas pracy operacji ogrzewania/chłodzenia przestrzeni.	30	10	600	5	MIN
1.18	t_DHWHP_MAX	Maks ciągły okres pracy pompy ciepła w trybie PRIORYTET CWU.	90	10	600	5	MIN
1.19	CZAS PRACY POMPY	konkretny czas, w którym będzie działała pompa CWU	5	5	120	1	MIN
1.20	CZAS BIEGU POMPY CWU	Włącz lub wyłącz pompę CWU zgodnie z ramami czasowymi i pozostaw aktywną zgodnie z ustawieniem CZAS PRACY POMPY: 0 = NIE, 1 = TAK	1	0	1	1	/
1.21	DEZYNFEKCJA POMPY CWU	Włącz lub wyłącz pompę CWU, gdy jednostka działa w trybie dezynfekcji i T5 ≥ T5S_DI-2:0 = NIE, 1 = TAK	1	0	1	1	/
2.1	TRYB CHŁODZENIA	Włącz lub wyłącz tryb chłodzenia: 0 = NIE, 1 = TAK	1	0	1	1	/
2.2	t_T4_FRESH_C	Czas odświeżenia krzywych związanych z klimatyzacją trybu chłodzenia	0,5	0,5	6	0,5	godz.
2.3	T4CMAX	Najwyższa operacyjna temperatura otoczenia trybu chłodzenia	52	35	52	1	°C
2.4	T4CMIN	Najniższa operacyjna temperatura otoczenia trybu chłodzenia	10	-5	25	1	°C
2.5	dT1SC	Różnica temperatur uruchomienia pompy ciepła (T1)	5	2	10	1	°C
2.6	dTSC	Różnica temperatur uruchomienia pompy ciepła (Ta)	2	1	10	1	°C
2.7	t_INTERVAL_C	Interwał czasu uruchomienia sprężarki w trybie chłodzenia.	5	5	5	1	MIN
2.8	T1SETC1	1 skonfigurowana temperatura krzywych związanych z klimatyzacją trybu chłodzenia	10	5	25	1	°C
2.9	T1SETC2	2 skonfigurowana temperatura krzywych związanych z klimatyzacją trybu chłodzenia	16	5	25	1	°C
2.10	T4C1	Temperatura otoczenia 1 krzywych związanych z klimatyzacją trybu chłodzenia	35	-5	46	1	°C
2.11	T4C2	Temperatura otoczenia 2 krzywych związanych z klimatyzacją trybu chłodzenia	25	-5	46	1	°C
2.12	EMISJA CHŁ. STREFY1	Typ strefy1 końca trybu chłodzenia: 0 = JCW (klimakonwektor), 1 = GRZEJ.(grzejnik), 2 = GPO (ogrzewanie podłogowe)	0	0	2	1	/
2.13	EMISJA CHŁ. STREFY2	Typ strefy2 końca trybu chłodzenia: 0 = JCW (klimakonwektor), 1 = GRZEJ.(grzejnik), 2 = GPO (ogrzewanie podłogowe)	0	0	2	1	/

3.1	TRYB GRZANIA	Włącz lub wyłącz tryb grzania	1	0	1	1	/
3.2	t_T4_FRESH_H	Czas odświeżenia krzywych związanych z klimatyzacją trybu grzania	0,5	0,5	6	0,5	godz.
3.3	T4HMAX	Maksymalna operacyjna temperatura otoczenia trybu grzania	25	20	35	1	°C
3.4	T4HMIN	Minimalna operacyjna temperatura otoczenia trybu grzania	-15	-25	15	1	°C
3.5	dT1SH	Różnica temperatur uruchomienia jednostki (T1)	5	2	10	1	°C
3.6	dTSH	Różnica temperatur uruchomienia jednostki (Ta)	2	1	10	1	°C
3.7	t_INTERVAL_H	Interwał czasu uruchomienia sprężarki w trybie grzania.	5	5	5	1	MIN
3.8	T1SETH1	1 skonfigurowana temperatura krzywych związanych z klimatyzacją trybu grzania	35	25	60	1	°C
3.9	T1SETH2	2 skonfigurowana temperatura krzywych związanych z klimatyzacją trybu grzania	28	25	60	1	°C
3.10	T4H1	Temperatura otoczenia 1 krzywych związanych z klimatyzacją trybu grzania	-5	-25	35	1	°C
3.11	T4H2	Temperatura otoczenia 2 krzywych związanych z klimatyzacją trybu grzania	7	-25	35	1	°C
3.12	EMISJA GRZ. STREFY1	Typ strefy1 końca trybu grzania: 0 = JCW (klimakonwektor), 1 = GRZEJ.(grzejnik), 2 = GPO (ogrzewanie podłogowe)	1	0	2	1	/
3.13	EMISJA GRZ. STREFY2	Typ strefy2 końca trybu grzania: 0 = JCW (klimakonwektor), 1 = GRZEJ.(grzejnik), 2 = GPO (ogrzewanie podłogowe)	2	0	2	1	/
3.14	t_DELAY_PUMP	Czas uruchomienia sprężarki przed rozruchem pompy.	2	2	20	0,5	MIN
4.1	T4AUTOCMIN	Minimalna operacyjna temperatura otoczenia aktywująca automatycznie tryb chłodzenia	25	20	29	1	°C
4.2	T4AUTOHMAX	Maksymalna operacyjna temperatura otoczenia aktywująca automatycznie tryb grzania	17	10	17	1	°C
5.1	TEMP. PRZEPŁYWU WODY	Włącz lub wyłącz TEMP. PRZEPŁYWU WODY: 0 = NIE, 1 = TAK	1	0	1	1	/
5.2	TEMP. POMIESZCZENIA	Włącz lub wyłącz TEMP. POMIESZCZENIA: 0 = NIE, 1 = TAK	0	0	1	1	/
5.3	PODW. STREF.	Włącz lub wyłącz PODW. STREF. TERmostatu POKOJOWEGO: 0 = NIE, 1 = TAK	0	0	1	1	/
6.1	TERMOSTAT POK.	Styl termostatu pokojowego: 0 = NIE, 1 = UST. TRYB., 2 = JEDN.STREF., 3 = PODW. STREF.	0	0	3	1	/
7.1	dT1_IBH_ON	Różnica temperatury pomiędzy T1S i T1 powodująca rozruch grzałki dodatkowej.	5	2	10	1	°C
7.2	t_IBH_DELAY	Czas uruchomienia sprężarki przed rozruchem pierwszej grzałki dodatkowej	30	15	120	5	MIN
7.3	T4_IBH_ON	Temperatura otoczenia uruchomienia grzałki dodatkowej	-5	-15	10	1	°C
7.4	dT1_AHS_ON	Różnica temperatury pomiędzy T1S i T1B powodująca rozruch dodatkowego źródła ciepła	5	2	10	1	°C
7.5	t_AHS_DELAY	Czas uruchomienia sprężarki przed rozruchem dodatkowego źródła ciepła	30	5	120	5	MIN
7.6	T4_AHS_ON	Temperatura otoczenia uruchomienia dodatkowego źródła ciepła	-5	-15	10	1	°C
7.7	LOK. IBH	IBH/AHS lokalizacja instalacji PĘTLA RURY=0; ZBIORNIK BUFOROWY=1	0	0	0	0	°C
7.8	P_IBH1	Pobór mocy IBH1	0	0	20	0,5	kW
7.9	P_IBH2	Pobór mocy IBH2	0	0	20	0,5	kW
7.10	P_TBH	Pobór mocy TBH	2	0	20	0,5	kW
8.1	T1S_H.A_H	Docelowa temperatura wody wychodzącej ogrzewającej przestrzeń w trybie wyjazdu na wakacje	25	20	25	1	°C
8.2	T5S_H.A_DHW	Docelowa temperatura wody wychodzącej ogrzewanej cieplej wody użytkowej w trybie wyjazdu na wakacje	25	20	25	1	°C
12.1	OGRZEWANIE WSTĘPNE PODŁOGI T1S	Skonfigurowana temperatura wody wychodzącej podczas pierwszego wstępniego ogrzewania podłogi	25	25	35	1	°C
12.3	t_FIRSTFH	Czas trwania wstępniego ogrzewania podłogi	72	48	96	12	GODZ.

12.4	t_DRYUP	Dzień wzrostu temperatury podczas suszenia podłogi	8	4	15	1	DAY	
12.5	t_HIGHPEAK	W następne dni podczas suszenia podłogi ustawniona będzie wysoka temperatura	5	3	7	1	DAY	
12.6	t_DRYD	Dzień spadku temperatury podczas suszenia podłogi	5	4	15	1	DAY	
12.7	T_DRYPEAK	Docelowa maksymalna temperatura przepływu wody podczas suszenia podłogi	45	30	55	1	°C	
12.8	CZAS URUCH.	Czas rozpoczęcia suszenia podłogi	Godzina: bieżąca godzina (nie godzina +1, godzina +2) Minuta: 00	0:00	23:30	1/30	h/min	
12.9	DATA URUCH.	Data rozpoczęcia suszenia podłogi	Dzisiejsza data	1/1/2000	31/12/2099	1/1/2001	d/m/y	
13.1	AUTOMATYCZNY RESTART TRYBU CHŁODZENIA/GRZANIA	Włącz lub wyłącz automatyczne ponowne uruchomienie trybu chłodzenia/grzania. 0 = NIE, 1 = TAK	1	0	1	1	/	
13.2	TRYB AUTOMATYCZNY RESTART CWU	Włącz lub wyłącz automatyczne ponowne uruchomienie trybu CWU. 0 = NIE, 1 = TAK	1	0	1	1	/	
14.1	OGR. MOCY WEJ.	Typ ograniczenia mocy wejściowej, 0 = NIE, 1~8 = TYP 1~8	0	0	8	1	/	
15.1	ON/OFF (M1 M2)	Definiowanie funkcji przełącznika M1M2; 0 = ZDALNE WŁ./WYŁ., 1 = TBH WŁ./WYŁ., 2 = AHS WŁ./WYŁ.	0	0	2	1	/	
15.2	SMART GRID	Włącz lub wyłącz funkcję SMART GRID.	0 0 = NIE, 1 = TAK	0	0	1	1	/
15.3	T1b (Tw 2)	Włącz lub wyłącz T1b (Tw2); 0 = NIE, 1 = TAK	0	0	1	1	/	
15.4	Tbt1	Włącz lub wyłącz Tbt1; 0 = NIE, 1 = TAK	0	0	1	1	/	
15.5	Tbt2	Włącz lub wyłącz Tbt2; 0 = NIE, 1 = TAK	0	0	1	1	/	
15.6	Ta	Włącz lub wyłącz Ta; 0 = NIE, 1 = TAK	0	0	1	1	/	
15.7	WEJŚC. SŁONECZNE	Wybierz WEJŚC. SŁONECZNE 0 = NIE, 1 = CN18Tsolar, 2 = CN11SL1SL2	0	0	2	1	/	
15.8	DŁ.POMPY F	Wybierz całkowitą długość rury chłodziwa ciekłego (DŁ.POMPY F); 0 = DŁ.POMPY F < 10 m, 1 = DŁ.POMPY F ≥ 10 m	0	0	1	1	/	
15.9	dTbt1	Różnica temperatur do uruchomienia jednostki (Tbt2)	15	0	50	1	°C	
15.10	RT/Ta_PCB	Włącz lub wyłącz RT/Ta_PCB; 0 = NIE, 1 = TAK	0	0	1	1	/	
16.1	PER_START	Procent rozruchu wielu jednostek	10	10	100	10	%	
16.2	REGULACJA_CZASU	Czas regulacji dodawania i odejmowania jednostek	5	1	60	1	MIN	
16.3	RESETOWANIE ADRESU	Resetowanie kodu adresu jednostki	FF	0	15	1	/	
17.1	HMI SET	Wybierz HMI; 0 = GŁÓWNA, 1 = PODRZĘDNA	0	0	1	1	/	
17.2	HMI ADDRESS FOR BMS	Ustaw kod adresu HMI dla BMS	1	1	16	1	/	

10 BIEG TESTOWY I OSTATECZNE KONTROLE

Po montażu monter musi sprawdzić, czy jednostka działa prawidłowo.

10.1 Ostateczne kontrole

Przed włączeniem jednostki przeczytaj poniższe zalecenia:

- Po ukończeniu instalacji i konfiguracji zamknij wszystkie panele przednie jednostki i ponownie załącz osłonę jednostki.
- Panel serwisowy skrzynki przełączników może otwierać wyłącznie licencjonowany elektryk w ramach konserwacji.

💡 INFORMACJA

Podczas pierwszego okresu pracy jednostki wymagana moc wyjściowa może być większa od podanej na tabliczce znamionowej. Zjawisko ma swój początek w sprężarce, która do osiągnięcia płynnej pracy i stabilnego poboru mocy spotrzymuje 50 godzin pracy.

10.2 Praca w biegu próbnym (ręcznym)

Jeśli jest to konieczne, monter może uruchomić ręczny bieg próbny w dowolnej chwili, aby sprawdzić, czy funkcje odprowadzania powietrza, grzania, chłodzenia i grzania cieplej wody użytkowej działają prawidłowo (patrz sekcja 9.6.11 „BIEG TESTOWY”).

11 KONSERWACJA I SERWIS

Aby zapewnić optymalną dostępność jednostki, regularnie przeprowadzaj kontrole i inspekcje jednostki oraz oprzewodowania.

Konserwację mogą przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowani lokalni technicy.

Aby zapewnić optymalną dostępność jednostki, regularnie przeprowadzaj kontrole i inspekcje jednostki oraz oprzewodowania.

Konserwację mogą przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowani lokalni technicy.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

PORAŻENIE PRĄDEM

- Zanim rozpoczęjesz konserwację lub naprawę, odetnij zasilanie jednostki (patrz panel zasilania).
- Po wyłączeniu zasilacza nie dotykaj żadnej części pod napięciem przez 10 kolejnych minut.
- Grzałka skrzyni korbowej sprężarki może działać nawet w trybie czuwania.
- Pamiętaj, że niektóre sekcje skrzynki z komponentami elektrycznymi są gorące.
- Nie dotykaj żadnych części przewodzących prąd.
- Nie spłukuj jednostki. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

Po usunięciu panelu serwisowego nie pozostawiaj jednostki bez nadzoru.

Zlecaj kontrolę poniższych pozycji wykwalifikowanej osobie przynajmniej raz do roku.

- Ciśnienie wody
Sprawdź ciśnienie wody. Jeśli wynosi mniej niż 1 bar, uzupełnij zasób wody w obiegu.
- Filtr wody
Wyczyść filtr wody.
- Zawór nadciśnieniowy wody
Sprawdź, czy zawór nadciśnieniowy działa prawidłowo, obracając czarnym pokrętłem zaworu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara:
 - Jeśli nie usłyszysz klekotania, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.
 - Jeśli woda wciąż wycieka z jednostki, najpierw zamknij zarówno zawór wlotu wody, jak i zawór odcinający wylotowy, a następnie skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.
- Wąż zaworu nadciśnieniowego
Sprawdź, czy wąż zaworu nadciśnieniowego znajduje się w pozycji umożliwiającej odprowadzanie wody.
- Osłona izolacyjna zbiornika grzałki dodatkowej
Sprawdź, czy osłona izolująca grzałki dodatkowej została szczerle założona na zbiornik grzałki dodatkowej.
- Zawór nadciśnieniowy zbiornika ciepłej wody użytkowej (do nabycia oddziennie) jest zgodny z instalacjami ze zbiornikiem ciepłej wody użytkowej. Sprawdź, czy zawór nadciśnieniowy zbiornika ciepłej wody użytkowej działa prawidłowo.
- Grzałka wspomagająca zbiornika ciepłej wody użytkowej
Jest zgodna jedynie z instalacjami ze zbiornikiem ciepłej wody użytkowej. Koniecznie usuwaj nagromadzony kamień z grzałki wspomagającej, zwłaszcza w regionach, w których woda jest twarda, aby przedłużyć jej okres eksploatacji. Aby to zrobić, osusź zbiornik ciepłej wody użytkowej, wyjmij grzałkę wspomagającą ze zbiornika ciepłej wody użytkowej i zanurz ją w wiadrze lub podobnym pojemniku wypełnionym odkamieniaczem na okres 24 godzin.
- Skrzynka przełączników jednostki
 - Przeprowadź wnioskową kontrolę wzrokową skrzyni przełączników jednostki, poszukując oczywistych wad, takich jak luźne połączenia lub nieprawidłowe oprzewodowanie.
 - Sprawdź, czy styczniki działają prawidłowo, korzystając z omomierza. Wszystkie styki styczników muszą być w pozycji otwartej.
- Użycie glikolu (patrz sekcja 8.5.4 „Ochrona obiegu wody przed zamarzaniem”) — dokumentuj stężenie glikolu i wartość pH układu przynajmniej raz na rok.
 - Wartość pH niższa niż 8,0 oznacza, że znaczna porcja inhibitora została zużyta i należy uzupełnić jego zapas.
 - Gdy wartość pH spadnie poniżej 7,0, to znak utlenienia się glikolu. Układ należy opróżnić i dokładnie wyplukać, zanim powstaną znaczne uszkodzenia.

Upewnij się, że roztwór glikolu zostanie odprowadzony zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.

12 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Niniejsza sekcja zawiera przydatne informacje, dzięki którym zdiagnozujesz i usunesz problemy z jednostką.

Rozwiązywanie problemów i powiązane działania naprawcze mogą przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowani lokalni technicy.

12.1 Wytyczne ogólne

Zanim zaczniesz procedurę rozwiązywania problemów, przeprowadź wnikliwą kontrolę wzrokową jednostki, poszukując oczywistych wad, takich jak luźne połączenia lub nieprawidłowe oprzewodowanie.

OSTRZEŻENIE

Podczas przeprowadzania inspekcji skrzynki przełączników jednostki zawsze sprawdzaj, czy jednostkę wyłączono wyłącznikiem głównym.

Po aktywacji urządzenia bezpieczeństwa zatrzymaj jednostkę i przed resetem sprawdź, dlaczego urządzenie bezpieczeństwa zostało aktywowane. W żadnym przypadku nie mostkuj urządzeń bezpieczeństwa ani nie ustawiaj wartości innych fabrycznych. Jeśli nie udało się ustalić przyczyny problemu, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

Jeśli zawór nadciśnieniowy działa nieprawidłowo i wymaga wymiany, zawsze podłączaj ponownie elastycznego węża zaworu nadciśnieniowego, aby woda nie wyciekała z jednostki!

INFORMACJA

W przypadku problemów związanych z opcjonalnym zestawem słonecznym ciepłej wody użytkowej zapoznaj się z procedurami rozwiązywania problemów przedstawionymi w instrukcji montażu i obsługi zestawu.

12.2 Objawy ogólne

Objaw 1: jednostka jest włączona, ale nie grzeje ani nie chłodzi zgodnie z oczekiwaniemi

MOŻLIWA PRZYCZYNA	DZIAŁANIE NAPRAWCZE
Nieprawidłowe ustawienie temperatury,	Sprawdź parametry. T4HMAX, T4HMIN w trybie grzania. T4CMAX, T4CMIN w trybie chłodzenia. T4DHWMAX, T4DHWMIN w trybie CWU.
Zbyt słaby przepływ wody.	<ul style="list-style-type: none">Sprawdź, czy wszystkie zawory odcinające obiegu wody są w prawidłowych pozycjach.Sprawdź, czy filtr wody jest zatkany.Upewnij się, że w układzie wody nie ma powietrza.Sprawdź na manometrze, czy ciśnienie wody jest wystarczające. Ciśnienie wody musi wynosić > 1 bar (zimna woda).Upewnij się, że naczynie wzbiorcze nie zostało uszkodzone.Upewnij się, że opór w obiegu wody nie przeciąży zbytnio pompy
Zbyt mała objętość wody w instalacji.	Upewnij się, że objętość wody w obiegu jest większa od minimalnej wymaganej wartości (patrz sekcja „ 8.5.2 Objętość wody i rozmiar naczyń wzbiorczych “).

Objaw 2: jednostka jest włączona, ale sprężarka się nie włącza (ogrzewanie przestrzeni lub grzanie wody użytkowej)

MOŻLIWA PRZYCZYNA	DZIAŁANIE NAPRAWCZE
Jednostka może działać, pracując poza odpowiednim zakresem (temperatura wody jest zbyt niska).	<p>W przypadku niskiej temperatury układ wykorzysta grzałkę dodatkową, aby najpierw osiągnąć minimalną temperaturę wody (12°C).</p> <ul style="list-style-type: none">Upewnij się, że podłączono sprawny zasilacz grzałki dodatkowej.Upewnij się, że zamknięto bezpiecznik termiczny grzałki dodatkowej.Upewnij się, że nie aktywowało ochrony termicznej grzałki dodatkowej.Upewnij się, że styki grzałki dodatkowej nie zostały uszkodzone.

Objaw 3: pompa wydaje hałas (kawitacja)

MOŻLIWA PRZYCZYNA	DZIAŁANIE NAPRAWCZE
W układzie jest powietrze.	Usuń powietrze.
Ciśnienie wody przy wlocie pompy jest zbyt niskie.	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź na manometrze, czy ciśnienie wody jest wystarczające. Ciśnienie wody musi wynosić > 1 bar (zimna woda). Upewnij się, że manometr nie uległ awarii. Upewnij się, że naczynie wzbiorcze nie uległo awarii. Upewnij się, że konfiguracja ciśnienia wstępnego naczynia wzbiorczego jest prawidłowa (patrz sekcja „8.5.2 Objętość wody i rozmiar naczyń wzbiorczych”).

Objaw 4: otwiera się zawór nadciśnieniowy wody

MOŻLIWA PRZYCZYNA	DZIAŁANIE NAPRAWCZE
Naczynie wzbiorcze jest niesprawne.	Wymień naczynie wzbiorcze.
Ciśnienie wody doprowadzającej w instalacji przekracza 0,3 MPa.	Upewnij się, że ciśnienie podawania wody w obiegu wynosi około 0,10~0,20 MPa (podano w sekcji „ 8.5.2 Kontrola objętości wody i rozmiary naczyń wzbiorczych ”).

Objaw 5: przecieka zawór nadciśnieniowy wody

MOŻLIWA PRZYCZYNA	DZIAŁANIE NAPRAWCZE
Brud blokuje wylot zaworu nadciśnieniowego.	<p>Sprawdź, czy zawór nadciśnieniowy działa prawidłowo, obracając czerwonym pokrętłem zaworu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jeśli nie usłyszysz klekotania, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem. Jeśli woda ciągle wycieka z jednostki, najpierw zamknij zarówno zawór wlotu wody, jak i zawór odcinający wylotowy, a następnie skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

Objaw 6: zbyt niska wydajność grzewcza przestrzeni przy niskich temperaturach zewnętrznych.

MOŻLIWA PRZYCZYNA	DZIAŁANIE NAPRAWCZE
Praca grzałki dodatkowej nie została rozpoczęta.	<p>Sprawdź, czy funkcja „INNE ŹRÓDŁO CIEPŁA / GRZAŁKA DODATKOWA” jest włączona (patrz sekcja „9.6 Konfiguracja w terenie”). Sprawdź, czy protektor termiczny grzałki dodatkowej działa (patrz sekcja „Kontrola części grzałki dodatkowej (IBH)”). Sprawdź, czy grzałka wspomagająca działa. Grzałka dodatkowa i grzałka wspomagająca nie mogą działać jednocześnie.</p>
Zbyt duża pojemność pompy służy do podgrzewania cieplej wody użytkowej (ma zastosowanie wyłącznie do instalacji ze zbiornikiem cieplej wody użytkowej).	<p>Upewnij się, że prawidłowo skonfigurowano pozycje „<code>t_DHWHP_MAX</code>” i „<code>t_DHWHP_RESTRICT</code>”:</p> <ul style="list-style-type: none"> Upewnij się, że w interfejsie użytkownika wyłączona została pozycja „PRIORYTET CWU”. W interfejsie użytkownika włącz funkcję „T4_TBH_ON”, aby w MENU SERWISANTA aktywować grzałkę wspomagającą cieplej wody użytkowej.

Objaw 7: tryb grzania nie może natychmiast przejść do trybu CWU.

MOŻLIWA PRZYCZYNA	DZIAŁANIE NAPRAWCZE
Objętość zbiornika jest zbyt mała, a sonda temperatury wody znajduje się zbyt nisko	<ul style="list-style-type: none"> W pozycji „<code>dT1S5</code>” ustaw maks. wartość, a w pozycji „<code>t_DHWHP_RESTRICT</code>” ustaw minimalną wartość. W pozycji <code>dT1SH</code> ustaw opcję 2°C. Włącz TBH (TBH musi kontrolować jednostkę zewnętrzną). W przypadku dostępności AHS, najpierw włącz bojler. Jeśli warunek włączenia pompy ciepła zostanie spełniony, pompa ciepła zostanie włączona. W przypadku nieobecności TBH i AHS zmień pozycję sondy T5 (patrz sekcja 5 „Informacje ogólne”).

Objaw 8: tryb CWU nie może natychmiast przejść do trybu grzania.

MOŻLIWA PRZYCZYNA	DZIAŁANIE NAPRAWCZE
Wymiennik ciepła jest zbyt mały w przypadku tej przestrzeni	<ul style="list-style-type: none"> Ustaw minimalną wartość pozycji „t_DHWHP_MAX”. Sugerowaną wartością jest 60 min. Jeśli pompa obiegu jednostki nie jest kontrolowana przez jednostkę, spróbuj podłączyć ją do jednostki. Dodaj zawór trójdrożny do wlotu klimakonwektora, aby zapewnić odpowiedni przepływ wody.
Zbyt małe obciążenie grzewcze.	To normalne, nie ma potrzeby grzania.
Funkcja dezynfekcji jest włączona, ale bez TBH	<ul style="list-style-type: none"> Wyłącz funkcję dezynfekcji. Dodaj pozycję TBH lub AHS w trybie CWU.
Ręcznie włącz funkcję SZYBKA WODA, gdy ciepła woda będzie spełniała wymogi. Pompa ciepła nie przejdzie do trybu klimatyzacji, gdy będzie potrzebny klimatyzator.	Ręcznie wyłącz funkcję SZYBKA WODA
Przy niskiej temperaturze otoczenia ciepła woda to za mało. Aktywacja AHS nastąpi późno lub wcale nie nastąpi	<ul style="list-style-type: none"> Ustaw „T4DHWMIN”. Sugerowana wartość: -5°C Ustaw „T4_TBH_ON”. Sugerowana wartość: 5°C
Priorytet trybu CWU	Jeśli do jednostki podłączono AHS lub IBH, a jednostka zewnętrzna uległa awarii, jednostka wewnętrzna musi działać w trybie CWU aż temperatura wody osiągnie ustawioną wartość. Dopiero wtedy będzie można przejść do trybu grzania.

Objaw 9: pompa ciepła zatrzymuje pracę w trybie CWU pomimo tego, że nie osiąga ustawionego punktu. Ogrzewanie przestrzeni wymaga ciepła, ale jednostka pozostaje w trybie CWU.

MOŻLIWA PRZYCZYNA	DZIAŁANIE NAPRAWCZE
Powierzchnia cewki w zbiorniku jest zbyt mała	Rozwiązywanie jak w przypadku objawu 7
Pozycje TBH lub AHS niedostępne	Pompa ciepła pozostanie w trybie CWU, do czasu osiągnięcia pozycji „t_DHWHP_MAX” lub ustawionego punktu. Dodaj TBH lub AHS w przypadku trybu CWU. Wartości TBH i AHS powinna kontrolować jednostka.

12.3. Parametr operacji

Niniejsze menu stworzono z myślą o monterze lub serwisancie sprawdzającym parametry pracy.

- Na stronie głównej wybierz kolejno opcje „MENU” > „PARAMETR OPERACJI”.
- Przyciśnij klawisz „OK”. Do Twojej dyspozycji jest dziewięć stron parametrów pracy. Przyciskami „▼” i „▲” przewijaj.

PARAMETR OPERACJI #00	PARAMETR OPERACJI #00	PARAMETR OPERACJI #00
LICZBA JEDN. ONLINE 1	POMPA-O WYŁ.	BOJLER GAZ. WYŁ.
TRYB PRACY CHŁ.	POMPA-C WYŁ.	TEMP. WODY WYCH. T1 35°C
STAN SV1 WŁ.	POMPA-S WYŁ.	PRZEPŁYW WODY 1,72m³/h
STAN SV2 WYŁ.	POMPA-D WYŁ.	MOC POMPY CIEPŁ. 11,52kW
STAN SV3 WYŁ.	GRZAŁKA WSPIER. RURY WYŁ.	POBÓR MOCY 1000kWh
PUMP_I WŁ.	GRZAŁKA WSPIER. ZBIOR. WŁ.	TEMP. POKOJU Ta 25°C
ADRES 1/9 □	ADRES 2/9 □	ADRES 3/9 □
PARAMETR OPERACJI #00	PARAMETR OPERACJI #00	PARAMETR OPERACJI #00
TEMP. ZASOBNIKA WODY T5 3°C	TEMP. ZBIORN. BUFOR._GÓRA Tbt1 35°C	MODEL J.Z. 6kW
TEMP. WODY OBIEG.2 Tw2 35°C	TEMP. ZBIORN. BUFOR._DÓŁ Tbt2 35°C	NATEŻENIE SPREŻ. 12A
KRZYW. TEMP. KLIM. TIS' C1 35°C	Tsolar 25°C	CZĘSTOTLIWOŚĆ SPREŻ. 24Hz
KRZYW. TEMP. KLIM. TIS' C2 35°C	OPROGR. J.W. 01-09-2019V01	CZAS PRACY SPREŻ. 54 MIN
TEMP. WYM. W-WYCH. TW_O 35°C		CAŁK.CZ. PRACY SPREŻ. 1000Hrs
TEMP. WYM. W-WEJ.TW_I 30°C		ZAWÓR ROZPREŻNY 200P
ADRES 4/9 □	ADRES 5/9 □	ADRES 6/9 □

PARAMETR OPERACJI	#00
PREDKOŚĆ WENTYLATORA	600R/MIN
CZĘST. DOCELOWA J.W.	46Hz
TYP LIMITU CZĘSTOTLIWOŚCI	5
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	230V
NAP. SZYNY ZBIOR. DC	420V
PRAJD SZYNY ZBIOR. DC	18A
ADRES	7/9 

PARAMETR OPERACJI	#00
TEMP. WYM. W-WYCH. TW_O	35°C
TEMP. WYM. W-WEJ.TW_I	30°C
TEMP. WYM. F-WYCH.T2	35°C
TEMP. WYM. F-WEJ.T2B	35°C
Th TEMP. SSANIA SPREŽARKI	5°C
Tp TEMP. ROZŁADOWYWANIA SPREŽARKI	75°C
ADRES	8/9 

PARAMETR OPERACJI	#00
TEMP. WYMIEN. ZEW. T3	5°C
TEMP. POW. ZEW. T4	5°C
TEMP. MODUŁU TF	55°C
CIŚNIENIE SPREŽ. P1	2300kPa
OPROGR. J.Z.	01-09-2018V01
OPROGR. HMI	01-09-2018V01
ADRES	9/9 

INFORMACJA

Parametr poboru mocy wykorzystywany jest podczas przygotowań. Jeśli parametru nie można aktywować w układzie, wyświetlona zostanie pozycja parametru „--”.

Moc pompy ciepła podano wyłącznie w celach poglądowych. Nie należy na jej podstawie oceniać wydajności jednostki. Dokładność czujników wynosi $\pm 1^\circ\text{C}$. Parametry wskaźników przepływu oblicza się według parametrów pracy pompy. Odchylenie zależy od różnych wskaźników przepływu (maks. 25%).

12.4. Kody błędów

Po aktywacji urządzenia bezpieczeństwa na interfejsie użytkownika wyświetlony zostanie kod błędu.

Listę błędów i działań naprawczych znajdziesz w tabeli poniżej.

Zresetuj układ bezpieczeństwa, ustawiając przełącznik kolejno w pozycji OFF i ON.

Jeśli reset zabezpieczeń nie powiedzie się, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

KOD BŁĘDU	AWARIA LUB OCHRONA	PRZYCZYNA AWARII I DZIAŁANIE NAPRAWCZE
E0	Awaria przepływu wody (po 3 E8)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Obwód przewodu nie został prawidłowo podłączony lub jest otwarty. Podłącz prawidłowo przewód. 2. Zbyt niski współczynnik przepływu wody. 3. Przełącznik przepływu wody uległ awarii. Przełącznik jest otwarty lub zamknięty bez przerwy. Wymień przełącznik przepływu.
E2	Awaria komunikacji pomiędzy kontrolerem a jednostką wewnętrzną	<ul style="list-style-type: none"> 1. Przewód nie łączy kontrolera przewodowego z jednostką. Podłącz przewód. 2. Sekwencja przewodu komunikacyjnego jest nieprawidłowa. Ponownie podłącz przewód w odpowiedniej sekwenции. 3. W okolicy jest silne pole magnetyczne lub powstają zakłócenia spowodowane urządzeniami o wysokiej mocy, takimi jak windy, duże transformatory itp. <p>Aby ochronić jednostkę, zastosuj barierę lub przenieś ją do innej lokalizacji.</p>
E3	Błąd czujnika temperatury ostatecznej wody wychodzącej (T1)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź opór czujnika 2. Luźne złącze czujnika T1. Podłącz ponownie. 3. Złącze czujnika T1 jest mokre lub zawiera wodę. Usuń wodę i wysusz złącze. Zabezpiecz element klejem wodooodpornym. 4. Awaria czujnika T1. Zamontuj nowy czujnik.
E4	Awaria czujnika temperatury zbiornika wody (T5)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź opór czujnika 2. Luźne złącze czujnika T5. Podłącz ponownie. 3. Złącze czujnika T5 jest mokre lub zawiera wodę. Usuń wodę i wysusz złącze. Zabezpiecz element klejem wodooodpornym. 4. Awaria czujnika T5. Zamontuj nowy czujnik. 5. Jeśli chcesz zamknąć grzanie wody użytkowej, gdy czujnik T5 nie został podłączony do układu, wtedy nie można wykryć czujnika T5. Patrz sekcja 9.6.1 „KONF. TRYBU CWU”.
E8	Awaria przepływu wody	<p>Sprawdź, czy wszystkie zawory odcinające obieg wody są całkowicie otwarte.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź, czy filtr wody wymaga czyszczenia. 2. Patrz sekcja „8.6 Dolewanie wody”. 3. Upewnij się, że w układzie nie ma powietrza (usuń powietrze). 4. Sprawdź na manometrze, czy ciśnienie wody jest wystarczające. Ciśnienie wody musi wynosić > 1 bar. 5. Sprawdź, czy ustalono najwyższą szybkość pompy. 6. Upewnij się, że naczynie wzbiorcze nie zostało uszkodzone. 7. Upewnij się, że opór w obiegu wody nie przeciąży zbytnio pompy (patrz sekcja „9.4 Konfiguracja pompy”). 8. Jeśli podczas odszczepiania wystąpi błąd (podczas ogrzewania przestrzeni lub ciepłej wody użytkowej), upewnij się, że zasilacz grzałki dodatkowej został prawidłowo podłączony, a bezpieczniki się nie przepaliły. 9. Upewnij się, że bezpiecznik pompy i bezpiecznik PCB nie przepaliły się.
Ed	Awaria czujnika wody wchodzącej (Tw_in)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź opór czujnika 2. Luźne złącze czujnika Tw_in. Podłącz ponownie. 3. Złącze czujnika Tw_in jest mokre lub zawiera wodę. Usuń wodę i wysusz złącze. Zabezpiecz element klejem wodooodpornym. 4. Awaria czujnika Tw_in. Zamontuj nowy czujnik.

KOD BŁĘDU	AWARIA LUB OCHRONA	PRZYCZYNA AWARII I DZIAŁANIE NAPRAWCZE
<i>EE</i>	Awaria EEPROM jednostki wewnętrznej	<p>1. Błędny parametr EEPROM. Wprowadź ponownie dane EEPROM.</p> <p>2. Układ scalony EEPROM jest zepsuty. Zamontuj nowy układ scalony EEPROM.</p> <p>3. Płyta głównego układu sterowania jednostki wewnętrznej uległa awarii. Zamontuj nową PCB.</p>
<i>HO</i>	Problem z komunikacją pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi	<p>1. Przewód nie łączy jednostka zewnętrzna układu sterowania z płytą głównego układu sterowania jednostki wewnętrznej. Podłącz ponownie przewód.</p> <p>2. Sekwencja przewodu komunikacyjnego jest nieprawidłowa. Ponownie podłącz przewód w odpowiedniej sekwencji.</p> <p>3. W okolicy jest silne pole magnetyczne lub powstają zakłócenia spowodowane urządzeniami o wysokiej mocy, takimi jak windy, duże transformatory itp. Aby ochronić jednostkę, zastosuj barierę lub przenieś ją do innej lokalizacji.</p>
<i>H2</i>	Awaria czujnika temperatury chłodziwa ciekłego (T2)	<p>1. Sprawdź opór czujnika</p> <p>2. Luźne złącze czujnika T2. Podłącz ponownie.</p> <p>3. Złącze czujnika T2 jest mokre lub zawiera wodę. Usuń wodę i wysusz złącze. Zabezpiecz element klejem wodooodpornym.</p> <p>4. Awaria czujnika T2. Zamontuj nowy czujnik.</p>
<i>H3</i>	Awaria czujnika temperatury chłodziwa gazowego (T2B)	<p>1. Sprawdź opór czujnika</p> <p>2. Luźne złącze czujnika T2B. Podłącz ponownie.</p> <p>3. Złącze czujnika T2B jest mokre lub zawiera wodę. Usuń wodę i wysusz złącze. Zabezpiecz element klejem wodooodpornym.</p> <p>4. Awaria czujnika T2B. Zamontuj nowy czujnik.</p>
<i>H5</i>	Awaria czujnika temperatury pokojowej (Ta)	<p>1. Sprawdź opór czujnika</p> <p>2. Czujnik Ta jest w interfejsie.</p> <p>3. Awaria czujnika Ta, zamontuj nowy czujnik lub interfejs, ewentualnie zresetuj Ta, podłącz nowy Ta z PCB jednostki wewnętrznej</p>
<i>H9</i>	Błąd czujnika temperatury wody wychodzącej strefy 2 (Tw2)	<p>1. Sprawdź opór czujnika</p> <p>2. Luźne złącze czujnika T1B. Podłącz ponownie.</p> <p>3. Złącze czujnika T1B jest mokre lub zawiera wodę. Usuń wodę i wysusz złącze. Zabezpiecz element klejem wodooodpornym.</p> <p>4. Awaria czujnika T1B. Zamontuj nowy czujnik.</p>
<i>HA</i>	Błąd czujnika temperatury wody wychodzącej (Tw_out)	<p>1. Luźne złącze czujnika TW_out. Podłącz ponownie.</p> <p>2. Złącze czujnika TW_out jest mokre lub zawiera wodę. Usuń wodę i wysusz złącze. Zabezpiecz element klejem wodooodpornym.</p> <p>3. Awaria czujnika TW_out. Zamontuj nowy czujnik.</p>
<i>P5</i>	Ochrona przed zbyt wysokimi wartościami Tw_out - Tw_in	<p>1. Sprawdź, czy wszystkie zawory odcinające obieg wody są całkowicie otwarte.</p> <p>2. Sprawdź, czy filtr wody wymaga czyszczenia.</p> <p>3. Patrz sekcja „8.6 Dolewanie wody”.</p> <p>4. Upewnij się, że w układzie nie ma powietrza (usuń powietrze).</p> <p>5. Sprawdź na manometrach, czy ciśnienie wody jest wystarczające. Ciśnienie wody musi wynosić > 1 bar (zimna woda).</p> <p>6. Sprawdź, czy ustawiono najwyższą szybkość pompy.</p> <p>7. Upewnij się, że naczynie wzbiorcze nie zostało uszkodzone.</p> <p>8. Upewnij się, że opór w obiegu wody nie przeciąży zbytnio pompy (patrz sekcja “9.4 Konfiguracja pompy”).</p>
<i>Pb</i>	Tryb zapobiegający zamarzaniu	Jednostka wróci automatycznie do standardowego trybu.
<i>PP</i>	Ochrona niestandardowa Tw_out - Tw_in	<p>1. Sprawdź opór dwóch czujników</p> <p>2. Ustal położenie dwóch czujników</p> <p>3. Złącze przewodowe czujnika wlotu/wylotu wody jest podłączone nieprawidłowo. Podłącz ponownie.</p> <p>4. Czujnik wlotu/wylotu wody uległ awarii. (TW_in/TW_out) Wymień czujnik.</p> <p>5. Zawór czterodrożny jest zablokowany. Uruchom ponownie jednostkę, aby zawór zmienił kierunek.</p> <p>6. Zawór czterodrożny uległ awarii. Wymień zawór.</p>

KOD BŁĘDU	AWARIA LUB OCHRONA	PRZYCZYNA AWARII I DZIAŁANIE NAPRAWCZE
<i>Hb</i>	Trzy razy ochrona „PP” i $T_{w_out} < 7^\circ\text{C}$	Jak w przypadku „PP”.
<i>E7</i>	Awaria górnego czujnika temperatury zbiornika wyrównawczego (Tbt1).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź opór czujnika. 2. Rozłączony czujnik Tbt1. Podłącz ponownie. 3. Złącze czujnika Tbt1 jest mokre lub zawiera wodę. Usuń wodę i wysusz złącze. Zabezpiecz element klejem wodooodpornym. 4. Awaria czujnika Tbt1. Zamontuj nowy czujnik.
<i>Eb</i>	Awaria czujnika temperatury zestawu słonecznego (Tsolar)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź opór czujnika. 2. Rozłączony czujnik Tsolar. Podłącz ponownie. 3. Złącze czujnika Tsolar jest mokre lub zawiera wodę. Usuń wodę i wysusz złącze. Zabezpiecz element klejem wodooodpornym. 4. Awaria czujnika Tsolar. Zamontuj nowy czujnik.
<i>Ec</i>	Awaria dolnego czujnika temperatury zbiornika wyrównawczego (Tbt2).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź opór czujnika. 2. Rozłączony czujnik Tbt2. Podłącz ponownie. 3. Złącze czujnika Tbt2 jest mokre lub zawiera wodę. Usuń wodę i wysusz złącze. Zabezpiecz element klejem wodooodpornym. 4. Awaria czujnika Tbt2. Zamontuj nowy czujnik.
<i>HE</i>	Błąd komunikacji pomiędzy płytą główną a płytą przekaźnika termostatu	RT/Ta PCB jest ustawiona jako aktywna w interfejsie użytkownika, ale nie podłączono płytę przekaźnika termostatu lub komunikacja pomiędzy płytą przekaźnika termostatu i płytą główną nie została skutecznie podłączona. Jeśli płyta przekaźnika termostatu nie jest potrzebna, należy ustawić RT/Ta PCB jako nieaktywną. Jeśli płyta przekaźnika termostatu jest wymagana, należy ją podłączyć do płyty głównej oraz podłączyć przewód komunikacyjny. Należy również sprawdzić, czy w pobliżu nie występują silne źródła prądu lub silne zakłócenia magnetyczne.

⚠ UWAGA

- Zimą, jeśli wystąpił błąd jednostki E0 i Hb, a jednostka nie zostanie naprawiona w odpowiednim terminie, pompa wody i układ orurowania mogą ulec uszkodzeniu w wyniku zamaznienia. Usuwaj przyczyny błędów E0 i Hb w odpowiednim czasie.

13 DANE TECHNICZNE

Model jednostki wewnętrznej	60	100	140		
Zasilacz	220-240V~ 50Hz				
Znamionowy wejściowy pobór mocy	95W	95W	95W		
Natężenie znamionowe	0,4A	0,4A	0,4A		
Pojemność znamionowa	Zapoznaj się z danymi technicznymi				
Wymiary (W×H×D)[mm]	420x790x270				
Opakowanie (W×H×D)[mm]	525x1050x360				
Wymiennik ciepła	Płyтовy wymiennik ciepła				
Grzałka elektryczna	/				
Wewnętrzna objętość wody	5,0L				
Znamionowe ciśnienie wody	0,3MPa				
Siatka filtra	60				
Min. przepływ wody (przełącznik przepływu)	6 l/min	10 l/min			
Pompa					
Typ	Falownik DC				
Maks. wys. podnoszenia	9m				
Wejście zasilania	5~90W				
Naczynie wzbiorcze					
Moc	8L				
Maks. ciśnienie robocze	0,3MPa(g)				
Ciśnienie przed podaniem	0,10MPa(g)				
Waga					
Waga netto	37kg	37kg	39kg		
Waga brutto	43kg	43kg	45kg		
Połączenia					
Strona chłodziwa gazowego/ciekłego	Φ15,9/Φ6,35	Φ15,9/Φ9,52	Φ15,9/Φ9,52		
Wlot/wylot wody	R1"				
Połączenie odpływu	Φ25				
Zakres pracy					
Temperatura wody wychodzącej (tryb grzania)	+12 ~ +65 °C				
Temperatura wody wychodzącej (tryb chłodzenia)	+5 ~ +30 °C				
Temperatura cieplej wody użytkowej	+12 ~ +60 °C				
Temperatura otoczenia	+5 ~ +35 °C				
Ciśnienie wody	0,1 ~ 0,3MPa				

Model jednostki wewnętrznej	60 (grzałka 3 kW)	100 (grzałka 3 kW)	160 (grzałka 3 kW)	60 (grzałka 9 kW)	100 (grzałka 9 kW)	160 (grzałka 9 kW)		
Zasilacz	220-240V~ 50Hz			380~415V 3N~ 50Hz				
Znamionowy wejściowy pobór mocy	3095W	3095W	3095W	9095W	9095W	9095W		
Natężenie znamionowe	13,5A	13,5A	13,5A	13,3A	13,3A	13,3A		
Pojemność znamionowa	Zapoznaj się z danymi technicznymi							
Wymiary (W×H×D)[mm]	420x790x270							
Opakowanie (W×H×D)[mm]	525x1050x360							
Wymiennik ciepła	Płyтовy wymiennik ciepła							
Grzałka elektryczna	3000W	3000W	3000W	9000W	9000W	9000W		
Wewnętrzna objętość wody	5,0L							
Znamionowe ciśnienie wody	0,3MPa							
Siatka filtra	60							
Min. przepływ wody (przełącznik przepływu)	6 l/min		10 l/min	6 l/min		10 l/min		
Pompa								
Typ	Falownik DC							
Maks. wys. podnoszenia	9m							
Wejście zasilania	5~90W							
Naczynie wzbiorcze								
Moc	8L							
Maks. ciśnienie robocze	0,3MPa(g)							
Ciśnienie przed podaniem	0,10MPa(g)							
Waga								
Waga netto	43kg	43kg	45kg	43kg	43kg	45kg		
Waga brutto	49kg	49kg	51kg	49kg	49kg	51kg		
Połączenia								
Strona chłodziwa gazowego/ciekłego	Φ15,9/Φ6,35	Φ15,9/Φ9,52	Φ15,9/Φ9,52	Φ15,9/Φ6,35	Φ15,9/Φ9,52	Φ15,9/Φ9,52		
Wlot/wylot wody	R1"							
Połączenie odpływu	Φ25							
Zakres pracy								
Temperatura wody wychodzącej (tryb grzania)	+12 ~ +65 °C							
Temperatura wody wychodzącej (tryb chłodzenia)	+5 ~ +30 °C							
Temperatura cieplej wody użytkowej	+12 ~ +60 °C							
Temperatura otoczenia	0 ~ +35 °C							
Ciśnienie wody	0,1 ~ 0,3MPa							

14 INFORMACJE O SERWISIE

1) Kontrola obszaru

Przed rozpoczęciem pracy nad układem zawierającym łatwopalne chłodziwa przeprowadź kontrolę bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko zapłonu. Zanim rozpocznesz naprawę układu chłodziwa, zachowaj zgodność z poniższymi środkami ostrożności.

2) Procedura robocza

Prace należy wykonywać zgodnie z kontrolowaną procedurą w celu minimalizacji ryzyka obecności łatwopalnego gazu lub oparu.

3) Ogólny obszar prac

Wszyscy pracownicy odpowiedzialni za konserwacje i pracujące w lokalnym obszarze muszą zostać poinstruowani w zakresie natury realizowanych zadań oraz muszą unikać pracy w przestrzeni zamkniętej. Obszar wokół przestrzeni roboczej musi być odgrodzony. Upewnij się, że warunki w obszarze są bezpieczne, a łatwopalne materiały są pod kontrolą.

4) Kontrola pod kątem obecności chłodziwa

Obszar należy sprawdzać odpowiednim wykrywaczem chłodziwa przed pracą i w jej trakcie, aby technicy mieli świadomość występowania potencjalnie łatwopalnych gazów lub oparów. Upewnij się, że wykorzystywany sprzęt wykrywający wycieki nadaje się do użytku w przypadku łatwopalnych chłodziwach, tj. nie iskrzy, jest zaizolowany lub bezpieczny.

5) Obecność gaśnicy

Jeśli prace nad klimatyzacją lub jej komponentami wymagają prac gorących, w łatwo dostępny miejscu musi znajdować się odpowiedni sprzęt gaśniczy. Obok obszaru podawania musi znajdować się gaśnica proszkowa lub śniegowa.

6) Brak źródeł zapłonu

Nikomu nie wolno pracować nad układem chłodziwa źródłem zapłonu, jeśli działania miałyby doprowadzić do odkrycia oruowania zawierającego obecnie lub w przeszłości łatwopalne chłodziwo. W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru lub wybuchu. Wszelkie możliwe źródła zapłonu, w tym zapalone papierosy, należy trzymać poza obszarem montażu, naprawy, demontażu lub utylizacji, o ile istnieje możliwość uwolnienia się do otoczenia łatwopalnego chłodziwa. Przed rozpoczęciem prac sprawdź obszar wokół sprzętu, aby upewnić się, że jest wolny od łatwopalnych substancji lub źródeł zapłonu. W obszarze roboczym rozstaw znaki ZAKAZ PALENIA.

7) Obszar wentylowany

Zanim podejmiesz pracę nad sprzętem lub zanim zaczniesz prace gorące, upewnij się, że obszar nie jest zamknięty lub jest odpowiednio wentylowany. Taki sam stopień wentylacji powinien być zapewniony w czasie pracy. Wentylacja powinna umożliwiać bezpieczne rozpraszanie uwalnianego chłodziwa i wyprowadzanie go na zewnątrz do atmosfery.

8) Kontrola sprzętu chłodniczego

W przypadku wymiany komponentów elektrycznych stosuj części odpowiednie do danego celu i zgodne ze specyfikacjami. Zawsze postępuj według wytycznych producenta w zakresie konserwacji i serwisu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skonsultuj się z działem technicznym producenta. Jeśli instalacja wykorzystuje łatwopalne chłodziwa, skorzystaj z poniższej listy kontrolnej:

- Rozmiar ładunku odpowiada powierzchni pomieszczenia, w którym instalowane są części zawierające chłodziwo.
- Zapewnione są odpowiednie, wolne od obstrukcji maszyny wentylacyjne i wyloty.
- Jeśli korzystasz z pośredniego obwodu chłodziwa, sprawdź dodatkowe obwody pod kątem obecności chłodziwa. Oznacz sprzęt w widoczny i czytelny sposób.
- Nieczytelne oznaczenia i znaki należy poprawić.
- Rury chłodziwa lub komponenty zainstalowane w miejscu wolnym od substancji, które mogłyby doprowadzić do ich korozji (nie dotyczy komponentów z natury odpornych na korozję lub należycie zabezpieczone pod kątem korozji).

9) Kontrole urządzeń elektrycznych

Naprawa i konserwacja komponentów elektrycznych musi obejmować wszystkie wstępne kontrole w zakresie bezpieczeństwa i inspekcje komponentów. W przypadku wykrycia wad, które mogą narazić na szwank bezpieczeństwo, nie podłączaj prądu do obwodu do czasu ich usunięcia. Jeśli wady nie można usunąć od razu, a konieczna jest kontynuacja działania, zastosuj środki tymczasowe odpowiednie do konkretnej sytuacji. Problem zgłoś właścielowi sprzętu. W ten sposób wszystkie zainteresowane strony zostaną o nim zawiadomione.

Wstępne kontrole bezpieczeństwa muszą obejmować:

- Rozładowanie kondensatorów w bezpieczny sposób i z maksymalnym ograniczeniem generowania iskier.
- Sprawdzenie, czy podczas podawania, odprowadzania czy oczyszczania układu żaden wystawiony na kontakt komponent elektryczny ani przewód nie jest pod napięciem.
- Sprawdzenie, czy nie powstały przerwy w instalacji uziemiającej.

10) Naprawy uszczelnionych komponentów

a) Podczas napraw uszczelnionych komponentów wszystkie przewody pod napięciem należy odłączyć od sprzętu, nad którym będą prowadzone prace, przed usunięciem uszczelnionych osłon i podobnych elementów. Jeśli sprzęt musi być zasilany podczas naprawy, przygotuj stale działający środek wykrywający wycieki w miejscu, w którym istnieje największe prawdopodobieństwo niebezpieczeństwa, aby móc w porę reagować na zagrożenia.

b) Szczególną uwagę poświęć następującym pozycjom, aby mieć pewność, że podczas pracy nad komponentami elektrycznymi obudowa nie zostanie zmieniona w sposób obniżający poziom ochrony. Powyższy punkt dotyczy również kabli, nadmiarowej liczby połączeń, styków niezgodnych z oryginalnymi specyfikacjami, uszkodzeń elementów uszczelniających, nieprawidłowego montażu dławików itp.

- Upewnij się, że aparatura została zamontowana w bezpieczny sposób.
- Upewnij się, że uszczelki lub materiały uszczelniające nie uległy degradacji i nadal skutecznie zapobiegają ulatnianiu się łatwopalnych substancji. Części zamienne muszą być zgodne ze specyfikacjami producenta.

INFORMACJA

Zastosowanie szczeliwa silikonowego może pogorszyć skuteczność niektórych urządzeń wykrywających przecieki. Bezpiecznych komponentów nie trzeba izolować przed rozpoczęciem nad nimi pracy.

11) Naprawa bezpiecznych komponentów

Nie stosuj trwałych obciążen impedancyjnych ani kapacytyjnych w przypadku obwodów, jeśli istnieje ryzyko przekroczenia dopuszczalnego napięcia i natężenia podczas pracy sprzętu. Podczas pracy sprzętu lub w obecności łatwopalnych substancji można prowadzić prace wyłącznie nad bezpiecznymi komponentami. Aparat badawczy musi mieć odpowiednie parametry. Komponenty zastępuj wyłącznie częściami określonymi przez producenta. Inne części mogą być przyczyną zapłonu chłodziwa, które wyciekło do powietrza.

12) Okablowanie

Sprawdź, czy okablowanie nie zostało uszkodzone w wyniku zużycia, korozji, nadmiarowego nacisku, drgań, kontaktu z ostrymi krawędziami lub czynnikami środowiskowymi. Kontrola musi obejmować również skutki starzenia się i ciągłych drgań pochodzących ze sprężarek lub wentylatorów.

13) Wykrywanie łatwopalnych chłodziw

Nie dopuść do tego, aby do poszukiwania lub wykrywania wycieków chłodziwa stosowane były potencjalne źródła zapłonu. Nie używaj palnika halogenowego (ani innych wykrywaczy wykorzystujący otwarty ogień).

14) Metody wykrywania wycieków

Poniższe metody wykrywania wycieków są akceptowalne w przypadku układów zawierających łatwopalne chłodziwa. Aby wykrywać łatwopalne chłodziwa, używaj elektronicznych wykrywaczy wycieków, ale pamiętaj, że czułość może nie być odpowiednia lub konieczna może być ich ponowna kalibracja (sprzęt wykrywający skalibruje w obszarze wolnym od chłodziwa). Upewnij się, że wykrywacz nie stanowi potencjalnego źródła zapłonu i nadaje się do użytku z chłodziwem. Sprzęt wykrywający wycieki musi być ustawiony na wykrywanie udziału procentowego LFL chłodziwa i musi zostać skalibrowany do użytku w przypadku stosowanego chłodziwa (potwierdzenie przy maks. 25% zawartości gazu). Ciecze do wykrywania wycieków nadają się do użytku w przypadku większości chłodziw, ale nigdy nie używaj detergentów z chlorem. W przeciwnym wypadku może dojść do reakcji chloru z chłodziwem i korozji miedzianego orurowania. Jeśli podejrzewasz wyciek, usuń lub zgaś wszelkie źródła ognia. Jeśli wykryjesz wyciek chłodziwa wymagający lutowania, usuń z układu całe chłodziwo, ewentualnie odizoluj je w części układu oddalonej od miejsca wycieku (przy użyciu zaworów odcinających). Następnie przepuść przez układ azot wolny od tlenu (OFN) przed lutowaniem i po nim.

15) Demontaż i ewakuacja

Podczas prób dojścia do układu chłodziwa, np. w celu wykonania naprawy, postępuj według standardowych procedur. Ze względu na łatwopalną naturę chłodziwa zachowaj zgodność z najlepszymi praktykami. Zawsze postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

- Usuń chłodziwo,
- Oczyść obwód gazem obojętnym,
- Odprowadź chłodziwo,
- Oczyść ponownie gazem obojętnym,
- Otwórz obwód, tnąc lub lutując.

Ładunek chłodziwa zawsze odzyskuj do odpowiednich zbiorników chłodziwa. Układ przeczyść OFN, aby jednostka była bezpieczna. Proces należy powtarzać do skutku.

Do tego celu nie używaj sprzązonego powietrza ani tlenu.

Czyszczanie wykonasz, odcinając próźnię w układzie z OFN i podając gaz aż do osiągnięcia ciśnienia roboczego. Następnie wystarczy wywietrzyć gaz i obciążyć układ podciśnieniem. Proces powtarzaj do całkowitego usunięcia chłodziwa z układu.

Gdy wykorzystany zostanie ostatni ładunek OFN, w układzie powinno panować ciśnienie atmosferyczne umożliwiające rozpoczęcie pracy. Jeśli zamierzasz lutować orurowanie, powyższa procedura jest niezbędna.

Upewnij się, że wylot pompy znajduje się z dala od wszelkich źródeł zapłonu, a pomieszczenie jest odpowiednio wentylowane.

16) Procedura podawania

Poza konwencjonalnymi procedurami podawania pamiętaj o zaspokojeniu poniższych wymogów:

- Upewnij się, że zanieczyszczenie chłodziw nie ma miejsca podczas korzystania ze sprzętu podającego. Węże lub linie muszą być możliwie krótkie, aby zminimalizować ilość chłodziwa, jakie zawierają.
- Butle muszą stać w pozycji pionowej.
- Zanim podasz chłodziwo do układu, upewnij się, że układ chłodzenia jest uziemiony.
- Oznacz układ po ukończeniu podawania (chyba że został oznaczony wcześniej).
- Dołącz wszelkich starań, aby nie przepaść układu chłodziwa.
- Przed uzupełnieniem układu sprawdź ciśnienie, korzystając z OFN. Sprawdź układ pod kątem szczelności po ukończeniu podawania, ale przed przekazaniem sprzętu do użytku. Następny test szczelności przeprowadź przed opuszczeniem miejsca pracy.

17) Wycofanie z użytku

Przed przeprowadzeniem procedury technik musi znać wszystkie szczegóły dotyczące sprzętu oraz innych kwestii. Zalecaną dobrą praktyką jest bezpieczne odprowadzenie wszystkich chłodziw. Przed realizacją zadania pobierz próbki oleju i chłodziwa.

Możliwe, że przed ponownym użytkiem odzyskanego chłodziwa konieczna będzie jego analiza. Przed rozpoczęciem pracy nad zadaniem zadbaj o źródło energii elektrycznej.

- Zapoznaj się z komponentami i funkcjami sprzętu.
- Zadbaj o izolację elektryczną układu.
- Zanim rozpocznesz procedurę, upewnij się, że:

- Dostępny jest sprzęt mechaniczny do przenoszenia, np. do przenoszenia butli z chłodziwem,
 - Dostępne są wszelkie niezbędne środki ochrony osobistej i są one używane prawidłowo,
 - Proces odprowadzania przebiega stale pod nadzorem wykwalifikowanej osoby,
 - Urządzenia do odprowadzania chłodziwa i butle na chłodziwo spełniają odpowiednie standardy.
- Jeśli jest to możliwe, odessij zawartość układu chłodziwa.
 - Jeśli nie możesz skorzystać z podciśnienia, przygotuj rurę rozgałężną, aby chłodziwo można było usuwać z różnych części układu.
 - Zanim rozpocznesz odprowadzanie, upewnij się, że butla stoi poziomo.
 - Uruchom maszynę odprowadzającą i obsługuj ją zgodnie z wytycznymi producenta.
 - Nie przepelnij butli (do butli odprowadź maksymalnie 80% jej zawartości w przypadku substancji ciekłej).
 - Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia roboczego butli, nawet tymczasowo.
 - Po prawidłowym napełnieniu butli i ukończeniu procesu upewnij się, że butle i sprzęt natychmiast przeniesiono z miejsca pracy do odpowiedniej lokalizacji, a wszystkie zawory izolujące sprzęt zostały zamknięte.
 - Odzyskanego chłodziwa nie podawaj do innego układu, chyba że zostało oczyszczone i sprawdzone.

18) Oznaczenia

Sprzęt należy oznaczyć informacjami o wycofaniu z eksploatacji lub odprowadzeniu chłodziwa. Etykieta musi być opatrzona datą i podpisana. Upewnij się, że na sprzęcie są etykiety ostrzegające o zawartości łatwopalnego chłodziwa.

19) Odprowadzanie

Podczas usuwania chłodziwa z układu na czas serwisu lub przed wycofaniem z eksploatacji zalecaną dobrą praktyką jest bezpieczne usunięcie całego chłodziwa.

Przed odprowadzeniem chłodziwa do butli upewnij się, że do tego celu używane będą wyłącznie zgodne butle na chłodziwo. Upewnij się, że dostępna liczba butli wystarczy do odprowadzenia całego ładunku z układu. Wszystkie butle, które będą używane do odprowadzania chłodziwa, zostaną opatrzone symbolami informującymi o chłodziwie (tj. specjalne butle do odprowadzania chłodziwa). Butle muszą być wyposażone w zawór nadciśnieniowy i odpowiednio sprawne zawory odcinające. Puste butle do odprowadzania należy wynieść z obserwatora i schłodzić przed odprowadzaniem, o ile istnieje taka możliwość.

Sprzęt do odprowadzania musi być sprawny i nadawać się do odprowadzania łatwopalnych chłodziw. Dodatkowo w okolicy dostępne muszą być instrukcje dotyczące sprzętu. Do tego dostępny musi być sprawny i skalibrowany zestaw wag.

Węże muszą być kompletnie i w dobrym stanie, a na ich wyposażeniu muszą być szczelne przyłącza. Przed użyciem maszyny odprowadzającej sprawdź, czy jest sprawną i znajduje się w zadowalającym stanie, była należycie konserwowana, a odpowiednie komponenty elektryczne są uszczelnione z myślą o bezpieczeństwie pożarowym na wypadek uwolnienia się chłodziwa. W razie jakichkolwiek niejasności skontaktuj się z producentem.

Odprowadzone chłodziwo należy dostarczyć dystrybutorowi w odpowiedniej butli do odprowadzania. Na miejscu sporządzona zostanie karta przekazania odpadów. Nie mieszaj chłodziw w jednostkach do odprowadzania, zwłaszcza w butlach.

Jeśli konieczne jest usunięcie oleju ze sprężarki, upewnij się, że została ona uniesiona do akceptowalnego poziomu zapobiegającego kontaktowi łatwopalnego chłodziwa z lubrykantem. Zanim przekażesz sprężarkę dystrybutorowi, przeprowadź proces odprowadzania. Jeśli chcesz przypieszyć proces, możesz w tym celu zastosować wyłącznie podgrzewanie elektryczne korpusu sprężarki. Olej odprowadzaj z układu w bezpieczny sposób.

20) Transport, oznaczanie i przechowywanie jednostek

Transport sprzętu zawierającego łatwopalne chłodziwa musi przebiegać zgodnie z przepisami w zakresie transportu.

Sprzęt oznacz znakami zgodnymi z obowiązującym prawem.

Utylizację sprzętu zawierającego łatwopalne chłodziwa przeprowadzaj zgodnie z obowiązującym prawem.

Przechowywanie sprzętu/urządzeń


Sprzęt przechowuj zgodnie z instrukcjami producenta.

Przechowywanie zapakowanego (niesprzedażnego) sprzętu


Ochrona opakowania sklepowego musi zabezpieczać sprzęt wewnątrz przed uszkodzeniami mechanicznymi mogącymi doprowadzić do wycieku ładunku chłodziwa.

Maksymalną liczbę sztuk przechowywanych w jednym miejscu określają przepisy obowiązującego prawa.

ANEKS A: obieg chłodziwa

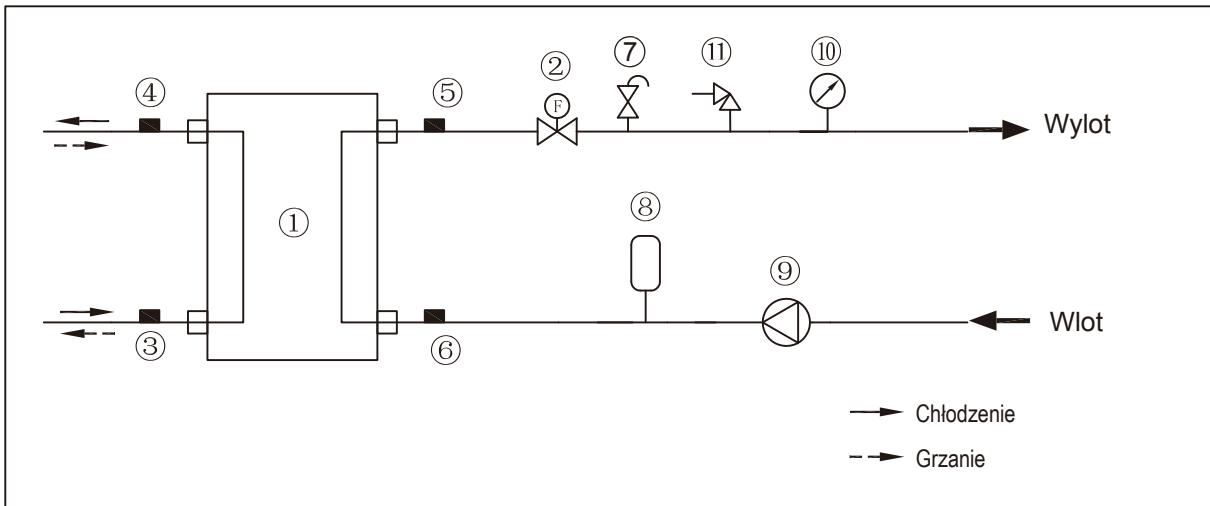

Podstawowy

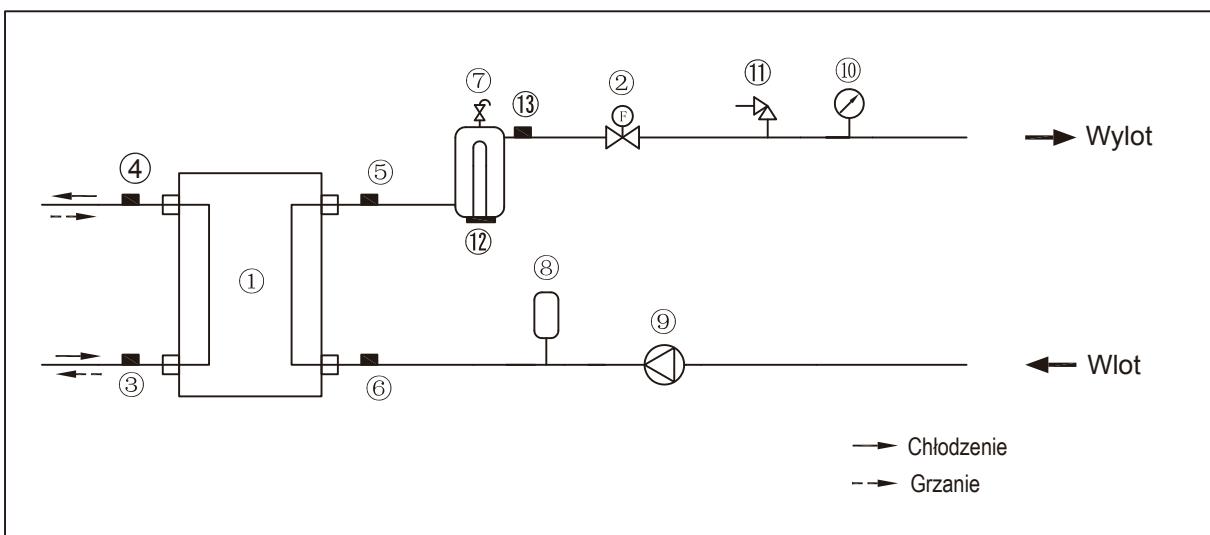


Niestandardowy

Pozycja	Opis	Pozycja	Opis
1	Wymiennik ciepła po stronie wody (pływowy wymiennik ciepła)	8	Naczynie wzbiorcze
2	Przełącznik przepływu	9	Pompa obiegu
3	Czujnik temperatury przewodu chłodziwa ciekłego	10	Manometr
4	Czujnik temperatury przewodu chłodziwa gazowego	11	Zawór bezpieczeństwa
5	Czujnik temperatury wody wychodzącej	12	Wewnętrzna grzałka dodatkowa
6	Czujnik temperatury wlotu wody	13	Czujnik całkowitej temperatury wylotowej
7	Automatyczny zawór upustowy		


CUPRINS

1 MĂSURI DE SIGURANȚĂ	02
2 ÎNAINTE DE INSTALARE.....	08
3 LOCUL DE INSTALARE	08
4 PRECAUȚII LA INSTALARE	10
• 4.1 Dimensiuni.....	10
• 4.2 Cerințe de instalare	10
• 4.3 Cerințe privind spațiul de deservire	11
• 4.4 Montarea unității interioare	12
• 4.5 Strângerea conexiunilor	12
5 INTRODUCERE GENERALĂ.....	13
6 ACCESORII	14
7 APLICAȚII TIPICE	15
• 7.1 Aplicația 1	15
• 7.2 Aplicația 2	17
8 PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA UNITĂȚII	21
• 8.1 Demontarea unității	21
• 8.2 Componente principale	21
• 8.3 Caseta de comandă electronică	23
• 8.4 Conducta de agent frigorific	25
• 8.5 Conductele de apă	25
• 8.6 Adăugarea apei	29
• 8.7 Izolația conductelor de apă	30
• 8.8 Cablarea la locul de montaj.....	30
9 PORNIRE ȘI CONFIGURARE	42
• 9.1 Prezentare generală a setărilor comutatorului DIP	42
• 9.2 Pornire inițială la temperatură ambientală exteroară scăzută	42
• 9.3 Verificări înainte de operare	42
• 9.4 Setarea turației pompei.....	43
• 9.5 Setări locale.....	44
10 TESTAREA OPERĂRII ȘI VERIFICĂRI FINALE	55
• 10.1 Verificări finale	55
• 10.2 Testarea operării (manuală)	55




11 ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE.....	55
12 DEPANARE.....	56
• 12.1 Orientări generale.....	56
• 12.2 Simptome generale	56
• 12.3 Parametri de funcționare	58
• 12.4 Coduri de eroare	60
13 SPECIFICAȚII TEHNICE.....	63
14 INFORMAȚII PRIVIND DESERVIREA.....	65

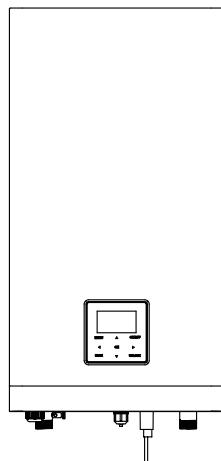



De bază

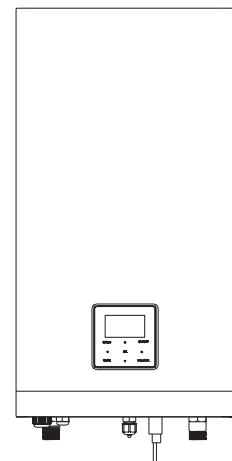

Personalizat

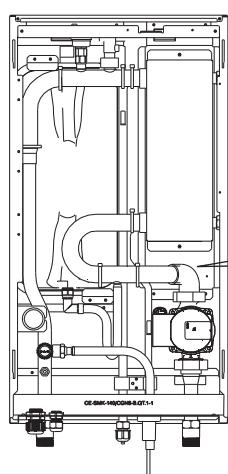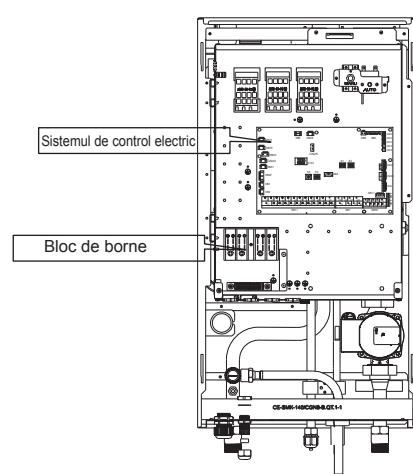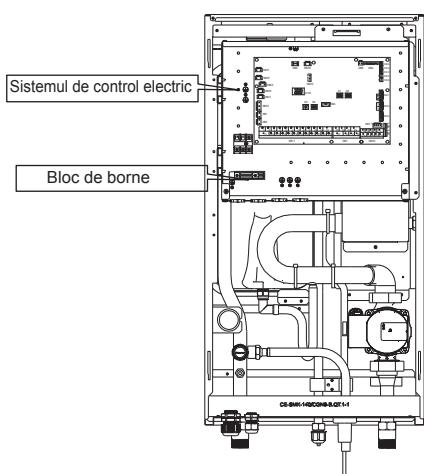

Încălzitor de rezervă intern

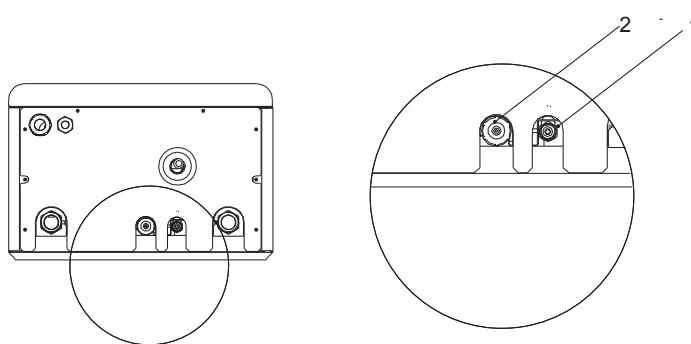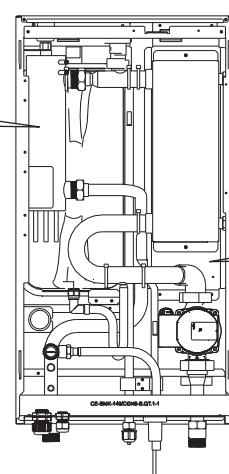

Unitate	Diametru (mm)	
	1	2
60	6,35	15,9
100	9,52	15,9
160	9,52	15,9

1 MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Precauțiile enumerate aici sunt împărtăsite în următoarele tipuri. Sunt importante, aşadar urmați-le cu strictețe. Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de instalare. Păstrați acest manual la în demână pentru viitoare consultare.

Semnificațiile simbolurilor PERICOL, AVERTISMENT, ATENȚIONARE și NOTĂ.

⚠ PERICOL

Indică o situație periculoasă iminentă care, dacă nu este evitată, va conduce la deces sau vătămare gravă.

⚠ AVERTISMENT

Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea conduce la deces sau vătămare gravă.

⚠ ATENȚIONARE


Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea conduce la vătămări minore sau moderate. De asemenea, se utilizează pentru a alerta împotriva practicilor nesigure.

💡 NOTĂ

Indică situații care ar putea duce la deteriorarea accidentală echipamentului sau a bunurilor.

⚠ AVERTISMENT

- Instalarea necorespunzătoare a echipamentelor sau accesoriilor poate duce la şoc electric, scurtcircuit, surgeri, incendiu sau alte daune la echipament. Utilizați doar accesoriu realizate de furnizor, care sunt concepute special pentru echipament și asigurați-vă că instalarea este realizată de către un profesionist.
- Toate activitățile descrise în acest manual trebuie să fie efectuate de un tehnician autorizat. Purtați echipamente individuale de protecție adecvate, cum ar fi mănuși și ochelari de siguranță în timpul instalării unității sau desfășurării de activități de întreținere.



Atenție: pericol de incendiu/materiale inflamabile

⚠ AVERTISMENT

Repararea trebuie efectuată numai după cum recomandă producătorul de echipamente. Întreținerea și reparațiile care necesită asistență unui alt personal calificat se efectuează sub supravegherea persoanei competente în utilizarea de agenți frigorifici inflamabili.

Cerințe speciale pentru R32

⚠ AVERTISMENT

- EVITAȚI scurgerile de agent frigorific și prezența unei flăcări deschise.
- Rețineți că agentul frigorific R32 NU miroase.

⚠ AVERTISMENT

Aparatul trebuie depozitat astfel încât să se prevină deteriorarea mecanică și într-o cameră bine aerisită, fără surse de aprindere care funcționează continuu (exemplu: flăcări deschise, un aparat pe bază de gaz), iar camera să aibă o dimensiune aşa cum este specificat mai jos.

💡 NOTĂ

- NU reutilizați îmbinări care au fost folosite deja.
- Îmbinările realizate în instalație între părțile sistemului de refrigerare trebuie să fie accesibile pentru întreținere.

⚠ AVERTISMENT

Asigurați-vă că operațiunile de instalare, service, întreținere și reparare respectă instrucțiunile și legislația aplicabilă (de exemplu, reglementările naționale privind gazele) și sunt executate numai de persoane autorizate.


💡 NOTĂ

- Conductele trebuie protejate împotriva daunelor fizice.
- Lungimea conductelor trebuie să fie menținută la minimum.

Dacă volumul total de agent frigorific în sistem este $< 1,84 \text{ kg}$ (anume, dacă lungimea conductei este $< 20 \text{ m}$ pentru 8/10 kW), nu există cerințe suplimentare privind suprafața minimă la sol.

Dacă volumul total de agent frigorific în sistem este $\geq 1,84 \text{ kg}$ (anume, dacă lungimea conductei este $\geq 20 \text{ m}$ pentru 8/10 kW), trebuie să respectați cerințele suplimentare privind suprafața minimă la sol descrise în graficul de mai jos. Graficul folosește următoarele tabele: „Tabelul 1 - Volumul maxim de agent frigorific permis într-o cameră: unitatea interioară” de la pagina 5, „Tabelul 2 - Suprafața minimă la sol: unitatea interioară” de la pagina 5 și „Tabelul 3 - Suprafața deschiderii minime de aerisire pentru ventilație naturală: unitatea interioară” de la pagina 5.

Dacă lungimea conductelor este de 30 m , atunci suprafața minimă la sol este $\geq 4,5 \text{ m}^2$; dacă suprafața la sol este mai mică de $4,5 \text{ m}^2$, trebuie să se perforeze un orificiu de 200 cm^2 .

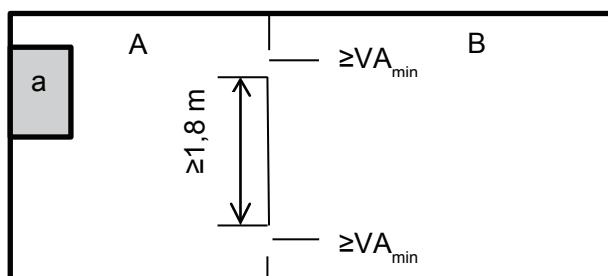


a Unitate interioară

A Camera în care este instalată unitatea interioară.

B Cameră adiacentă camerei A.

Suprafața A plus B trebuie să fie mai mare sau egală cu $4,5 \text{ m}^2$.

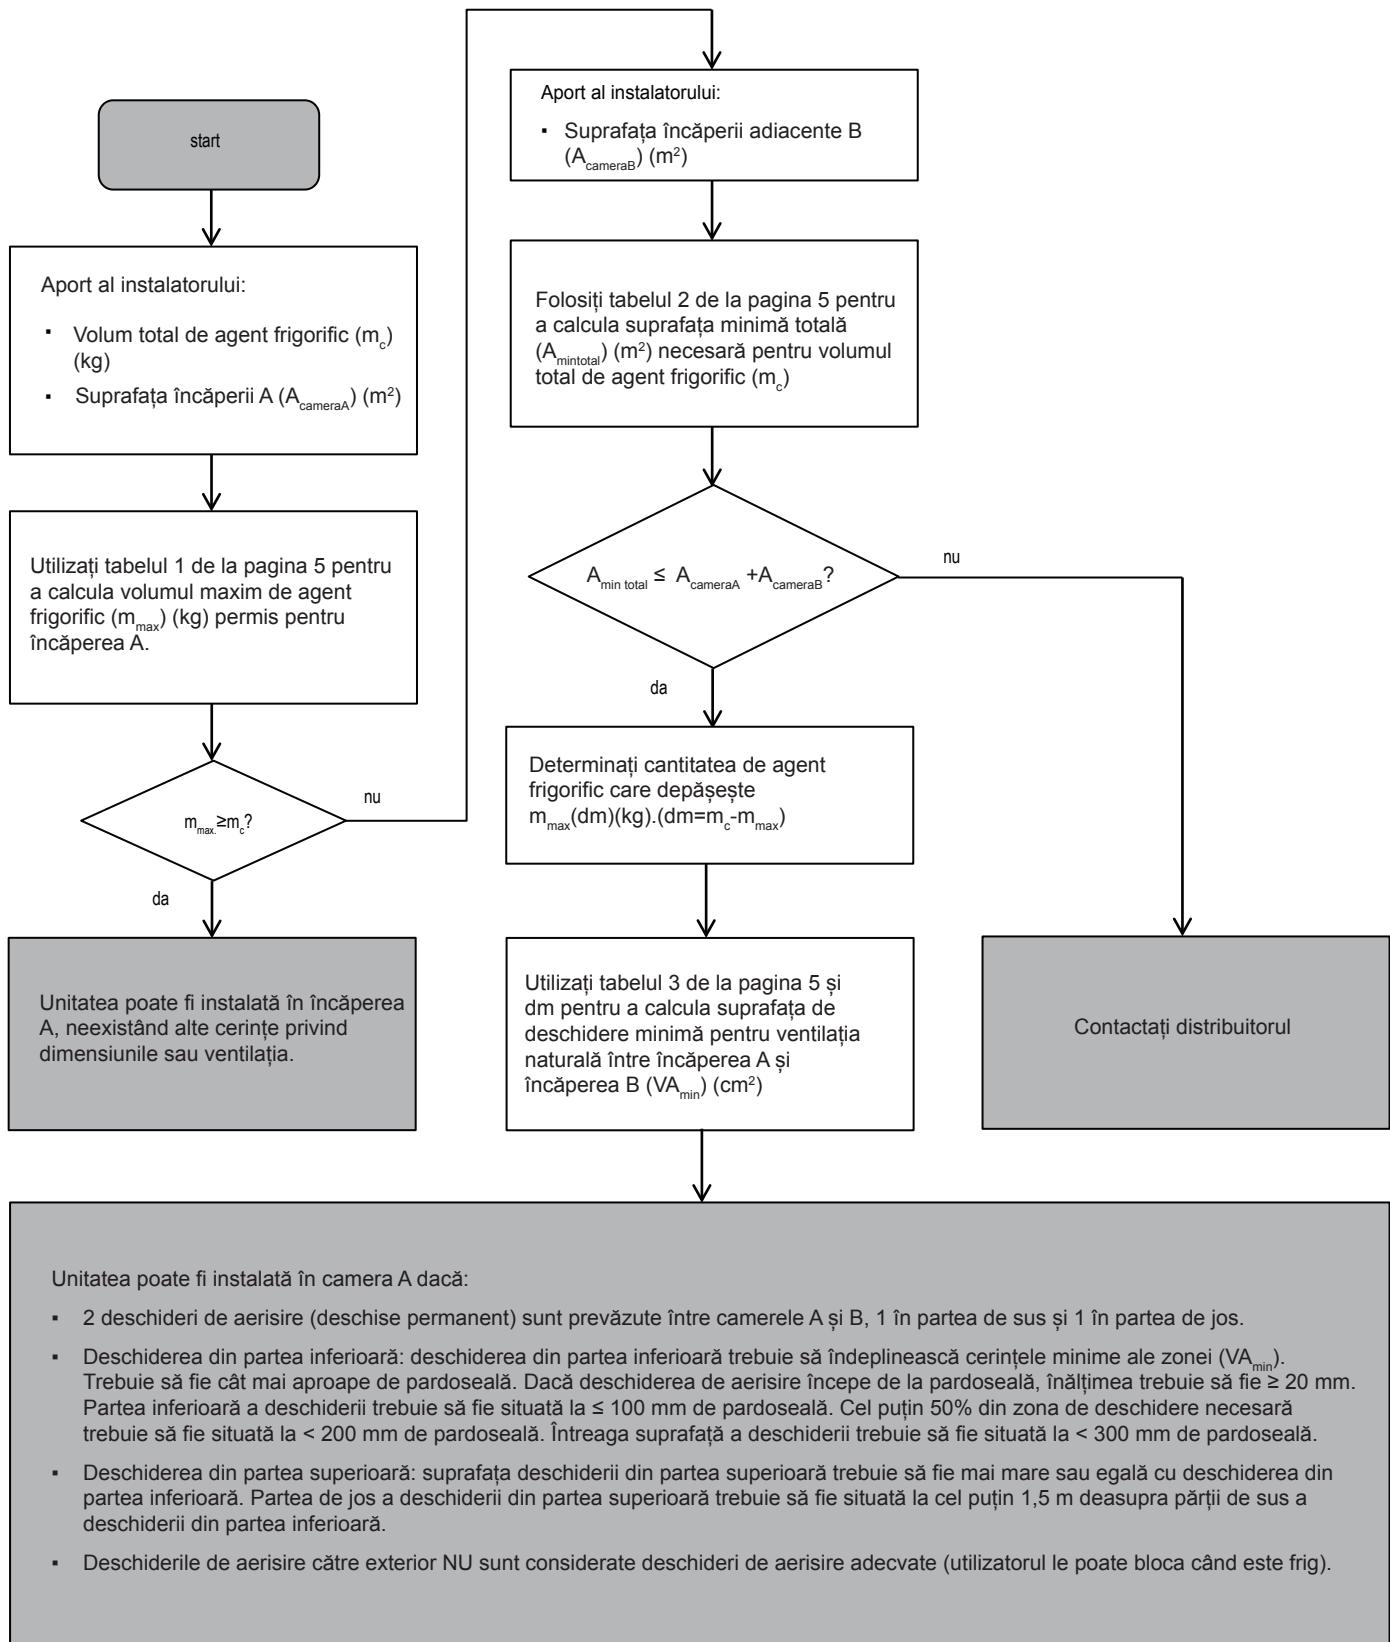

Tabelul 1 - Volumul maxim de agent frigorific permis într-o cameră: unitate interioară

$A_{cameră}$ (m ²)	Volumul maxim de agent frigorific într-o cameră (m_{max}) (kg)	$A_{cameră}$ (m ²)	Volumul maxim de agent frigorific într-o cameră (m_{max}) (kg)
	H=1800 mm		H=1800 mm
1	1,02	4	2,05
2	1,45	5	2,29
3	1,77	6	2,51

💡 NOTĂ

- Pentru modelele montate pe perete, valoarea „Înălțimea de instalare (H)” este considerată 1800 mm conform IEC 60335-2-40:2013 A1 2016 Clauza GG2.
- Pentru valori $A_{cameră}$ intermediare (anume, când $A_{cameră}$ se află între două valori din tabel), se ia în considerare valoarea care corespunde celei mai ridicate valori $A_{cameră}$ din tabel. Dacă $A_{cameră} = 3\text{ m}^2$, se ia în considerare valoarea care corespunde „ $A_{cameră} = 3\text{ m}^2$ ”.

Tabel 2 - Suprafață minimă la sol: unitate interioară

m_c (kg)	Suprafață minimă la sol (m ²)
	H=1800 mm
1,84	3,32
2,00	3,81
2,25	4,83
2,50	5,96

💡 NOTĂ

- Pentru modelele montate pe perete, valoarea „Înălțimea de instalare (H)” este considerată 1800 mm conform IEC 60335-2-40:2013 A1 2016 Clauza GG2.
- Pentru valori m_c intermediare (anume, când m_c se află între două valori din tabel), se ia în considerare valoarea care corespunde celei mai ridicate valori m_c din tabel. Dacă $m_c = 1,87\text{ kg}$, se ia în considerare valoarea care corespunde „ $m_c = 1,87\text{ kg}$ ”.

Sistemele cu un volum total de agent frigorific mai mic de 1,84 kg nu sunt supuse niciunei cerințe privind încăperea.

Tabelul 3 - Zona de deschidere minimă de aerisire pentru aerisire naturală: unitatea interioară

m_c	m_{max}	$dm=m_c-m_{max}$ (kg)	Suprafață de deschidere minimă de aerisire (cm ²)
			H=1800 mm
2,22	0,1	2,12	495,14
2,22	0,3	1,92	448,43
2,22	0,5	1,72	401,72
2,22	0,7	1,52	355,01
2,22	0,9	1,32	308,30
2,22	1,1	1,12	261,59
2,22	1,3	0,92	214,87
2,22	1,5	0,72	168,16
2,22	1,7	0,52	121,45
2,22	1,9	0,32	74,74
2,22	2,1	0,12	28,03

💡 NOTĂ

- Pentru modelele montate pe perete, valoarea „Înălțimea de instalare (H)” este considerată 1800 mm conform IEC 60335-2-40: 2013 A1 2016 Clauza GG2.
- Pentru valori dm intermediare (anume, când dm se află între două valori din tabel), se ia în considerare valoarea care corespunde celei mai ridicate valori dm din tabel. Dacă dm = 1,55 kg, se ia în considerare valoarea care corespunde „dm = 1,6 kg”.

PERICOL

- Înainte de a atinge părțile terminale electrice, opriți întrerupătorul de alimentare.
- Când sunt scoase panourile de service, piesele sub tensiune pot fi ușor atinse din greșală.
- Nu lăsați niciodată unitatea nesupravegheată în timpul instalării sau reparațiilor atunci când panoul de service este îndepărtat.
- Nu atingeți conductele de apă în timpul și imediat după funcționare, deoarece pot fi fierbinți și v-ar putea arde mâinile. Pentru a evita rănirea, acordați conductelor timp pentru a reveni la temperatura normală sau purtați mănuși de protecție.
- Nu atingeți niciun întrerupător cu degetele ude. Atingerea unui întrerupător cu degetele ude poate provoca soc electric.
- Înainte de a atinge piesele electrice, opriți toate sursele de alimentare a unității.

AVERTISMENT

- Rupeți și aruncați ambalajele din plastic, astfel încât copiii să nu se joace cu acestea, deoarece există pericol de deces prin sufocare.
- Eliminați în siguranță materialele de ambalare, cum ar fi cuie și alte piese din metal sau lemn care ar putea provoca vătămarea.
- Solicitați distribuitorului sau personalului calificat să efectueze lucrări de instalare în conformitate cu acest manual. Nu instalați singuri unitatea. Instalarea necorespunzătoare poate duce la scurgeri de apă, șocuri electrice sau incendiu.
- Utilizați doar accesorii și piese specificate pentru lucrările de instalare. Nefolosirea pieselor specificate poate duce la scurgeri de apă, șocuri electrice, incendiu sau căderea unității de pe suportul său.
- Instalați unitatea pe o fundație care îl poate susține greutatea. Rezistența fizică insuficientă poate determina căderea echipamentului și eventuale vătămări.
- Efectuați lucrările de instalare specificate, luând în considerare vântul puternic, uraganele sau cutremurele. Lucrările necorespunzătoare de instalare pot duce la accidente din cauza căderii echipamentelor.
- Asigurați-vă că toate lucrările electrice sunt efectuate de personal calificat în conformitate cu legile și reglementările locale și acest manual, folosind un circuit separat. Capacitatea insuficientă a circuitului de alimentare sau construcția electrică necorespunzătoare poate duce la șocuri electrice sau incendiu.
- Instalați un întrerupător de circuit în caz de defectare a împământării, în conformitate cu legile și reglementările locale. Neinstalarea unui astfel de întrerupător de circuit poate cauza șocuri electrice și incendiu.
- Asigurați-vă că toate cablurile sunt strânse. Folosiți cablurile specificate și asigurați-vă că orice conexiuni ale bornelor sau firele sunt protejate de apă și de alte forțe externe adverse. Conectarea incompletă sau fixarea necorespunzătoare poate provoca un incendiu.
- Când conectați sursa de alimentare, direcționați firele astfel încât panoul frontal să poată fi fixat în siguranță. Dacă panoul frontal nu este fixat, s-ar putea produce supraîncălzirea bornelor, șocuri electrice sau foc.
- După finalizarea lucrărilor de instalare, verificați pentru a vă asigura că nu există scurgeri de agent frigorific.
- Nu atingeți niciodată direct niciun agent frigorific scurs, deoarece ar putea cauza degerături severe. Nu atingeți conductele de agent frigorific în timpul și imediat după funcționare, deoarece pot fi fierbinți sau reci, în funcție de starea agentului frigorific care curge prin conducte, compresorul și alte piese prin care circulă agent frigorific. Dacă atingeți conductele de agent frigorific se pot produce arsuri sau degerături. Pentru a evita rănirea, acordați conductelor timp pentru a reveni la temperatura normală sau, dacă trebuie să le atingeți, purtați mănuși de protecție.
- Nu atingeți componente interne (pompă, încălzitor de rezervă etc.) în timpul și imediat după funcționare. Atingerea componentelor interne poate provoca arsuri. Pentru a evita rănirea, acordați părților interne timp pentru a reveni la temperatura normală sau, dacă trebuie să le atingeți, purtați mănuși de protecție.

ATENȚIONARE

- Împământați unitatea.
- Rezistența împământării trebuie să fie în conformitate cu legile și reglementările locale.
- Nu conectați cablul de împământare la conducte de gaz sau apă, conductoare de parătrsnet sau împământarea cablurilor de telefonie.
- Împământarea incompletă poate provoca șocuri electrice.
 - Conducte de gaz: în caz de scurgere a gazului se poate produce un incendiu sau o explozie.
 - Conducte de apă: conductele din vinil dur nu reprezintă împământări eficiente.
 - Conductoare de parătrsnet sau împământarea cablurilor de telefonie: pragul electric poate crește anormal dacă sunt lovite de un fulger.

ATENȚIONARE

- Instalați cablul de alimentare la cel puțin 1 metru (3 picioare) distanță de televizoare sau aparate radio pentru a preveni interferențele sau zgomotul. [În funcție de undele radio, este posibil ca o distanță de 1 metru (3 picioare) să nu fie suficientă pentru a elimina zgomotul.]
- Nu spălați unitatea. Acest lucru poate cauza șocuri electrice sau incendii. Aparatul trebuie instalat în conformitate cu reglementările naționale de cablare. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau de persoane calificate în mod similar, pentru a evita un pericol.
- Nu instalați unitatea în următoarele locuri:
 - Unde există ceată de ulei mineral, pulverizare cu ulei sau vapori. Componentele din plastic se pot deteriora și se pot desprinde sau conduce la surgereaza apei.
 - Unde sunt produse gaze corozive (cum ar fi acidul sulfuric). Unde corodarea conductelor de cupru sau a pieselor lipite poate provoca surgerări de agent frigorific.
 - Unde există utilaje care emite unde electromagnetice. Undele electromagnetice pot perturba sistemul de control și pot provoca defectarea echipamentului.
 - Unde se pot scurge gaze inflamabile, unde fibre de carbon sau pulberi inflamabile sunt suspendate în aer sau unde sunt manipulate substanțe inflamabile volatile, cum ar fi diluant pentru vopsea sau benzină. Aceste tipuri de gaze pot provoca un incendiu.
 - Unde aerul conține niveluri ridicate de sare, cum ar fi în apropierea oceanului.
 - Unde tensiunea fluctuează foarte mult, cum ar fi în fabrici.
 - În vehicule sau nave.
 - Acolo unde sunt prezenti vaporii acizi sau alcalini.
- Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârstă de minim 8 ani și de persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheata sau li se oferă instrucțiuni de utilizare a unității într-o manieră sigură și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu unitatea. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de către copii în absența supravegherii.
- Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau agentul său de service sau de o persoană calificată similar.
- ELIMINAREA LA DEȘEURI: Nu aruncați acest produs sub formă de deșeuri municipale nesortate. Este necesară colectarea acestor deșeuri separat pentru tratament special. Nu aruncați aparate electrice ca deșeuri municipale, folosiți facilități de colectare separată. Contactați administrația locală pentru informații despre sistemele de colectare disponibile. Dacă aparatele electrice sunt aruncate la gropi sau depozite de gunoi, se pot scurge substanțe periculoase în ape și pot pătrunde în lanțul trofic, dăunând sănătății și bunăstării omului.
- Cablarea trebuie să fie efectuată de tehnicieni profesioniști, în conformitate cu reglementările naționale de cablare și această schemă de conexiuni. În cablajul fixat, în conformitate cu normele naționale, se va încorpora un separator cu toți polii, care are o distanță de separare de cel puțin 3 mm în toți polii și un dispozitiv pentru curent rezidual (RCD) evaluat la maximum 30 mA.
- Conformați siguranța zonei de instalare (pereti, pardoseli etc.), absența pericoleselor ascunse, cum ar fi apă, electricitate și gaz, înainte de cablare/pozarea conductelor.
- Înainte de instalare, verificați dacă sursa de alimentare a utilizatorului îndeplinește cerințele instalației electrice a unității (inclusiv împământare fiabilă, surgeră și sarcină electrică pe diametrul firului etc.). Dacă nu sunt îndeplinite cerințele instalației electrice a produsului, instalarea produsului este interzisă până la remediere.
- Produsul trebuie să fie fixat ferm. Dacă este necesar, luați măsuri de consolidare.

NOTĂ

- Despre gazele fluorurate
 - Acest aparat de aer condiționat conține gaze fluorurate. Pentru informații specifice despre tipul de gaz și cantitate, vă rugăm să consultați eticheta relevantă de pe unitatea în sine. Respectați reglementările naționale privind gazele.
 - Operațiunile de instalare, service, întreținere și reparare a acestei unități trebuie efectuate de un tehnician certificat.
 - Dezinstalarea și reciclarea produsului trebuie efectuate de un tehnician certificat.
 - Dacă sistemul are instalat un sistem de detectare a surgerilor, trebuie verificată existența surgerilor cel puțin la fiecare 12 luni. Atunci când unitatea este verificată pentru a identifica prezența surgerilor, se recomandă menținerea unei evidențe adecvate a tuturor verificărilor.

2 ÎNAINTE DE INSTALARE

• Înainte de instalare

Confirmați numele modelului și numărul de serie al unității.

ATENȚIONARE

Frecvența verificărilor de scurgere a agentului frigorific

- Pentru unități care conțin gaze fluorurate cu efect de seră în cantități de 5 tone echivalent CO₂ sau mai mult, dar mai puțin de 50 tone echivalent CO₂, cel puțin la fiecare 12 luni sau, unde este instalat un sistem de detectare a surgerilor, cel puțin la fiecare 24 de luni.
- Pentru unități care conțin gaze fluorurate cu efect de seră în cantități de 50 tone echivalent CO₂ sau mai mult, dar mai puțin de 500 tone echivalent CO₂, cel puțin la fiecare șase luni sau, unde este instalat un sistem de detectare a surgerilor, cel puțin la fiecare 12 luni.
- Pentru unități care conțin gaze fluorurate cu efect de seră în cantități de 500 tone echivalent CO₂ sau mai mult, cel puțin la fiecare trei luni sau unde este instalat un sistem de detectare a surgerilor, cel puțin la fiecare șase luni.
- Acest aparat de aer condiționat este un echipament închis ermetic care conține gaze fluorurate cu efect de seră.
- Doar o persoană certificată este autorizată să facă instalarea, operarea și întreținerea.

3 LOCUL DE INSTALARE

AVERTISMENT

- În unitate există un agent frigorific inflamabil și unitatea trebuie instalată într-un loc bine ventilat. Dacă unitatea este instalată în interior, trebuie adăugat un dispozitiv suplimentar de detectare a agentului frigorific și echipament de ventilație în conformitate cu standardul EN378. Adoptați măsuri adecvate pentru a împiedica utilizarea unității ca adăpost de animale mici.
- Animalele mici care intră în contact cu piesele electrice pot provoca defecțiuni, fum sau incendiu. Instruiți clientul să păstreze curată zona din jurul unității.
- Echipamentul nu este destinat utilizării într-o atmosferă potențial explozivă.
- Selectați un loc de instalare în care următoarele condiții sunt satisfăcute și are aprobarea clientului.
 - Locuri bine ventilate.
 - Locuri sigure care pot suporta greutatea și vibrațiile unității și unde unitatea poate fi instalată la nivel.
 - Locuri în care nu există posibilitatea de gaze inflamabile sau surgeri de produs.
 - Echipamentul nu este destinat utilizării într-o atmosferă potențial explozivă.
 - Locurile în care spațiul de deservire poate fi bine asigurat.
 - Locuri în care lungimea conductelor și a cablurilor unităților se încadrează în intervalele admise.
 - Locuri în care surgerile de apă din unitate nu pot deteriora amplasamentul (de exemplu, în cazul unei conducte de surgere blocate).
 - Locuri în care ploaia poate fi evitată pe cât posibil.
 - Nu instalați unitatea în locuri folosite adesea ca spațiu de lucru. În cazul lucrărilor de construcție (de ex., polizare etc.) unde se creează mult praf, unitatea trebuie acoperită.
 - Nu așezați obiecte sau echipamente pe unitate (placa superioară)
 - Nu vă așezați, nu vă urcați și nu stați în picioare pe unitate.
 - Asigurați-vă că sunt luate suficiente măsuri de precauție în cazul surgerilor de agent frigorific în conformitate cu legile și reglementările locale aplicabile.
 - Nu instalați unitatea în apropierea mării sau acolo unde există gaze corozive.
- Când instalați unitatea într-un loc expus la vânt puternic, acordați o atenție deosebită următoarelor aspecte:
- Vântul de 5 m/sec sau mai puternic care suflă spre ieșirea de aer a unității poate provoca scurtcircuite (aspirarea aerului de refuzare), iar acest lucru poate avea următoarele consecințe:
 - Deteriorarea capacitatei operaționale.
 - Accelerarea frecvență a înghețului în operația de încălzire.
 - Întreruperea funcționării din cauza presiunii prea ridicate.
 - Când un vânt puternic bate continuu pe partea din față a unității, ventilatorul poate începe să se rotească foarte repede până când se defecteză.

În stare normală, consultați imaginile de mai jos pentru instalarea unității:

ATENȚIONARE

Unitatea interioară trebuie să fie instalată într-un loc interior impermeabil; în caz contrar, siguranța unității și a operatorului nu pot fi asigurate.

Unitatea interioară trebuie să fie montată pe perete într-un loc interior care îndeplinește următoarele cerințe:

- Locul de instalare este ferit de îngheț.
- Spațiul din jurul unității este adekvat pentru deservire; consultați figura 4-4.
- Spațiul din jurul unității permite circulația suficientă a aerului.
- Există o supapă de evacuare a condensului și o supapă de eliberare a presiunii.

ATENȚIONARE

Când unitatea funcționează în modul de răcire, se poate scurge condens din conductele de intrare și de ieșire a apei. Asigurați-vă că picăturile de condens nu vor deteriora mobilierul și alte dispozitive.

- Suprafața de instalare este un perete plan, vertical, incombustibil, capabil să suporte greutatea în funcționare a unității.
- Toate lungimile și distanțele conductelor au fost luate în considerare.


Tabel 3-1

Cerință	Valoare
Lungimea maximă admisă a conductelor între vana cu 3 căi SV1 și unitatea interioară (numai pentru instalațiile cu rezervor de apă caldă menajeră)	3 m
Lungimea maximă admisă a conductelor între rezervorul de apă caldă menajeră și unitatea interioară (numai pentru instalațiile cu rezervor de apă caldă menajeră). Cablul senzorului de temperatură furnizat cu unitatea interioară are 10 m lungime.	8 m
Lungimea maximă admisă a conductelor între TW2 și unitatea interioară. Senzorul de temperatură furnizat cu unitatea interioară TW2 este prevăzut cu un cablu de 10 m lungime.	8 m

4 PRECAUȚII LA INSTALARE

4.1 Dimensiuni

Dimensiunile consolei de perete:

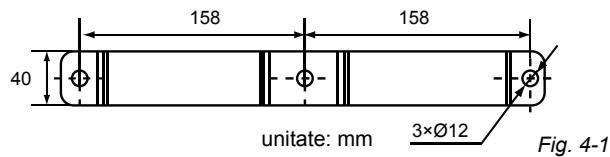

Dimensiunile unității:

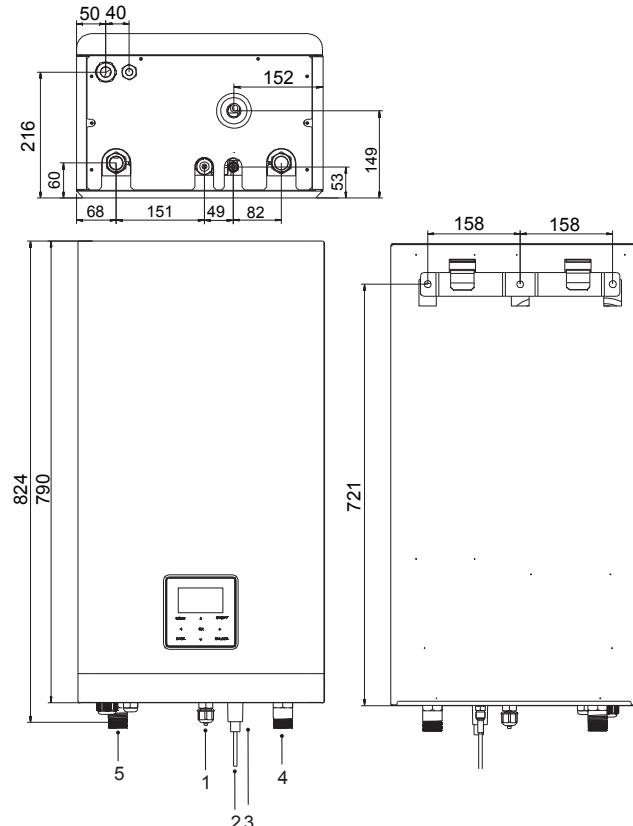


Fig.4-2

NR.	NUME
1	Racord gaze frigorifice 5/8" - 14UNF
2	Racord lichid frigorific 1/4" (60) sau 3/8" (100/160) - 14UNF
3	Surgere Ø25
4	Admisie apă R1"
5	Evacuare apă R1"

4.2 Cerințe de instalare

- Unitatea interioară este ambalată într-o cutie.
- La livrare, unitatea trebuie verificată și orice daune trebuie raportate imediat agentului operatorului însărcinat cu primirea reclamațiilor.
- Verificați dacă toate accesoriiile unității interioare sunt incluse.
- Greutatea unității interioare este de aproximativ 50 kg și trebuie ridicată de două persoane.
- Aduceți unitatea cât mai aproape de poziția finală de instalare în ambalajul său original pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului.

AVERTISMENT

Nu apucați caseta de comandă sau conducta pentru a ridica unitatea!


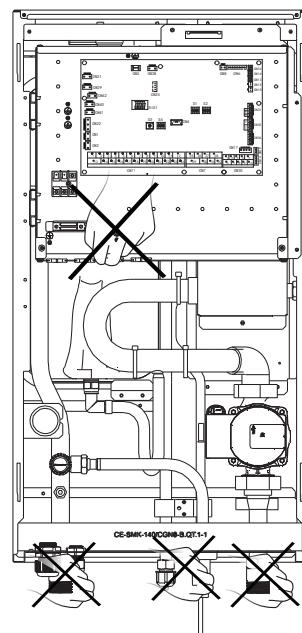


Fig.4-3

4.3 Cerințe privind spațiul de deservire

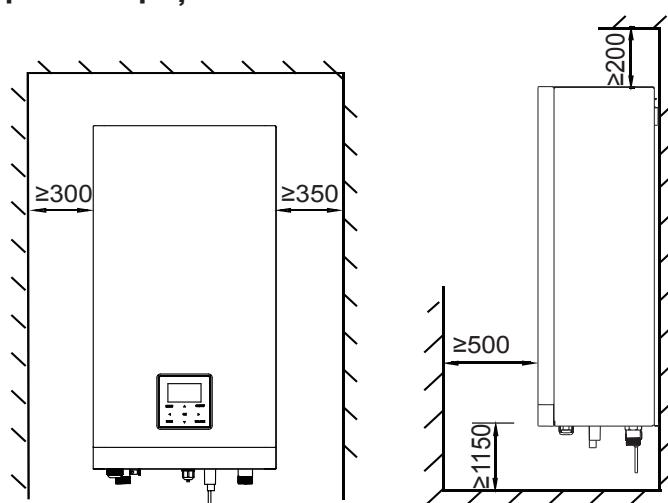

unitate: mm

Fig.4-4

4.4 Montarea unității interioare

- Prindeți de perete consola de montare pe perete folosind pene și șuruburi adecvate.
- Asigurați poziționarea perfect orizontală a consolei de montare pe perete.
- Acordați o atenție specială pentru a preveni revârsarea vasului de colectare a surgerilor.
- Agătați unitatea interioară pe consola de montare pe perete.


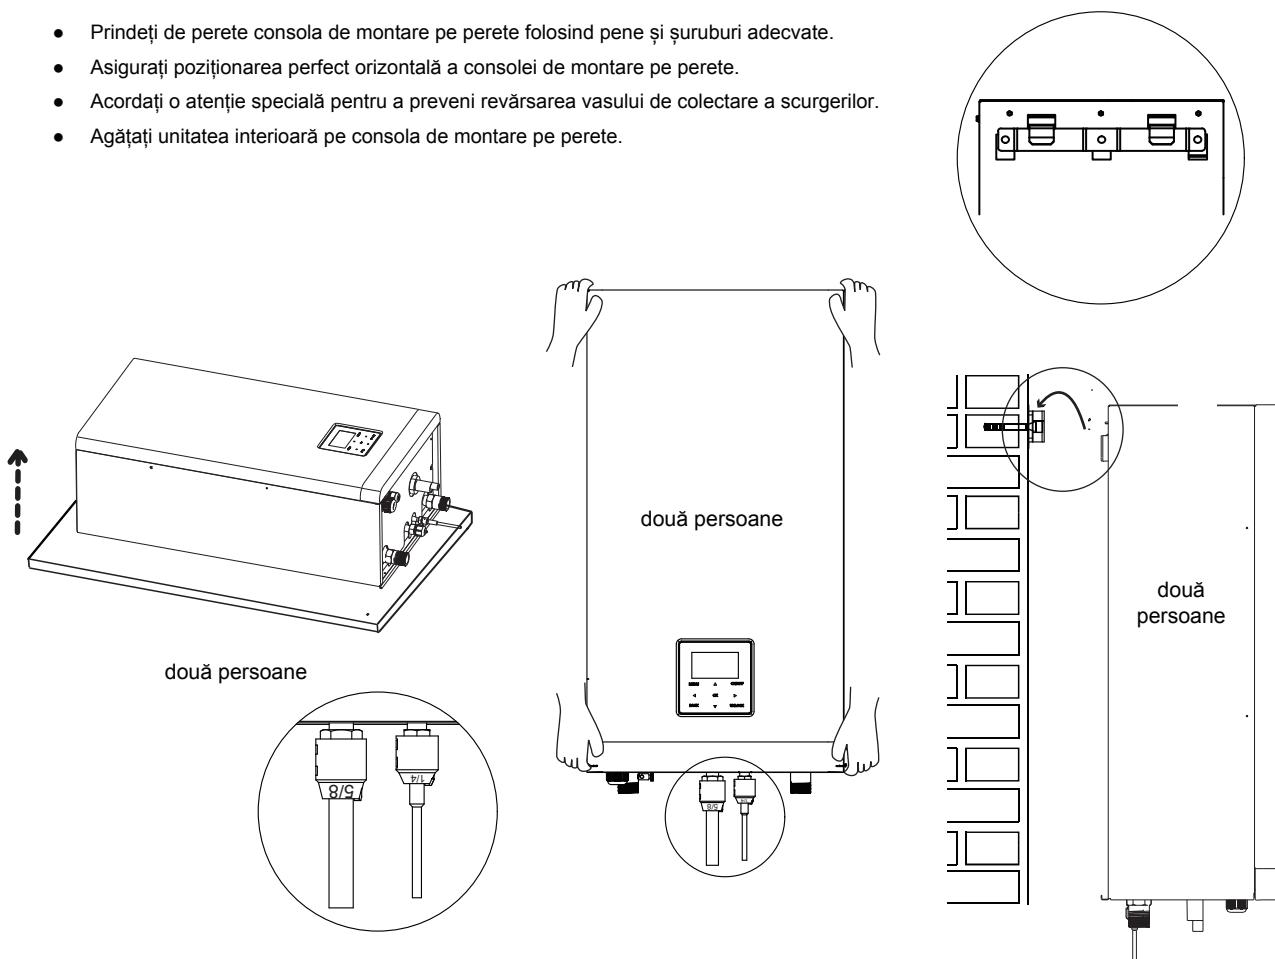


Fig. 4-5

4.5 Strângerea conexiunilor

- Aliniați centrul conductelor.
- Strângeti suficient de mult piulița de racord cu degetele, apoi strângeti-o cu cheia fixă și cheia de torsiuș.
- Piulița de protecție este o componentă de unică folosință, nu poate fi reutilizată. În cazul în care este îndepărțată, aceasta trebuie înlocuită cu o piuliță nouă.

Diametru exterior	Cuplu de strângere (N.cm)	Cuplu suplimentar de strângere (N.cm)
Φ 6,35	1500 (153 kgf.cm)	1600 (163 kgf.cm)
Φ 9,52	2500 (255 kgf.cm)	2600 (265 kgf.cm)
Φ 16	4500 (459 kgf.cm)	4700 (479 kgf.cm)

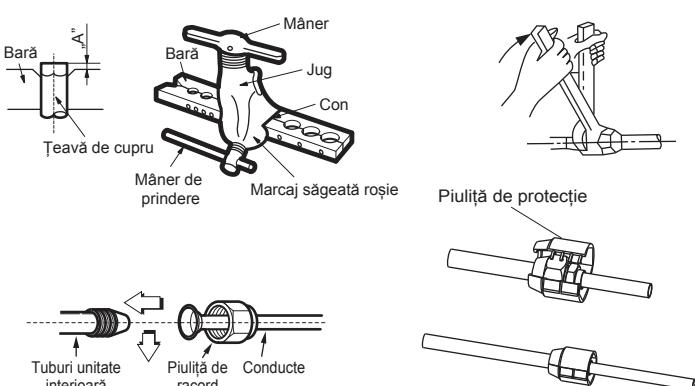


ATENȚIONARE

- Cuplul excesiv de strângere poate sparge piulițele în timpul instalării.
- Atunci când sunt utilizate părți evazate în interior, acestea ar trebui să fie ajustate.

5 INTRODUCERE GENERALĂ

- Aceste unități sunt utilizate atât pentru aplicații de încălzire și răcire, cât și pentru rezervoare de apă caldă menajeră. Pot fi combinate cu ventiloconvectore, aplicații de încălzire prin pardoseală, radiatoare de înaltă eficiență la temperatură joasă, rezervoare de apă caldă menajeră (achiziție locală) și kituri solare (achiziție locală).
- Unitatea este livrată împreună cu o telecomandă cablată.
- Dacă alegeți unitatea cu încălzitor de rezervă incorporat, acesta poate crește capacitatea de încălzire în timpul temperaturilor exterioare scăzute. Încălzitorul de rezervă servește ca rezervă și în cazul defectării și pentru protecția împotriva înghețului a conductelor exterioare de apă pe timp de iarnă.

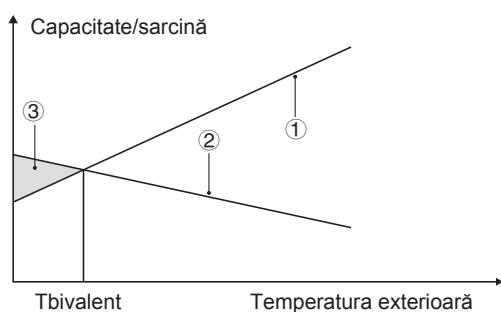

① Capacitate pompă de căldură.


② Capacitatea de încălzire necesară (în funcție de amplasare).

③ Capacitate suplimentară de încălzire furnizată de încălzitorul de rezervă.

Rezervor de apă caldă menajeră (achiziție locală)

La unitate se poate conecta un rezervor de apă caldă menajeră (cu sau fără încălzitor auxiliar).

Cerința rezervorului este diferită pentru diferite unități și materiale ale schimbătorului de căldură.

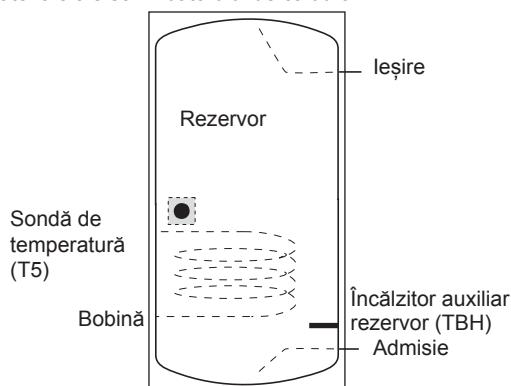

Încălzitorul auxiliar trebuie instalat sub sonda de temperatură (T5).

Schimbătorul de căldură (bobină) trebuie instalat sub sonda de temperatură.

Lungimea conductei dintre unitatea exterioară și rezervor trebuie să fie mai mică de 5 metri.

Unitate interioară	60	100	160	
Volumul rezervorului/l Recomandat	100~250	150~300	200~500	
Suprafața schimbătorului de căldură/m ² (bobină din oțel inoxidabil)	Minim	1,4	1,4	1,6
Suprafața schimbătorului de căldură/m ² (bobină emailată)	Minim	2,0	2,0	2,5

Termostat de cameră (achiziție locală)

Termostatul de cameră poate fi conectat la unitate (termostatul de cameră trebuie păstrat departe de sursa de încălzire la alegerea locului de instalare).

Kit solar pentru rezervorul de apă caldă menajeră (achiziție locală)


Un kit solar optional poate fi conectat la unitate.

Interval de operare

Interval de operare a unității interioare			
Temperatura apei de ieșire (mod încălzire)		+12 ~ +65°C	
Temperatura apei de ieșire (mod răcire)		+5 ~ +25°C	
Temperatura apei calde menajere		+12 ~ +60°C	
Temperatura mediului ambiant		+5 ~ +35°C	
Presiunea apei		0,1~0,3MPa(g)	
Debit apă	60	0,40~1,25m ³ /h	
	100	0,40~2,10m ³ /h	
	160	0,60~3,00m ³ /h	


Unitatea are o funcție de prevenire a înghețului care utilizează pompa de căldură sau încălzitorul de rezervă (model personalizat) pentru a proteja sistemul de apă împotriva înghețului în toate condițiile. Deoarece s-ar putea produce o întrerupere a alimentării cu curent când unitatea este nesupravegheată, se recomandă utilizarea de antigel în sistemul de apă. (Consultați 8.5 „Conductele de apă”).

În modul de răcire, mai jos este afișată temperatura minimă pe tur a apei (T1stopc) pe care unitatea o poate atinge la diferite temperaturi exterioare (T4):

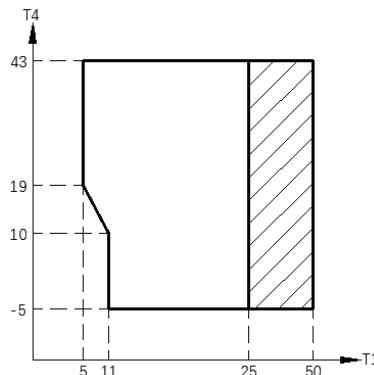

Intervalul de funcționare al pompei de căldură, cu posibile limitări și protecții.


În modul de încălzire, intervalul de temperatură a apei de ieșire (TW_out) la diferite temperaturi exterioare (T4) este prezentat mai jos:

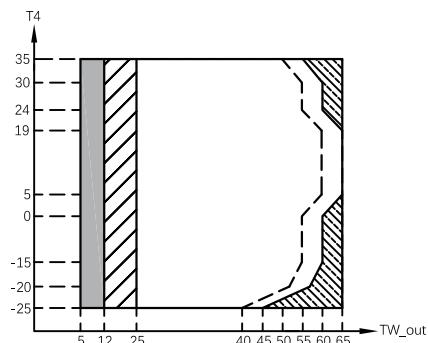

- Dacă setarea IBH/AHS este activată, numai IBH/AHS pornește;
- Dacă setarea IBH/AHS este dezactivată, numai pompa de căldură pornește; în timpul funcționării pompei de căldură pot exista limitări și protecții.
- Intervalul de funcționare al pompei de căldură, cu posibile limitări și protecții.
- Pompa de căldură se oprește, doar IBH/AHS pornește.

— Temperatură maximă a apei de intrare în linie pentru funcționarea pompei de căldură.

În modul ACM, intervalul de temperatură a apei de ieșire (TW_out) la diferite temperaturi exterioare (T4) este prezentat mai jos:

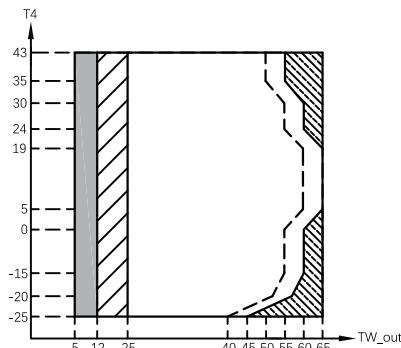

- Dacă setarea IBH/AHS este activată, numai IBH/AHS pornește;
- Dacă setarea IBH/AHS este dezactivată, numai pompa de căldură pornește; în timpul funcționării pompei de căldură pot exista limitări și protecții.
- Intervalul de funcționare al pompei de căldură, cu posibile limitări și protecții.
- Pompa de căldură se oprește, doar IBH/AHS pornește.

— Temperatură maximă a apei de intrare în linie pentru funcționarea pompei de căldură.

6 ACCESORII

Accesorii de montaj				
Nume	Formă	Cantitate		
		60	100	160
Manual de instalare și de utilizare (această carte)		1	1	1
Manual de utilizare		1	1	1
Capac de protecție al piuliței de cupru M16		1	1	1
Capac de protecție al piuliței de cupru M9		0	1	1
Capac de protecție al piuliței de cupru M6		1	0	0
Șuruburi de expansiune M8		5	5	5
Termistor pentru rezervorul de apă caldă menajeră sau debitul de apă din zona 2		1	1	1
Piuliță de cupru M16		1	1	1
Filtru în formă de Y		1	1	1
Consolă de montare		1	1	1
Manual de utilizare (telecomandă cablată)		1	1	1


Accesorii disponibile de la furnizor		
Termistor pentru rezervorul de echilibru (Tbt1)		1
Sârmă prelungitoare pentru Tbt1		1
Termistor pentru rezervorul de echilibru (Tbt2)		1
Sârmă prelungitoare pentru Tbt2		1
Termistor pentru temperatura debitului Zonei 2(Tw2)		1
Sârmă prelungitoare pentru Tw2		1
Termistor pentru temperatura solară (Tsolar)		1
Sârmă prelungitoare pentru Tsolar		1

Termistor și cablu prelungitor de 10 metri lungime pentru Tbt1, Tbt2, Tw2, T Solar pot fi partajate, dacă aceste funcții sunt necesare în același timp, vă rugăm să comandați aceste termistori și cablul prelungitor suplimentar.

7 APLICAȚII TIPICE

Exemplele de aplicație date mai jos sunt doar cu titlu orientativ.

7.1 Aplicația 1

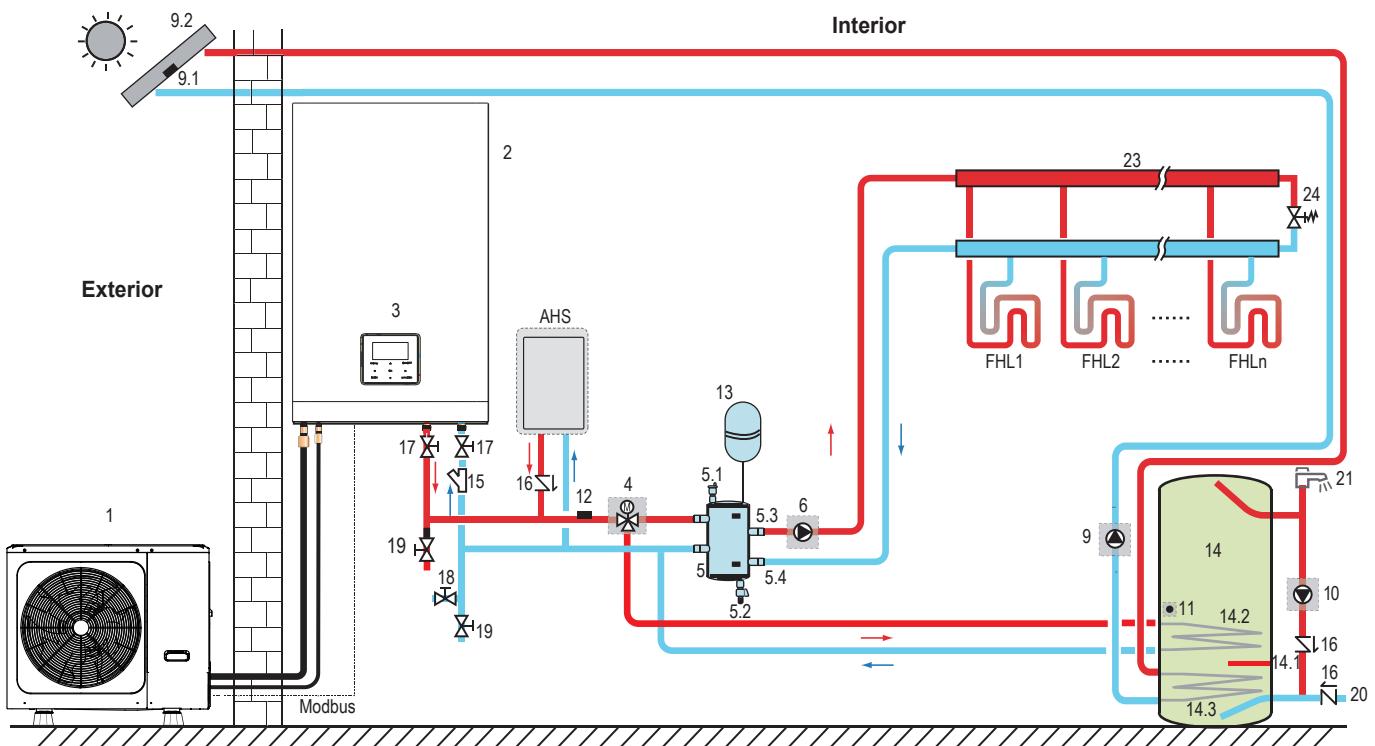

Cod	Unitate de asamblare	Cod	Unitate de asamblare
1	Unitate exterioră	13	Vas de expansiune (achiziție locală)
2	Modul hidraulic	14	Rezervor de apă caldă menajeră (achiziție locală)
3	Interfață cu utilizatorul	14.1	TBH: încălzitor auxiliar pentru rezervorul de apă caldă menajeră (achiziție locală)
4	SV1: vană cu 3 căi (achiziție locală)	14.2	Bobina 1, schimbător de căldură pentru pompa de căldură
5	Rezervor de echilibrare (achiziție locală)	14.3	Bobina 2, schimbător de căldură pentru energie solară
5.1	Supapă de purjare automată	15	Filtru (accesoriu)
5.2	Supapă de scurgere	16	Supapă de reținere (achiziție locală)
5.3	Tbt1: senzor de temperatură superior al rezervorului de echilibrare (optional)	17	Supapă de închidere (achiziție locală)
5.4	Tbt2: senzor de temperatură inferior al rezervorului de echilibrare (optional)	18	Supapă de umplere (achiziție locală)
6	P_o: pompă de circulație zona A (achiziție locală)	19	Supapă de scurgere (achiziție locală)
9	P_s: pompă solară (achiziție locală)	20	Conducătă de alimentare cu apă de la robinet (achiziție locală)
9.1	Tsolar: senzor de temperatură solară (optional)	21	Robinet de apă caldă (achiziție locală)
9.2	Panou solar (achiziție locală)	23	Colector/distribuitor (achiziție locală)
10	P_d: pompă pentru conductele ACM (achiziție locală)	24	Supapă de ocolire (achiziție locală)
11	T5: senzor de temperatură pentru rezervorul de apă menajeră (accesoriu)	FHL 1...n	Buclă de încălzire prin pardoseală (achiziție locală)
12	T1: senzor de temperatură globală a apei (optional)	AHS	Sursă auxiliară de încălzire (achiziție locală)

- **Încălzire spațiu**

Semnalul de pornire/oprire, modul de funcționare și temperatura sunt setate pe interfața cu utilizatorul. P_o(6) continuă să funcționeze atât timp cât unitatea este pornită pentru încălzirea spațiului, SV1(4) rămânând oprit.

- **Încălzirea apei menajere**

Semnalul de pornire/oprire și temperatura țintă a apei din rezervor (T5S) se setează pe interfața cu utilizatorul. P_o(6) nu funcționează atât timp cât unitatea este pornită pentru încălzirea apei calde menajere, SV1(4) rămânând pornit.

- **Control sursei de căldură auxiliare (AHS)**

Funcția AHS este setată pe unitatea interioară (a se vedea 9.1 „Prezentare generală a setărilor comutatorului DIP”)

1) Când AHS este setat să fie activ numai pentru modul de încălzire, AHS se poate porni în următoarele moduri:

a. Activati AHS folosind funcția BACKHEATER (încălzitor posterior) de pe interfața cu utilizatorul;

b. AHS va porni automat dacă temperatura inițială a apei este prea scăzută sau dacă temperatura țintă a apei este prea ridicată la o temperatură ambientă scăzută.

P_o(6) continuă să funcționeze atât timp cât AHS este pornit, SV1(4) rămânând oprit.

2) Când AHS este setat să fie activ pentru modul de încălzire și modul ACM. În modul de încălzire, controlul AHS este la fel ca în partea 1); În modul ACM, AHS va porni automat atunci când temperatura inițială a apei menajere T5 este prea scăzută sau dacă temperatura țintă a apei menajere este prea mare la o temperatură ambientă scăzută. P_o(6) nu mai funcționează, SV1(4) rămânând pornit.

3) Când AHS este setat să fie activ, M1M2 poate fi setat să fie activ pe interfața cu utilizatorul. În modul de încălzire, AHS va porni în cazul în care contactul uscat MIM2 se închide. Această funcție este nevalidă în modul ACM.

- **Controlul încălzitorului auxiliar de rezervor (TBH)**

Funcția TBH este setată pe interfața cu utilizatorul. (A se vedea 9.1 „Prezentare generală a setărilor comutatorului DIP”)

1) Când TBH este activ, TBH poate fi pornit utilizând funcția TANKHEATER (încălzitor rezervor) de pe interfața cu utilizatorul; În modul ACM, TBH va porni automat atunci când temperatura inițială a apei menajere T5 este prea scăzută sau dacă temperatura țintă a apei menajere este prea mare la o temperatură ambientă scăzută.

2) Când TBH este activ, M1M2 poate fi setat să fie activ pe interfața cu utilizatorul. TBH va porni în cazul în care contactul uscat MIM2 se închide.

- **Controlul energiei solare**

Modulul hidraulic recunoaște semnalul de energie solară analizând valoarea Tsolar sau primind semnalul SL1SL2 de la interfața cu utilizatorul. Metoda de recunoaștere poate fi setată prin SOLAR INPUT (Intrare solară) de pe interfața cu utilizatorul. Consultați 8.8.6/1 „Pentru semnalul de intrare a energiei solare” pentru cablare (consultați 9.5.15 „DEF. INTRARE”)

1) Când Tsolar este activ, modul de energie solară pornește când Tsolar este suficient de ridicat, P_s(9) începe să funcționeze; modul de energie solară se oprește când Tsolar este scăzut, P_s(9) nu mai funcționează.

2) Când controlul SL1SL2 este activ, modul de energie solară pornește după ce primește semnalul pentru kitul solar de la interfața cu utilizatorul, P_si(9) începe să funcționeze; Fără semnal pentru kitul solar. Modul de energie solară se oprește, P_s(9) nu mai funcționează.

⚠ ATENȚIONARE

Temperatura apei de ieșire poate atinge chiar și 70°C, aveți grijă deoarece vă puteți opări.

💡 NOTĂ

Fixați corect vana cu 3 căi (SV1). Pentru mai multe detalii, consultați 8.8.6 „Conectarea altor componente”.


La temperaturi ambientale extrem de scăzute, apa caldă menajeră este încălzită exclusiv de către TBH, care se asigură că pompa de căldură poate fi utilizată pentru încălzirea spațiului la capacitate completă.

Detaliile privind configurația rezervorului de apă caldă menajeră pentru temperaturi exterioare scăzute (T4DHWMIN) pot fi găsite în 9.6.1 „SETARE MOD ACM”.

7.2 Aplicația 2

Controlul TERMOSTATULUI DE CAMERĂ pentru încălzirea sau răcirea spațiului trebuie să fie setat pe interfața cu utilizatorul. Poate fi setat în trei moduri: SETARE MOD/O ZONĂ/ZONĂ DUBLĂ. Unitatea interioară poate fi conectată la un termostat de cameră de înaltă tensiune sau de joasă tensiune. Poate fi conectată și o cutie de Placă de transfer termostat. Alte șase termostate pot fi conectate la cutia Placă de transfer termostat. Pentru cablare, vă rugăm să consultați 8.8.6/5 „Pentru termostatul de cameră”. (a se vedea 9.6.6 „TERMOSTAT DE CAMERĂ”)

7.2.1 Controlul unei zone

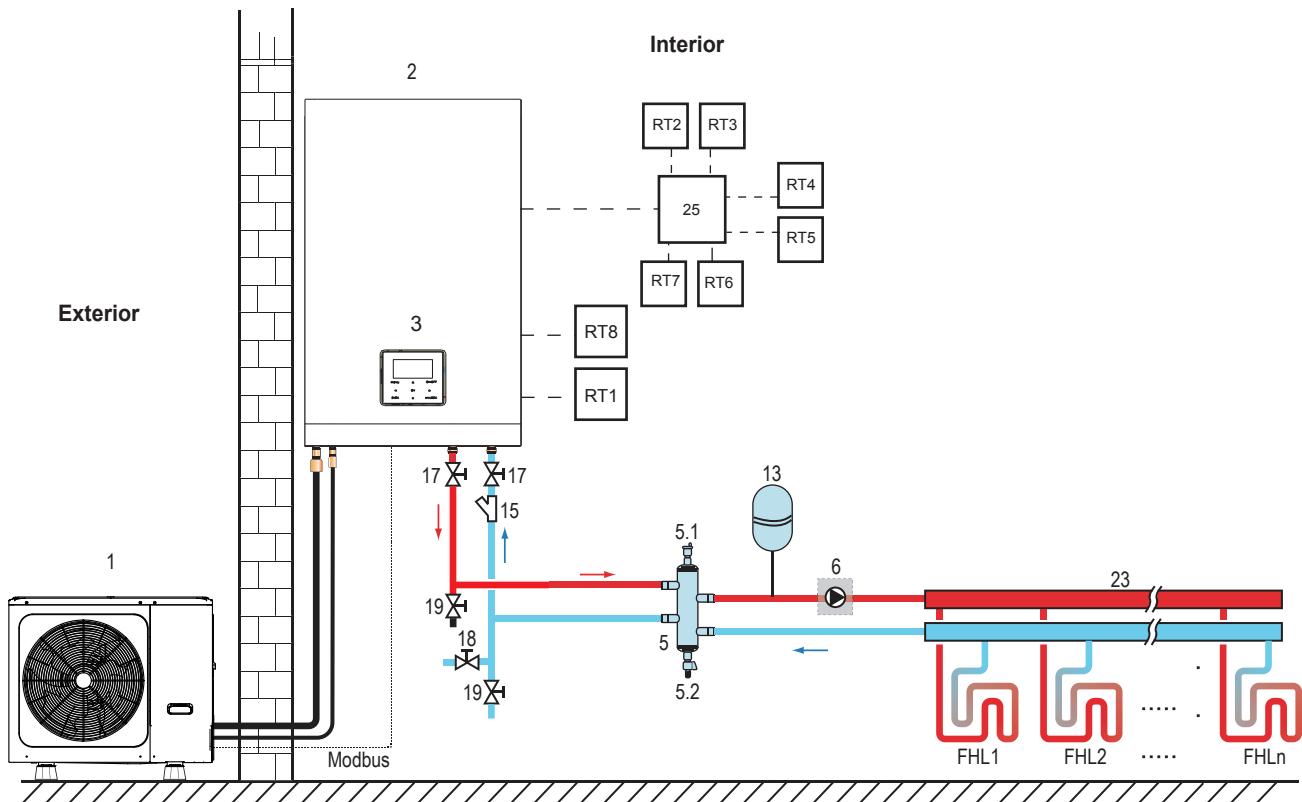

Cod	Unitate de asamblare	Cod	Unitate de asamblare
1	Unitate exteroară	17	Supapă de închidere (achiziție locală)
2	Unitate interioară	18	Supapă de umplere (achiziție locală)
3	Interfață cu utilizatorul	19	Supapă de scurgere (achiziție locală)
5	Rezervor de echilibrare (achiziție locală)	23	Colector/distribuitor (achiziție locală)
5.1	Supapă de purjare automată	25	Placă de transfer termostat (optional)
5.2	Supapă de scurgere	RT 1...7	Termostat de cameră de joasă tensiune (achiziție locală)
6	P_o: pompă de circulație exteroară (achiziție locală)	RT8	Termostat de cameră de înaltă tensiune (achiziție locală)
13	Vas de expansiune (achiziție locală)	FHL 1...n	Bucă de încălzire prin pardoseală (achiziție locală)
15	Filtru (accesoriu)		


• Încălzire spațiu

Controlul unei zone: pornirea/oprirea unității este controlată de termostatul de cameră, modul de răcire sau încălzire și temperatura apei de ieșire fiind setate pe interfața cu utilizatorul. Sistemul este pornit atunci când orice „HL” la toate termostatele se închide. Când toate „HL” se deschid, sistemul se oprește.

Funcționarea pompelor de circulație

Când sistemul este pornit, ceea ce înseamnă că orice „HL” la toate termostatele se închide, P_o(6) începe să funcționeze; Când sistemul este oprit, ceea ce înseamnă că toate „HL” se deschid, P_o(6) nu mai funcționează.

7.2.2 Controlul setării modului

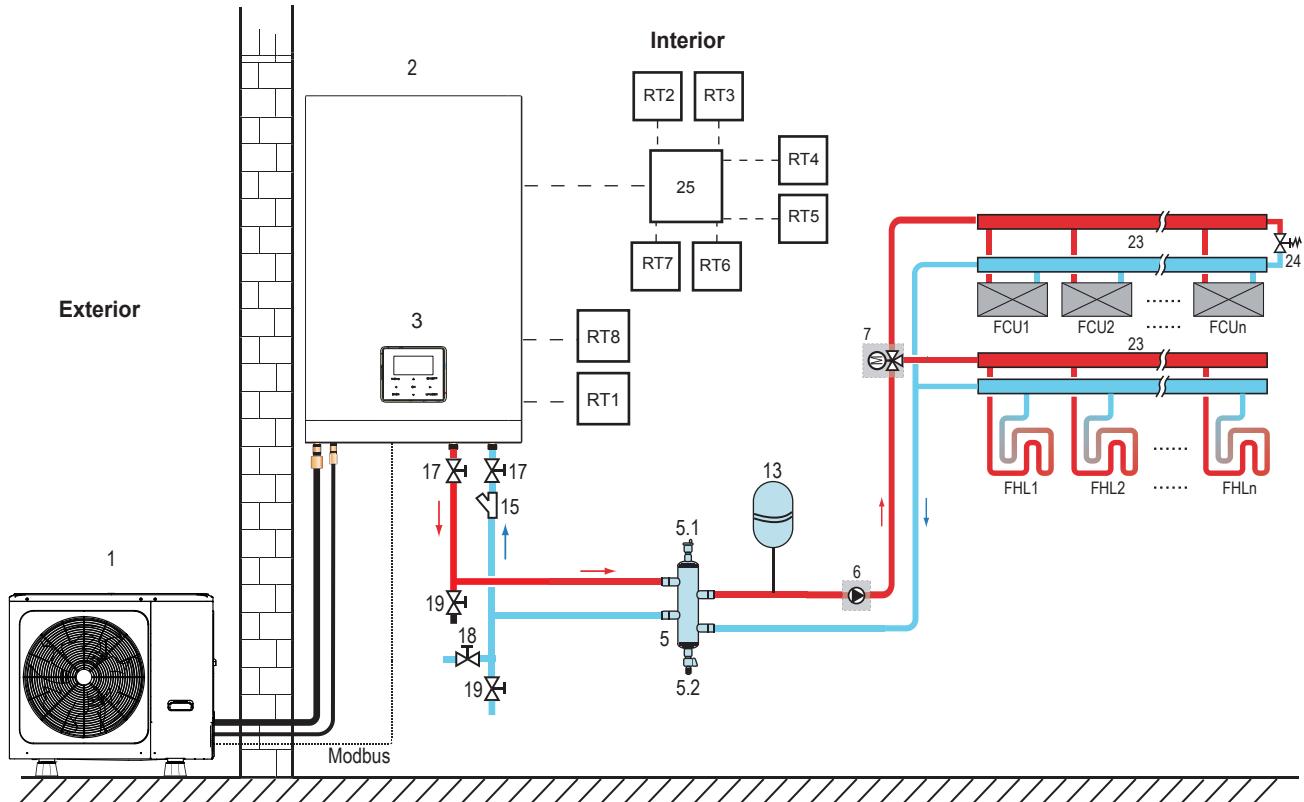

Codificare	Unitate de asamblare	Codificare	Unitate de asamblare
1	Unitate exteroară	17	Supapă de închidere (achiziție locală)
2	Unitate interioară	18	Supapă de umplere (achiziție locală)
3	Interfață cu utilizatorul	19	Supapă de scurgere (achiziție locală)
5	Rezervor de echilibrare (achiziție locală)	23	Colector/distribuitor (achiziție locală)
5.1	Supapă de purjare automată	24	Supapă de ocolire (achiziție locală)
5.2	Supapă de scurgere	25	Placă de transfer termostat (optional)
6	P_o: pompă de circulație exteroară (achiziție locală)	RT 1...7	Termostat de cameră de joasă tensiune (achiziție locală)
7	SV2: vană cu 3 căi (achiziție locală)	RT8	Termostat de cameră de înaltă tensiune (achiziție locală)
13	Vas de expansiune (achiziție locală)	FHL 1...n	Buclă de încălzire prin pardoseală (achiziție locală)
15	Filtru (accesoriu)	FCU 1...n	Ventiloconvector (achiziție locală)

• Încălzire spațiu


Modul de răcire sau încălzire este setat cu ajutorul termostatului de cameră, temperatura apei fiind setată pe interfață cu utilizatorul.

- 1) Când orice „CL” al tuturor termostatelor se închide, sistemul va fi setat la modul de răcire.
- 2) Când orice „HL” al tuturor termostatelor se închide și toate „CL” se deschid, sistemul va fi setat la modul de încălzire.

• Funcționarea pompelor de circulație

- 1) Când sistemul este în modul de răcire, ceea ce înseamnă că orice „CL” din toate termostatele se închide, SV2(7) rămâne oprit, iar P_o(6) începe să funcționeze;
- 2) Când sistemul este în modul de încălzire, ceea ce înseamnă că unul sau mai multe „HL” se închid și toate „CL” se deschid, SV2(7) rămâne pornit, iar P_o(6) începe să funcționeze.

7.2.3 Controlul zonei duble

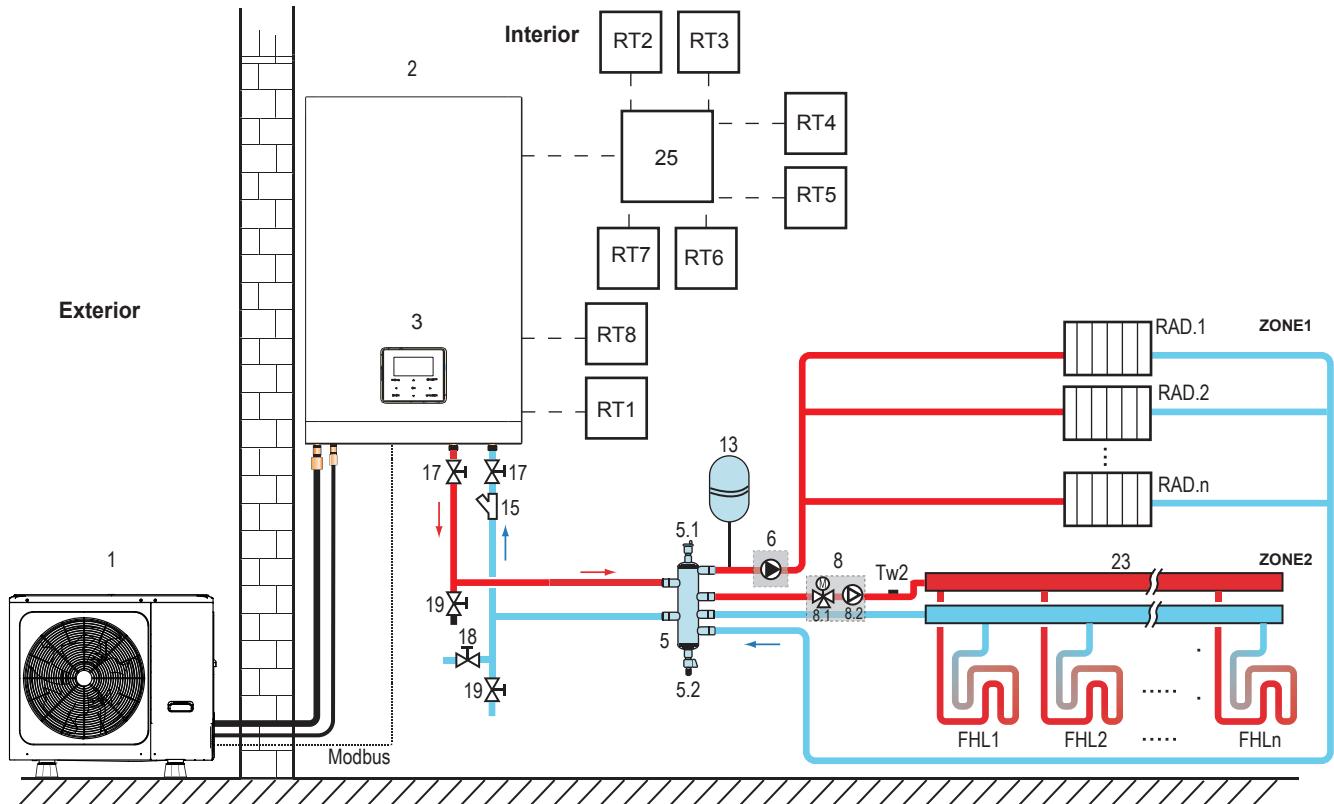

Codificare	Unitate de asamblare	Codificare	Unitate de asamblare
1	Unitate exteroiară	15	Filtru (accesoriu)
2	Unitate interioară	17	Supapă de închidere (achiziție locală)
3	Interfață cu utilizatorul	18	Supapă de umplere (achiziție locală)
5	Rezervor de echilibrare (achiziție locală)	19	Supapă de scurgere (achiziție locală)
5.1	Supapă de purjare automată	23	Colector/distribuitor (achiziție locală)
5.2	Supapă de scurgere	25	Placă de transfer termostat (optional)
6	P_o: pompă de circulație zona 1 (achiziție locală)	RT 1...7	Termostat de cameră de joasă tensiune (achiziție locală)
8	Stație de amestecare (achiziție locală)	RT8	Termostat de cameră de înaltă tensiune (achiziție locală)
8.1	SV3: supapă de amestecare (achiziție locală)	Tw2	Senzor de temperatură pe tur a apei în zona 2 (optional)
8.2	P_c: pompă de circulație zona 2	FHL 1...n	Buclă de încălzire prin pardoseală (achiziție locală)
13	Vas de expansiune (achiziție locală)	RAD. 1...n	Radiator (achiziție locală)

• Încălzire spațiu

Zona1 poate funcționa în modul de răcire sau de încălzire, în timp ce zona2 poate funcționa numai în modul de încălzire; În timpul instalării, pentru toate termostatele din zona1, trebuie conectate doar bornele „H, L”. Pentru toate termostatele din zona2, trebuie conectate doar bornele „C, L”.

1) Pornirea/oprirea zonei1 este controlată de termostatele de cameră din zona1. Când orice „HL” din toate termostatele din zona1 se închide, zona1 pornește. Când toate „HL” se opresc, zona1 se oprește; Temperatura țintă și modul de funcționare sunt setate pe interfața cu utilizatorul;

2) În modul de încălzire, pornirea/oprirea zonei2 este controlată de termostatele de cameră din zona2. Când orice „CL” din toate termostatele din zona2 se închide, zona2 pornește. Când toate „CL” se deschid, zona2 se oprește. Temperatura țintă este setată pe interfața cu utilizatorul; Zona 2 poate funcționa numai în modul de încălzire. Când modul de răcire este setat pe interfața cu utilizatorul, zona2 rămâne oprită.

• Funcționarea pompei de circulație

Când zona 1 este pornită, P_o(6) începe să funcționeze; Când zona 1 este oprită, P_o(6) nu mai funcționează; Când zona 2 este pornită, SV3(8.1) este pornită, P_c(8.2) începe să funcționeze; Când zona 2 este oprită, SV3(8.1) este oprită, P_c(8.2) nu mai funcționează.

Buclele de încălzire prin pardoseală necesită o temperatură mai scăzută a apei în regim de încălzire în comparație cu radiatoarele sau ventiloconvectorile.

Pentru a realiza aceste două valori de referință, o stație de amestecare este utilizată pentru a adapta temperatura apei în conformitate cu cerințele buclelor de încălzire prin pardoseală. Radiatoarele sunt conectate direct la circuitul de apă al unității, iar buclele de încălzire prin pardoseală sunt amplasate după stația de amestecare. Stația de amestecare este controlată de unitate.

ATENȚIONARE

- 1) Conectați corect bornele SV2/SV3 la telecomanda cablată; consultați 8.8.6/2)
- 2) Conectați termostatul la bornele corecte și configurați corect TERMOSTATUL DE CAMERĂ din telecomanda cablată. Cablarea termostatului de cameră trebuie să urmeze metoda A/B/C așa cum este descris în secțiunea 8.8.6 „Conectarea altor componente / 6) Pentru termostatul de cameră”.

NOTĂ

- 1) Zona 2 poate funcționa numai în modul de încălzire. Când modul de răcire este setat pe interfața cu utilizatorul și zona 1 este oprită, „CL” în zona 2 se închide, iar sistemul rămâne în continuare oprit. În timpul instalării, cablarea termostatelor pentru zona 1 și zona 2 trebuie să fie corectă.
- 2) Supapa de scurgere (9) trebuie instalată în poziția cea mai joasă a sistemului de conducte.


Volumul necesar al rezervorului de echilibrare:

NR.	Model unitate interioară	Rezervor de echilibrare (l)
1	60	≥25
2	100	≥25
3	160	≥40

8 PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA UNITĂȚII

8.1 Demontarea unității

Capacul unității interioare poate fi îndepărtat prin îndepărarea celor 2 șuruburi laterale și decuplarea capacului.

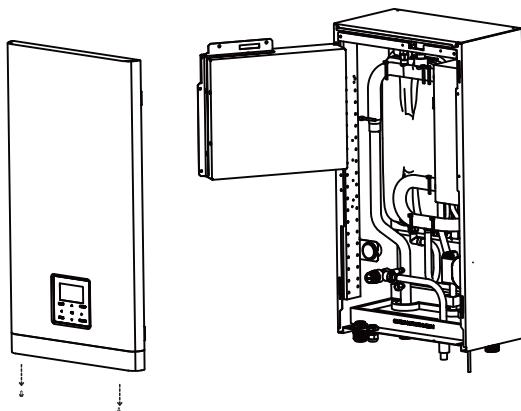

ATENȚIONARE


Fixați capacul cu șuruburile și șabiele de nylon atunci când îl instalați (șuruburile sunt livrate ca accesoriu). Piesele din interiorul unității pot fi fierbinți.

- Pentru a avea acces la componentele casetei de comandă - de exemplu, pentru a conecta cablurile de la locul de montaj - panoul de service al casetei de comandă poate fi îndepărtat. Pentru aceasta, slăbiți șuruburile din față și îndepărtați panoul de service al casetei de comandă.

ATENȚIONARE


Înainte de a scoate panoul de service al casetei de comandă, opriți toate sursele de alimentare - anume, sursa de alimentare a unității exterioare, a unității interioare, a încălzitorului electric și a încălzitorului suplimentar.

8.2 Componente principale

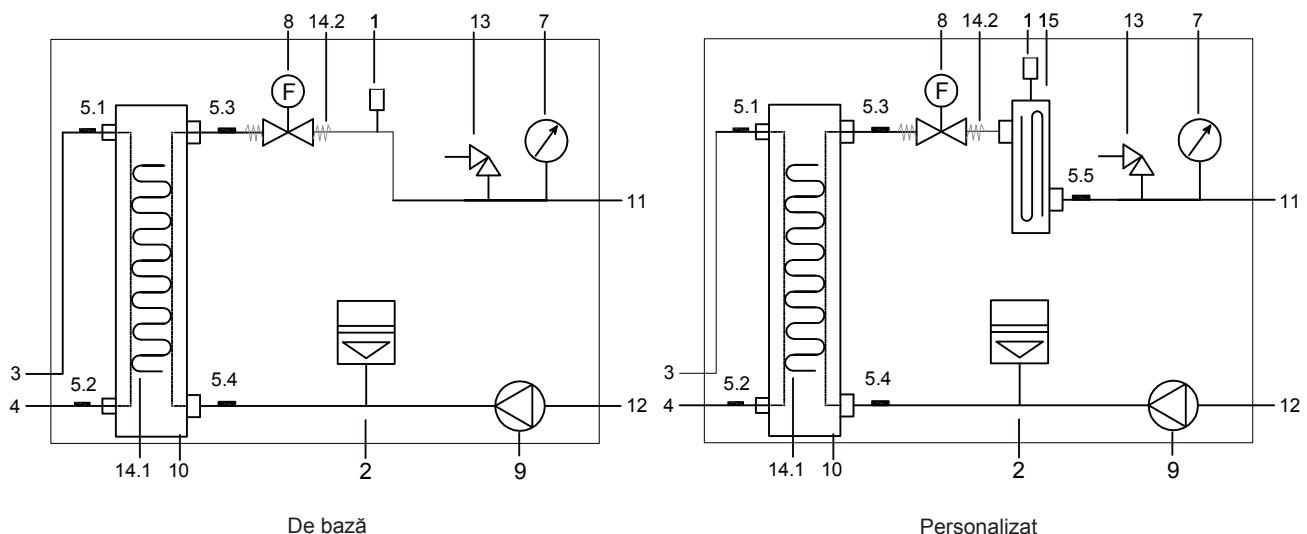

De bază

Personalizat

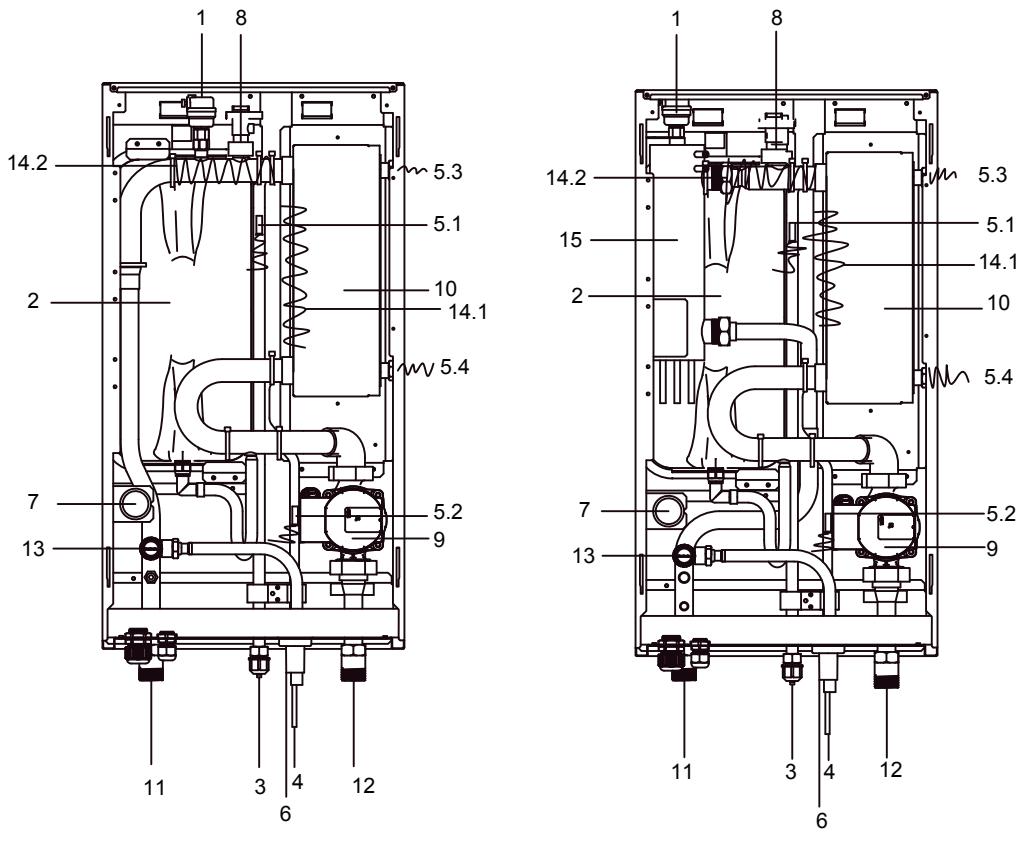


De bază

Personalizat

Codificare	Unitate de asamblare	Explicație
1	Supapă de purjare automată	Aerul rămas în circuitul apei va fi eliminat automat prin supapa de purjare automată.
2	Vas de expansiune (8 l)	/
3	Conductă pentru gaz frigorific	/
4	Conductă pentru lichid frigorific	/
5	Senzori de temperatură	Patru senzori de temperatură determină temperatura apei și a agentului frigorific în diferite puncte. 5.1-T2B; 5.2-T2; 5.3-Tw_out; 5.4-Tw_in; 5.5-T1
6	Port de scurgere	/
7	Manometru	Manometrul permite citirea presiunii apei în circuitul de apă.
8	Comutator de debit	Dacă debitul de apă este sub 0,6 m³/h, comutatorul de debit se deschide; când debitul de apă ajunge la 0,66 m³/h, comutatorul de debit se închide.
9	Pump_i	Pompa circulă apă în circuitul de apă.
10	Schimbător de căldură în plăci	Schimb de căldură între apă și agentul frigorific.
11	Conductă de evacuare a apei	/
12	Conductă de admisie a apei	/
13	Supapă de siguranță	Supapa de eliberare a presiunii previne presiunea excesivă a apei în circuitul apei prin deschiderea la 43,5 psi(g)/0,3 MPa(g) și evacuarea unei cantități de apă.
14	Bandă de încălzire electrică (14.1-14.2)	Au rolul de a preveni înghețarea. (14.2 este optional) Încălzitorul de rezervă este format dintr-un element de încălzire electric care va asigura o capacitate suplimentară de încălzire circuitului de apă în cazul în care capacitatea de încălzire a unității este insuficientă ca urmare a temperaturilor exterioare scăzute; în plus, protejează conductele exterioare de apă de îngheț în perioadele reci.
15	Încălzitor de rezervă intern	


8.3 Casetă de comandă electronică

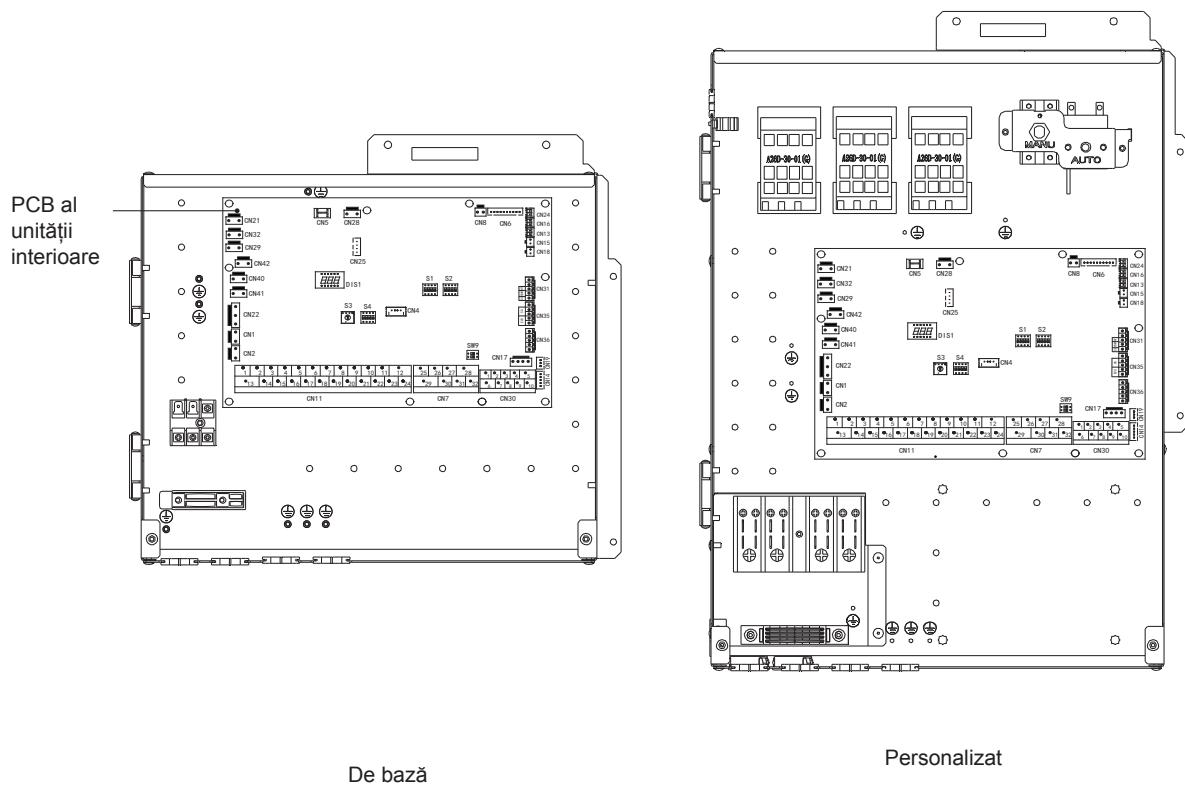

NOTĂ

Imaginea este doar pentru referință, consultați produsul propriu-zis.

8.3.1 Placa de control principală a unității interioare

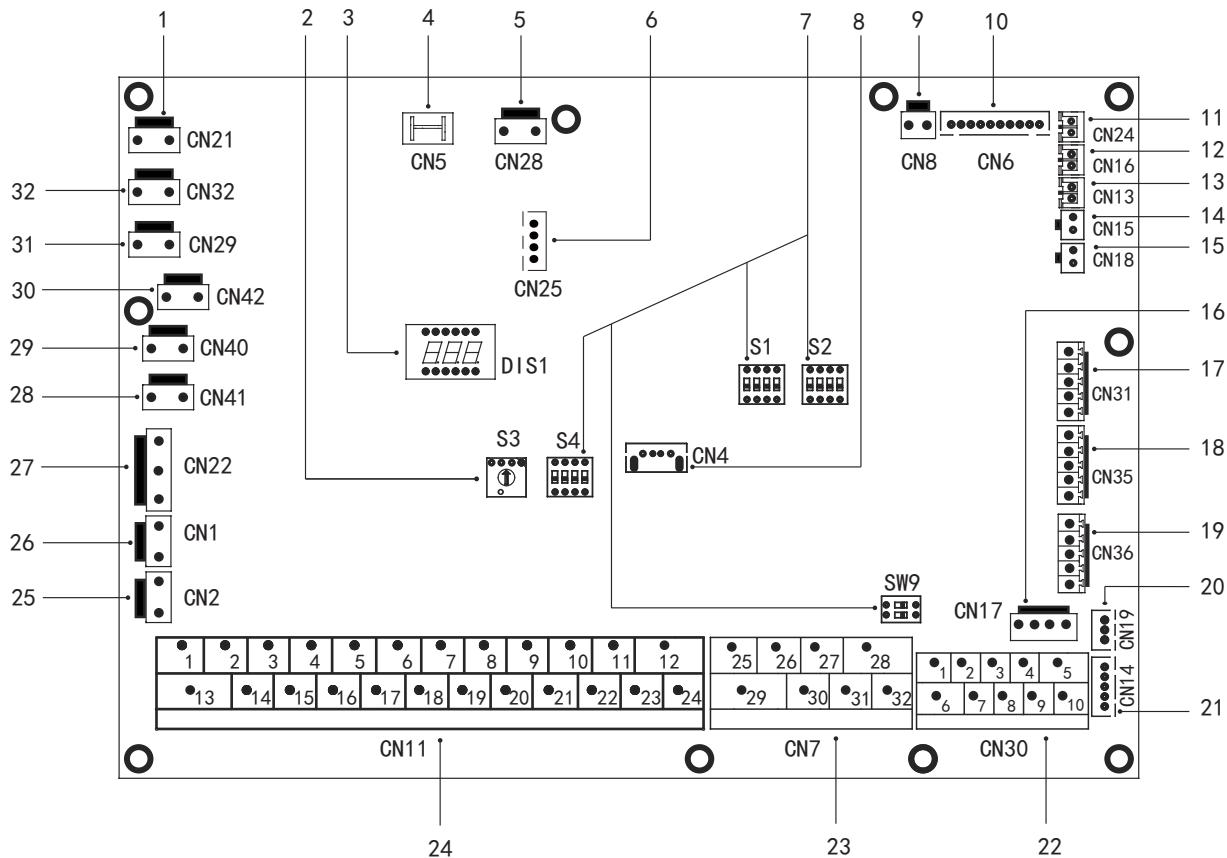

Comandă	Port	Cod	Unitate de asamblare	Comandă	Port	Cod	Unitate de asamblare
1	CN21	POWER	Port pentru alimentare cu energie	19	CN36	M1 M2	Port pentru comutatorul de la distanță
2	S3	/	Comutator DIP rotativ	20	CN19	T1 T2	Port pentru placă de transfer termostat
3	DIS1	/	Afișaj digital	21	CN14	A B X Y E	Port pentru comunicare cu telecomanda cablată
4	CN5	GND	Port pentru împământare	22	CN30	1 2 3 4 5	Port pentru comunicare cu telecomanda cablată
5	CN28	PUMP	Port pentru intrarea de alimentare cu energie a pompei cu viteză variabilă			6 7	Port de comunicare între unitatea interioară și unitatea exterioră
6	CN25	DEBUG	Port pentru programare IC			9 10	Port pentru echipamentul intern - paralel
7	S1,S2,S4,SW9	/	Comutator DIP			26 30/31 32	Rulare compresor/rulare dezghețare
8	CN4	USB	Port pentru programare USB	23	CN7	25 29	Port pentru bandă de încălzire electrică a antigelului (extern)
9	CN8	FS	Port pentru comutatorul de debit			27 28	Port pentru sursa de încălzire suplimentară
		T2	Port pentru senzorul de temperatură de pe partea lichidului frigorific din unitatea interioară (mod încălzire)			1 2	Port de intrare pentru energia solară
		T2B	Port pentru senzorul de temperatură de pe partea gazului frigorific din unitatea interioară (mod răcire)			3 4 15	Port pentru termostatul de cameră
10	CN6	TW_in	Port pentru senzorul de temperatură al apei de intrare în schimbătorul de căldură în plăci			5 6 16	Port pentru SV1 (vana cu 3 cai)
		TW_out	Port pentru senzorul de temperatură al apei de ieșire din schimbătorul de căldură în plăci			7 8 17	Port pentru SV2 (vana cu 3 cai)
		T1	Port pentru senzorul de temperatură al apei de ieșire finale din unitatea interioară			9 21	Port pentru pompa zonei 2
						10 22	Port pentru pompa de energie solară
11	CN24	Tbt1	Port pentru senzorul superior de temperatură al rezervorului de echilibrare			11 23	Port pentru pompa de circulație exterioră
12	CN16	Tbt2	Port pentru senzorul inferior de temperatură al rezervorului de echilibrare			12 24	Port pentru pompa deservind conductele ACM
13	CN13	T5	Port pentru senzorul de temperatură al rezervorului de apă caldă menajeră			13 16	Port de control pentru încălzitorul auxiliar de rezervor
14	CN15	Tw2	Port pentru senzorul de temperatură din zona 2 a apei de ieșire			14 17	Port de control pentru încălzitorul intern de rezervă 1
15	CN18	Tsolar	Port pentru senzorul de temperatură al panoului solar			18 19 20	Port pentru SV3 (vana cu 3 cai)
16	CN17	PUMP_BP	Port pentru comunicarea cu pompa cu viteză variabilă	25	CN2	TBH_FBF	Port de feedback pentru comutatorul de temperatură externă (scurtcircuitat implicit)
		HT	Port de control pentru termostatul de cameră (mod încălzire)	26	CN1	IBH1/2_FBF	Port de feedback pentru comutatorul de temperatură (scurtcircuitat implicit)
		COM	Port de alimentare pentru termostatul de cameră			IBH1	Port de control pentru încălzitorul intern de rezervă 1
		CL	Port de control pentru termostatul de cameră (mod răcire)	27	CN22	IBH2	Reservat
						TBH	Port de control pentru încălzitorul auxiliar de rezervor
18	CN35	SG	Port pentru rețea inteligentă (SMART GRID) (semnal rețea)	28	CN41	HEAT8	Port pentru banda de încălzire electrică a antigelului (intern)
		EVU	Port pentru rețea inteligentă (SMART GRID) (semnal fotovoltaic)	29	CN40	HEAT7	Port pentru banda de încălzire electrică a antigelului (intern)
				30	CN42	HEAT6	Port pentru banda de încălzire electrică a antigelului (intern)
				31	CN29	HEAT5	Port pentru banda de încălzire electrică a antigelului (intern)
				32	CN32	IBH0	Port pentru încălzitorul de rezervă

8.4 Conducta de agent frigorific

Pentru orientări, instrucțiuni și specificații privind conductele de agent frigorific între unitatea interioară și unitatea exterioară, consultați „Manualul de instalare și utilizare (Unitate exterioară split M-termică)”.

⚠ ATENȚIONARE

Când conectați conductele de agent frigorific, folosiți întotdeauna două chei fixe/tubulare pentru strângerea sau slăbirea piulițelor! Nerespectarea acestui lucru poate duce la deteriorarea conexiunilor și la scurgeri din conducte.

💡 NOTĂ


- Aparatul conține gaze fluorurate cu efect de seră. Denumirea chimică a gazului: R32
- Gazele fluorurate cu efect de seră sunt conținute în echipamentele închise ermetice.
- Un angrenaj electric are o rată de scurgere testată mai mică de 0,1% pe an, așa cum este stabilită în specificația tehnică a producătorului.

8.5 Conductele de apă

Toate lungimile și distanțele conductelor au fost luate în considerare. Consultați tabelul 3-1.

💡 NOTĂ

Dacă nu există glicol în sistem, în cazul unei întreruperi a alimentării cu energie sau al unei defecțiuni a pompei, scurgeți toată apa din sistem dacă temperatura apei este sub 0°C în timpul iernii (așa cum se sugerează în figura de mai jos).

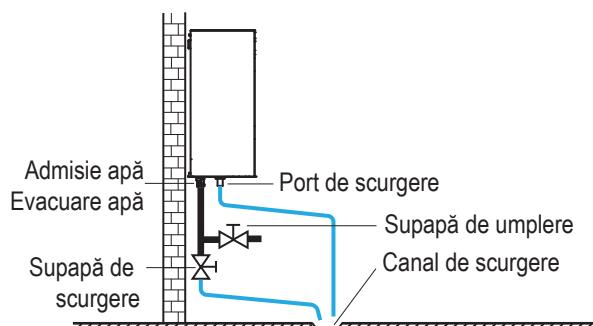


Când apă se oprește în interiorul sistemului, este posibilă înghețarea și deteriorarea sistemului în proces.

8.5.1 Verificarea circuitului apei

Unitatea este echipată cu un orificiu de admisie și unul de evacuare a apei pentru conectarea la un circuit de apă. Acest circuit trebuie instalat de un electrician autorizat și trebuie să respecte legile și reglementările locale relevante.

Unitatea va fi utilizată doar într-un sistem de apă închis. Utilizarea într-un circuit cu apă deschis poate duce la corodarea excesivă a conductelor de apă.

Exemplu:

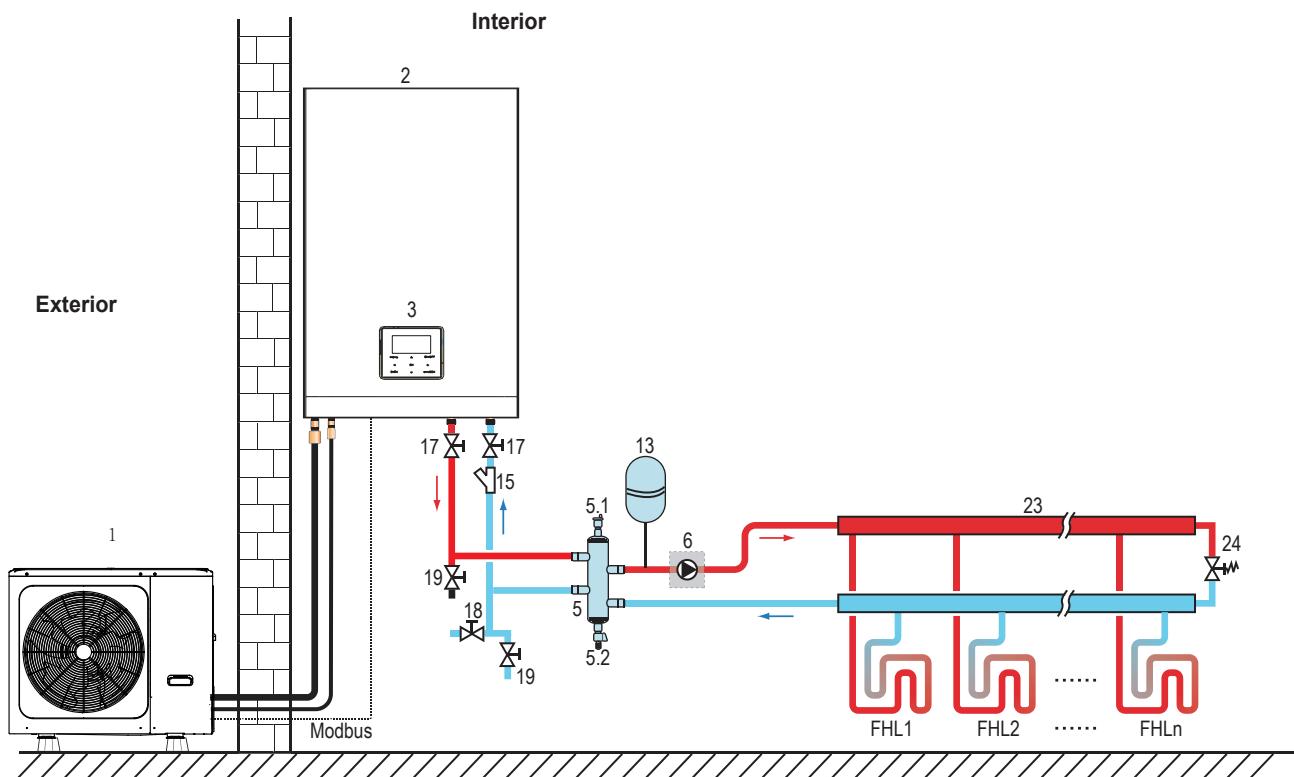

Codificare	Unitate de asamblare	Codificare	Unitate de asamblare
1	Unitate exterioară	15	Filtru (accesoriu)
2	Unitate interioară	17	Supapă de închidere (achiziție locală)
3	Interfață cu utilizatorul (accesoriu)	18	Supapă de umplere (achiziție locală)
5	Rezervor de echilibrare (achiziție locală)	19	Supapă de scurgere (achiziție locală)
5.1	Supapă de purjare automată	23	Colector/distribuitor (achiziție locală)
5.2	Supapă de scurgere	24	Supapă de ocolire (achiziție locală)
6	P_o: pompă de circulație exterioară (achiziție locală)	FHL 1...n	Buclă de încălzire prin pardoseală (achiziție locală)
13	Vas de expansiune (achiziție locală)		

Înainte de a continua instalarea unității, verificați următoarele:

- Presiunea maximă a apei \leq 3 bar.
- Temperatura maximă a apei \leq 70°C în funcție de setarea dispozitivului de siguranță.
- Utilizați întotdeauna materiale compatibile cu apa din sistem și cu materialele utilizate în unitate.
- Asigurați-vă că piesele instalate în conductele locale pot rezista la presiunea și temperatura apei.
- Supape de drenare trebuie să fie prevăzute în toate punctele joase ale sistemului pentru a permite golirea completă a circuitului în timpul întreținerii.
- Guri de aerisire trebuie să fie prevăzute în toate punctele înalte ale sistemului. Gurile de aerisire trebuie să fie amplasate în puncte ușor accesibile pentru menenanță. Purjarea automată a aerului este prevăzută în interiorul unității. Verificați dacă supapa de purjare a aerului nu este strânsă, astfel încât să fie posibilă eliberarea automată a aerului din circuitul apei.

8.5.2 Volumul apei și dimensionarea vaselor de expansiune

Unitățile sunt prevăzute cu un vas de expansiune de 5 l, care are o pre-presiune implicită de 1,5 bar. Pentru a asigura funcționarea corectă a unității, ar putea fi necesară reglarea pre-presiunii vasului de expansiune.

1) Verificați dacă volumul total de apă din instalatie, exclusiv volumul intern de apă al unității, este de cel puțin 40 l. Consultați secțiunea 13 „Specificații tehnice”, pentru a afla volumul total de apă intern al unității.


💡 NOTĂ

- În majoritatea aplicațiilor, acest volum minim de apă va fi satisfăcător.
- Cu toate acestea, în procesele critice sau în încăperi cu sarcină mare de căldură, ar putea fi necesară apă suplimentară.
- Atunci când circulația în fiecare buclă de încălzire a spațiului este controlată de supape controlate de la distanță, este important să se mențină acest volum minim de apă, chiar dacă toate supapele sunt închise.

2) Volumul vasului de expansiune trebuie să se potrivească volumului total al sistemului de apă.

3) Pentru a dimensiona expansiunea pentru circuitul de încălzire și răcire.

Volumul vasului de expansiune poate urma figura de mai jos:

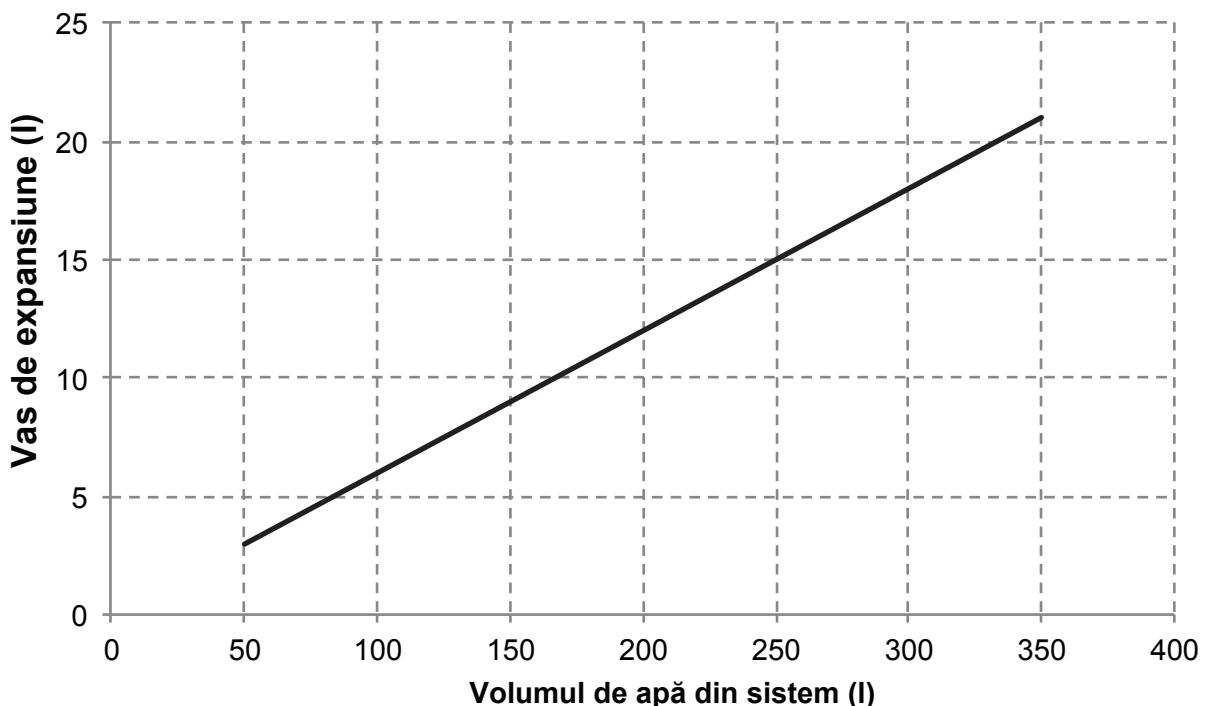

8.5.3 Racordarea circuitului apei

Racordurile de apă trebuie realizate corect în conformitate cu etichetele de pe unitatea interioară, cu privire la admisia și evacuarea apei.

ATENȚIONARE

Aveți grijă să nu deformați conductele unității folosind forță excesivă atunci când le conectați. Deformarea conductelor poate provoca defectarea unității.

Dacă aerul, umiditatea sau praful pătrund în circuitul apei, pot apărea probleme. Prin urmare, țineți cont întotdeauna de următoarele când conectați circuitul de apă:

- Folosiți numai conducte curate.
- Țineți capătul conductei îndreptat în jos când îndepărtați bavurile.
- Acoperiți capătul conductei când o introduceți printr-un perete pentru a preveni pătrunderea prafului și a murdăriei.
- Folosiți un sigilant bun pentru etanșarea conexiunilor. Siglarea trebuie să poată rezista la presiunile și temperaturile sistemului.
- Când utilizați conducte metalice din alt material decât cuprul, izolați cele două tipuri de materiale unul de altul pentru a preveni coroziunea galvanică.
- Deoarece cuprul este un material moale, utilizați instrumente adecvate pentru conectarea circuitului de apă. Instrumentele necorespunzătoare vor provoca deteriorarea conductelor.

NOTĂ

Unitatea va fi utilizată doar într-un sistem de apă închis. Utilizarea într-un circuit cu apă deschis poate duce la corodarea excesivă a conductelor de apă:

- Nu folosiți niciodată componente acoperite cu Zn în circuitul apei. Se poate produce corodarea excesivă a acestor componente, când conducte de cupru sunt utilizate în circuitul intern pentru apă al unității.
- Când se utilizează o vană cu 3 căi în circuitul apei. Alegete de preferință o vană cu 3 căi cu bilă pentru a garanta separarea completă între circuitul de apă caldă menajeră și circuitul apei de încălzire prin pardoseală.
- Când se utilizează o vană cu 3 căi sau o vană cu 2 căi în circuitul apei. Durata maximă recomandată de comutare a vanei trebuie să fie mai mică de 60 de secunde.

8.5.4 Protecția circuitului apei împotriva înghețului

Toate componentele hidraulice interne sunt izolate pentru a reduce pierderile de căldură. De asemenea, conductele trebuie izolate.


Software-ul conține funcții speciale la utilizarea pompei de căldură și a încălzitorului de rezervă (dacă există) pentru a proteja întregul sistem împotriva înghețului. Când temperatura apei care circulă în sistem scade la o anumită valoare, unitatea va încălzi apa, fie folosind pompa de căldură, robinetul de încălzire electric sau încălzitorul de rezervă. Funcția de protecție împotriva înghețului se va opri numai atunci când temperatura crește la o anumită valoare.

În caz de întrerupere a alimentării cu curent, funcțiile de mai sus nu vor proteja unitatea de îngheț.

ATENȚIONARE

Când unitatea nu funcționează pentru o perioadă îndelungată, asigurați-vă că unitatea este alimentată tot timpul cu energie; dacă doriti să întrerupeți alimentarea cu energie, apa din conductele sistemului trebuie să fie complet scursă pentru a evita deteriorarea pompei și a conductelor ca urmare a înghețării acestora. De asemenea, alimentarea cu energie a unității trebuie să fie întreruptă după ce apa din sistem este complet scursă.

Apa poate intra în comutatorul de debit, nu poate fi evacuate și poate îngheța atunci când temperatura este suficient de scăzută. Comutatorul de debit trebuie îndepărtat și uscat, apoi poate fi reinstalat în unitate.

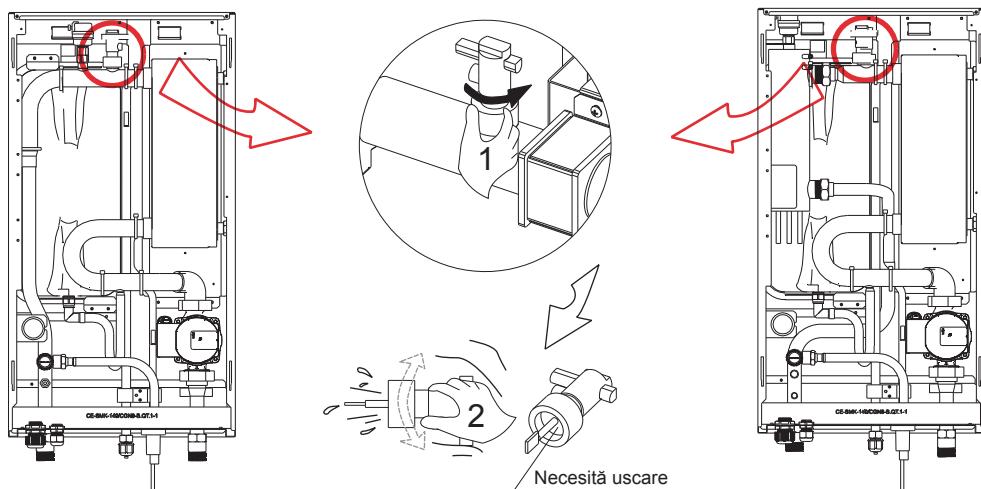


💡 NOTĂ

1. Rotind anterior, scoateți comutatorul de debit.
2. Uscarea completă a comutatorului de debit.

8.6 Adăugarea apei

- Conectați sursa de apă la robinetul de umplere și deschideți robinetul.
- Asigurați-vă că toate supapele de purjare automată sunt deschise (cel puțin 2 rotații).
- Umpleți cu apă până când manometrul indică o presiune de aproximativ 2,0 bar. Îndepărtați aerul din circuit pe cât posibil cu ajutorul supapelor de purjare automată.

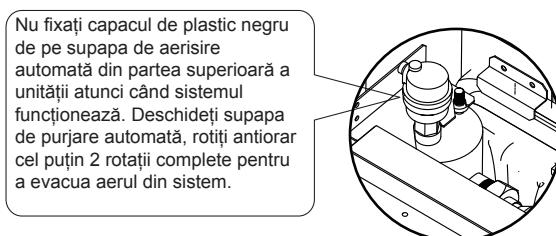

💡 NOTĂ

În timpul umplerii, este posibil să nu eliminați tot aerul din sistem. Aerul rămas va fi îndepărtat prin supapele de purjare automată în primele ore de funcționare a sistemului. După aceea, poate fi necesară completarea cu apă.

- Presiunea apei indicată pe manometru va varia în funcție de temperatura apei (presiune mai mare la temperatură mai ridicată a apei). Cu toate acestea, în orice moment, presiunea apei trebuie să rămână peste 0,3 bar pentru a evita intrarea aerului în circuit.
- Unitatea ar putea elimina prea multă apă prin supapa de eliberare a presiunii.
- Calitatea apei trebuie să respecte directiva EN 98/83/CE.
- Condițiile detaliate privind calitatea apei se găsesc în directiva EN 98/83/CE.

8.7 Izolația conductelor de apă

Circuitul complet al apei, inclusiv toate țevile, conductele de apă, trebuie izolat pentru a preveni formarea condensului în timpul funcționării în modul de răcire și reducerea capacitatii de încălzire și răcire, precum și prevenirea înghețării conductelor de apă în timpul iernii. Materialul de izolație trebuie să aibă cel puțin B1 grad de rezistență la foc și să respecte toate legile aplicabile. Grosimea materialelor de etanșare trebuie să fie de cel puțin 13 mm cu conductibilitate termică de 0,039 W/mK pentru a preveni înghețarea conductelor de apă din exterior.

Dacă temperatura mediului exterior este mai mare de 30°C și umiditatea este mai mare de RH 80%, atunci grosimea materialelor de etanșare trebuie să fie de cel puțin 20 mm pentru a evita formarea condensului pe suprafața sigiliului.

8.8 Cablarea la locul de montaj

⚠ AVERTISMENT

Un comutator principal sau un alt mijloc de deconectare, prevăzut cu separarea contactului între toți polii, trebuie să fie încorporat în cablarea fixă în conformitate cu legile și reglementările locale relevante. Opriti sursa de alimentare înainte de a realiza orice conexiuni. Folosiți numai fire de cupru. Nu comprimați niciodată cablurile în fascicule și asigurați-vă că acestea nu vin în contact cu conductele și cu margini ascuțite. Asigurați-vă că nu este aplicată nicio presiune externă la conexiunile bornelor. Toate cablurile și componentele de la locul de montaj trebuie instalate de un electrician autorizat și trebuie să respecte legile și reglementările locale relevante.

Cablarea la locul de montaj trebuie realizată în conformitate cu schema de conexiuni furnizată împreună cu unitatea și cu instrucțiunile prezentate mai jos.

Utilizați o sursă de alimentare dedicată. Nu folosiți niciodată o sursă de alimentare partajată cu un alt aparat.

Stabiliti o împământare. Nu împământați unitatea pe o conductă, o protecție la supratensiune sau o împământare a cablurilor de telefonia. Împământarea incompletă poate provoca șocuri electrice.

Instalați un întrerupător de circuit în caz de defecțiune a împământării (30 mA). Nerespectarea acestei indicații poate rezulta în șoc electric.

Instalați siguranțele sau disjunctoarele necesare.

8.8.1 Precauții cu privire la lucrările asociate cablurilor electrice

- Pozați cablurile astfel încât să nu intre în contact cu conductele (în special pe partea de înaltă presiune).
- Fixați cablul electric cu brățări autoblocante, aşa cum se arată în figură, astfel încât să nu intre în contact cu conductele, în special pe partea de înaltă presiune.
- Asigurați-vă că nu este aplicată nicio presiune externă la conectorii bornelor.
- Când instalați întrerupătorul de circuit în caz de defecțiune a împământării, asigurați-vă că este compatibil cu invertorul (rezistent la zgromotul electric de înaltă frecvență) pentru a evita deschiderea inutilă a întrerupătorului de circuit în caz de defecțiune a împământării.


💡 NOTĂ

Întrerupătorul de circuit în caz de defecțiune a împământării trebuie să fie un disjunctor de mare viteză de 30 mA (<0,1 s).

- Această unitate este dotată cu un invertor. Instalarea unui condensator de avansare în fază nu numai că va reduce efectul de îmbunătățire a factorului de putere, dar, de asemenea, poate provoca încălzirea anormală a condensatorului din cauza undelor de înaltă frecvență. Nu instalați niciodată un condensator de avansare în fază, deoarece ar putea duce la un accident.

8.8.2 Privire de ansamblu asupra cablării

Ilustrația de mai jos oferă o imagine de ansamblu a cablurilor de la locul de montaj necesare între mai multe părți ale instalației. Consultați și „**7 Aplicații tipice**”.

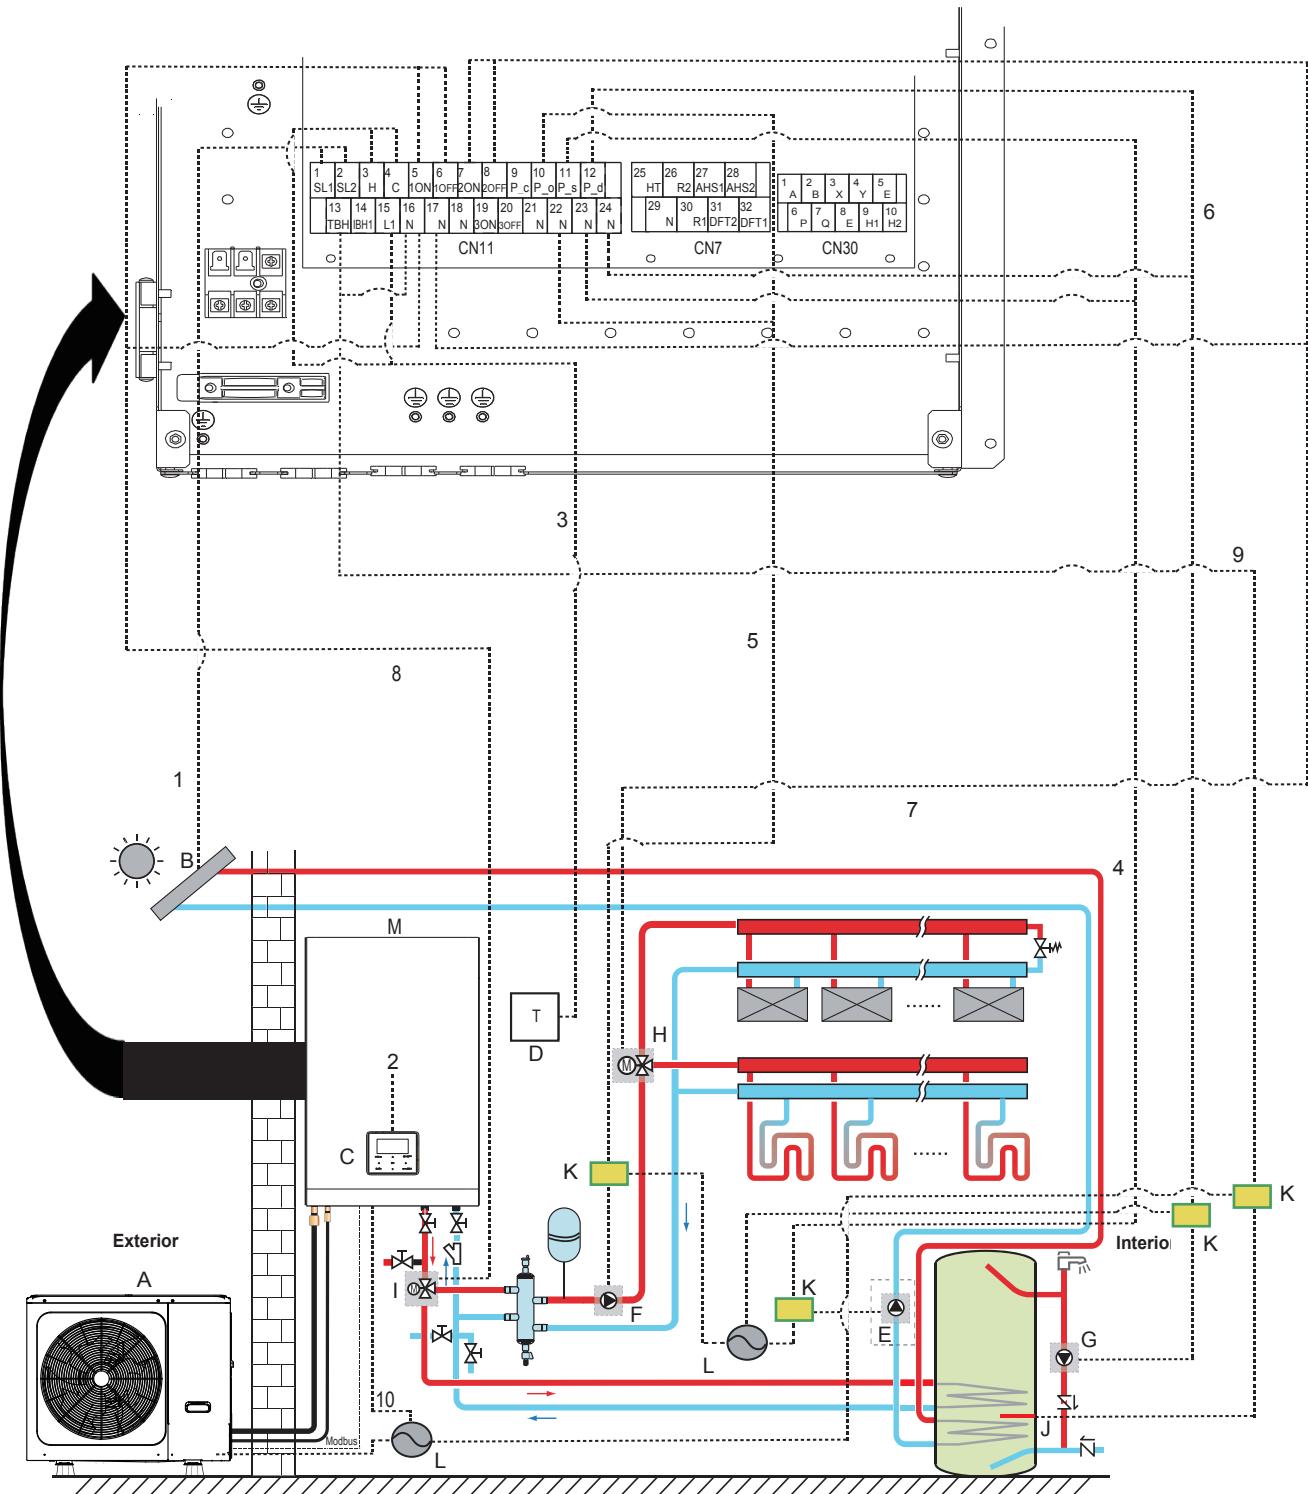

Codificare	Unitate de asamblare	Codificare	Unitate de asamblare
A	Unitate exterioară	H	SV2: vană cu 3 căi (achiziție locală)
B	Kit de energie solară (achiziție locală)	I	SV1: vană cu 3 căi pentru rezervorul de apă caldă menajeră (achiziție locală)
C	Interfață cu utilizatorul	J	Încălzitor auxiliar
D	Termostat de cameră de înaltă tensiune (achiziție locală)	K	Contactor
E	P_s: pompă solară (achiziție locală)	L	Sursa de alimentare
F	P_o: pompă de circulație exterioară (achiziție locală)	M	Unitate interioară
G	P_d: pompă ACM (achiziție locală)		

Articol	Descriere	CA/CC	Număr de conductori necesar	Curent maxim de serviciu
1	Cablu de semnal pentru kitul de energie solară	CA	2	200mA
2	Cabul interfeței cu utilizatorul	CA	5	200mA
3	Cabul termostatului de cameră	CA	2	200mA(a)
4	Cabul de control al pompei de energie solară	CA	2	200mA(a)
5	Cablu de control al pompei de circulație exterioară	CA	2	200mA(a)
6	Cabul de control al pompei ACM	CA	2	200mA(a)
7	SV2: cablul de control al vanei cu 3 căi	CA	3	200mA(a)
8	SV1: cablul de control al vanei cu 3 căi	CA	3	200mA(a)
9	Cablu de control al încălzitorului auxiliar	CA	2	200mA(a)
10	Cablu de alimentare a unității interioare	AC	60	0,4A
			100	0,4A
			160	0,4A
			60 (încălzitor de 3 kW)	13,5A
			100 (încălzitor de 3 kW)	13,5A
			160 (încălzitor de 3 kW)	13,5A
			4+GND	
			60 (încălzitor de 9 kW)	13,3A
			110 (încălzitor de 9 kW)	13,3A
			160 (încălzitor de 9 kW)	13,3A

(a) Secțiune minimă a cablului AWG18 (0,75 mm²).

(b) Cablul termistorului este livrat împreună cu unitatea: în cazul în care curentul de sarcină este mare, este necesar un contactor de curent alternativ.

💡 NOTĂ

Utilizați H07RN-F pentru cablul de alimentare; toate cablurile sunt conectate la înaltă tensiune, cu excepția cablului termistorului și a cablului pentru interfață cu utilizatorul.

- Echipamentul trebuie să fie împământat.
- Orice sarcină externă de înaltă tensiune, dacă este din metal sau un port împământat, trebuie să fie legată la pământ.
- Orice curent de sarcină extern trebuie să fie sub 0,2 A. În cazul în care un curent de sarcină este mai mare de 0,2 A, sarcina trebuie controlată printr-un contactor de curent alternativ.
- Porturile de cablare „AHS1”, „AHS2”, „A1”, „A2”, „R1”, „R2” și „DTF1” și „DTF2” furnizează doar semnalul de comutare. Consultați imaginea din secțiunea 8.8.6 pentru poziția porturilor în unitate.
- Schimbătorul de căldură în plăci, banda electronică de încălzire și banda de încălzire electronică a comutatorului de debit partajează un port de control.

Orientări privind cablarea la locul de montaj

- Majoritatea operațiunilor de cablare la locul de montaj al unității trebuie realizate pe blocul de borne din interiorul cutiei de distribuție. Pentru a avea acces la borne, scoateți panoul de service al cutiei de distribuție.


⚠️ AVERTISMENT

Înainte de a scoate panoul de service al cutiei de distribuție, opriți orice sursă de alimentare cu energie, inclusiv sursa de alimentare a unității, încălzitorului de rezervă și a rezervorului de apă caldă menajeră (dacă este cazul).

- Fixați toate cablurile folosind curele autoblocante.
- Pentru încălzitorul de rezervă este necesar un circuit de alimentare dedicat.
- Instalațiile prevăzute cu un rezervor de apă caldă menajeră (achiziție locală) necesită un circuit de alimentare dedicat încălzitorului auxiliar. Consultați manualul de instalare și de utilizare al rezervorului de apă caldă menajeră.
- Direcționați cablurile electrice astfel încât capacul frontal să nu se ridice în timp ce efectuați lucrări de cablare și apoi fixați capacul frontal.
- Urmați schema de conexiuni pentru lucrările de cablare electrică (schemele de conexiuni sunt situate în partea din spate a ușii 2).
- Instalați firele și fixați ferm capacul în poziție.

8.8.3 Precauții cu privire la cablurile de alimentare

- Utilizați o bornă rotundă în stil de sertizare pentru conectarea la placa de borne de alimentare. În cazul în care nu se poate utiliza din motive inevitabile, respectați instrucțiunile următoare.
 - Nu conectați fire de calibră diferit la aceeași bornă de alimentare. (Conexiunile slăbite pot provoca supraîncălzire.)
 - Când conectați fire de același calibră, urmați figura de mai jos.

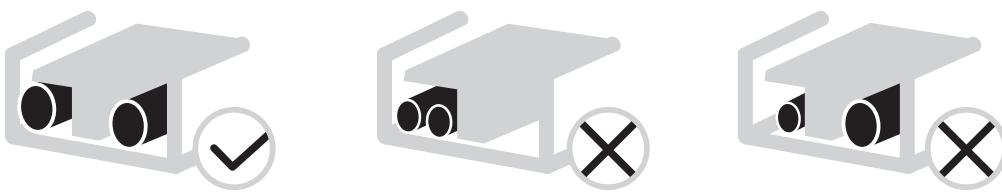

- Folosiți șurubelnita corectă pentru a strânge șuruburile bornei. Șurubelnitele mici pot deteriora capul șurubului și împiedică strângerea corespunzătoare.
- Strângerea excesivă a șuruburilor bornei poate deteriora șuruburile.
- Ataşați un întrerupător de circuit în caz de defectare a împământării și o siguranță la linia de alimentare.
- La cablare, asigurați-vă că sunt utilizate firele recomandate, realizați conexiuni complete și fixați firele astfel încât forța exteroară să nu poată afecta bornele.


8.8.4 Cerințe privind dispozitivul de siguranță

1. Selectați diametrele de fir (valoarea minimă) individual pentru fiecare unitate, pe baza tabelului de mai jos.
2. Selectați un disjunctator prevăzut cu separarea contactului la toți poli, de cel puțin 3 mm, care asigură deconectarea completă, unde MFA se utilizează pentru a selecta disjunctoarele de curent și întrerupătoarele de curent rezidual:


Sistem	Curent de alimentare						IFM	
	Hz	Tensiune (V)	Min. (V)	Max. (V)	MCA (A)	MFA (A)	KW	FLA (A)
60	50	220-240/1N	198	264	1,20	/	0,087	0,66
100	50	220-240/1N	198	264	1,20	/	0,087	0,66
160	50	220-240/1N	198	264	1,20	/	0,087	0,66
60 (încălzitor de 3 kW)	50	220-240/1N	198	264	14,30	/	0,087	0,66
100 (încălzitor de 3 kW)	50	220-240/1N	198	264	14,30	/	0,087	0,66
160 (încălzitor de 3 kW)	50	220-240/1N	198	264	14,30	/	0,087	0,66
60 (încălzitor de 9 kW)	50	380-415/3N	342	456	14,00	/	0,087	0,66
100 (încălzitor de 9 kW)	50	380-415/3N	342	456	14,00	/	0,087	0,66
160 (încălzitor de 9 kW)	50	380-415/3N	342	456	14,00	/	0,087	0,66

8.8.5 Specificațiile componentelor de cablare standard


Cabul principal de alimentare a echipamentului

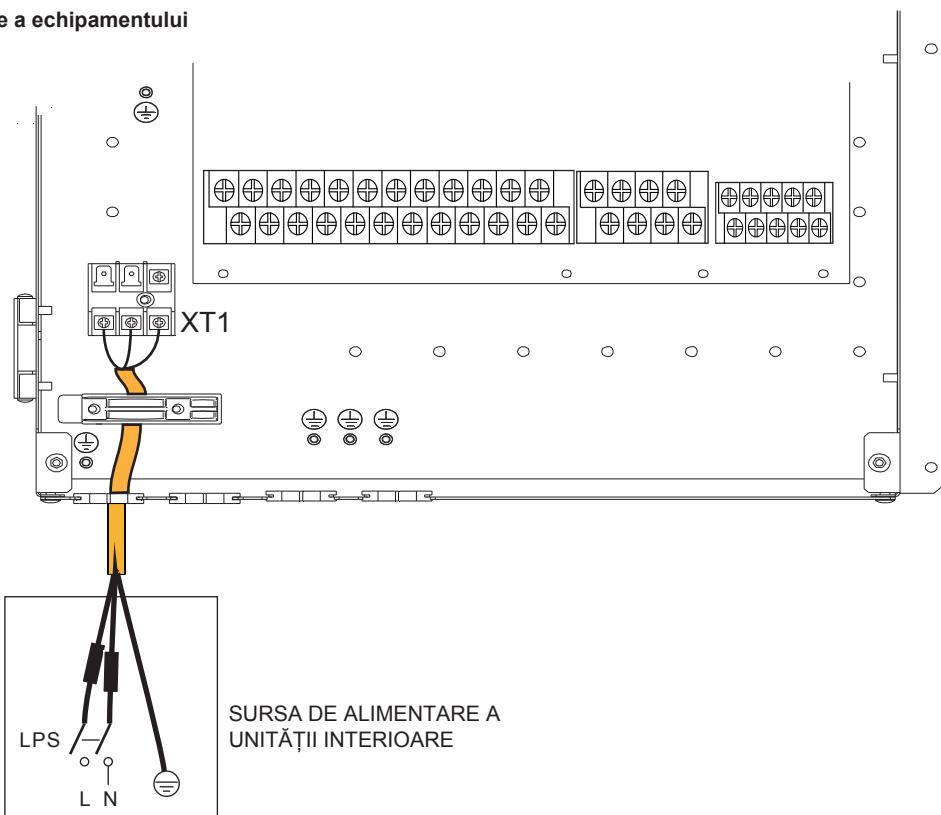


- Valorile declarate sunt valori maxime (a se vedea datele electrice pentru valori exacte).

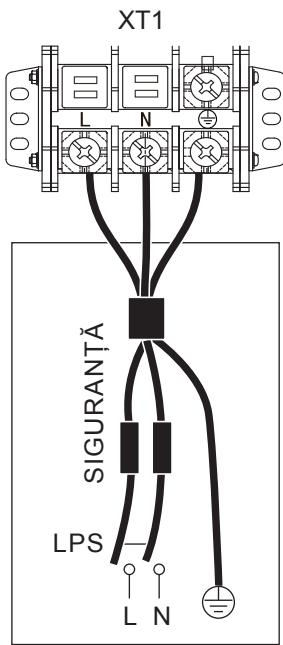

SURSA DE ALIMENTARE
A UNITĂII INTERIOARE
(modele de bază)

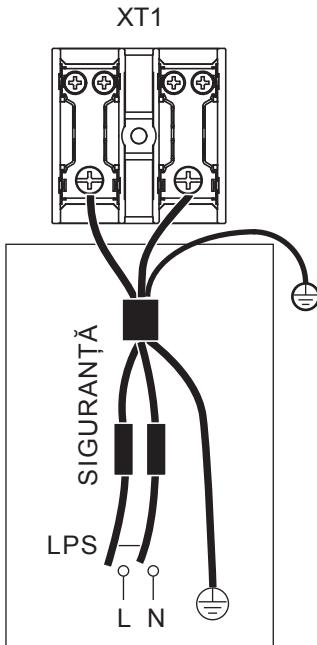

SURSA DE ALIMENTARE
A UNITĂII INTERIOARE
Încălzitor de rezervă monofazat 3 KW

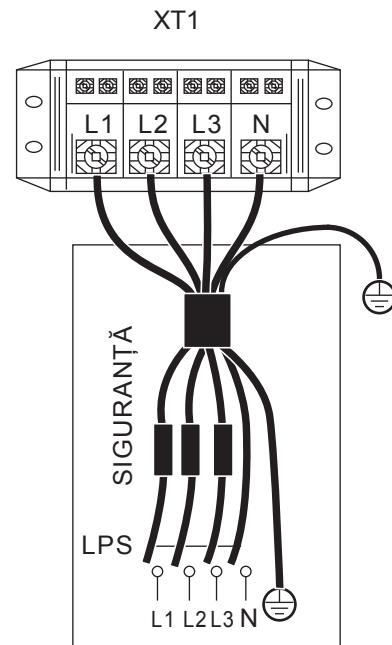




SURSA DE ALIMENTARE
A UNITĂII INTERIOARE
Încălzitor de rezervă trifazat 3/6/9 KW

Unitate	Bază	3KW-1PH	3KW-3PH	6KW-3PH	9KW-3PH
Dimensiunea cablajului (mm^2)	1,5	4,0	2,5	4,0	4,0

- Valorile declarate sunt valori maxime (a se vedea datele electrice pentru valori exacte).

💡 NOTĂ

Întrerupătorul de circuit în caz de defecțiune a împământării trebuie să fie un disjuncțor de mare viteză de 30 mA (<0,1 s). Cablul flexibil trebuie să îndeplinească standardele 60245IEC (H05VV-F).


Selectarea modului încălzitorului de rezervă trifazat 3/6/9 KW		
Optional 1/3 KW	Optional 2/6 KW	Optional 3/9 KW
ON  OFF S1	ON  OFF S1	ON  OFF S1

💡 NOTĂ

Valoarea implicită a încălzitorului de rezervă este opțiunea 3 (pentru încălzitorul de rezervă de 9 kW). Dacă este nevoie de încălzitor de rezervă de 3 kW sau 6 kW, rugați instalatorul profesionist să schimbe comutatorul DIP S1 la opțiunea 1 (pentru încălzitor de rezervă de 3 kW) sau opțiunea 2 (pentru încălzitor de rezervă de 6 kW); consultați 9.1.1 Setarea funcțiilor.

8.8.6 Conectarea altor componente

Unitate 4~16kW

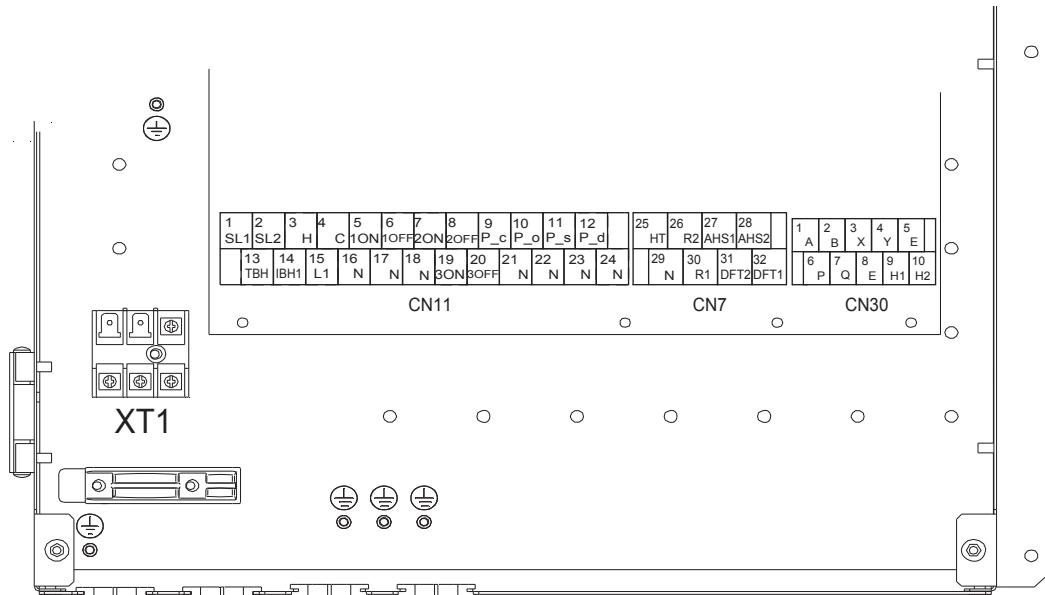

	Cod	Imprimare	Conectare la
CN11	①	1 SL1 2 SL2	Semnal de intrare a energiei solare
	②	3 H 4 C 15 L1	Intrare termostat de cameră (tensiune înaltă)
	③	5 1ON 6 1OFF 16 N	SV1 (vană cu 3 căi)
	④	7 2ON 8 2OFF 17 N	SV2 (vană cu 3 căi)
	⑤	9 P_c 21 N	Pumpc (pompă zona 2)
	⑥	10 P_o 22 N	Pompa de circulație exterioară/pompă zonă 1
	⑦	11 P_s 23 N	Pompă de energie solară
	⑧	12 P_d 24 N	Pompă pentru conducte ACM
	⑨	13 TBH 16 N	Încălzitor auxiliar rezervor
	⑩	14 IBH1 17 N	Încălzitor de rezervă intern 1
⑪	18 N 19 3ON 20 3OFF	SV3 (vană cu 3 căi)	

	Cod	Imprimare	Conectare la
CN30	①	1 A 2 B 3 X 4 Y 5 E	Telecomandă cablată
	②	6 P 7 Q	Unitate exteroiară
	③	9 H1 10 H2	Echipament intern - paralel

	Cod	Imprimare	Conectare la
CN7	①	26 R2 30 R1	Rulare compresor
	②	31 DFT2 32 DFT1	Rulare dezghețare
③	25 HT 29 N	Bandă de încălzire electrică a antigelului (extern)	
	27 AHS1 28 AHS2	Sursă suplimentară de încălzire	


XT1	L	Sursă de alimentare a unității interioare
	N	
	G	

Portul furnizează semnalul de control sarcinii. Două tipuri de port de semnal de control:



Tip 1: Conector uscat fără tensiune.

Tip 2: Portul furnizează semnal cu tensiune de 220 V. În cazul în care curentul de sarcină este < 0,2 A, sarcina se poate conecta direct la port.

În cazul în care curentul de sarcină este >= 0,2 A, este necesar să se conecteze contactorul de curenț alternativ pentru sarcină.

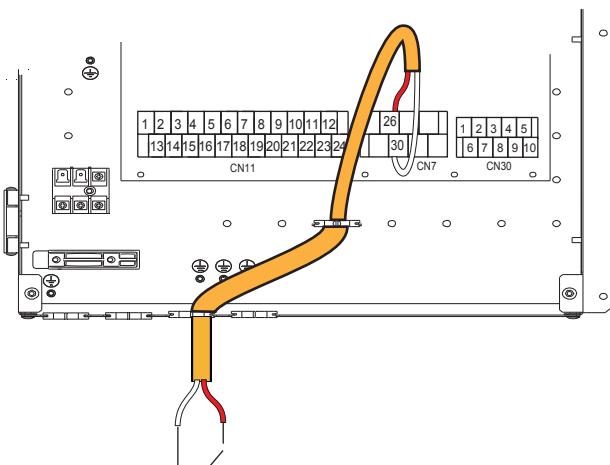

Tip 1 Funcționare

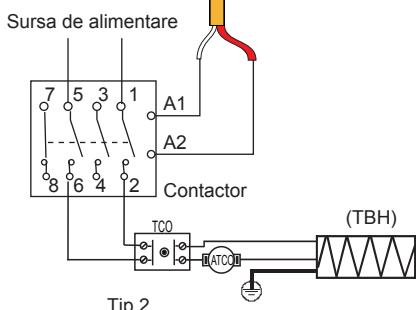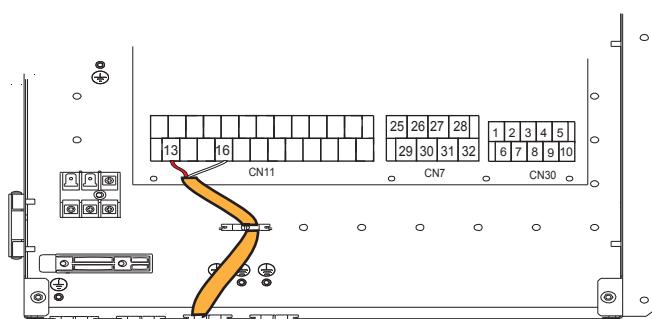


Tip 2

Portul semnalului de control al unității interioare:
CN11/CN7 conține borne pentru energie solară, vana cu
3 căi, pompă, încălzitorul auxiliar etc.


Cablarea pieselor este ilustrată mai jos:


1) Pentru semnalul de intrare a energiei solare

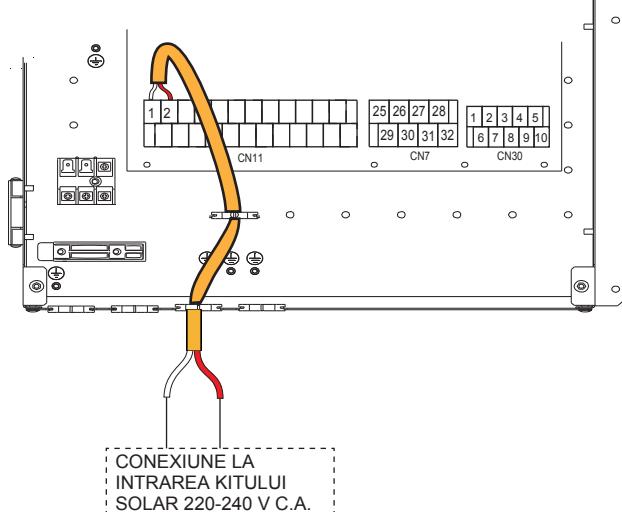

Tensiune	220-240 V c.a.
Curent maxim de serviciu (A)	0,2
Dimensiunea cablajului (mm ²)	0,75

2) Pentru vanele cu 3 căi SV1, SV2 și SV3

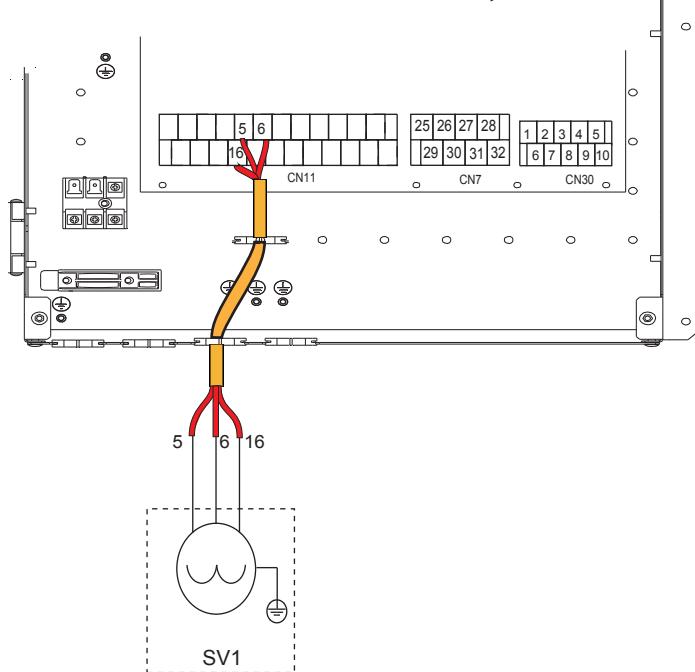

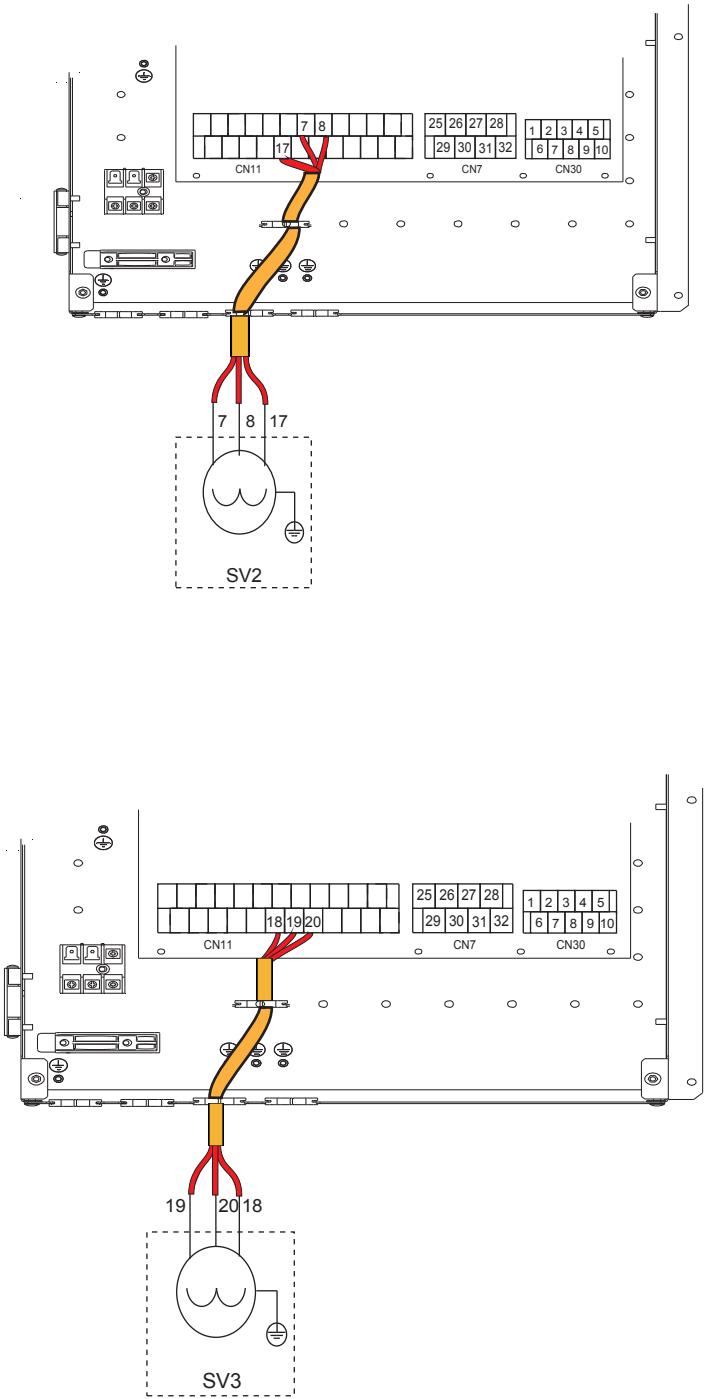


Tensiune	220-240V C.A
Curent maxim de serviciu (A)	0,2
Dimensiunea cablajului (mm ²)	0,75
Tipul de semnal al portului de control	Tip 2


a) Procedură

- Conectați cablul la bornele corespunzătoare, așa cum se arată în imagine.
- Fixați cablul în mod sigur.

3) Pentru închidere de la distanță:

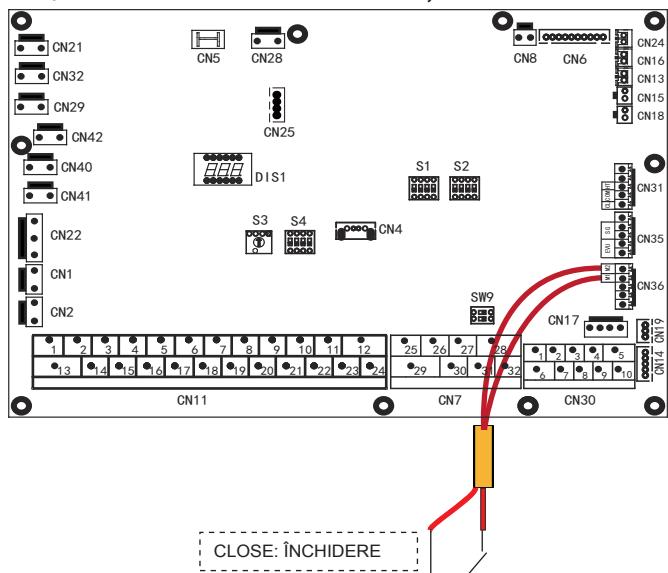

4) Pentru Pumpc și pompa pentru conducte ACM:

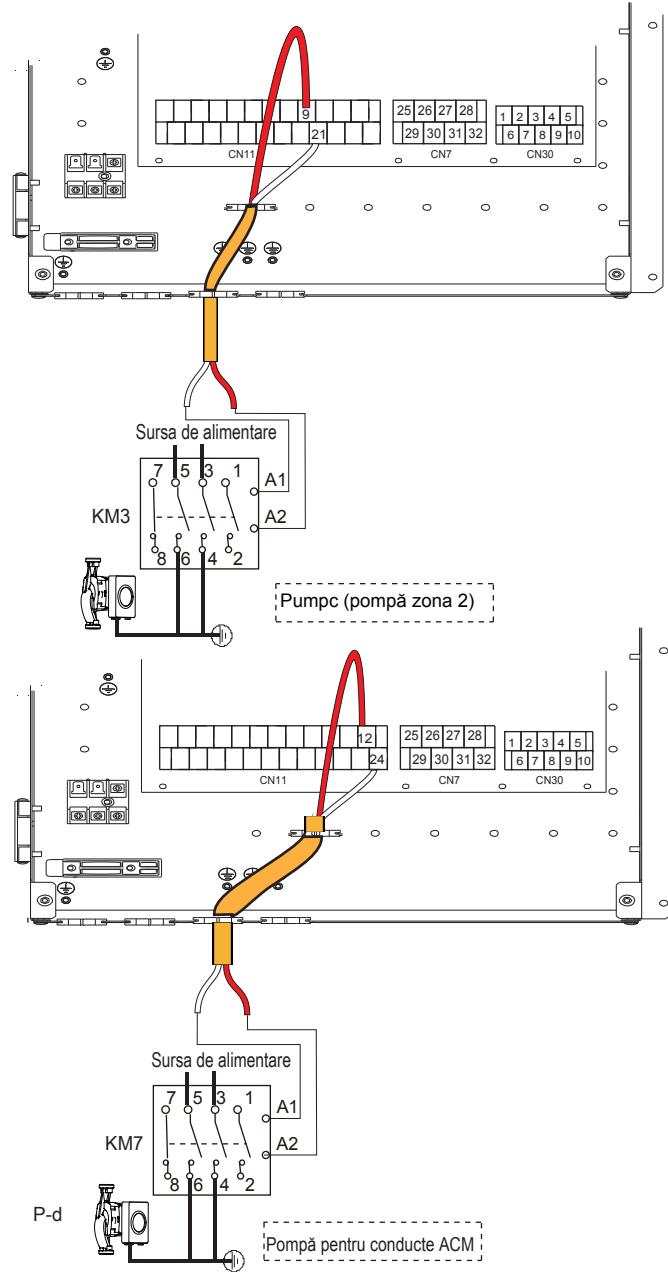

Tensiune	220-240V C.A.
Curent maxim de serviciu (A)	0,2
Dimensiunea cablajului (mm ²)	0,75
Tipul de semnal al portului de control	Tip 2

a) Procedură

- Conectați cablul la bornele corespunzătoare, așa cum se arată în imagine.
- Fixați cablul în mod sigur.

5) Pentru termostatul de cameră:



Termostat de cameră tip 1 (înaltă tensiune): „POWER IN” (Alimentare) furnizează tensiunea de lucru la RT, nu furnizează direct tensiune la conectorul RT. Portul „15 L1” furnizează tensiune de 220 V la conectorul RT. Portul „15 L1” conectează portul principal de alimentare al unității L pentru alimentare monofazată.

Termostatul de cameră tip 2 (joasă tensiune): „POWER IN” (Alimentare) furnizează tensiune de lucru către RT

💡 NOTĂ

Există două metode de conectare opționale care depind de tipul de termostat de cameră.

Termostat de cameră tip 1 (înaltă tensiune):

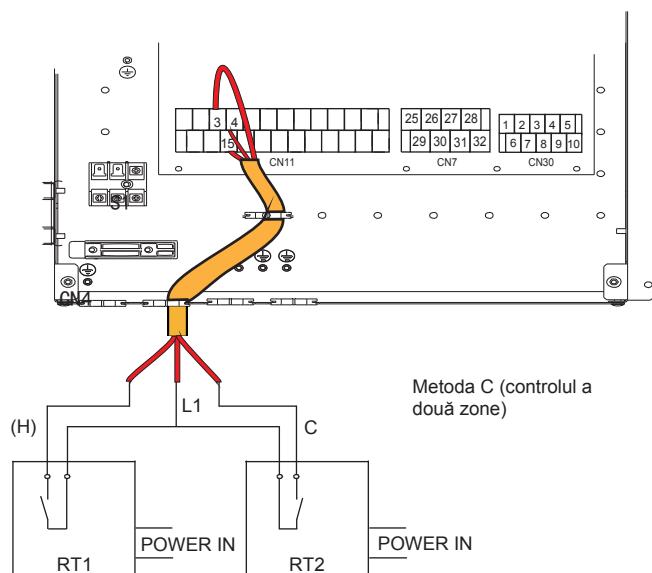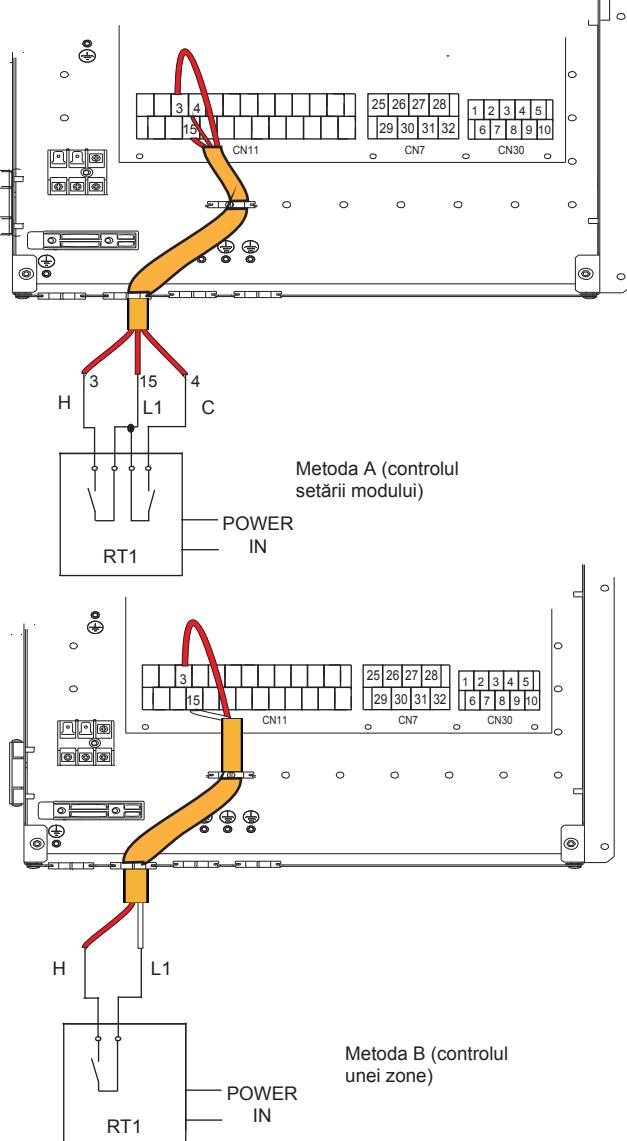

Tensiune	220-240V C.A.
Curent maxim de serviciu (A)	0,2
Dimensiunea cablajului (mm ²)	0,75

Există trei metode pentru conectarea cablului termostatului (așa cum este descris în imaginea de mai sus) și depind de aplicație.

• Metoda A (controlul setării modului)

RT poate controla încălzirea și răcirea individual, precum telecomanda pentru FCU cu 4 conducte. Când unitatea interioară este conectată cu regulatorul extern de temperatură, în interfață cu utilizatorul PT. SERVICE setați TERMOST. DE CAM la REGL MOD:

- A.1 Când tensiunea detectată a unității este de 230 V c.a. între C și L1, unitatea operează în modul de răcire.
- A.2 Când tensiunea detectată a unității este de 230 V c.a. între H și L1, unitatea operează în modul de încălzire.
- A.3 Când tensiunea detectată a unității este 0 V c.a. pentru ambele părți (C-L1, H-L1), unitatea nu mai funcționează pentru încălzirea sau răcirea spațiului.
- A.4 Când tensiunea detectată a unității este 230 V c.a. pentru ambele părți (C-L1, H-L1), unitatea funcționează în modul de răcire.

• Metoda B (controlul unei zone)

RT furnizează semnalul de comutare la unitate. În interfață cu utilizatorul PT. SERVICE, setați TERMOST. DE CAM la 0 ZONA



- B.1 Când tensiunea detectată a unității este de 230 V c.a. între H și L1, unitatea este pornită.
- B.2 Când tensiunea detectată a unității este de 0 V c.a. între H și L1, unitatea este oprită.

• Metoda C (controlul a două zone)

Unitatea interioară este conectată cu un termostat pentru două încăperi dacă în interfață cu utilizatorul PT. SERVICE s-a setat TERMOST. DE CAM pe ZONA DUBLA:

- C.1 Când tensiunea detectată a unității este de 230 V c.a. între H și L1, zona 1 este pornită. Când tensiunea detectată a unității este de 0 V c.a. între H și L1, zona 1 este oprită.
- C.2 Când tensiunea detectată a unității este de 230 V c.a. între C și L1, zona 2 este pornită în funcție de curba de temperatură climatică. Când tensiunea detectată a unității este de 0 V c.a. între C și L1, zona 2 este oprită.
- C.3 Când H-L1 și C-L1 sunt detectate cu 0 V c.a., unitatea se oprește.
- C.4 Când H-L1 și C-L1 sunt detectate cu 230 V c.a., atât zona 1 cât și zona 2 sunt pornite.

Termostat de cameră tip 2 (Tensiune joasă):

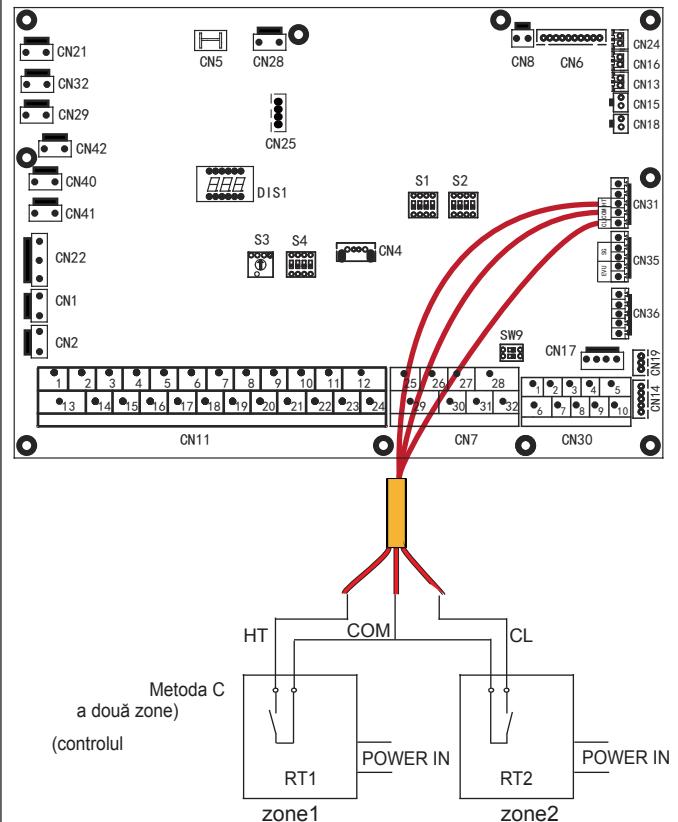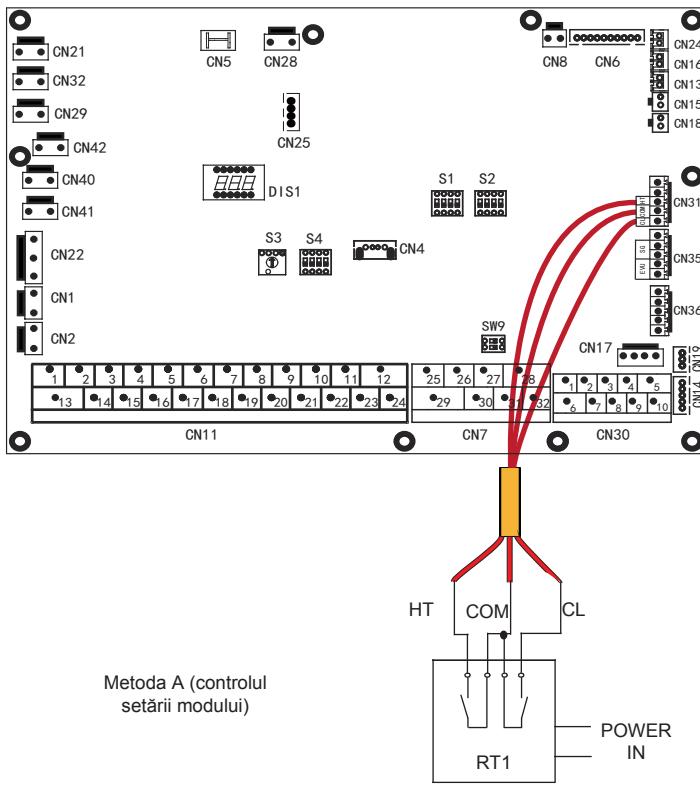

Există trei metode pentru conectarea cablului termostatului (așa cum este descris în imaginea de mai sus) și depind de aplicație.

• Metoda A (controlul setării modului)

RT poate controla încălzirea și răcirea individual, precum telecomanda pentru FCU cu 4 conducte. Când unitatea interioară este conectată cu regulatorul extern de temperatură, în interfață cu utilizatorul PT. SERVICE setați TERMOST. DE CAM la REGL MOD:

- Când tensiunea detectată a unității este de 12 V c.c. între CL și COM, unitatea operează în modul de răcire.
- Când tensiunea detectată a unității este de 12 V c.c. între HT și COM, unitatea operează în modul de încălzire.
- Când tensiunea detectată a unității este 0 V c.c. pentru ambele părți (CL-COM, HT-COM), unitatea nu mai funcționează pentru încălzirea sau răcirea spațiului.
- Când tensiunea detectată a unității este 12 V c.c. pentru ambele părți (CL-COM, HT-COM), unitatea funcționează în modul de răcire.

• Metoda B (controlul unei zone)

RT furnizează semnalul de comutare la unitate. În interfață cu utilizatorul PT. SERVICE, setați TERMOST. DE CAM la O ZONA


- Când tensiunea detectată a unității este de 12 V c.c. între HT și COM, unitatea este pornită.
- Când tensiunea detectată a unității este de 0 V c.c. între HT și COM, unitatea este oprită.

• Metoda C (controlul a două zone)

Unitatea interioară este conectată cu un termostat pentru două încăperi dacă în interfață cu utilizatorul PT. SERVICE s-a setat TERMOST. DE CAM pe ZONA DUBLA:

- Când tensiunea detectată a unității este de 12 V c.c. între HT și COM, zona 1 este pornită. Când tensiunea detectată a unității este de 0 V c.c. între HT și COM, zona 1 este oprită.

Metoda B (controlul unei zone)



C.2 Când tensiunea detectată a unității este de 12 V c.c. între CL și COM, zona 2 este pornită în funcție de curba de temperatură climatică. Când tensiunea detectată a unității este de 0 V între CL și COM, zona 2 este oprită.

C.3 Când HT-COM și CL-COM sunt detectate cu 0 V c.c., unitatea este oprită.

C.4 Când HT-COM și CL-COM sunt detectate cu 12 V c.c., atât zona 1 cât și zona 2 sunt pornite.


💡 NOTĂ

- Cablarea termostatului trebuie să corespundă setările interfeței cu utilizatorul. Consultați **Termostatul de cameră**.
- Sursele de alimentare a echipamentului și termostatului de cameră trebuie conectate la aceeași linie neutră.
- Când TERMOST. DE CAM este setat la NU, senzorul de temperatură interioară Ta nu poate fi setat ca fiind valid
- Zona 2 poate funcționa numai în regim de încălzire. Când modul de răcire este setat pe interfața utilizatorului și zona 1 este oprită, „CL” în zona 2 se închide, iar sistemul rămâne în continuare oprit. În timpul instalării, cablarea termostatelor pentru zona 1 și zona 2 trebuie să fie corectă.

a) Procedură

- Conectați cablul la bornele corespunzătoare, așa cum se arată în imagine.
- Fixați cablul cu brățari autoblocante la suporturile de fixare a cablurilor pentru a asigura reducerea tensiunii aplicate.

6) Pentru încălzitorul auxiliar:

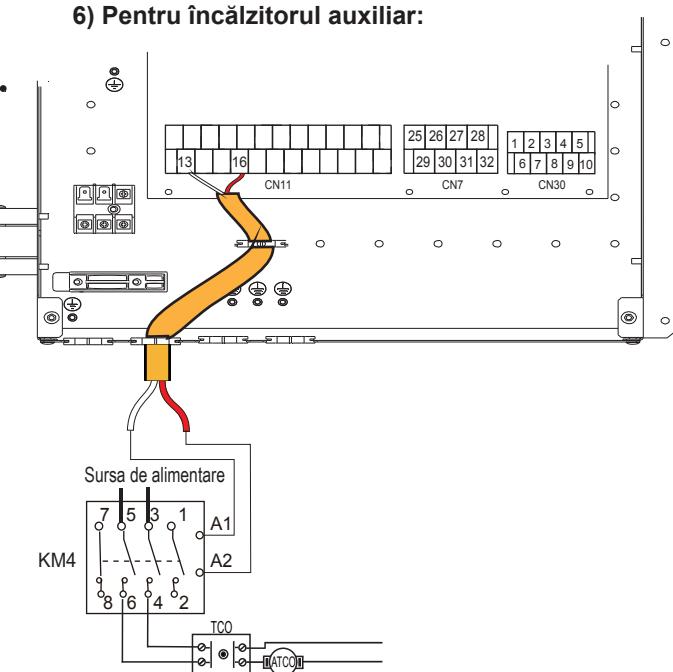


Tensiune	220-240V C.A.
Curent maxim de serviciu (A)	0,2
Dimensiunea cablajului (mm ²)	0,75
Tipul de semnal al portului de control	Tip 2

💡 NOTĂ

Unitatea trimite doar un semnal de pornire/împinge către încălzitor.

7) Pentru controlul sursei suplimentare de căldură:

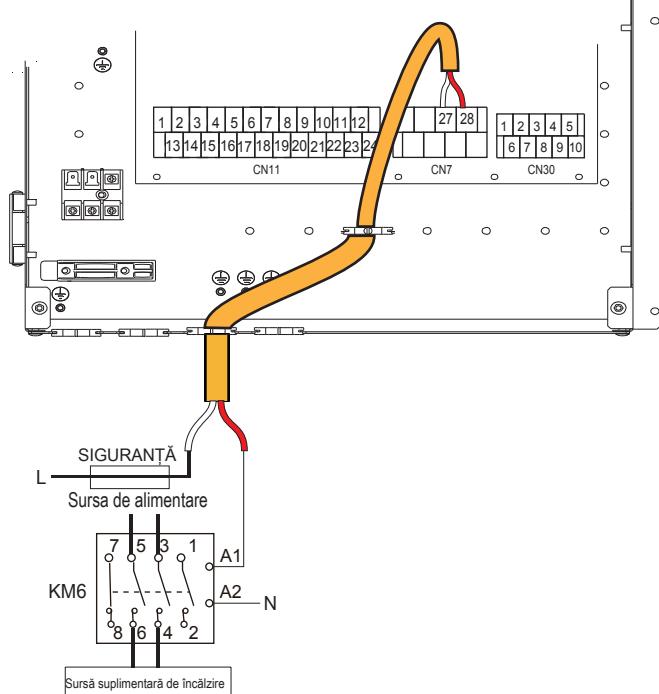


Tensiune	220-240V C.A.
Curent maxim de serviciu (A)	0,2
Dimensiunea cablajului (mm ²)	0,75
Tipul de semnal al portului de control	Tip 2

⚠ AVERTISMENT

Această parte se aplică numai versiunii de bază. Pentru versiunea personalizată, având în vedere că există un încălzitor de rezervă în unitate, unitatea interioară nu trebuie conectată la nicio sursă de căldură suplimentară.


8) Pentru ieșirea semnalului de degivrare:

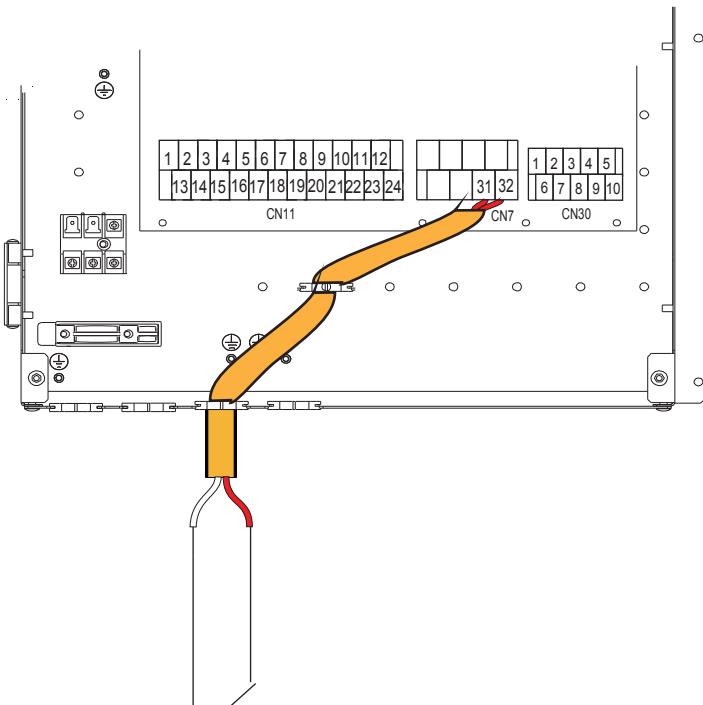

SEMNAL PROMPT DE DEGIVRARE

Tensiune	220-240V C.A.
Curent maxim de serviciu (A)	0,2
Dimensiunea cablajului (mm ²)	0,75
Tipul de semnal al portului de control	Tip 1

9) Pentru pompa de circulație exterioară P_o:

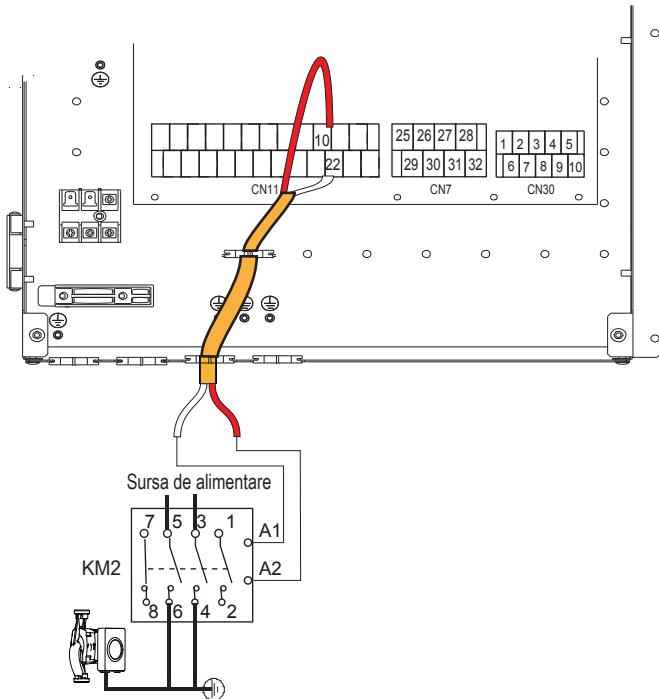

Tensiune	220-240 V C.A.
Curent maxim de serviciu (A)	0,2
Dimensiunea cablajului (mm ²)	0,75
Tipul de semnal al portului de control	Tip 2


a) Procedură

- Conectați cablul la bornele corespunzătoare, așa cum se arată în imagine.
- Fixați cablul cu brățări autoblocante la suporturile de fixare a cablurilor pentru a asigura reducerea tensiunii aplicate.

10) Pentru încălzitorul de rezervă:


Pentru unitatea interioară standard 60, 100 și 160, nu există un încălzitor de rezervă intern în unitatea interioară, dar unitatea interioară poate fi conectată la un încălzitor de rezervă extern, așa cum este descris în imaginea de mai jos.

Tensiune	220-240V C.A.
Curent maxim de serviciu (A)	0,2
Dimensiunea cablajului (mm ²)	0,75
Tipul de semnal al portului de control	Tip 2

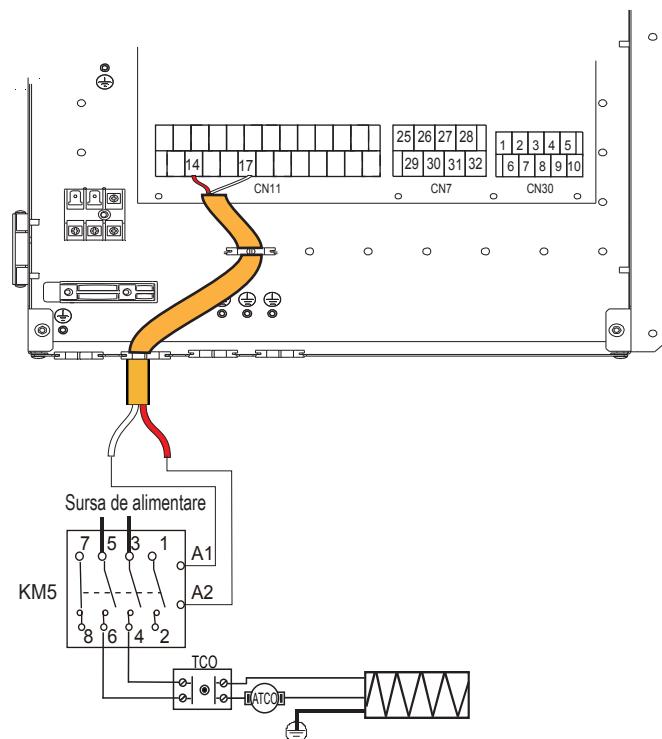

11) Pentru rețeaua inteligentă (SMART GRID):

Unitatea este prevăzută cu funcția de rețea intelligentă; există două porturi pe PCB pentru a conecta semnalul SG și semnalul EVU după cum urmează:

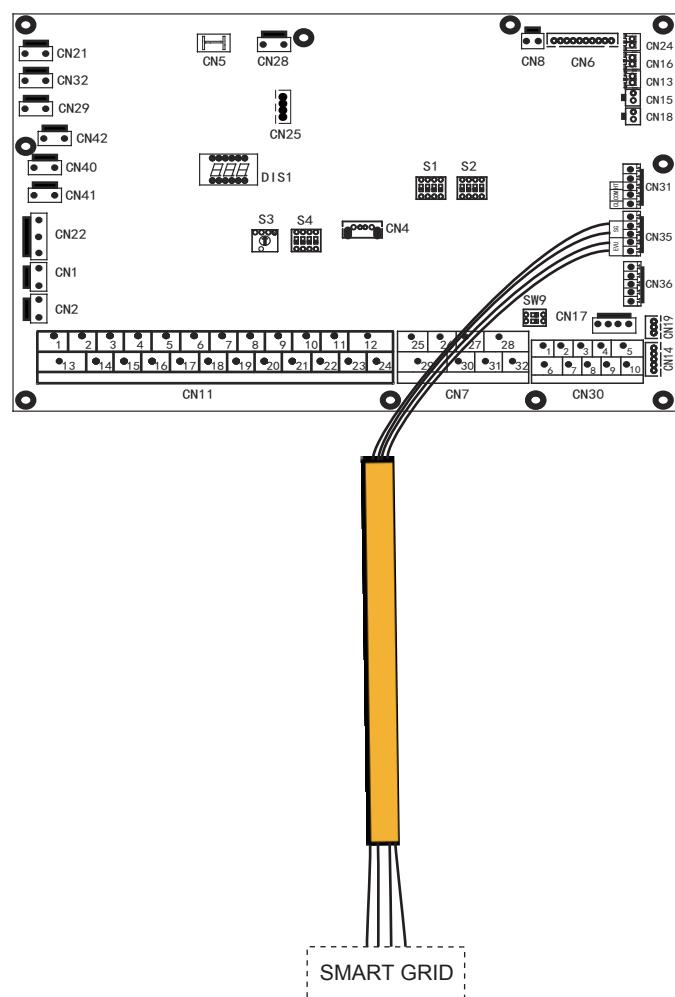

1. Când semnalul EVU este activat, unitatea funcționează după cum urmează:
Modul de apă caldă se activează, temperatura setată va fi modificată la 70 °C automat, iar TBH funcționează după cum urmează: $T_5 < 69$, TBH este pornit, $T_5 \geq 70$, TBH este oprit. Unitatea funcționează în modul de răcire/încălzire conform logicii normale.

2. Când semnalul EVU este dezactivat și semnalul SG este activat, unitatea funcționează normal.

3. Când semnalul EVU este dezactivat, semnalul SG este dezactivat, modul ACM este oprit, iar TBH este invalid, funcția de dezinfecție este invalidă. Durata maximă de funcționare pentru răcire/încălzire este „SG RUNNING TIME” (Timp rulare SG), iar apoi unitatea va fi oprită.

9 PORNIRE ȘI CONFIGURARE

Unitatea trebuie configurată de către instalator pentru a se potrivi cu mediul de instalare (climat exteroară, opțiuni instalate etc.) și cu experiența utilizatorului.

⚠ ATENȚIONARE

Este important ca toate informațiile din acest capitol să fie citite secvențial de către instalator și ca sistemul să fie configurat după caz.


9.1 Prezentare generală a setărilor comutatorului DIP

9.1.1 Setarea funcțiilor

Comutatorul DIP S1, S2 și S4 este amplasat pe placa de control principală a unității interioare (consultați „**8.3.1 Placa de control principală a unității interioare**”) și permite configurarea instalației termistorului sursei de încălzire suplimentare, a instalației celor de-al doilea încălzitor de rezervă intern etc.

⚠ AVERTISMENT

Oriți sursa de alimentare înainte de a deschide panoul de service al cutiei de distribuție și de a face orice modificări la setările comutatorului DIP.

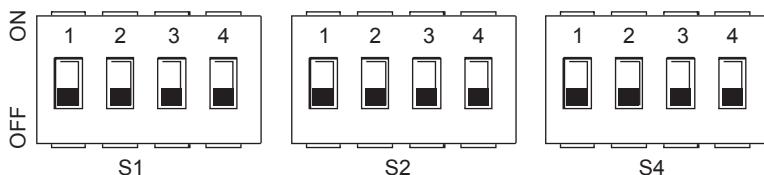

Comuta-tor DIP	ON=1	OFF=0	Setări implicate din fabrică	Comuta-tor DIP	ON=1	OFF=0	Setări implicate din fabrică	Comuta-tor DIP	ON=1	OFF=0	Setări implicate din fabrică		
S1	1/2	0/0=IBH (control într-o etapă) 0/1=Cu IBH (control în două etape) 1/1=Cu IBH (control în trei etape)	OFF/OFF	S2	1	Pornirea pump_o după șase ore va fi invalidă	OFF	S4	1	Rezervat	Rezervat	OFF	
					2	Fără TBH	Cu TBH		2	Rezervat	Rezervat	OFF	
	3/4	0/0=Fără IBH și AHS 1/0=Cu IBH 0/1=Cu AHS în modul de încălzire 1/1=Cu AHS în modul de încălzire și ACM		S2	3/4	0/0=pompă 1 0/1=pompă 2 1/0=pompă 3 1/1=pompă 4	ON/ON	S4	3/4	Rezervat	OFF/OFF		

9.2 Pornire inițială la temperatură ambientală scăzută

În timpul punerii inițiale în funcțiune și când temperatura apei este scăzută, este important ca apa să fie încălzită treptat.

Nerespectarea acestui lucru poate duce la fisurarea pardoselilor din beton ca urmare a schimbării rapide a temperaturii.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să contactați un antreprenor responsabil pentru turnarea betonului.

Pentru aceasta, temperatura cea mai scăzută setată a apei pe tur poate fi redusă la o valoare cuprinsă între 25°C și 35°C prin reglare în secțiunea FOR SERVICEMAN (Pentru service). Consultați **FUNCTII SPECIALE**.

9.3 Verificări înainte de operare

Verificări înainte de punerea inițială în funcțiune.

⚠ PERICOL

Oriți sursa de alimentare înainte de a realiza orice conexiuni.



După instalarea unității, verificați următoarele înainte de a actiona disjunctorul:

- Cablarea la locul de montaj: cablurile de la locul de montaj între panoul de alimentare local și unitate și supape (când este cazul), unitate și termostatul camerei (când este cazul), unitate și rezervorul de apă caldă menajeră și unitate și kitul încălzitorului de rezervă au fost conectate conform instrucțiunilor din capitolul 8.8 „Cablarea la locul de montaj”, cu schemele de conexiuni și cu legile și reglementările locale.
- Siguranțe, disjunctoare sau dispozitive de protecție: Verificați dacă siguranțele sau dispozitivele de protecție instalate local au dimensiunea și tipul specificate în capitolul 13 „Specificații tehnice”. Asigurați-vă că nu au fost omise siguranțele sau dispozitivele de protecție.
- Disjunctorul încălzitorului de rezervă: nu uitați să actionați disjunctorul încălzitorului de rezervă în cutia de distribuție (deinde de tipul încălzitorului de rezervă). Consultați schema de conexiuni.
- Disjunctorul încălzitorului auxiliar: nu uitați să actionați disjunctorul încălzitorului auxiliar (se aplică numai pentru unități cu rezervor de apă caldă menajeră optional instalat).
- Cablarea împământării: cablurile de împământare trebuie să fi fost conectate corect și bornele de împământare trebuie să fie strânse.
- Cablare internă: verificați vizual dacă există conexiuni slăbite sau componente electrice deteriorate în cutia de distribuție.
- Montare: verificați dacă unitatea este montată corect, pentru a evita zgomote și vibrații anormale la pornirea unității.
- Echipament deteriorat: verificați dacă în interiorul unității nu există componente deteriorate sau conducte comprimate.
- Scurgeri de agent frigorific: verificați dacă în interiorul unității există scurgeri de agent frigorific. Dacă există o scurgere de agent frigorific, sunați la distribuitorul local.
- Tensiunea de alimentare: verificați tensiunea de alimentare de pe panoul de alimentare local. Tensiunea trebuie să corespundă tensiunii de pe eticheta de identificare a unității.
- Supapa de purjare a aerului: asigurați-vă că supapa de purjare a aerului este deschisă (cel puțin 2 rotații).
- Supape de închidere: asigurați-vă că supapele de închidere sunt complet deschise.


9.4 Setarea turației pompei

Pompa este controlată printr-un semnal digital de modulare a întărimii pulsului de joasă tensiune, ceea ce înseamnă că viteza de rotație depinde de semnalul de intrare. Turația se modifică în funcție de profilul de intrare.

Relațiile dintre înălțimea de cădere și debitul de apă nominal, returul PMW și debitul de apă nominal sunt prezentate în graficul de mai jos.

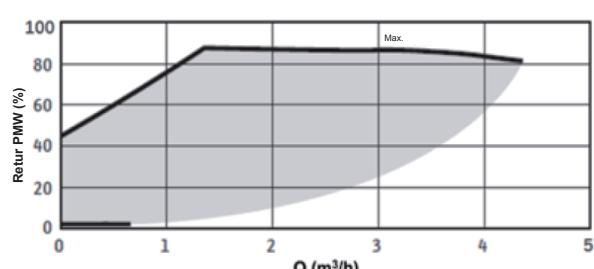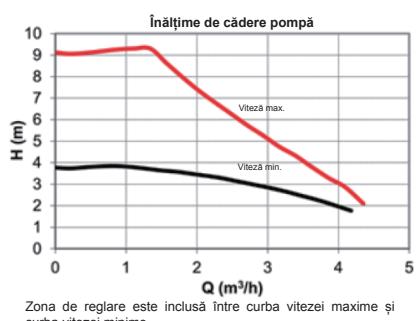


Presiune statică externă disponibilă VS Debit

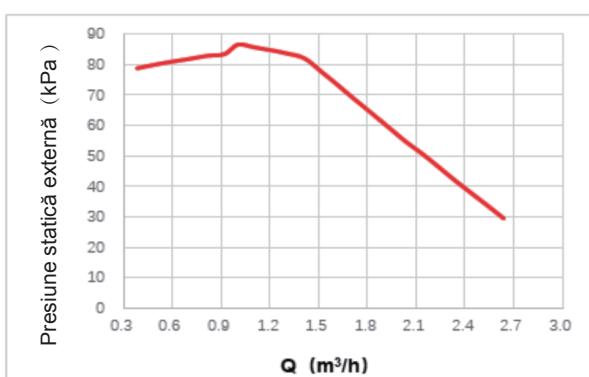

Unitate interioară: 60, 100

Presiune statică externă disponibilă VS Debit

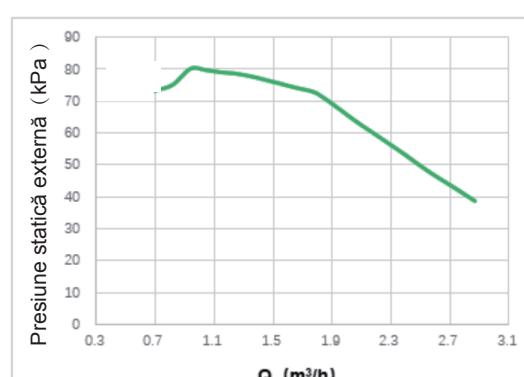

Unitate interioară: 160

⚠ ATENȚIONARE

Dacă supapele sunt în poziția incorectă, pompa de circulație va fi deteriorată.

⚠ PERICOL

Dacă este necesar să verificați starea de funcționare a pompei când unitatea este alimentată cu energie electrică, nu atingeți componente cutiei de comandă interne care conține componente electronice pentru a evita șocurile electrice.

Diagnostic de defectiune la prima instalare

- Dacă nimic nu este afișat pe interfața cu utilizatorul, este necesar să verificați dacă există una dintre următoarele anomalii înainte de a diagnostica posibilele coduri de eroare.
 - Deconectare sau eroare de cablare (între sursa de alimentare și unitate și între unitate și interfața cu utilizatorul).
 - Este posibil ca siguranța de pe PCB să se fi ars.
- Dacă interfața cu utilizatorul arată „E8” sau „E0” drept cod de eroare, există posibilitatea ca în sistem să existe aer sau nivelul apei în sistem să fie mai mic decât minimul necesar.
- Dacă pe interfața cu utilizatorul este afișat codul de eroare E2, verificați cablarea dintre interfața cu utilizatorul și unitate.

Mai multe coduri de eroare și cauze ale defectiunilor pot fi găsite în secțiunea **12.4 „Coduri de eroare”**.

9.5 Setări locale

Unitatea trebuie configurată pentru a se potrivi cu mediul de instalare (climat exteroară, opțiuni instalate etc.) și cu experiența utilizatorului. O serie de setări locale sunt disponibile. Aceste setări sunt accesibile și programabile prin meniu „PT. SERVICE” în interfața cu utilizatorul.

Pornirea unității


La pornirea unității, „1%~99%” este afișat pe interfața cu utilizatorul în timpul inițializării. În timpul acestui proces, interfața cu utilizatorul nu poate fi operată.

Procedură

Pentru a schimba una sau mai multe setări la locul de montaj, procedați astfel:

💡 NOTĂ

Valorile de temperatură afișate pe telecomanda cablată (interfața cu utilizatorul) sunt exprimate în °C.

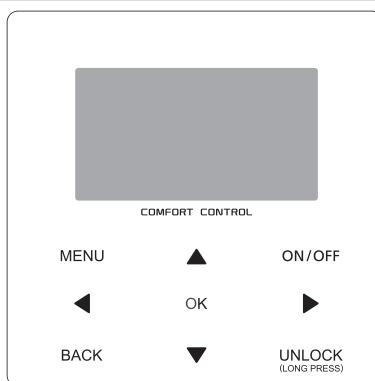

Taste	Funcție
MENU	<ul style="list-style-type: none"> • Accesarea structurii meniului (din pagina de start)
◀ ▶ ▲ ▼	<ul style="list-style-type: none"> • Navigarea cursorului pe afișaj • Parcurgerea structurii meniului • Reglarea setărilor
ON/OFF	<ul style="list-style-type: none"> • Pornește/oprește operațiunea de încălzire/răcire a spațiului sau modul ACM • Pornește/oprește funcțiile din structura meniului
BACK	<ul style="list-style-type: none"> • Revenire la nivelul superior
UNLOCK	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsați îndelung pentru deblocarea/blocarea telecomenții • Deblocați/blocați unele funcții, cum ar fi „Ajustarea temperaturii apei calde”
OK	<ul style="list-style-type: none"> • Mergeți la pasul următor când stabiliți un program în structura meniului și confirmați o selecție pentru a accesa un submeniu din structura meniului.


Despre meniul PT. SERVICE

„PT. SERVICE” este proiectat pentru ca instalatorul să stabilească parametrii.



- Setarea componentei echipamentului.
- Setarea parametrilor.

Accesarea meniului FOR SERVICEMAN (Pentru service)

Accesați MENU> PT. SERVICE. Apăsați OK:

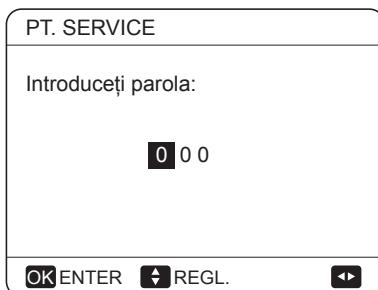

Apăsați ▲ ▼ pentru a naviga și apăsați ▾ ▷ pentru a regla valoarea numerică. Apăsați OK. Parola este 234; următoarele pagini vor fi afișate după introducerea parolei:

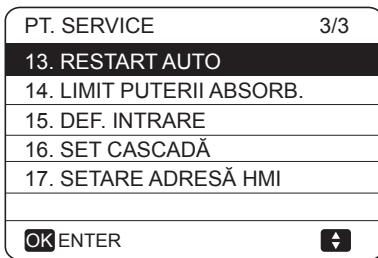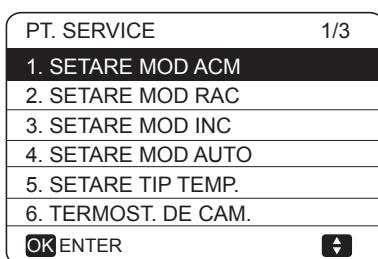

Apăsați ▾ ▷ pentru a naviga și apăsați „OK” pentru a accesa submeniul.

9.5.1 SETARE MOD ACM

ACM = Apă caldă menajeră
Accesați MENU> PT. SERVICE> 1.SETARE MOD ACM. Apăsați OK. Vor fi afișate următoarele pagini:

1 SETARE MOD ACM		1/5
1.1 MOD ACM	DA	DA
1.2 ANTI-LEGI	DA	DA
1.3 PRIORITY ACM	DA	DA
1.4 PMP ACM	DA	DA
1.5 SET TIMP PRIORITY ACM	NU	NU
REGL.		

1 SETARE MOD ACM		2/5
1.6 dT5_ON	5 °C	5 °C
1.7 dT1S5	10 °C	10 °C
1.8 T4DHWMAX	43 °C	43 °C
1.9 T4DHWMIN	-10 °C	-10 °C
1.10 t_INTERVAL_DHW	5 MIN.	5 MIN.
REGL.		

1 SETARE MOD ACM		3/5
1.11 dT5_TBH_OFF	5 °C	5 °C
1.12 T4_TBH_ON	5 °C	5 °C
1.13 t_TBH_DELAY	30 MIN.	30 MIN.
1.14 T5S_DI	65 °C	65 °C
1.15 t_DI HIGHTEMP	15 MIN.	15 MIN.
REGL.		

1 SETARE MOD ACM		4/5
1.16 t_DI_MAX	210 MIN	210 MIN
1.17 t_DHWHP_RESTRICT	30 MIN.	30 MIN.
1.18 t_DHWHP_MAX	120 MIN.	120 MIN.
1.19 TIMP FCT PMP ACM	DA	DA
1.20 TIMP FUNCȚ. POMPĂ	5 MIN.	5 MIN.
REGL.		

1 SETARE MOD ACM		5/5
1.21 FCT ACM ANTI-LE	NU	NU
REGL.		

9.5.2 SETARE MOD RĂCIRE

Accesați MENU> PT. SERVICE> 2.SETARE MOD RAC. Apăsați OK.

Vor fi afișate următoarele pagini:

2 SETARE MOD RAC	1/3
2.1 MOD RAC.	DA
2.2 t_T4_FRESH_C	2,0 Hrs
2.3 T4CMAX	43°C
2.4 T4CMIN	20°C
2.5 dT1SC	5°C

2 SETARE MOD RAC	2/3
2.6 dTSC	2°C
2.7 t_INTERVAL_C	5 MIN.
2.8 T1SetC1	10°C
2.9 T1SetC2	16°C
2.10 T4C1	35°C

2 SETARE MOD RAC	3/3
2.11 T4C2	25°C
2.12 EMISII RÄC ZONA1	VCV
2.13 EMISII RÄC ZONA2	FLH

9.5.3 SETARE MOD ÎNCÄLZIRE

Accesați MENU> PT. SERVICE> 3.SETARE MOD INC.
Apăsați OK. Vor fi afișate următoarele pagini:

3 SETARE MOD INC	1/3
3.1 MOD INC.	DA
3.2 t_T4_FRESH_H	2,0 Hrs
3.3 T4HMAX	16°C
3.4 T4HMIN	-15°C
3.5 dT1SH	5°C

3 SETARE MOD INC	2/3
3.6 dTSH	2°C
3.7 t_INTERVAL_H	5 MIN.
3.8 T1SetH1	35°C
3.9 T1SetH2	28°C
3.10 T4H1	-5°C

3 SETARE MOD INC	3/3
3.11 T4H2	7°C
3.12 EMISII ÎNC ZONA 1	RAD
3.13 EMISII ÎNC ZONA 2	PAR
3.14 t_DELAY_PUMP	2 MIN

9.5.4 SETARE MOD AUTO

Accesați MENU> PT. SERVICE> 4.SETARE MOD AUTO. Apăsând OK, se va afișa următoarea pagină.

4 SETARE MOD AUTO	
4.1 T4AUTOCMIN	25°C
4.2 T4AUTOHMAX	17°C

9.5.5 SETARE TIP TEMP.

Despre SETARE TIP TEMP.

SETARE TIP TEMP. se utilizează pentru a selecta dacă temperatură pe tur a apei sau temperatura camerei sunt utilizate pentru a controla pornirea/oprirea pompei de căldură.

Când opțiunea TEMP. CAM. este activată, temperatura întă pe tur a apei va fi calculată din curbele climatice.

Cum se accesează opțiunea SETARE TIP TEMP.

Accesați MENU> PT. SERVICE> 5. SETARE TIP TEMP. Apăsați OK. Se va afișa următoarea pagină:

5 SETARE TIP TEMP.	
5.1. TEMP. TUR APA	DA
5.2 TEMP. CAM.	NU
5.3 ZONA DUBLA	NU

Dacă setați doar TEMP. TUR APA la DA sau setați doar TEMP. CAM. la DA, se vor afișa următoarele pagini.

01-01-2018	23:59	13°
	ON	
35 °C		38 °C
Pagina de pornire (zone 1)		

01-01-2018	23:59	13°
	ON	
23.5 °C		38 °C
Pagina de pornire (zone 1)		

doar TEMP. TUR APA DA doar TEMP. CAM. DA

Dacă setați TEMP. TUR APA și TEMP. CAM. la DA, iar ZONA DUBLA la NU sau DA, se vor afișa următoarele pagini.

01-01-2018	23:59	13°	01-01-2018	23:59	13°
	ON			ON	
35 °C		38 °C	23.5 °C		
Pagina de pornire (zone 1)			Pagina suplimentară (zona 2)		

(Zona dublă este activă)

În acest caz, valoarea de setare a zonei 1 este T1S, valoarea de setare a zonei 2 este TS (TIS2 aferent se calculează în funcție de curbele climatice.)

Dacă setați ZONA DUBLA la DA și TEMP. CAM. la NU, în timp ce setați TEMP. TUR APA la DA sau NU, se vor afișa următoarele pagini.

01-01-2018	23:59	13°	01-01-2018	23:59	13°
	ON			ON	
35 °C		38 °C	35 °C		
Pagina de pornire (zona 1)			Pagina suplimentară (zona 2)		

În acest caz, valoarea de setare a zonei 1 este T1S, valoarea de setare a zonei 2 este T1S2.

Dacă setați ZONA DUBLA și TEMP. CAM. la DA, în timp ce setați TEMP. TUR APA la DA sau NU, se va afișa următoarea pagină.

01-01-2018	23:59	13°	01-01-2018	23:59	13°
35 °C	ON	38 °C	2	ON	23.5 °C

Pagina de pornire (zona 1)

Pagină suplimentară (zona 2)
(Zona dublă este activă)

În acest caz, valoarea de setare a zonei 1 este T1S, valoarea de setare a zonei 1 este T1S2 (TIS2 aferent se calculează în funcție de curbele climatice.)

9.5.6 TERMOSTAT DE CAMERĂ

Despre TERMOSTATUL DE CAMERĂ

TERMOSTATUL DE CAMERĂ se utilizează pentru a stabili dacă termostatul de cameră este disponibil.

Modul de setare a TERMOSTATULUI DE CAMERĂ

Accesați MENU> PT. SERVICE> 6.TERMOST. DE CAM. Apăsați OK. Se va afișa următoarea pagină:

6 TERMOST. DE CAM		
6.1 TERMOST. DE CAM		NU
REGL.		

NOTĂ

TERMOST. DE CAM = NU, fără termostat de cameră.

TERMOST. DE CAM = REGL MOD, cablarea termostatului de cameră trebuie să urmeze metoda A.

TERMOST. DE CAM = O ZONA, cablarea termostatului de cameră trebuie să urmeze metoda B.

TERMOST. DE CAM = ZONA DUBLA, cablarea termostatului de cameră trebuie să urmeze metoda C (consultați 8.8.6 „Conectarea altor componente/Pentru termostat de cameră”)

9.5.7 Other HEATING SOURCE

ALTA SURSA DE ÎNCĂLZIRE se utilizează pentru a seta parametrii încălzitorului de rezervă, sursele suplimentare de încălzire și kitul pentru energie solară.

Accesați MENU> PT. SERVICE> 7.ALTA SURSA DE INC., și apăsați OK. Va fi afișată următoarea pagină:

7 ALTA SURSA DE INC.	1/2
7.1 dT1_IBH_ON	5°C
7.2 t_IBH_DELAY	30 MIN.
7.3 T4_IBH_ON	-5°C
7.4 dT1_AHS_ON	5°C
7.5 t_AHS_DELAY	30 MIN.
REGL.	

7 ALTA SURSA DE INC.	2/2
7.6 T4_AHS_ON	-5°C
7.7 LOC_IBH	BUCL.COND
7.8 P_IBH1	0.0kW
7.9 P_IBH2	0.0kW
7.10 P_TBH	2.0kW
REGL.	

9.5.8 SETARE MOD VACANȚĂ DEPARTE

Setarea SETARE MOD VACANȚĂ DEPARTE se utilizează pentru a seta temperatura apei de ieșire pentru a preveni înghețarea în timp ce sunteți plecați în vacanță.

Accesați MENU> PT. SERVICE> 8.SET VACANTA DEPARTE Apăsați OK. Se va afișa următoarea pagină:

8 SET VACANTA DEPARTE	
8.1 T1S_H.A._H	20°C
8.2 T5S_H.A._DHW	20°C
REGL.	

9.5.9 SETĂRI APELARE SERVICE

Instalațiorii pot seta numărul de telefon al reprezentanței locale în SETĂRI APELARE SERVICE. Dacă unitatea nu funcționează corect, apelați acest număr pentru ajutor.

Accesați MENU> PT. SERVICE> APELARE SERVICE. Apăsați OK. Se va afișa următoarea pagină:

9 TEL. SERVICE	
NR. TEL.	*****
NR. MOBIL	*****
OK CONFIRM	REGL.

Apăsați ▼▲ pentru a naviga și a introduce numărul de telefon. Lungimea maximă a numărului de telefon este de 13 cifre; dacă lungimea numărului de telefon este mai mică de 12, introduceți ■, după cum se arată mai jos:

9 TEL SERVICE
NR. TELEFON *****
NR. MOBIL *****
OK CONFIRM ▶ REGL. ◀

Numărul afișat pe interfață cu utilizatorul este numărul de telefon al distribuitorului dvs. local.

9.5.10 REVENIRE LA SETĂRILE DIN FABRICĂ

REVENIRE LA SETĂRILE DIN FABRICĂ utilizează pentru a reduce toți parametrii stabiliți în interfață cu utilizatorul la setările din fabrică.

Accesați MENU> PT. SERVICE> 10.REVENIRE SETARI FABRICA Apăsați OK. Se va afișa următoarea pagină:

10 REVENIRE SETARI FABRICA
Toate setările vor reveni la valorile implicate din fabrică. Vreți să reveniți la setările din fabrică?
NU DA
OK CONFIRMARE ▶

Apăsați ▶ pentru a naviga la DA și apăsați OK. Se va afișa următoarea pagină:

10 REVENIRE SETARI FABRICA
Așteptați...
5%

După câteva secunde, toți parametrii stabiliți în interfață cu utilizatorul vor reveni la setările din fabrică.

9.5.11 TESTAREA OPERĂRII

TESTAREA OPERĂRII utilizează pentru a verifica funcționarea corectă a supapelor, pompei de circulație, purjării aerului, răciri, încălzirii și încălzirii apei menajere.

Accesați MENU> PT. SERVICE> 11.TEST OP. Apăsați OK. Se va afișa următoarea pagină:

11 TEST OP.
Activati setările și „TESTAREA OPERĂRII”
NU DA
OK CONFIRM ▶

Dacă opțiunea DA este selectată, se vor afișa următoarele pagini:

11 TEST OP.
11.1 VERIF. PCT.
11.2 AERISIRE
11.3 POMPA CIRC ÎN FUNCTIUNE
11.4 MOD RAC. IN FUNC.
11.5 MOD INC. IN FUNC.
OK ENTER ▶

11 TEST OP.
11.6 MOD ACM IN FUNC.
OK ENTER ▶

Dacă opțiunea VERIF. PCT. este activată, se vor afișa următoarele pagini:

11 TEST OP.	1/2
VANĂ CU 3 CĂI 1	OFF
VANA CU 3 CAI 2	OFF
POMPA I	OFF
POMPA O	OFF
POMPA C	OFF
ON/OFF ON/OFF	▶

11 TEST OP.	2/2
PUMPSOLAR	OFF
PUMPACM	OFF
ÎNCĂLZ. REZ. INTERIOR	OFF
REZ EL BOIL	OFF
VANĂ CU 3 CĂI 3	OFF
ON/OFF ON/OFF	▶

Utilizați ▼ ▲ pentru a naviga la componente pe care doriti să le verificati și apăsați ON/OFF (Pornit/Oprit). De exemplu, atunci când este selectată vana cu 3 căi și este apăsat ON/OFF (Pornit/Oprit), dacă vana cu 3 căi este deschisă/inchisă, vana cu 3 căi funcționează normal, la fel și alte componente.

⚠ ATENȚIONARE

Înainte de verificarea punctuală, asigurați-vă că rezervorul și sistemul de apă sunt umplute cu apă, iar aerul este eliminat, altfel se poate produce defectarea pompei sau a încălzitorului de rezervă.

Dacă selectați PURJARE AER și OK este apăsat, se va afișa următoarea pagină:

11 TEST OP.
Test oper. activă. Purjare activă.
OK CONFIRMARE

Când se află în modul de purjare a aerului, SV1 se va deschide, SV2 se va închide. 60 de secunde mai târziu, pompa din unitate (POMPA I) va funcționa timp de 10 minute, durată în care comutatorul de debit nu va funcționa. După oprirea pompei, SV1 se va închide și SV2 se va deschide. După 60 de secunde, atât POMPA I, cât și POMPA O vor funcționa până când se va primi următoarea comandă.

Dacă opțiunea POMPA DE CIRCULAȚIE ÎN FUNCȚIUNE este selectată, se va afișa următoarea pagină:

11 TEST OP.
Test oper. activă. Pompa de circ. activată.
OK CONFIRMARE

Când pompa de circulație este pornită, toate componente care funcționează se vor opri. 60 de secunde mai târziu, SV1 se va deschide, SV2 se va închide, iar alte 60 de secunde mai târziu va funcționa POMPA I. 30 de secunde mai târziu, în cazul în care comutatorul de debit a verificat debitul normal, POMPA I va funcționa timp de 3 minute, după care pompa se oprește 60 de secunde, SV1 se va închide și SV2 se va deschide. 60 de secunde mai târziu, atât POMPA I cât și POMPA O vor funcționa; 2 minute mai târziu, comutatorul de debit va verifica debitul de apă. În cazul în care comutatorul de debit se închide timp de 15 secunde, POMPA I și POMPA O vor funcționa până când se va primi următoarea comandă.

Dacă opțiunea MOD RAC. IN FUNC. este selectată, se va afișa următoarea pagină:

11 TEST OP.
Test oper. activă. Mod Răc. activ. Temperatura apei pe tur este 15°C.
OK CONFIRMARE

În timpul testării MODULUI DE RĂCIRE, temperatura apei de ieșire întă implicită este de 7°C. Unitatea va funcționa până când temperatura apei scade la o anumită valoare sau se primește următoarea comandă.

Dacă opțiunea MOD INC. IN FUNC. este selectată, se va afișa următoarea pagină:

11 TEST OP.
Test oper. activă. Mod Înc. activ. Temperatura apei pe tur este 15°C.
OK CONFIRMARE

În timpul testării MODULUI DE ÎNCĂLZIRE, temperatura apei de ieșire întă implicită este de 35°C. IBH (încălzitorul intern de rezervă) va porni după ce compresorul funcționează timp de 10 minute. După ce IBH funcționează timp de 3 minute, se va opri, pompa de căldură va funcționa până când temperatura apei crește până la o anumită valoare sau se va primi următoarea comandă.

Dacă opțiunea MOD ACM IN FUNC. este selectată, se va afișa următoarea pagină:

11 TEST OP.
Test oper. activă. Mod ACM activ. Temp. apei pe tur este 45°C Temp. apei din boiler este 30°C
OK CONFIRMARE

În timpul testării MODULUI ACM, temperatura întă implicită a apei menajere este de 55°C. TBH (încălzitorul auxiliar al rezervorului) se va porni după ce compresorul funcționează timp de 10 min. TBH se va opri 3 minute mai târziu, iar pompa de căldură va funcționa până când temperatura apei va crește până la o anumită valoare sau se va primi următoarea comandă.

În timpul testării operării, toate butoanele, cu excepția OK, sunt inactive. Dacă doriti să opriti testarea operării, apăsați pe OK. De exemplu, când unitatea este în modul de purjare a aerului, după ce apăsați OK, va fi afișată următoarea pagină:

11 TEST OP.
Vreți să opriti testarea funcției (PURJARE AER)?
NU DA
OK CONFIRMARE

Apăsați ▶▶ pentru a naviga la DA și apăsați OK. Testarea operării se va dezactiva.

9.5.12 FUNCȚII SPECIALE

Când este în modul funcțiilor speciale, telecomanda cablată nu poate funcționa, pagina nu revine la pagina de pornire iar ecranul arată pagina la care funcționează funcția specifică; telecomanda cablată nu este blocată.

NOTĂ

În timpul rulării funcției speciale, nu pot fi utilizate alte funcții (PROGRAM/TEMPORIZATOR SĂPTĂMÂNAL, VACANȚĂ DEPARTE, VACANȚĂ ACASĂ).

Accesați MENU> PT. SERVICE> 12.FUNCTII SPECIALE
Înainte de încălzirea pardoselii, dacă rămâne o cantitate mare de apă pe pardoseală, pardoseala se poate deforma sau chiar fisura în timpul operațiunii de încălzire a pardoselii. Pentru a proteja pardoseala, este necesară uscarea sa, timp în care temperatura la nivelul pardoselii trebuie crescută treptat.

12 FUNCȚII SPECIALE	
Activăți setările și „FUNCTII SPECIALE”?	
NU	DA
OK CONFIRM	

12 FUNCȚII SPECIALE	
12.1 PREÎNCĂLZIRE PT PARD	
12.2 USCAREA PARD.	
OK ENTER	

Apăsați ▼ ▲ pentru a naviga și apăsați OK pentru a confirma.

În timpul primei funcționări a unității, poate rămâne aer în sistemul de apă, ceea ce poate provoca defecțiuni în timpul funcționării. Este necesar să rulați funcția de purjare a aerului (asigurați-vă că supapa de purjare a aerului este deschisă).

Dacă este selectată opțiunea PREÎNCĂLZIRE PARDOSEALĂ, după apăsarea tastei OK se va afișa următoarea pagină:

12.1 PREÎNCĂLZIRE PT PARD	
T1S	30°C
t_fristFH	72 ORE
ENTER EXIT	
REGL. □ □	

Când cursorul este pe PREÎNCĂZIRE PARDOSEALĂ, folosiți ▲ ▼ pentru a naviga la DA și apăsați OK. Se va afișa următoarea pagină:

12.1 PREÎNCĂLZIRE PT PARD	
Preîncălzirea pardoselii funcționează timp de 25 de minute. Temperatura apei pe tur este 20°C.	
OK CONFIRM	


În timpul preîncălzirii pardoselii, toate butoanele, cu excepția OK, sunt inactive. Dacă doriți să opriți preîncălzirea pardoselii, apăsați pe OK.

Se va afișa următoarea pagină:

12.1 PREÎNCĂLZIRE PT PARD	
Vreți să dezactivați funcția de preîncălzire a pardoselii?	
NU	DA
OK CONFIRM □ □	

Folosiți ▲ ▼ pentru a naviga până la DA și apăsați OK; preîncălzirea pardoselii se va opri.

Funcționarea unității în timpul preîncălzirii pardoselii este descrisă în imaginea de mai jos:

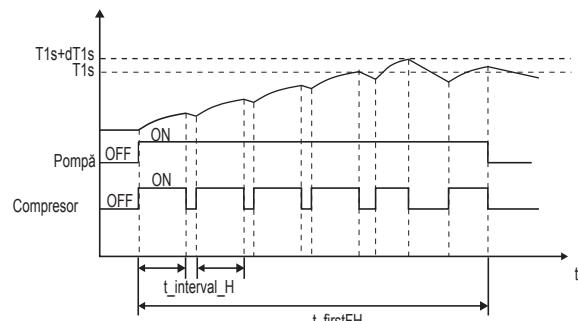

Dacă se selectează USCAREA PARD., după apăsarea OK, vor fi afișate următoarele pagini:

12.2 USCAREA PARD.	
TIMP DE. INC. (t_DRYUP) 8 zile	
TIMP MENT(t_HIGHPEAK) 5 zile	
TIMP DE RACIRE(t_DRYD) 5 zile	
TEMP. MAX(t_DRYPEAK) 45°C	
ORA START 15:00	
REGL. □ □	


12.2 USCAREA PARD.	
DATA START 01-01-2019	
ENTER EXIT	
ENTER □ □	

În timpul uscării pardoselii, toate butoanele, cu excepția OK, sunt inactice. În caz de defectiune a pompei de căldură, modul de uscare a pardoselii se va dezactiva atunci când încălzitorul de rezervă și sursa de încălzire suplimentară nu sunt disponibile. Dacă doriți să opriți uscarea pardoselii, apăsați pe OK. Se va afișa următoarea pagină:



Utilizați ▲ ▼ pentru a naviga la DA și apăsați OK. Uscarea pardoselii se va opri.


Temperatura apei de ieșire țintă în timpul uscării pardoselii este descrisă în imaginea de mai jos:

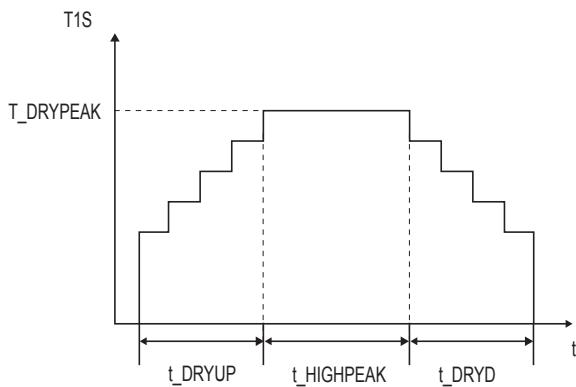

9.5.13 RESTART AUTO

Funcția RESTART AUTO este utilizată pentru a selecta dacă unitatea reapplyă setările interfeței cu utilizatorul în momentul în care alimentarea cu energie se reia după o întrerupere.

Accesați MENU> PT. SERVICE> 13.RESTART AUTO

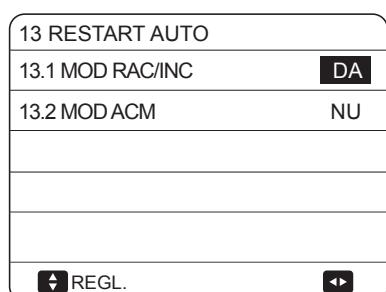


Funcția RESTART AUTO reapplyă setările interfeței cu utilizatorul la momentul întreruperii alimentării cu energie. Dacă această funcție este dezactivată, la reluarea alimentării după o întrerupere, unitatea nu se va reporni automat.

9.5.14 LIMIT PUTERII ABSORB.

Modul de setare a opțiunii LIMIT PUTERII ABSORB.



Accesați MENU> PT. SERVICE> 14. LIMIT PUTERII ABSORB.

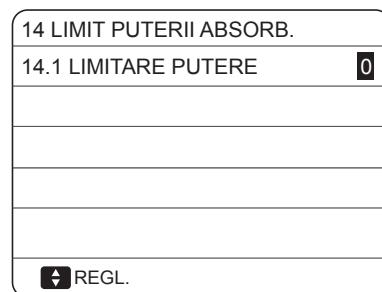

9.5.15 DEF. INTRARE

Modul de setare a opțiunii DEF. INTRARE

Accesați MENU> PT. SERVICE> 15. DEF. INTRARE

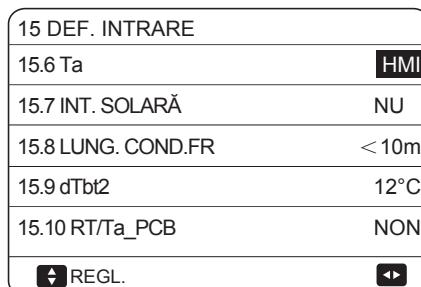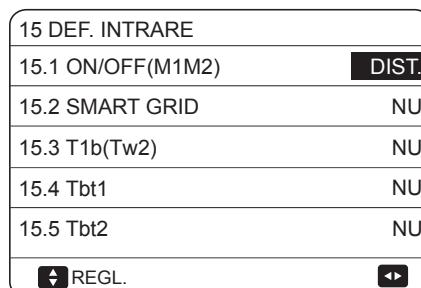

9.5.16 Setarea parametrilor

Parametrii specificați în acest capitol sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Număr comandă	Cod	Stare	Implicit	Minim	Maxim	Interval de setare	Unitate
1.1	MOD ACM	Activati sau dezactivati modul ACM: 0=NU, 1=DA	1	0	1	1	/
1.2	ANTI-LEGIONELLA	Activati sau dezactivati modul anti-legionella: 0=NU, 1=DA	1	0	1	1	/
1.3	PRIORIT. ACM	Activati sau dezactivati modul ACM prioritari: 0=NU, 1=DA	1	0	1	1	/
1.4	POMPĂ ACM	Activati sau dezactivati modul pompei ACM: 0=NU, 1=DA	0	0	1	1	/
1.5	SET TIMP PRIORIT. ACM	Activati sau dezactivati setarea timpului pentru ACM prioritari: 0=NU, 1=DA	0	0	1	1	/
1.6	dT5_ON	Diferența de temperatură pentru pornirea pompei de căldură	10	1	30	1	°C
1.7	dT1S5	Valoarea corectă de reglare la ieșirea compresorului.	10	5	40	1	°C
1.8	T4DHWMAX	Temperatura ambientală maximă la care pompa de căldură poate funcționa pentru încălzirea apei menajere	43	35	43	1	°C
1.9	T4DHWMIN	Temperatura ambientală minimă la care pompa de căldură poate funcționa pentru încălzirea apei menajere	-10	-25	5	1	°C
1.10	t_INTERVAL_DHW	Intervalul timpului de pornire a compresorului în modul ACM.	5	5	5	1	MIN
1.11	dT5_TBH_OFF	Diferența de temperatură între T5 și T5S pentru oprirea încălzitorului auxiliar.	5	0	10	1	°C
1.12	T4_TBH_ON	Cea mai ridicată temperatură exteroară la care poate funcționa TBH.	5	-5	20	1	°C
1.13	t_TBH_DELAY	Timpul de funcționare a compresorului înainte de pornirea încălzitorului auxiliar.	30	0	240	5	MIN
1.14	T5S_DI	Temperatura limită a apei din rezervorul de apă caldă menajeră în timpul rulării funcției ANTI-LEGIONELLA.	65	60	70	1	°C
1.15	t_DI_HIGHTEMP.	Timpul de menținere a celei mai ridicate temperaturi a apei din rezervorul de apă caldă menajeră în timpul operării funcției ANTI-LEGIONELLA	15	5	60	5	MIN
1.16	t_DI_MAX	Durata maximă de dezinfecție	210	90	300	5	MIN
1.17	t_DWHWP_RESTRICT	Timpul de funcționare pentru încălzirea/răcirea spațiului.	30	10	600	5	MIN
1.18	t_DWHWP_MAX	Perioada maximă de funcționare continuă a pompei de căldură în modul PRIORITATE ACM.	90	10	600	5	MIN
1.19	TIMP FUNCȚ. POMPĂ	Perioada pentru care pompa ACM va funcționa	5	5	120	1	MIN
1.20	TIMP FUNCȚ. POMPĂ ACM	Activati sau dezactivati funcționarea pompei ACM conform temporizatorului și continuarea funcționării pentru TIMPUL DE FUNCȚIONARE A POMPEI: 0=NU, 1=DA	1	0	1	1	/
1.21	DEZINF. POMPĂ ACM	Activati sau dezactivati funcționarea pompei ACM atunci când unitatea este în modul de anti-legionella și T5≥T5S_DI-2: 0=NU, 1=DA	1	0	1	1	/
2.1	MOD RAC.	Activati sau dezactivati modul de răcire: 0=NU, 1=DA	1	0	1	1	/
2.2	t_T4_FRESH_C	Timpul de actualizare a curbelor climatice pentru modul de răcire	0,5	0,5	6	0,5	ore
2.3	T4CMAX	Temperatura ambientală maximă pentru modul de răcire	52	35	52	1	°C
2.4	T4CMIN	Temperatura ambientală minimă pentru modul de răcire	10	-5	25	1	°C
2.5	dT1SC	Diferența de temperatură pentru pornirea pompei de căldură (T1)	5	2	10	1	°C
2.6	dTSC	Diferența de temperatură pentru pornirea pompei de căldură (Ta)	2	1	10	1	°C
2.7	t_INTERVAL_C	Intervalul timpului de pornire a compresorului în modul răcire.	5	5	30	1	MIN
2.8	T1SETC1	Temperatura setată 1 a curbelor climatice pentru modul de răcire.	10	5	25	1	°C
2.9	T1SETC2	Temperatura setată 2 a curbelor climatice pentru modul de răcire.	16	5	25	1	°C
2.10	T4C1	Temperatura ambientală 1 a curbelor climatice pentru modul de răcire.	35	-5	46	1	°C
2.11	T4C2	Temperatura ambientală 2 a curbelor climatice pentru modul de răcire.	25	-5	46	1	°C
2.12	EMISII RĂC. ZONA 1	Tipul finalului de zonă 1 pentru modul de răcire: 0=FCU (ventiloconvector), 1=RAD. (radiator), 2=FLH (încălzire prin pardoseală)	0	0	2	1	/
2.13	EMISII RĂC. ZONA 2	Tipul finalului de zonă 2 pentru modul de răcire: 0=FCU (ventiloconvector), 1=RAD. (radiator), 2=FLH (încălzire prin pardoseală)	0	0	2	1	/

3.1	MOD INC.	Activări sau dezactivări modul de încălzire	1	0	1	1	/
3.2	t_T4_FRESH_H	Timpul de actualizare a curbelor climatice pentru modul de încălzire	0,5	0,5	6	0,5	ore
3.3	T4HMAX	Temperatura ambientală maximă pentru modul de încălzire	25	20	35	1	°C
3.4	T4HMIN	Temperatura ambientală minimă pentru modul de încălzire	-15	-25	15	1	°C
3.5	dT1SH	Diferența de temperatură pentru pornirea unității (T1)	5	2	10	1	°C
3.6	dTSH	Diferența de temperatură pentru pornirea unității (Ta)	2	1	10	1	°C
3.7	t_INTERVAL_H	Intervalul timpului de pornire a compresorului în modul încălzire.	5	5	5	1	MIN
3.8	T1SETH1	Temperatura setată 1 a curbelor climatice pentru modul de încălzire	35	25	60	1	°C
3.9	T1SETH2	Temperatura setată 2 a curbelor climatice pentru modul de încălzire	28	25	60	1	°C
3.10	T4H1	Temperatura ambientală 1 a curbelor climatice pentru modul de încălzire	-5	-25	35	1	°C
3.11	T4H2	Temperatura ambientală 2 a curbelor climatice pentru modul de încălzire	7	-25	35	1	°C
3.12	EMISII ÎNC. ZONA 1	Tipul finalului de zonă 1 pentru modul de încălzire: 0=FCU (ventiloconvector),1=RAD. (radiator),2=FLH (încălzire prin pardoseală)	1	0	2	1	/
3.13	EMISII ÎNC. ZONA 2	Tipul finalului de zonă 2 pentru modul de încălzire: 0=FCU (ventiloconvector),1=RAD. (radiator),2=FLH (încălzire prin pardoseală)	2	0	2	1	/
3.14	t_DELAY_PUMP	Timpul de funcționare a compresorului înainte de pornirea pompei.	2	2	20	0,5	MIN
4.1	T4AUTOCMIN	Temperatura ambientă minimă pentru răcire în mod automat	25	20	29	1	°C
4.2	T4AUTOHMAX	Temperatura ambientă maximă pentru încălzire în mod automat	17	10	17	1	°C
5.1	TEMP. TUR APA	Activări sau dezactivări TEMP. TUR APA: 0=NU, 1=DA	1	0	1	1	/
5.2	TEMP. CAM.	Activări sau dezactivări TEMP. CAM.: 0=NU, 1=DA	0	0	1	1	/
5.3	ZONA DUBLA	Activări sau dezactivări ZONA DUBLĂ A TERMOSTATULUI DE CAMERĂ: 0=NU, 1=DA	0	0	1	1	/
6.1	TERMOST. DE CAM.	Stilul termostatului de cameră: 0=NU,1=REGL MOD, 2=O ZONA, 3=ZONA DUBLA	0	0	3	1	/
7.1	dT1_IBH_ON	Diferența de temperatură între T1S și T1 pentru pornirea încălzitorului de rezervă.	5	2	10	1	°C
7.2	t_IBH_DELAY	Timpul de funcționare a compresorului înainte de pornirea primului încălzitor de rezervă	30	15	120	5	MIN
7.3	T4_IBH_ON	Temperatura ambientală pentru pornirea încălzitorului de rezervă	-5	-15	10	1	°C
7.4	dT1_AHS_ON	Diferența de temperatură între T1S și T1B pentru pornirea sursei de încălzire suplimentare	5	2	10	1	°C
7.5	t_AHS_DELAY	Timpul de funcționare a compresorului înainte de pornirea sursei suplimentare de încălzire	30	5	120	5	MIN
7.6	T4_AHS_ON	Temperatura ambientală pentru pornirea sursei de încălzire suplimentare	-5	-15	10	1	°C
7.7	LOC. IBH	Locația de instalare IBH/AHS BUCL.COND=0; REZ. TAMPON=1	0	0	0	0	°C
7.8	P_IBH1	Alimentare cu energie IBH1	0	0	20	0,5	kW
7.9	P_IBH2	Alimentare cu energie IBH2	0	0	20	0,5	kW
7.10	P_TBH	Alimentare cu energie TBH	2	0	20	0,5	kW
8.1	T1S_H.A._H	Temperatura întă a apei de ieșire pentru încălzirea spațiului în modul „vacanță departe”	25	20	25	1	°C
8.2	T5S_H.A._DHW	Temperatura întă a apei de ieșire pentru încălzirea apei calde menajere în modul „vacanță departe”	25	20	25	1	°C
12.1	PREÎNCĂLZIREA PARDOSELII T1S	Temperatura setată a apei de ieșire în timpul primei preîncălziri a pardoselii	25	25	35	1	°C
12.3	t_FIRSTFH	Durata pentru preîncălzirea pardoselii	72	48	96	12	ORĂ

12.4	t_DRYUP	Ziua pentru încălzire în timpul uscării pardoselii	8	4	15	1	ZI
12.5	t_HIGHPEAK	Zilele consecutive la temperatură ridicată în timpul uscării pardoselii	5	3	7	1	ZI
12.6	t_DRYD	Zilele cu temperatură scăzută în timpul uscării pardoselii	5	4	15	1	ZI
12.7	T_DRYPEAK	Temperatura de vârf țintă pe turul apei în timpul uscării pardoselii	45	30	55	1	°C
12.8	ORA START	Ora de începere a uscării pardoselii	Ora: ora curentă (nu la ora +1, la ora +2) Minut: 00	0:00	23:30	1/30	h/min
12.9	DATA START	Data de începere a uscării pardoselii	Data curentă	1/1/2000	31/12/2099	1/1/2001	z/l/a
13.1	RESTART AUTO MOD RĂCIRE/ÎNCĂLZIRE	Activăți sau dezactivați repornirea automată în modul de încălzire/răcire. 0=NU, 1=DA	1	0	1	1	/
13.2	RESTART AUTO A MODULUI ACM	Activăți sau dezactivați repornirea automată în modul ACM (apă caldă menajeră). 0=NU, 1=DA	1	0	1	1	/
14.1	LIMIT PUTERII ABSORB.	Tipul de limitare a alimentării cu energie, 0=NU, 1~8=TYPE 1~8 0 0 8 1 / (tipul 1~8)	0	0	8	1	/
15.1	ON/OFF (M1 M2)	Definiți funcția comutatorului M1M2; 0=ON/OFF DIST., 1= TBH ON/OFF (TBH pornit/oprit), 2= AHS ON/OFF (AHS pornit/oprit)	0	0	2	1	/
15.2	SMART GRID	Activează sau dezactivează SMART GRID; 0=NU, 1=DA	0	0	1	1	/
15.3	T1b (Tw 2)	Activează sau dezactivează T1b (Tw 2); 0=NU, 1=DA	0	0	1	1	/
15.4	Tbt1	Activează sau dezactivează Tbt1; 0=NU, 1=DA	0	0	1	1	/
15.5	Tbt2	Activează sau dezactivează Tbt2; 0=NU, 1=DA	0	0	1	1	/
15.6	Ta	Activează sau dezactivează Ta; 0=NU, 1=DA	0	0	1	1	/
15.7	INT. SOLARĂ	Alegeți INT. SOLARĂ; 0=NU, 1=CN18Tsolari, 2=CN11SL1SL2	0	0	2	1	/
15.8	LUNG. COND.FR	Alegeți lungimea totală a conductei de lichid (LUNG. COND.FR); 0=LUNG. COND.FR<10m, 1=LUNG. COND.FR≥10m	0	0	1	1	/
15.9	dTbt1	Diferența de temperatură pentru pornirea unității (Tbt2)	15	0	50	1	°C
15.10	RT/Ta_PCB	Activează sau dezactivează RT/Ta_PCB; 0=NU, 1=DA	0	0	1	1	/
16.1	PER_START	Procentul de pornire a mai multor unități	10	10	100	10	%
16.2	TIME_ADJUST	Timpul de ajustare al adăugării și eliminării unităților	5	1	60	1	MIN
16.3	RESET. ADRESĂ	Resetați codul adresei unității	FF	0	15	1	/
17.1	HMI SET	Alegeți HMI; 0=PRINC., 1=SCND.	0	0	1	1	/
17.2	HMI ADDRESS FOR BMS	Setați codul adresei HMI pentru BMS	1	1	16	1	/

10 TESTAREA OPERĂRII ȘI VERIFICĂRI FINALE

Instalatorul este obligat să verifice funcționarea corectă a unității după instalare.

10.1 Verificări finale

Înainte de a porni unitatea, citiți următoarele recomandări:

- După finalizarea instalării și a tuturor setărilor necesare, închideți toate panourile frontale ale unității și remontați capacul acestora.
- Panoul de service al cutiei de distribuție poate fi deschis doar de către un electrician autorizat în scopuri de întreținere.

NOTĂ

În timpul primei perioade de funcționare a unității, consumul de energie poate fi mai mare decât cel indicat pe plăcuța de date a unității. Acest fenomen este cauzat de necesitatea compresorului de a funcționa 50 de ore înainte de a atinge o funcționare lină și un consum de energie stabil.

10.2 Testarea operării (manuală)

Dacă este necesar, instalatorul poate efectua în orice moment testarea manuală a operării pentru a verifica funcționarea corectă a purjării aerului, încălzirii, răciri și încălzirii apei menajere. Consultați **9.6.11 „Testarea operării”**.

11. ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

Pentru a asigura disponibilitatea optimă a unității, la intervale regulate trebuie efectuate anumite verificări și inspecții ale unității și cablurilor.

Această operațiune de întreținere trebuie efectuată de către tehnicienul dvs. local.

Pentru a asigura disponibilitatea optimă a unității, la intervale regulate trebuie efectuate anumite verificări și inspecții ale unității și cablurilor.

Această operațiune de întreținere trebuie efectuată de către tehnicienul dvs. local.

PERICOL

SOC ELECTRIC

- Înainte de a efectua orice activitate de întreținere sau reparatie, trebuie să opriți sursa de alimentare de la panoul de alimentare.
- Nu atingeți nicio piesă sub tensiune timp de 10 minute după oprirea alimentării.
- Încălzitorul cu manivelă al compresorului poate funcționa chiar și în aşteptare.
- Rețineți că unele secțiuni ale cutiei de componente electrice sunt fierbinți.
- Se interzice atingerea oricărora piese conductoare.
- Se interzice clătirea unității. Acest lucru poate cauza șocuri electrice sau incendii. Se interzice să lăsați unitatea nesupravegheată după scoaterea panoului de service.

Următoarele verificări trebuie efectuate cel puțin o dată pe an de către o persoană calificată.

- Presiunea apei
Verificați presiunea apei; dacă este sub 1 bar, completați sistemul cu apă.
- Filtru apă
Curățați filtrul de apă.
- Supapă de reducere a presiunii apei
Verificați funcționarea corectă a supapei de eliberare a presiunii prin rotirea butonului negru de pe supapă în sens antiorar.
 - Dacă nu auziți un clic, contactați distribuitorul local.
 - În cazul în care apa continuă să se scurgă din unitate, închideți mai întâi supapele de închidere de la admisia și evacuarea apei și apoi contactați-vă distribuitorul local.
- Furtunul supapei de eliberare a presiunii
Verificați dacă furtunul supapei de eliberare a presiunii este poziționat corespunzător pentru a surge apa.
- Capac de izolare a vasului încălzitorului de rezervă
Verificați capacul de izolare a vasului încălzitorului de rezervă, să fie bine fixat pe vasul încălzitorului de rezervă.
- Supapa de eliberare a presiunii din rezervorul de apă caldă menajeră (achiziție locală)
Se aplică numai instalațiilor cu rezervor de apă caldă menajeră. Verificați funcționarea corectă a supapei de eliberare a presiunii din rezervorul de apă caldă menajeră.
- Încălzitor auxiliar pentru rezervorul de apă caldă menajeră
Se aplică numai instalațiilor cu rezervor de apă caldă menajeră. Se recomandă să îndepărtați calcarul acumulat pe încălzitorul auxiliar pentru a extinde durata de viață, în special în regiunile cu apă dură. Pentru a face acest lucru, golii rezervorul de apă caldă menajeră, îndepărtați încălzitorul auxiliar din rezervorul de apă caldă menajeră și scufundați-l într-o găleată (sau similar) cu produs de îndepărțare a calcarului timp de 24 de ore.
- Cutia de distribuție a unității
 - Realizați o inspecție vizuală amănuntită a cutiei de distribuție și căutați defecți evidente, cum ar fi conexiuni slabite sau cablaj defect.
 - Verificați funcționarea corectă a contactoarelor cu un ohmmetru. Toate contactele acestor contactoare trebuie să fie în poziție deschisă.

Utilizarea glicolului (Consultați **8.5.4 „Protecția circuitului apei împotriva înghețului”**)

Documentați concentrația de glicol și valoarea pH-ului din sistem cel puțin o dată pe an.

- O valoare a pH-ului sub 8,0 indică faptul că o cantitate semnificativă a inhibitorului a fost epuizată și că trebuie adăugat inhibitor.
- Dacă valoarea pH-ului este sub 7,0 atunci s-a produs oxidarea glicolului, sistemul trebuie scurs și curățat complet înainte de producerea de daune semnificative.

Asigurați-vă că eliminarea soluției de glicol se face în conformitate cu legile și reglementările locale relevante.

12 DEPANARE

Această secțiune oferă informații utile pentru diagnosticarea și corectarea anumitor probleme care pot apărea în legătură cu unitatea.

Depanarea și acțiunile corrective aferente pot fi efectuate numai de către tehnicianul dvs. local.

12.1 Orientări generale

Înainte de a începe procedura de depanare, realizați o inspecție vizuală amănunțită a unității și căutați defecte evidente, cum ar fi conexiuni slăbite sau cablaj defect.

AVERTISMENT

Când efectuați o inspecție a cutiei de distribuție a unității, asigurați-vă întotdeauna că întrerupătorul principal al unității este oprit.

Când a fost activat un dispozitiv de siguranță, opriți unitatea și aflați de ce a fost activat dispozitivul de siguranță înainte de a-l reseta. În niciun caz dispozitivele de siguranță nu pot fi șuturate sau schimbată la o altă valoare decât setarea din fabrică. Dacă nu se găsește cauza problemei, apelați distribuitorul local.

Dacă supapa de eliberare a presiunii nu funcționează corect și urmează să fie înlocuită, reconectați întotdeauna furtunul flexibil atașat la supapa de eliberare a presiunii pentru a evita scurgerea apei din unitate!

NOTĂ

Pentru probleme legate de kitul solar optional pentru încălzirea apei menajere, consultați secțiunea de depanare din manualul de instalare și utilizare al kitului respectiv.

12.2 Simptome generale

Simptomul 1: Unitatea este pornită, dar nu încălzește sau răcește aşa cum era de așteptat

CAUZE POSIBILE	ACȚIUNE CORECTIVĂ
Setarea temperaturii nu este corectă.	Verificați parametrii T4HMAX, T4HMIN în modul de încălzire. T4CMAX, T4CMIN în modul de răcire. T4DHWMAX, T4DHWMIN în modul ACM.
Debitul de apă este prea mic.	<ul style="list-style-type: none">Verificați dacă toate supapele de închidere ale circuitului de apă sunt în poziție corectă.Verificați dacă filtrul de apă este înfundat.Asigurați-vă că nu există aer în sistemul de apă.Verificați pe manometru dacă apa are presiune suficientă. Presiunea apei trebuie să fie > 1 bar (apa este rece).Asigurați-vă că vasul de expansiune nu este spart.Verificați dacă rezistența în circuitul apei nu este prea mare pentru pompă.
Volumul de apă din instalație este prea mic.	Asigurați-vă că volumul de apă din instalație depășește valoarea minimă necesară (consultați „ 8.5.2 Volumul de apă și dimensionarea vaselor de expansiune “).

Simptomul 2: Unitatea este pornită, dar compresorul nu pornește (încălzirea spațiului sau a apei menajere)

CAUZE POSIBILE	ACȚIUNE CORECTIVĂ
Unitatea ar putea funcționa în afara domeniului său de funcționare (temperatura apei este prea scăzută).	<p>În cazul temperaturii scăzute a apei, sistemul folosește încălzitorul de rezervă pentru a atinge mai întâi temperatura minimă a apei (12°C).</p> <ul style="list-style-type: none">Verificați dacă sursa de alimentare a încălzitorului de rezervă este corectă.Verificați dacă siguranța termică a încălzitorului de rezervă este închisă.Verificați dacă protecția termică a încălzitorului de rezervă nu este activată.Verificați dacă contactoarele încălzitorului de rezervă nu sunt defecte.

Simptomul 3: pompa produce zgomot (cavitație)

CAUZE POSIBILE	ACȚIUNE CORECTIVĂ
În sistem există aer.	Purjați aerul.
Presiunea apei la admisia pompei este prea scăzută.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați pe manometru dacă apa are presiune suficientă. Presiunea apei trebuie să fie > 1 bar (apa este rece). Verificați dacă manometrul nu este stricat. Verificați dacă vasul de expansiune nu este spart. Verificați dacă setarea pre-presiunii vasului de expansiune este corectă (consultați „8.5.2 Volumul de apă și dimensionarea vaselor de expansiune”).

Simptomul 4: supapa de eliberare a presiunii apei se deschide

CAUZE POSIBILE	ACȚIUNE CORECTIVĂ
Vasul de expansiune este spart.	Înlocuiți vasul de expansiune.
Presiunea apei de umplere din instalație depășește 0,3 MPa.	Asigurați-vă că presiunea apei din instalație este de aproximativ 0,10~0,20 MPa (consultați „ 8.5.2 Volumul de apă și dimensionarea vaselor de expansiune ”).

Simptomul 5: scurgere la supapa de eliberare a presiunii apei

CAUZE POSIBILE	ACȚIUNE CORECTIVĂ
Ieșirea supapei de eliberare a presiunii apei este blocată de murdărie.	<p>Verificați funcționarea corectă a supapei de eliberare a presiunii prin rotirea butonului roșu de pe supapă în sens orar.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dacă nu auziți un clic, contactați distribuitorul local. În cazul în care apa continuă să se scurgă din unitate, închideți mai întâi supapele de închidere de la admisia și evacuarea apei și apoi contactați-vă distribuitorul local.

Simptomul 6: deficit de capacitate de încălzire a spațiului la temperaturi exterioare scăzute

CAUZE POSIBILE	ACȚIUNE CORECTIVĂ
Încălzitorul de rezervă nu este activat.	<p>Verificați dacă opțiunea „ALTA SURSA DE INC./REZIST. EL.” este activată; consultați secțiunea „9.6 Setări locale”. Verificați dacă protecția termică a încălzitorului de rezervă a fost activată sau nu [consultați „<i>Piese de control pentru încălzitorul de rezervă (IBH)</i>”]. Verificați dacă încălzitorul auxiliar funcționează; încălzitorul de rezervă și încălzitorul auxiliar nu pot funcționa simultan.</p>
O capacitate prea mare a pompei de căldură este utilizată pentru încălzirea apei calde menajere (se aplică numai instalațiilor cu rezervor de apă caldă menajeră).	<p>Verificați dacă „t_DHWHP_MAX” și „t_DHWHP_RESTRICT” sunt configurate corespunzător:</p> <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că opțiunea „PRIORITATE ACM” este dezactivată în interfața cu utilizatorul. Activați „T4_TBH_ON” în interfața cu utilizatorul/PT. SERVICE pentru a activa încălzitorul auxiliar pentru încălzirea apei menajeră.

Simptomul 7: modul de încălzire nu se poate schimba imediat în modul ACM

CAUZE POSIBILE	ACȚIUNE CORECTIVĂ
Volumul rezervorului este prea mic, iar sonda de temperatură a apei nu este la suficientă înălțime	<ul style="list-style-type: none"> Setați „dT1S5” la valoare maximă și „t_DHWHP_RESTRICT” la valoarea minimă. Setați dT1SH la 2°C. Activați TBH, care trebuie să fie controlat de unitatea exterioară. Dacă AHS este disponibil, porniți mai întâi AHS; dacă cerința pentru pornirea pompei de căldură este completă, pompa de căldură se va porni. Dacă nici TBH și nici AHS nu este disponibil, încercați să schimbați poziția sondei T5 (consultați 5 „Introducere generală”).

Simptomul 8: modul ACM nu se poate schimba imediat în modul Încălzire

CAUZE POSIBILE	ACȚIUNE CORECTIVĂ
Schimbătorul de căldură pentru încălzirea spațiului nu este suficient de mare	<ul style="list-style-type: none"> Setați „t_DHWHP_MAX” la valoarea minimă; valoarea sugerată este 60 min. Dacă pompa circulantă din unitate nu este controlată de unitate, încercați să o conectați la unitate. Adăugați o vană cu 3 căi la intrarea ventiloconvectorului pentru a asigura un debit suficient de apă.
Sarcina de încălzire a spațiului este mică	Normal, nu este nevoie de încălzire
Funcția anti-legionella este activată, dar fără TBH	<ul style="list-style-type: none"> Dezactivați funcția anti-legionella adăugați TBH sau AHS pentru modul ACM
Porniți manual funcția APĂ RAPID; după ce apa caldă îndeplinește cerințele, pompa de căldură nu trece în modul de aer condiționat în momentul în care aerul condiționat este solicitat	Dezactivați manual funcția APĂ RAPID (FAST WATER)
Când temperatura ambientă este scăzută, apa caldă nu este suficientă și AHS nu este acționat sau este acționat târziu	<ul style="list-style-type: none"> Setați „T4DHWMIN”; valoarea sugerată este $\geq -5^{\circ}\text{C}$ Setați „T4_TBH_ON”; valoarea sugerată este $\geq 5^{\circ}\text{C}$
Prioritate mod ACM	Dacă un AHS sau IBH este conectat la unitate, atunci când unitatea exterioară s-a defectat, unitatea interioară va funcționa în modul ACM până când temperatura apei ajunge la temperatura setată înainte de a trece la modul de încălzire.

Simptomul 9: în modul ACM, pompa de căldură se oprește, dar valoarea de referință nu a fost atinsă, spațiul necesită încălzire, dar unitatea rămâne în modul ACM

CAUZE POSIBILE	ACȚIUNE CORECTIVĂ
Suprafața bobinei din rezervor nu este suficient de mare	Aceeași soluție pentru simptomul 7
TBH sau AHS nu sunt disponibile	Pompa de căldură va rămâne în modul ACM până când se atinge „t_DHWHP_MAX” sau valoarea de referință. Adăugați TBH sau AHS pentru modul ACM; TBH și AHS trebuie controlate de unitate.

12.3 Parametri de funcționare

Acest meniu este destinat instalatorului sau inginerului de service care examinează parametrii de funcționare.

- În pagina principală, accesați „MENU” > „PARAMETRI FUNCTION.”.
- Apăsați „OK”. Există nouă pagini pentru parametrii de funcționare, după cum urmează. Apăsați „▼”, „▲” pentru a derula.

PARAMETRI FUNCTION. #00	
NR. UNIT. ONLINE	1
MOD FUNCT.	RĀC
STARE SV1	ON
STARE SV2	OFF
STARE SV3	OFF
PUMP_I	ON
➡ ADRESĂ	1/9 ➤

PARAMETRI FUNCTION. #00	
POMPA O	OFF
POMPA C	OFF
POMPA S	OFF
POMPA D	OFF
ÎNC. REZ. CONDUCTE	OFF
ÎNC. REZ. BOILER	ON
➡ ADRESĂ	2/9 ➤

PARAMETRI FUNCTION. #00	
BOIL. GAZ	OFF
T1 TEMP APA IESIRE TUR	35°C
DEBIT APA	1.72m³/h
CAPACIT. POMPĂ CĂLD.	11.52kW
CONSUM PUTERE	1000kWh
TEMP. CAM. Ta	25°C
➡ ADRESĂ	3/9 ➤

PARAMETRI FUNCTION. #00	
T5 TEMP. BOILER ACM	53°C
Tw2 TEMP APA CIRC2(AUX)	35°C
TIS' C1 TEMP. CURBEI CLIMATICE	35°C
TIS' C2 TEMP. CURBEI CLIMATICE	35°C
TW_O TEMP. APA IESIRE SCH	35°C
TW_I TEMP. APA INTR. SCH	30°C
➡ ADRESĂ	4/9 ➤

PARAMETRI FUNCTION. #00	
Tbt1 TEMP. REZ. TAMP_MARE	35°C
Tbt2 TEMP. REZ. TAMP_JOASĂ	35°C
Tsolar	25°C
SOFTWARE IDU	01-09-2019V01
➡ ADRESĂ	5/9 ➤

PARAMETRI FUNCTION. #00	
MODEL ODU	6kW
CURENT COMP.	12A
FRECV. COMP.	24Hz
TIMP FUNC COM	54 MIN
TMP TOT. FCȚ. COMP.	1000ore
SUPAPA DE EXP.	200P
➡ ADRESĂ	6/9 ➤

PARAMETRI FUNCTION.	#00
VIT VENT	600R/MIN
FREVENTA TINTA IDU	46Hz
TIP DE FREC. LIMITA	5
Tensiune ALIM.	230V
TENS GEN CURENT CONT.	420V
CURENT GEN CURENT CON	18A
➡ ADRESĂ	7/9 ⏪

PARAMETRI FUNCTION.	#00
TW_O TEMP. APA IESIRE SCH	35°C
TW_I TEMP. APA INTR. SCH	30°C
T2 FREON IESIRE SCH.	35°C
T2B FREON INTR. SCH.	35°C
COMP. Th TEMP. ABSORBȚIE	5°C
COMP. Tp TEMP. DESCĂRCARE	75°C
➡ ADRESĂ	8/9 ⏪

PARAMETRI FUNCTION.	#00
T3 TEMP. SCHIMBATOR EXT.	5°C
T4 TEMP. AER EXT.	5°C
TEMP MODUL TF	55°C
COMP. P1 PRESIUNE	2300kPa
SOFTWARE ODU	01-09-2018V01
SOFTWARE HMI	01-09-2018V01
➡ ADRESĂ	9/9 ⏪

💡 NOTĂ

Parametrul consumului de energie este pregătitor. Dacă parametrul nu este activat în sistem, parametrul va afișa „--”. Capacitatea pompei de căldură este doar pentru referință, nu este utilizată pentru a evalua capacitatea unității. Precizia senzorului este ± 1°C. Parametrii debitului sunt calculați în funcție de parametrii de funcționare ai pompei; abaterea este diferită la debite diferite, abaterea maximă fiind 25%.

12.4 Coduri de eroare

Când un dispozitiv de siguranță este activat, pe interfața cu utilizatorul va fi afișat un cod de eroare.

O listă cu toate erorile și acțiunile corective se găsește în tabelul de mai jos.

Resetați siguranța prin oprirea și repornirea unității.

În cazul în care această procedură pentru resetarea siguranței nu are succes, contactați distribuitorul local.

COD EROARE	DEFECTIUNE SAU PROTECȚIE	CAUZA DEFECTIUNII ȘI ACȚIUNE CORECTIVĂ
<i>E0</i>	Eroare privind debitul de apă (după E8 de 3 ori)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Circuitul firului este scurtcircuitat sau deschis. Reconectați firul corect. 2. Debitul de apă este prea scăzut. 3. Comutatorul debitului de apă este defect, comutatorul se deschide sau închide continuu; schimbați comutatorul de debit al apei.
<i>E2</i>	Eroare de comunicare între telecomandă și unitatea interioară	<ol style="list-style-type: none"> 1. Firul nu se conectează între telecomanda cablată și unitate; conectați firul. 2. Secvența firului de comunicare nu este corectă. Reconectați firul în secvență corectă. 3. Dacă există un câmp magnetic mare sau o interferență de mare putere, cum ar fi ascensoare, transformatoare de putere mari etc. Adăugați o barieră pentru a proteja unitatea sau mutați unitatea în alt loc.
<i>E3</i>	Defecțiune a senzorului temp. apei de ieșire finale (T1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificați rezistența senzorului 2. Conectorul senzorului T1 este slăbit. Strângeți-l. 3. Conectorul senzorului T1 este umed sau există apă. Scoateți apă, uscați conectorul. Adăugați adeziv impermeabil. 4. Defecțiune a senzorului T1, schimbați cu un nou senzor.
<i>E4</i>	Defecțiune a senzorului de temp. a rezervorului de apă (T5)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificați rezistența senzorului 2. Conectorul senzorului T5 este slăbit. Strângeți-l. 3. Conectorul senzorului T5 este umed sau există apă. Scoateți apă, uscați conectorul. Adăugați adeziv impermeabil 4. Defecțiune a senzorului T5, schimbați cu un nou senzor. 5. Dacă dorîți să închideți încălzirea apei menajere atunci când senzorul T5 nu este conectat la sistem, atunci senzorul T5 nu poate fi detectat, consultați 9.6.1 „SETARE MOD ACM”
<i>E8</i>	Eroare asociată debitului de apă	<p>Verificați dacă toate supapele de închidere ale circuitului de apă sunt complet deschise.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificați dacă filtrul de apă necesită curățare. 2. Consultați secțiunea „8.6 Adăugarea apei” 3. Asigurați-vă că nu există aer în sistem (purjați aerul). 4. Verificați pe manometru dacă apa are presiune suficientă. Presiunea apei trebuie să fie > 1 bar. 5. Verificați dacă pompa rulează la cea mai mare turărie. 6. Asigurați-vă că vasul de expansiune nu este spart. 7. Verificați dacă rezistența în circuitul apei nu este prea mare pentru pompă (consultați „9.4 Setarea turăiei pompei”). 8. Dacă această eroare apare la funcționarea pentru degivrare (în timpul încălzirii spațiului sau a apei menajere), asigurați-vă că sursa de alimentare a încălzitorului de rezervă este conectată corect și că siguranțele nu sunt arse. 9. Verificați dacă siguranța pompei și siguranța PCB nu sunt arse.
<i>Ed</i>	Defecțiune a senzorului de temp. a apei de intrare (Tw_in)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificați rezistența senzorului 2. Conectorul senzorului Tw_in este slăbit. Strângeți-l. 3. Conectorul senzorului Tw_in este umed sau există apă. Scoateți apă, uscați conectorul. Adăugați adeziv impermeabil 4. Defecțiune a senzorului Tw_in, schimbați cu un nou senzor.

COD EROARE	DEFECTIUNE SAU PROTECȚIE	CAUZA DEFECTIUNII ȘI ACȚIUNE CORECTIVĂ
<i>EE</i>	Defecțiune EEeprom asociat unității interioare	<ol style="list-style-type: none"> Parametrul EEeprom prezintă o eroare, rescrieți datele EEeprom. Cipul EEeprom este defect, schimbați cu un nou cip EEeprom. Placa de control principală a unității interioare este defectă, schimbați cu o nouă PCB.
<i>HO</i>	Eroare de comunicare între unitatea interioară și unitatea exteroară	<ol style="list-style-type: none"> Firul nu se conectează între placa de control principală și placa de control principală a unității interioare. Conectați firul în secvență corectă. Secvența firului de comunicare nu este corectă. Reconectați firul în secvență corectă. Dacă există un câmp magnetic mare sau o interferență de mare putere, cum ar fi ascensoare, transformatoare de putere mari etc. Adăugați o barieră pentru a proteja unitatea sau mutați unitatea în alt loc.
<i>H2</i>	Defecțiune a senzorului de temp. a lichidului frigorific (T2)	<ol style="list-style-type: none"> Verificați rezistența senzorului Conectorul senzorului T2 este slăbit. Strângeți-l. Conectorul senzorului T2 este umed sau există apă. Scoateți apă, uscați conectorul. Adăugați adeziv impermeabil Defecțiune a senzorului T2, schimbați cu un nou senzor.
<i>H3</i>	Defecțiune a senzorului de temp. a gazului frigorific (T2B)	<ol style="list-style-type: none"> Verificați rezistența senzorului Conectorul senzorului T2B este slăbit. Strângeți-l. Conectorul senzorului T2B este umed sau există apă. Scoateți apă, uscați conectorul. Adăugați adeziv impermeabil Defecțiune a senzorului T2B, schimbați cu un nou senzor.
<i>H5</i>	Defecțiune a senzorului de temp. a camerei (Ta)	<ol style="list-style-type: none"> Verificați rezistența senzorului Senzorul Ta se află în interfață; Defecțiune a senzorului Ta; schimbați cu un senzor nou sau o nouă interfață, sau resetați Ta, conectați un nou Ta de la placa PCB a unității interioare
<i>H9</i>	Defecțiune a senzorului de temp. a apei de ieșire din zona 2 (Tw2)	<ol style="list-style-type: none"> Verificați rezistența senzorului Conectorul senzorului T1B este slăbit. Strângeți-l. Conectorul senzorului T1B este umed sau există apă. Scoateți apă, uscați conectorul, adăugați adeziv impermeabil Defecțiune a senzorului T1B, schimbați cu un nou senzor.
<i>HR</i>	Defecțiune a senzorului temp. apei de ieșire (Tw_out)	<ol style="list-style-type: none"> Conectorul senzorului TW_out este slăbit. Strângeți-l. Conectorul senzorului TW_out este umed sau există apă. Scoateți apă, uscați conectorul, adăugați adeziv impermeabil Defecțiune a senzorului TW_out, schimbați cu un nou senzor.
<i>PS</i>	Protecție valoare prea mare Tw_out - Tw_in	<ol style="list-style-type: none"> Verificați dacă toate supapele de închidere ale circuitului de apă sunt complet deschise. Verificați dacă filtrul de apă necesită curățare. Consultați secțiunea „8.6 Adăugarea apei” Asigurați-vă că nu există aer în sistem (purjați aerul). Verificați pe manometru dacă apa are presiune suficientă. Presiunea apei trebuie să fie > 1 bar (apa este rece). Verificați dacă pompa rulează la cea mai mare turăție. Asigurați-vă că vasul de expansiune nu este spart. Verificați dacă rezistența în circuitul apei nu este prea mare pentru pompă. (consultați „9.4 Setarea turăției pompei”).
<i>Pb</i>	Mod anti-îngheț	Unitatea va reveni automat la funcționarea normală.
<i>PP</i>	Protecție neobișnuită Tw_out - Tw_in	<ol style="list-style-type: none"> Verificați rezistența celor doi senzori Verificați amplasarea celor doi senzori Conectorul cablului senzorului de la admisia/ieșirea apei este slăbit. Strângeți-l. Senzorul de la admisia/ieșirea apei (TW_in /TW_out) este defect, schimbați-l cu unul nou. Vana cu patru căi este blocată. Reporniți unitatea pentru a permite vanei să schimbe direcția. Vana cu patru căi este defectă, schimbați-o cu una nouă.

COD EROARE	DEFECTIUNE SAU PROTECȚIE	CAUZA DEFECTIUNII ȘI ACȚIUNE CORECTIVĂ
<i>Hb</i>	De trei ori protecția „PP” și Tw_out <7°C	La fel ca „PP”.
<i>E7</i>	Defecțiune a senzorului de temp. superior al rez. boilerului (Tbt1)	<ol style="list-style-type: none"> Verificați rezistența senzorului. Conectorul senzorului Tbt1 este slăbit, strângeți-l. Conectorul senzorului Tbt1 este umed sau există apă. Scoateți apa, uscați conectorul. Adăugați adeziv impermeabil. Defecțiune a senzorului Tbt1, schimbați cu un nou senzor.”
<i>Eb</i>	Defecțiune a senzorului de temp. solară (Tsolar)	<ol style="list-style-type: none"> Verificați rezistența senzorului. Conectorul senzorului Tsolar este slăbit, strângeți-l. Conectorul senzorului Tsolar este umed sau există apă. Scoateți apa, uscați conectorul. Adăugați adeziv impermeabil. Defecțiune a senzorului Tsolar, schimbați cu un nou senzor.”
<i>Ec</i>	Defecțiune a senzorului de temp. inferior al rez. boilerului (Tbt2)	<ol style="list-style-type: none"> Verificați rezistența senzorului. Conectorul senzorului Tbt2 este slăbit, strângeți-l. Conectorul senzorului Tbt2 este umed sau există apă. Scoateți apa, uscați conectorul. Adăugați adeziv impermeabil. Defecțiune a senzorului Tbt2, schimbați cu un nou senzor.”
<i>HE</i>	Eroare de comunicare între placa principală și placa de transfer a termostatului	<p>PC/RTB este setat să fie valabil pe interfața cu utilizatorul, dar placa de transfer a termostatului nu este conectată sau conexiunea de comunicare între placa de transfer a termostatului și placa principală nu este bine realizată. Dacă placa de transfer a termostatului nu este necesară, setați PCB RT/Ta la invalid.</p> <p>Dacă placa de transfer a termostatului este necesară, conectați-o la placa principală și asigurați conectarea corespunzătoare a cablului de comunicație și absența electricității înalte sau a interferențelor magnetice puternice.</p>

ATENȚIONARE

În timpul iernii, dacă unitatea prezintă defecțiunile E0 și Hb și nu este reparată la timp, pompa de apă și sistemul de conducte pot fi deteriorate prin îngheț. De aceea, este necesară repararea la timp a defecțiunilor E0 și Hb.

13 SPECIFICAȚII TEHNICE

Model unitate interioară	60	100	140		
Sursa de alimentare	220-240V~ 50Hz				
Intrare nominală de putere	95W	95W	95W		
Curent nominal	0,4A	0,4A	0,4A		
Capacitate nominală	Consultați datele tehnice				
Dimensiuni (W×H×D) [mm]	420x790x270				
Ambalare (W×H×D) [mm]	525x1050x360				
Schimbător de căldură	Schimbător de căldură în plăci				
Încălzitor electric	/				
Volumul intern de apă	5,0l				
Presiune nominală apă	0,3MPa				
Plasă de filtrare	60				
Debit min. de apă (comutator de debit)	6l/min	10l/min			
Pompă					
Tip	Invertor c.c.				
Înălțime max. cădere	9m				
Putere absorbită	5~90W				
Vas de expansiune					
Volum	8l				
Presiune max. de operare	0,3MPa(g)				
Presiunea înainte de încărcare	0,10MPa(g)				
Greutate					
Greutate netă	37kg	37kg	39kg		
Greutate brută	43kg	43kg	45kg		
Conexiuni					
Latura de gaz/lichid frigorific	Φ15,9/Φ6,35	Φ15,9/Φ9,52	Φ15,9/Φ9,52		
Admisie/evacuare apă	R1"				
Conexiune de surgere	Φ25				
Interval de operare					
Temperatura apei de ieșire (mod încălzire)	+12 ~ +65 °C				
Temperatura apei de ieșire (mod răcire)	+5 ~ +30 °C				
Temperatura apei calde menajere	+12 ~ +60 °C				
Temperatura mediului ambiant	+5 ~ +35 °C				
Presiunea apei	0,1 ~ 0,3MPa				

Model unitate interioară	60 (încălzitor de 3 kW)	100 (încălzitor de 3 kW)	160 (încălzitor de 3 kW)	60 (încălzitor de 9 kW)	100 (încălzitor de 9 kW)	160 (încălzitor de 9 kW)	
Sursa de alimentare	220-240V~ 50Hz			380~415V 3N~ 50Hz			
Intrare nominală de putere	3095W	3095W	3095W	9095W	9095W	9095W	
Curent nominal	13,5A	13,5A	13,5A	13,3A	13,3A	13,3A	
Capacitate nominală	Consultați datele tehnice						
Dimensiuni (W×H×D) [mm]	420x790x270						
Ambalare (W×H×D) [mm]	525x1050x360						
Schimbător de căldură	Schimbător de căldură în plăci						
Încălzitor electric	3000W	3000W	3000W	9000W	9000W	9000W	
Volumul intern de apă	5,0l						
Presiune nominală apă	0,3MPa						
Plasă de filtrare	60						
Debit min. de apă (comutator de debit)	6l/min	10l/min	6l/min	10l/min			
Pompă							
Tip	Invertor c.c.						
Înălțime max. cădere	9m						
Putere absorbită	5~90W						
Vas de expansiune							
Volum	8l						
Presiune max. de operare	0,3MPa(g)						
Presiunea înainte de încărcare	0,10MPa(g)						
Greutate							
Greutate netă	43kg	43kg	45kg	43kg	43kg	45kg	
Greutate brută	49kg	49kg	51kg	49kg	49kg	51kg	
Conexiuni							
Latura de gaz/lichid frigorific	Φ15,9/Φ6,35	Φ15,9/Φ9,52	Φ15,9/Φ9,52	Φ15,9/Φ6,35	Φ15,9/Φ9,52	Φ15,9/Φ9,52	
Admisie/evacuare apă	R1"						
Conexiune de scurgere	Φ25						
Interval de operare							
Temperatura apei de ieșire (mod încălzire)	+12~ +65°C						
Temperatura apei de ieșire (mod răcire)	+5~ +30°C						
Temperatura apei calde menajere	+12~ +60°C						
Temperatura mediului ambient	0~ +35°C						
Presiunea apei	0,1~ 0,3MPa						

14 INFORMAȚII PRIVIND DESERVIREA

1) Verificări ale zonei

Înainte de începerea lucrărilor la sistemele care conțin agenți frigorifici inflamabili, sunt necesare verificări de siguranță pentru a vă asigura că riscul de aprindere este redus la minimum. Pentru repararea sistemului frigorific, trebuie luate în considerare următoarele precauții înainte de efectuarea lucrărilor.

2) Procedura de lucru

Lucrările se efectuează în cadrul unei proceduri controlate, astfel încât să se reducă la minimum riscul prezenței de gaze sau vaporii inflamabili în timpul lucrărilor.

3) Zona generală de lucru

Întreg personalul de întreținere și celelalte persoane care lucrează în zona respectivă vor beneficia de instruire cu privire la natura lucrărilor desfășurate. Se va evita munca în spații înguste. Zona din jurul spațiului de lucru va fi delimitată. Asigurați-vă că zona a fost securizată prin controlul materialelor inflamabile.

4) Verificarea prezenței agentului frigorific

Zona trebuie verificată cu un detector de agent frigorific adecvat înainte și în timpul lucrului, pentru a vă asigura că tehnicianul este conștient de atmosferele potențial inflamabile. Asigurați-vă că echipamentul de detectare a surgerilor utilizat este potrivit pentru agenți frigorifici inflamabili, anume, nu produce scânteie, este sigilat corespunzător sau sigur întrinsec.

5) Prezența stingătorului

În cazul în care se efectuează lucrări la cald pe echipamentul de refrigerare sau orice piese asociate, trebuie să fie disponibil echipament adecvat de stingere a incendiilor. Păstrați un stingător cu pulbere uscată sau cu CO₂ adiacent zonei de încărcare.

6) Absența surselor de aprindere

Nicio persoană care efectuează lucrări în legătură cu un sistem de refrigerare, implicând contactul cu orice conducte care conțin sau au conținut un agent frigorific inflamabil nu trebuie să utilizeze surse de aprindere, pentru a evita riscul de incendiu sau explozie. Toate sursele de aprindere posibile, inclusiv fumatul, trebuie să fie păstrate suficient de departe de locul de instalare, reparare, îndepărțare și eliminare, pe timpul în care agent frigorific inflamabil ar putea fi eliberat în mediul înconjurător. Înainte de a desfășura activitatea, zona din jurul echipamentului trebuie verificată pentru a vă asigura că nu există pericole inflamabile sau riscuri de aprindere. Se vor afișa semne care INTERZIC FUMATUL.

7) Zonă aerisită

Asigurați-vă că zona este în exterior sau că este aerisită corespunzător înainte de a accesa sistemul sau de a efectua lucrări la cald. Un anumit nivel de aerisire trebuie să existe în perioada în care sunt efectuate lucrări. Aerisirea trebuie să disperseze în siguranță orice agent frigorific eliberat și, de preferință, să-l expulzeze extern în atmosferă.

8) Verificări la echipamentele frigorifice

În cazul în care sunt schimbate componente electrice, acestea trebuie să fie adecvate scopului și cu specificații corecte. În orice moment, trebuie respectate instrucțiunile de întreținere și de service ale producătorului. În caz de îndoială, consultați departamentul tehnic al producătorului pentru asistență. Următoarele verificări se aplică instalațiilor care utilizează agenți frigorifici inflamabili:

- Volumul încărcării este în concordanță cu dimensiunea camerei în care sunt instalate piesele care conțin agentul frigorific;
- Echipamentele și ieșirile de ventilație funcționează adecvat și nu sunt obstrucționate;
- Dacă se utilizează un circuit de refrigerare indirect, circuitele secundare trebuie verificate pentru prezența agentului frigorific; marcajele echipamentului continuă să fie vizibile și lizibile.
- Marcajele și semnele care sunt ilizibile vor fi corectate;
- Conducta sau componente de refrigerare sunt instalate într-o poziție în care este puțin probabil să fie expuse la orice substanță care poate coroda componente care conțin agent frigorific, cu excepția cazului în care componentele sunt realizate din materiale care sunt inherent rezistente la coroziune sau sunt protejate corespunzător împotriva corodării.

9) Verificări ale dispozitivelor electrice

Repararea și întreținerea componentelor electrice trebuie să includă verificări de siguranță inițiale și proceduri de inspecție a componentelor. În cazul în care există o defectiune care ar putea compromite siguranța, atunci sursa de alimentare cu energie electrică nu va fi conectată la circuit până când defectiunea nu este rezolvată în mod satisfăcător. Dacă defectiunea nu poate fi remediată imediat, dar este necesar să se continue funcționarea, se va utiliza o soluție temporară adecvată. Acest lucru se va raporta proprietarului echipamentului, astfel încât toate părțile să fie informate.

Controalele de siguranță inițiale includ:

- Verificarea descărcării condensatorilor: acest lucru trebuie efectuat într-o manieră sigură pentru a evita posibilitatea apariției de scânteie;
- Asigurarea că nu există componente electrice sub tensiune și cabluri în timpul încărcării, recuperării sau purjării sistemului;
- Existența unei împământări fiabile.

10) Reparații la componente sigilate

a) În timpul reparării componentelor sigilate, toate sursele de alimentare cu energie electrică vor fi deconectate de la echipamentul la care se vor realiza lucrări, înainte de scoaterea capacelor sigilate etc. Dacă este absolut necesară alimentarea electrică a echipamentelor în timpul reparației, atunci o formă permanentă de detectare a scurgerilor trebuie să fie amplasată în punctul cel mai critic, pentru a avertiza asupra unei situații potențial periculoase.

b) O atenție deosebită se acordă următoarelor pentru a vă asigura că prin executarea de lucrări la componente electrice, carcasa nu este modificată astfel încât să fie afectat nivelul de protecție. Aceasta include deteriorarea cablurilor, numărul excesiv de conexiuni, borne care nu sunt realizate conform specificațiilor inițiale, deteriorarea sigiliilor, montarea incorectă a presetupelor etc.

- Asigurați-vă că aparatul este montată în siguranță.
- Asigurați-vă că sigiliile sau materialele de sigilare nu s-au degradat astfel încât să nu mai servească în scopul prevenirii pătrunderii de atmosferă inflamabilă. Piese de schimb vor fi în conformitate cu specificațiile producătorului

💡 NOTĂ

Utilizarea unui sigilant pe bază de silicon poate inhiba eficiența unor tipuri de echipamente de detectare a scurgerilor. Componentele sigure intrinsec nu trebuie izolate înainte de a lucra asupra lor.

11) Repararea componentelor sigure intrinsec

Nu aplicați sarcini inductive sau de capacitanță permanente pe circuit fără a verifica dacă aceasta nu va depăși tensiunea și curentul admis pentru echipamentul utilizat. Componentele sigure intrinsec sunt singurele tipuri la care se poate lucra în timp ce sunt sub tensiune, în prezența unei atmosfere inflamabile. Aparatura de testare trebuie să fie de valorile corecte. Înlătări componențele numai cu piese specificate de producător. Alte piese pot duce la aprinderea agentului frigorific în atmosferă în urma unei scurgeri.

12) Cablare

Verificați cablurile, pentru a nu prezenta semne de uzură, coroziune, a nu fi supuse presiunii excesive, vibrării, muchiilor ascuțite sau altor efecte adverse din mediu. Verificarea trebuie să țină seama și de efectele îmbătrânirii sau vibrării continue din surse precum compresoare sau ventilatoare.

13) Detectarea agentilor frigorifici inflamabili

În niciun caz nu se vor folosi surse potențiale de aprindere în căutarea sau detectarea scurgerilor de agent frigorific. Nu se va folosi o torță cu halogen (sau orice alt detector care folosește o flacără deschisă).

14) Metode de detectare a scurgerilor

Următoarele metode de detectare a scurgerilor sunt considerate acceptabile pentru sistemele care conțin agenti frigorifici inflamabili. Se pot utiliza detectoare electronice de scurgeri pentru detectarea agentilor frigorifici inflamabili, dar sensibilitatea poate să nu fie adecvată sau să fie necesară recalibrarea. (Echipamentele de detectare vor fi calibrate într-o zonă fără agenti frigorifici.) Asigurați-vă că detectoarele nu sunt o sursă potențială de aprindere și este potrivit pentru agentul frigorific. Echipamentele de detectare a scurgerilor se vor seta la un procent din limita inferioară de inflamabilitate a agentului frigorific, se vor calbra în funcție de agentul frigorific utilizat și se va confirma procentul corespunzător de gaz (maxim 25%). Lichidele de detectare a scurgerilor sunt potrivite pentru utilizarea cu majoritatea agentilor frigorifici, dar trebuie evitată utilizarea de detergenți care conțin clor, deoarece clorul poate reacționa cu agentul frigorific și coroda îmbinările conductelor de cupru. În cazul în care se suspectează o scurgere, toate flăcările deschise trebuie eliminate sau stinse. Dacă se constată o scurgere de agent frigorific, care necesită brazare, tot agentul frigorific trebuie recuperat din sistem sau izolat (cu ajutorul unor supape de închidere) într-o parte a sistemului, departe de scurgere. Apoi, azot fără oxigen (OFN) trebuie purtat prin sistem atât înainte cât și în timpul procesului de brazare.

15) Îndepărțarea și evacuarea

La accesarea circuitului de refrigerare pentru a face reparații sau pentru orice alt scop, trebuie utilizate proceduri convenționale. Cu toate acestea, este important să se respecte cele mai bune practici, luând în considerare inflamabilitatea. Se va respecta următoarea procedură:

- Îndepărtați agentul frigorific;
- Purjați circuitul cu gaz inert;
- Evacuați;
- Purjați din nou cu gaz inert;
- Deschideți circuitul prin tăiere sau brazare.

Volumul de agent frigorific va fi recuperat în butelii de recuperare adecvate. Sistemul trebuie spălat cu OFN pentru a face unitatea utilizabilă în siguranță. Este posibil ca acest proces să necesite repetarea de mai multe ori.

Pentru această lucra nu trebuie utilizat aer comprimat sau oxigen.

Spălarea se realizează prin ruperea vidului în sistem cu OFN și continuarea umplerii până la obținerea presiunii de lucru, apoi aerisirea în atmosferă și, în cele din urmă, revenirea la vid. Procesul se repetă până când nu mai există agent frigorific în sistem.

Când are loc încărcarea finală cu OFN, sistemul trebuie aerisit la presiunea atmosferică pentru a permite realizarea lucrărilor. Această operațiune este absolut vitală dacă se realizează operațiuni de brazare pe conducte.

Asigurați-vă că ieșirea pentru pompa de vid nu este închisă la nicio sursă de aprindere și că există ventilație disponibilă.

16) Proceduri de încărcare

Pe lângă procedurile convenționale de încărcare, trebuie respectate următoarele cerințe:

- Evitați contaminarea diferiților agenți frigorifici atunci când utilizați echipamente de încărcare. Furtunurile sau conductele trebuie să fie cât mai scurte pentru a reduce cantitatea de agent frigorific conținut în acestea.
- Buteliile trebuie să fie ținute în poziție verticală.
- Asigurați-vă că sistemul de refrigerare este împământat înainte de a încărca sistemul cu agent frigorific.
- Etichetați sistemul când încărcarea este completă (dacă nu s-a realizat deja acest lucru).
- Evitați supraîncărcarea sistemului de refrigerare.
- Înainte de reîncărcarea sistemului, presiunea din acesta trebuie testată cu OFN. Sistemul va fi testat în ceea ce privește surgerile la finalizarea încărcării, înainte de punerea în funcțiune. O testare a surgerilor trebuie efectuată înainte de a părași amplasamentul.

17) Dezafectarea

Înainte de a efectua această procedură, este esențial ca tehnicianul să fie complet familiarizat cu echipamentul și cu toate detaliile acestuia. Bunele practici recomandă ca toți agenții frigorifici să fie recuperati în siguranță. Înainte de realizarea lucrării, se va preleva o probă de ulei și una de agent frigorific.

În cazul în care este necesară o analiză înainte de reutilizarea agentului frigorific recuperat, este esențial ca energia electrică să fie disponibilă înainte de începerea sarcinii.

a) Familiarizați-vă cu echipamentul și funcționarea acestuia.

b) Izolați sistemul electric

c) Înainte de a efectua procedura asigurați-vă de următoarele:

- Echipamente de manipulare mecanică sunt disponibile, dacă este necesar, pentru manipularea buteliilor de agent frigorific;
- Toate echipamentele individuale de protecție sunt disponibile și sunt utilizate corect;
- Procesul de recuperare este supravegheat în permanență de o persoană competentă;
- Echipamentele de recuperare și buteliile respectă standardele aplicabile.

d) Pompați instalația de refrigerare, dacă este posibil.

e) Dacă operațiunea cu vid nu este posibilă, utilizați un tub colector astfel încât agentul frigorific să poată fi îndepărtat din diferitele părți ale sistemului.

f) Asigurați-vă că butelia este poziționată bine înainte de a realiza recuperarea.

g) Porniți mașina de recuperare și operați-o în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

h) Nu umpleți excesiv buteliile. (Cel mult 80% volum de lichid).

i) Nu depășiți presiunea maximă de lucru a buteliei, chiar și temporar.

j) Când buteliile au fost umplute corect și procesul a fost finalizat, asigurați-vă că buteliile și echipamentele sunt îndepărtate de la fața locului cu promptitudine și că toate supapele de izolare de pe echipament sunt închise.

k) Agentul frigorific recuperat nu trebuie încărcat într-un alt sistem de refrigerare decât dacă a fost curățat și verificat.

18) Etichetare

Echipamentele trebuie să fie etichetate indicând că au fost dezafectate și golite de agent frigorific. Eticheta trebuie să fie datată și semnată. Asigurați-vă că există etichete pe echipament care menționează că echipamentul conține agent frigorific inflamabil.

19) Recuperare

Atunci când scoateți agentul frigorific dintr-un sistem, fie pentru service, fie pentru dezafectare, bunele practici recomandă ca toți agenții frigorifici să fie eliminati în siguranță.

Când transferați agentul frigorific în butelii, asigurați-vă că sunt folosite doar butelii de recuperare corespunzătoare.

Asigurați-vă că este disponibil numărul corect de butelii pentru colectarea încărcăturii totale a sistemului. Toate buteliile care urmează să fie utilizate sunt destinate agentului frigorific recuperat și etichetate pentru acel agent frigorific (anume, butelii speciale pentru recuperarea agentului frigorific). Buteliile trebuie să fie complete, cu supapă de eliberare a presiunii și robinete de închidere asociate, în stare bună de funcționare.

Buteliile goale de recuperare sunt evacuate și, dacă este posibil, răcite înainte de recuperare.

Echipamentul de recuperare trebuie să funcționeze bine, existând instrucțiuni cu privire la echipamentele disponibile și adecvate pentru recuperarea agenților frigorifici inflamabili. În plus, un set de cântare calibrate trebuie să fie disponibil și în bună stare de funcționare.

Furtunurile trebuie să fie complete cu cuplaje de deconectare fără surgeri și în stare bună. Înainte de a utiliza echipamentul de recuperare, verificați dacă este în stare bună de funcționare, a fost întreținut în mod corespunzător și componentele electrice asociate sunt sigilate pentru a preveni aprinderea în caz de scurgere a agentului frigorific. Dacă aveți îndoieri, consultați producătorul.

Agentul frigorific recuperat va fi returnat furnizorului de agent frigorific în butelia de recuperare corectă, cu nota de transfer de deșeuri relevantă. Nu amestecați agenții frigorifici în unitățile de recuperare și mai ales nu în butelii.

Dacă se elimină compresoare sau uleiuri de compresoare, asigurați-vă că au fost golite la un nivel acceptabil pentru ca agentul frigorific inflamabil să nu rămână în lubrifiant. Procesul de evacuare trebuie să se efectueze înainte de returnarea compresorului la furnizori. Pentru a accelera acest proces, trebuie utilizată numai încălzirea electrică a corpului compresorului. În cazul în care uleiul este evacuat dintr-un sistem, această operațiune trebuie efectuată în siguranță.

20) Transportul, marcarea și depozitarea unităților

Transportul echipamentelor care conțin agenții frigorifici inflamabili Respectarea reglementărilor de transport

Marcarea echipamentelor Respectarea reglementărilor locale

Eliminarea la deșeuri a echipamentelor care conțin agenții frigorifici inflamabili Respectarea reglementărilor naționale

Depozitarea echipamentelor/aparătelor


Depozitarea echipamentelor trebuie să fie în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Depozitarea echipamentelor ambalate (nevândute)


Ambalajul de protecție în spațiul de depozitare trebuie să fie astfel încât deteriorarea mecanică a echipamentului din interiorul ambalajului să nu provoace o scurgere a încărcăturii de agent frigorific.

Numărul maxim de echipamente permis a se depozita împreună va fi stabilit de reglementările locale.

ANEXA A: Ciclul agentului frigorific

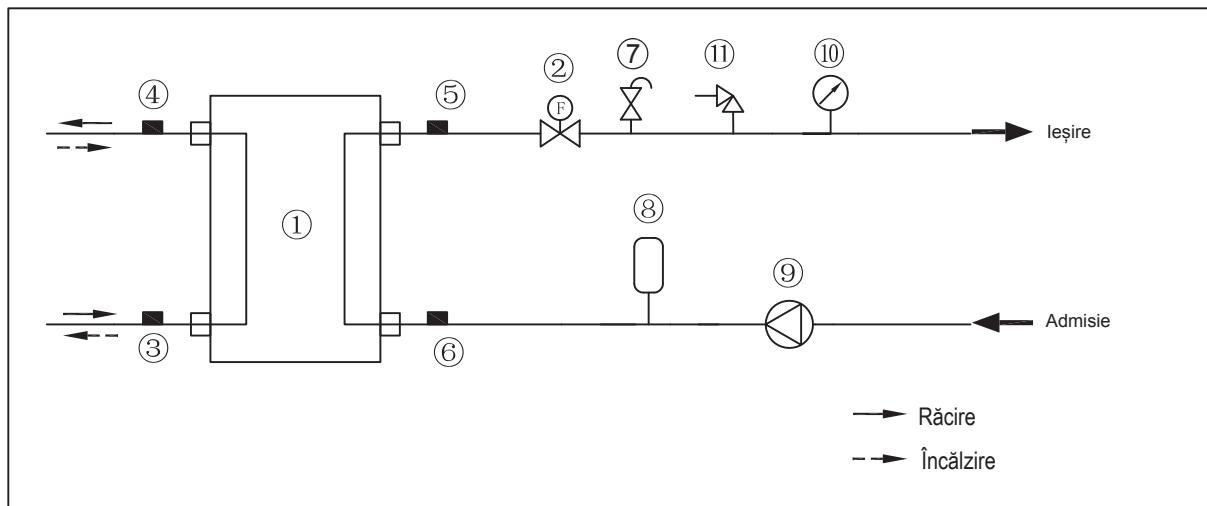

De bază

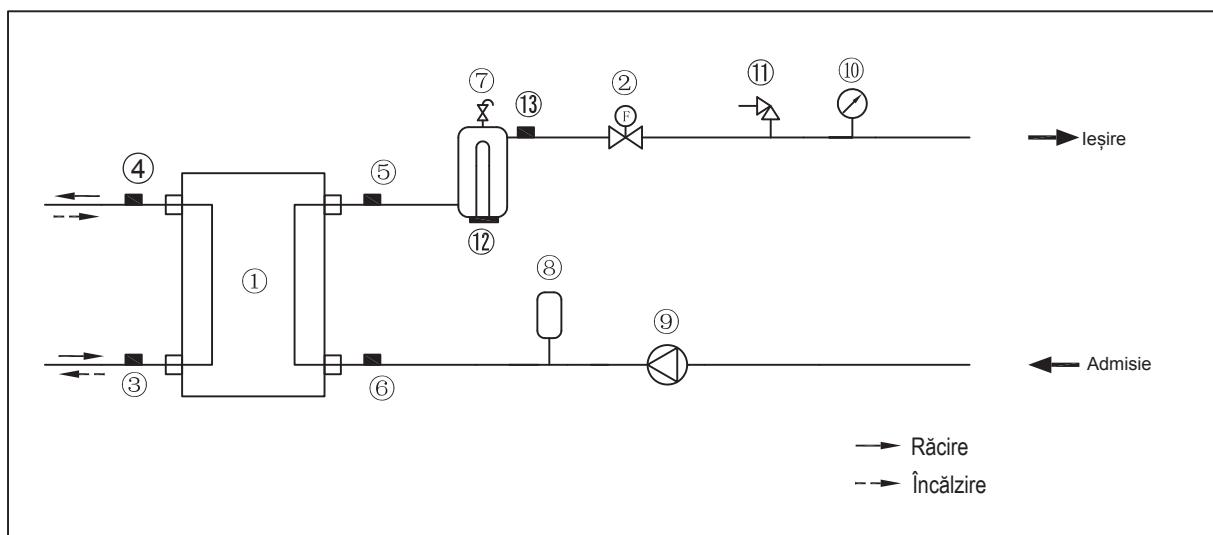


Personalizat

Articol	Descriere	Articol	Descriere
1	Schimbător de căldură pe partea apei (Schimbător de căldură în plăci)	8	Vas de expansiune
2	Comutator de debit	9	Pompă de circulație
3	Senzor de temperatură pentru linia de lichid frigorific	10	Manometru
4	Senzor de temperatură pentru linia de gaz frigorific	11	Supapă de siguranță
5	Senzor pentru temperatura apei la ieșire	12	Încălzitor de rezervă intern
6	Senzor de temperatură la admisia apei	13	Senzor de temperatură totală la ieșire
7	Supapă de purjare automată		


СОДЕРЖАНИЕ

1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	02
2 ПЕРЕД МОНТАЖОМ	08
3 МОНТАЖНАЯ ПЛОЩАДКА	08
4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ	10
• 4.1 Размеры	10
• 4.2 Требования к установке	10
• 4.3 Требования к месту для техобслуживания	11
• 4.4 Монтаж внутреннего блока	12
• 4.5 Затяжка соединений	12
5 ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ	13
6 АКСЕССУАРЫ	14
7 СТАНДАРТНЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ	15
• 7.1 Применение 1	15
• 7.2 Применение 2	17
8 ОБЗОР УСТРОЙСТВА	21
• 8.1 Разборка устройства	21
• 8.2 Основные компоненты	21
• 8.3 Электронный блок управления	23
• 8.4 Трубопровод хладагента	25
• 8.5 Водопровод	25
• 8.6 Заполняющая вода	29
• 8.7 Изоляция водопроводных труб	30
• 8.8 Полевая проводка	30
9 ПУСК И КОНФИГУРАЦИЯ	42
• 9.1 Обзор настроек DIP-переключателя	42
• 9.2 Первоначальный запуск при низкой температуре воздуха снаружи	42
• 9.3 Проверки перед началом работы	42
• 9.4 Настройка насоса	43
• 9.5 Полевые настройки	44
10 ПРОБНЫЙ ЗАПУСК И ИТОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ	55
• 10.1 Итоговые проверки	55
• 10.2 Работа тестового запуска (ручной режим)	55





11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	55
12 ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ	56
• 12.1 Общие рекомендации	56
• 12.2 Общие признаки	56
• 12.3 Рабочий параметр	58
• 12.4 Коды ошибок	60
13 ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ	63
14 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	65

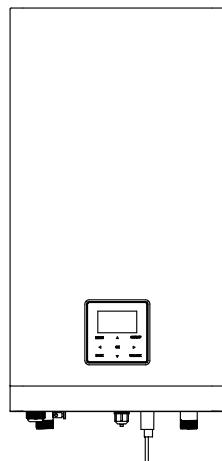

Базовая модель

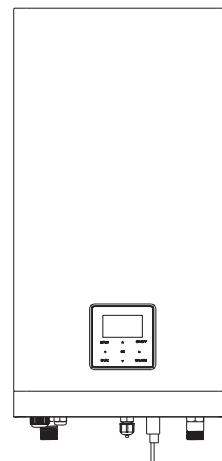

Модель по индивидуальному заказу

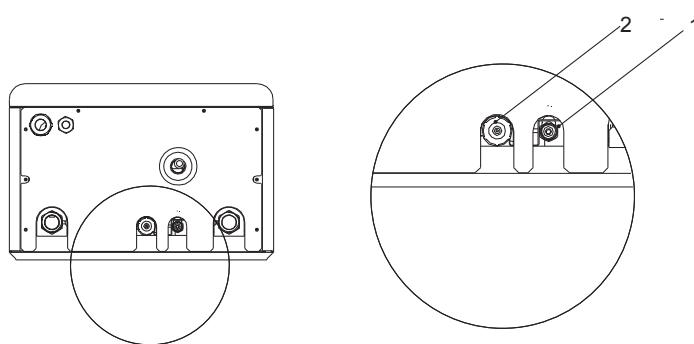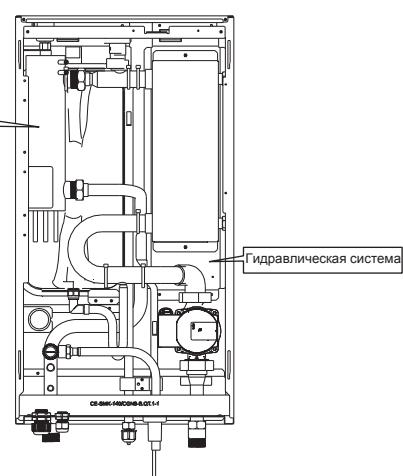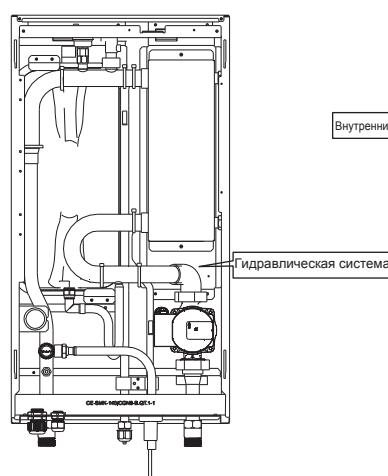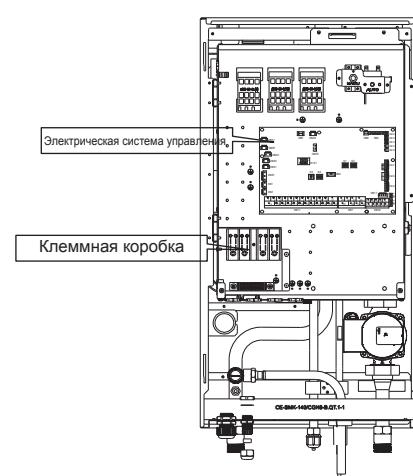

Блок	Диаметр (мм)	
	1	2
60	6,35	15,9
100	9,52	15,9
160	9,52	15,9

1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Меры предосторожности, перечисленные в настоящем руководстве, подразделяются на следующие типы. Они очень важны, поэтому соблюдайте их неукоснительно. Внимательно прочтите данные инструкции перед установкой. Храните данное руководство под рукой для дальнейшего использования.

Значение символов ОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ и ПРИМЕЧАНИЕ.

⚠ ОПАСНОСТЬ

Указывает на неизбежно опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезной травме.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезной травме.

⚠ ВНИМАНИЕ!


Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к травмам легкой или средней тяжести. Та же используется для предупреждения о небезопасных действиях.

💡 ПРИМЕЧАНИЕ

Указывает на ситуацию, которая может привести к случайному повреждению оборудования или имущества.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Неправильная установка оборудования или приспособлений может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию, утечке, пожару или другому повреждению оборудования. Обязательно используйте только приспособления, изготовленные поставщиком, которые специально предназначены для данного оборудования, и доверьте установку профессионалам.
- Все действия, описанные в данном руководстве, должны выполнять квалифицированный техник. Во время установки устройства или проведения работ по техническому обслуживанию обязательно носите соответствующие средства индивидуальной защиты, такие как перчатки и защитные очки.



Внимание: риск возгорания /
легковоспламеняющиеся материалы

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обслуживание должно выполняться только в соответствии с рекомендациями производителя оборудования. Техническое обслуживание и ремонт, требующие помощи другого квалифицированного персонала, должны проводиться под наблюдением лица, компетентного в использовании легковоспламеняющихся хладагентов.

Особые требования к R32

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ИЗБЕГАЙТЕ утечки хладагента вблизи открытого пламени.
- Имейте в виду, что хладагент R32 НЕ имеет запаха.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прибор следует хранить таким образом, чтобы предотвратить механическое повреждение, в хорошо проветриваемом помещении без постоянно работающих источников пламени (например, открытого огня, работающего газового прибора) и иметь размер помещения, указанный ниже.

💡 ПРИМЕЧАНИЕ

- НЕ используйте повторно уже использованные соединения.
- Соединения, выполненные при установке между частями системы хладагента, должны быть доступны для обслуживания.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что установка, сервис, техническое обслуживание и ремонт соответствуют инструкциям и действующему законодательству (например, государственным положениям о регулировании газа) и выполняются только уполномоченными лицами.


💡 ПРИМЕЧАНИЕ

- Трубопровод должен быть защищен от физического повреждения.
- Монтаж трубопроводов должен быть сведен к минимуму.

Если общий объем заправки хладагента в системе составляет $< 1,84 \text{ кг}$ (то есть, если длина трубопровода составляет $< 20 \text{ м}$ для 8/10 кВт), дополнительные минимальные требования к площади пола отсутствуют.

Если общий заряд хладагента в системе составляет $\geq 1,84 \text{ кг}$ (т. е. если длина трубопровода составляет $\geq 20 \text{ м}$ для 8/10 кВт), вам необходимо соблюдать дополнительные минимальные требования к площади пола, как описано в следующей блок-схеме. Для блок-схемы использованы следующие таблицы: «Таблица 1 — Максимальная допустимая загрузка хладагента в помещении: внутренний блок» на стр. 5, «Таблица 2 — Минимальная площадь пола: внутренний блок» на стр. 5 и «Таблица 3 — Минимальная площадь вентиляционных отверстий для естественной вентиляции: внутренний блок» на стр. 5.

Если длина труб составляет 30 м, то минимальная площадь пола $\geq 4,5 \text{ м}^2$, а если площадь пола менее $4,5 \text{ м}^2$, необходимо отверстие 200 см^2 .

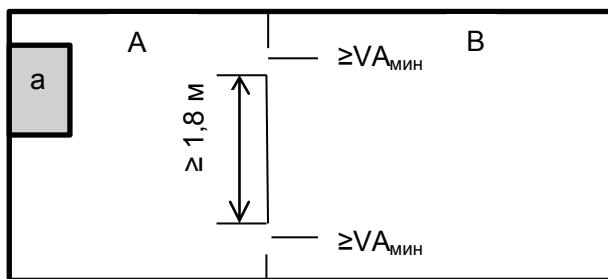

а Внутренний блок

В помещении А установлен внутренний блок.

Помещение В — смежное с помещением А.

Площадь А плюс В должна быть больше или равна $4,5 \text{ м}^2$.

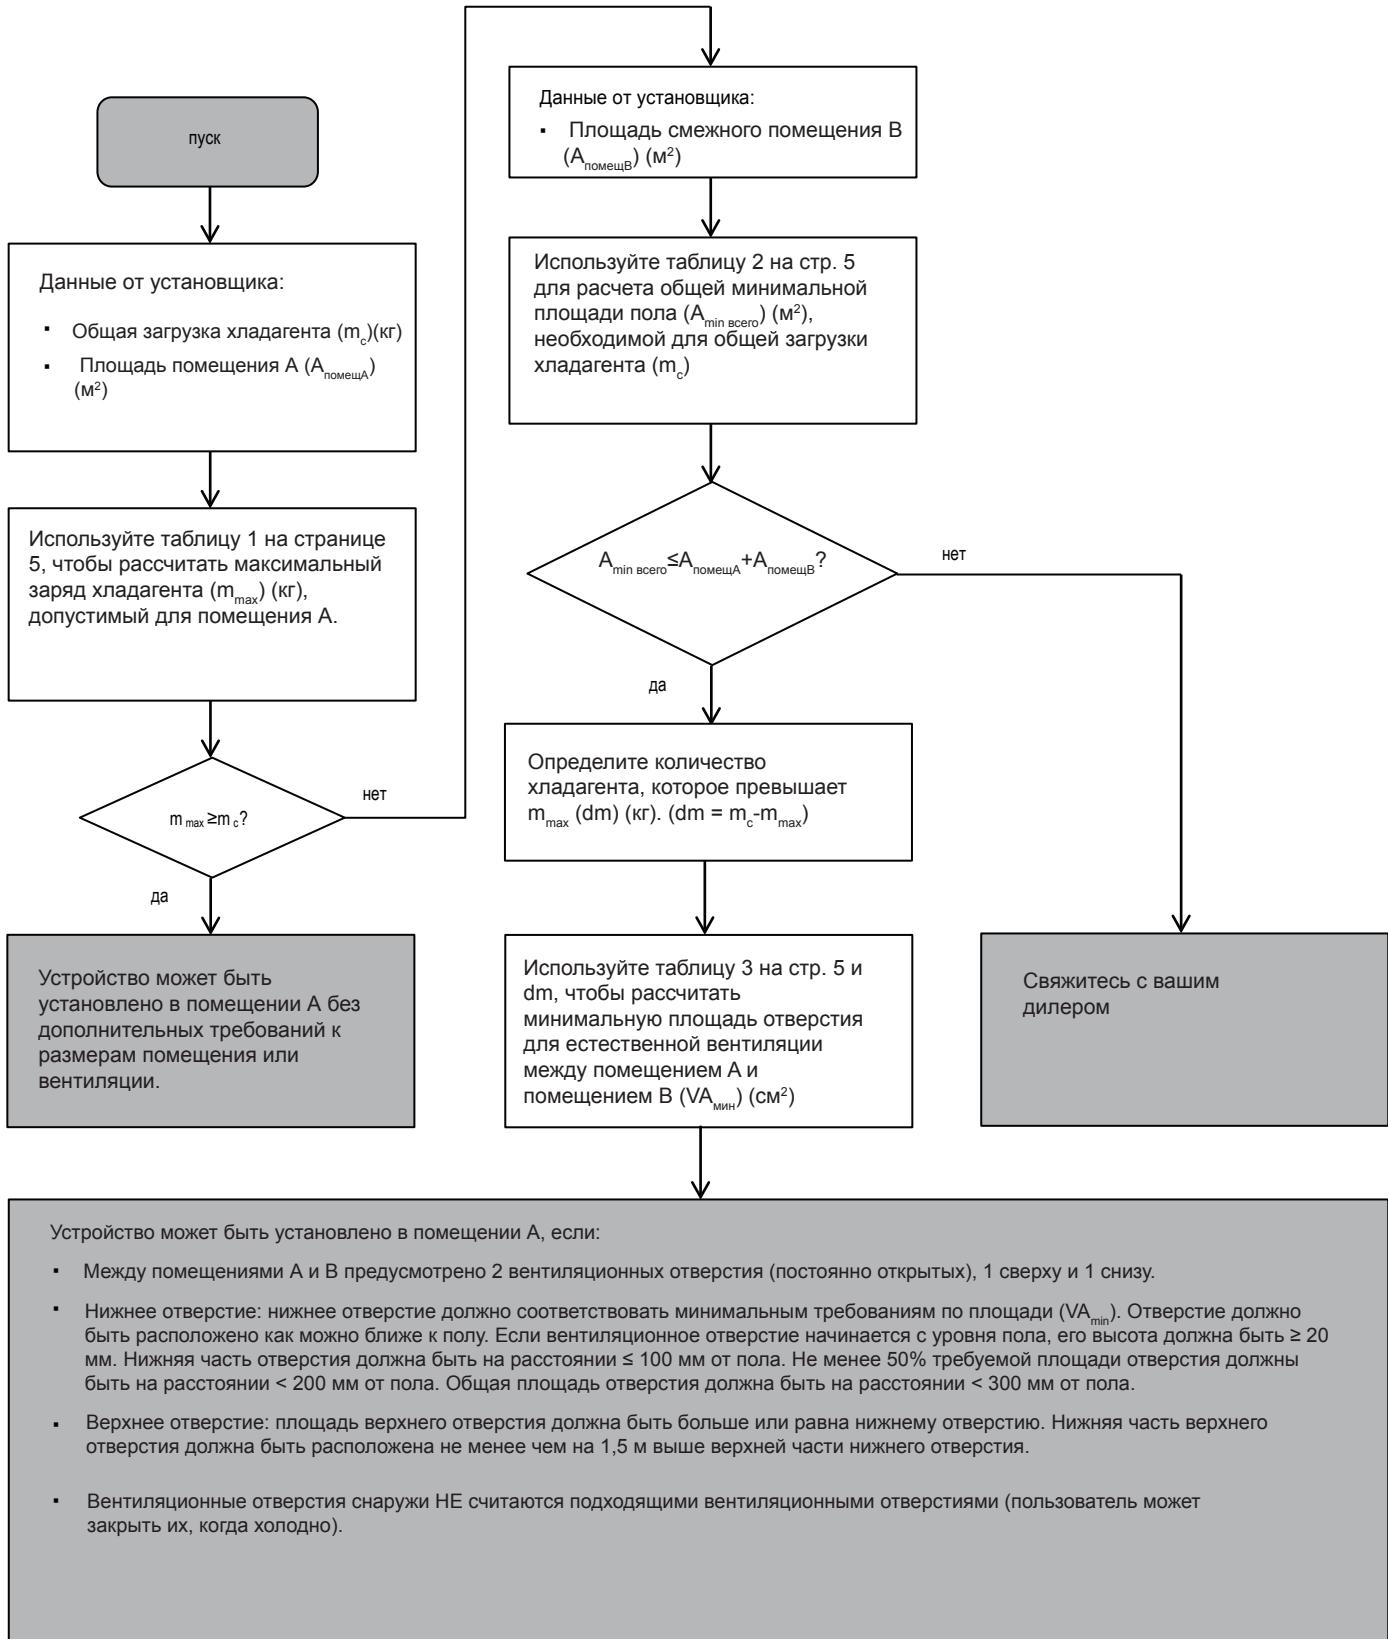


Таблица 1. Максимальная допустимая загрузка хладагента в помещении: внутренний блок

A _{комн.} (м ²)	Максимальная загрузка хладагента в помещ.(m _{max})(кг)	A _{комн.} (м ²)	Максимальная загрузка хладагента в помещ.(m _{max})(кг)
	H=1800 мм		H=1800 мм
1	1,02	4	2,05
2	1,45	5	2,29
3	1,77	6	2,51

💡 ПРИМЕЧАНИЕ

- Для настенных моделей значение «Высота установки (H)» считается равным 1800 мм в соответствии с IEC 60335-2-40: 2013 A1 2016, пункт GG2.
- Для средних значений A_{помещ} (т. е. если A_{помещ} находится между двумя значениями из таблицы), выберите величину, которая соответствует более высокому значению A_{помещ} из таблицы. Если A_{помещ} =3 м², берется величина равна «A_{помещ} =3 м²».

Таблица 2. Минимальная площадь пола: внутренний блок

mc(кг)	Минимальная площадь пола (м ²)
	H=1800 мм
1,84	3,32
2,00	3,81
2,25	4,83
2,50	5,96

💡 ПРИМЕЧАНИЕ

- Для настенных моделей значение «Высота установки (H)» считается равным 1800 мм в соответствии с IEC 60335-2-40: 2013 A1 2016, пункт GG2.
 - Для средних значений mc (т.е. если mc находится между двумя значениями из таблицы), выберите величину, которая соответствует более высокому значению mc из таблицы. Если mc =1,87 кг, рассмотрим значение, которое соответствует «mc =1,87 кг».
- Для систем с общим зарядом хладагента ниже 1,84 кг требования к помещению отсутствуют.

Таблица 3. Минимальная площадь вентиляционных отверстий для естественной вентиляции: внутренний блок

m _c	m _{max}	dm=m _c -m _{max} (кг)	Минимальная площадь вентиляционного отверстия (см ²)
			H=1800 мм
2,22	0,1	2,12	495,14
2,22	0,3	1,92	448,43
2,22	0,5	1,72	401,72
2,22	0,7	1,52	355,01
2,22	0,9	1,32	308,30
2,22	1,1	1,12	261,59
2,22	1,3	0,92	214,87
2,22	1,5	0,72	168,16
2,22	1,7	0,52	121,45
2,22	1,9	0,32	74,74
2,22	2,1	0,12	28,03

💡 ПРИМЕЧАНИЕ

- Для настенных моделей значение «Высота установки (H)» считается равным 1800 мм в соответствии с IEC 60335-2-40: 2013 A1 2016, пункт GG2.
- Для средних значений dm (т.е. если dm находится между двумя значениями из таблицы), выберите величину, которая соответствует более высокому значению dm из таблицы. Если dm = 1,55 кг, рассмотрим значение, которое соответствует «dm = 1,6 кг».

ОПАСНОСТЬ

- Перед тем как прикасаться к электрическим клеммам, выключите питание.
- Когда сервисные панели сняты, можно случайно дотронуться до открытого механизма.
- Никогда не оставляйте устройство без присмотра во время установки или обслуживания, когда сервисная панель снята.
- Не прикасайтесь к водопроводным трубам во время и сразу после работы, так как они могут быть горячими и могут обжечь руки. Чтобы избежать травм, дождитесь, пока трубы вернутся к нормальной температуре или обязательно делайте это в защитных перчатках.
- Не прикасайтесь к каким-либо переключателям мокрыми пальцами. Прикосновение к переключателю влажными пальцами может привести к поражению электрическим током.
- Перед тем как прикасаться к электрическим деталям, отключите все соответствующие источники питания устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Разорвите и выбросьте пластиковые упаковочные пакеты, чтобы дети не играли с ними. Играя с пластиковыми пакетами, дети подвергаются опасности смерти из-за удушья.
- Безопасно утилизируйте упаковочные материалы, такие как гвозди и другие металлические или деревянные детали, которые могут привести к травме.
- Попросите своего дилера или квалифицированный персонал выполнять монтажные работы в соответствии с данным руководством. Не устанавливайте устройство самостоятельно. Неправильная установка может привести к утечке воды, поражению электрическим током или пожару
- Обязательно используйте только указанные аксессуары и детали для монтажных работ. Отказ от использования указанных деталей может привести к утечке воды, поражению электрическим током, пожару или падению устройства с крепления.
- Установите устройство на фундамент, который может выдержать его вес. Недостаток физической силы может привести к падению оборудования и возможной травме.
- Указанные монтажные работы следует выполнять с учетом сильного ветра, ураганов или землетрясений. Ненадлежащая установка может привести к несчастным случаям из-за падения оборудования.
- Убедитесь, что все электромонтажные работы выполняются с использованием отдельной цепи квалифицированным персоналом в соответствии с местными законами и правилами и настоящим руководством. Недостаточная емкость цепи электропитания или неправильная электрическая конструкция могут привести к поражению электрическим током или пожару.
- Обязательно установите прерыватель цепи замыкания на землю в соответствии с местными законами и правилами. Если не установить прерыватель цепи замыкания на землю, это может привести к поражению электрическим током и пожару.
- Убедитесь, что проводка надежна. Используйте указанные провода и убедитесь, что клеммные соединения или провода защищены от воды и других неблагоприятных внешних воздействий. Неполное их соединение или закрепление может привести к пожару.
- При подключении источника питания уложите провода так, чтобы передняя панель была надежно закреплена. Если передняя панель не на своем месте, это может привести к перегреву клемм, поражению электрическим током или пожару.
- После завершения монтажных работ убедитесь, что нет утечки хладагента.
- Никогда не прикасайтесь непосредственно к протекающему хладагенту, так как это может привести к сильному обморожению. Не прикасайтесь к трубам хладагента во время и сразу после эксплуатации, поскольку трубы хладагента могут быть горячими или холодными, в зависимости от состояния хладагента, протекающего через трубопроводы хладагента, компрессор и др. части цикла охлаждения. От прикосновения к трубам с хладагентом можно получить ожоги или обморожение. Чтобы избежать травм, дождитесь, пока трубопроводы вернутся к нормальной температуре или, если прикоснуться к ним необходимо, обязательно наденьте защитные перчатки.
- Не прикасайтесь к внутренним деталям (насос, резервный нагреватель и т. д.) во время и сразу после работы. Прикосновение к внутренним частям механизма может вызвать ожоги. Чтобы избежать травм, дождитесь, пока внутренние части устройства вернутся к нормальной температуре или, если прикоснуться к ним необходимо, обязательно наденьте защитные перчатки.

ВНИМАНИЕ!

- Заземление устройства.
- Сопротивление заземления должно соответствовать местным законам и нормам.
- Не подключайте заземляющий провод к газовым или водопроводным трубам, громоотводам или телефонным заземляющим проводам.
- Неполное заземление может привести к поражению электрическим током.
 - Газопровод: в случае утечки газа может произойти пожар или взрыв.
 - Водопровод: твердые виниловые трубы не являются надежным заземлением.
 - Молниепроводы и заземление телефона: электрический порог может невероятно возрасти при ударе молнии.

ВНИМАНИЕ!

- Во избежание шума или помех установите провод питания на расстоянии не менее 3 футов (1 метра) от телевизоров или радиоприемников. (В зависимости от радиоволн расстояние 3 фута (1 метр) может быть недостаточным для устранения шума).
- Не промывайте устройство. Это может привести к поражению электрическим током или пожару. Прибор должен быть установлен в соответствии с государственными требованиями к монтажу. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистами с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.
- Не устанавливайте устройство в следующих местах:
 - Там, где есть испарения минерального масла, масляные брызги или пары. Пластиковые детали могут испортиться, что приведет к их ослаблению или утечке воды.
 - Там, где образуются едкие газы (такие как сернокислый газ). Где коррозия медных труб или паяных частей может вызвать утечку хладагента.
 - Там, где есть машины, излучающие электромагнитные волны. Электромагнитные волны могут нарушить работу системы управления и стать причиной неисправности оборудования.
 - Там, где возможна утечка легковоспламеняющихся газов, где в воздухе подвешено углеродное волокно или воспламеняющаяся пыль или в местах, где работают с летучими легковоспламеняющимися веществами, такими как разбавитель краски или бензин. Данные типы газов могут вызвать пожар.
 - Там, где воздух содержит большое количество соли, например, рядом с океаном.
 - Там, где напряжение сильно колеблется, например, на заводах.
 - В автомобилях или на судах.
 - Там, где присутствуют кислые или щелочные пары.
- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или получают инструкции по безопасному использованию устройства и понимают связанные с этим опасности. Детям запрещено играть с устройством. Чистка и обслуживание устройства не должны выполняться детьми без присмотра.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистом с аналогичной квалификацией.
- УТИЛИЗАЦИЯ: Запрещено выбрасывать данное устройство вместе с несортированными бытовыми отходами. При необходимости следует собирать такие отходы отдельно для специальной обработки. Не выбрасывайте электроприборы в бытовые отходы, используйте отдельные средства сбора. Свяжитесь с местным правительством для получения информации о доступных системах сбора. Если электроприборы выбросить на свалку или в мусорную кучу, опасные вещества могут просочиться в грунтовые воды и попасть в пищевую цепь, что может повредить вашему здоровью и благополучию.
- Электропроводка должна выполнятся профессиональными специалистами в соответствии с национальными правилами электропроводки и данной электрической схемой. Всеполюсное разъединительное устройство, которое имеет расстояние разделения не менее 3 мм во всех полюсах, и устройство остаточного тока (RCD) с номинальным значением, не превышающим 30 мА, должны быть включены в стационарную проводку в соответствии с государственным правилом.
- Перед прокладкой проводки/труб убедитесь, что место безопасно (стены, полы и т. д.) и не имеет скрытых опасностей, таких как вода, электричество и газ.
- Перед установкой проверьте, соответствует ли источник питания пользователя требованиям к электрической установке устройства (включая надежное заземление, утечки, электрическую нагрузку на провод данного диаметра и т. д.). Если требования к электрической установке изделия не выполняются, установка изделия запрещается до тех пор, пока изделие не будет исправлено.
- При монтаже продукт должен бытьочно закреплен. При необходимости принять меры по усилению.

ПРИМЕЧАНИЕ

- О фторированных газах
 - Данный блок кондиционирования содержит фторсодержащие газы. Чтобы получить конкретную информацию о типе газа и количестве, смотрите соответствующую этикетку на самом устройстве. Необходимо соблюдать государственные правила по газу.
 - Установка, сервисное и техническое обслуживание, а также ремонт данного устройства должны выполняться квалифицированным техником.
 - Удаление продуктов и их утилизация должны выполняться квалифицированным техником.
 - Если в системе установлена система обнаружения утечек, ее следует проверять на наличие утечек не реже одного раза в 12 месяцев. При проверке устройства на наличие утечек настоятельно рекомендуется вести надлежащий учет всех проверок.

2 ПЕРЕД МОНТАЖОМ

• Перед монтажом

Обязательно проверьте название модели и серийный номер устройства.

ВНИМАНИЕ!

Частота проверок утечки хладагента

- Для установки, которая содержит фторированные парниковые газы в количестве 5 тонн эквивалента CO₂ или более, но менее 50 тонн эквивалента CO₂, — не реже чем каждые 12 месяцев или, если установлена система обнаружения утечки, — не реже чем каждые 24 месяца.
- Для установки, которая содержит фторированные парниковые газы в количестве 50 тонн эквивалента CO₂ или более, но менее 500 тонн эквивалента CO₂, — не реже чем каждые шесть месяцев или, если установлена система обнаружения утечки, — не реже чем каждые 12 месяцев.
- Для установки, которая содержит фторированные парниковые газы в количестве 500 тонн эквивалента CO₂ или более, — не реже чем каждые три месяца или если, установлена система обнаружения утечки, — не реже чем каждые шесть месяцев.
- Данный кондиционер представляет собой герметичное оборудование, которое содержит фторированные парниковые газы.
- Только сертифицированное лицо может выполнять установку, эксплуатацию и техническое обслуживание.

3 МОНТАЖНАЯ ПЛОЩАДКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Устройство содержит горючий хладагент, и его следует устанавливать в хорошо проветриваемом месте. Если устройство установлено внутри, необходимо добавить дополнительное устройство обнаружения хладагента и вентиляционное оборудование в соответствии со стандартом EN378. Обязательно примите соответствующие меры, чтобы мелкие животные не использовали устройство в качестве укрытия.
 - Мелкие животные, взаимодействуя с электрическими деталями, могут стать причиной неисправности, дыма или пожара. Проинструктируйте клиента содержать в чистоте пространство вокруг устройства.
 - Оборудование не предназначено для использования в потенциально взрывоопасной среде.
-
- Выберите место установки, для которого выполняются следующие условия, и которое было одобрено вашим клиентом.
 - Места с хорошей вентиляцией.
 - Безопасные места, которые могут выдержать вес и вибрацию устройства, и где устройство может быть установлено на ровной поверхности.
 - Места, где нет возможности воспламенения газа или утечки продукта.
 - Оборудование не предназначено для использования в потенциально взрывоопасной среде.
 - Места, где можно обеспечить надлежащее пространство для обслуживания.
 - Места, где требуется допустимая длина трубопровода и проводки устройства.
 - Места, где утечка воды из устройства не может повредить площадку (например, в случае засорения дренажной трубы).
 - Места, максимально защищенные от дождя.
 - Не устанавливайте устройство в местах, часто используемых как рабочее место. В случае строительных работ (например, шлифования и т. д.), при которых образуется много пыли, устройство следует накрывать
 - Запрещено класть какие-либо предметы или оборудование на верхнюю часть устройства (верхнюю пластину)
 - Запрещено садиться, взбираться или вставать на устройство.
 - Убедитесь, что приняты достаточные меры предосторожности на случай утечки хладагента в соответствии с местными законами и правилами.
 - Не устанавливайте устройство вблизи моря или там, где есть коррозийный газ.
 - При установке устройства в месте, подверженном воздействию сильного ветра, обратите особое внимание на следующее.
 - Сильный ветер со скоростью 5 м/с или более, задувавший в воздуховыпускное отверстие устройства, вызовет короткое замыкание (всасывание нагнетаемого воздуха), и это может привести к следующим последствиям:
 - Ухудшение эксплуатационных возможностей.
 - Частое ускорение замерзания в гор. режиме.
 - Нарушение работы из-за повышения давления.
 - Когда на переднюю часть устройства постоянно дует сильный ветер, вентилятор может начать вращаться слишком быстро, а затем сломаться.

В нормальном состоянии см. рисунки ниже для установки устройства:

ВНИМАНИЕ!

Внутренний блок должен быть установлен в помещении, защищенном от воды, иначе безопасность блока и оператора обеспечить будет невозможно.

Внутренний блок должен монтироваться на стене в помещении, отвечающем следующим требованиям:

- Место установки должно быть расчищено от льда и снега.
- Пространство вокруг устройства достаточно для обслуживания, см. рис. 4-4.
- Пространство вокруг блока обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха.
- Предусмотрено положение для слива конденсата и продувки предохранительного клапана.

ВНИМАНИЕ!

Когда агрегат работает в режиме охлаждения, конденсат может выделяться из впускных и выпускных трубок. Пожалуйста, убедитесь, что капающий конденсат не приведет к повреждению вашей мебели и других устройств.

- Поверхность установки представляет собой плоскую и вертикальную огнеупорную стену, способную выдержать рабочий вес блока.
- Были рассмотрены все варианты длины труб и расстояния.

Таблица 3-1

Требование	Значение
Максимально допустимая длина трубопровода между 3-ходовым клапаном SV1 и внутренним блоком (только для установок с баком горячего водоснабжения)	3 м
Максимально допустимая длина трубопровода между баком горячего водоснабжения и внутренним блоком (только для установок с баком горячего водоснабжения). Кабель датчика температуры, поставляемый вместе с внутренним блоком, составляет 10 м в длину.	8 м
Максимально допустимая длина трубопровода между TW2 и внутренним блоком. Кабель датчика температуры TW2, поставляемый вместе с внутренним блоком, составляет 10 м в длину.	8 м

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ

4.1 Размеры

Размеры настенного кронштейна:

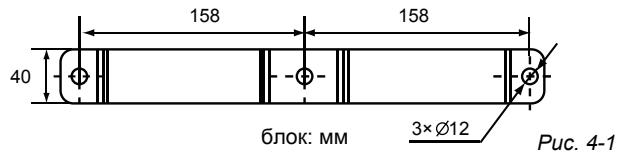


Рис. 4-1

Габариты устройства:

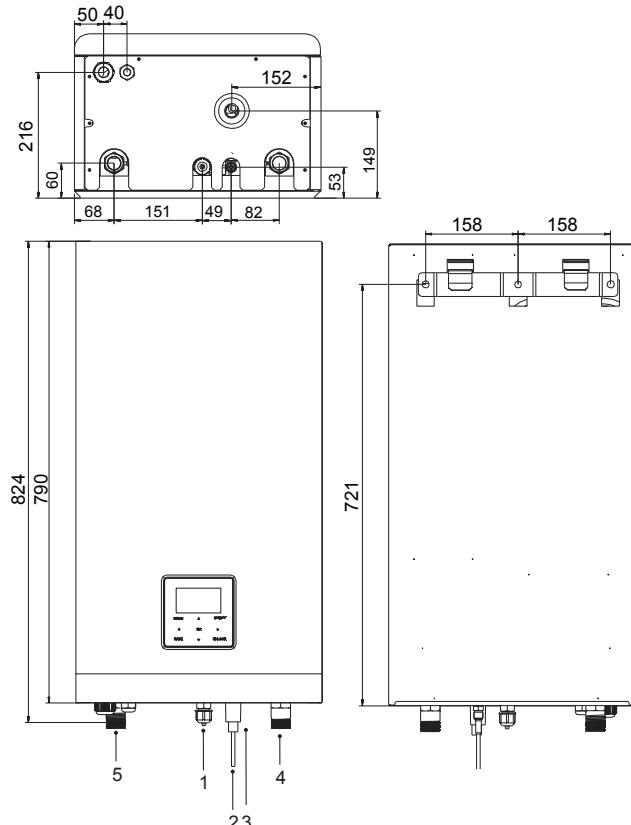


Рис. 4-2

БЛОК: ММ

N°	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Газовое соединение хладагента 5/8 дюймов - 14UNF
2	Жидкостное соединение хладагента 1/4 дюйма (60) или 3/8 дюймов (100/160) - 14UNF
3	Дренаж Ø 25
4	Впуск воды R1"
5	Выпуск воды R1"

4.2 Требования к установке

- Внутренний блок упакован в коробку.
- При доставке устройство должно быть проверено, а о любых повреждениях должно быть немедленно сообщено агенту по претензиям перевозчика.
- Проверьте, все ли аксессуары внутреннего блока прилагаются.
- Доставьте устройство в его оригинальной упаковке как можно ближе к конечной позиции монтажа, чтобы предотвратить любые возможные повреждения.
- Вес внутреннего блока составляет приблизительно 50 кг, и его должны поднимать два человека.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не беритесь за блок управления или трубопровод, чтобы поднять устройство!


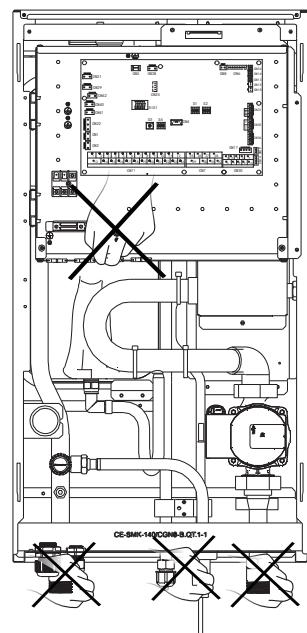


Рис. 4-3

4.3 Требования к месту для техобслуживания

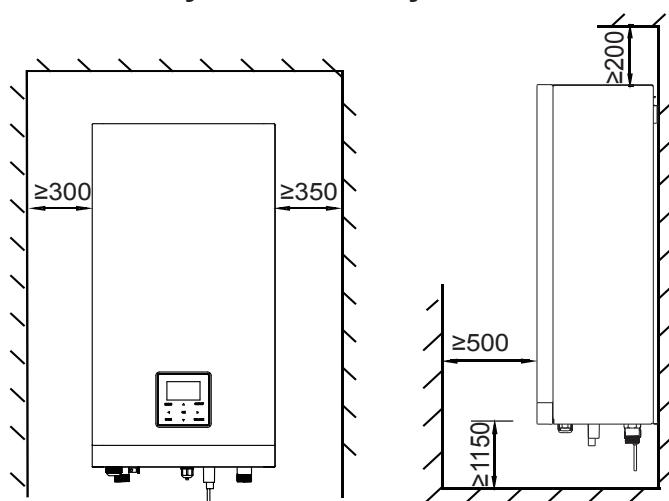

Блок: мм

Рис. 4-4

4.4 Монтаж внутреннего блока

- Прикрепите настенный кронштейн к стене с помощью соответствующих заглушек и винтов.
- Убедитесь, что настенный кронштейн отрегулирован по горизонтали.
- Особенно внимательно следите за тем, чтобы поддон не переполнился.
- Повесьте внутренний блок на кронштейн для настенного монтажа.


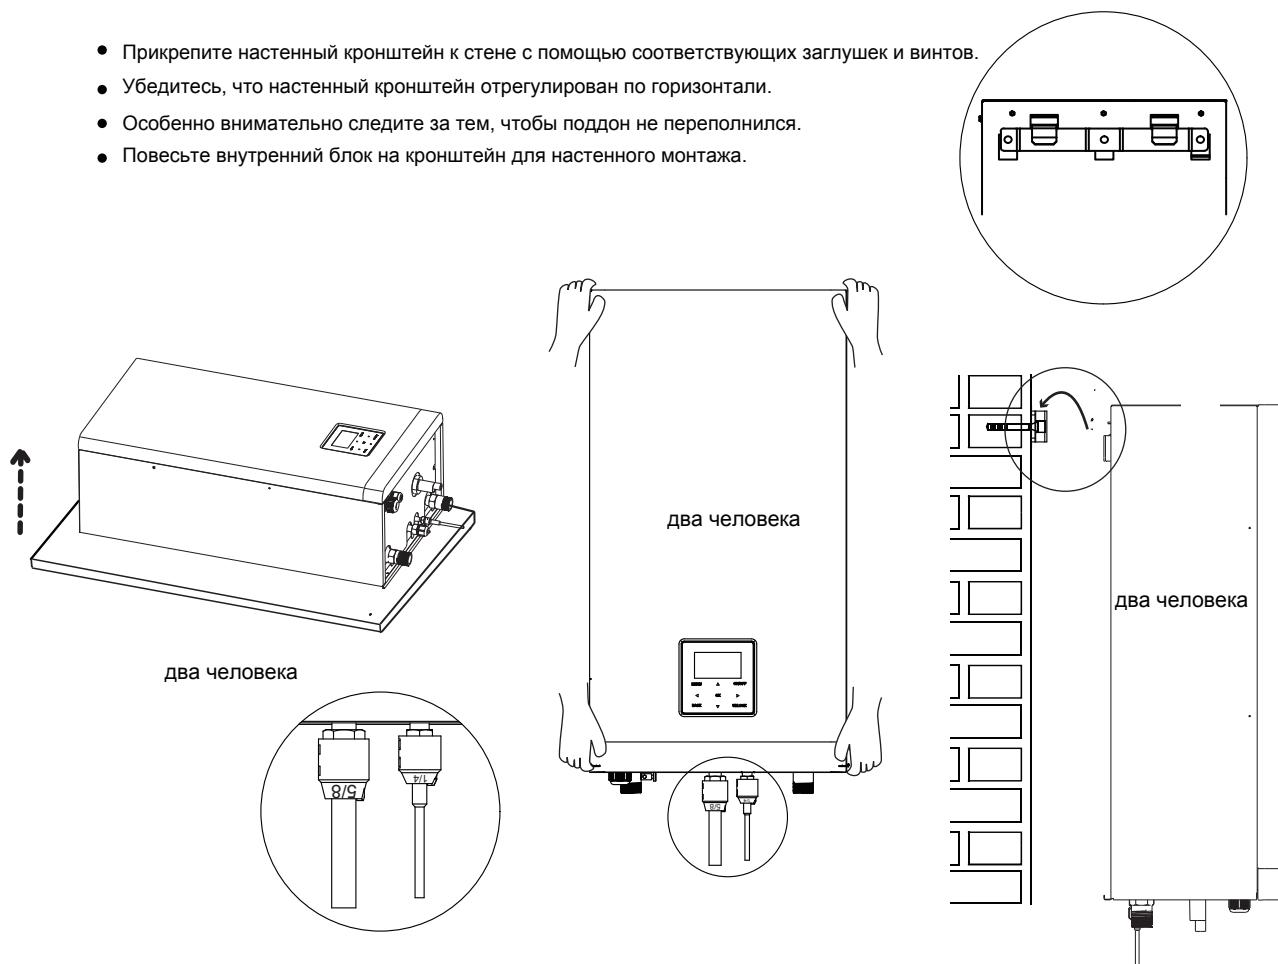


Рис. 4-5

4.5 Затяжка соединений

- Отцентрируйте трубы.
- Достаточно затяните накидную гайку пальцами, а затем гаечным ключом и динамометрическим ключом.
- Защитная гайка является одноразовой деталью и не может быть использована повторно. Если вы ее сняли, замените гайку на новую.

Нар. диам.	Крутящий момент затяжки (Н·см)	Дополнительный крутящий момент затяжки (Н·см)
Ø 6,35	1500 (153 кгс·см)	1600 (163 кгс·см)
Ø 9,52	2500 (255 кгс·см)	2600 (265 кгс·см)
Ø 16	4500 (459 кгс·см)	4700 (479 кгс·см)

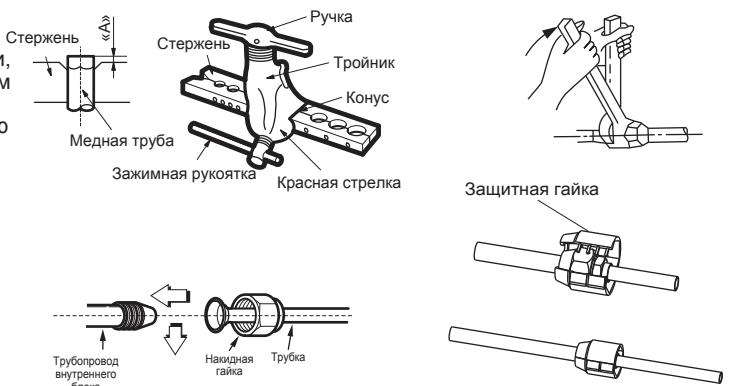


ВНИМАНИЕ!

- Чрезмерный крутящий момент может сломать гайку при монтаже.
- Когда раструбные соединения повторно используются в помещении, раструбная часть должна быть восстановлена.

5 ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ

- Данные устройства применяются как для обогрева, так и для охлаждения, а также в качестве баков ГВС. Их можно комбинировать с фанкойлами, системами подогрева пола, низкотемпературными высокоэффективными радиаторами, баками горячего водоснабжения (водоснабжение в полевых условиях) и комплектами солнечных батарей (водоснабжение в полевых условиях).
- Вместе с устройством поставляется проводной пульт управления.
- Если вы выберете встроенный резервный нагреватель, резервный нагреватель может увеличить тепловую мощность при низких температурах воздуха снаружи. Резервный нагреватель также служит в качестве резерва при неисправности и для защиты от замерзания наружного водопровода в зимнее время.

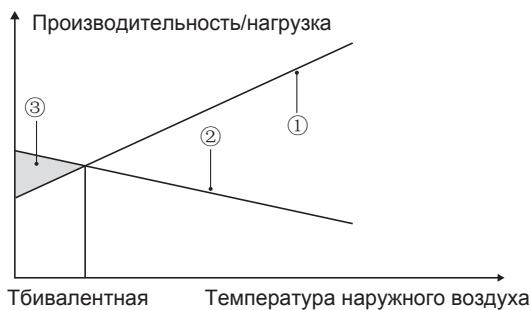

- ① Производительность теплового насоса.
- ② Требуемая тепловая мощность (зависит от площадки).
- ③ Дополнительная тепловая мощность обеспечивается резервным нагревателем.

Бак ГВС (полев. водосн.)

Бак горячего водоснабжения (с вспомогательным нагревателем или без него) может быть подсоединен к устройству.

Требования к емкости различны для разных устройств и материалов теплообменника..



Вспомогательный нагреватель должен быть установлен ниже температурного датчика (T5).

Теплообменник (змеевик) должен быть установлен ниже температурного датчика.

Длина трубы между наружным блоком и емкостью должна быть не более 5 метров.

Внутренний блок	60	100	160	
Объем бака/л	Рекомендовано	100~250	150~300	200~500
Площадь теплообменника/м ² (змеевик из нерж. стали)	Минимум	1,4	1,4	1,6
Площадь теплообменника/м ² (эмалированный змеевик)	Минимум	2,0	2,0	2,5

Комн. термостат (полев. водосн.)

Комнатный термостат можно подключить к устройству (при выборе места установки комнатный термостат следует разместить вдали от источника тепла).

Набор солнечных батарей для бака гор. водоснабжения (полевое водоснаб.)


По выбору к устройству может быть подключен комплект солнечных батарей.

Рабочий диапазон

Рабочий диапазон внутреннего блока		
Температура воды на выходе (режим обогрева)	+12 ~ +65°C	
Температура воды на выходе (режим охлаждения)	+5 ~ +25°C	
Температура воды в системе горячего водоснабжения	+12 ~ +60°C	
Температура окружающей среды	+5 ~ +35°C	
Давление воды	0,1~0,3 МПа (изб)	
	60	0,40~1,25м ³ /ч
Расход воды	100	0,40~2,10м ³ /ч
	160	0,60~3,00м ³ /ч


Устройство имеет функцию предотвращения замерзания, для которой используется тепловой насос и резервный нагреватель (модель по инд. заказу), чтобы защитить систему водоснабжения от замерзания в любых условиях. Поскольку отключение питания может произойти, когда устройство остается без присмотра, поставщик рекомендует использовать переключатель расхода антифризной жидкости для системы водоснабжения. (См. 8.5 «Водопровод»).

В хол. режиме минимальная температура потока воды на выходе (T_{1stopc}), которую может достигать агрегат при различной температуре наружного воздуха (T_4), указана ниже:

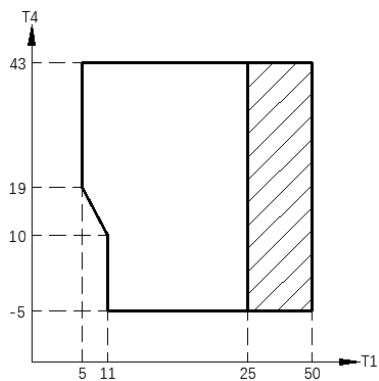

Рабочий диапазон теплового насоса с возможным ограничением и защитой.


В гор. режиме диапазон температуры воды (TW_{out}) при различной температуре наружного воздуха (T_4) указан ниже:

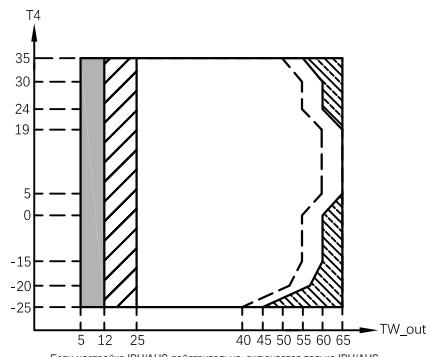

Если настройка IBN/AHS действительна, включается только IBN/AHS.
Если настройка IBN/AHS недействительна, включается только тепловой насос.
Ограничения и функции защиты могут сработать во время работы теплового насоса.

Рабочий диапазон теплового насоса с возможным ограничением и защитой.
 Тепловой насос выключается, включается только IBN/AHS
— Максимальная температура воды на входе для работы теплового насоса.

В режиме ГВС диапазон температуры воды (TW_{out}) при различной температуре наружного воздуха (T_4) указан ниже:

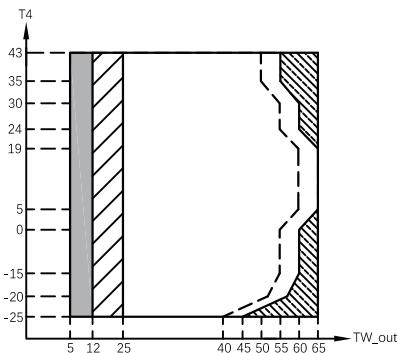

Если настройка IBN/AHS действительна, включается только IBN/AHS.
Если настройка IBN/AHS недействительна, включается только тепловой насос.
Ограничения и функции защиты могут сработать во время работы теплового насоса.

Рабочий диапазон теплового насоса с возможным ограничением и защитой.
 Тепловой насос выключается, включается только IBN/AHS
— Максимальная температура воды на входе для работы теплового насоса.

6 АКСЕССУАРЫ

Наименование	Форма	Количество		
		60	100	160
Руководство по установке и эксплуатации (данная книга)		1	1	1
Руководство по эксплуатации		1	1	1
Колпачок медной гайки M16 с индикацией вскрытия		1	1	1
Колпачок медной гайки M9 с индикацией вскрытия		0	1	1
Колпачок медной гайки M6 с индикацией вскрытия		1	0	0
Расширителевые винты M8		5	5	5
Термистор для бака ГВС или потока воды зоны 2		1	1	1
Медная гайка M16		1	1	1
Y-образный фильтр		1	1	1
Монтажный кронштейн		1	1	1
Руководство по эксплуатации (проводной пульт управления)		1	1	1


Аксессуары доступны у поставщика		
Термистор для уравнительного бака(Tbt1)		1
Удлинитель для Tbt1		1
Термистор для уравнительного бака(Tbt2)		1
Удлинитель для Tbt2		1
Термистор для температуры потока в Зоне 2(Tw2)		1
Удлинитель для Tw2		1
Термистор для солнечной температуры.(Tsolar)		1
Удлинитель для Tsolar		1

Термистор и удлинительный провод длиной 10 метров для Tbt1, Tbt2, Tw2, T Solar можно использовать совместно. Если эти функции необходимы одновременно, закажите эти термисторы и удлинительный провод дополнительно.

7 СТАНДАРТНЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Указанные ниже примеры применения приведены только для иллюстрации.

7.1 Применение 1

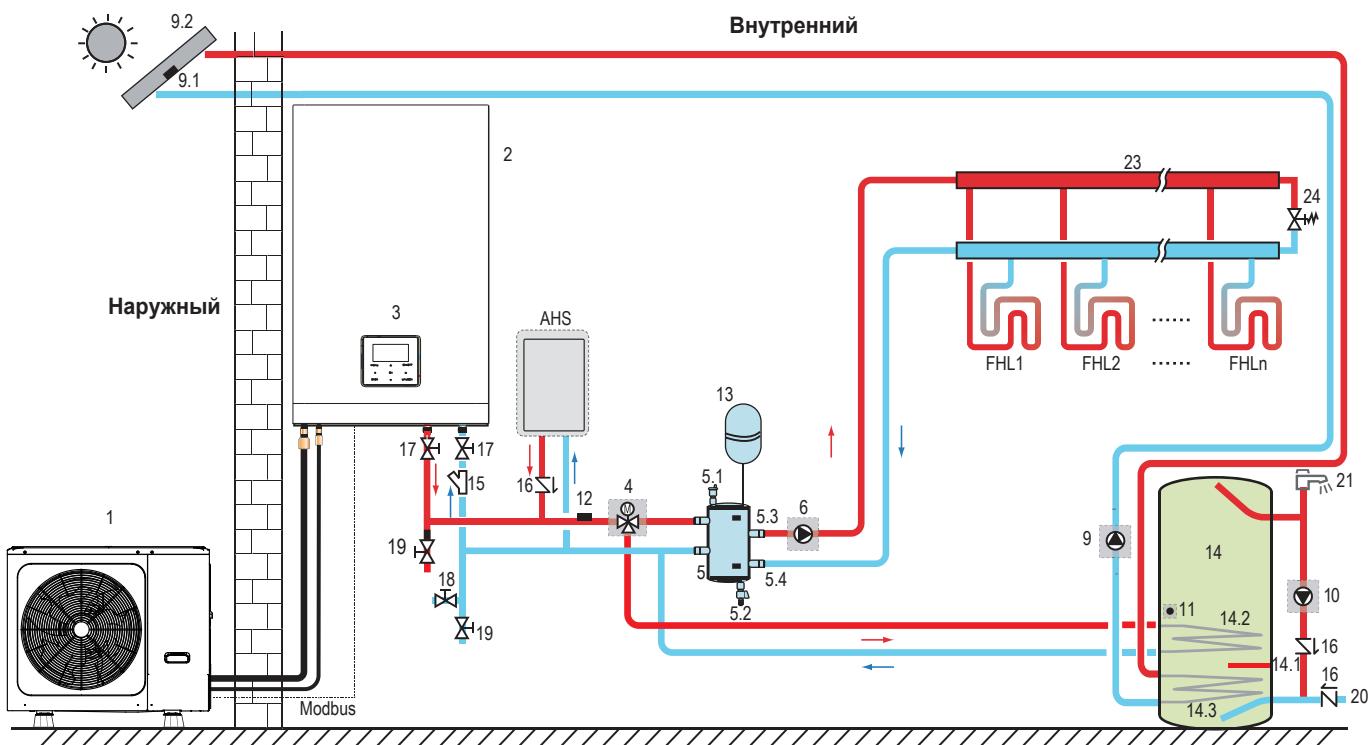

Код	Сборочный узел	Код	Сборочный узел
1	Наружный блок	13	Расширительная емкость (полев. водосн.)
2	Гидравлический модуль	14	Бак ГВС (полев. водосн.)
3	Пользовательский интерфейс	14.1	ТВН: вспомогательный нагреватель бака ГВС (полев. водосн.)
4	SV1: 3-ходовой клапан (полев. водосн.)	14.2	Змеевик 1, теплообменник для теплового насоса
5	Уравнительная емкость (полев. водосн.)	14.3	Змеевик 2, теплообменник для солнечных батарей
5.1	Автоматический спускной клапан	15	Фильтр (аксессуар)
5.2	Спускной клапан	16	Обратный клапан (полев. водосн.)
5.3	Tbt1: верхний датчик температуры уравнительной емкости (по выбору)	17	Запорный клапан (полев. водосн.)
5.4	Tbt2: нижний датчик температуры уравнительной емкости (по выбору)	18	Наполнительный клапан (полев. водосн.)
6	P_o: циркуляционный насос зоны А (полев. водосн.)	19	Спускной клапан (полев. водосн.)
9	P_s: солнечный насос (полев. водосн.)	20	Впускная труба для хозяйствственно-питьевой воды (полев. водосн.)
9.1	Tsolar: датчик температуры солнечной батареи (по выбору)	21	Кран для горячей воды (полев. водосн.)
9.2	Солнечная панель (полев. водосн.)	23	Коллектор /распределитель (полев. водосн.)
10	P_d: насос ГВС (полев. водосн.)	24	Перепускной клапан (полев. водосн.)
11	T5: датчик температуры бака ГВС (аксессуар)	FHL 1...n	Контур подогрева пола (полев. водосн.)
12	T1: Датчик температуры общего потока воды(по выбору)	AHS	Дополнительный источник тепла (полев. водосн.)

- **Обогрев помещения**

Сигнал ВКЛ/ВЫКЛ, режим работы и настройки температуры устанавливаются в пользовательском интерфейсе. Р_o(6) продолжает работать, пока устройство включено для обогрева помещения, SV1(4) остается выключенным.

- **Горячее водоснабжение**

Сигнал ВКЛ/ВЫКЛ и заданная температура воды в баке (T5S) устанавливаются в пользовательском интерфейсе. Р_o (6) останавливается, пока агрегат включен для нагрева воды для горячего водоснабжения, SV1 (4) остается включенным.

- **Управление AHS (вспомогательный источник тепла)**

Функция AHS устанавливается на внутреннем блоке (см. 9.1 «Обзор настроек DIP-переключателя»)

1) Если AHS настроен быть действительным только для гор. режима, AHS может быть включен следующими способами:

a. Включите функцию AHS через BACKHEATER в пользовательском интерфейсе;

b. AHS включится автоматически, если начальная температура воды слишком низка или заданная температура воды слишком высока при низкой температуре окружающей среды.

P_o (6) продолжает работать, пока AHS включен, SV1 (4) остается выключенным.

2) Когда AHS установлен, чтобы быть действительным для гор. режима и режима ГВС. В гор. режиме управление AHS аналогично используемому в части 1); В режиме ГВС AHS включается автоматически, когда начальная температура воды для бытового потребления T5 слишком низка или целевая температура воды для бытового потребления слишком высока при низкой температуре окружающей среды. Р_o (6) останавливается, SV1 (4) остается включенным.

3) Когда AHS установлен как действительный, M1M2 может быть установлен как действительный в пользовательском интерфейсе. В гор. режиме AHS будет включен, если сухой контакт MIM2 замкнут. Эта функция не работает в режиме ГВС.

- **Управление ТВН (вспомогательный нагреватель бака)**

Функция ТВН устанавливается в пользовательском интерфейсе. (См. 9.1 «Обзор настроек DIP-переключателя»)

1) Когда ТВН установлен как действительный, ТВН может быть включен через функцию TANKHEATER на польз. интерфейсе; В режиме ГВС ТВН включается автоматически, когда начальная температура воды для бытового потребления T5 слишком низка или целевая температура воды в режиме ГВС слишком высока при низкой температуре окружающей среды.

2) Когда ТВН установлен как действительный, M1M2 может быть установлен как действительный в пользовательском интерфейсе. ТВН будет включен, если MIM2 замыкает сухой контакт.

- **Управление солнечной батареей**

Гидравлический модуль распознает сигнал солнечной батареи, оценивая Tsolar или получая сигнал SL1SL2 из пользовательского интерфейса. Метод распознавания может быть установлен через SOLAR INPUT в пользовательском интерфейсе. Подключение см. в п. 8.8.6/1 «Входной сигнал солнечных батарей» (см. 9.5.15 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВХОДА»)

1) Когда Tsolar установлен как действительный, солнечная батарея включается, когда Tsolar достаточно высок, P_s (9) начинает работать; Солнечная батарея выключается, когда Tsolar на низком уровне, P_s (9) перестает работать.

2) Когда управление SL1SL2 установлено как действительное, солнечная батарея включается после получения сигнала комплекта солнечных батарей от пользовательского интерфейса, запускается P_s (9); Без сигнала комплекта солнечных батарей. Солнечная батарея выключается, P_s (9) перестает работать.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Самая высокая температура воды на выходе может достигать 70 °C, осторегайтесь ожогов.

💡 ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что 3-ходовой клапан (SV1) установлен правильно. Более подробную информацию см. в п. 8.8.6 «Соединения для других компонентов».


При чрезвычайно низкой температуре окружающей среды вода для горячего водоснабжения нагревается исключительно посредством ТВН, что обеспечивает возможность использования теплового насоса для отопления помещений с полной производительностью.

Подробную информацию о конфигурации бака ГВС при низких температурах наружного воздуха (T4DHWMIN) можно найти в «9.6.1 НАСТРОЙКА РЕЖИМА ГВС».

7.2 Применение 2

КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ Управление обогревом или охлаждением помещения должно быть установлено в пользовательском интерфейсе. Его можно установить тремя способами: УСТ. РЕЖИМ/ ОДНА ЗОНА/ДВОЙНАЯ ЗОНА. Внутренний блок может быть подключен к комнатному термостату высокого напряжения и комнатному термостату низкого напряжения. Также может быть подключен блок Передаточная плата термостата. К коробке Передаточная плата термостата можно подключить еще шесть термостатов. Порядок подключения см. в разделе 8.8.6/5 «Для комнатного термостата». (см. п. 9.6.6 «КОМН. ТЕРМОСТАТ»)

7.2.1 Управление одной зоной

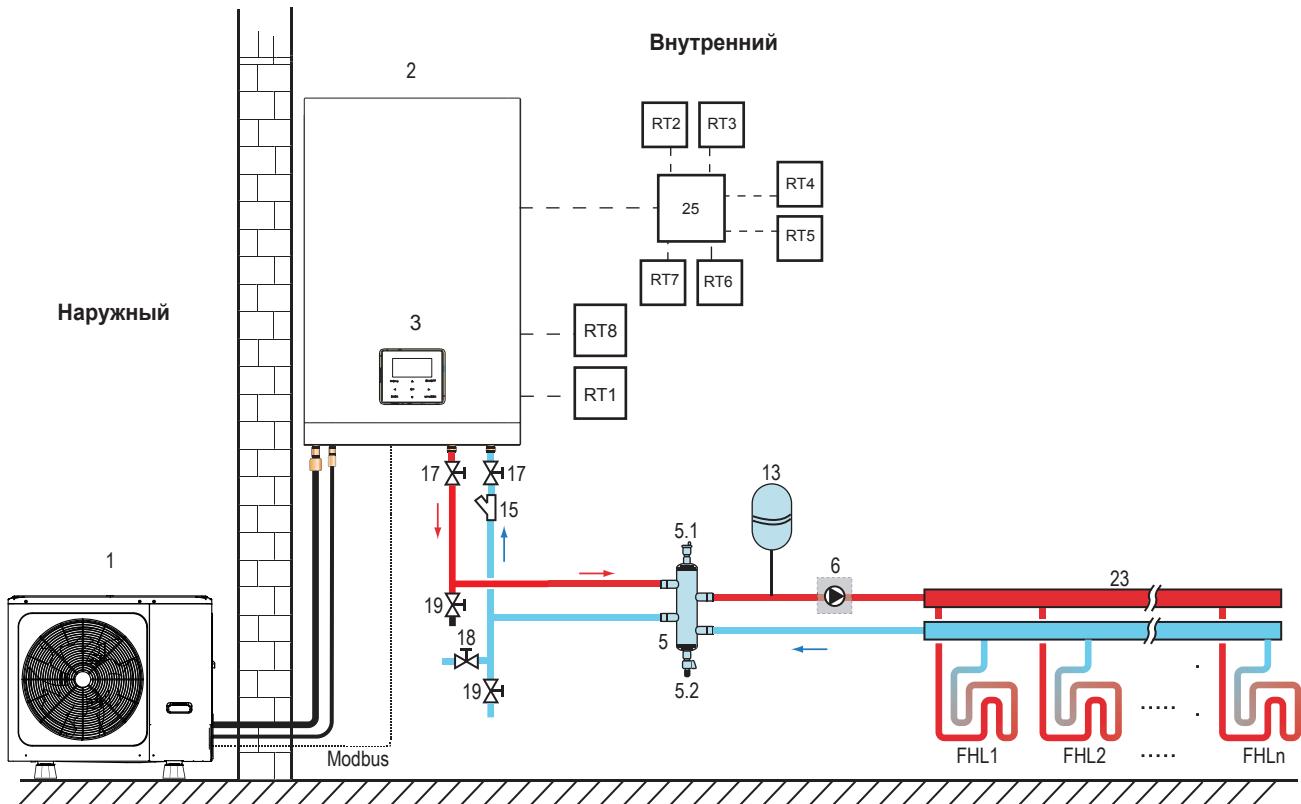

Код	Сборочный узел	Код	Сборочный узел
1	Наружный блок	17	Запорный клапан (полев. водосн.)
2	Внутренний блок	18	Наполнительный клапан (полев. водосн.)
3	Пользовательский интерфейс	19	Спускной клапан (полев. водосн.)
5	Уравнительная емкость (полев. водосн.)	23	Коллектор /распределитель (полев. водосн.)
5.1	Автоматический спускной клапан	25	Передаточная плата термостата (по выбору)
5.2	Спускной клапан	RT 1...7	Комнатный термостат низкого давления (полев. водосн.)
6	P_o: наружный циркуляционный насос (полев. водосн.)	RT8	Комнатный термостат высокого давления (полев. водосн.)
13	Расширительная емкость (полев. водосн.)	FHL 1...n	Контур подогрева пола (полев. водосн.)
15	Фильтр (аксессуар)		


• Обогрев помещения

Управление одной зоной: включение/выключение блока управляет комнатным термостатом, хол./гор. режим и температура воды на выходе задается в польз. интерфейсе. Система включена, когда замыкается любой «HL» всех термостатов. Когда все «HL» разомкнуты, система выключается.

Работа циркуляционного насоса

Когда система включена и любой «HL» из всех термостатов замыкается, P_o (6) начинает работать; Когда система выключена, что означает все «HL» разомкнуты, P_o (6) останавливается.

7.2.2 Управление установленным режимом

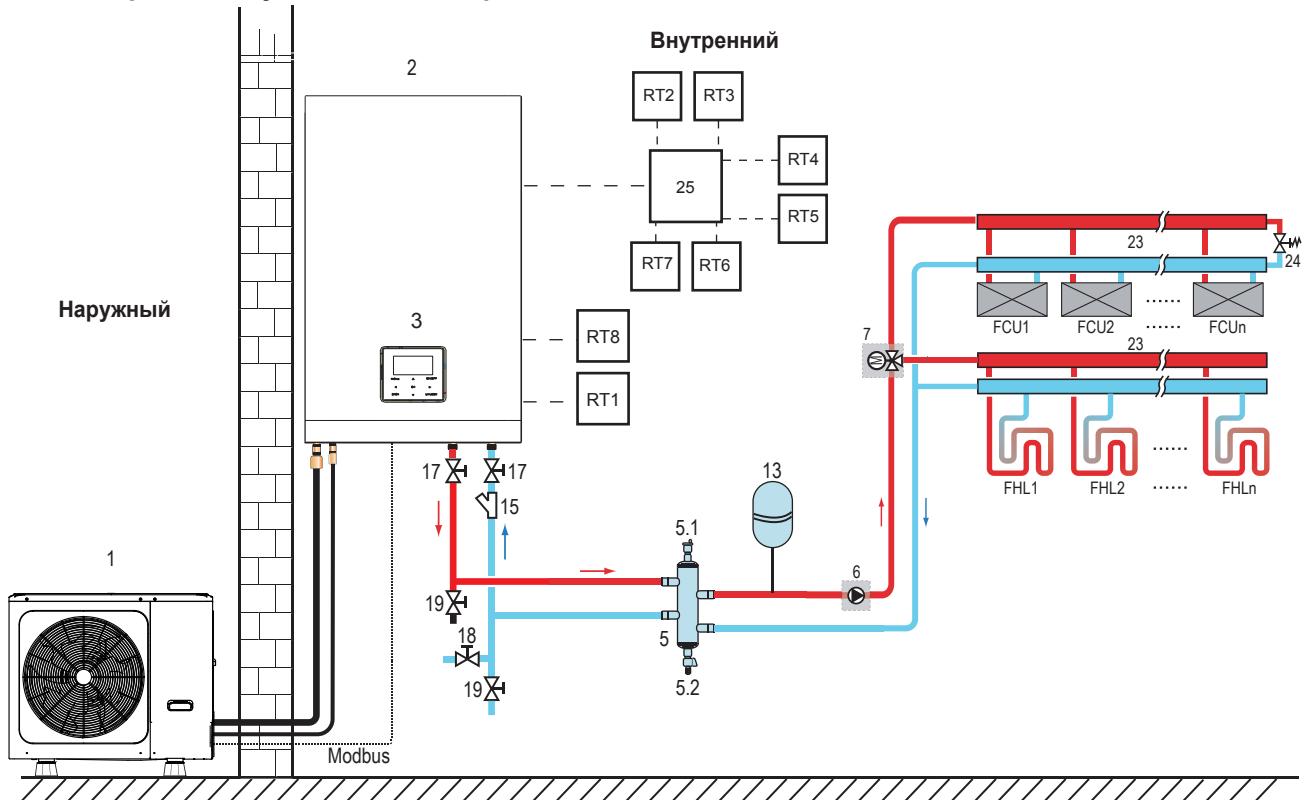

Код	Сборочный узел	Код	Сборочный узел
1	Наружный блок	17	Запорный клапан (полев. водосн.)
2	Внутренний блок	18	Наполнительный клапан (полев. водосн.)
3	Пользовательский интерфейс	19	Спускной клапан (полев. водосн.)
5	Уравнительная емкость (полев. водосн.)	23	Коллектор /распределитель (полев. водосн.)
5.1	Автоматический спускной клапан	24	Перепускной клапан (полев. водосн.)
5.2	Спускной клапан	25	Передаточная плата термостата (по выбору)
6	P_o: Наружный циркуляционный насос (полев. водосн.)	RT 1...7	Комнатный термостат низкого давления (полев. водосн.)
7	SV2: 3-ходовой клапан (полев. водосн.)	RT8	Комнатный термостат высокого давления (полев. водосн.)
13	Расширительная емкость (полев. водосн.)	FHL 1...n	Контур подогрева пола (полев. водосн.)
15	Фильтр (аксессуар)	FCU 1...n	Блок фанкойла (полев. водосн.)

• Обогрев помещения


Хол./гор. режим устанавливается с помощью комнатного термостата, температура воды настраивается в интерфейсе пользователя.

- 1) Когда любой «CL» из всех термостатов замкнется, система перейдет в хол. режим.
- 2) Когда любой «HL» из всех термостатов замкнется и все «CL» разомкнутся, система перейдет в гор. режим.

• Работа циркуляционного насоса

- 1) Когда система находится в хол. режиме и любой «CL» из всех термостатов замыкается, SV2 (7) остается выключенным, P_o (6) начинает работать;
- 2) Когда система находится в гор. режиме и один или несколько «HL» замкнуты и все «CL» разомкнуты, SV2 (7) остается включенным, P_o (6) начинает работать.

7.2.3 Управление двойной зоной

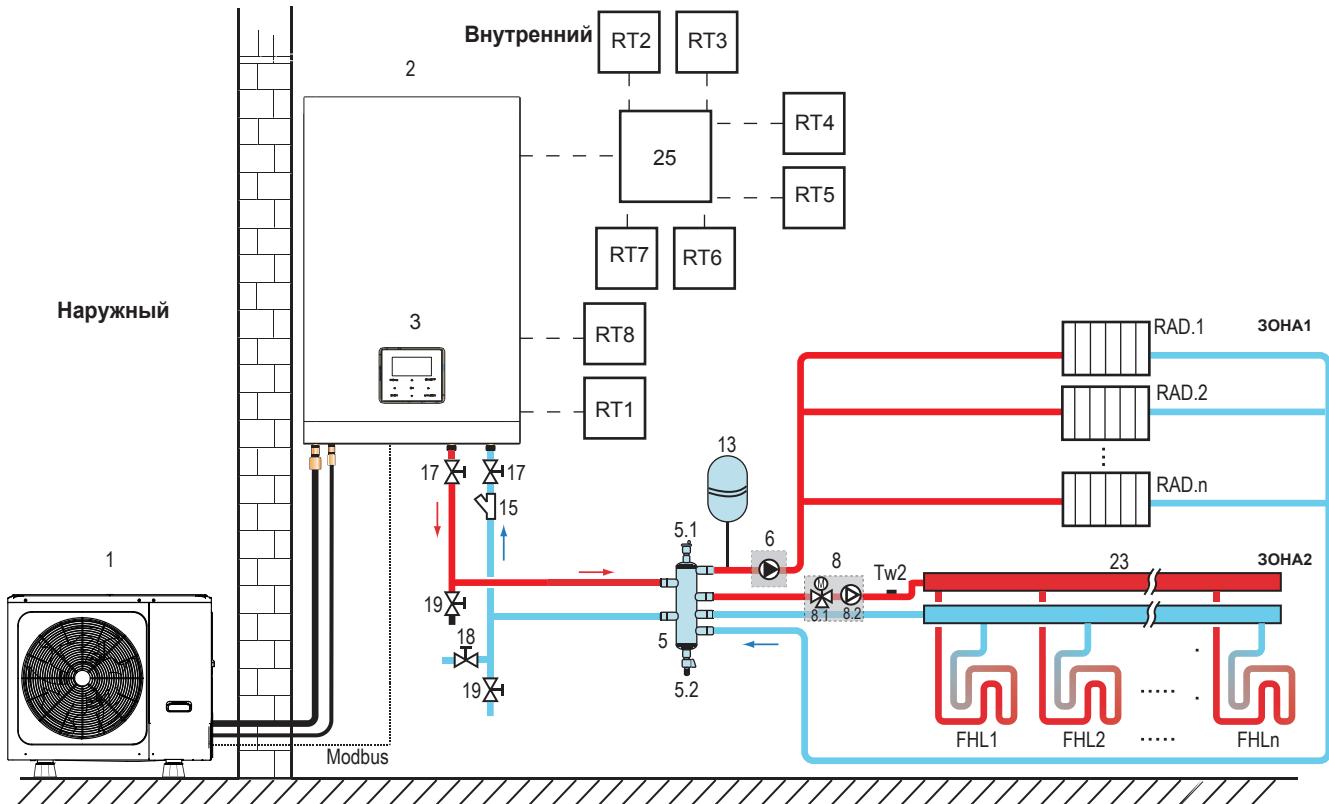

Код	Сборочный узел	Код	Сборочный узел
1	Наружный блок	15	Фильтр (аксессуар)
2	Внутренний блок	17	Запорный клапан (полев. водосн.)
3	Пользовательский интерфейс	18	Наполнительный клапан (полев. водосн.)
5	Уравнительная емкость (полев. водосн.)	19	Спускной клапан (полев. водосн.)
5.1	Автоматический спускной клапан	23	Коллектор /распределитель (полев. водосн.)
5.2	Спускной клапан	25	Передаточная плата термостата (по выбору)
6	P_o: циркуляционный насос зоны 1 (полев. водосн.)	RT 1...7	Комнатный термостат низкого давления (полев. водосн.)
8	Смесительная станция (полев. водосн.)	RT8	Комнатный термостат высокого давления (полев. водосн.)
8.1	SV3: смесительный клапан (полев. водосн.)	Tw2	Датчик температуры потока воды зоны 2 (по выбору)
8.2	P_c: циркуляционный насос зоны 2 (полев. водосн.)	FHL 1...n	Контур подогрева пола (полев. водосн.)
13	Расширительная емкость (полев. водосн.)	RAD. 1...n	Радиатор (полев. водосн.)

• Обогрев помещения

Зона 1 может работать в хол. или гор. режиме, в то время как зона 2 может работать только в гор. режиме; При установке для всех термостатов в зоне 1 необходимо подключать только клеммы «H, L». Для всех термостатов в зоне 2 необходимо подключать только клеммы «C, L».

- 1) Включение/выключение зоны 1 контролируется с помощью комнатных термостатов в зоне 1. Когда любой «NHL» всех термостатов в зоне 1 замыкается, зона 1 включается. Когда все «HL» выключаются, зона 1 выключается; Заданная температура и режим работы задаются в польз. интерфейсе;
- 2) В гор. режиме включение/выключение зоны 2 контролируется комнатными термостатами. Когда любой «CL» всех термостатов в зоне 2 замыкается, зона 2 включается. Когда все «CL» разомкнуты, зона 2 выключается. Целевая температура устанавливается в пользовательском интерфейсе; Зона 2 может работать только в гор. режиме. Когда хол. режим установлен в пользовательском интерфейсе, зона 2 остается в выключенном состоянии.

Работа циркуляционного насоса

Когда зона 1 включена, P_o (6) начинает работать; Когда зона 1 выключена, P_o (6) останавливается; Когда зона 2 включена, SV3 (8.1) включен, P_c (8.2) начинает работать; Когда зона 2 выключена, SV3 (8.1) выключен, P_c (8.2) останавливается.

Для контуров подогрева пола требуется более низкая температура в режиме нагревания, чем для радиаторов или фанкойлов.

Чтобы достичь двух этих заданных значений используется смесительная станция, которая регулирует температуру воды в соответствии с требованиями контуров подогрева пола. Радиаторы напрямую подключены к контуру подачи воды, а контуры подогрева пола устанавливаются после смесительной станции. Смесительная станция контролируется устройством.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- 1) Убедитесь в правильности подключения клемм SV2/SV3 в проводном контроллере, см. 8.8.6/2)
- 2) Термостат подключается к нужным клеммам и правильно настраивает КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ в проводном пульте управления. Проводка комнатного термостата должна соответствовать методу А/В/С, как описано в «8.8.6 Соединения для других компонентов/ 6) Для комнатного термостата».

💡 ПРИМЕЧАНИЕ

- 1) Зона 2 может работать только в гор. режиме. Когда хол. режим установлен в пользовательском интерфейсе, а зона 1 выключена, «CL» в зоне 2 закрывается, система по-прежнему остается выключенной. При установке проводка термостатов для зоны 1 и зоны 2 должна быть правильной.
- 2) Дренажный клапан (9) должен быть установлен в самом нижнем положении системы трубопроводов.


Требование к объему расширительной емкости:

№	Модель внутреннего блока	Расширительная емкость (л)
1	60	≥25
2	100	≥25
3	160	≥40

8 ОБЗОР УСТРОЙСТВА

8.1 Разборка устройства

Крышку внутреннего блока можно снять, вынув три боковых винта и отсоединив крышку.

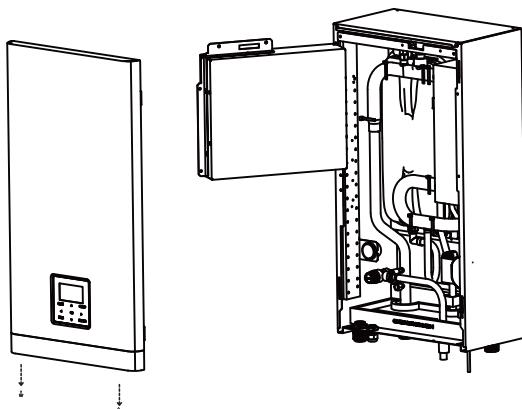

⚠ ВНИМАНИЕ!


При установке крышки обязательно закрепите крышку винтами и нейлоновыми шайбами (винты поставляются в качестве аксессуара). Детали внутри устройства могут быть горячими.

- Чтобы получить доступ к компонентам блока управления — например, для подключения полевой проводки — сервисную панель блока управления можно снять. Для этого ослабьте передние винты и отсоедините сервисную панель блока управления.


⚠ ВНИМАНИЕ!

Отключите все источники питания: то есть источник питания наружного блока, источник питания внутреннего блока, электрический нагреватель и источник питания дополнительного нагревателя, — прежде чем снимать сервисную панель блока управления.


8.2 Основные компоненты

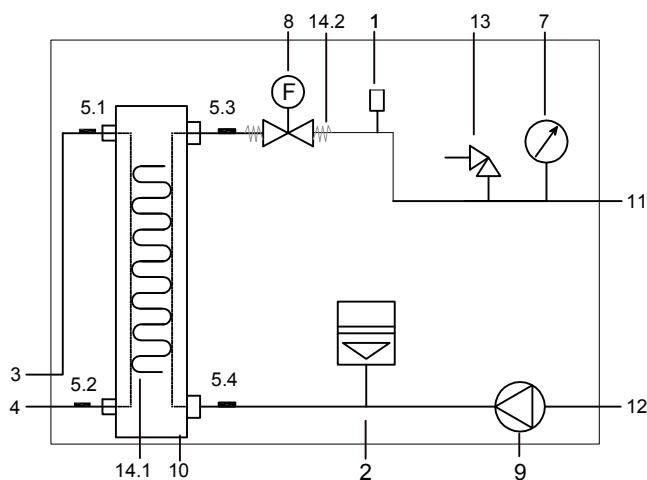


Базовая модель

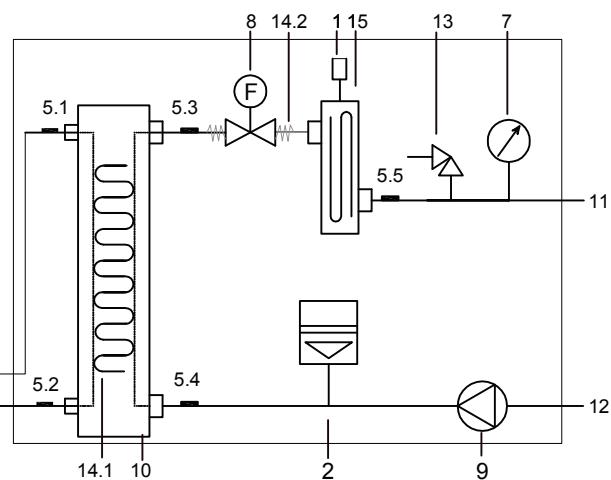

Модель по индивидуальному заказу

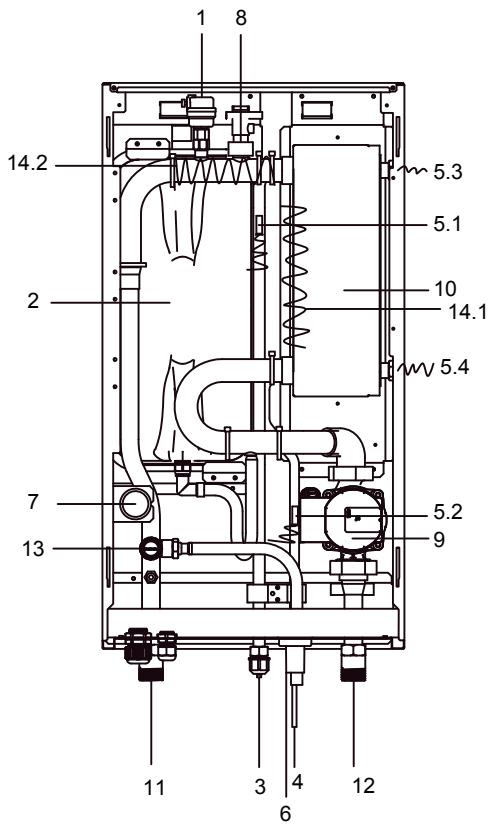

Базовая модель

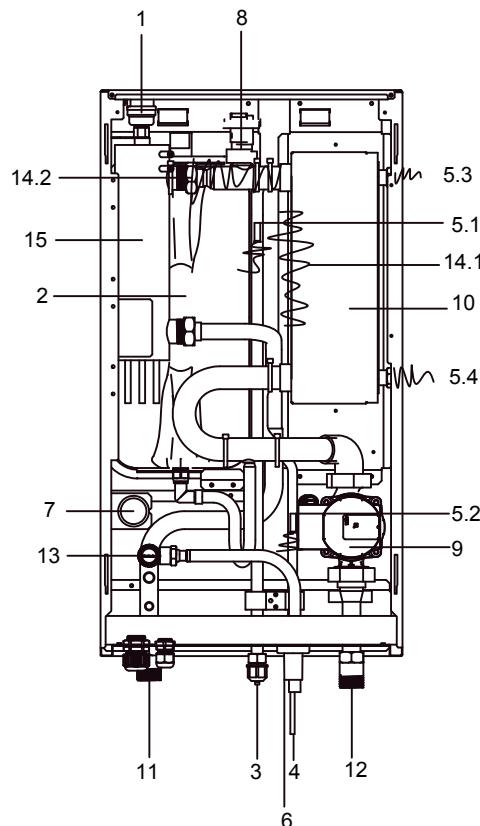


Модель по индивидуальному заказу


Код	Сборочный узел	Пояснение
1	Автоматический спускной клапан	Воздух, оставшийся в водяном контуре, будет автоматически из него удален через автоматический спускной клапан.
2	Расширительная емкость (8 л)	/
3	Трубка газообразного хладагента	/
4	Трубка жидкого хладагента	/
5	Дренажный порт	Четыре датчика температуры определяют температуру воды и хладагента в разных точках. 5.1-T2B; 5.2-T2; 5.3-Tw_out; 5.4-Tw_in; 5.5-T1
6	Температурные датчики	/
7	Манометр	Манометр позволяет считывать давление в контуре воды.
8	Переключатель расхода	Если расход воды ниже 0,6 м ³ /ч, переключатель расхода разомкнут, затем, когда расход воды достигнет 0,66 м ³ /ч, переключатель расхода замкнется.
9	Насос_i	Насос осуществляет циркуляцию воды в водяном контуре.
10	Пластинчатый теплообменник	Теплообмен между водой и хладагентом
11	Выпускной водяной патрубок	/
12	Впускной водяной патрубок	/
13	Предохранительный клапан	Клапан сброса давления предотвращает избыточное давление воды в водяном контуре — он открывается при давлении 43,5 фунта на квадратный дюйм (изб.) / 0,3 МПа (изб.) и сливает часть воды.
14	Пояс электрообогрева (14.1–14.2)	Это необходимо для предотвращения замерзания (14.2 приобретается по выбору) Резервный нагреватель состоит из электрического нагревательного элемента, который обеспечивает дополнительную мощность для нагрева водяного контура, если тепловой мощности блока недостаточно из-за низкой температуры наружного воздуха, а также защищает внешний водопровод от замерзания в холодные периоды.
15	Внутренний резервный нагреватель	

8.3 Электронный блок управления

Плата
внутреннего
блока

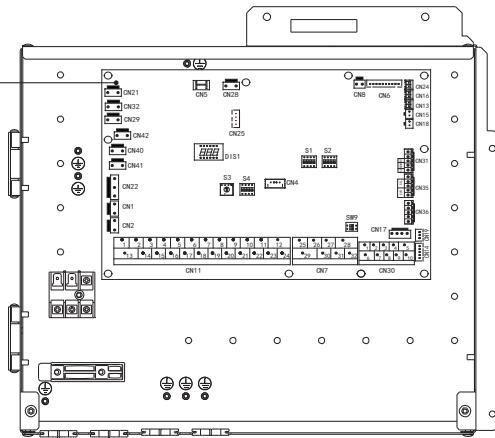

Базовая модель

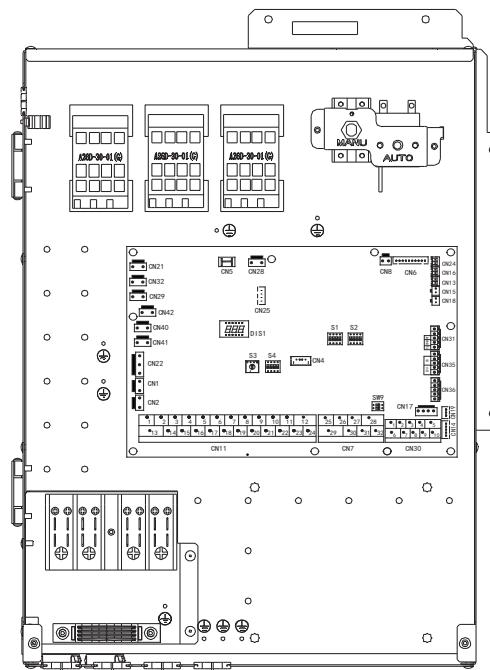


Модель по индивидуальному заказу

💡 ПРИМЕЧАНИЕ

изображение приведено только для справки, смотрите конкретное изделие.

8.3.1 Главная плата управления внутреннего блока

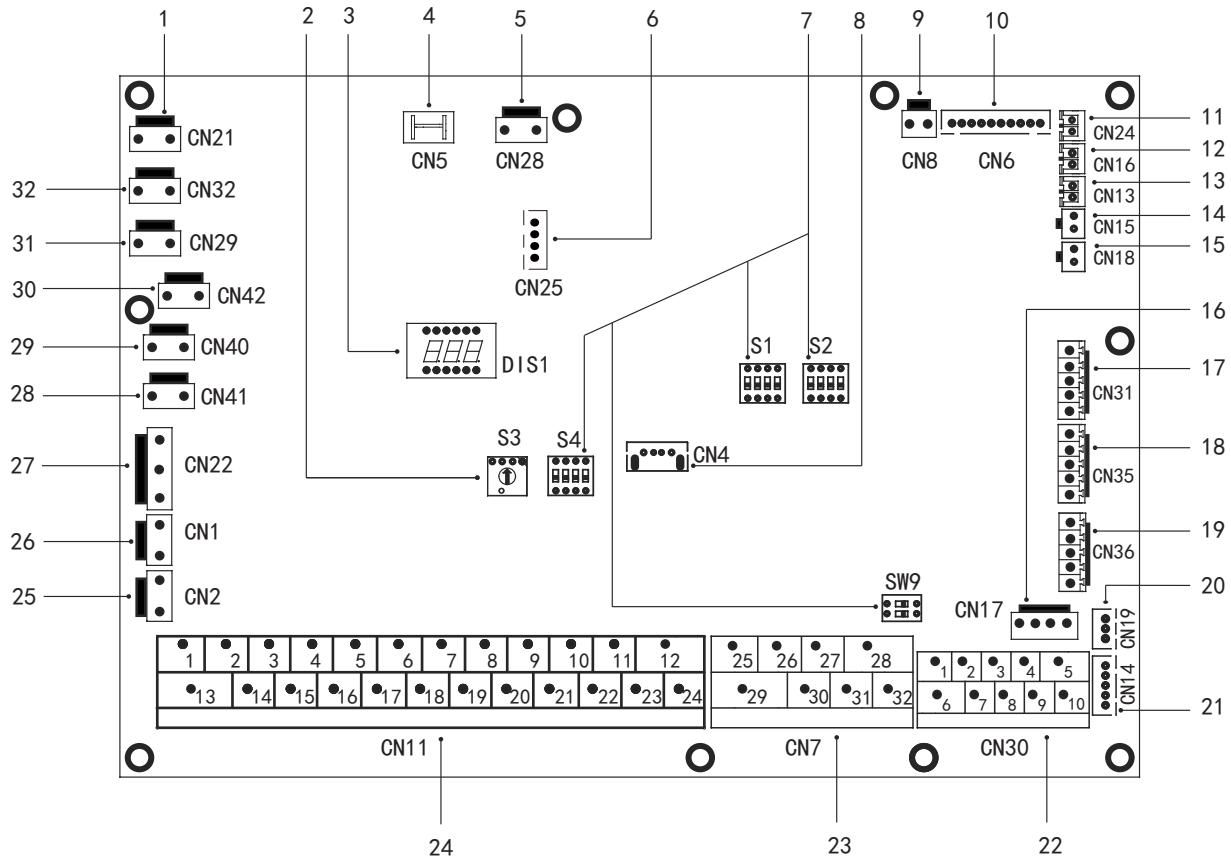

Заказ	Порт	Код	Сборочный узел	Заказ	Порт	Код	Сборочный узел
1	CN21	ПИТАНИЕ	Порт питания	19	CN36	M1 M2	Порт для удаленного переключателя
2	S3	/	Поворотный DIP переключатель	20	CN19	T1 T2	Порт для Передаточная плата термостат
3	DIS1	/	Цифровой дисплей	21	CN14	P Q	Порт связи между внутренним и наружным блоками
4	CN5	GND	Порт заземления	22	CN14	A B X Y E	Порт для связи с проводным пультом управления
5	CN28	PUMP	Входной порт питания насоса с переменной скоростью			1 2 3 4 5	Порт для связи с проводным пультом управления
6	CN25	DEBUG	Порт для программирования IC			6 7	Порт связи между внутренним и наружным блоками
7	S1,S2,S4,SW9	/	DIP-переключатель			9 10	Параллельный порт для внутренней машины
8	CN4	USB	Порт USB для программирования	23	CN7	26 30/31 32	Запуск компрессора/размораживания
9	CN8	FS	Порт для переключателя расхода			25 29	Порт для электрической нагревательной ленты для защиты от замерзания (внешней)
10	CN6	T2	Порт для датчиков температуры на стороне жидкого хладагента внутреннего блока (режим обогрева)			27 28	Порт для дополнительного источника тепла
		T2B	Порт для датчиков температуры на стороне газообразного хладагента внутреннего блока (режим обогрева)			1 2	Входной порт для комплекта солн. батарей
		TW_in	Порт для датчика температуры воды на входе в пластинчатый теплообменник			3 4 15	Порт для комнатного термостата
		TW_out	Порт для датчика температуры воды на выходе из пластинчатого теплообменника			5 6 16	Порт для SV1 (3-ходового клапана)
		T1	Порт для датчика конечной температуры воды на выходе из внутреннего блока			7 8 17	Порт для SV2 (3-ходового клапана)
11	CN24	Tbt1	Порт для верхнего датчика температуры уравнительной емкости			9 21	Порт для насоса зоны 2
12	CN16	Tbt2	Порт для нижнего датчика температуры уравнительной емкости			10 22	Порт для комплекта солнечных батарей
13	CN13	T5	Порт для датчика температуры воды в баке горячего водоснабжения			11 23	Порт для наружного циркуляционного насоса
14	CN15	Tw2	Порт для датчика температуры воды на выходе зоны 2			12 24	Порт для насоса трубопровода ГВС
15	CN18	Tsolar	Порт для датчика температуры солнечной панели			13 16	Порт управления вспомогательным нагревателем бака
16	CN17	PUMP_BP	Порт для связи с насосом с переменной скоростью			14 17	Порт управления внутренним резервным нагревателем 1
		HT	Порт управления комнатным термостатом (гор. режим)			18 19 20	Порт для SV3 (3-ходового клапана)
		COM	Порт комнатного термостата	25	CN2	TBH_FBF	Порт обратной связи для переключателя наружной температуры (по умолчанию замкнут)
		CL	Порт управления комнатным термостатом (хол. режим)	26	CN1	IBH1/2_FBF	Порт обратной связи для переключателя температуры (по умолчанию замкнут)
18	CN35	SG	Порт для интеллектуальной сети (SMART GRID) (сигнал сети)	27	CN22	IBH1	Порт управления внутренним резервным нагревателем 1
		EVU	Порт для интеллектуальной сети (SMART GRID) (фотоэлектрический сигнал)			IBH2	Зарезервировано
						TBH	Порт управления вспомогательным нагревателем бака
				28	CN41	HEAT8	Порт для электрической нагревательной ленты для защиты от замерзания (внутренний)
				29	CN40	HEAT7	Порт для электрической нагревательной ленты для защиты от замерзания (внутренний)
				30	CN42	HEAT6	Порт для электрической нагревательной ленты для защиты от замерзания (внутренний)
				31	CN29	HEAT5	Порт для электрической нагревательной ленты для защиты от замерзания (внутренний)
				32	CN32	IBH0	Порт для резервного нагревателя

8.4 Тротопровод хладагента

Для получения всех руководств, инструкций и спецификаций, касающихся трубопроводов хладагента между внутренним и наружным блоками, см. «Руководство по установке и эксплуатации (наружный блок M-thermal split)».

⚠ ВНИМАНИЕ!

При соединении труб для хладагента всегда используйте два гаечных ключа/ключи для затягивания или ослабления гаек! Невыполнение этого требования может привести к повреждению трубных соединений и утечкам.

💡 ПРИМЕЧАНИЕ


- Прибор содержит фторированные парниковые газы. Химическое название газа: R32
- Фторированные парниковые газы содержатся в герметически закрытом оборудовании.
- Электрическое распределительное устройство имеет испытанную скорость утечки менее 0,1% в год, как указано в технической спецификации производителя.

8.5 Водопровод

Были рассмотрены все варианты длины труб и расстояния. См. Таблицу 3-1.

💡 ПРИМЕЧАНИЕ

Если в системе нет гликоля, в случае сбоя источника питания или работы насоса, полностью слейте воду из системы водоснабжения, если температура воды ниже 0 °C в холодную зиму (как показано на рисунке ниже).

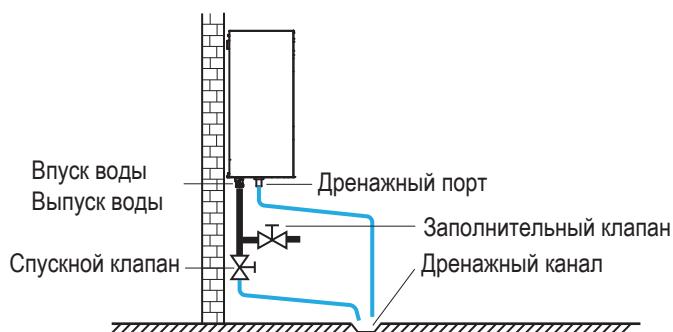


Когда вода в системе находится в неподвижном состоянии, повышается вероятность замерзания и повреждения системы в процессе.

8.5.1 Проверка водяного контура

Устройство оборудовано входом и выходом для подключения к водяному контуру. Данный контур должен быть установлен квалифицированным техником и должен соответствовать местным законам и правилам.

Устройство предназначено только для использования в замкнутой системе водоснабжения. Применение в открытом водном контуре может привести к чрезмерной коррозии водопровода.

Пример:

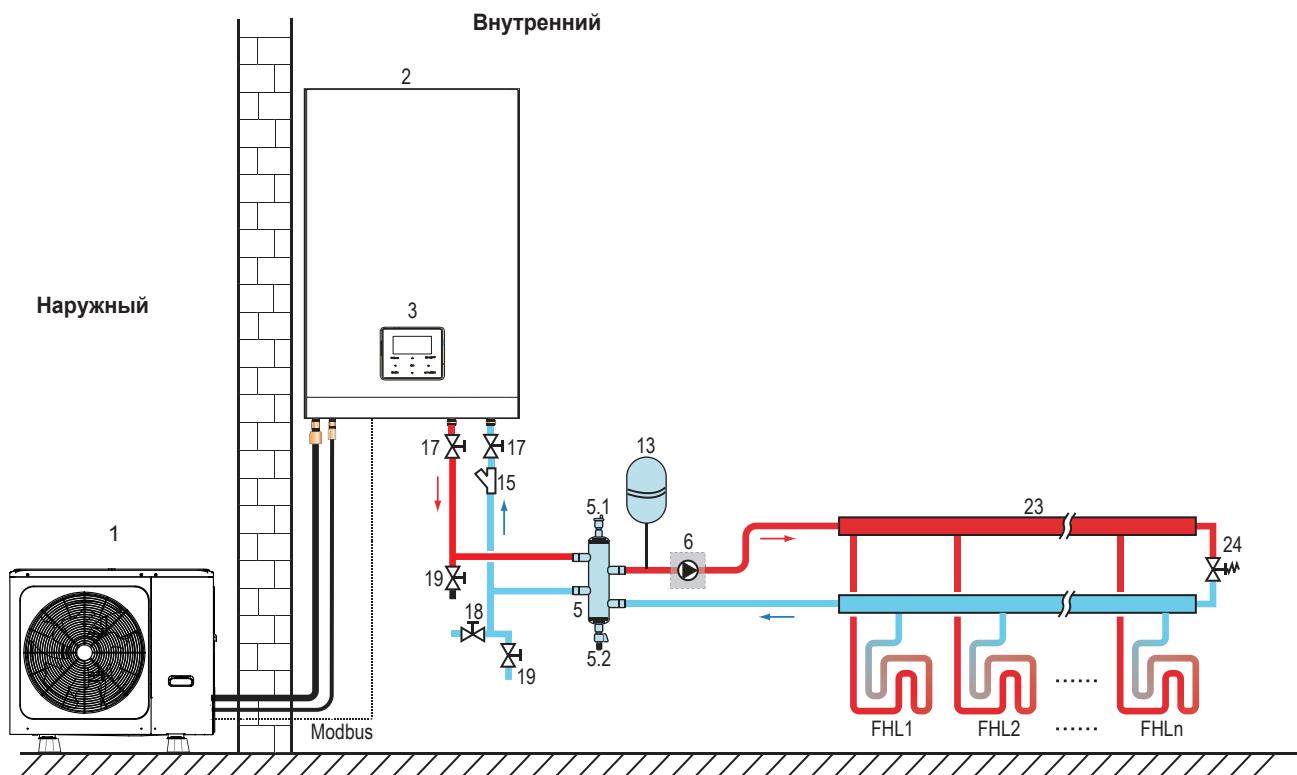

Код	Сборочный узел	Код	Сборочный узел
1	Наружный блок	15	Фильтр (аксессуар)
2	Внутренний блок	17	Запорный клапан (полев. водосн.)
3	Пользовательский интерфейс (аксессуар)	18	Наполнительный клапан (полев. водосн.)
5	Уравнительная емкость (полев. водосн.)	19	Спускной клапан (полев. водосн.)
5.1	Автоматический спускной клапан	23	Коллектор /распределитель (полев. водосн.)
5.2	Спускной клапан	24	Перепускной клапан (полев. водосн.)
6	P_o: наружный циркуляционный насос (полев. водосн.)	FHL 1...n	Контур подогрева пола (полев. водосн.)
13	Расширительная емкость (полев. водосн.)		

Перед тем как продолжить монтаж устройства, проверьте следующее:

- Максимальное давление воды ≤ 3 бар.
- Максимальная температура воды ≤ 70 °C в соответствии с настройками устройства безопасности.
- Всегда используйте материалы, совместимые с водой, которая используется в системе, и с материалами, применяемыми в устройстве.
- Убедитесь, что компоненты, установленные в полевом трубопроводе, могут выдерживать давление и температуру воды.
- Сливные краны должны быть предусмотрены во всех нижних точках системы, чтобы обеспечить полное дренажирование контура во время технического обслуживания.
- Вентиляционные отверстия должны быть предусмотрены во всех высоких точках системы. Вентиляционные отверстия должны быть расположены в точках, которые легко доступны для обслуживания. Внутри блока предусмотрена автоматическая продувка воздухом. Убедитесь, что данный клапан продувки не затянут, чтобы можно было автоматически выпускать воздух из водяного контура.

8.5.2 Объем воды и выбор размера расширительных емкостей

Устройства оснащены расширительной 5-литровой емкостью с предварительным давлением по умолчанию 1,5 бар. Может быть необходимо отрегулировать предварительное давление в расширительной емкости, чтобы обеспечить правильную работу блока.

1) Убедитесь, что общий объем воды в установке, исключая внутренний объем воды блока, составляет не менее 40 л. Обратитесь к «13 Технические спецификации», чтобы получить общий внутренний объем воды блока.


💡 ПРИМЕЧАНИЕ

- В большинстве случаев данного минимального объема воды будет достаточно.
- Однако в критических процессах или в помещениях с высокой тепловой нагрузкой может потребоваться дополнительная вода.
- Когда циркуляция в каждом контуре обогрева помещения контролируется клапанами с дистанционным управлением, важно, чтобы этот минимальный объем воды сохранялся, даже если все клапаны закрыты.

2) Объем расширительного бака должен соответствовать общему объему системы водоснабжения.

3) Определите размер расширения для контура отопления и охлаждения.

Объем расширительной емкости может соответствовать рисунку ниже:

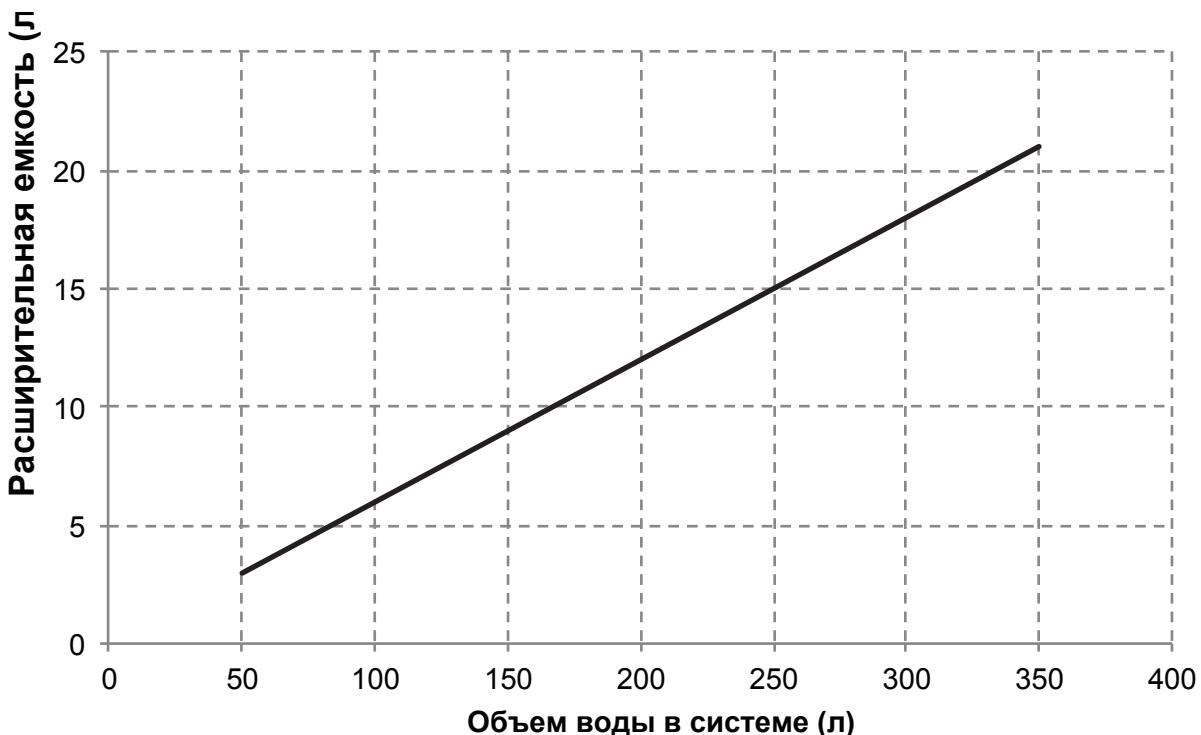

8.5.3 Подключение водяного контура

Подключение воды должно быть выполнено правильно в соответствии с маркировкой на внутреннем блоке, указывающей вход и выход воды.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Соблюдайте осторожность, чтобы не деформировать трубопровод устройства, приложив чрезмерное усилие при подключении труб. Деформация труб может привести к неисправности устройства.

При попадании воздуха, влаги или пыли в водяной контур могут возникнуть проблемы. Поэтому при подключении водяного контура всегда учитывайте следующее:

- Используйте только чистые трубы.
- При удалении заусенцев держите трубы концом вниз.
- Закрывайте конец трубы, когда вставляете его через стену, чтобы предотвратить попадание внутрь пыли и грязи.
- Для герметизации соединений используйте качественный резьбовой герметик. Уплотнение должно выдерживать давление и температуру системы.
- При использовании металлических трубопроводов не из меди обязательно изолируйте два вида материалов друг от друга, чтобы предотвратить гальваническую коррозию.
- Поскольку медь является мягким материалом, используйте соответствующие инструменты для подключения водяного контура. Ненадлежащие инструменты могут повредить трубы.

💡 ПРИМЕЧАНИЕ

Устройство предназначено только для использования в замкнутой системе водоснабжения. Применение в открытом водном контуре может привести к чрезмерной коррозии водопровода:

- Никогда не используйте детали с цинковым покрытием в контуре циркуляции воды. Чрезмерная коррозия этих деталей может возникнуть, если во внутреннем водяном контуре устройства используется медный трубопровод.
- При использовании 3-ходового клапана в водяном контуре. Желательно выбирать 3-ходовой клапан шарового типа, чтобы гарантировать полное разделение контура ГВС и водяного контура для подогрева пола.
- При использовании 3-ходового или 2-ходового клапана в водяном контуре. Рекомендуемое максимальное время переключения клапана должно быть менее 60 секунд.

8.5.4 Защита водяного контура от замерзания

Все внутренние гидравлические части изолированы для уменьшения потерь тепла. Полевые трубопроводы также следует изолировать.


Программное обеспечение имеет специальные функции, которые позволяют использовать тепловой насос и резервный насос (если он доступен) для защиты всей системы от замерзания. Когда температура потока воды в системе упадет до определенного значения, устройство начнет подогревать воду с помощью теплового насоса, крана с электронагревом или резервного нагревателя. Функция защиты от замерзания отключается только при повышении температуры до определенного значения.

В случае сбоя питания вышеуказанные функции не защитят устройство от замерзания.

⚠ CAUTION

Если устройство не работает в течение длительного времени, убедитесь, что оно постоянно включено, если вы хотите отключить питание, необходимо слить воду из трубы системы. Не допускайте замерзания насоса и трубопроводной системы, это может стать причиной повреждения. Кроме того, после слива воды из системы необходимо отключить питание устройства.

Вода может попасть в переключатель расхода, откуда ее невозможно спить, и затем, при достаточно низкой температуре, она замерзнет. Переключатель расхода должен быть извлечен и высушен, и только потом он может быть заново установлен внутри блока.

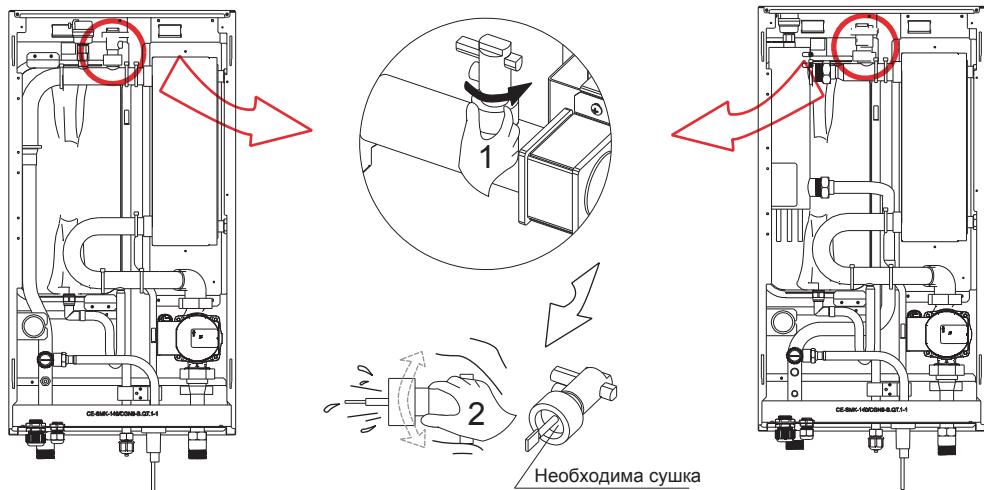


💡 ПРИМЕЧАНИЕ

1. Поверните против часовой стрелки, снимите переключатель расхода.
2. Полностью высушите переключатель расхода.

8.6 Заполняющая вода

- Подключите подачу воды к заполнительному клапану и откройте клапан.
- Убедитесь, что автоматические спускные клапаны открыты (не менее 2 оборотов).
- Заполняйте водой до тех пор, пока манометр не покажет давление около 2,0 бар. Максимально удалите воздух из контура с помощью автоматического спускного клапана.

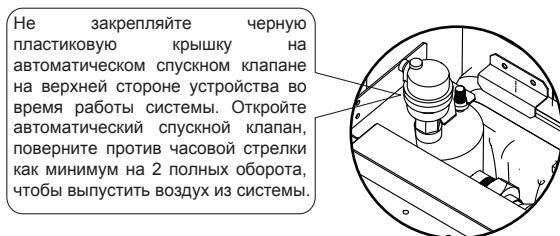

💡 ПРИМЕЧАНИЕ

При наполнении может быть невозможно удалить весь воздух из системы. Оставшийся воздух будет удален через автоматические спускные клапаны в течение первых часов работы системы. Впоследствии может быть необходимо добавить воды.

- Давление воды, указанное на манометре, будет варьироваться в зависимости от температуры воды (более высокое давление при более высокой температуре воды). Тем не менее, во всех случаях давление воды должно оставаться выше 0,3 бар, чтобы предотвратить проникновение воздуха в контур.
- Через предохранительный клапан из устройства может вытечь слишком много воды.
- Качество воды должно соответствовать директивам EC 98/83 EC.
- Подробное описание качества воды можно найти в Директивах EC 98/83 EC.

8.7 Изоляция водопроводных труб

Весь водяной контур, включая все трубопроводы и водопровод, должен быть изолирован, чтобы предотвратить конденсацию во время операции охлаждения и снизить мощность нагрева и охлаждения, а также предотвратить замерзание наружного водяного трубопровода зимой. Изоляционный материал должен иметь класс огнестойкости не ниже В1 и соответствовать всем применимым законам. Толщина уплотнительных материалов должна составлять не менее 13 мм при теплопроводности 0,039 Вт/мК, чтобы предотвратить образование наледи на наружных водопроводных трубах.

Если температура наружного воздуха выше 30 °С, а влажность выше, чем относительная влажность 80%, тогда толщина уплотнительных материалов должна быть не менее 20 мм, чтобы исключить образование конденсата на поверхности уплотнения.

8.8 Полевая проводка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Главный выключатель или другие средства отключения, имеющие разделение контактов на всех полюсах, должны быть включены в стационарную проводку в соответствии с местными законами и правилами. Отключите питание перед тем, как приступить к любым подключениям. Используйте только медные провода. Не допускайте пережатия кабельных пучков и следите за тем, чтобы они не соприкасались с трубами и острыми кромками. Убедитесь, что на разъемы клемм не оказывается давление извне. Вся полевая проводка и компоненты должны быть установлены квалифицированным электриком и должны соответствовать местным законам и правилам.

Полевая проводка должна быть выполнена в соответствии со схемой подключения, прилагаемой к устройству, и инструкциями, приведенными ниже.

Обязательно используйте специальный источник питания. Никогда не используйте цепь питания, к которой подключено другое устройство.

Заземлите устройство. Не заземляйте устройство на общую трубу, сетевой фильтр или телефонное заземление. Неполное заземление может привести к поражению электрическим током.

Обязательно установите прерыватель цепи замыкания на землю (30 мА). Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током.

Обязательно установите необходимые предохранители или автоматические выключатели.

8.8.1 Меры предосторожности при электромонтажных работах

- Закрепите кабели так, чтобы они не соприкасались с трубами (особенно на стороне высокого давления).
- Закрепите электропроводку с помощью кабельных стяжек, как показано на рисунке, чтобы она не соприкасалась с трубами, особенно на стороне высокого давления.
- Убедитесь, что на разъемы клемм не оказывается давление извне.
- При установке прерывателя цепи замыкания на землю убедитесь, что он совместим с инвертором (устойчив к высокочастотным электрическим помехам), чтобы избежать ненужного размыкания прерывателя цепи.


ПРИМЕЧАНИЕ

Прерыватель замыкания на землю должен быть быстродействующим выключателем на 30 мА (< 0,1 с).

- Данное устройство оборудовано инвертором. Установка фазоопереждающего конденсатора не только снижает эффект повышения коэффициента мощности, но также может вызвать перегрев конденсатора из-за высокочастотных волн. Запрещено устанавливать фазоопереждающий конденсатор, так как это может привести к аварии.

8.8.2 Обзор проводки

На рисунке ниже представлен обзор требуемой полевой проводки, соединяющей несколько частей установки. Также см. «7 Стандартные способы применения».

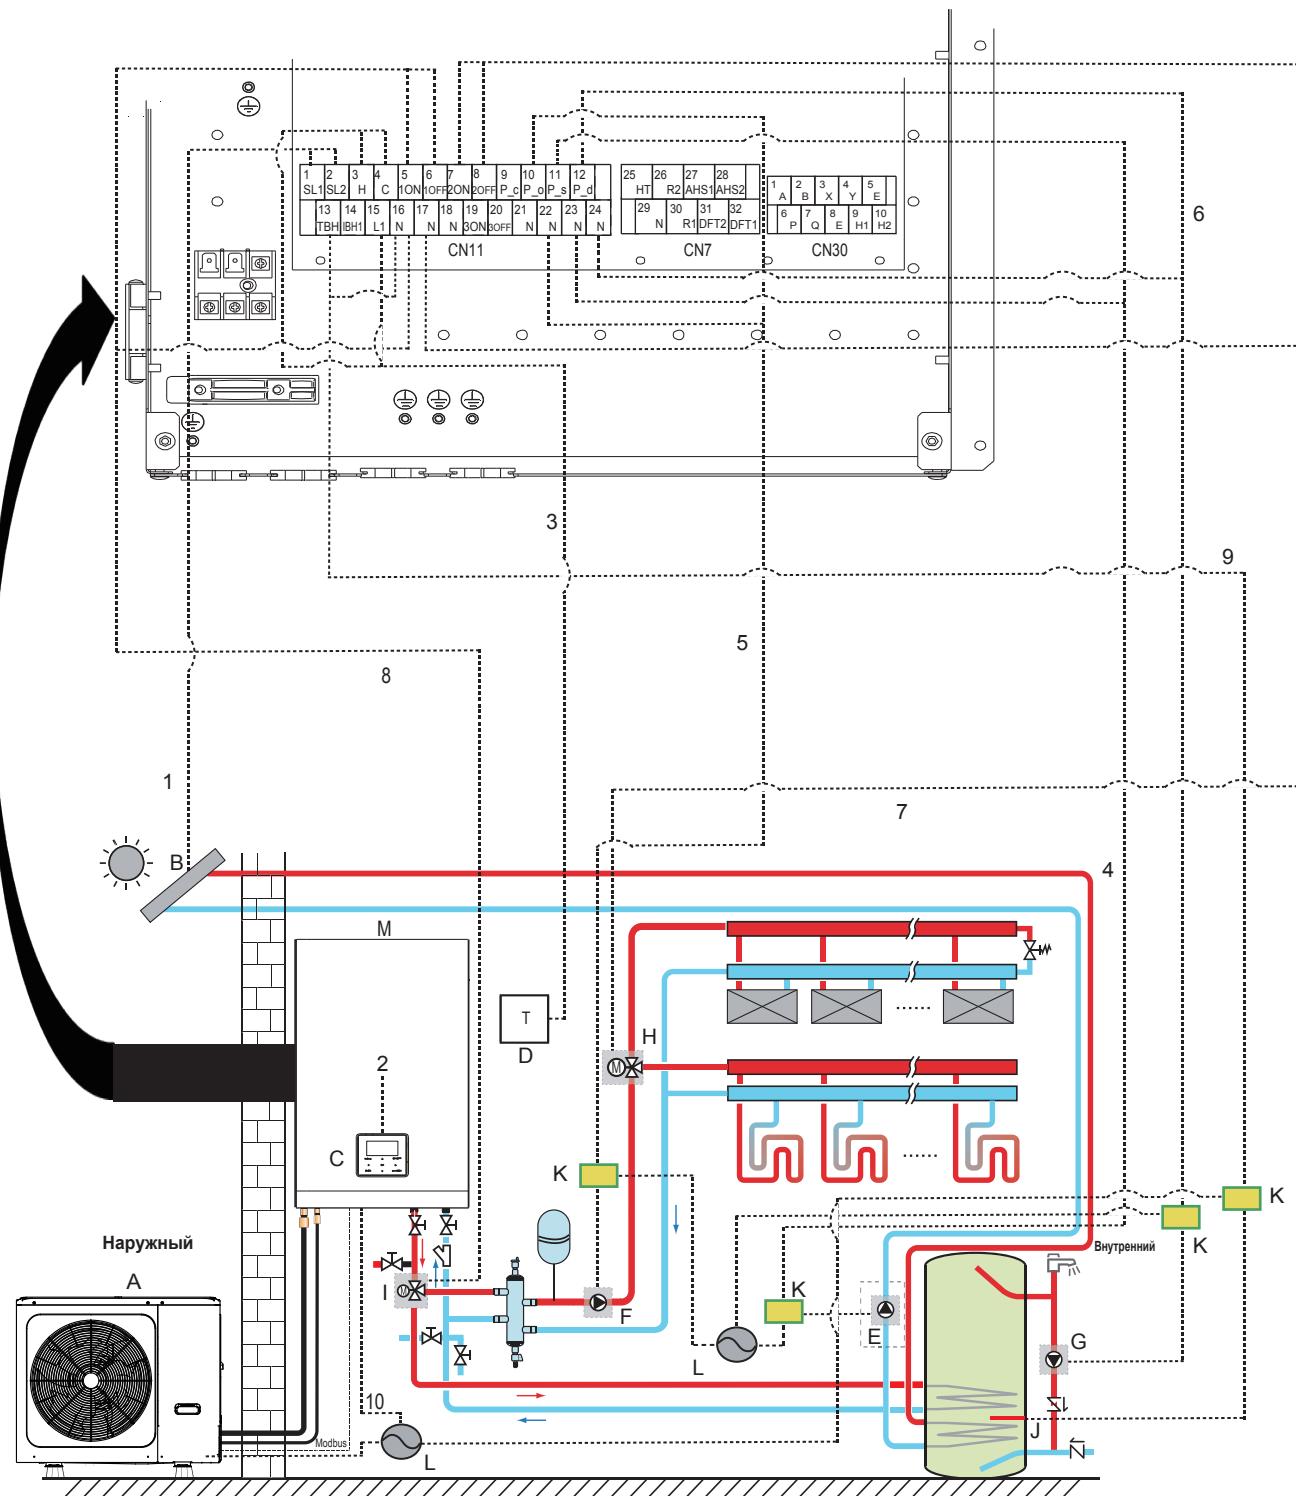

Код	Сборочный узел	Код	Сборочный узел
A	Наружный блок	H	SV2: 3-ходовой клапан (полев. водосн.)
B	Комплект солн. батарей (полев. водосн.)	I	SV1: 3-ход.клапан для бака гор. водоснабжения (полевое водоснабж.).
C	Пользовательский интерфейс	J	Вспом. нагреватель
D	Комнатный термостат высокого давления (полев. водосн.)	K	Контактор
E	P_s: солнечный насос (полев. водосн.)	L	Электропитание
F	P_o: наружный циркуляционный насос (полев. водосн.)	M	Внутренний блок
G	P_d: насос ГВС (полев. водосн.)		

Изделие	Описание	Пер./пост.ток	Требуемое кол-во проводников	Макс. рабочий ток
1	Кабель сигнала комплекта солн. батарей	AC	2	200 мА
2	Кабель пользовательского интерфейса	AC	5	200 мА
3	Кабель комнатного термостата	AC	2	200 мА (абс.)
4	Кабель управления солнечным насосом	AC	2	200 мА (абс.)
5	Кабель управления наружным циркуляционным насосом	AC	2	200 мА (абс.)
6	Кабель управления ГВС	AC	2	200 мА (абс.)
7	SV2: кабель управления 3-ходового клапана	AC	3	200 мА (абс.)
8	SV1: кабель управления 3-ходового клапана	AC	3	200 мА (абс.)
9	Кабель управления вспомогательного нагревателя	AC	2	200 мА (абс.)
10	Кабель питания для внутреннего блока	AC	60 100 160 60 (нагреватель 3 кВт) 100 (нагреватель 3 кВт) 160 (нагреватель 3 кВт)	0,4A 0,4A 0,4A 13,5A 13,5A 13,5A
			2+GND 4+GND 60 (нагреватель 9 кВт) 100 (нагреватель 9 кВт) 160 (нагреватель 9 кВт)	13,3A 13,3A 13,3A

(а) Мин. сечение кабеля AWG18 (0,75 мм²).

(б) Кабели термистора поставляются вместе с устройством если токовая нагрузка высока, требуется контактор переменного тока.

💡 ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте H07RN-F для кабеля питания, все кабели должны быть подключены к высокому напряжению, за исключением кабеля термистора и кабеля для пользовательского интерфейса.

- Оборудование должно быть заземлено.
- Все высоковольтные внешние нагрузки, если это металлический или заземленный порт, должны быть заземлены.
- Весь ток внешней нагрузки должен быть менее 0,2 А. Если ток единичной нагрузки превышает 0,2 А, нагрузка должна контролироваться через контактор переменного тока.
- Порты клемм проводки «AHS1», «AHS2», «A1», «A2», «R1», «R2» и «DTF1», «DTF2» обеспечивают только сигнал переключения. См. рис. 8.6.6, чтобы узнать расположение портов в устройстве.
- Электрическая лента нагрева пластинчатого теплообменника и электрическая лента нагрева переключателя расхода имеют общий порт управления.

Руководство по полевой проводке

- Большая часть полевой проводки устройства должна быть выполнена на клеммной колодке внутри распределительной коробки. Чтобы получить доступ к клеммной колодке, снимите сервисную панель распределительной коробки.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед тем как снять сервисную панель распределительной коробки отключите все источники питания, включая блок питания, резервный нагреватель и источник питания бака ГВС (если применимо).

- Закрепите все кабели с помощью кабельных стяжек.
- Для резервного нагревателя требуется отдельная цепь питания.
- Для установок с баком ГВС (полев. водосн.) требуется специальная цепь питания для вспомогательного нагревателя. См. «Руководство по установке и эксплуатации бака ГВС».
- Проложите электропроводку так, чтобы передняя крышка не поднималась при выполнении электромонтажных работ, и надежно закрепите переднюю крышку.
- Следуйте схеме электропроводки для электромонтажных работ (схемы электропроводки расположены на задней стороне двери 2).
- Установите проводку и надежно закрепите крышку, чтобы она надлежащим образом встала на место.

8.8.3 Меры предосторожности при подключении электропитания

- Используйте круглую обжимную клемму для подключения к клеммной колодке источника питания. Если ее нельзя использовать по неустранимым причинам, обязательно соблюдайте следующие инструкции.
 - Не подключайте провода разного калибра к одной клемме источника питания. (Слабые соединения могут вызвать перегрев).
 - При подключении проводов одинакового сечения подключайте их в соответствии с рисунком ниже.

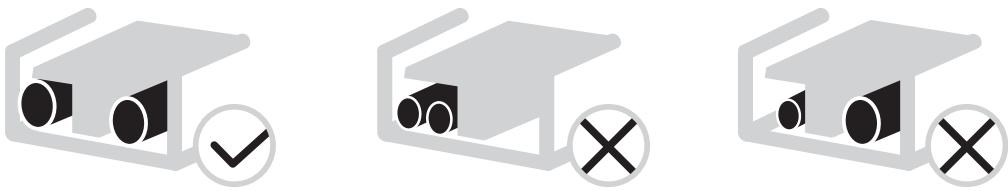

- Используйте подходящую отвертку, чтобы затянуть клеммные винты. Небольшие отвертки могут повредить головку винта и помешать затянуть его надлежащим образом.
- Чрезмерное затягивание винтов в клеммах может их повредить.
- Подключите прерыватель цепи замыкания на землю и предохранитель к линии электропитания.
- При подключении убедитесь, что используются предписанные провода, тщательно выполните соединения и закрепите провода так, чтобы внешнее усилие не могло повлиять на клеммы.


8.8.4 Требования к защитному устройству

- Выбирайте диаметры проводки (минимальное значение) индивидуально для каждого блока на основании приведенной ниже таблицы.
- Выберите автоматический выключатель, который имеет разделение контактов на всех полюсах не менее 3 мм и обеспечивает полное отключение, используя MFA для выбора токовых автоматических выключателей и защитных автоматических выключателей:


Система	Hz	Питающий ток					IFM	
		Напряжение (В)	Мин. (В)	Макс. (В)	МТЦ (А)	МТП (А)	KW	FLA (A)
60	50	220-240/1N	198	264	1,20	/	0,087	0,66
100	50	220-240/1N	198	264	1,20	/	0,087	0,66
160	50	220-240/1N	198	264	1,20	/	0,087	0,66
60 (нагреватель 3 кВт)	50	220-240/1N	198	264	14,30	/	0,087	0,66
100 (нагреватель 3 кВт)	50	220-240/1N	198	264	14,30	/	0,087	0,66
160 (нагреватель 3 кВт)	50	220-240/1N	198	264	14,30	/	0,087	0,66
60 (нагреватель 9 кВт)	50	380-415/3N	342	456	14,00	/	0,087	0,66
100 (нагреватель 9 кВт)	50	380-415/3N	342	456	14,00	/	0,087	0,66
160 (нагреватель 9 кВт)	50	380-415/3N	342	456	14,00	/	0,087	0,66

8.8.5 Технические характеристики стандартных компонентов проводки

Основные кабели питания оборудования

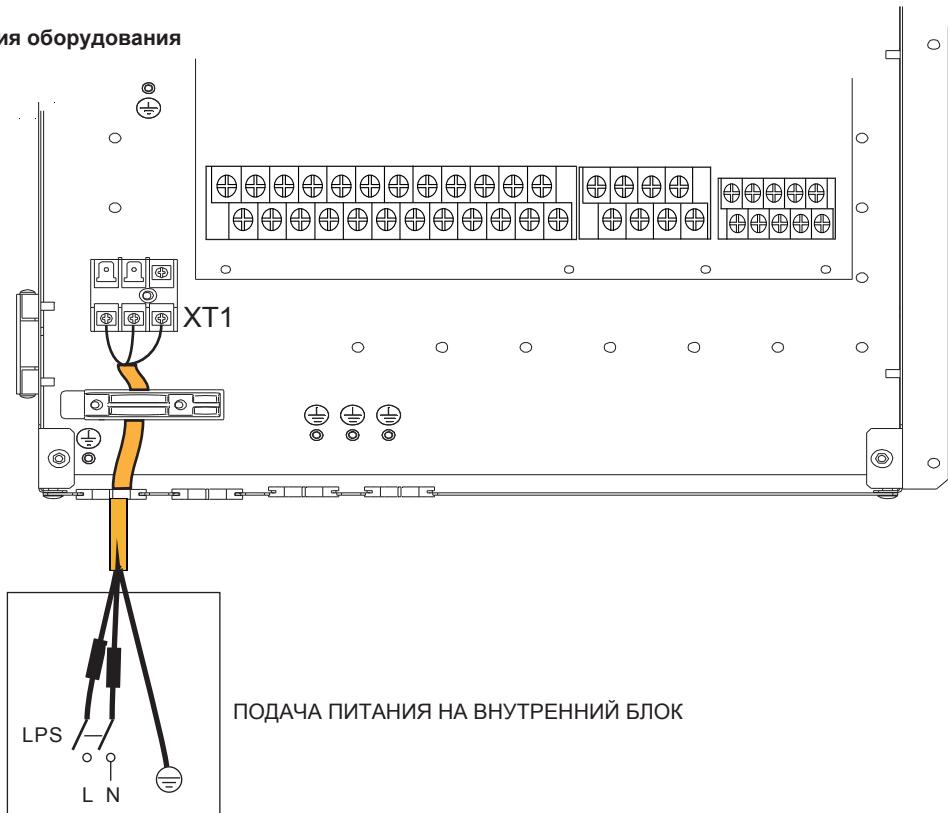

- Указанные значения являются максимальными значениями (точные значения приведены в электрических данных).

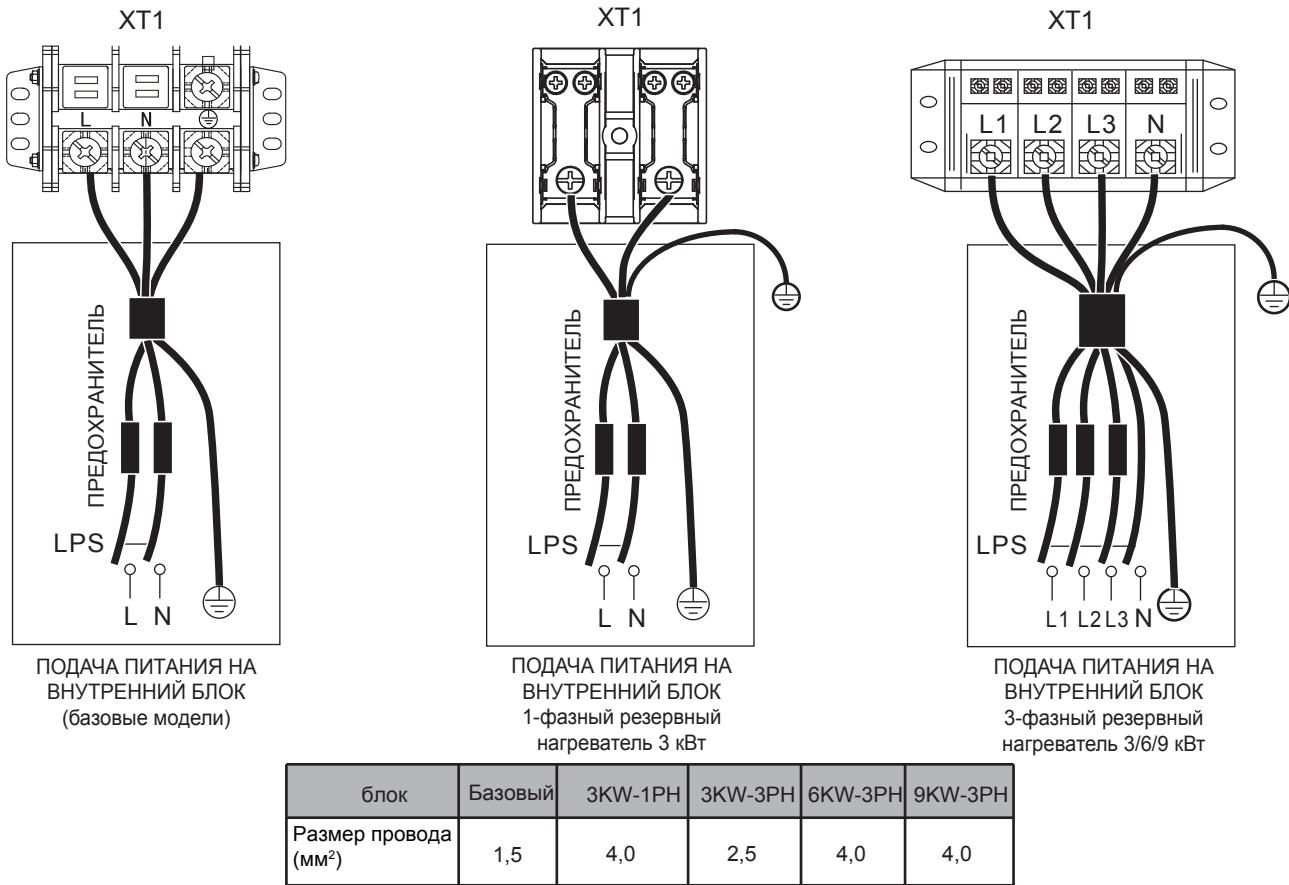

- Указанные значения являются максимальными значениями (точные значения приведены в электрических данных).

💡 NOTE

Прерыватель замыкания на землю должен быть быстродействующим выключателем на 30 мА (< 0,1 с). Гибкие шнуры должны соответствовать стандартам 60245IEC(H05VV-F).


Режим выбора 3-фазного резервного нагревателя 3/6/9 кВт		
На заказ 1/3 кВт	На заказ 2/6 кВт	На заказ 3/9 кВт
<p>На заказ 1/3 кВт</p> <p>На заказ 2/6 кВт</p> <p>На заказ 3/9 кВт</p>		

💡 ПРИМЕЧАНИЕ

По умолчанию для резервного нагревателя используется положение 3 (для резервного нагревателя мощностью 9 кВт). Если требуется резервный нагреватель мощностью 3 кВт или 6 кВт, установщик должен установить DIP-переключатель S1 в положение 1 (для резервного нагревателя на 3 кВт) или в положение 2 (для резервного нагревателя на 6 кВт), см. раздел 9.1.1 Настройка функций.

8.8.6 Соединения для других компонентов

Блок 4–16 кВт

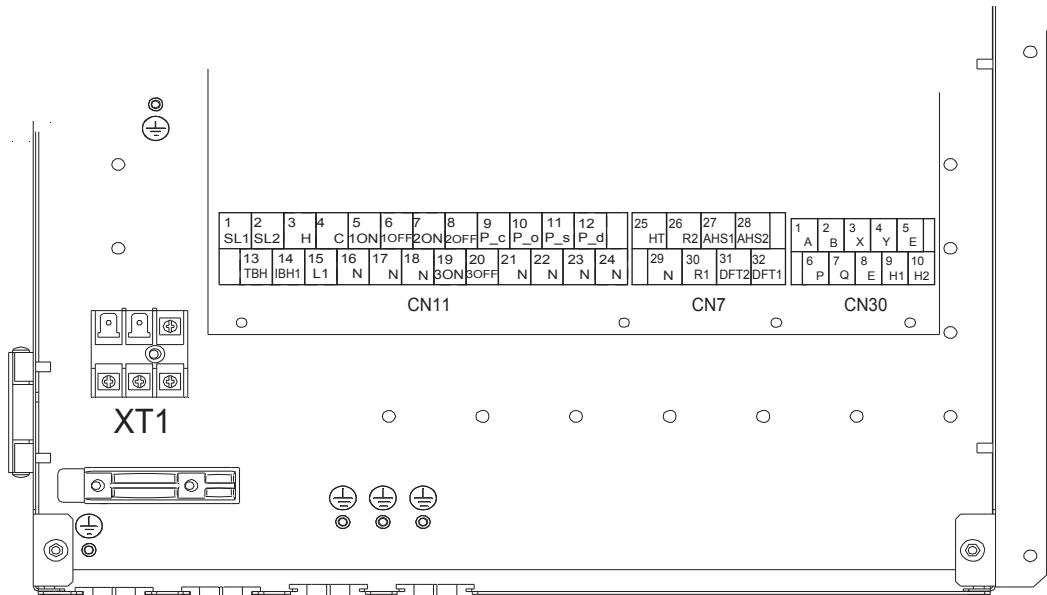

	Код	Печать	Соединить с
①	1	SL1	Входной сигнал солнечных батарей
	2	SL2	
②	3	H	Вход комн. терmostата (высокое напряжение)
	4	C	
	15	L1	
③	5	1ON	SV1 (3-ход. клапан)
	6	1OFF	
	16	N	
④	7	2ON	SV2 (3-ход. клапан)
	8	2OFF	
	17	N	
⑤	9	P_c	Насос С (насос зоны 2)
	21	N	
⑥	10	P_o	Наружный циркуляционный насос/насос зоны 1
	22	N	
⑦	11	P_s	Насос на солнечной энергии
	23	N	
⑧	12	P_d	Насос ГВС
	24	N	
⑨	13	TBH	Вспомогательный нагреватель бака
	16	N	
⑩	14	IBH1	Внутренний резервный нагреватель 1
	17	N	
⑪	18	N	SV3 (3-ход. клапан)
	19	3ON	
	20	3OFF	

	Код	Печать	Соединить с
CN30	1	A	Проводной пульт управления
	2	B	
	3	X	
	4	Y	
	5	E	
CN7	6	P	Наружный блок
	7	Q	
CN7	9	H1	Внутренний параллельный порт машины
	10	H2	

	Код	Печать	Соединить с
CN7	26	R2	Запуск компрессора
	30	R1	
CN7	31	DFT2	Запуск размораживания
	32	DFT1	
CN7	25	HT	Электрическая нагревательная лента для защиты от замерзания (внешняя)
	29	N	
CN7	27	AHS1	Дополнительный источник тепла
	28	AHS2	


XT1	L	Подача питания на внутренний блок
	N	
	G	

Порт сигнала управления нагрузкой Два типа портов сигнала управления:



Тип 1: сухой разъем без напряжения.

Тип 2: порт обеспечивает сигнал напряжением 220 В. Если ток нагрузки < 0,2 А, нагрузка может подключаться к порту напрямую.

Если ток нагрузки ≥ 0,2 А, для подключения нагрузки требуется контактор переменного тока.

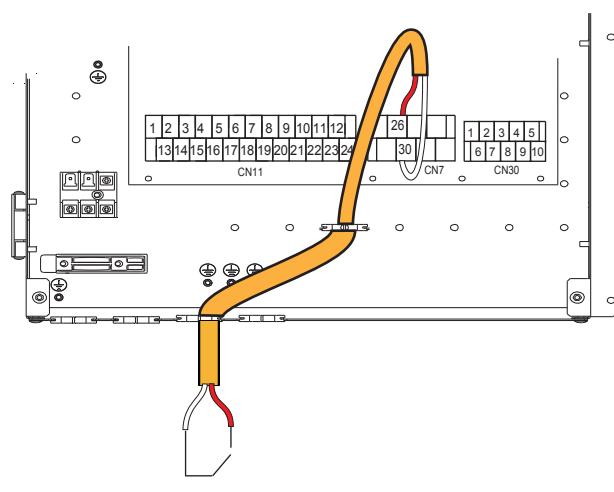


Тип 1 Работает

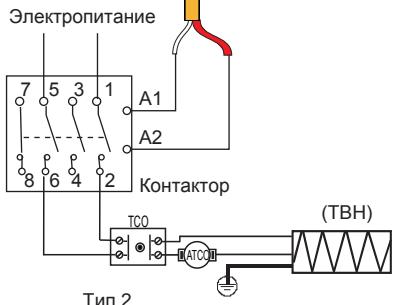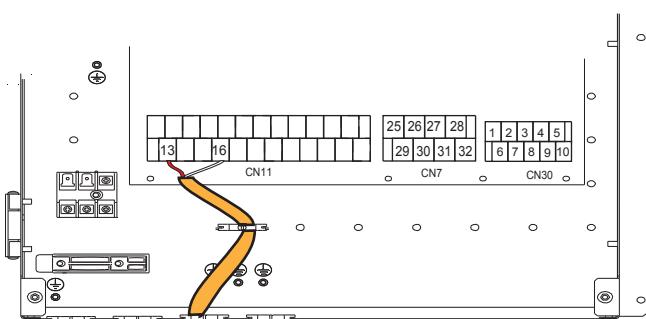

Порт сигнала управления внутреннего блока: в **CN11/CN7** имеются соединения для солнечных батарей, 3-ходового клапана, насоса, вспомогательного нагревателя и т. п.


Разводка деталей показана ниже:



1) Входной сигнал солнечных батарей

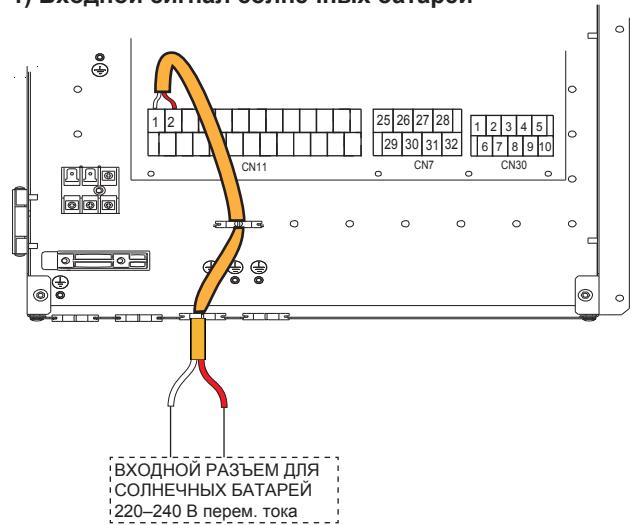

Напряжение	220-240VAC
Макс. рабочий ток (A)	0,2
Размер провода (мм ²)	0,75

2) Для 3-ход. клапанов SV1, SV2 и SV3

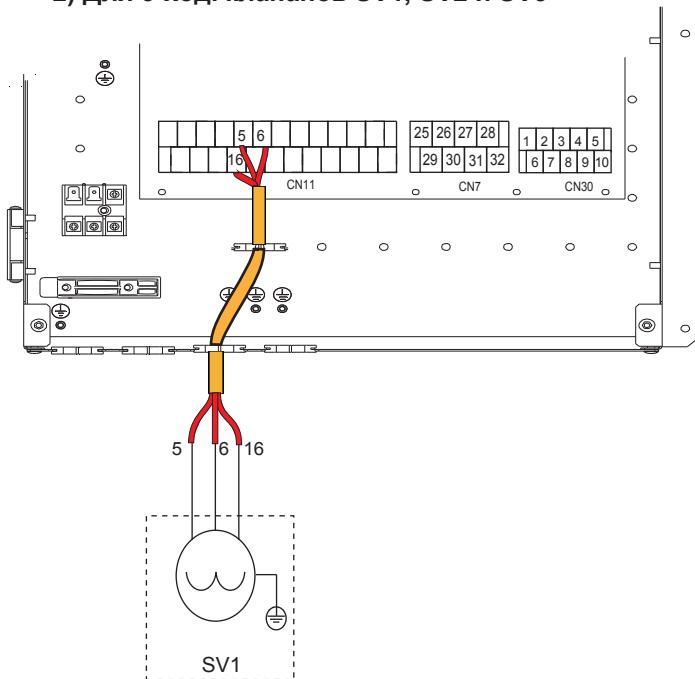

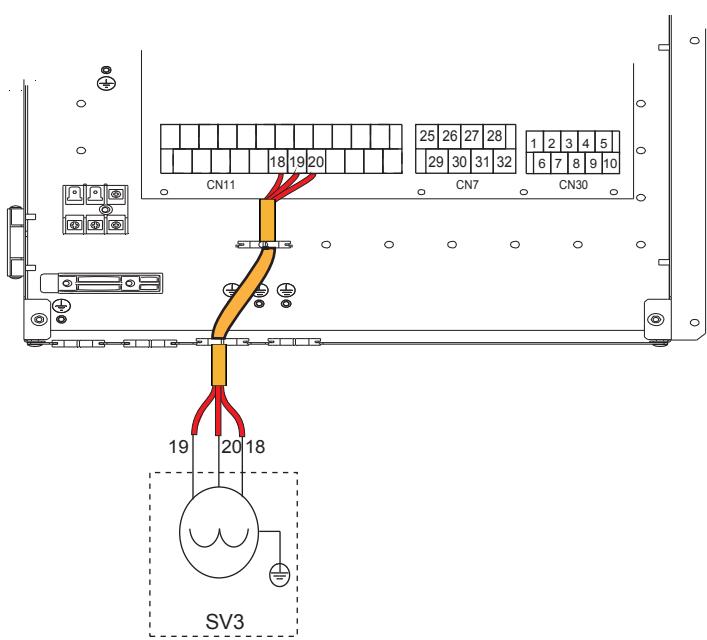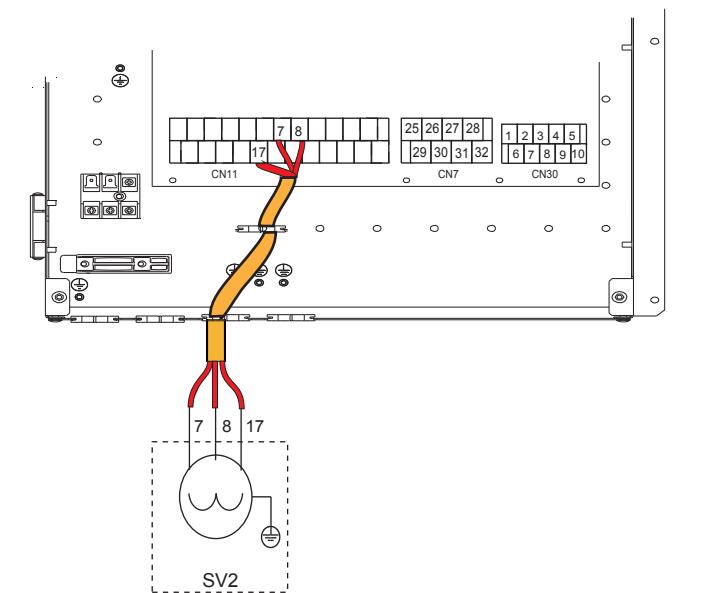


Напряжение	220-240VAC
Макс. рабочий ток (A)	0,2
Размер провода (мм ²)	0,75
Тип сигнала порта управления	Тип 2

а) Процедура


- Подключите кабель к соответствующим клеммам, как показано на рисунке.

Надежно закрепите кабель.

3) Для удаленного останова:

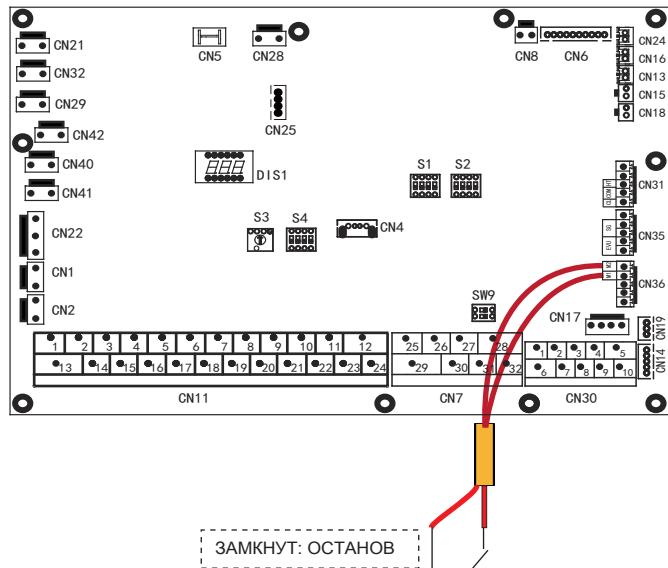

4) Для насоса С и насоса ГВС:

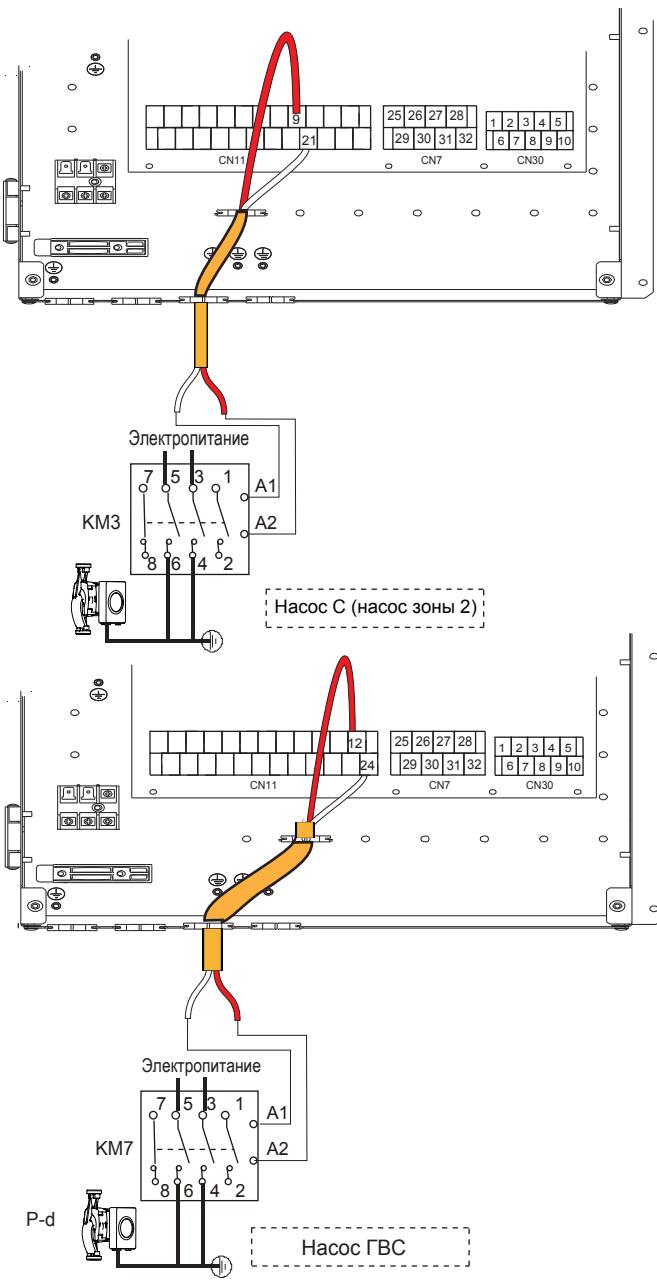

Напряжение	220–240 VAC
Макс. рабочий ток (A)	0,2
Разм. проводки (мм ²)	0,75
Тип сигнала порта управления	Тип 2

a) Процедура

- Подключите кабель к соответствующим клеммам, как показано на рисунке.
- Надежно закрепите кабель.

5) Для комнатного терmostата:


Комнатный термостат типа 1 (высокое напряжение): «ПИТАНИЕ ВХОД» подает рабочее напряжение на RT, не подает напряжение непосредственно на разъем RT. Порт «15 L1» подает напряжение 220 В на разъем RT. Порт «15 L1» подключается от порта основного источника питания L 1-фазного источника питания.

Комнатный термостат типа 2 (высокое напряжение): «ПИТАНИЕ ВХОД» подает рабочее напряжение на RT


ПРИМЕЧАНИЕ

Существует два дополнительных метода подключения в зависимости от типа комнатного термостата.


Комн. термостат типа 1 (высокое напряжение):

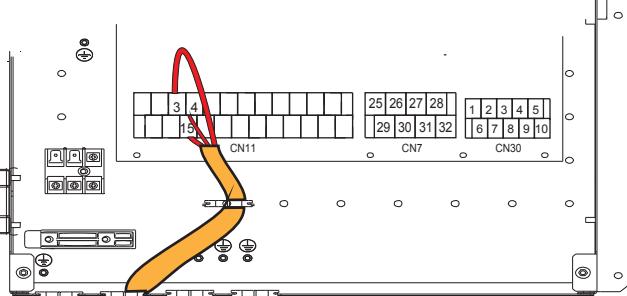

Метод А
(управление режимом)

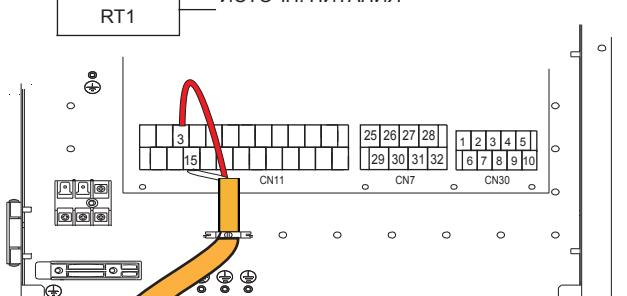

Метод В
(управление одной зоной)

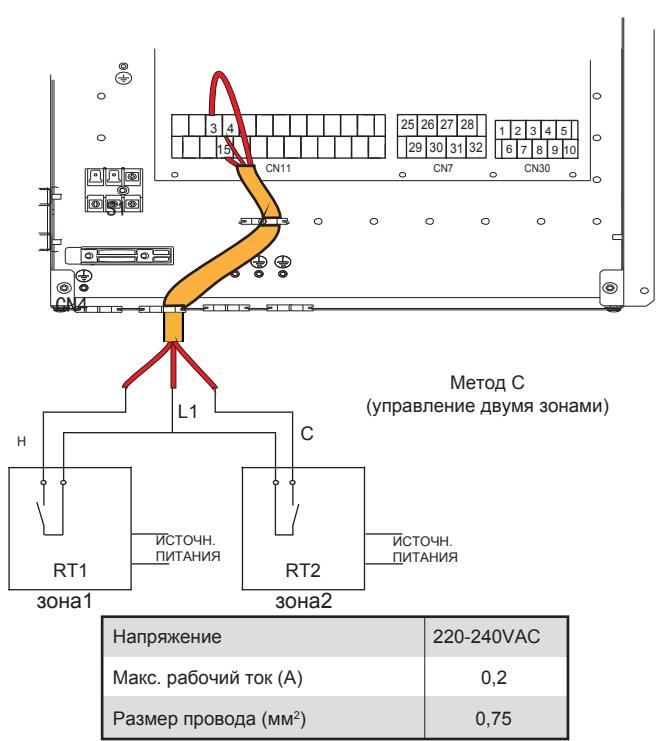

Существует три способа подключения кабеля термостата (как описано на рисунке выше), и это зависит от области применения.

• Метод А (управление режимом)

RT может управлять нагревом и охлаждением индивидуально, как контроллер для 4-трубного FCU. Если внутренний блок соединен с внешним регулятором температуры, в пользовательском интерфейсе «ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖ.» установите параметр «КОМН. ТЕРМОСТАТ» «УСТ.РЕЖИМ»:

A.1 Когда измеренное напряжение устройства составляет 230 В переменного тока между С и L1, устройство работает в режиме охлаждения.

A.2 Когда измеренное напряжение устройства составляет 230 В переменного тока между Н и L1, устройство работает в режиме нагревания.

A.3 Когда измеренное напряжение устройства составляет 0 В переменного тока по обеим сторонам (С-L1, Н-L1), устройство прекращает работать в режиме нагрева или охлаждения.

A.4 Когда измеренное напряжение устройства составляет 230 В переменного тока по обеим сторонам (С-L1, Н-L1), устройство работает в режиме охлаждения.

• Метод Б (управление одной зоной)

RT обеспечивает сигнал переключения для устройства. В польз. интерфейсе «ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖ.» установите «КОМН. ТЕРМОСТАТ» на «ОДНА ЗОНА»:

B.1 Когда измеренное напряжение устройства составляет 230 В переменного тока между Н и L1, устройство включается.

B.2 Когда измеренное напряжение устройства составляет 0 В переменного тока между Н и L1, устройство выключается.

• Метод С (управление двумя зонами)

Если внутренний блок соединен с двумя комнатными термостатами, в пользовательском интерфейсе «ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖ.» установите параметр «КОМН. ТЕРМОСТАТ» «ДВОЙН.ЗОНА»:


C.1 Когда измеренное напряжение устройства составляет 230 В переменного тока между Н и L1, зона 1 включается. Когда измеренное напряжение устройства составляет 0 В переменного тока между Н и L1, зона 1 выключается.

C.2 Когда измеренное напряжение устройства составляет 230 В переменного тока между С и L1, зона 2 включается в соответствии с климатической кривой. Когда измеренное напряжение устройства составляет 0 В переменного тока между С и L1, зона 2 выключается.



C.3 Когда измеренное напряжение между Н-L1 и С-L1 составляет 0 В переменного тока, устройство выключается.

C.4 Когда измеренное напряжение между Н-L1 и С-L1 составляет 230 В переменного тока, включаются обе зоны — зона 1 и зона 2.


Комнатный термостат типа 2 (низкое напряжение):

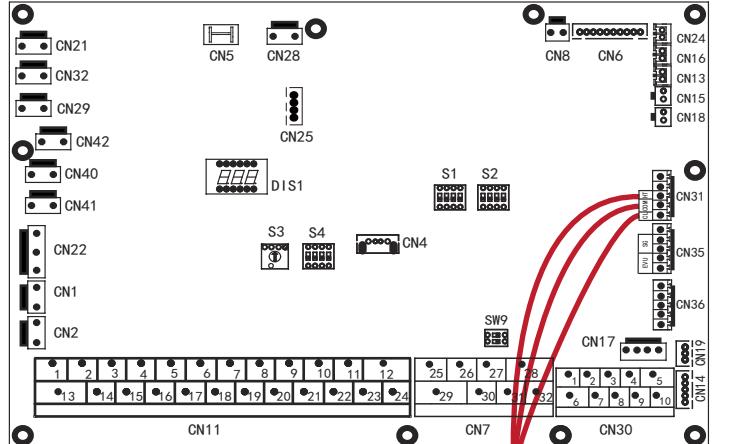

Метод А
(управление режимом)

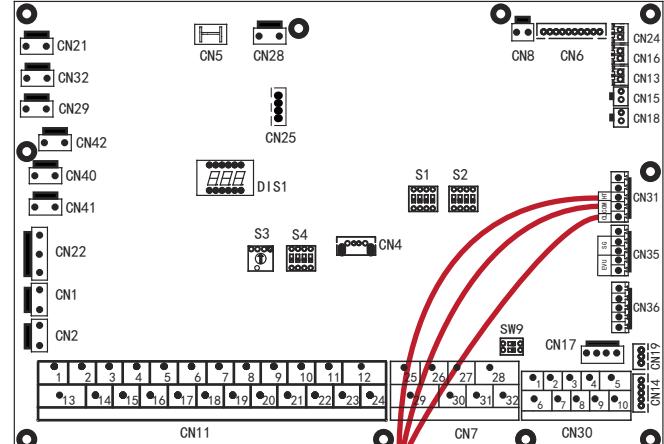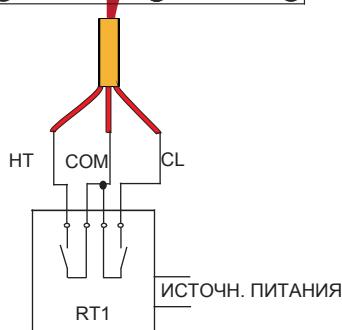

Метод С
(управление двумя зонами)

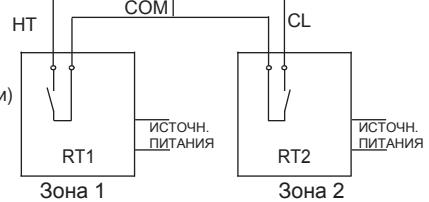

Существует три способа подключения кабеля термостата (как описано на рисунке выше), и это зависит от области применения.

- **Метод А** (управление режимом)

RT может управлять нагревом и охлаждением индивидуально, как контроллер для 4-трубного FCU. Если внутренний блок соединен с внешним регулятором температуры, в пользовательском интерфейсе «ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖ.» установите параметр «КОМН. ТЕРМОСТАТ» «УСТ.РЕЖИМ»:

A.1 Когда измеренное напряжение устройства составляет 12 В постоянного тока между CL и COM, устройство работает в режиме охлаждения.

A.2 Когда измеренное напряжение устройства составляет 12 В постоянного тока между HT и COM, устройство работает в режиме нагревания.

A.3 Когда измеренное напряжение устройства составляет 0 В постоянного тока по обеим сторонам (CL-COM, HT-COM), устройство прекращает работать в режиме нагрева или охлаждения.

A.4 Когда измеренное напряжение устройства составляет 12 В постоянного тока по обеим сторонам (CL-COM, HT-COM), устройство работает в режиме охлаждения.

- **Метод Б** (управление одной зоной)

RT обеспечивает сигнал переключения для устройства. В пользу интерфейсе «ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖ.» установите «КОМН. ТЕРМОСТАТ» на «ОДНА ЗОНА»:


B.1 Когда измеренное напряжение устройства составляет 12 В постоянного тока между HT и COM, устройство включается.

B.2 Когда измеренное напряжение устройства составляет 0 В постоянного тока между HT и COM, устройство выключается.


- **Метод С** (управление двумя зонами)

Если внутренний блок соединен с двумя комнатными термостатами, в пользовательском интерфейсе «ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖ.» установите параметр «КОМН. ТЕРМОСТАТ» «ДВОЙН.ЗОНА»:

C.1 Когда измеренное напряжение устройства составляет 12 В постоянного тока между HT и COM, зона 1 включается. Когда измеренное напряжение устройства составляет 0 В постоянного тока между HT и COM, зона 1 выключается.

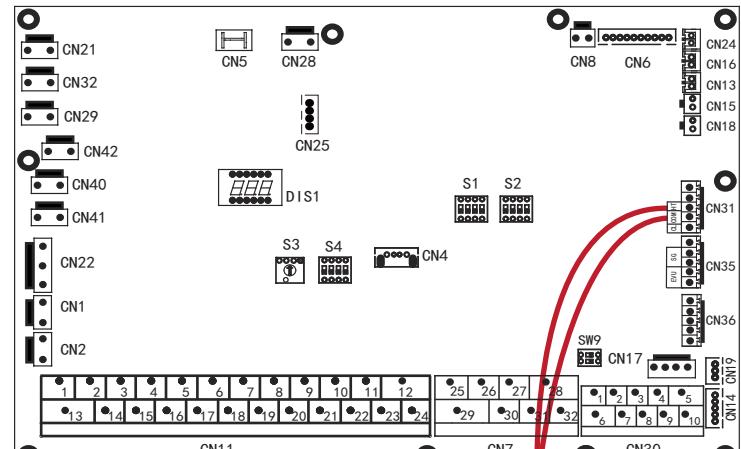

Метод Б
(управление одной зоной)

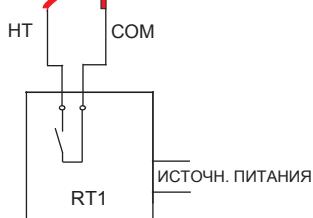

С.2 Когда измеренное напряжение устройства составляет 12 В постоянного тока между CL и COM, зона 2 включается в соответствии с климатической кривой. Когда измеренное напряжение устройства составляет 0 В между CL и COM, зона 2 выключается.

С.3 Когда измеренное напряжение между HT-COM и CL-COM составляет 0 В переменного тока, устройство выключается.

С.4 Когда измеренное напряжение между HT-COM и CL-COM составляет 12 В постоянного тока, включаются обе зоны — зона 1 и зона 2.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Проводка термостата должна соответствовать настройкам пользовательского интерфейса. См. **комнатный термостат**
- Электропитание машины и комнатного термостата должно быть подключено к одной и той же нейтральной линии.
- Если для параметра «КОМН. ТЕРМОСТАТ» не установлено значение «НЕТ», для датчика температуры в помещении Та не может быть задано допустимое значение
- Зона 2 может работать только в режиме нагрева, когда режим охлаждения установлен на пользовательском интерфейсе и зона 1 выключена, CL в зоне 2 закрывается, система по-прежнему остается «выключенной». Во время установки проводка термостатов для зоны 1 и зоны 2 должна быть правильной.

a) Процедура

- Подключите кабель к соответствующим клеммам, как показано на рисунке.
- Закрепите кабель с помощью стяжек на креплениях для стяжек, чтобы обеспечить отсутствие механических напряжений.

6) Для вспомогательного нагревателя бака:

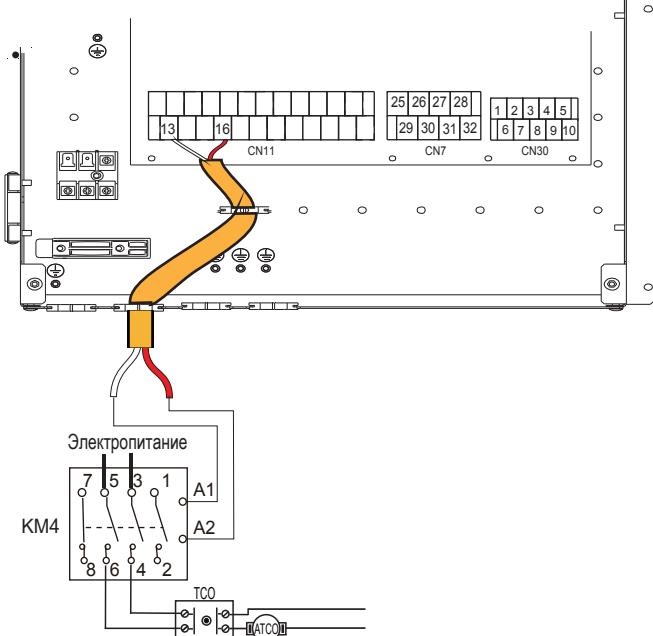


Напряжение	220-240 VAC
Макс. рабочий ток (A)	0,2
Разм. проводки (мм ²)	0,75
Тип сигнала порта управления	Тип 2

ПРИМЕЧАНИЕ

Устройство посыпает на нагреватель только сигнал включения/выключения.

7) Для управления дополнительным источником тепла:

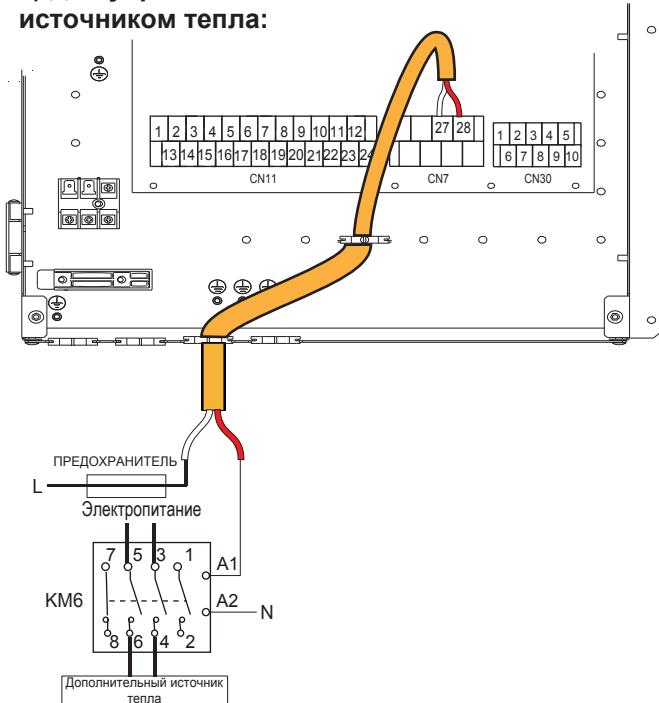


Напряжение	220–240 VAC
Макс. рабочий ток (A)	0,2
Разм. проводки (мм ²)	0,75
Тип сигнала порта управления	Тип 2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Эта часть относится только к базовой версии. В версии по индивидуальному заказу в блоке установлен интервальный резервный нагреватель, поэтому внутренний блок не должен быть подключен к какому-либо дополнительному источнику тепла.


8) Для выхода сигнала размораживания

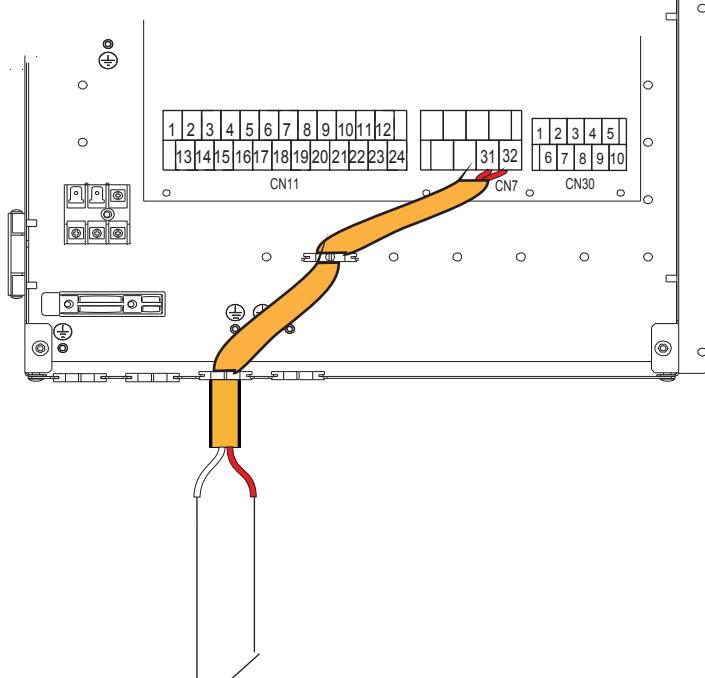

СИГНАЛ ПОДСКАЗКИ РАЗМОРАЖИВАНИЯ

Напряжение	220–240 VAC
Макс. рабочий ток (A)	0,2
Разм. проводки (мм ²)	0,75
Тип сигнала порта управления	Тип 1

9) Для наруж. цирк. насоса P_o:

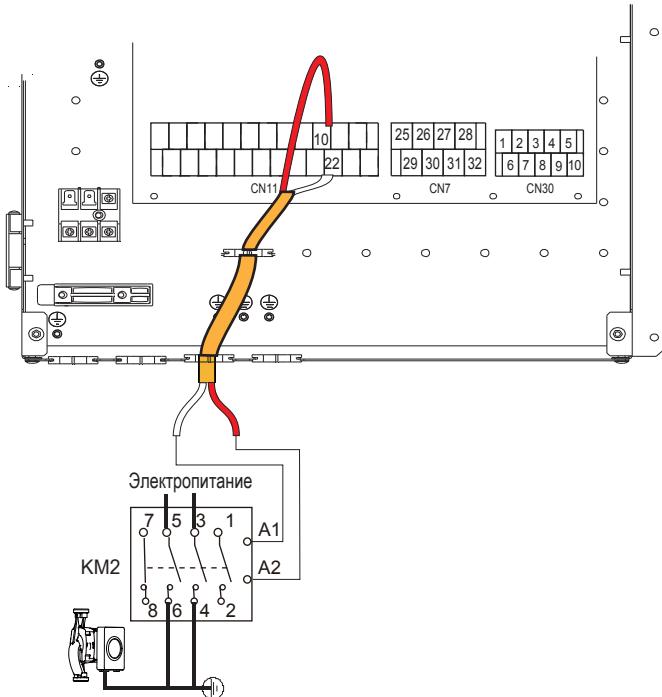

Напряжение	220–240 VAC
Макс. рабочий ток (A)	0,2
Разм. проводки (мм ²)	0,75
Тип сигнала порта управления	Тип 2


a) Процедура

- Подключите кабель к соответствующим клеммам, как показано на рисунке.
- Закрепите кабель с помощью стяжек на креплениях для стяжек, чтобы обеспечить отсутствие механических напряжений.

10) Для резервного нагревателя:


В стандартных внутренних блоках 60, 100 и 160 внутреннего резервного нагревателя во внутреннем блоке нет, но внутренний блок может быть подключен к внешнему резервному нагревателю, как показано на рисунке ниже.

Напряжение	220–240 VAC
Макс. рабочий ток (A)	0,2
Разм. проводки (мм ²)	0,75
Тип сигнала порта управления	Тип 2

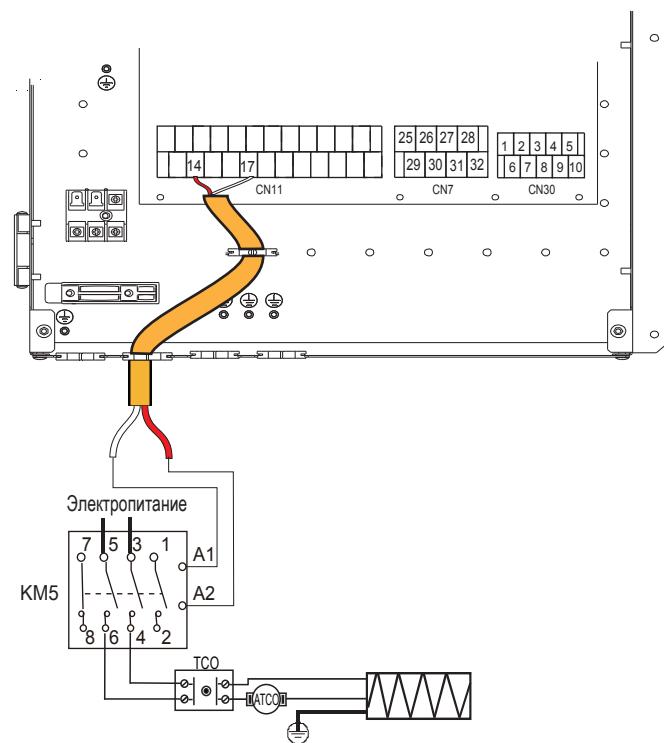

11) Для интеллектуальной сети (SMART GRID):

Устройство имеет функцию «Интеллектуальная сеть», на PCB имеется два порта, чтобы следующим образом подключить сигналы SG и EVU:

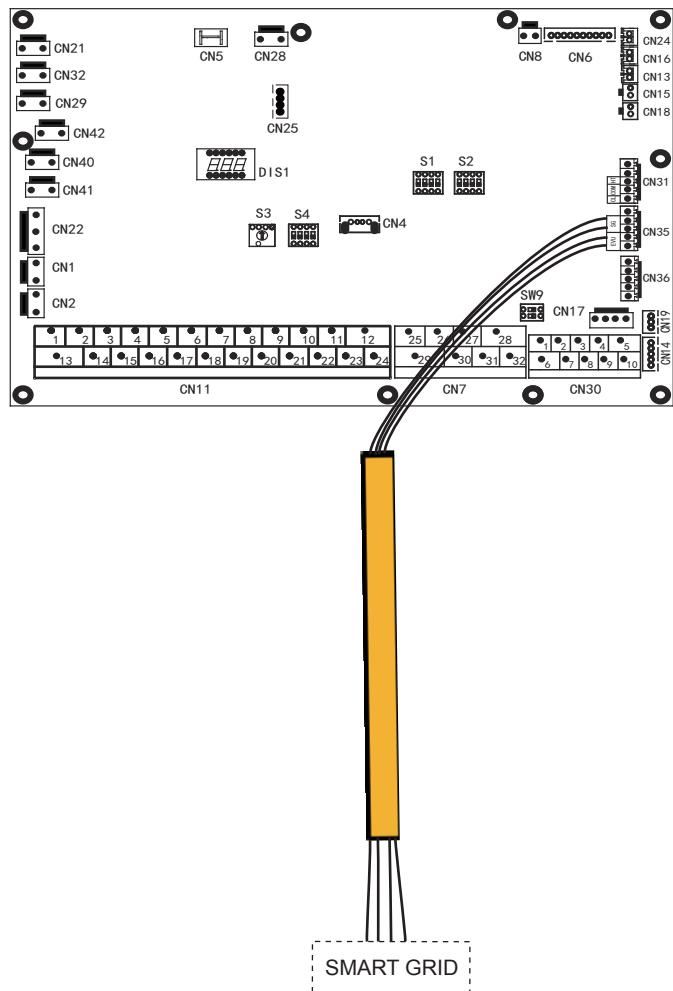

1. Когда сигнал EVU поступает, устройство работает следующим образом:

Если включен режим ГВС, настройка температуры изменится на 70°C автоматически, и ТВН будет работать следующим образом: T5 < 69, ТВН включен, T5 ≥ 70, ТВН выключен. Устройство работает в режиме нагрева/охлаждения по нормальным логическим схемам.

2. Когда сигнал EVU выключен а сигнал SG поступает, устройство работает нормально.

3. Когда сигнал EVU выключен, сигнал также SG выключен, режим ГВС выключен, а ТВН недействителен, функция дезинфекции недействительна. Максимальное время работы для охлаждения/нагрева — «ВРЕМЯ РАБОТЫ SG», затем устройство будет выключено.

9 ПУСК И КОНФИГУРАЦИЯ

Устройство должно быть настроено установщиком в соответствии с условиями монтажа (климат снаружи, варианты по выбору и т. д.) и экспертизой пользователя.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Важно, чтобы установщик прочитал всю информацию в данной главе последовательно, и чтобы система была настроена соответствующим образом.


9.1 Обзор настроек DIP-переключателя

9.1.1 Настройка функций

DIP-переключатель S1, S2 и S4 расположен на главной панели управления внутреннего блока (см. «8.3.1 Главная плата управления внутреннего блока») и позволяет задавать конфигурацию для монтажа дополнительного термистора источника тепла, монтажа второго внутреннего резервного нагревателя и т. д.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прежде чем открывать сервисную панель распределительной коробки и вносить какие-либо изменения в настройки DIP-переключателя, отключите электропитание.

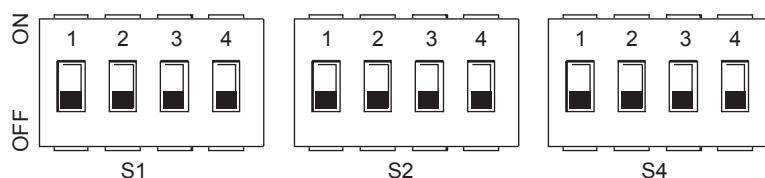

DIP-переключатель	ВКЛ.=1	ВЫКЛ.=0	Заводские настройки	DIP-переключатель	ВКЛ.=1	ВЫКЛ.=0	Заводские настройки	DIP-переключатель	ВКЛ.=1	ВЫКЛ.=0	Заводские настройки
S1	0/0 = IBH (одноступенчатое управление) 0/1 = IBH (двухступенчатое управление) 1/1 = IBH (трехступенчатое управление)	выкл./выкл.	выкл./выкл.	S2	1 Запуск насоса О через шесть часов будет недейств.	Запуск насоса О через шесть часов будет действ.	выкл.	S4	1 Зарезервировано	Зарезервировано	выкл.
	0/0 = без IBH и AHS 1/0 = С IBH 0/1 = С AHS для режима нагревания 1/1 = С AHS для режима нагревания и ГВС	выкл./выкл.			2 Без ТВН	С ТВН	выкл.		2 Зарезервировано	Зарезервировано	выкл.
				3/4	0/0=насос 1 0/1=насос 2 1/0=насос 3 1/1=насос 4		вкл./вкл.	3/4	Зарезервировано	выкл./выкл.	

9.2 Первоначальный запуск при низкой температуре воздуха снаружи

Во время первоначального запуска и при низкой температуре воды важно, чтобы вода нагревалась постепенно. Невыполнение этого требования может привести к растрескиванию бетонных полов из-за быстрого изменения температуры. Для получения более подробной информации свяжитесь с ответственным подрядчиком по строительству из литого бетона.

Для этого можно установить значение между 25 и 35 °C для минимальной заданной температуры потока воды, настроив параметр в разделе «ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖ.». См. **СПЕЦИАЛЬН.ФУНКЦИЯ**.

9.3 Проверки перед началом работы

Проверки перед первоначальным запуском.

ОПАСНОСТЬ

Отключите питание перед тем, как приступить к любым подключениям.



После установки устройства, перед включением автоматического выключателя проверьте следующее:

- Полевая проводка: Убедитесь, что полевая проводка между панелью местного питания, устройством и клапанами (если применимо), устройством и комнатным термостатом (если применимо), устройством и баком ГВС, а также устройством и комплектом резервного нагревателя были подключены в соответствии с инструкциями, изложенными в главе «8.8 Электропроводка в соответствии с электрическими схемами и местными законами и правилами».
- Предохранители, автоматические выключатели или защитные устройства: Убедитесь, что предохранители или установленные на месте защитные устройства имеют размер и тип, указанные в главе «13 Технические спецификации». Убедитесь, что никакие предохранители или защитные устройства не были шунтированы.
- Прерыватель цепи резервного нагревателя: Не забудьте включить автоматический выключатель резервного нагревателя в распределительной коробке (зависит от типа резервного нагревателя). См. электрическую схему.
- Прерыватель цепи вспомогательного нагревателя: Не забудьте включить автоматический выключатель вспомогательного нагревателя (относится только к устройствам с установленным дополнительным баком ГВС).
- Кабели заземления: Убедитесь, что провода заземления подключены правильно и клеммы заземления затянуты.
- Внутренняя проводка: Визуально проверьте коробку переключателя на наличие ослабленных соединений или поврежденных электрических компонентов.
- Монтаж: Убедитесь, что устройство правильно установлено, чтобы избежать излишнего шума и вибраций при запуске устройства.
- Поврежденное оборудование: Проверьте внутреннюю часть устройства на наличие поврежденных компонентов или пережатых труб.
- Утечка хладагента: Проверьте внутреннюю часть устройства на предмет утечки хладагента. При наличии утечки хладагента позвоните местному дилеру.
- Напряжение питания: Проверьте напряжение питания на панели местного питания. Напряжение должно соответствовать напряжению, указанному на идентификационной табличке устройства.
- Клапан продувки воздухом: Убедитесь, что клапан продувки воздухом открыт (не менее 2 оборотов).
- Отсекатели: Убедитесь, что отсекатели полностью открыты.


9.4 Настройка насоса

Насос управляется с помощью цифрового низковольтного сигнала широтно-импульсной модуляции, который означает, что скорость вращения зависит от входного сигнала. Скорость изменяется как функция входного профиля.


Соотношения между напором и номинальным расходом воды, возвратом ШИМ и номинальным расходом воды показаны на приведенном ниже графике.

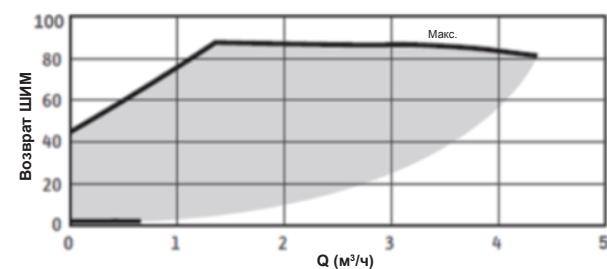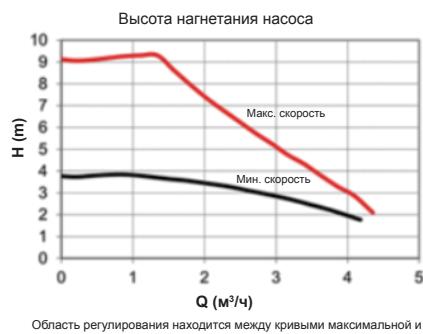

Доступное внешнее статическое давление VS Расход

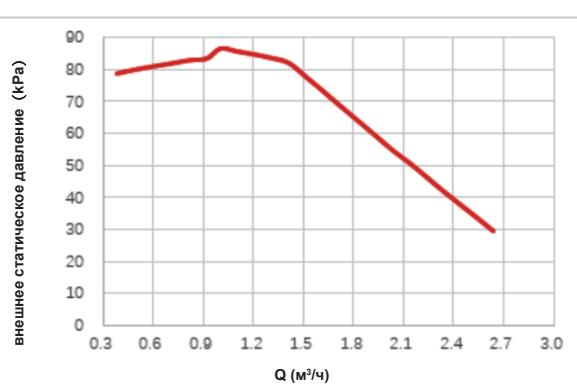

Доступное внешнее статическое давление VS Расход

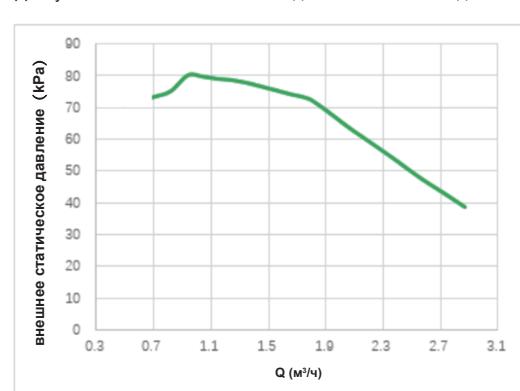

⚠ ВНИМАНИЕ!

Если клапаны находятся в неправильном положении, циркуляционный насос будет поврежден.

⚠ ОПАСНОСТЬ

Если необходимо проверить рабочее состояние насоса при включенном устройстве, не прикасайтесь к внутренним компонентам электронного блока управления, чтобы избежать поражения электрическим током.

Диагностика неисправностей при первой установке

- Если в пользовательском интерфейсе ничего не отображается, прежде чем диагностировать возможные коды ошибок необходимо проверить наличие следующих неполадок.
 - Отключение или ошибка проводки (между источником питания и устройством, а также между устройством и пользовательским интерфейсом).
 - Возможно, сломан предохранитель на PCB.
- Если пользовательский интерфейс отображает код ошибки «E8» или «E0», возможно, в системе есть воздух или уровень воды ниже требуемого минимума.
- Если в пользовательском интерфейсе отображается код ошибки «E2», проверьте проводку между интерфейсом пользователя и устройством.

Больше кодов ошибок и причин сбоев можно найти в разделе «12.4 Коды ошибок».

9.5 Полевые настройки

Устройство должно быть настроено в соответствии с условиями монтажа (климат снаружи, варианты по выбору и т. д.) и требованиями пользователя. Доступен ряд полевых настроек. Доступ к данным настройкам и возможность их запрограммировать можно получить через «ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖ.» в пользовательском интерфейсе.

Включите устройство


При включении питания устройства в пользовательском интерфейсе отображается «1~99%» во время инициализации. Во время этого процесса пользовательский интерфейс не будет работать.

Процедура

Чтобы изменить одну или несколько настроек поля, выполните следующие действия.

💡 ПРИМЕЧАНИЕ

Температурные значения, отображаемые на проводном пульте управления (пользовательский интерфейс), указаны в °C.

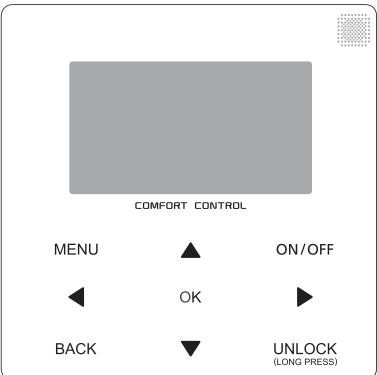

Клавиши	Функция
MENU (МЕНЮ)	<ul style="list-style-type: none"> Перейти в структуру меню (на домашнюю страницу)
◀ ▶ ▲ ▼	<ul style="list-style-type: none"> Навигация курсора по экрану Навигация в структуре меню Регулировка настроек
ON / OFF (ВКЛ / ВЫКЛ)	<ul style="list-style-type: none"> Включение / выключение операций нагрева / охлаждения или режима ГВС Включение / выключение функций в структуре меню
BACK (НАЗАД)	<ul style="list-style-type: none"> Вернуться на уровень выше
UNLOCK (РАЗБЛ.)	<ul style="list-style-type: none"> Длительное нажатие для разблокировки / блокировки пульта управления Разблокировка / блокировка некоторых функций, таких как «Регулировка температуры ГВС»
OK	<ul style="list-style-type: none"> Перейдите к следующему шагу при программировании графика в структуре меню и подтвердите выбор, чтобы войти в подменю в структуре меню.


О разделе «ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖ.»

Раздел «ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖ.» разработан для того, чтобы установщик мог задавать параметры.



- При установке состава оборудования.
- При установка параметров.

Как перейти в раздел «ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖ.»

Перейдите в «МЕНЮ» > «ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖ.». Нажмите «OK»:

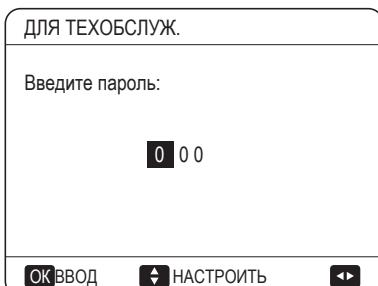

Используйте **◀▶** для навигации и нажмите **▼ ▲**, чтобы настроить значения чисел. Нажмите «OK». Пароль 234, после ввода пароля будут отображаться следующие страницы:

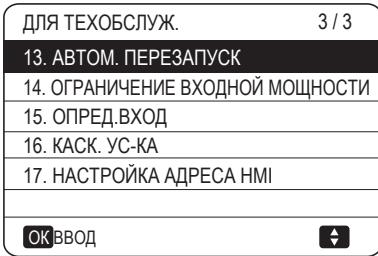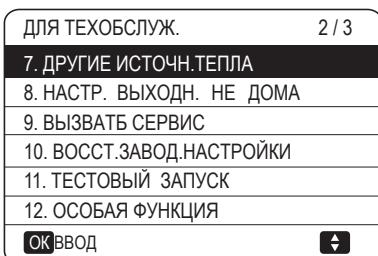

Нажимайте **▼ ▲** для прокрутки и «OK», чтобы зайти в подменю.

9.5.1 НАСТРОЙКА РЕЖИМА ГВС

ГВС = горячее водоснабжение

Перейдите в «МЕНЮ» > «ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖ.» > «1.НАСТРОЙКА РЕЖИМА ГВС». Нажмите «OK». Отобразится следующая страница:

1 НАСТР. РЕЖИМА ГВС	1 / 5
1.1 РЕЖИМ ГВС	ДА
1.2 ДЕЗИНФЕКЦИЯ	ДА
1.3 ПРИОРИТЕТ ГВС	ДА
1.4 НАСОС ГВС	ДА
1.5 НАСТР. ВРЕМЯ ПРИОР. ГВС	НЕТ
◀▶ НАСТР.	

1 НАСТР. РЕЖИМА ГВС	2 / 5
1.6 dT5_ON	5 °C
1.7 dT1S5	10 °C
1.8 T4DHWMAX	43 °C
1.9 T4DHWMIN	-10 °C
1.10 t_INTERVAL_DHW	5 МИН.
◀▶ НАСТР.	

1 НАСТР. РЕЖИМА ГВС	3 / 5
1.11 dT5_TBH_OFF	5 °C
1.12 T4_TBH_ON	5 °C
1.13 t_TBH_DELAY	30 МИН.
1.14 T5S_DI	65 °C
1.15 t_DI_HIGHTEMP	15 МИН.
◀▶ НАСТР.	

1 НАСТР. РЕЖИМА ГВС	4 / 5
1.16 t_DI_MAX	210 МИН
1.17 t_DHWHP_RESTRICT	30 МИН.
1.18 t_DHWHP_MAX	120 МИН.
1.19 ВРЕМЯ РАБ.НАСОС ГВС	ДА
1.20 ВРЕМЯ РАБОТЫ НАСОСА	5 МИН.
◀▶ НАСТР.	

1 НАСТРОЙКА РЕЖИМА ГВС	5 / 5
1.21 ДЕЗИНФ.НАСОСА ГВС	НЕТ
◀▶ НАСТР.	

9.5.2 НАСТР.ХОЛ. РЕЖИМ

Перейдите в «МЕНЮ» > «ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖ.» > «2.НАСТР.ХОЛ. РЕЖИМ». Нажмите «OK». Отобразится следующая страница:

2 НАСТР.ХОЛ. РЕЖИМ	1 / 3
2.1 РЕЖИМ ХОЛ.	ДА
2.2 t_T4_FRESH_C	2.0HRS
2.3 T4CMAX	43 °C
2.4 T4CMIN	20 °C
2.5 dT1SC	5 °C
◀ НАСТР.	▶

2 НАСТР.ХОЛ. РЕЖИМ	2 / 3
2.6 dTSC	2 °C
2.7 t_INTERVAL_C	5МИН
2.8 T1SetC1	10 °C
2.9 T1SetC2	16 °C
2.10 T4C1	35 °C
◀ НАСТР.	▶

2 НАСТР.ХОЛ. РЕЖИМ	3 / 3
2.11 T4C2	25 °C
2.12 ЗОНА1 С-ВЫБРОС	ФАНКОЙЛ
2.13 ЗОНА2 С-ВЫБРОС	ФАНКОЙЛ
◀ НАСТР.	▶

9.5.3 НАСТР.ГОР. РЕЖИМ

Перейдите в «МЕНЮ» > «ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖ.» > «3.НАСТР.ГОР. РЕЖИМ» Нажмите «OK». Отобразится следующая страница:

3 НАСТР.ГОР. РЕЖИМ	1 / 3
3.1 РЕЖИМ ОБОГР.	ДА
3.2 t_T4_FRESH_H	2.0HRS
3.3 T4HMAX	16 °C
3.4 T4HMIN	-15 °C
3.5 dT1SH	5 °C
◀ НАСТР.	▶

3 НАСТР.ГОР. РЕЖИМ	2 / 3
3.6 dTSH	2°C
3.7 t_INTERVAL_H	5МИН
3.8 T1SetH1	35 °C
3.9 T1SetH2	28 °C
3.10 T4H1	-5 °C
◀ НАСТР.	▶

3 НАСТР.ГОР. РЕЖИМ	3 / 3
3.11 T4H2	7 °C
3.12 ЗОНА1 Н-ВЫБРОС	ФАНКОЙЛ
3.13 ЗОНА2 Н-ВЫБРОС	ФАНКОЙЛ
3.14 t_DELAY_PUMP	2МИН
◀ НАСТР.	▶

9.5.4 НАСТР.РЕЖИМ АВТО

Перейдите в «МЕНЮ» > «ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖ.» > «4.НАСТР.РЕЖИМ АВТО» Нажмите «OK», отобразится следующая страница:

4 АВТОМ. АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА	
4.1 T4AUTOCMIN	25 °C
4.2 T4AUTONMAX	17 °C
◀ НАСТР.	▶

9.5.5 НАСТР. ТИП ТЕМП.

О НАСТР. ТИП ТЕМП.

Параметр «НАСТР. ТИП ТЕМП.» используется для выбора, что использовать: температуру потока воды или комнатную температуру — для управления включением / выключением теплового насоса.


Когда КОМН. ТЕМП. включена, целевая температура потока воды будет рассчитываться по климатическим кривым.

Как ввести НАСТР. ТИП ТЕМП.


Перейдите в «МЕНЮ» > «ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖ.» > 5. «НАСТР. ТИП ТЕМП.» Нажмите «OK». Отобразится следующая страница:

5 НАСТР. ТИП ТЕМП.	
5.1 ТЕМП. ПОТОКА ВОДЫ	ДА
5.2 КОМН. ТЕМП.	НЕТ
5.3 ДВОЙН.ЗОНА	НЕТ
◀ НАСТР.	▶

Если вы установите только параметр «ТЕМП. ПОТОКА ВОДЫ» равным «ДА» или только «КОМН. ТЕМП.» равным «ДА», будет отображена следующая страница.

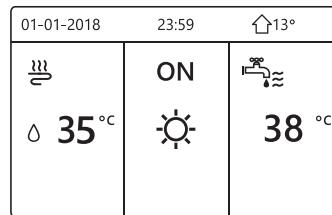


только ТЕМП. ПОТОКА ВОДЫ ДА

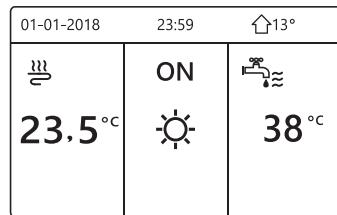

только КОМН.ТЕМП. ДА

Если вы установите параметры «ТЕМП. ПОТОКА ВОДЫ» и «КОМН. ТЕМП.» равными «ДА» и одновременно установите параметр «ДВОЙН.ЗОНА» равным «ДА» или «НЕТ», будут отображаться следующие страницы.

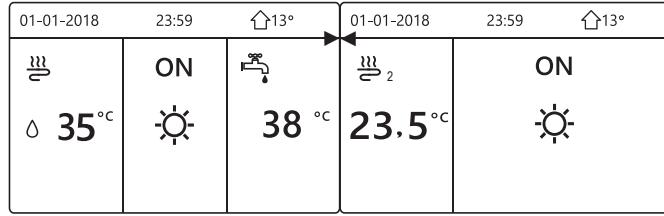


Домашняя страница (зона 1)

Страница добавления (зона 2)

(Эффективна двойная зона)

В этом случае значение настройки зоны 1 — T1S, значение настройки зоны 2 — TS (соответствующий T1S2 рассчитывается по климатическим кривым).

Если вы установите параметр «ДВОЙН.ЗОНА» равным «ДА», параметр «КОМН. ТЕМП.» равным «НЕТ» и одновременно установите параметр «ТЕМП. ПОТОКА ВОДЫ» равным «ДА» или «НЕТ», будет отображена следующая страница.

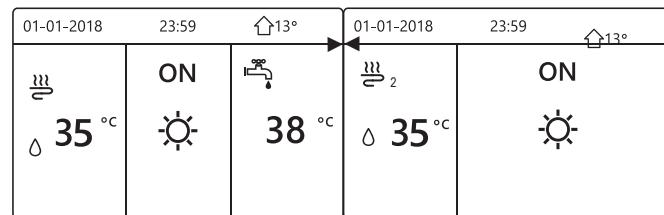


Домашняя страница (зона 1)

Страница добавления (зона 2)

В этом случае значение настройки зоны 1 — T1S, значение настройки зоны 2 — T1S2.

Если вы установите параметры «ДВОЙН.ЗОНА» и «КОМН. ТЕМП.» равными «ДА» и одновременно установите параметр «ТЕМП. ПОТОКА ВОДЫ» равным «ДА» или «НЕТ», будет отображена следующая страница.

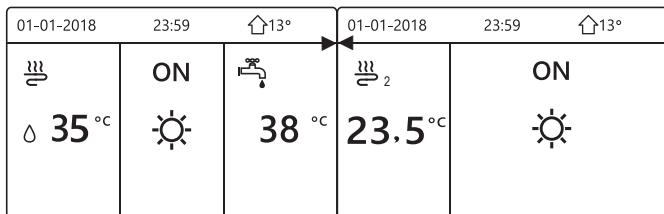

Домашняя страница (зона 1) Страница добавления (зона 2)
(Эффективна двойная зона)

В этом случае значение настройки зоны 1 — T1S, значение настройки зоны 2 — T1S2 (соответствующий T1S2 рассчитывается по климатическим кривым).

9.5.6 КОМН. ТЕРМОСТАТ

О «КОМНАТНОМ ТЕРМОСТАТЕ»

«КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ» используется, чтобы определить наличие комнатного термостата.

Как настроить КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ

Перейдите в «МЕНЮ» > «ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖ.» > «6.КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ». Нажмите «OK». Отобразится следующая страница:



ПРИМЕЧАНИЕ

КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ = НЕТ, нет комнатного термостата.

КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ = УСТ.РЕЖИМ, проводка комнатного термостата должна следовать методу А.

КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ = ОДНА ЗОНА, проводка комнатного термостата должна следовать методу В.

КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ = ДВОЙН.ЗОНА, проводка комнатного термостата должна следовать методу С (см. «8.6.6 Соединения для других компонентов / Для комнатного термостата»)

9.5.7 ДРУГИЕ ИСТОЧН.ТЕПЛА

«ДРУГИЕ ИСТОЧН.ТЕПЛА» используется для настройки параметров резервного нагревателя, дополнительных источников тепла и комплекта солнечных батарей.

Перейдите в «МЕНЮ» > «ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖ.» > «7 ДРУГИЕ ИСТОЧН.ТЕПЛА», Нажмите «OK». Отобразится следующая страница:

7 ДРУГИЕ ИСТОЧН.ТЕПЛА		1 / 2
7.1 dT1_IBH_ON		5°C
7.2 t_IBH_DELAY		30MIN
7.3 T4_IBH_ON		-5°C
7.4 dT1_AHS_ON		5°C
7.5 t_AHS_DELAY		30MIN
	НАСТРОЙТЬ	

7 ДРУГИЕ ИСТОЧН.ТЕПЛА		2 / 2
7.6 T4_AHS_ON		-5°C
7.7 УСТАН. IBH		ТРУБ. К-Р
7.8 P_IBH1		0.0kW
7.9 P_IBH2		0.0kW
7.10 P_TBH		0.0kW
	НАСТРОЙТЬ	

9.5.8 НАСТР.ВЫХОДН.НЕ ДОМА

«НАСТР.ВЫХОДН.НЕ ДОМА» используется для установки температуры воды на выходе, чтобы предотвратить ее замерзание во время вашего выходного вне дома.

Перейдите в «МЕНЮ» > «ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖ.» > «8 НАСТР.ВЫХОДН.НЕ ДОМА» Нажмите «OK». Отобразится следующая страница:

8 НАСТР.ВЫХОДН.НЕ ДОМА		2 / 2
8.1 T1S_H.A._H		20°C
8.2 T5S_H.A._DHW		20°C
		НАСТР.

9.5.9 НАСТРОЙКА ВЫЗОВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Установщики могут указать номер телефона местного дилера в разделе «НАСТРОЙКА ВЫЗОВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ». Если устройство не работает должным образом, позвоните по этому номеру, чтобы получить помощь.

Перейдите в «МЕНЮ» > «ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖ.» > «ВЫЗВАТЬ СЕРВИС». Нажмите «OK». Отобразится следующая страница:

9 ВЫЗВАТЬ СЕРВИС	
НОМЕР ТЕЛ.	*****
НОМЕР МОБ.ТЕЛ.	*****
	CONFIRM
	НАСТРОЙТЬ

Нажмайте ▼ ▲ для прокрутки и «OK», чтобы ввести номер телефона. Максимальная длина телефонного номера составляет 13 цифр. Если длина телефонного номера меньше 12 цифр, введите ■, как показано ниже:

9 ВЫЗВАТЬ СЕРВИС	
НОМЕР ТЕЛ. *****	
НОМЕР МОБ.ТЕЛ. *****	
OK CONFIRM ► НАСТРОЙКА ◀	

Номер, отображаемый в интерфейсе пользователя, является номером телефона вашего местного дилера.

9.5.10 ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАСТРОЙКИ

«ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАСТРОЙКИ» используется для восстановления заводских настроек всех параметров, установленных в пользовательском интерфейсе.

Перейдите в «МЕНЮ» > «ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖ.» > «10. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАСТРОЙКИ». Нажмите «OK». Отобразится следующая страница:

10 ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАСТРОЙКИ	
Все настройки вернутся к заводским (по умолчанию). Хотите восстановить заводские настройки?	
НЕТ	ДА
OK CONFIRM ►	

Используйте стрелки **<>**, чтобы выбрать «ДА», и нажмите «OK». Отобразится следующая страница:

10 ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАСТРОЙКИ	
Ждите...	
5%	

Через несколько секунд все параметры, установленные в пользовательском интерфейсе, будут восстановлены до заводских настроек.

9.5.11 ПРОБНЫЙ ЗАПУСК

«ПРОБНЫЙ ЗАПУСК» используется для проверки правильности работы клапанов, продувки воздухом, работы циркуляционного насоса, охлаждения, нагрева и ГВС.

Перейдите в «МЕНЮ» > «ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖ.» > «11.ПРОБНЫЙ ЗАПУСК». Нажмите «OK». Отобразится следующая страница:

11 ПРОБНЫЙ ЗАПУСК	
Применить настройки и активировать «ПРОБНЫЙ ЗАПУСК»?	
НЕТ	ДА
OK CONFIRM ►	

Если нажать «OK», Отобразится следующая страница:

11 ПРОБНЫЙ ЗАПУСК	
11.1 ТОЧКИ ПРОВЕРКИ	
11.2 УДАЛ. ВОЗДУХА	
11.3 РАБОТАЕТ ЦИРК. НАСОС	
11.4 РАБОТАЕТ ОХЛАЖД.	
11.5 РАБОТАЕТ ОБОГРЕВ	
OK ВВОД ▲	

11 ПРОБНЫЙ ЗАПУСК	
11.6 РАБОТАЕТ РЕЖИМ ГВС	
OK ВВОД ▲	

Если выбрана «ТОЧКИ ПРОВЕРКИ», Отобразится следующая страница:

11 ПРОБНЫЙ ЗАПУСК (ТОЧКИ ПРОВЕРКИ) 1 / 2	
3-ХОД. КЛАП. 1	ВЫКЛ.
3-ХОД. КЛАП. 2	ВЫКЛ.
НАСОС I	ВЫКЛ.
НАСОС O	ВЫКЛ.
НАСОС C	ВЫКЛ.
ВКЛ / ВЫКЛ ВКЛ / ВЫКЛ ▲	

11 ПРОБНЫЙ ЗАПУСК 2 / 2	
НАСОС СОЛН.СИСТ.	ВЫКЛ.
НАСОС ГВС	ВЫКЛ.
ВНУТР. РЕЗЕРВ. НАГРЕВ.	ВЫКЛ.
НАГРЕВ. БАКА	ВЫКЛ.
3-ХОД. КЛАП. 3	ВЫКЛ.
ВКЛ / ВЫКЛ ВКЛ / ВЫКЛ ▲	

Нажмите **▼ ▲**, чтобы прокрутить до компонентов, которые вы хотите проверить, и нажмите «ВКЛ / ВЫКЛ». Например, если выбран 3-ходовой клапан и нажата кнопка «ВКЛ / ВЫКЛ», если 3-ходовой клапан открыт / закрыт, это значит, что 3-ходовой клапан работает normally, как и другие компоненты.

⚠ ВНИМАНИЕ!


Перед проверкой точек убедитесь, что бак и система водоснабжения заполнены водой, а воздух удален, иначе это может вызвать поломку насоса или резервного нагревателя.

Если выбрать «ПРОДУВКА ВОЗДУХОМ» и нажать «OK», появится следующая страница:

11 ПРОБНЫЙ ЗАПУСК	
Пробный запуск вкл. Удаление возд.вкл.	
OK ПОДТВЕРД.	


В режиме удаления воздуха SV1 открывается, SV2 закрывается. Через 60 секунд насос блока (HACOC I) включится на 10 минут, и на это время будет выключен переключатель расхода. Как только насос прекратит работу, SV1 закрывается, SV2 открывается. Через 60 секунд HACOC I и HACOC O начнут работать, пока не получат следующую команду.

Если выбрана «РАБОТА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА», отобразится следующая страница:

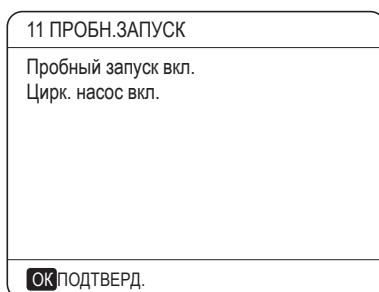


Во время работы циркуляционного насоса все работающие компоненты будут остановлены. Через 60 секунд SV1 открывается, SV2 закрывается, еще через 60 секунд начнет работать HACOC I. Через 30 секунд, если переключатель расхода покажет нормальный расход, HACOC I включится на 3 минуты, и как только он остановится на 60 секунд, SV1 закрывается, SV2 открывается. Через 60 секунд HACOC I и HACOC O начнут работать, через 2 минуты переключатель расхода проверит расход воды. Если переключатель расхода выключится на 15 секунд, HACOC I и HACOC O будут работать, пока не получат следующую команду.

Если выбрано «РАБОТАЕТ ОХЛАЖД.», отобразится следующая страница:

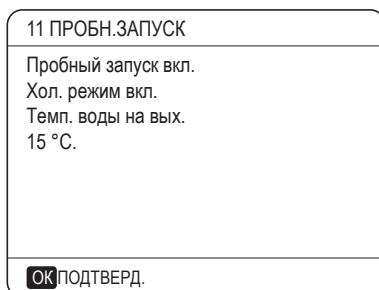


Во время пробного запуска «ХОЛ. РЕЖИМА» целевая температура воды на выходе по умолчанию составляет 7 °C. Устройство будет работать до тех пор, пока температура воды не упадет до определенного значения или не будет получена следующая команда.

Если выбрано «РАБОТАЕТ ОБОГРЕВ», отобразится следующая страница:

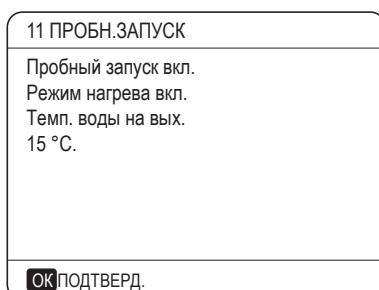


Во время пробного запуска «ГОР. РЕЖИМА» целевая температура воды на выходе по умолчанию составляет 35 °C. IBH (внутренний резервный нагреватель) включится после 10 минут работы компрессора. IBH выключится, проработав 3 минуты, а тепловой насос будет работать до тех пор, пока температура воды не увеличится до определенного значения или не будет получена следующая команда.

Если выбрано «РАБОТАЕТ РЕЖИМ ГВС», отобразится следующая страница:

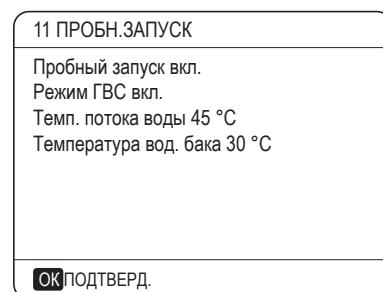

Во время пробного запуска «РЕЖИМА ГВС» целевая температура ГВС по умолчанию составляет 55 °C. TBH (вспомогательный нагреватель бака) включится после 10 минут работы компрессора. TBH выключится через 3 минуты, а тепловой насос будет работать до тех пор, пока температура воды не увеличится до определенного значения или не будет получена следующая команда.

Во время пробного запуска все кнопки, кроме «OK», не работают. Чтобы отключить пробный запуск, нажмите «OK». Например, когда устройство находится в режиме продувки воздухом, после нажатия кнопки «OK» отобразится следующая страница:

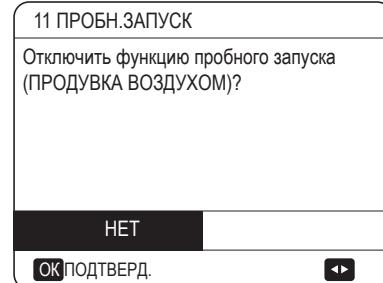

Используйте стрелки , чтобы выбрать «ДА», и нажмите «OK». Пробный запуск будет выключен.

9.5.12 СПЕЦИАЛЬН.ФУНКЦИЯ

Когда устройство находится в режимах специальных функций, проводной пульт не работает, при этом не будучи заблокирован, невозможно вернуться на домашнюю страницу и на экране отображается только та страница, на которой запущена специальная функция.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во время работы специальной функции другие функции (ЕЖЕНЕД. ГРАФИК / ТАЙМЕР, ВЫХОДН., ВЫХОДН. ВНЕ ДОМА) не могут быть использованы.

Перейдите в «МЕНЮ» > «ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖ.» > «12.СПЕЦИАЛЬН.ФУНКЦИЯ».

Если перед началом подогрева на полу остается большое количество воды, пол может деформироваться или даже разорваться во время операции подогрева. Чтобы защитить пол, необходимо его высушить, постепенно повышая его температуру.

12 СПЕЦИАЛЬН.ФУНКЦИЯ	
Применить настройки и активировать «СПЕЦИАЛЬН.ФУНКЦИЯ»?	
НЕТ	ДА
OK CONFIRM	

12 СПЕЦИАЛЬН.ФУНКЦИЯ	
12.1 ПРЕДВ. ПОДОГРЕВ ПОЛА	
12.2 СУШКА ПОЛА	
OK ВВОД	

Нажмите для прокрутки и «OK», чтобы зайти в подменю.

При первом использовании устройства в системе подачи воды может оставаться воздух, и это может вызвать сбои в работе. Чтобы выпустить воздух, необходимо запустить функцию удаления воздуха (убедитесь, что воздухоотводчик открыт).

Если выбран «ПРЕДВ. ПОДОГРЕВ ПОЛА», после нажатия «OK» Отобразится следующая страница:

12.1 ПРЕДВ. ПОДОГРЕВ ПОЛА	
T1S	30 °C
t_fristFH	72 HOURS
ВВОД	ВЫХОД
НАСТРОЙТЬ	

Если курсор указывает на «ВКЛЮЧИТЬ ПРЕДВ. ПОДОГРЕВ ДЛЯ ПОЛА», используйте , чтобы выбрать «ДА», и нажмите «OK». Отобразится следующая страница:

12.1 ПРЕДВ. ПОДОГРЕВ ПОЛА	
Предварительный подогрев пола работает на протяжении 25 минут. Темп. потока воды 20 °C.	
OK ПОДТВЕРД.	


Во время предв. подогрева пола все кнопки, кроме «OK», не работают. Чтобы отключить предв. подогрев пола, нажмите «OK».

Отобразится следующая страница:

12.1 ПРЕДВ. ПОДОГРЕВ ПОЛА	
Отключить предварительный подогрев для сушки пола?	
НЕТ	
OK ПОДТВЕРД.	

Используйте , чтобы перевести курсор на «ДА», и нажмите «OK». Предв. подогрев пола отключится.

Работа устройства во время подогрева пола описана на рисунке ниже:

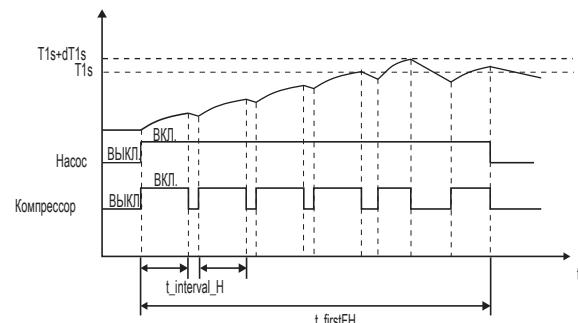

Если выбрана СУШКА ПОЛА, после нажатия «OK» появятся следующие страницы:

12.2 СУШКА ПОЛА	
ВРЕМЯ ПОДОГР (t_DRYUP) 8 дней	
УДЕРЖ. ТЕМП.(t_HIGHPEAK) 5 дней	
ВРЕМЯ ОХЛАЖД (t_DRYD) 5 дней	
МАКС. ТЕМП. (t_DRYPEAK) 45 °C	
ВРЕМЯ ПУСКА 15:00	
НАСТР.	


12.2 СУШКА ПОЛА	
ДАТА ПУСКА 01-01-2019	
ВВОД	ВЫХОД
НАСТР.	

Во время сушки пола все кнопки, кроме «OK», не работают. При неисправности теплового насоса режим сушки пола отключается, если резервный нагреватель и дополнительный источник отопления недоступны. Чтобы отключить сушку пола, нажмите «OK». Отобразится следующая страница:

12.3 СУШКА ПОЛА
Устройство запустит сушку пола в 9:00 01.08.2018.
OK CONFIRM

Используйте стрелки **▼ ▲**, чтобы выбрать «ДА», и нажмите «OK». Сушка пола будет выключена.

Целевая температура воды на выходе во время сушки пола приведена на рисунке ниже:

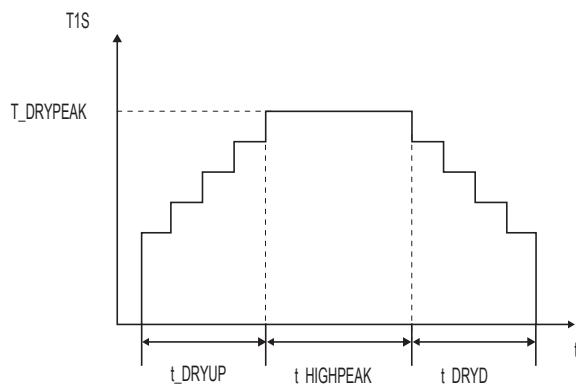

9.5.13 АВТОМ. ПЕРЕЗАПУСК

Функция «АВТОМ. ПЕРЕЗАПУСК» используется для того, чтобы выбрать, будет ли устройство повторно применять настройки пользовательского интерфейса в тот момент, когда питание восстановится после сбоя.

Перейдите в «МЕНЮ» > «ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖ.» > «13.АВТОМ. ПЕРЕЗАПУСК»

13 АВТОМ. ПЕРЕЗАПУСК
13.1 РЕЖИМ ОХЛ / ОБОГР ДА
13.2 РЕЖИМ ГВС НЕТ
НАСТР.

Функция «АВТОМ. ПЕРЕЗАПУСК» повторно применяет настройки интерфейса пользователя после сбоя питания. Если эта функция отключена, устройство не будет автоматически перезагружаться при возобновлении подачи питания после сбоя.

9.5.14 ОГРАНИЧЕНИЕ ВХОДНОЙ МОЩНОСТИ

Как настроить ОГРАНИЧЕНИЕ ВХОДНОЙ МОЩНОСТИ

Перейдите в «МЕНЮ» > «ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖ.» > «14. ОГРАНИЧЕНИЕ ВХОДНОЙ МОЩНОСТИ»

14 ОГРАНИЧ. ПОТР. МОЩН.
14.1 ОГРАНИЧ. ПОТР. МОЩН. 0
НАСТР.

9.5.15 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВХОДА

Как настроить ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВХОДА

Перейдите в «МЕНЮ» > «ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖ.» > «15. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВХОДА»

15 ОПРЕД.ВХОД
15.1 ON/OFF (M1M2) УДАЛЕННЫЙ
15.2 SMART GRID НЕТ
15.3 T1b (Tw2) НЕТ
15.4 Tbt1 НЕТ
15.5 Tbt2 НЕТ
НАСТРОЙТЬ

15 ОПРЕД.ВХОД
15.6 Та ЧМИ
15.7 ВХ. СОЛ.ЭН. НЕТ
15.8 ДЛИНА F-ТРУБЫ < 10m
15.9 dTbt2 12 °C
15.10 RT/Ta_PCB НЕТ
НАСТРОЙТЬ

9.5.16 Настройка параметров

Параметры, относящиеся к этой главе, приведены в таблице ниже.

Порядковый номер	Код	Регион	По умолчанию	Минимум	Максимум	Интервал настройки	блок
1.1	РЕЖИМ ГВС	Включение или выключение режима ГВС:0=НЕТ,1=ДА	1	0	1	1	/
1.2	ДЕЗИНФ.	Включение или выключение режима дезинфекции:0=НЕТ,1=ДА	1	0	1	1	/
1.3	ПРИОРИТЕТ ГВС	Включение или выключение режима приоритета ГВС:0=НЕТ,1=ДА	1	0	1	1	/
1.4	НАСОС ГВС	Включение или выключение режима насоса ГВС:0=НЕТ,1=ДА	0	0	1	1	/
1.5	НАСТР. ПРИОРИТЕТА ГВС ПО ВРЕМЕНИ	Включение или выключение настр. приоритета ГВС по времени:0=НЕТ,1=ДА	0	0	1	1	/
1.6	dT5_ON	Разница температур для запуска нагр. насоса	10	1	30	1	°C
1.7	dT1S5	Верное значение для регулировки произв. компрессора.	10	5	40	1	°C
1.8	T4DHWMAX	Макс. темп. окр. среды, при которой тепловой насос может нагреть воду для ГВС	43	35	43	1	°C
1.9	T4DHWMIN	Мин. темп. окр. среды, при которой тепловой насос может нагреть воду для ГВС	-10	-25	5	1	°C
1.10	t_INTERVAL_DHW	Интервал запуска компрессора в режиме ГВС.	5	5	5	1	МИН
1.11	dT5_TBH_OFF	Разница температур между T5 и T5S для выключения вспом. нагревателя.	5	0	10	1	°C
1.12	T4_TBH_ON	Самая высокая температура снаружи, при которой работает ТВН.	5	-5	20	1	°C
1.13	t_TBH_DELAY	Время, в теч. которого компрессор работал до запуска вспом. нагревателя	30	0	240	5	МИН
1.14	T5S_DI	Целевая температура воды в баке ГВС при функции ДЕЗИНФ.	65	60	70	1	°C
1.15	t_DI_HIGHTEMP.	Время, в течение которого будет сохраняться макс. температуру воды в баке ГВС при функции ДЕЗИНФ	15	5	60	5	МИН
1.16	t_DI_max	Максимальная продолжительность дезинфекции	210	90	300	5	МИН
1.17	t_DHWHP_restrict	Рабочее время для операции нагрева/охлаждения помещения.	30	10	600	5	МИН
1.18	t_DHWHP_max	Макс. продолж. непр. работы тепл. насоса в режиме ПРИОРИТЕТА ГВС.	90	10	600	5	МИН
1.19	ВРЕМЯ РАБОТЫ НАСОСА	Конкретное время, в теч. которого насос ГВС будет работать	5	5	120	1	МИН
1.20	ВРЕМЯ РАБОТЫ НАСОСА ГВС	Включение или выключение насоса ГВС в зад. время и продолж. работы в течение ВРЕМЕНИ РАБОТЫ НАСОСА:0=НЕТ,1=ДА	1	0	1	1	/
1.21	ДЕЗИНФ. НАСОСА ГВС	Включение или выключение насоса ГВС, если устройство находится в режиме дезинфекции или T5≥T5S_DI-2:0=НЕТ,1=ДА	1	0	1	1	/
2.1	ХОЛ. РЕЖИМ	Включение или выключение хол. режима:0=НЕТ,1=ДА	1	0	1	1	/
2.2	t_T4_FRESH_C	Время обновления климатических кривых для хол. режима	0,5	0,5	6	0,5	часов
2.3	T4CMAX	Макс. рабочая температура окружающей среды для хол. режима	52	35	52	1	°C
2.4	T4CMIN	Мин. рабочая температура окр. среды для хол. режима	10	-5	25	1	°C
2.5	dT1SC	Разница температур для запуска нагр. насоса (T1)	5	2	10	1	°C
2.6	dTSC	Разница температур для запуска нагр. насоса (Ta)	2	1	10	1	°C
2.7	t_INTERVAL_C	Интервал запуска компрессора в режимах охлаждения .	5	5	5	1	МИН
2.8	T1SETC1	Начальная температура 1 климатических кривых для хол. режима.	10	5	25	1	°C
2.9	T1SETC2	Начальная температура 2 климатических кривых для хол. режима.	16	5	25	1	°C
2.10	T4C1	Температура окружающей среды 1 климатических кривых для хол. режима.	35	-5	46	1	°C
2.11	T4C2	Температура окружающей среды 2 климатических кривых для хол. режима.	25	-5	46	1	°C
2.12	ЗОНА1 С-ВЫБРОС	Тип конца зоны1 для хол. режима: 0=FCU(фанкойл), 1=RAD.(радиатор), 2=FLH(подогрев пола)	0	0	2	1	/
2.13	ЗОНА2 С-ВЫБРОС	Тип конца зоны2 для хол. режима: 0=FCU(фанкойл), 1=RAD.(радиатор), 2=FLH(подогрев пола)	0	0	2	1	/

3.1	РЕЖИМ ОБОГР.	Включение или выключение гор. режима	1	0	1	1	/
3.2	t_T4_FRESH_H	Время обновления климатических кривых для гор. режима	0,5	0,5	6	0,5	часов
3.3	T4HMAX	Макс. рабочая температура окружающей среды для гор. режима	25	20	35	1	°C
3.4	T4HMIN	Мин. рабочая температура окружающей среды для гор. режима	-15	-25	15	1	°C
3.5	dT1SH	Разница температур для запуска устройства (T1)	5	2	10	1	°C
3.6	dTSH	Разница температур для запуска устройства (Ta)	2	1	10	1	°C
3.7	t_INTERVAL_H	Интервал запуска компрессора в режиме Обогрев.	5	5	5	1	MIN
3.8	T1SETH1	Начальная температура 1 климатических кривых для гор. режима	35	25	60	1	°C
3.9	T1SETH2	Начальная температура 2 климатических кривых для гор. режима	28	25	60	1	°C
3.10	T4H1	Температура окружающей среды 1 климатических кривых для гор. режима	-5	-25	35	1	°C
3.11	T4H2	Температура окружающей среды 2 климатических кривых для гор. режима	7	-25	35	1	°C
3.12	ЗОНА1 Н-ВЫБРОС	Тип конца зоны1 для гор. режима: 0=FCU(фанкойл), 1=RAD.(радиатор), 2=FLH(подогрев пола)	1	0	2	1	/
3.13	ЗОНА2 Н-ВЫБРОС	Тип конца зоны2 для гор. режима: 0=FCU(фанкойл), 1=RAD.(радиатор), 2=FLH(подогрев пола)	2	0	2	1	/
3.14	t_DELAY_PUMP	время, в течение которого компрессор работал до запуска насоса.	2	2	20	0,5	МИН
4.1	T4AUTOCMIN	Мин. раб. температура окр. среды для охл. в автоматическом режиме	25	20	29	1	°C
4.2	T4AUTOHMAX	Макс. раб. температура окр. среды для обогрева в автоматическом режиме	17	10	17	1	°C
5.1	ТЕМП. ПОТОКА ВОДЫ	Включение или выключение ТЕМП. ПОТОКА ВОДЫ:0=НЕТ,1=ДА	1	0	1	1	/
5.2	КОМН. ТЕМП.	Включение или выключение КОМН. ТЕМП.:0=НЕТ,1=ДА	0	0	1	1	/
5.3	ДВОЙН.ЗОНА	Включение или выключение ДВОЙНОЙ ЗОНЫ КОМН. ТЕРМОСТАТА:0=НЕТ,1=ДА	0	0	1	1	/
6.1	КОМН.ТЕРМОСТАТ	Режим работы комнатного термостата: 0=НЕТ,1=УСТ.РЕЖИМ,2=ОДНА ЗОНА,3=ДВОЙН.ЗОНА	0	0	3	1	/
7.1	dT1_IBH_ON	Разница температур между T1S и T1 для включения резерв. нагр.	5	2	10	1	°C
7.2	t_IBH_DELAY	Время, в течение которого компрессор работал до первого запуска резерв. нагр.	30	15	120	5	МИН
7.3	T4_IBH_ON	Температура окружающей среды для запуска резервного нагревателя	-5	-15	10	1	°C
7.4	dT1_AHS_ON	Разница температур между T1S и T1B для включения доп. источника тепла	5	2	10	1	°C
7.5	t_AHS_DELAY	Время, в течение которого компрессор работал до запуска доп. источника тепла	30	5	120	5	МИН
7.6	T4_AHS_ON	Температура окружающей среды для запуска доп. источника тепла	-5	-15	10	1	°C
7.7	УСТАН. IBH	Место установки IBH/AHS ТРУБ. К-Р=0; БУФЕРНЫЙ БАК=1	0	0	0	0	°C
7.8	P_IBH1	Потребляемая мощность IBH1	0	0	20	0,5	°C
7.9	P_IBH2	Потребляемая мощность IBH2	0	0	20	0,5	kW
7.10	P_TBH	Потребляемая мощность TBH	2	0	20	0,5	kW
8.1	T1S_H.A_H	Целевая температура воды на выходе для нагрева помещения в режиме «выходной вне дома»	25	20	25	1	°C
8.2	T5S_H.A_DHW	Целевая температура воды на выходе для нагрева ГВС в режиме «выходной вне дома»	25	20	25	1	°C
12.1	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВ ПОЛА T1S	Настройка температуры воды на выходе при первом предв. подогреве пола	25	25	35	1	°C
12.3	t_FIRSTFH	Продолж. предв. подогрева пола	72	48	96	12	ЧАС

12.4	t_DRYUP	День повышения температуры во время сушки пола	8	4	15	1	ДЕНЬ
12.5	t_HIGHPEAK	Дни поддержания высокой температуры во время сушки пола	5	3	7	1	ДЕНЬ
12.6	t_DRYD	День понижения температуры во время сушки пола	5	4	15	1	ДЕНЬ
12.7	T_DRYPEAK	Целевая пиковая температура потока воды при высыхании пола	45	30	55	1	°C
12.8	ВРЕМЯ ПУСКА	Время пуска сушки пола	Час: наст. время (не в нач. кжд. часа +1, в нач. кжд. часа +2) Минута: 00	0:00	23:30	1/30	ч/мин
12.9	ДАТА ПУСКА	Дата пуска сушки пола	Текущая дата	1/1/2000	31/12/2099	1/1/2001	д/м/г
13.1	АВТОМ. ПЕРЕЗАПУСК ХОЛ./ГОР. РЕЖИМА	Включение или выключение автоматического перезапуска гор./хол. режима, 0=НЕТ, 1=ДА	1	0	1	1	/
13.2	АВТОМ. ПЕРЕЗАПУСК РЕЖИМА ГВС	Включение или отключение автоматического перезапуска режима ГВС, 0=НЕТ, 1=ДА	1	0	1	1	/
14.1	ОГРАНИЧЕНИЕ ВХОДНОЙ МОЩНОСТИ	Тип ограничения потребляемой мощности, 0 = НЕТ, 1-8 =ТИП 1~8	0	0	8	1	/
15.1	ON/OFF (M1 M2)	Определение функции переключателя M1M2; 0 = ДИСТ.ВКЛ/ВЫКЛ, 1 = ТВН ВКЛ/ВЫКЛ, 2 = АHS ВКЛ/ВЫКЛ	0	0	2	1	/
15.2	SMART GRID	Включение или выключение SMART GRID; 0 = НЕТ, 1 = ДА	0	0	1	1	/
15.3	T1b(Tw 2)	Включение или выключение T1b(Tw 2); 0 = НЕТ, 1 = ДА	0	0	1	1	/
15.4	Tbt1	Включение или выключение Tbt1; 0 = НЕТ, 1 = ДА	0	0	1	1	/
15.5	Tbt2	Activează sau dezactivează Tbt2; 0=NU, 1=DA	0	0	1	1	/
15.6	Ta	Включение или выключение Та; 0 = НЕТ, 1 = ДА	0	0	1	1	/
15.7	BХ. СОЛ.ЭН.	Выбор ВХ. СОЛ.ЭН. 0 = НЕТ, 1 = CN18Tsolar, 2 = CN11SL1SL2	0	0	2	1	/
15.8	ДЛИНА F-ТРУБЫ	Выбор общей длины жидкостного трубопровода (ДЛИНА F-ТРУБЫ) 0 = ДЛИНА F-ТРУБЫ <10 м, 1 = ДЛИНА F-ТРУБЫ ≥10 м	0	0	1	1	/
15.9	dTbt1	Разница температур для запуска устройства (Tbt2)	15	0	50	1	°C
15.10	RT/Ta_PCB	Включение или выключение RT/Ta_PCB; 0 = НЕТ, 1 = ДА	0	0	1	1	/
16.1	PER_START	Процент запуска нескольких устройств	10	10	100	10	%
16.2	TIME_ADJUST	Время регулировки при добавлении или удалении блоков	5	1	60	1	MIN
16.3	СБРОС АДРЕСА	Сброс кода адреса блока	FF	0	15	1	/
17.1	HMI SET	Выбор ЧМИ; 0 = ГЛАВН., 1 = ВСПОМ	0	0	1	1	/
17.2							

10 ПРОБНЫЙ ЗАПУСК И ИТОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ

Установщик обязан убедиться, что после установки устройство работает правильно.

10.1 Итоговые проверки

Перед включением устройства прочтите следующие рекомендации:

- После завершения монтажа и установки всех необходимых настроек закройте все передние панели блока и установите на место крышки блока.
- Щиток распределительной коробки может быть открыт только электриком, имеющим лицензию на проведение техобслуживания.

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ

В течение первого запуска устройства в работу требуемая потребляемая мощность может быть выше, чем указано на паспортной табличке устройства. Это явление возникает из-за компрессора, которому необходимо проработать 50 часов, прежде чем он достигнет плавной работы и стабильного энергопотребления.

10.2 Работа тестового запуска (ручной режим)

При необходимости установщик может в любой момент выполнить тестовый запуск вручную, чтобы проверить правильность работы продувки воздухом, нагрева, охлаждения и нагрева ГВС, см. «9.6.11 ПРОБН. ЗАПУСК».

11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы обеспечить бесперебойную работу устройства, необходимо регулярно выполнять ряд проверок и устройства и проводки.

Этот вид технического обслуживания должен выполняться местным специалистом.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу устройства, необходимо регулярно выполнять ряд проверок и устройства и проводки.

Этот вид технического обслуживания должен выполняться местным специалистом.

⚠ ОПАСНОСТЬ

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

- Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию или ремонту необходимо отключить электропитание на панели питания.
- Не прикасайтесь к деталям под напряжением в течение 10 минут после отключения питания.
- Коленчатый нагреватель компрессора может работать даже в режиме ожидания.
Обратите внимание, что некоторые секции блока электрических компонентов горячие.
- Запрещается прикасаться к любым токопроводящим частям.
- Запрещается промывать устройство. Это может привести к поражению электрическим током или пожару.
- Запрещается оставлять устройство без присмотра, когда сервисная панель снята.

Следующие проверки должны выполняться квалифицированным специалистом не реже одного раза в год.

- Давление воды
Проверьте давление воды, если оно ниже 1 бара, заполните систему водой.
- Водяной фильтр
Очистите водяной фильтр.
- Клапан сброса давления воды
Проверьте правильность работы клапана сброса давления, повернув черную ручку на клапане против часовой стрелки:
 - Если вы не слышите щелчка, обратитесь к местному дилеру.
 - Если вода продолжает выходить из устройства, сначала закройте запорные клапаны на входе и выходе, а затем обратитесь к местному дилеру.
- Шланг клапана сброса давления
Убедитесь, что шланг клапана сброса давления расположен надлежащим образом для слива воды.
- Изоляционная крышка корпуса резервного нагревателя
Убедитесь, что изоляционная крышка резервного нагревателя надежно закреплена вокруг емкости резервного нагревателя.
- Клапан сброса давления в баке ГВС (полевое водоснабжение) применяется только для установок с баком для ГВС. Проверьте правильность работы клапана сброса давления на баке ГВС.
- Вспомогательный нагреватель бака ГВС
Относится только к установкам с баком ГВС. Рекомендуется удалить накопление извести на вспомогательном нагревателе, чтобы продлить срок его службы, особенно в регионах с жесткой водой. Для этого слейте воду из бака ГВС, выньте вспомогательный нагреватель из бака ГВС и погрузите в ведро (или аналогичное) средство для удаления извести на 24 часа.
- Распределительная коробка устройства
 - Проведите тщательный визуальный осмотр распределительной коробки и найдите явные дефекты, такие как слабые соединения или неисправная проводка.
 - Проверьте правильность работы контакторов омметром. Все контакты этих контакторов должны быть в открытом положении.

Использование гликоля (См. «8.5.4 Защита водяного контура от замерзания»)
Документируйте концентрацию гликоля и значение pH в системе не реже одного раза в год.

Значение pH ниже 8,0 указывает на то, что значительная часть ингибитора была истощена и что необходимо добавить больше ингибитора.

- Если значение pH ниже 7,0, и происходит окисление гликоля, систему следует тщательно сплыть и сделать это до того, как произойдет серьезное повреждение.

Убедитесь, что утилизация раствора гликоля производится в соответствии с местными законами и правилами.

12 ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В этом разделе представлена полезная информация для диагностики и устранения определенных неполадок, которые могут возникнуть в устройстве.

Поиск неисправностей и соответствующие действия по их устраниению имеет право проводить только ваш местный специалист.

12.1 Общие рекомендации

-Перед началом процедуры поиска неисправностей проведите тщательный визуальный осмотр устройства и найдите явные дефекты, такие как слабые соединения или неисправная проводка.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При проверке распределительной коробки устройства каждый раз убедитесь, что главный выключатель устройства выключен.

Если сработало защитное устройство, остановите установку и выясните, почему сработало защитное устройство, прежде чем выполнить его сброс. Ни при каких обстоятельствах нельзя подключать защитные устройства параллельно или устанавливать для них значения, отличные от заводских настроек. Если вы не можете найти причину проблемы, позвоните местному дилеру.

Если клапан сброса давления работает неправильно и подлежит замене, всегда подсоединяйте к нему гибкий шланг, чтобы вода не капала из агрегата!

💡 ПРИМЕЧАНИЕ

При возникновении проблем, связанных с дополнительным комплектом солнечных батарей для нагрева ГВС, обратитесь к разделу по поиску и устраниению неисправностей «Руководства по установке и эксплуатации» данного комплекта.

12.2 Общие признаки

Признак 1. Устройство включено, но устройство не греет и не охлаждает, как ожидалось

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	ДЕЙСТВИЕ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ
Неправильные настройки температуры.	Проверьте параметры T4HMAX, T4HMIN в гор. режиме. T4CMAX, T4CMIN в хол. режиме T4DHWMAX, T4DHWMIN в режиме ГВС.
Поток воды слишком слабый.	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что все запорные клапаны водяного контура в правильном положении.Проверьте, не забился ли фильтр.Убедитесь, что в системе воды нет воздуха.Проверьте по манометру, достаточно ли давления воды. Давление воды должно быть > 1 бар (вода холодная).Убедитесь, что расширительная емкость не вышла из строя.Убедитесь, что сопротивление в водяном контуре не слишком велико для насоса.
Объем воды в установке слишком низкий.	Убедитесь, что объем воды в установке превышает минимальное требуемое значение (см. «8.5.2 Объем воды и выбор размера расширительных емкостей»).

Признак 2. Устройство включено, но компрессор не запускается (отопление помещения или горячее водоснабжение)

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	ДЕЙСТВИЕ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ
Блок может быть запущен вне своего рабочего диапазона (температура воды слишком низкая).	При низкой температуре воды система использует резервный нагреватель, чтобы сначала достичь минимальной температуры воды (12 °C). <ul style="list-style-type: none">Проверьте правильность питания резервного нагревателя.Убедитесь, что тепловой предохранитель резервного нагревателя закрыт.Убедитесь, что термозащита резервного нагревателя не активирована.Убедитесь, что контакторы резервного нагревателя не вышли из строя.

Признак 3. Насос шумит (кавитация)

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	ДЕЙСТВИЕ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ
Наличие воздуха в системе.	Продувочный воздух.
Давление воды на входе в насос слишком низкое.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте по манометру, достаточно ли давления воды. Давление воды должно быть > 1 бар (вода холодная). Убедитесь, что манометр не сломан. Убедитесь, что расширительная емкость не вышла из строя. Убедитесь, что настройка предварительного давления расширительной емкости верна (см. «8.5.2 Объем воды и выбор размера расширительных емкостей»).

Признак 4. Открывается клапан сброса давления

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	ДЕЙСТВИЕ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ
Расширительная емкость неисправна.	Замените расширительную емкость
Давление воды в установке выше 0,3 МПа.	Убедитесь, что давление воды в установке около 0,10~0,20 МПа (см. «8.5.2 Объем воды и выбор размера расширительных емкостей»).

Признак 5. Протечка клапана сброса давления

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	ДЕЙСТВИЕ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ
Выпуск клапана сброса давления заблокирован грязью.	<p>Проверьте правильность работы клапана сброса давления, повернув красную ручку на клапане против часовой стрелки:</p> <ul style="list-style-type: none"> Если вы не слышите щелчка, обратитесь к местному дилеру. Если вода продолжает выходить из устройства, сначала закройте запорные клапаны на входе и выходе, а затем обратитесь к местному дилеру.

Признак 6. Помещение недостаточно прогревается из-за низких температур наружного воздуха

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	ДЕЙСТВИЕ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ
Работа резервного нагревателя не активирована.	Убедитесь, что «ДРУГИЕ ИСТОЧН.ТЕПЛА/РЕЗЕРВ. НАГР.» включен, см. «9.6 Полевые настройки». Проверьте, была ли активирована тепловая защита резервного нагревателя (см.«Элементы управления резервного нагревателя (IBH)»). Убедитесь, что вспомогательный нагреватель работает, резервный нагреватель и вспомогательный нагреватель не могут работать одновременно.
Слишком большая мощность теплового насоса используется для нагрева ГВС (относится только к установкам с резервуаром для ГВС).	<p>Убедитесь, что «t_DHWHP_MAX» и «t_DHWHP_RESTRICT» настроены соответствующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что «ПРИОРИТЕТ ГВС» в пользовательском интерфейсе отключен. Включите «T4_TBH_ON» в «пользовательский интерфейс/ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖ.», чтобы активировать вспомогательный нагреватель для нагрева горячего водоснабжения.

Признак 7. Гор. режим не может сразу перейти режим ГВС

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	ДЕЙСТВИЕ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ
Объем резервуара слишком мал, а датчик температуры воды расположен недостаточно высоко	<ul style="list-style-type: none"> Установить «dT1S5» на максимальное значение и задать минимальное значение для «t_DHWHP_RESTRICT». Установить «dT1SH» на 2 °C. Включите ТВН, при этом ТВН должен быть под контролем наружного блока. Если доступен АHS, сначала включите его. Если выполнено требование по включению теплового насоса, включится тепловой насос. Если недоступен и ТВН, и АHS, попробуйте изменить положение датчика T5 (см. «5 Общее введение»).

Признак 8. Режим ГВС не может сразу перейти в гор. режим

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	ДЕЙСТВИЕ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ
Размера теплообменника недостаточно для обогрева помещения	<ul style="list-style-type: none"> Установите «t_DHWHP_MAX» на минимальное значение, рекомендуемое значение составляет 60 минут. Если циркуляционный насос вне устройства не контролируется устройством, попробуйте подключить его к устройству. Добавьте 3-ходовой клапан на входе в фланец, чтобы обеспечить достаточный расход воды.
Нагрузка по обогреву помещения слишком мала	Нормально, обогрев не требуется
Функция дезинфекции запущена без ТВН	<ul style="list-style-type: none"> Отключите функцию дезинфекции добавьте ТВН или АHS для режима ГВС
Функция «БЫСТРЫЙ ПОДОГРЕВ» была включена вручную. После того как горячая вода нагреется до требуемой температуры, тепловой насос не сможет своевременно переключиться в режим кондиционирования, если требуется работа кондиционера	Вручную выключите функцию «БЫСТРЫЙ ПОДОГРЕВ»
Если температура окружающей среды низкая, горячей воды недостаточно, а система АHS не работает или включается поздно	<ul style="list-style-type: none"> Установите "T4DHWMIN", рекоменд. значение $\geq -5^{\circ}\text{C}$ Установите "T4_TVN_ON", рекоменд. значение $\geq 5^{\circ}\text{C}$
Приоритет режима ГВС	Если к блоку подключены АHS или ИВН, при отказе наружного блока внутренний блок должен включаться сначала в режиме ГВС, и только затем, когда вода нагреется до заданной температуры, перейти в режим обогрева.

Признак 9. Тепловой насос в режиме ГВС прекращает работу, но заданное значение не достигнуто, требуется тепло для обогрева помещения, но устройство остается в режиме ГВС

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	ДЕЙСТВИЕ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ
Недостаточная поверхность змеевика в баке	То же решение для Признака 7
ТВН или АHS недоступны	Тепловой насос будет оставаться в режиме ГВС до тех пор, пока не будет достигнуто «t_DHWHP_MAX» или пока не будет достигнута уставка. Добавьте ТВН или АHS для режима ГВС, ТВН и АHS должны контролироваться устройством.

12.3 Рабочий параметр

Это меню предназначено для обслуживающего персонала или сервисного инженера, который просматривает рабочие параметры.

- На домашней странице перейдите в «МЕНЮ» > «РАБОЧИЙ ПАРАМЕТР».
- Нажмите «OK». Для рабочих параметров предусмотрено девять страниц, как показано ниже. Нажмите «▼», «▲» для пролистывания.

РАБОЧИЙ ПАРАМЕТР #00	
К-ВО ПОДКЛ. УСТР-В	1
РАБОЧ.РЕЖИМ	ХОЛ.
СОСТ. SV1	ВКЛ.
СОСТ. SV2	ВЫКЛ.
СОСТ. SV3	ВЫКЛ.
HACOC_I	ВКЛ.
	1/9

РАБОЧИЙ ПАРАМЕТР #00	
HACOC-O	ВЫКЛ.
HACOC-C	ВЫКЛ.
HACOC-S	ВЫКЛ.
HACOC-D	ВЫКЛ.
РЕЗ. НАГРЕВ. ТРУБЫ	ВЫКЛ.
РЕЗ. НАГРЕВ. БАКА	ВКЛ.
	2/9

РАБОЧИЙ ПАРАМЕТР #00	
ГАЗ. КОТЕЛ	ВЫКЛ.
T1 ТЕМП. ВОДЫ НА ВЫХ.	35°C
РАСХОД ВОДЫ	1.72m³/h
ПРОИЗВ. ТЕПЛ. НАСОСА	11.52kW
Э/ПОТРБЛ.	1000kWh
Та КОМН. ТЕМП.	25°C
	3/9

РАБОЧИЙ ПАРАМЕТР #00	
T5 ТЕМП. ВОД.БАКА	53°C
Tw2 ТЕМП. ВОДЫ КОНТУР2	35°C
TIS' C1 ТЕМП. КЛИМАТ. КРИВОЙ	35°C
TIS2' C2 ТЕМП. КЛИМАТ. КРИВОЙ	35°C
TW_ВОДА.ВЫХ.(T/O)	35°C
TW-ВОДА. ВХ. (T/O)	30°C
	4/9

РАБОЧИЙ ПАРАМЕТР #00	
Tbt1 БУФЕРНЫЙ БАК_ВЫС. ТЕМП.	35°C
Tbt2 БУФЕРНЫЙ БАК_НИЗ. ТЕМП.	35°C
Tsolar	25°C
ПО ВНУТРБЛОК	01-09-2019V01
	5/9

РАБОЧИЙ ПАРАМЕТР #00	
МОДЕЛЬ НБ	6kW
ТОК КОМП.	12A
ЧАСТОТА КОМП.	24Hz
ВР. Р-Ы КОМП.	54 MIN
ОБЩ. ВР. РАБ. КОМП.	1000Hrs
РАСШИР. ВЕНТИЛЬ	200P
	6/9

РАБОЧИЙ ПАРАМЕТР	#00
СКОРОСТЬ ВЕНТ.	600R/MIN
ЦЕЛЕВ.ЧАСТ.ВН.БЛОКА	46Hz
ТИП ОГРАНИЧ.ЧАСТОТЫ	5
НАПРЯЖ.Э/ПИТАНИЯ	230V
НАПРЯЖ.ШИНЫ ПОСТ.ТОКА	420V
ТОК ШИНЫ ПОСТ. ТОКА	18A
АДРЕС	7/9

РАБОЧИЙ ПАРАМЕТР	#00
TW_ВОДА.ВЫХ.(Т/О)	35°C
TW-ВОДА. ВХ. (Т/О)	30°C
T2 ХЛАДАГ.ВЫХ.(Т/О)	35°C
T2B ХЛАДАГ.ВХОД.(Т/О)	35°C
Th КОМП. ВСАСЫВАНИЯ КОМП.	5°C
Tr КОМП. НАГНЕТАНИЯ КОМП.	75°C
АДРЕС	8/9

РАБОЧИЙ ПАРАМЕТР	#00
Т3 ТЕМП. НАРУЖ. ТЕПЛООБМ.	5°C
Т4 ТЕМП. УЛИЦЫ	5°C
ТЕМП. МОДУЛЯ TF	55°C
P1 КОМП. ДАВЛЕНИЕ	2300kPa
ПО НАРУЖ.БЛОК	01-09-2018V01
ИНТЕРФ.УПР.	01-09-2018V01
АДРЕС	9/9

ПРИМЕЧАНИЕ

Параметр энергопотребления является подготовительным. Если какой-либо параметр не будет активирован в системе, здесь появится «-»

Мощность теплового насоса приведена только для справки и не используется для оценки возможностей устройства. Точность датчика $\pm 1^\circ\text{C}$. Параметры расхода рассчитываются в соответствии с параметрами работы насоса, отклонение отличается при разных расходах, максимальное отклонение составляет 25%.

12.4 Коды ошибок

Когда активируется защитное устройство, код ошибки будет отображаться в интерфейсе пользователя.

Список всех ошибок и действий по их исправлению представлен в таблице ниже.

Сбросьте сообщение о сработавшей защите, для этого выключите и снова включите устройство.

Если сбросить сообщение не удалось, обратитесь к местному дилеру.

КОД ОШИБКИ	НЕИСПРАВНОСТЬ ИЛИ ЗАЩИТА	ПРИЧИНА ОШИБКИ И ДЕЙСТВИЕ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ
E0	Сбой потока воды (после 3 срабатываний E8)	<ol style="list-style-type: none"> 1. В проводной цепи произошло короткое замыкание или она разомкнута. Подсоедините провода. 2. Слишком низкий расход воды. 3. Переключатель расхода воды вышел из строя, он постоянно открыт или замкнут, замените переключатель расхода воды.
E2	Сбой связи между пультом управления и наруж блоком	<ol style="list-style-type: none"> 1. Провод не соединяет проводной пульт управления и устройство. подключите провод. 2. Неправильная последовательность проводов связи. Подсоедините провода в верной последовательности. 3. Наличие сильного магнитного поля или объекта высокой мощности, например, лифты, большие силовые трансформаторы и т. д. <p>Экранируйте устройство с помощью барьера или переместите его в другое место.</p>
E3	Сбой конечного наруж. датчика темп. воды (T1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте сопротивление датчика 2. Разъем датчика T1 ослаблен. Подключите его. 3. Разъем датчика T1 влажный или в нем есть вода. Уберите воду, высушите разъем. Нанесите водонепроницаемый клей. 4. Неисправность датчика T1, замените датчик на новый.
E4	Неисправность датчика температуры бака (T5)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте сопротивление датчика 2. Разъем датчика T5 ослаблен. Подключите его. 3. Разъем датчика T5 влажный или в нем есть вода. Уберите воду, высушите разъем. Нанесите водонепроницаемый клей 4. Неисправность датчика T5, замените датчик на новый. 5. Если вы хотите перекрыть горячее водоснабжение, когда датчик T5 не подключен к системе, то датчик T5 не может быть обнаружен, см. «9.6.1 НАСТРОЙКА РЕЖИМА ГВС»
E8	Сбой расхода воды	<p>Убедитесь, что все запорные клапаны водяного контура полностью открыты.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте, нужно ли чистить фильтр. 2. См. «8.6 Заполняющая вода» 3. Убедитесь, что в системе нет воздуха (продувочный воздух). 4. Проверьте по манометру, достаточно ли давления воды. Давление воды должно быть > 1 бар. 5. Убедитесь, что настройка скорости насоса на максимуме. 6. Убедитесь, что расширительная емкость не вышла из строя. 7. Убедитесь, что сопротивление в водяном контуре не слишком велико для насоса (см. «9.4 Настройка насоса»). 8. Если эта ошибка возникает при разморозке (во время обогрева помещения или нагрева воды для ГВС), убедитесь, что источник питания резервного нагревателя подключен правильно и предохранители не перегорели. 9. Убедитесь, что предохранитель насоса и предохранитель PCB не перегорели.
Ed	Неисправность датчика темп. воды на входе (Tw_in)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте сопротивление датчика 2. Разъем датчика Tw_in ослаблен. Подсоедините его. 3. Разъем датчика Tw_in влажный или в нем есть вода. Уберите воду, высушите разъем. Нанесите водонепроницаемый клей 4. Неисправность датчика Tw_in, замените датчик на новый.

КОД ОШИБКИ	НЕИСПРАВНОСТЬ ИЛИ ЗАЩИТА	ПРИЧИНА ОШИБКИ И ДЕЙСТВИЕ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ
<i>EE</i>	Сбой EErom внутреннего блока	1. Параметр EErom — ошибка, перезапишите данные EErom. 2. Часть чипа EErom сломана, замените часть чипа EErom на новую. 3. Сломана главная плата управления внутреннего блока, замените на новую.
<i>HO</i>	Ошибка связи между внутренним и наружным блоками	1. Отсутствие проводного соединения между главной Наружный блок и главной платой управления внутреннего блока. Подключите проводку. 2. Неправильная последовательность проводов связи. Подсоедините провода в верной последовательности. 3. Наличие сильного магнитного поля или объекта высокой мощности, например, лифты, большие силовые трансформаторы и т. д. Экранируйте устройство с помощью барьера или переместите его в другое место.
<i>H2</i>	Неисправность датчика температуры жидк. хладагента (T2)	1. Проверьте сопротивление датчика 2. Разъем датчика T2 ослаблен. Подсоедините его. 3. Разъем датчика T2 влажный или в нем есть вода. Уберите воду, высушите разъем. Нанесите водонепроницаемый клей 4. Неисправность датчика T2, замените датчик на новый.
<i>H3</i>	Неисправность датчика температуры газа хладагента (T2B)	1. Проверьте сопротивление датчика 2. Разъем датчика T2B ослаблен. Подключите его. 3. Разъем датчика T2B влажный или в нем есть вода. Уберите воду, высушите разъем. Нанесите водонепроницаемый клей 4. Неисправность датчика T2B, замените датчик на новый.
<i>H5</i>	Сбой датчика комн. Темп. (Ta)	1. Проверьте сопротивление датчика 2. Датчик температуры Ta в интерфейсе; 3. Неисправность датчика Ta, замените датчик или интерфейс на новый, либо перезагрузите Ta, подсоедините новый с PCB внутреннего блока
<i>H9</i>	Сбой наруж. датчика темп. воды (T1B) для зоны 2	1. Проверьте сопротивление датчика 2. Разъем датчика T1B ослаблен. Подключите его. 3. Разъем датчика T1B влажный или в нем есть вода. Уберите воду, высушите разъем. Нанесите водонепроницаемый клей. 4. Неисправность датчика T1B, замените датчик на новый.
<i>HA</i>	Сбой наруж. датчика темп. воды(Tw_out)	1. Разъем датчика TW_out ослаблен. Подключите его. 2. Разъем датчика TW_out влажный или в нем есть вода. Уберите воду, высушите разъем. Нанесите водонепроницаемый клей 3. Неисправность датчика TW_out, замените датчик на новый.
<i>PS</i>	Tw_out - Tw_in защита слишком выс.значение	1. Убедитесь, что все запорные клапаны водяного контура полностью открыты. 2. Проверьте, нужно ли чистить фильтр. 3. См. «8.6 Заполняющая вода» 4. Убедитесь, что в системе нет воздуха (продувочный воздух). 5. Проверьте по манометру, достаточно ли давления воды. Давление воды должно быть > 1 бар (вода холодная). 6. Убедитесь, что настройка скорости насоса на максимуме. 7. Убедитесь, что расширительная емкость не вышла из строя. 8. Убедитесь, что сопротивление в водяном контуре не слишком велико для насоса. (См. «9.4 Настройка насоса»).
<i>Pb</i>	Защита от замерзания	Блок автоматически вернется к нормальной работе.
<i>PP</i>	Tw_out - Tw_in нестандартная защита	1.Проверьте сопротивление двух датчиков 2. Проверьте расположение двух датчиков 3. Разъем провода датчика входа/выхода воды ослаблен. Подключите его. 4. Датчик на входе/выходе воды (TW_in /TW_out) неисправен. Замените датчик на новый. 5. Четырехходовой клапан заблокирован. Перезапустите блок, чтобы позволить клапану изменить направление. 6. Четырехходовой клапан сломан, замените клапан на новый.

КОД ОШИБКИ	НЕИСПРАВНОСТЬ ИЛИ ЗАЩИТА	ПРИЧИНА ОШИБКИ И ДЕЙСТВИЕ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ
<i>Hb</i>	Трижды сработала защита «PP» и $T_{w_out} < 7^{\circ}\text{C}$	То же, что и для «PP».
<i>E7</i>	Неисправность верхнего датчика темпл. буферного бака (Tbt1)	"1. Проверьте сопротивление датчика. 2. Разъем датчика секунд Tbt1 ослаблен, подсоедините его. 3. Разъем датчика Tbt1 влажный или в нем есть вода. Уберите воду, высушите разъем. Нанесите водонепроницаемый клей. 4. Неисправность датчика Tbt1, замените датчик на новый."
<i>E8</i>	Неисправность датчик температуры солнечной батареи (Tsolar)	"1. Проверьте сопротивление датчика. 2. Разъем датчика секунд Tsolar ослаблен, подсоедините его. 3. Разъем датчика Tsolar влажный или в нем есть вода. Уберите воду, высушите разъем. Нанесите водонепроницаемый клей. 4. Неисправность датчика Tsolar, замените датчик на новый."
<i>E9</i>	Неисправность нижнего датчика темп. буферного бака (Tbt2)	"1. Проверьте сопротивление датчика. 2. Разъем датчика секунд Tbt2 ослаблен, подсоедините его. 3. Разъем датчика Tbt2 влажный или в нем есть вода. Уберите воду, высушите разъем. Нанесите водонепроницаемый клей. 4. Неисправность датчика Tbt2, замените датчик на новый."
<i>HE</i>	Ошибка связи между главной платой и передаточной платой термостата	RT/Ta PCB настроена на пользовательский интерфейс, но передаточная плата термостата не подключена или неудовлетворительная связь между передаточной платой термостата и главной платой. Если передаточная плата термостата не нужна, отключите плату RT/Ta PCB. Если передаточная плата термостата нужна, подключите ее к главной плате и убедитесь в том, что коммуникационный кабель правильно подключен и отсутствуют сильные электрические или магнитные помехи.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Если зимой произойдут отказы E0 и Hb, и устройство не будет вовремя отремонтировано, водяной насос и трубопроводная система могут быть повреждены из-за замерзания, поэтому необходимо вовремя устранять отказы E0 и Hb.

13 ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Модель внутреннего блока	60	100	140		
Электропитание	220-240V~ 50Hz				
Номинальная потребляемая мощность	95W	95W	95W		
Номинальный ток	0,4A	0,4A	0,4A		
Номинальная мощность	См. «Технические данные»				
Габариты (Ш×В×Г)[мм]	420x790x270				
Упаковка (Ш×В×Г)[мм]	525x1050x360				
Теплообменник	Пластинчатый теплообменник				
Электрический нагреватель	/				
Внутренний объем воды	5,0L				
Номинальное давление воды	0,3MPa				
Сетка фильтра	60				
Мин. расход воды (переключатель расхода)	6 л/мин	10 л/мин			
Насос					
Тип	Инвертор пост. тока				
Макс. высота нагнетания	9m				
Потребляемая мощность	5~90W				
Расширитальная емкость					
Объем	8L				
Макс. рабочее давление	0.3MPa(g)				
Предварительное давление	0.10MPa(g)				
Вес					
Масса нетто	37kg	37kg	39kg		
Масса брутто	43kg	43kg	45kg		
Соединения					
Газовая/жидкостная сторона хладагента	Φ15,9/Φ6,35	Φ15,9/Φ9,52	Φ15,9/Φ9,52		
Впуск/выпуск воды	R1"				
Сливное соединение	Φ25				
Рабочий диапазон					
Температура воды на выходе (режим обогрева)	+12 ~ +65 °C				
Температура воды на выходе (режим охлаждения)	+5 ~ +30 °C				
Температура воды в системе горячего водоснабжения	+12 ~ +60 °C				
Температура окружающей среды	+5 ~ +35 °C				
Давление воды	0,1 ~ 0,3MPa				

Модель внутреннего блока	60 (нагреватель 3 кВт)	100 (нагреватель 3 кВт)	160 (нагреватель 3 кВт)	60 (нагреватель 9 кВт)	100 (нагреватель 9 кВт)	160 (нагреватель 9 кВт)	
Электропитание	220-240V~ 50Hz			380~415V 3N~ 50Hz			
Номинальная потребляемая мощность	3095W	3095W	3095W	9095W	9095W	9095W	
Номинальный ток	13,5A	13,5A	13,5A	13,3A	13,3A	13,3A	
Номинальная мощность	См. «Технические данные»						
Габариты (Ш×В×Г)[мм]	420x790x270						
Упаковка (Ш×В×Г)[мм]	525x1050x360						
Теплообменник	Пластиначатый теплообменник						
Электрический нагреватель	3000W	3000W	3000W	9000W	9000W	9000W	
Внутренний объем воды	5,0L						
Номинальное давление воды	0,3MPa						
Сетка фильтра	60						
Мин. расход воды (переключатель расхода)	6 л/мин	10 л/мин	6 л/мин	6 л/мин	10 л/мин	10 л/мин	
Насос							
Тип	Инвертор пост. тока						
Макс. высота нагнетания	9m						
Потребляемая мощность	5~90W						
Расширительная емкость							
Объем	8L						
Макс. рабочее давление	0,3MPa(g)						
Предварительное давление	0,10MPa(g)						
Вес							
Масса нетто	43kg	43kg	45kg	43kg	43kg	45kg	
Масса брутто	49kg	49kg	51kg	49kg	49kg	51kg	
Соединения							
Газовая/жидкостная сторона хладагента	Ф15,9/Ф6,35	Ф15,9/Ф9,52	Ф15,9/Ф9,52	Ф15,9/Ф6,35	Ф15,9/Ф9,52	Ф15,9/Ф9,52	
Впуск/выпуск воды	R1"						
Сливное соединение	Ф25						
Рабочий диапазон							
Температура воды на выходе (режим обогрева)	+12~ +65°C						
Температура воды на выходе (режим охлаждения)	+5~ +30°C						
Температура воды в системе горячего водоснабжения	+12~ +60°C						
Температура окружающей среды	0~ +35°C						
Давление воды	0,1~ 0,3MPa						

14 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1) Проверка площадки

Перед началом работ с системами, содержащими легковоспламеняющиеся хладагенты, необходимо проверить безопасность, чтобы свести к минимуму риск возгорания. Для ремонта холодильной системы необходимо соблюдать следующие меры предосторожности перед проведением работ в системе.

2) Рабочие процедуры

Работы должны проводиться в соответствии с контролируемой процедурой, чтобы свести к минимуму риск присутствия горючего газа или пара во время выполнения работ.

3) Общая рабочая зона

Весь обслуживающий персонал и другие работающие на данной территории должны быть проинструктированы о характере выполняемых работ. Работы в закрытых помещениях следует избегать. Область вокруг рабочего пространства должна быть отделена. Убедитесь, что на данной территории были обеспечены безопасные условия благодаря контролю горючих материалов.

4) Проверка на наличие хладагента

Территория должна быть проверена с помощью соответствующего детектора хладагента до и во время работы, чтобы убедиться, что техник знает о потенциально воспламеняющейся среде. Убедитесь, что используемое оборудование для обнаружения утечек пригодно для использования с легковоспламеняющимися хладагентами, то есть не испускает искр, надлежащим образом загерметизировано или искробезопасно.

5) Наличие огнетушителя

Если какие-либо огневые работы должны проводиться на холодильном оборудовании или любых связанных с ним деталях, необходимо иметь в наличии соответствующее оборудование для пожаротушения. Обеспечьте наличие сухого порошкового или CO₂ огнетушителя рядом с зоной заправки.

6) Отсутствие источников возгорания

Никто из лиц, выполняющих работы по холодильной системе, которые включают взаимодействие с трубопроводами, которые содержат или содержали легковоспламеняющийся хладагент, не должен использовать какие-либо источники возгорания таким образом, чтобы это могло спровоцировать пожар или взрыв. Все возможные источники возгорания, включая зажженные сигареты, должны находиться на достаточном удалении от места установки, ремонта, извлечения продукта и его утилизации, во время которых воспламеняющийся хладагент может попасть в окружающее пространство. Перед началом работ необходимо осмотреть зону вокруг оборудования, чтобы убедиться в отсутствии источников пламени или опасности возгорания. Должны быть установлены знаки НЕ КУРИТЬ.

7) Вентилируемая зона

Перед тем как вскрывать систему или выполнять какие-либо огневые работы, убедитесь, что помещение открыто или что оно надлежащим образом вентилируется. Надлежащая вентиляция должна поддерживаться в течение всего времени выполнения работ. Вентиляция должна безопасно рассеивать любой выпущенный хладагент и предпочтительно выбрасывать его наружу в атмосферу.

8) Проверки холодильного оборудования

Если электрические компоненты должны быть заменены, замена должна соответствовать назначению и правильной спецификации. Всегда соблюдайте указания производителя по техническому обслуживанию. В случае сомнений обратитесь за помощью в технический отдел производителя. Следующие проверки должны применяться к установкам, в которых используют легковоспламеняющиеся хладагенты:

- Объем заправки соответствует размеру помещения, в котором установлены детали, содержащие хладагент;
- Вентиляционное оборудование и выходы работают надлежащим образом и не загорожены препятствиями;
- Если используется непрямой холодильный контур, вторичные контуры должны быть проверены на наличие хладагента; маркировка на оборудовании все еще видима и разборчива.
- Маркировка и признаки, которые являются нечитаемыми, должны быть исправлены;
- Холодильная труба или компоненты устанавливаются в таком месте, где они вряд ли будут подвергаться воздействию какого-либо вещества, которое может разъедать компоненты, содержащие хладагент, если компоненты не изготовлены из материалов, которые по своей природе устойчивы к коррозии или надлежащим образом защищены от такой коррозии.

9) Проверки электрических устройств

Ремонт и техническое обслуживание электрических компонентов должны включать в себя первоначальные проверки безопасности и процедуры проверки компонентов. Если существует неисправность, которая может поставить под угрозу безопасность, то к цепи не следует подключать электропитание до тех пор, пока она не будет приведена в удовлетворительное состояние. Если неисправность не может быть исправлена немедленно, и при этом необходимо продолжать работу, следует применить адекватное временное решение. Об этом необходимо поставить в известность владельца оборудования, чтобы все стороны были проинформированы.

При первоначальной проверке безопасности следует убедиться, что:

- Конденсаторы разряжены: это должно быть сделано безопасным способом, чтобы избежать потенциального искрения;
- При заправке, восстановлении или продувке системы отсутствуют открытые электрические компоненты и проводка;
- Наличие заземления.

10) Ремонт герметичных компонентов

а) Во время ремонта герметичных компонентов все источники электропитания должны быть отключены от оборудования, на котором выполняется работа, до снятия герметичных крышек и т. д. Если во время технического обслуживания абсолютно необходимо обеспечить электропитание оборудования, то в наиболее критической точке должна быть установлена постоянно действующая форма обнаружения утечки, чтобы предупредить о потенциально опасной ситуации.

б) Особое внимание должно быть уделено следующему, чтобы гарантировать, что при работе с электрическими компонентами корпус не подвергнется таким изменениям, которые повлияют на уровень защиты. Это должно включать повреждение кабелей, чрезмерное количество соединений, клеммы, выполненные не в соответствии с оригинальной спецификацией, повреждение уплотнений, неправильную установку сальников и т. д.

- Убедитесь, что устройство установлено надежно.
- Убедитесь, что уплотнения или уплотнительные материалы не разложились до такой степени, что больше не препятствуют попаданию воспламеняющихся сред. Запасные части должны соответствовать спецификациям производителя.

💡 ПРИМЕЧАНИЕ

Использование силиконового герметика может снизить эффективность некоторых типов оборудования для обнаружения утечек. Искробезопасные компоненты не требуется изолировать перед началом работы.

11) Ремонт искробезопасных компонентов

Не применяйте постоянную индуктивную или емкостную нагрузку к цепи, не убедившись, что она не превысит напряжение и ток, допустимые для используемого оборудования. Искробезопасные компоненты — единственный тип компонентов, с которыми можно работать, находясь в огнеопасной среде. Испытательное оборудование должно пройти надлежащую оценку. Заменяйте компоненты только на детали, указанные производителем. Другие детали могут привести к воспламенению хладагента от паров при утечке.

12) Кабельная проводка

Убедитесь, что кабели не будут подвергаться износу, коррозии, избыточному давлению, вибрации, соприкосновению с острыми кромками или любому другому неблагоприятному воздействию окружающей среды. Проверка также должна учитывать влияние старения или постоянной вибрации от таких источников, как компрессоры и вентиляторы.

13) Обнаружение легковоспламеняющихся хладагентов

Ни при каких обстоятельствах для поиска или обнаружения утечек хладагента не должны использоваться потенциальные источники возгорания. Запрещено использовать галоидные лампы (или любые другие детекторы с открытым пламенем).

14) Методы обнаружения утечек

Следующие методы обнаружения утечек считаются приемлемыми для систем, содержащих легковоспламеняющиеся хладагенты. Электронные детекторы утечек должны использоваться для обнаружения легковоспламеняющихся хладагентов, но их чувствительность может быть недостаточной или может потребоваться повторная калибровка. (Оборудование для обнаружения утечки хладагента должно быть откалибровано в зоне, где хладагента нет). Убедитесь, что детектор не является потенциальным источником возгорания и подходит для хладагента. Оборудование для обнаружения утечек должно быть настроено в диапазоне нижнего предела воспламеняемости хладагента (в процентах), откалибровано по используемому хладагенту, а также требуется подтверждение соответствующего процента газа (максимум 25%). Жидкости для обнаружения утечек подходят для использования вместе с большинством хладагентов, но следует избегать использования моющих средств, содержащих хлор, поскольку хлор может вступать в реакцию с хладагентом и разъедать медные трубопроводы. Если есть подозрение на наличие утечки, любые открытые источники пламени должны быть убраны или потушены. Если обнаружена утечка хладагента, которую требуется запаять, весь хладагент должен быть извлечен из системы или изолирован (с помощью запорных клапанов) в сегменте системы, удаленном от утечки. Затем система должна пройти продувку бескислородным азотом (OFN) как до, так и во время процесса пайки.

15) Извлечение и откачка

При вскрытии контура хладагента для выполнения ремонта в любых других целях должны использоваться стандартные процедуры. Однако важно придерживаться практических рекомендаций, поскольку огнеопасность требует внимания. Должна соблюдаться следующая процедура:

- Удалите хладагент;
- Продуйте контур инертным газом;
- Удалите его;
- Повторно продуйте контур инертным газом;
- Вскройте контур методом резки или пайки.

Объем хладагента должен быть возвращен в соответствующие цилиндры для восстановления. Система должна быть промыта бескислородным азотом, чтобы обеспечить безопасность устройства. Может потребоваться повторить этот процесс несколько раз.

Для этой задачи запрещено использовать сжатый воздух или кислород.

Проведите продувку путем разрушения вакуума в системе с помощью бескислородного азота. Следует заполнять систему до тех пор, пока не будет достигнуто рабочее давление, затем выпустить азот в атмосферу и, наконец, восстановить вакуум. Этот процесс следует повторять до тех пор, пока из системы не будет откачен весь хладагент.

Когда вы используете последнюю порцию бескислородного азота, давление в системе должно быть сброшено до атмосферного, чтобы с ней можно было работать. Эта операция абсолютно необходима для проведения пайки на трубопроводах.

Убедитесь, что выход для вакуумного насоса не находится вблизи источников возгорания и рядом имеется вентиляция.

16) Процедуры заполнения

В дополнение к обычным процедурам загрузки должны соблюдаться следующие требования:

- Убедитесь, что при использовании загрузочного оборудования не происходит загрязнения различных хладагентов. Шланги или трубопроводы должны быть как можно короче, чтобы минимизировать количество хладагента, который в них содержится.
- Цилиндры должны оставаться в вертикальном положении.
- Перед заправкой системы хладагентом убедитесь, что система хладагента заземлена.
- Маркируйте систему, когда завершите загрузку (если она еще не завершена).
- Необходимо соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не переполнить систему хладагента.
- Перед повторной загрузкой системы необходимо подвергнуть ее испытанию под давлением с помощью бескислородного азота. Система должна быть проверена на герметичность по завершении загрузки — и до ввода в эксплуатацию. Последующее испытание на герметичность должно быть проведено до того, как вы покинете площадку.

17) Вывод из эксплуатации

Перед выполнением этой процедуры важно, чтобы техник полностью ознакомился с оборудованием и всеми его частями. Рекомендуется безопасно восстановить все хладагенты. Перед выполнением задачи необходимо взять пробу масла и хладагента.

В случае, если необходим анализ перед повторным использованием восстановленного хладагента. Крайне важно, чтобы доступ к электроэнергии был обеспечен до начала задачи.

- а) Ознакомьтесь с оборудованием и его эксплуатацией.
- б) Изолируйте систему электрически
- в) Перед началом процедуры убедитесь, что:

- При необходимости доступно механическое погружочно-разгрузочное оборудование для работы с баллонами с хладагентом;
 - Все средства индивидуальной защиты доступны и используются правильно;
 - Процесс восстановления всегда под контролем компетентного лица;
 - Оборудование для восстановления и цилиндры соответствуют требуемым стандартам.
- д) Откачивайте весь хладагент из системы, если это возможно.
 - е) Если создать вакуум невозможно, сделайте коллектор, чтобы хладагент можно было удалить из различных частей системы.
 - ж) Убедитесь, что цилиндр находится на весах перед началом восстановления.
 - з) Запустите устройство для восстановления и работайте в соответствии с инструкциями производителя.
 - и) Не переполняйте цилиндры. (Не более 80% объема жидкого заполнения).
 - к) Не превышайте максимальное рабочее давление цилиндра, даже временно.
 - л) Когда цилиндры должным образом заполняются, и процесс будет завершен, цилиндры и оборудование следует незамедлительно убрать с площадки. Убедитесь, что все запорные клапаны на оборудовании закрыты.
 - м) Восстановленный хладагент не должен заправляться в другую систему охлаждения, пока он не будет очищен и проверен.

18) Маркировка

Оборудование должно быть промарковано с указанием того, что оно выведено из эксплуатации и хладагент из него удален. Этикетка должна содержать дату и подпись. Убедитесь, что на оборудовании есть этикетки, на которых указано, что оно содержит легковоспламеняющийся хладагент.

19) Восстановление

При удалении хладагента из системы для обслуживания или вывода из эксплуатации, рекомендуется извлекать все хладагенты безопасным способом.

При перекачивании хладагента в баллоны убедитесь, что используются только соответствующие баллоны для восстановления хладагента. Убедитесь в наличии правильного количества цилиндров, которые смогут вместить общий объем загрузки системы. Все используемые баллоны предназначены для восстановленного хладагента и имеют маркировку для этого хладагента (т. е. специальные баллоны для регенерации хладагента). Баллоны должны идти в комплекте с предохранительным клапаном и соответствующими запорными клапанами в хорошем рабочем состоянии.

Пустые цилиндры вакуумируются и, если это возможно, охлаждаются перед восстановлением.

Оборудование для восстановления должно быть в исправном рабочем состоянии, иметь набор инструкций по рассматриваемому оборудованию и должно быть пригодным для восстановления легковоспламеняющихся хладагентов. Кроме того, должен быть в наличии и в надлежащем рабочем состоянии комплект калиброванных весов.

Шланги должны идти в комплекте с герметичными разъединительными муфтами и быть в надлежащем состоянии. Перед использованием восстановительной машины убедитесь, что она находится в удовлетворительном рабочем состоянии, прошла качественное техническое обслуживание и что все соответствующие электрические компоненты герметизированы для предотвращения возгорания в случае выброса хладагента. При наличии сомнений проконсультируйтесь с производителем. Восстановленный хладагент должен быть возвращен поставщику хладагента в надлежащем цилиндре для утилизации, с оформлением соответствующей записи о передаче отходов. Не смешивайте хладагенты в установках для извлечения и особенно внутри баллонов.

Если необходимо удалить масло из компрессора или компрессоров, убедитесь, что оно было откачано до приемлемого уровня и в смазке не остался горючий хладагент. Процесс извлечения должен проводиться до возврата компрессора поставщикам. Для ускорения этого процесса должен использоваться только электрический нагрев корпуса компрессора. Слив масла из системы должен выполняться безопасно.

20) Транспортировка, маркировка и хранение устройств.

Перевозка оборудования, содержащего легковоспламеняющиеся хладагенты. Соблюдение правил перевозки.

Маркировка оборудования с помощью знаков. Соответствие местным нормам

Утилизация оборудования, в котором использовались легковоспламеняющиеся хладагенты. Соответствие местным нормам

Хранение оборудования/техники


Хранение оборудования должно осуществляться в соответствии с инструкциями производителя.

Хранение упакованного (непрорванного) оборудования


Задача для упаковки должна быть сконструирована таким образом, чтобы механическое повреждение оборудования внутри упаковки не привело к утечке заправленного в него хладагента.

Максимальное количество единиц оборудования, которое разрешается хранить вместе, будет определяться местными правилами.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Цикл хладагента

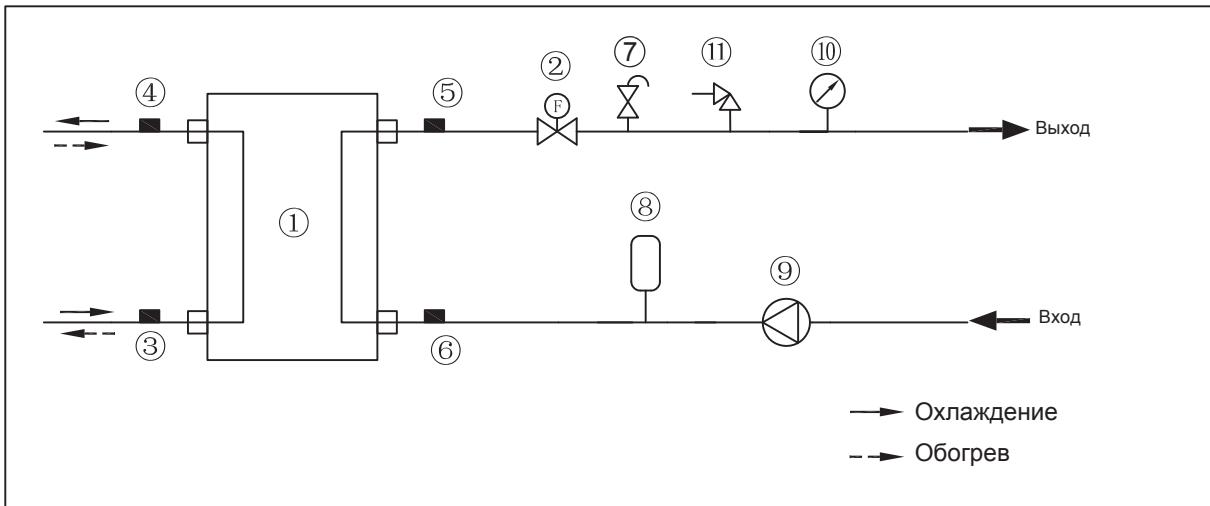

Базовая модель

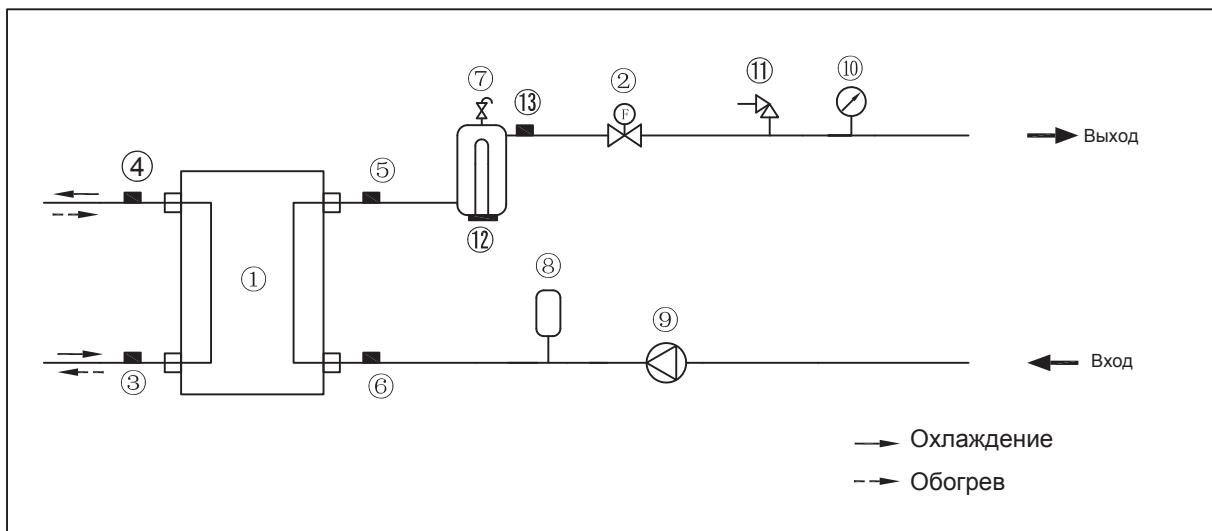

Модель по индивидуальному заказу

Изделие	Описание	Изделие	Описание
1	Теплообменник со стороны воды (пластиинчатый теплообменник)	8	Расширительная емкость
2	Переключатель расхода	9	Циркуляционный насос
3	Датчик температуры на жидкостной линии хладагента	10	Манометр
4	Датчик температуры на газовой линии хладагента	11	Предохранительный клапан
5	Датчик температуры на выходе	12	Внутренний резервный нагреватель
6	Датчик темп. воды на входе	13	Итоговый датчик температуры на выходе
7	Автоматический спускной клапан		

ДЛЯ ЗАМЕТОК

16125300002419 V.B



ES+FR+IT+PT



PL+TR+RU+RO



DE+NL