




COMANDĂ ȘI INSTALARE

Telecomandă

» FET

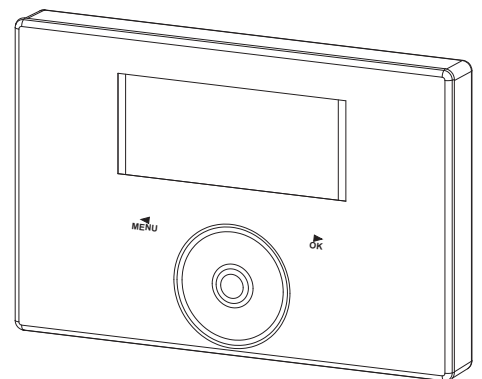



COMANDĂ

| | | |
|-----|--------------------------------------|---|
| 1. | Indicații generale | 2 |
| 1.1 | Documente relevante | 2 |
| 1.2 | Indicații de siguranță | 2 |
| 1.3 | Alte marcaje în această documentație | 2 |
| 1.4 | Unități de măsură | 3 |
| 2. | Siguranța | 3 |
| 2.1 | Utilizarea conformă cu destinația | 3 |
| 2.2 | Indicații generale de siguranță | 3 |
| 2.3 | Marcaj de verificare | 3 |
| 3. | Descrierea instalației | 3 |
| 4. | Comandă | 3 |
| 4.1 | Elemente de comandă | 3 |
| 4.2 | Ecran de pornire | 4 |
| 4.3 | Rotiță senzitivă | 4 |
| 4.4 | Taste senzoriale | 4 |
| 5. | Menu | 5 |
| 5.1 | Meniuri program | 5 |
| 5.2 | SETTINGS | 7 |
| ■ | INFO | 7 |
| □■ | PROGRAMMING UNIT SOFTWARE | 7 |
| □■ | HEATING CIRCUIT | 7 |
| ■ | PROGRAMS | 7 |
| □■ | HEATING PROGRAM | 7 |
| ■ | SETTINGS | 8 |
| □■ | GENERAL | 8 |
| □■ | HEATING | 8 |
| □■ | ENTER CODE | 8 |
| 6. | Remediarea problemelor | 8 |

INSTALARE

| | | |
|------|----------------------------------|----|
| 7. | Siguranța | 9 |
| 7.1 | Indicații generale de siguranță | 9 |
| 7.2 | Prevederi, norme și reglementări | 9 |
| 8. | Descrierea instalației | 9 |
| 8.1 | Accesorii | 9 |
| 9. | Montaj | 9 |
| 9.1 | Loc montaj | 9 |
| 9.2 | Pregătiri | 9 |
| 10. | Conexiune electrică | 10 |
| 11. | Punerea în funcțiune | 10 |
| 11.1 | Prima punere în funcțiune | 10 |
| 11.2 | Predarea aparatului | 10 |
| 12. | Date tehnice | 10 |
| 12.1 | Tabel de date | 10 |

GARANȚIE

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ȘI RECICLAREA

COMANDĂ

1. Indicații generale

Capitolul „Comandă” se adresează utilizatorului aparatului și tehnicianului de specialitate.

Capitolul „Instalare” se adresează tehnicianului de specialitate.



Indicații

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare și păstrați-le bine. Predați instrucțiunile de utilizare următorului utilizator, dacă este cazul.

1.1 Documente relevante



Instrucțiuni de utilizare WPM

1.2 Indicații de siguranță

1.2.1 Structura instrucțiunilor de siguranță



CUVÂNT DE SEMNALIZARE Tipul pericolului
Aici sunt înscrise posibilele urmări ale nerespectării indicațiilor de siguranță.

► Aici sunt înscrise măsurile de protecție contra pericolului.

1.2.2 Simboluri, tipul pericolului

| Simbol | Tipul pericolului |
|--------|-------------------|
| | Rănire |

1.2.3 Cuvinte semnal

| CUVÂNT SEMNAL | Semnificație |
|---------------|---|
| PERICOL | Indicații, a căror nerespectare cauzează răniri grave sau deces. |
| AVERTIZARE | Indicații, a căror nerespectare poate cauza răniri grave sau deces. |
| ATENȚIE | Indicații, a căror nerespectare poate cauza răniri de gravitate medie sau ușoară. |

1.3 Alte marcaje în această documentație



Indicații

Indicațiile generale sunt marcate cu simbolul alăturat. ► Citiți cu atenție textele acestor indicații.

| Simbol | Semnificație |
|--------|--|
| | Pagube materiale (Deteriorarea aparatelor, pagube indirecte, poluarea mediului înconjurător) |
| | Scoaterea din uz a aparatelor |

► Acest simbol vă arată că trebuie să acționați. Manevrelle necesare vor fi descrise pas cu pas.

□ □ ■ **Aceste simboluri vă indică nivelul meniului software (în acest exemplu al 3-lea nivel).**

1.4 Unități de măsură



Indicații

Dacă nu este altceva precizat, toate dimensiunile sunt date în milimetri.

2. Siguranța

2.1 Utilizarea conformă cu destinația

Aparatul este prevăzut pentru instalarea în mediul casnic. Poate fi utilizat în siguranță de persoane neinstruite. Aparatul poate fi utilizat și în spații nedestinate locuirii, de exemplu în mici ateliere, în măsura în care exploatarea se realizează în același mod.

O altfel de utilizare nu este considerată conformă. Pentru o utilizare conformă cu destinația trebuie respectate aceste instrucțiuni precum și instrucțiunile accesoriilor utilizate.

2.2 Indicații generale de siguranță



AVERTIZARE Rănire

Aparatul poate fi utilizat atât de copii peste 8 ani, cât și de persoane cu capacități corporale, senzoriale sau mentale reduse sau cu deficiențe privind experiența și cunoștințele dacă sunt supravegheate sau au fost instruite referitor la utilizarea sigură a aparatului și la pericolele care rezultă astfel. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea realizate de utilizator nu pot fi executate de copii fără supraveghere.

- Instalarea electrică și instalarea circuitului termic pot fi realizate doar de către un specialist calificat autorizat sau de către un tehnician al serviciului nostru clienți.
- Tehnicianul de specialitate este responsabil de respectarea prevederilor în vigoare la instalare și prima punere în funcțiune.
- Acționați aparatul doar în stare completă de montaj și cu toate dispozitivele de protecție.
- În timpul fazei de construcție protejați aparatul de praf și murdărie.

2.3 Marcaj de verificare

Vezi placa de identificare la aparat.

3. Descrierea instalației

Comanda digitală la distanță FET permite deservirea confortabilă a unei zone de încălzire. Comanda la distanță măsoară umiditatea relativă și temperatura încăperii.


Software-ul se împarte în meniurile de programe și în meniul SETTINGS.

În meniurile programului aveți acces rapid la programele individuale.

Prin intermediul meniului SETTINGS se pot executa modificări permanente la unele puncte de meniu.

4. Comandă

4.1 Elemente de comandă

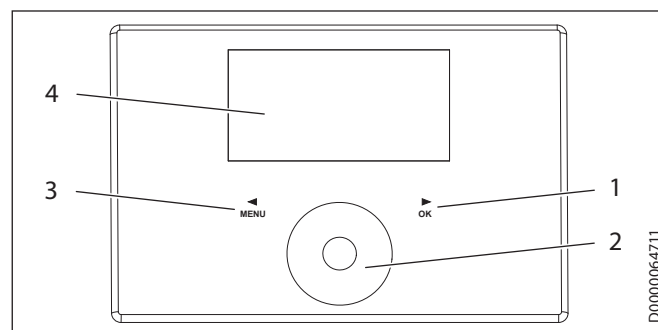

- 1 Tastă sensor „OK”
- 2 Rotiță senzitivă
- 3 Tastă sensor „MENU”
- 4 Afișaj

Rotița senzitivă este formată dintr-un sensor sensibil la atingere. La stânga și la dreapta acestuia se află câte o tastă senzitivă. Prin intermediul rotiței senzitive și a tastelor senzitive se setează toate funcțiile aparatului.




Indicații

Dacă purtați mănuși, aveți mâinile ude sau unitatea de comandă este umedă, acestea îngreunează identificarea atingerii degetelor dumneavoastră și efectuarea acțiunilor dorite de către dumneavoastră.

În punctul de meniu SETTINGS / GENERAL / TOUCH SENSITIVITY puteți seta sensibilitatea la atingere a rotiței senzitive și a tastelor sensorului prin intermediul tehnicianului Dvs. de specialitate.

4.2 Ecran de pornire

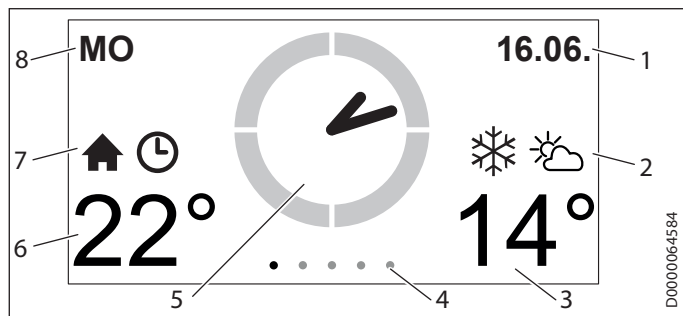

- 1 Data
- 2 Vremea
- 3 Temperatură exterior
- 4 Nivelul de meniu
- 5 Oră ceas
- 6 Temperatură încăpere / umiditate încăpere
- 7 Mod de funcționare activ
- 8 Ziua săptămânii

Simboluri



Temperatură interioară

Simbol pentru temperatură interioară



Program de timp

Dacă temperatura încăperii a fost modificată pentru un anumit interval de timp limitat este afișat simbolul ceas.



Standby mode

Când pompa de căldură se oprește prin intermediul managerului pompelor de căldură se afișează simbolul așteptare.



Fulg de nea

Dacă temperatura exterioră este sub 3°C este afișat simbolul fulg de nea.




Temperatură exterior

Simbol pentru temperatură exterioră

Marcare de selectare

În meniul SETTINGS prin intermediul unei marcări de selectare vă este indicată continuu poziția actuală. Punctul de meniu selectat la momentul respectiv este în acest proces plasat pe un fundal întunecat. Pe rândul superior al display-ului este afișat nivelul de meniu actual.

4.3 Rotiță sensibilă

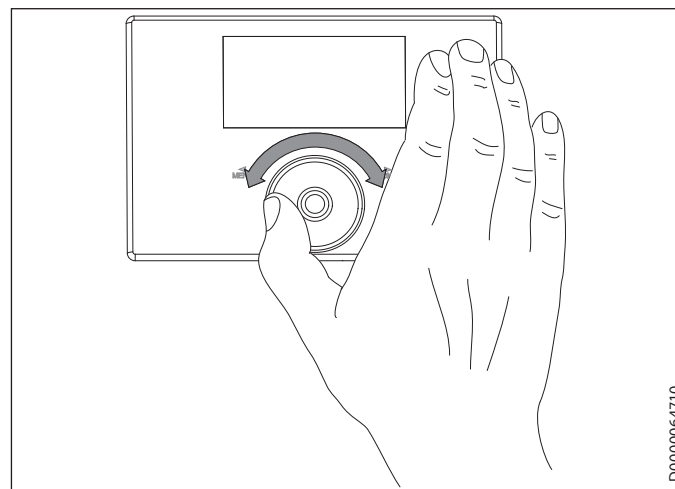

4.3.1 Meniuri program

Dacă vă deplasați în diferitele meniuri de program cu un deget în sens orar sau anti-orar cu ajutorul rotiței sensitive puteți seta o altă valoare pentru meniul corespunzător.

4.3.2 Meniu SETTINGS

Dacă vă deplasați cu un deget în sens orar în meniul SETTINGS cu ajutorul rotiței sensitive marcarea de selectare se deplasează în listă în jos. Cu o mișcare de rotire în sens anti-orar marcarea de selectare se deplasează în listă în sus.

Pe lângă navigație în interiorul structurii de meniu, rotița sensibilă servește la reglarea parametrilor. Creșteți valorile printr-o mișcare de rotație în sens orar. Reduceți valorile printr-o mișcare de rotație în sens anti-orar.

4.4 Taste senzoriale



Indicații

La o atingere prea îndelungată aparatul nu indică nicio reacție.

- ▶ Atingeți numai scurt tastele senzoriale pentru a declanșa acțiunea dorită.

4.4.1 Meniuri program



Indicații

Dacă nu are loc nicio acțiune a utilizatorului după mai mult de 1 minut (nicio mișcare de rotire și nicio atingere a „MENU” sau „OK”), afișajul aparatului se schimbă automat la ecranul de pornire.

Tastă senzor „MENU”

Prin intermediul tastei sensitive puteți răsfoi spre stânga prin meniuri.

Tastă senzor „OK”

Prin intermediul tastei sensitive puteți răsfoi spre dreapta prin meniuri.



4.4.2 Meniu SETTINGS



Indicații

Dacă nu are loc nicio acțiune a utilizatorului după mai mult de 10 minute (nicio mișcare de rotire și nicio atingere a „MENU” sau „OK”), afișajul aparatului se schimbă automat din structura de meniu la ecranul de pornire. Modificările de parametri efectuate în prealabil care nu au fost confirmate cu „OK” sunt pierdute. Parametrii conțin valorile memorate până în momentul actual.

Tastă senzor „MENU”

Prin intermediul tastei senzitive „MENU” reveniți câte un nivel de meniu înapoi.

Tastă senzor „OK”

În nivelul de meniu confirmați cu tasta senzorială „OK” punctul de meniu marcat în mod corespunzător. Ajungeți astfel în nivelul de meniu ulterior de mai jos până când ajungeți în nivelul parametri.

În nivelul parametri memorați cu tasta senzitivă „OK” parametru setat momentan.

Dacă selectați în nivelul de meniu înregistrarea BACK ajungeți în meniu un nivel mai sus.

5. Menu




Indicații

Dacă este activ regimul de vară la managerul pompelor de căldură setările nu au niciun efect asupra comenzii la distanță FET.


5.1 Meniuri program

5.1.1 Ecran de pornire

În ecranul de pornire puteți adapta temperatura încăperii pentru camera aferentă.

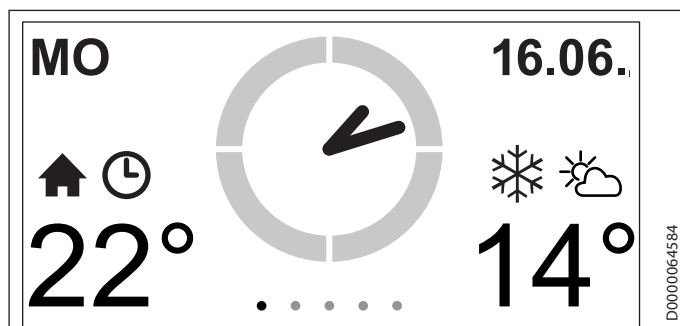

- ▶ Mențineți degetul pe roțița senzitivă. Apare un cerc în care este afișată valoarea setată.

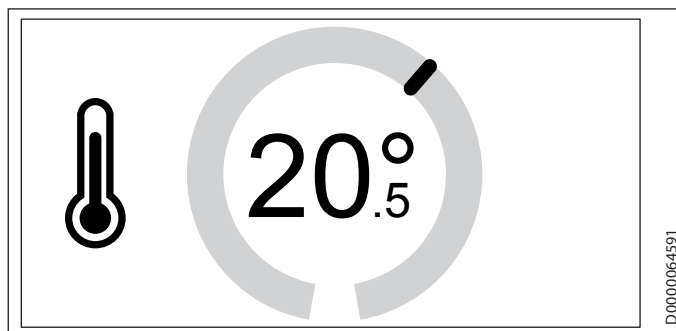

- ▶ Deplasați degetul printr-o mișcare de rotație deasupra roții senzitive pentru adaptarea temperaturii încăperii.
- ▶ Luați degetul de pe roțița senzitivă. Afișajul indică apoi timp de câteva secunde setările selectate și schimbă apoi automat în ecranul de pornire. Introducerea este memorată.



Indicații

Modificarea temperaturii încăperii este numai temporară. La expirarea unui interval de timp setabil temperatura încăperii este impusă din nou de managerul pompelor de căldură.

- ▶ Setări intervalul de timp în meniul SETTINGS / SETTINGS / HEATING / INTERVAL.

Aplicație

La o adaptare de scurtă durată a temperaturii.

5.1.2 ECO

În acest meniu puteți seta regimul de încălzire și în anumite condiții și regimul de apă caldă pentru un interval de timp determinat într-un regim redus. Temperatura pentru regimul redus (temperatură ECO) este preluată de managerul de pompe de căldură (consultați meniul SETTINGS / DHW / DHW TEMPERATURE / ECO TEMPERATURE în managerul pompelor de căldură).




Indicații

Numai de la un interval de timp setat de 3 zile regimul redus are o influență asupra preparării de apă caldă.



- ▶ Schimbați cu tastele senzitive „MENU” sau „OK” în meniul ECO. În afișaj vedeți valoarea setată momentan.
- ▶ Mențineți degetul pe roțița senzitivă. Apare un cerc în care este afișată valoarea setată.

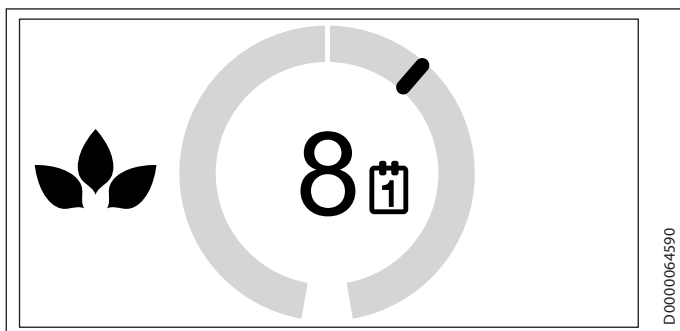

- ▶ Deplasați degetul printr-o mișcare de rotație deasupra roții senzitive pentru setarea intervalului de timp pentru regimul redus. Prin intermediul primului semicerc puteți seta un interval de timp de la OFF până la 24 ore. Dacă doriți să rotiți în continuare roțița senzitivă puteți extinde intervalul de timp de la 2 până la 30 zile.
- ▶ Luați degetul de pe roțița senzitivă. Afișajul indică apoi timp de câteva secunde setările selectate și schimbă apoi automat în meniul aferent. Introducerea este memorată.



Indicații


După expirarea intervalului de timp regimul de încălzire și apă caldă se derulează în funcție de timpii setați în managerul pompelor de căldură (consultați meniul PROGRAMS / HEATING și PROGRAMS / DHW în managerul pompelor de căldură).

Aplicație


În cazul unei perioade mai lungi de absență (de ex. concediu).

5.1.3 COMFORT

În acest meniu puteți modifica permanent temperatura de confort pentru încăpere.

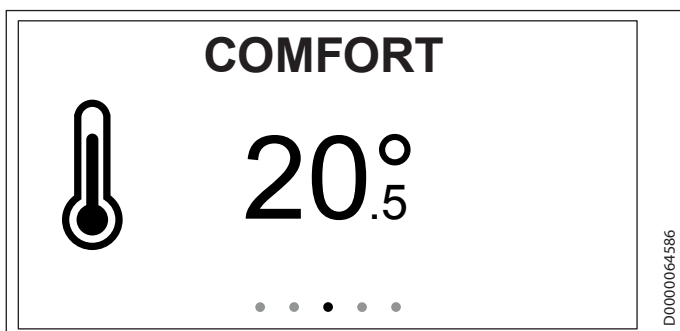

- ▶ Schimbați cu tastele senzitive „MENU” sau „OK” în meniul COMFORT. În afișaj vedeți valoarea setată momentan.
- ▶ Mențineți degetul pe roțița senzitivă. Apare un cerc în care este afișată valoarea setată.

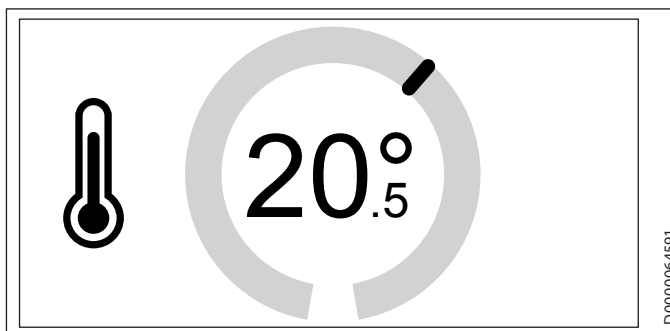

- ▶ Deplasați degetul printr-o mișcare de rotație deasupra roții senzitive pentru adaptarea temperaturii de confort.
- ▶ Luați degetul de pe roțița senzitivă. Afișajul indică apoi timp de câteva secunde setările selectate și schimbă apoi automat în meniul aferent. Introducerea este memorată.



Indicații


Valoarea setată în managerul pompelor de căldură pentru temperatura de confort a fost modificată pentru circuitul de încălzire atribuit.

Aplicație


Pentru creșterea sau reducerea temperaturii permanent pentru încăpere.

5.1.4 DHW

În acest meniu puteți încălzi apa din rezervorul de apă caldă o dată sau pentru 1 până la 3 zile la temperatura de confort din managerul pompelor de căldură (consultați meniul SETTINGS / DHW / DHW TEMPERATURES / COMFORT TEMPERATURE).

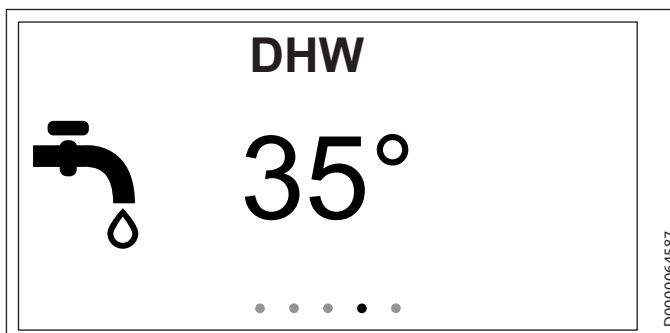

- ▶ Schimbați cu tastele senzitive „MENU” sau „OK” în meniul DHW. În afișaj vedeți valoarea setată momentan.
- ▶ Mențineți degetul pe roțița senzitivă. Apare un cerc în care este afișată valoarea setată.

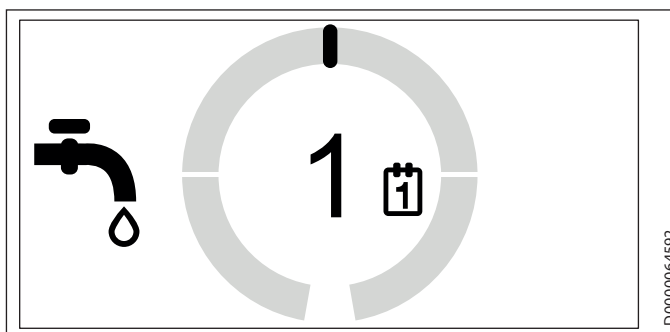



- ▶ Deplasați degetul printr-o mișcare de rotație deasupra roții senzitive pentru setarea încălzirii rezervorului de apă caldă. Rezervorul de apă caldă se poate încălzi o singură dată sau pentru 1 până la 3 zile la temperatura de confort.
- ▶ Luați degetul de pe roțița senzitivă. Afișajul indică apoi timp de câteva secunde setările selectate și schimbă apoi automat în meniul aferent. Introducerea este memorată.



Indicații


După expirarea valorii setate, prepararea apei calde se derulează în funcție de timpii setați în managerul pompelor de căldură (consultați meniul PROGRAMS / DHW în managerul pompelor de căldură).

Aplicație

La o solicitare mai mare de apă caldă (de ex. în cazul unei vizite).

5.2 SETTINGS

În acest meniu puteți citi informații și puteți executa anumite setări. Disponerea meniului este similară cu cea a managerului pompelor de căldură.

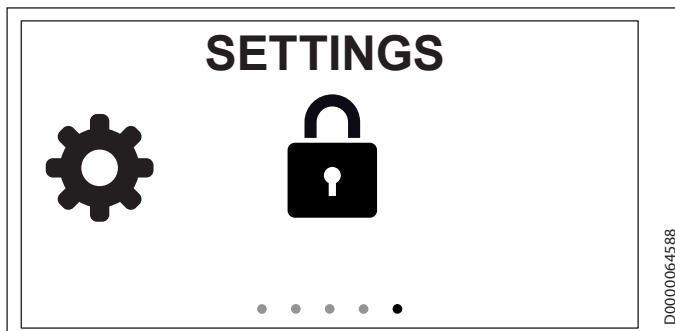

- ▶ Schimbați cu tastele senzitive „MENU” sau „OK” în meniul SETTINGS. În afișaj observați un lacăt.
- ▶ Mențineți degetul pe roțița senzitivă. Apare un cerc.



- ▶ Deplasați degetul printr-o mișcare de rotație deasupra roții senzitive pentru deblocarea meniului. Este afișată structura meniului.

◀ MAIN MENU

INFO ▶

PROGRAMS ▶

SETTINGS ▶

BACK ▶

D0000069310

- ▶ Deplasați degetul printr-o mișcare de rotație pe punctul de meniu în care doriți să realizați adaptări.

■ INFO

□ ■ PROGRAMMING UNIT SOFTWARE

În acest punct de meniu citiți versiunea de software care este instalată pe acest aparat.

□ ■ HEATING CIRCUIT

În acest punct de meniu citiți care este circuitul de încălzire al aparatului setat.



Indicații

Circuitul de încălzire a fost stabilit în asistentul de punere în funcțiune.

■ PROGRAMS

□ ■ HEATING PROGRAM

În punctul de meniu HEATING PROGRAM puteți stabili timpii în care se încălzește la temperatura de confort. În intervalele de timp intermediare se realizează încălzirea la temperatura ECO.



Indicații

Puteți seta valorile nominale ale temperaturii la aparat la punctul de meniu SETTINGS / HEATING / COMFORT TEMPERATURE și ECO TEMPERATURE sau la managerul pompelor de căldură sub punctul de meniu SETTINGS / HEATING / HEATING CIRCUIT / COMFORT TEMPERATURE și ECO TEMPERATURE.

- ▶ Setări timpii pentru programul de încălzire.



Indicații

O descriere detaliată pentru setarea programului de timp găsiți în instrucțiunile de utilizare ale managerului pompelor de căldură WPM.



■ SETTINGS

□ ■ GENERAL

□ □ ■ LANGUAGE

În punctul de meniu LANGUAGE puteți modifica limba sistemului.

- ▶ Selectați cu roțița sensibilă limba dorită. Confirmați introducerea cu „OK”.

□ □ ■ CONTRAST

În punctul de meniu CONTRAST puteți seta contrastul afișajului display-ului.

- ▶ Setări prin intermediul roțiței senzitive contrastul dorit. Confirmați introducerea cu „OK”.

□ □ ■ BRIGHTNESS

În punctul de meniu BRIGHTNESS puteți seta luminozitatea iluminării display-ului. Dacă folosiți aparatul display-ul luminează la luminozitatea setată.

- ▶ Setări prin intermediul roțiței senzitive luminozitatea dorită. Confirmați introducerea cu „OK”.

□ □ ■ BRIGHTNESS OFF

În punctul de meniu BRIGHTNESS OFF puteți seta luminozitatea iluminării display-ului. Dacă nu realizați nicio introducere un anumit interval de timp la aparat, luminozitatea display-ului este redusă la valoarea setată inițial.

- ▶ Setări prin intermediul roțiței senzitive luminozitatea dorită. Confirmați introducerea cu „OK”.

□ □ ■ ROOM TEMPERATURE CORRECTION



Indicații

Setați acest parametru când senzorul de temperatură al comenzii la distanță nu măsoară corect temperatura în încăperea din cauza locului de montaj.

În punctul de meniu ROOM TEMPERATURE CORRECTION puteți corecta temperatura încăperii cu +/-5 °C.

- ▶ Setări prin intermediul roțiței senzitive corectura dorită. Confirmați introducerea cu „OK”.

□ □ ■ RELATIVE HUMIDITY CORRECTION



Indicații

Setați acest parametru când senzorul de umiditate al comenzii la distanță nu măsoară corect umiditatea în încăperea din cauza locului de montaj.

În punctul de meniu RELATIVE HUMIDITY CORRECTION puteți corecta umiditatea din încăperea cu +/-5 %.

- ▶ Setări prin intermediul roțiței senzitive corectura dorită. Confirmați introducerea cu „OK”.

□ □ ■ TOUCH SENSITIVITY

În punctul de meniu TOUCH SENSITIVITY puteți seta sensibilitatea la atingere a roțiței senzitive și a tastelor senzorului prin intermediul unui tehnician de specialitate.

□ □ ■ HEATING

□ □ ■ COMFORT

În punctul de meniu COMFORT puteți seta temperatura nominală în încăperea pentru regimul confort. Când pompa de căldură se află în regimul confort (consultați PROGRAMS / HEATING PROGRAM), pompa de căldură încălzește apa de încălzire la valoarea setată aici.

- ▶ Setări cu roțița sensibilă temperatura nominală dorită în încăperea. Confirmați introducerea cu „OK”.

□ □ ■ ECO TEMPERATURE

În punctul de meniu ECO TEMPERATURE puteți seta temperatura nominală în încăperea pentru regimul ECO. Când pompa de căldură se află în regimul ECO (consultați PROGRAMS / HEATING PROGRAM), pompa de căldură încălzește apa de încălzire la valoarea setată aici.

- ▶ Setări cu roțița sensibilă temperatura nominală dorită în încăperea. Confirmați introducerea cu „OK”.

□ □ ■ INTERVAL

În punctul de meniu INTERVAL puteți seta intervalul de timp care este valabil pentru modificarea temperaturii în încăperea prin intermediul ecranului de pornire (consultați capitoul „Meniu / ecran de pornire”).

- ▶ Setări cu roțița sensibilă temperatura nominală dorită în încăperea. Confirmați introducerea cu „OK”.

□ ■ ENTER CODE

În punctul de meniu ENTER CODE puteți introduce codul pre-setat pentru autorizarea meniului blocat pentru un anumit interval de timp.

- ▶ Selectați cu roțița sensibilă cifrele corespunzătoare. Confirmați introducerea cu „OK”.

6. Remedierea problemelor

Dacă nu puteți remedia cauza, chemați tehnicianul de specialitate. Pentru un ajutor mai bun și mai rapid, comunicați acestuia numărul de pe placa de identificare cu (000000-0000-000000).

INSTALARE

7. Siguranța

Instalarea, punerea în funcțiune, precum și întreținerea și repararea aparatului nu sunt permise decât tehnicianului de specialitate.

7.1 Indicații generale de siguranță

Buna funcționare și siguranța aparatului sunt garantate numai dacă sunt utilizate accesoriile și piesele de schimb originale prevăzute pentru aparat.

7.2 Prevederi, norme și reglementări



Indicații

Respectați toate prevederile și reglementările naționale și locale.

8. Descrierea instalației

Aparatul îi este atribuit unui circuit de încălzire și poate influența valorile circuitului de încălzire atribuit.

Într-o instalație cu pompe de căldură puteți conecta până la cinci aparate. Maxim trei aparate se pot conecta la managerul de pompe de căldură WPM și maxim două aparate la extensia pompelor de căldură WPE.

8.1 Accesorii

8.1.1 Accesorii necesare

- Manager pompe de căldură WPM

9. Montaj


9.1 Loc montaj

Respectați următoarele cerințe la locul de montaj pentru a asigura o funcționare ireproșabilă.

- ▶ Montați aparatul pe un perete interior, totuși nu într-o nișă.
- ▶ Nu acoperiți aparatul cu perdele sau materiale similare.
- ▶ Nu expuneți aparatul la surse de încălzire auxiliare directe (de ex. la soare, încălzire sau televizor).
- ▶ Evitați curenții direcți de aer care sunt cauzăți de ferestre și uși.

9.2 Pregătiri

Pentru montare, trebuie să scoateți afară aparatul din carcasa de montare pe perete:

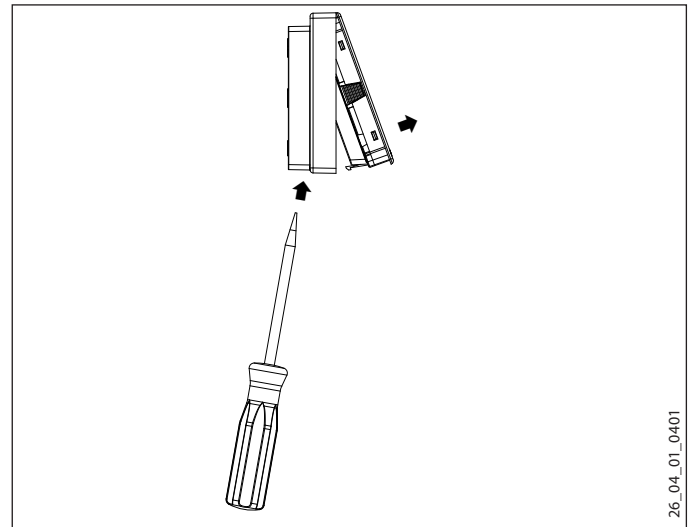

26_04_01_0401

- ▶ Deblocați cârligul cu înclichetare care se află în deschiderea de la partea inferioară a carcasei de montare pe perete. Apăsăți cu o șurubelniță pe cârligul de înclichetare.
- ▶ Pozați conductorul cu patru fire al magistralei CAN de la managerul pompelor de căldură la locul de montaj al aparatului.

Pentru montare, conductorul magistralei CAN trebuie să iasă în afară din perete cu 20 până la 30 cm.

9.2.1 Montajul cu priză îngropată


Pentru fixarea pe perete, noi recomandăm o doză electrică sub tencuială care poate prelua această bucată de conductor magistrală CAN.

- ▶ Acordați atenție ca prinderile șuruburilor dozei electrice sub tencuială să fie dispuse orizontal, respectiv vertical una față de cealaltă.

9.2.2 Montajul fără priză îngropată

- ▶ Realizați patru găuri pentru fixarea carcasei pe perete (Ø 5 mm).
- ▶ Acordați atenție la pozarea conductorului magistralei CAN ca acesta să nu se deterioreze atunci când se realizează găurile de fixare.


În zona deschiderii pentru introducerea cablului (în spatele carcasei de montare pe perete) trebuie să existe un loc liber pentru prinderea a 20 până la 30 cm cablu de date.

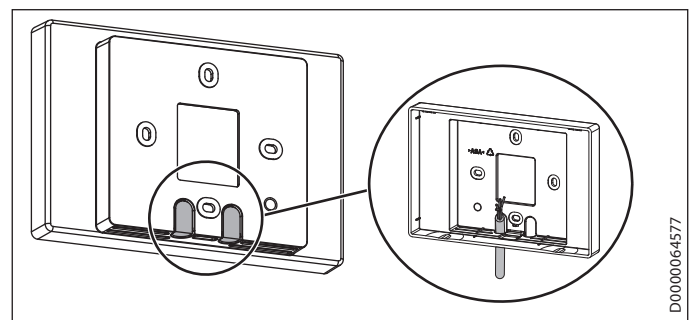

D0000064577

- ▶ Rupeți unul din locurile pre-ștanțate la carcasa de montaj pe perete.
- ▶ Treceți conductorul magistralei CAN din spate prin decupaj.

9.2.3 Montați carcasa de montaj pe perete

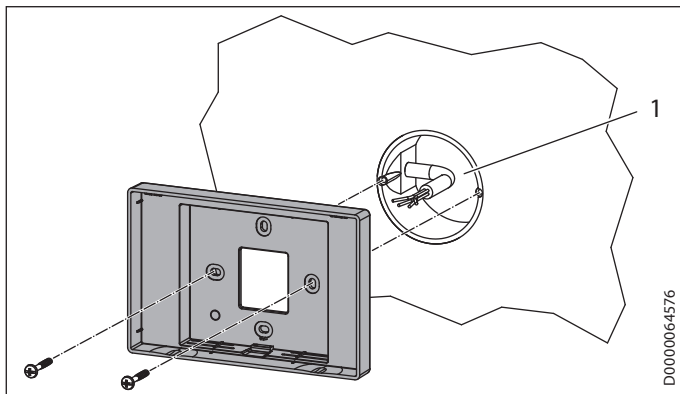

1 Doză electrică sub tencuială


- Fixați carcasa pe perete cu șuruburile aferente la doza îngropată sau la perete.

10. Conexiune electrică




Pagube materiale

Acordați atenție polarității la aparat și la managerul pompelor de căldură.

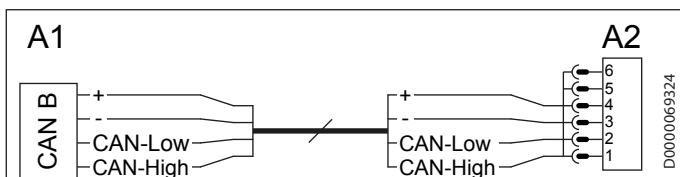

A1 Manager pompe de căldură WPM

A2 Comandă la distanță FET

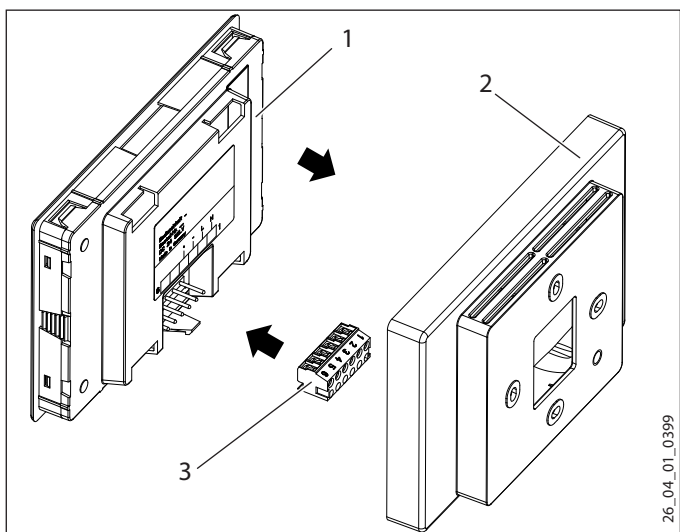

1 Aparat

2 Carcasă de montat pe perete

3 Conector cu priză 6 pini magistrală CAN

- Conectați conductorul magistralei CAN la conectorul cu priză.
- Conectați conectorul cu priză la partea posterioară a aparatului.

11. Punerea în funcțiune

11.1 Prima punere în funcțiune

Dacă ați conectat aparatul electric cu managerul pompelor de căldură porniți asistentul de punere în funcțiune.

- Realizați circuitul de încălzire pentru care este responsabil aparatul. Circuitul de încălzire se poate atribui și de la managerul pompelor de căldură (SETTINGS / HEATING / REMOTE CONTROL / HEATING CIRC PRESELECTION).

11.2 Predarea aparatului

- Explicați utilizatorului funcționarea aparatului și obișnuți-l cu utilizarea acestuia.



Indicații

Predați utilizatorului aceste instrucțiuni de operare și instalare, pentru a fi păstrate cu grijă. Trebuie respectate cu atenție toate informațiile din aceste instrucțiuni. Ele oferă indicații importante privind siguranța, comanda, instalarea și întreținerea aparatului.

12. Date tehnice

12.1 Tabel de date

| | | FET |
|----------|----|--------|
| | | 234723 |
| Înălțime | mm | 96 |
| Lățime | mm | 145 |
| Adâncime | mm | 31 |



Garanție

Pentru aparatele procurate din afara Germaniei nu sunt valabile condițiile de garanție ale societăților noastre din Germania. Mai mult, în țările în care produsele noastre sunt distribuite de una din filialele noastre, o garanție este acordată numai de către aceste filiale. O asemenea garanție se acordă numai atunci când filiala a editat propriile condiții de garanție. Nu se acordă nici un fel de garanție în afară de aceasta.

Pentru aparatele care au fost procurate din țări în care nici o filială de a noastră nu distribuie produsele noastre, nu acordăm nici un fel de garanție. Posibilele garanții acordate de către importator rămân de aceea neafectate.

Mediu și reciclare

Vă rugăm să ajutați la protecția mediului. Eliminați materialele după utilizare conform prescripțiilor naționale.



STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Str. 33 | 37603 Holzminden
Tel. 05531 702-0 | Fax 05531 702-480
info@stiebel-eltron.de
www.stiebel-eltron.de

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 | 37603 Holzminden
Tel. 05531 99068-95700 | Fax 05531 99068-95712
info@tecalor.de
www.tecalor.de



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! | Subject to errors and technical changes! | Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques! | Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen! | Salvo error o modificación técnica! | Rätt till misstag och tekniska ändringar förbehålls! | Excepto erro ou alteração técnica | Zastrzeżone zmiany techniczne i ewentualne błędy | Omyly a technické změny jsou vyhrazeny! | A muszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk! | Отсутствие ошибок не гарантируется. Возможны технические изменения. | Chyby a technické zmeny sú vyhradené!

Stand 9168

A 329897-41129-9439
B 325795-41129-9439