

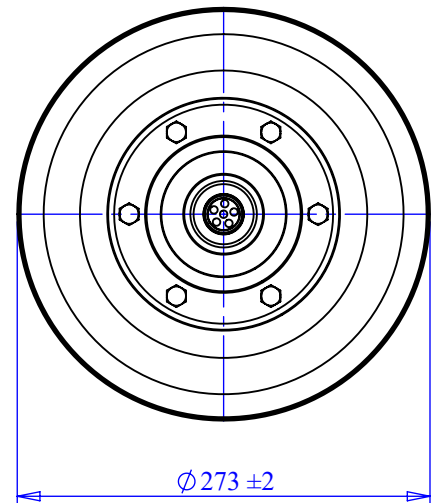
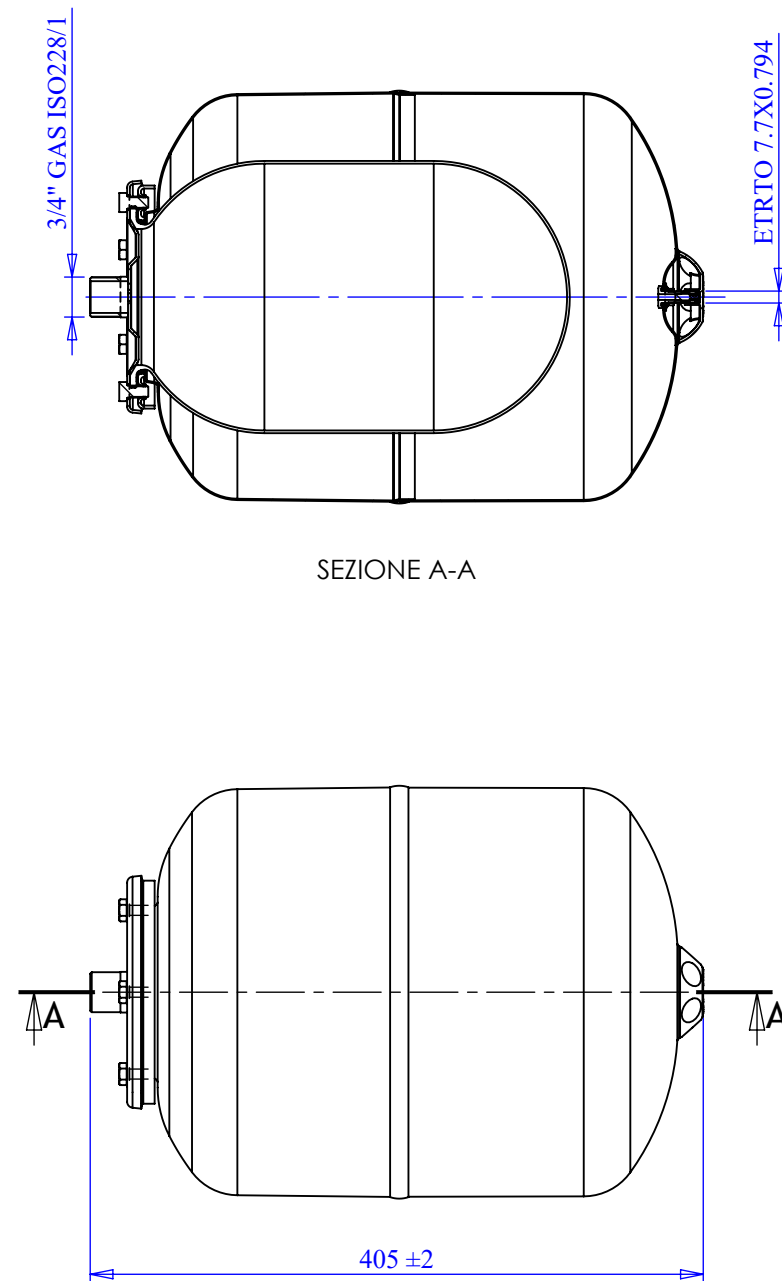


 VAREM [®] PRESSURIZED WATER AND EXPANSION TANKS		SOLARVAREM LR ce			
VASI DI ESPANSIONE PER IMPIANTISOLARI CE EXPANSION TANKS FOR SOLAR ENERGY SYSTEMS CE					
Modello/Model:		R8019281S4000000			
Caratteristiche tecniche - <i>technical features</i>					
Volume <i>Volume</i>		19 L			
raccordo <i>connector</i>		3/4" GAS ISO228/1			
temperatura esercizio <i>working temperature</i>	TS	-10 +130 °C			
pressione max. <i>Max pressure</i>	PS	10 bar			
pressione prova <i>test pressure</i>	PT	15 bar			
precarica <i>precharged pressure</i>		2,5 bar (range 0,5-3,5 bar)			
Fluido <i>Fluid</i>		Aria+acqua/glicole Air+water/glycol			
Ente notificato per certificazione PED <i>Notified Body number:</i>		0948			
Modulo: <i>Module:</i>		D			
N° certificato <i>N° certificate:</i>		PED-0948-QSD/D1-347-11			
Imballo - <i>packaging</i>					
	A	B	H		
dimensioni (mm) <i>dimensions (mm)</i>	399	289	281		
volume (m^3) <i>volume (m^3)</i>	0,03				
peso (kg) <i>weight (kg)</i>	4,5				
q.ta per cartone q.ty <i>for box</i>	1				
quantità per paletta <i>Q,y for std. pallet</i>	56				
Parti di ricambio - <i>Spare parts</i>					
	codice <i>item</i>	materiale <i>material</i>	potabilità <i>potable</i>	trattamento <i>treatment</i>	immagine <i>image</i>
Membrana Membrane	MB019S6S000000 00	EPDM (MAX 130°) / EPDM (MAX 130°)	X		
Controflangia Coverflange	SPCFL191S42R80 00	ACCIAIO INOX AISI304 / STAINLESS STEEL AISI304	X		
Valvola precarica Precharge valve	ACVALH27PR000 000	OTTONE / BRA SS			



Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 017	TIPO PARTE 1	COLORE ROSSO / RED	
SMUSSI NON QUOTATI	RUGOSITÀ	QUANTITÀ PER GRUPPO 0	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE -	
	SCALA 1:5	FOGLIO 1 / 3		NOME	DATA
 via Sabbioni n° 2 - 35024 Bovolenta - Padova ITALIA e-mail:technical@varem.com Tel. 049/8840322 Fax 049/8841399			Disegnato	M. Tomasin	05/05/2009
			Approvato		
DESCRIZIONE SOLARVAREM CE L. 19 - 3/4" - 10 BAR					
COMMESSA -		CODICE R8019281S4000000			REVISIONE 00
Il presente disegno è di proprietà della  e non può essere riprodotto ne comunicato a terzi senza ns autorizzazione scritta					

X:\DB_ARCH\VARE\00041001-00041500\VARE00041442X:\DB_ARCH\VARE\00041001-00041500\