
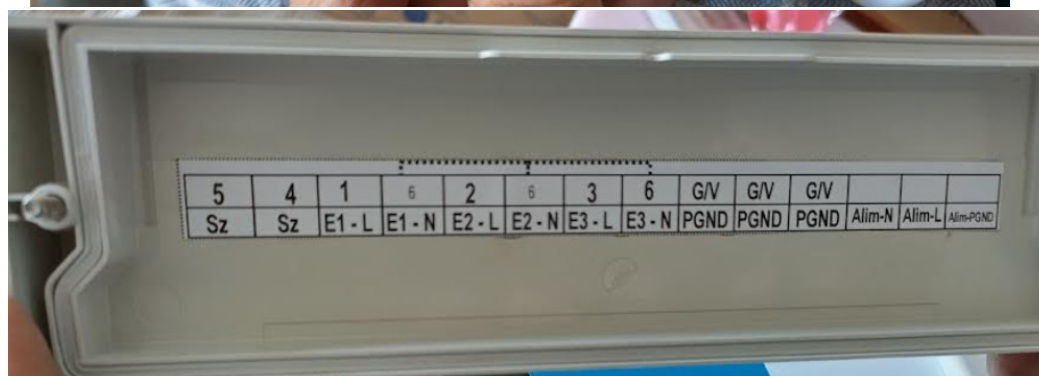


RO

Există un cablu cu 7 fire, marcate 1,2, 3, 4,5,6 și fir verde/galben. Fiecare fir se conectează într-un singur slot electric. Firul nr. 6 (null) este comun tuturor celor 3 echipamente. În interiorul dispozitivului este conectat intern la E3-N, E2-N, E1-N, astfel încât acest fir poate fi conectat la oricare dintre aceste poziții.

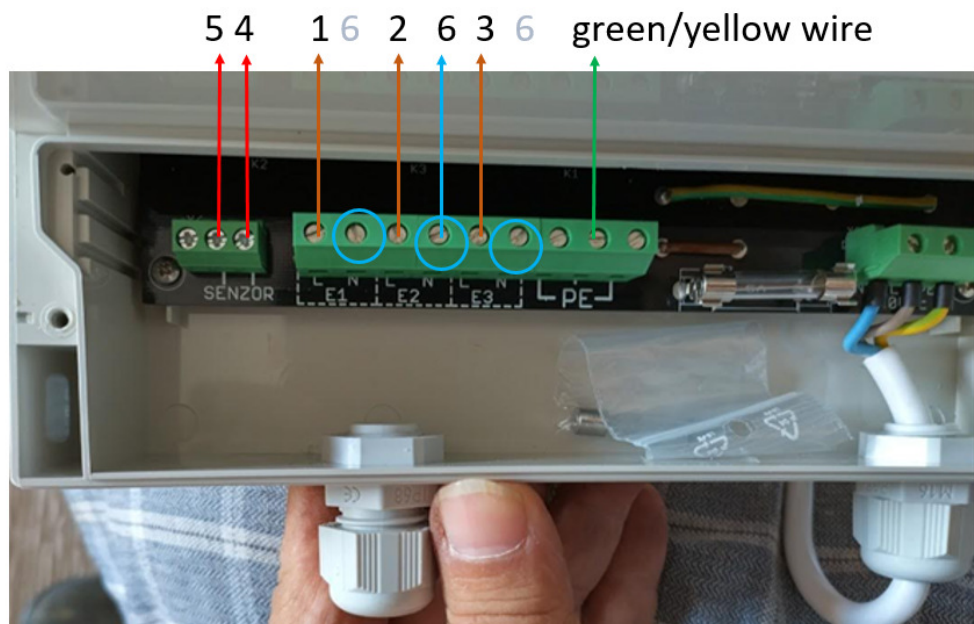

Simbolistica:

Sz - cabluri conectare senzor plutitor (firul negru nr. 5 și firul maro nr.4);

E3-L - cablu faza echipament 3 (firul nr. 3) aerator;

E3-N - cablu nul echipament 3 (firul nr. 6) aerator;

E2-L - cablu faza echipament 2 (firul nr. 2) pompa namol;

E2-N - cablu nul echipament 2 (firul nr. 6) pompa namol;

E1-L - cablu faza echipament 1 (firul nr. 1) pompa evacuare;

E1-N - cablu nul echipament 1 (firul nr. 6) pompa evacuare;

PGND - cablu impamantare echipamente (firul Galben/Verde): suflanta, pompa namol, pompa evacuare;

Firul nr. 6 (nul) este comun pentru toate cele 3 echipamente. In interiorul dispozitivului este conectat intern la E3-N, E2-N, E1-N, astfel incat acest fir se poate conecta la oricare din aceste pozitii.

Alim-N - firul albastru;

Alim-L - cablu alimentare retea (conexiune executata din fabrica) firul maro;