

# INDOOR UNIT BRANCH PIPE INSTALLATION MANUAL

## MANUAL DE INSTALARE A RAMIFICATIILOR UNITATII INTERIOARE

MD12K045CW  
1611170000024

Vă mulțumim foarte mult pentru achiziționarea aparatului nostru de aer condiționat. Înainte de a utiliza aparatul de aer condiționat, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să îl păstrați

### Lista ramificații

| Denumire  | Racorduri partea gaz | Racorduri parte lichid | Material izolat termic | Ghid de selectare a modelului și de incizie                                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FQZHN-01D |                      |                        | <br>(2 seturi)         | <p>Vă rugăm să selectați și să instalați conducta de ramificație în conformitate cu manualul de instalare a unității exterioare și condițiile reale de instalare.</p> <div> <p><b>Incizie</b></p> </div> |
| FQZHN-02D |                      |                        | <br>(2 seturi)         |                                                                                                                                                                                                          |
| FQZHN-03D |                      |                        | <br>(2 seturi)         |                                                                                                                                                                                                          |
| FQZHN-04D |                      |                        | <br>(2 seturi)         |                                                                                                                                                                                                          |
| FQZHN-05D |                      |                        | <br>(2 seturi)         |                                                                                                                                                                                                          |
| FQZHN-06D |                      |                        | <br>(2 seturi)         |                                                                                                                                                                                                          |

### Instrucțiuni de instalare

- 1) Selectați modelul conductelor de ramificație în conformitate cu Ghidul de selectare a modelului și capacitatea unității interioare din aval.
- 2) În funcție de dimensiunea reală a conductelor, tăiați părțile inutile cu unelte speciale, cum ar fi un cuțit, luând ca exemplu partea de gaz FQZHN-01D și urmând pașii de operare de mai jos:
  - a. Când selectați modelul FQZHN-01D, obiectul real este afișat în Fig.1 apoi presupunem că prezintă următoarele dimensiuni:
  - b. Așa cum se arată în Fig.2, tăiați conducta de conectare independent.
  - c. Așa cum se arată în Fig.3, sudați componentele conductei de ramificație cu conductele de teren.
- 3) Acordați o atenție specială următoarelor aspecte:
  - a. Când dimensiunea reală a țevii se potrivește cu partea nesudată a celor trei legături directe în formă de U, sudați țeava direct cu cele trei legături directe în formă de U.
  - b. Pentru conducta de conectare separată nesudată a modelului FQZHN-06D, așa cum se arată în Fig. 3, tăiați partea inferioară a nărilor învecinate după care necesar să utilizați partea pusată și invers.



Fig.1



Tăiați aici



Tăiați aici





Tăiați aici

Fig.3

### Plasarea orizontală a conductei




Unghiul de înclinare orizontală nu trebuie să



Vertical

### Precauții privind instalare

Acordați atenție distanței dintre țevile orizontale drepte.

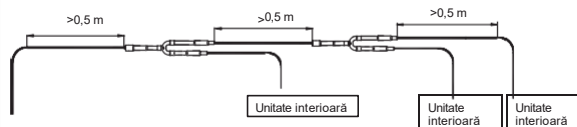

- a. Distanța dintre două ramificații adiacente ale conductei orizontale drepte trebuie să fie  $\geq 0.5m$ .
- b. Distanța dintre două ramuri adiacente trebuie să fie  $\geq 0.5m$ .
- c. Distanța conductei orizontale drepte unde se conectează unitatea din spate trebuie să fie  $\geq 0.5m$ .


Distance between two adjacent branches should  $\geq 0.5m$ .

behind the branch pipe should  $\geq 0.5m$ .

### Izolație termică

Asigurați-vă că izolați ramificațiile împotriva căldurii

1) Exemplu de ramificație conectată.



2) Utilizați materialul de izolare termică furnizat pentru a izola ramificațiile împotriva căldurii.



Material de izolare termică (furnizat)

3) Aplicați materialul de izolare termică și sigilați toate conexiunile cu bandă adezivă.

