

MANUAL DE INSTALARE A TELECOMANDEI CU CABLU

Versiune: MD12I-034EW
202055100900

Vă mulțumim foarte mult că ați achiziționat produsul nostru. Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să îl păstrați

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

- Citiți cu atenție precauțiile de siguranță înainte de a instala unitatea. Mai jos sunt prezentate aspecte importante de siguranță care trebuie respectate.
- Asigurați-vă că nu există fenomene anormale în timpul funcționării de testare după finalizare, apoi înmânați manualul utilizatorului.
- Semnificația marcatelor:

	AVERTISMENT	O manipulare necorespunzătoare poate duce la deces sau la vătămări grave.
	ATENȚIE	Înseamnă că o manipulare necorespunzătoare poate duce la vătămări corporale sau pierderi materiale.



AVERTISMENT

Vă rugăm să încredințați instalarea unității distribuitorului sau unor profesioniști.
Instalarea de către alte persoane poate duce la o instalare defectuoasă, la electrocutare sau la incendiu.

Respectați cu strictețe acest manual.
O instalare necorespunzătoare poate duce la electrocutare sau incendiu.

Reinstalarea trebuie efectuată de către profesioniști.
O instalare necorespunzătoare poate duce la electrocutare sau incendiu.

Nu dezasamblați aparatul de aer condiționat după bunul plac.
O dezasamblare aleatorie poate provoca funcționarea anormală sau încălzirea, ceea ce poate duce la




ATENȚIE

Nu instalați unitatea într-un loc vulnerabil la scurgeri de gaze inflamabile.
Odată ce gazele inflamabile se scurg și rămân în jurul controlerului de cablu, poate izbucni un incendiu.

Cablul trebuie să fie adaptat la curentul controlerului de cablu.
În caz contrar, pot apărea scurgeri de curent sau supraîncălzire, ceea ce poate duce la incendiu.

Pentru cablaj trebuie utilizate cablurile specificate. Nu se aplică nicio forță externă asupra terminalului.
În caz contrar, pot apărea tăierea cablului și încălzirea, ceea ce poate duce la incendiu.

Nu așezați telecomanda cu fir lângă lămpi, pentru a evita perturbarea semnalului de la telecomandă. (consultați figura din dreapta)



ALTE PRECAUȚII

Locul de instalare
Nu instalați aparatul într-un loc cu mult ulei, abur sau gaze sulfuroase. În caz contrar, produsul se poate deforma și defecta.

Pregătiri înainte de instalare
1. Verificați dacă următoarele ansambluri sunt complete.

Nr.	Denumire	Cant.	Observații
1	Controler de cablu	1	
2	Șurub de fixare în lemn cu cap rotund cruciform	3	GB950-86 M4X20 (pentru montare pe perete)
3	Șurub de fixare cu cap rotund în cruce	2	M4X25 GB823-88 (Pentru montare pe cutia de distribuție electrică)
4	Manual de instalare	1	
5	Manualul de utilizare	1	
6	Țeavă de expansiune din plastic	3	Pentru montare pe perete
7	Bară de fixare din plastic	2	Pentru fixarea pe cutia electrică 86
8	Cabluri de comutare pentru placa de recepție a semnalului	1	Pentru conectarea plăcii de recepție a semnalului și a cablului ecranat cu 4 fire
9	Cabluri de comutare pentru semnalul controlerului de cablu	1	(Dacă este necesar) Pentru conectarea panoului de comandă principal și a cablului ecranat cu 4

2. Pregătiți următoarele ansambluri la fața locului.


Nr.	Denumire	Cant. (încăstrat în perete)	Specificații (doar pentru referință)	Observații
1	Cablu ecranat cu 4 fire	1	RVVP-0.5 mm ² x 4	Cel mai lung este de 15 m
2	86 Cutie electrică	1		
3	Tub de cablare (manșon izolan și șurub de strângere)	1		

Notă privind instalarea telecomenzii cu fir:


1. Acest manual de instalare conține informații despre procedura de instalare a telecomenzii cu fir. Vă rugăm să consultați Manualul de instalare a unității interioare pentru conectarea între telecomanda cu fir și unitatea interioară.
2. Circuitul telecomenzii cu fir este un circuit de joasă tensiune. Nu îl conectați niciodată la un circuit standard de 220 V/380 V și nu îl introduceți în același tub de cabluri cu circuitul.
3. Cablul ecranat trebuie conectat stabil la pământ, altfel transmisia poate eșua.
4. Nu încercați să prelungiți cablul ecranat prin tăiere; dacă este necesar, utilizați un bloc de conectare a terminalelor pentru conectare.
5. După finalizarea conexiunii, nu utilizați un megger pentru a verifica izolația firului de semnal.

PROCEDURA DE INSTALARE


1. Figura cu dimensiunile structurii telecomenzii cu

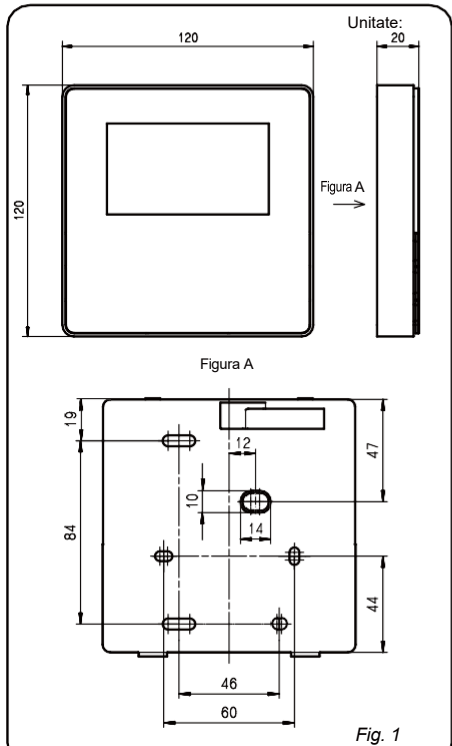

2. Schiță privind principiul de cablare:

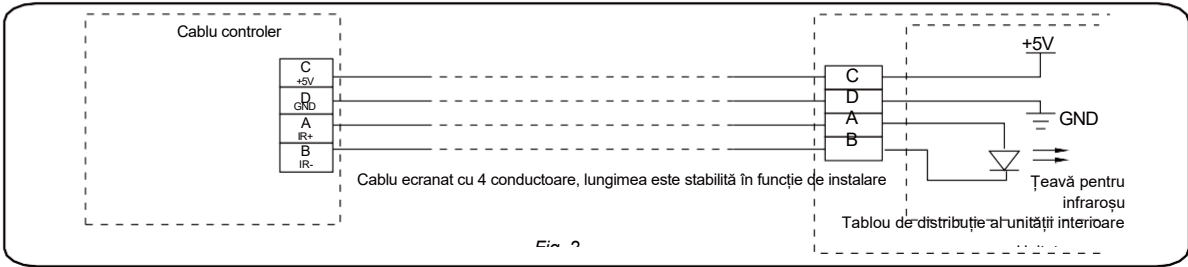

3. Schema de

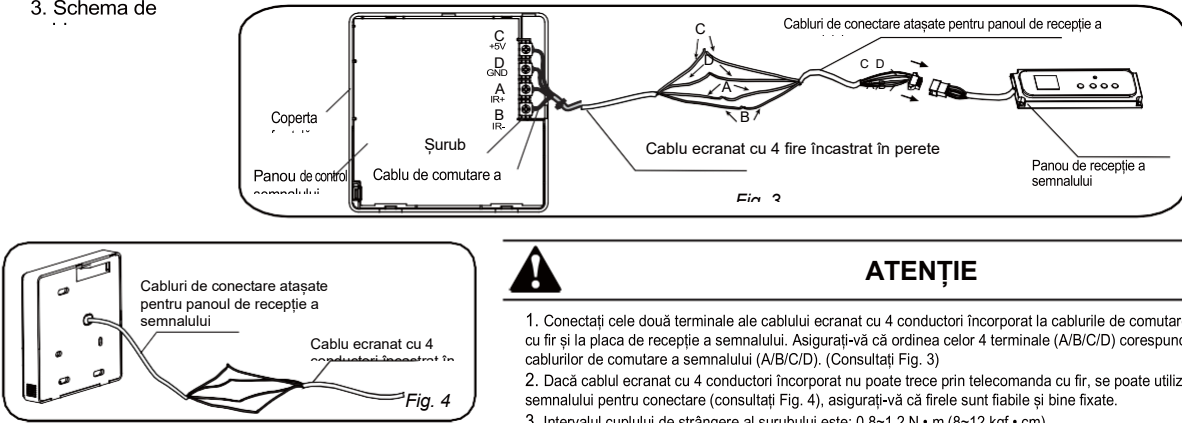

ATENȚIE

1. Conectați cele două terminale ale cablului ecranat cu 4 conductori încorporat la cablurile de comutare ale telecomenzii cu fir și la placa de recepție a semnalului. Asigurați-vă că ordinea celor 4 terminale (A/B/C/D) corespunde cu ordinea cablurilor de comutare a semnalului (A/B/C/D). (Consultați Fig. 3)
2. Dacă cablul ecranat cu 4 conductori încorporat nu poate trece prin telecomanda cu fir, se poate utiliza comutarea semnalului pentru conectare (consultați Fig. 4), asigurați-vă că firele sunt fiabile și bine fixate.
3. Intervalul cuplului de strângere al șurubului este: 0,8-1,2 N • m (8-12 kgf • cm).

PROCEDURA DE INSTALARE

4. Instalarea capacului posterior

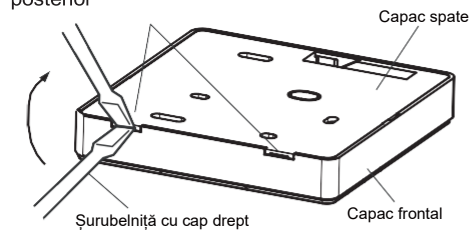


Fig. 5




Fig. 6

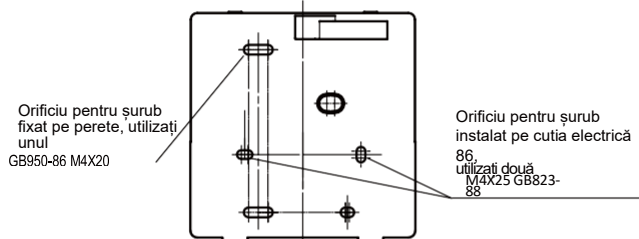


Fig. 7.1

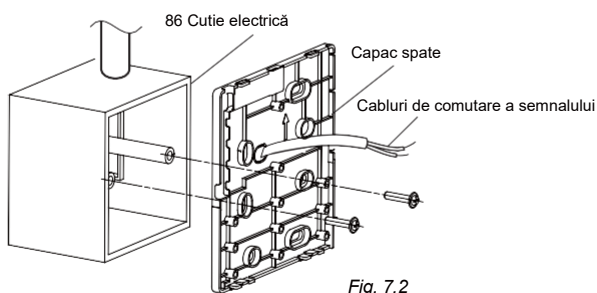



Fig. 7.2



ATENȚIE

1. Folosiți o șurubelniță cu cap drept pentru a o introduce în poziția de fixare din partea inferioară a telecomenzii cu fir și rotiți șurubelnița pentru a scoate capacul din spate. (Acordați atenție direcției de rotire, altfel veți deteriora capacul din spate!) (Fig. 5)
2. Folosiți trei șuruburi GB950-86 M4X20 pentru a instala direct capacul din spate pe perete. (Fig. 6)
3. Folosiți două șuruburi M4X25 GB823-88 pentru a monta capacul din spate pe cutia electrică de 86 și folosiți un șurub GB950-86 M4X20 pentru fixarea pe perete. (Fig. 7.1)
4. Reglați lungimea celor două bare de șuruburi din plastic din accesoriu la lungimea standard de la bara de șuruburi a cutiei electrice până la perete. Asigurați-vă că, atunci când instalați bara de șuruburi pe bara de șuruburi a cutiei electrice, aceasta este la același nivel cu peretele. (Fig. 7.2)
5. Utilizați șuruburi cu cap cruciform pentru a fixa capacul inferior al controlerului de cabluri în cutia de comandă electrică prin bara de șuruburi. Asigurați-vă că capacul inferior al controlerului de cabluri este la același nivel după instalare, apoi instalați controlerul de cabluri înapoi pe capacul inferior.
6. Strângerea excesivă a șurubului va duce la deformarea capacului din spate.

5. Cablare

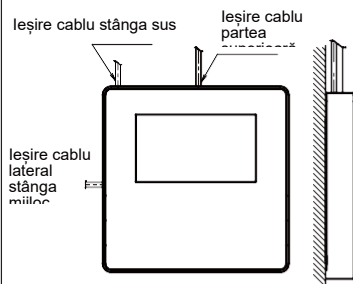

A. Cablare, trei poziții de ieșire

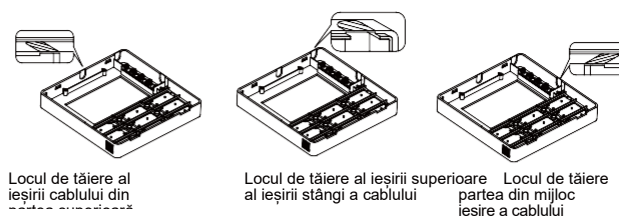


Fig. 8

B. Cablare ecranată

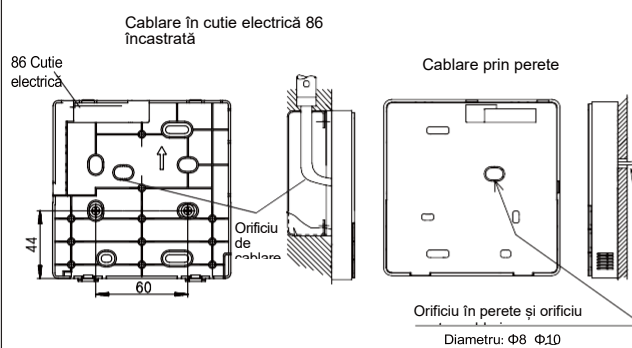


Fig. 9

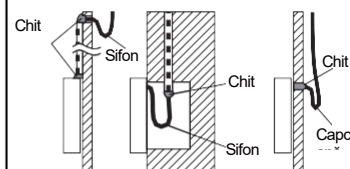


Fig. 10



ATENȚIE

Evitați pătrunderea apei în telecomanda cu fir; utilizați un filtru și chit pentru a etanșa conectorii cablurilor în timpul instalării cablajului. (Fig. 10)

În timpul instalării, păstrați o anumită lungime a cablului de conectare pentru a putea scoate ușor telecomanda cu fir în timpul întreținerii.

6. Instalarea capacului

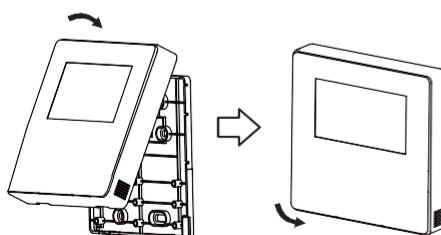


Fig. 11

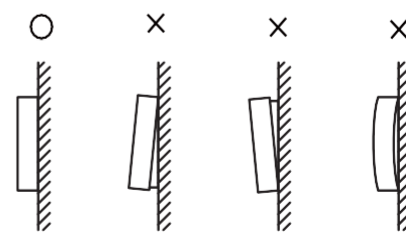


Fig. 12



ATENȚIE

După reglarea capacului frontal și fixarea acestuia, evitați strângerea cablului de comutare a comunicațiilor în timpul instalării. (Fig. 11)

Instalați corect capacul din spate și fixați ferm capacul frontal și capacul din spate, altfel capacul frontal se va desprinde. (Fig. 12)

SETAREA PARAMETRILOR INIȚIALI AI TELECOMANDEI CU CABLU

Setarea parametrilor inițiali ai telecomenzii cu fir:

1. Modificați funcțiile relevante ale telecomenzii prin ajustarea parametrilor inițiali; pentru detalii, consultați tabelul 1.
2. Parametrii inițiali ai telecomenzii cu fir includ două coduri „XY”, primul cod „X” indică clasa funcției, iar al doilea cod „Y” indică configurația detaliată a acestei funcții.
3. Metoda de setare:
 - ① Apăsați simultan și mențineți apăsat butoanele „Mode” și „Fan” ale telecomenzii cu fir timp de 5 secunde pentru a intra în starea de setare a parametrilor;
 - ② Valoarea acestui prim cod „X” este „0”, apăsați butonul de setare a temperaturii și pentru a regla valoarea celui de-al doilea cod;
 - ③ După setarea valorii celui de-al doilea cod, apăsați pentru a comuta primul cod la valoarea următoare;
 - ④ Când valoarea primului cod este „6”, apăsați din nou butonul pentru a ieși din setarea parametrilor.
4. Funcția de setare a parametrilor se utilizează numai în situațiile în care este necesară ajustarea stărilor de setare ale funcțiilor implicite; în caz contrar, nu este necesară efectuarea setării.

Tabelul

Primul cod	Funcție	Al doilea cod				
		0	1	2	3	4
0	Selectare numai răcire/răcire-încălzire	Răcire-încălzire (implicit)	Doar răcire	/	/	/
1	Setarea adresei de comunicare a unității interioare	Da (Implicit)	Niciuna	/	/	/
2	Memorie la oprire	Da (Implicit)	Niciuna	/	/	/
3	Memento pentru curățarea filtrului	Anulați funcția de memento	1250 ore	2500 ore (Implicit)	5000 ore	10000 ore
5	Funcție de recepție la distanță	Da (Implicit)	Niciuna	/	/	/
6	Afișare în grade Celsius/Fahrenheit	Celsius (Implicit)	Fahrenheit	/	/	/

Notă:

- Pentru operațiunile de răcire, vă rugăm să efectuați setările corespunzătoare așa cum este

Dimensiune: A3
două straturi de lac, 100 g
negru 1.D actualizat la E: adăugarea simbolului pentru
setarea de răcire simplă 26.09.2019

Material: hârtie cu
Culoare: tipar alb-