

VANA FLUTURE WAFER

Tip: D71X4

Nr. doc: DS-902-D71X4-01-E-S

1.0 PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

Vana fluture este simplă, compactă, 90° structură de macara rotativă supapă de reglare, poate fi utilizată în instalațiile de joasă presiune.



Dimensiuni:

2"(DN50)-8"(DN200)

Standard de proiectare:

BS EN 593

Standard de conectare:

DIN EN 1092-2

Flanșă superioară standard:

ISO 5211

Presiunea de lucru:

PN16

Aplicație:

Alimentare cu apă

FLANGE:

Deconectați:

Proprietar: _____ Antreprenor: _____

Inginer: _____

Locul de desfășurare: _____ Data: _____

Flanșă universală conform BS EN 1092 PN16,
AS 2129 TABEL E, JIS B2212 10K, BS 10 TABEL D/E

Tratarea suprafeței:

- ☐ Vopsea epoxidică (numere de culori RAL5005)

2.0 APROBĂRI



ACS




NSF/ANSI 61

NSF/ANSI 372

3.0 SPECIFICAȚII

Schiță produs:

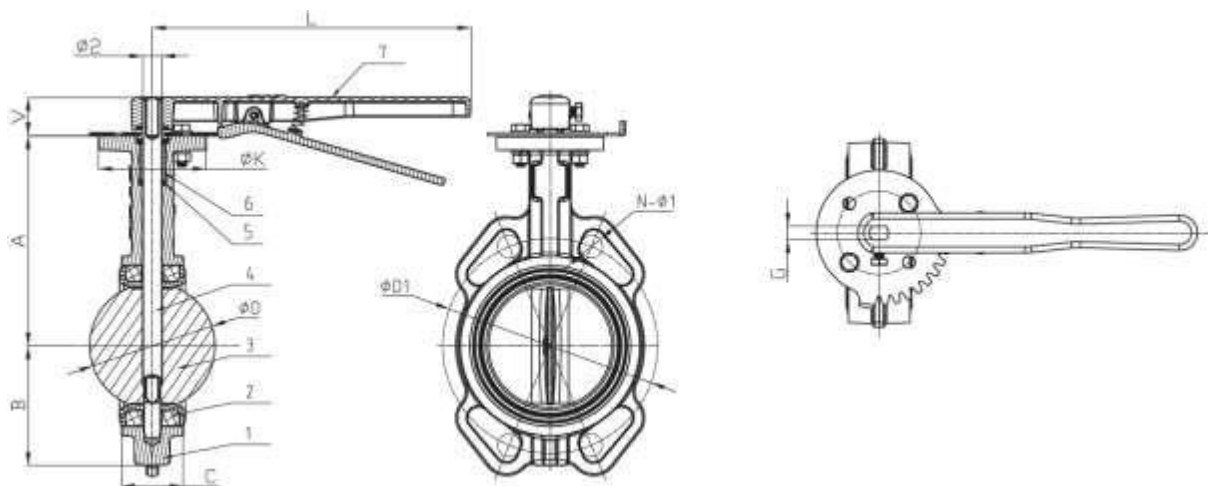

Partea nr.	Parte	Specificație standard
1	Corpul supapei	RO-GJS-450-10
2	Scaun	
3	Disc	RO-GJS-450-10
4	Stem	DN50~200: oțel inoxidabil, design cu tijă dintr-o singură bucată
5	O-Ring	NBR
6	Bucșă	DN50~200: Nylon 1010
7	Levier	RO-GJS-450-10

4.0 DIMENSIUNI ȘI PERFORMANȚE

Deconectați:

Proprietar: _____ Antreprenor: _____


Inginer: _____

Locul de desfășurare: _____ Data: _____

4.1 Dimensiuni

公称直径 DN		尺寸 Dimensions(mm)																
Inch	mm	A	B	V	C	ØD	Ø2	ØK	G	L	ØD1	N-Ø1	ISO 5211	Ø3	H	H1	H2	P
1.5"	40	138	64.5	32	33	43.9	14	90	9.45	267	110	4-Ø19	F07	150	206	158	52	43.5
2"	50	140.5	64.5	32	43	53.9	14	90	9.53	267	125	4-Ø19	F07	150	206	158	52	43.5
2.5"	65	153	72	32	46	65.2	14	90	9.53	267	145	4-Ø19	F07	150	206	158	52	43.5
3"	80	157.5	86	32	46	79.7	14	90	9.53	267	160	8-Ø19	F07	150	206	158	52	43.5
4"	100	176	100	32	52	105	16	90	11.14	267	180	8-Ø19	F07	150	206	158	52	43.5
5"	125	191	112	32	56	130	16	90	11.14	267	210	8-Ø19	F07	150	206	158	52	43.5
6"	150	202.5	128	32	56	156	20	90	12.7	267	240	8-Ø23	F07	150	206	158	52	43.5
8"	200	243.5	162	45	60	206.7	26	125	20.6	356	295	12-Ø23	F10	300	310	239	69	62.5
10"	250	273	194	45	68	253.3	26	125	20.6	490	355	12-Ø28	F10	300	310	239	69	62.5
12"	300	311	223	45	78	301.9	28	125	22.1	490	410	12-Ø28	F10	300	307	229	73	77.5

4.2 Debite

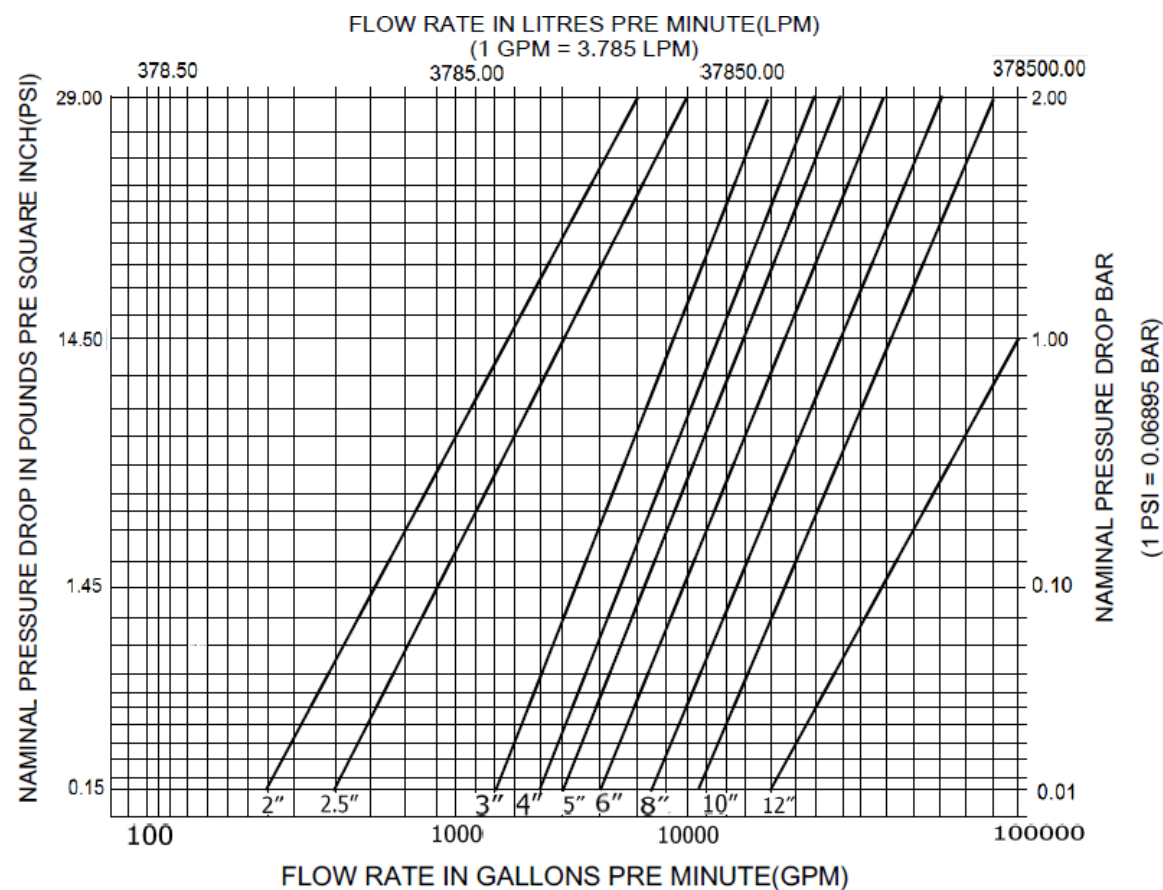

4.3 Teste

Deconectați:

Proprietar: _____ Antreprenor: _____

Inginer: _____

Locul de desfășurare: _____ Data: _____

Test invelis: de 1,1 ori presiunea de lucru .

Test etanșeitate: de 1,5 ori presiunea de lucru.

Test de ciclu: 1000 de cicluri.

5.0 MATERIALE DE REFERINȚĂ

Certificare aprobată pentru WAFER BUTTERFLY VALVE

I-JM - vana fluture: Instrucțiuni de instalare pentru WAFER BUTTERFLY VALVE

Deconectați:

Proprietar: _____ Antreprenor: _____

Inginer: _____

Locul de desfășurare: _____ Data: _____